
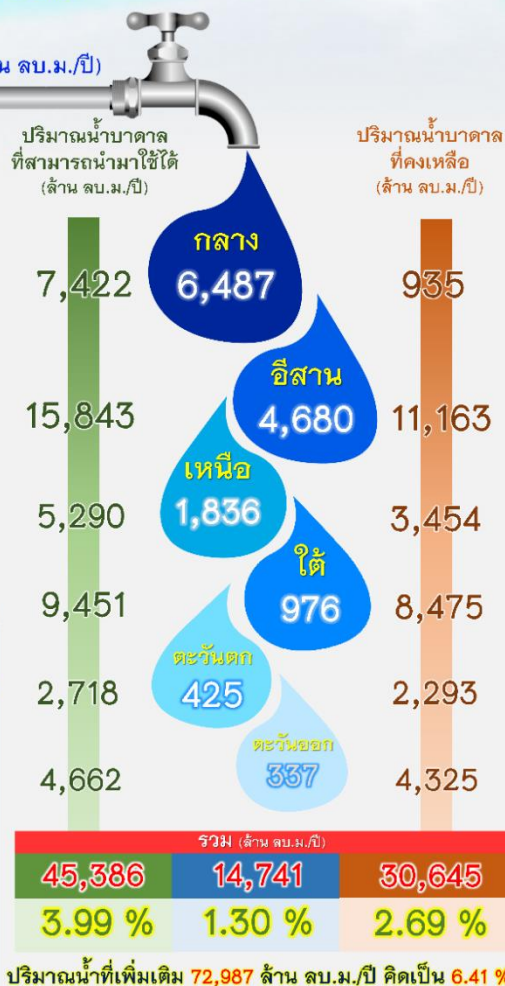


สถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศไทย

GROUNDWATER SITUATION IN THAILAND

ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ
รวม **1,137,713** ล้าน ลบ.ม.
(100 %)

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)

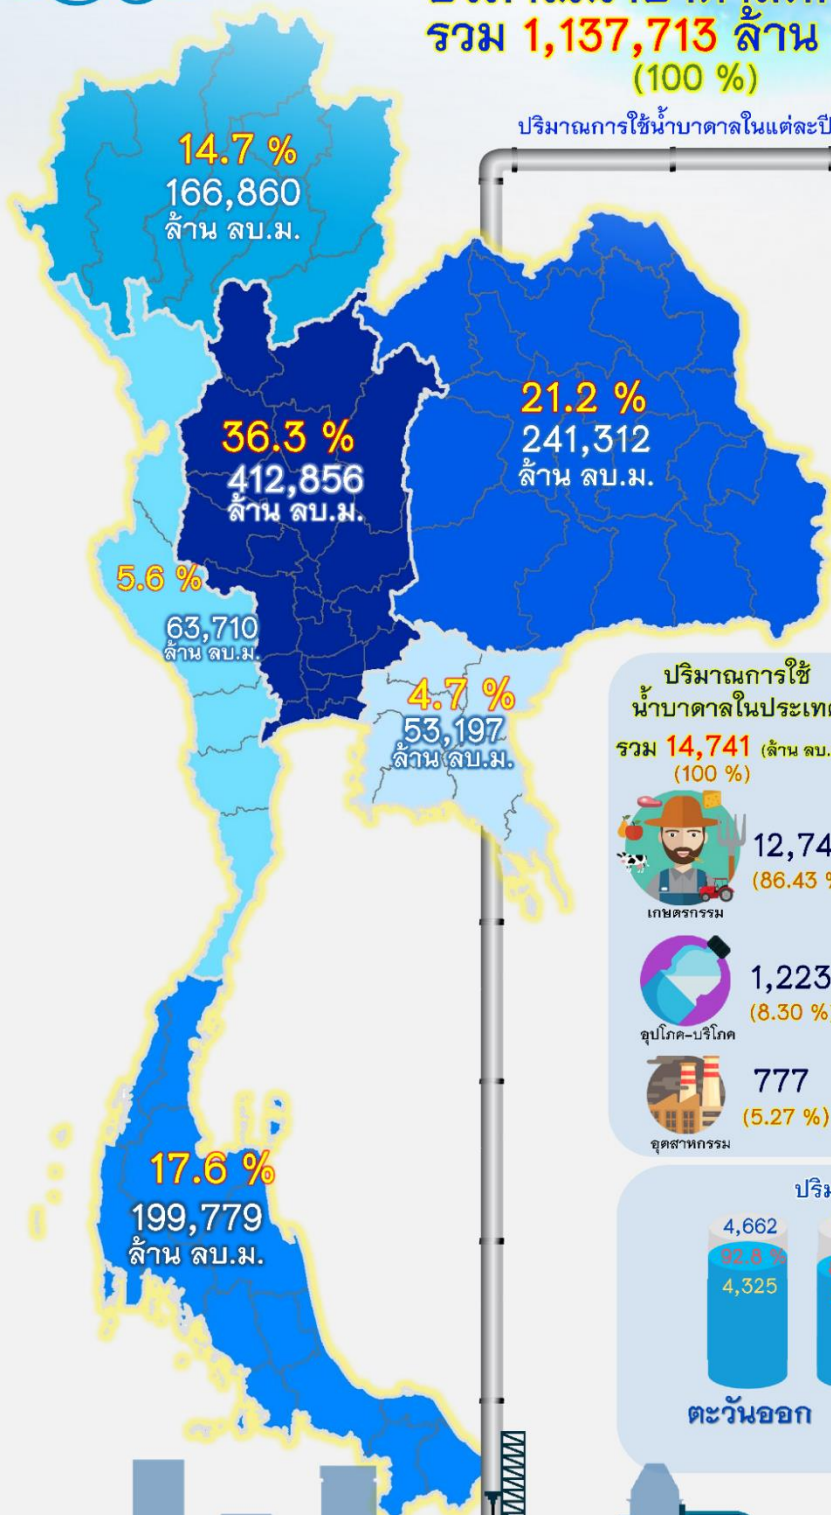

ที่มา : สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เม.ย. 2560



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (www.dgr.go.th)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล (อ.พ. 2562)





กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ดินในพื้นที่ห้วยน้ำยาก ในพื้นที่บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา กลุ่มที่ 1 กลุ่ม 2 หมู่ 9 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์



นางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ผอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ณ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี โดยมี พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 20.30 น. ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาดูแลภัยแล้ง ปี 2563 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมทั้งสิ้น 2,268 แห่ง 2,831 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,697 บ่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 20.30 น. ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินการของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง 2562/2563 มีประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.62 ถึง 30 เม.ย.63 รวมทั้งสิ้น 4,036 ราย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว 3,644 ราย


หน่วยเจาะ O6E สทบ. เขต 6 (ตรัง) เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2563 (704) บ้านหนองทองหล่อ หมู่ 9 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร



หน่วยเจาะน้ำบาดาล ประจำสทบ. เขต 3 (สระบุรี) ทุกหน่วยเร่งดำเนินการพร้อมพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ห้วยน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล จัดการประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยน้ำยากเพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

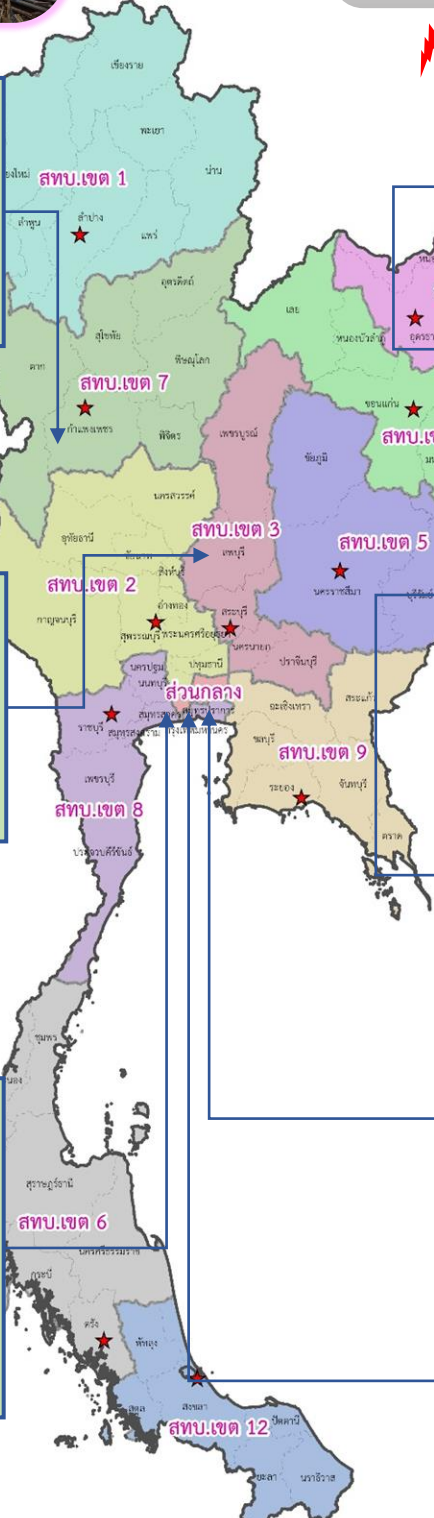


- อธิบายสัญลักษณ์
- | | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ★ ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต | ขอบเขต สทบ.เขต | ขอบเขตจังหวัด |
| สทบ.เขต 1 (ลำปาง) | สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) | สทบ.เขต 9 (ระยอง) |
| สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) | สทบ.เขต 6 (ตรัง) | สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) |
| สทบ.เขต 3 (สระบุรี) | สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) | สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) |
| สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) | สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) | สทบ.เขต 12 (สงขลา) |

ข้าวด้านบวก 7 เรื่อง
ข้าวด้านลบ - เรื่อง

พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีอุทกภัย (ภัยแล้ง) (ป.ก.) และผลการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

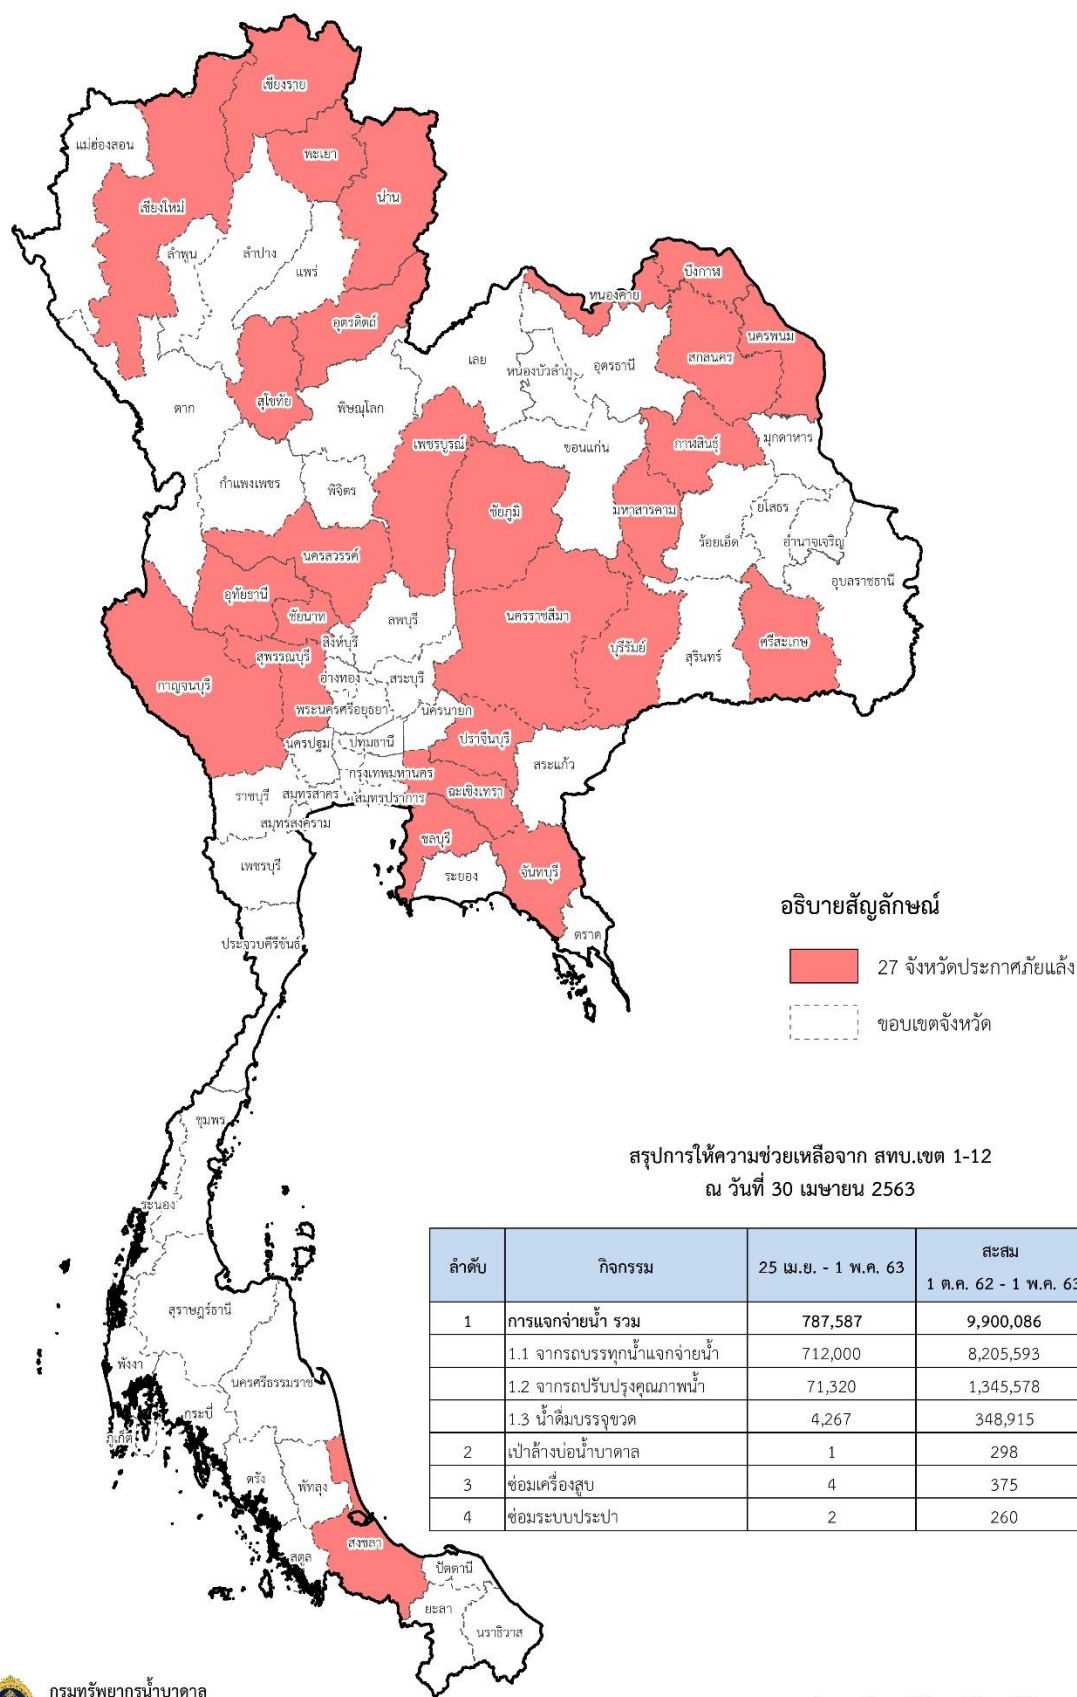

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563)

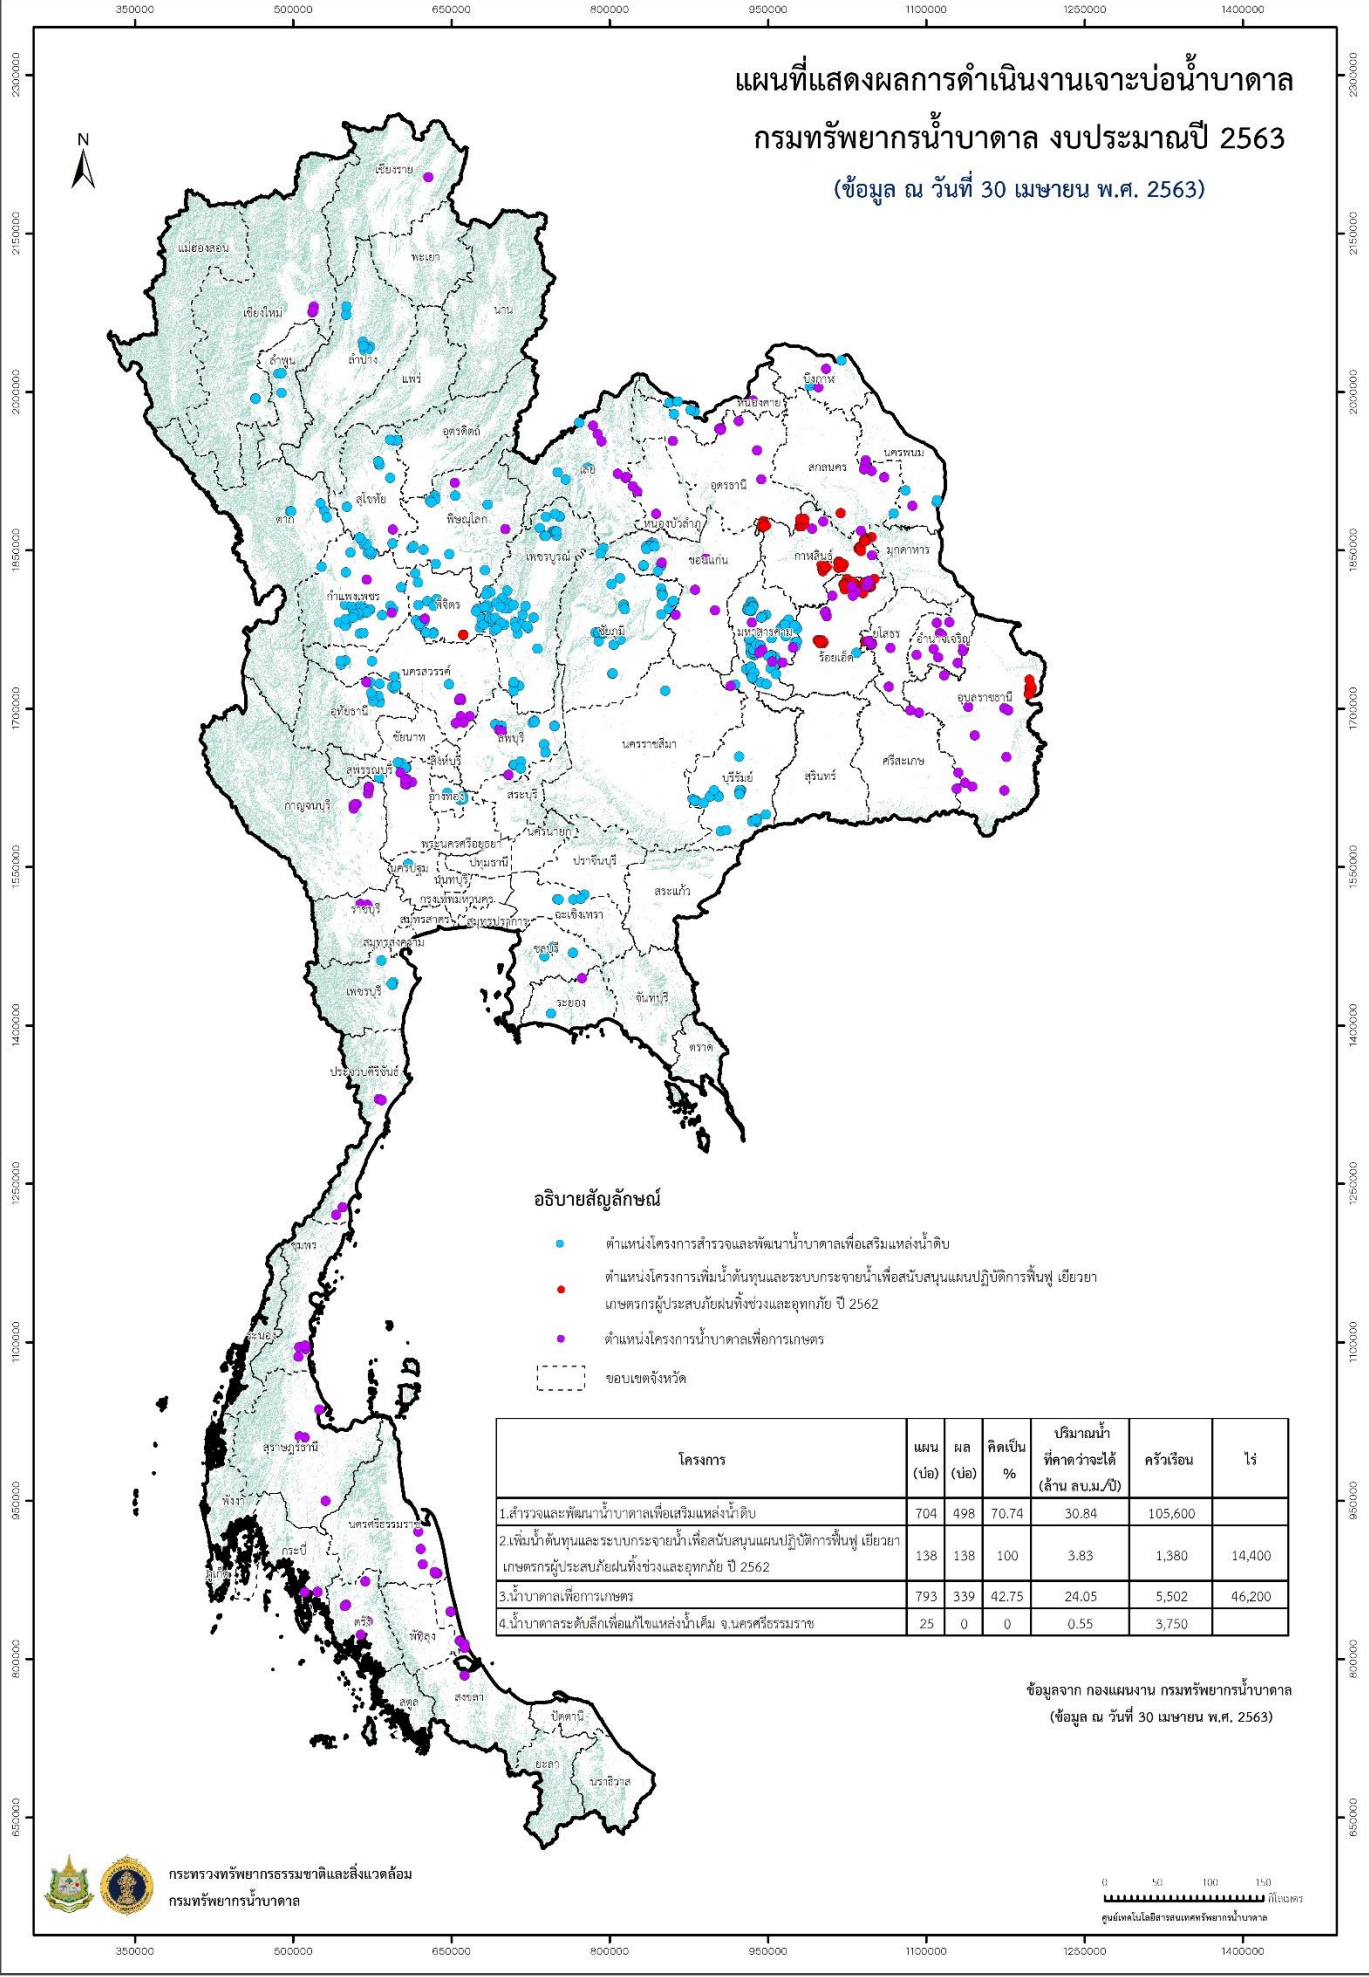

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 กิโลเมตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล