




# ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of  
Tonkin

LAOS

VIETNAM

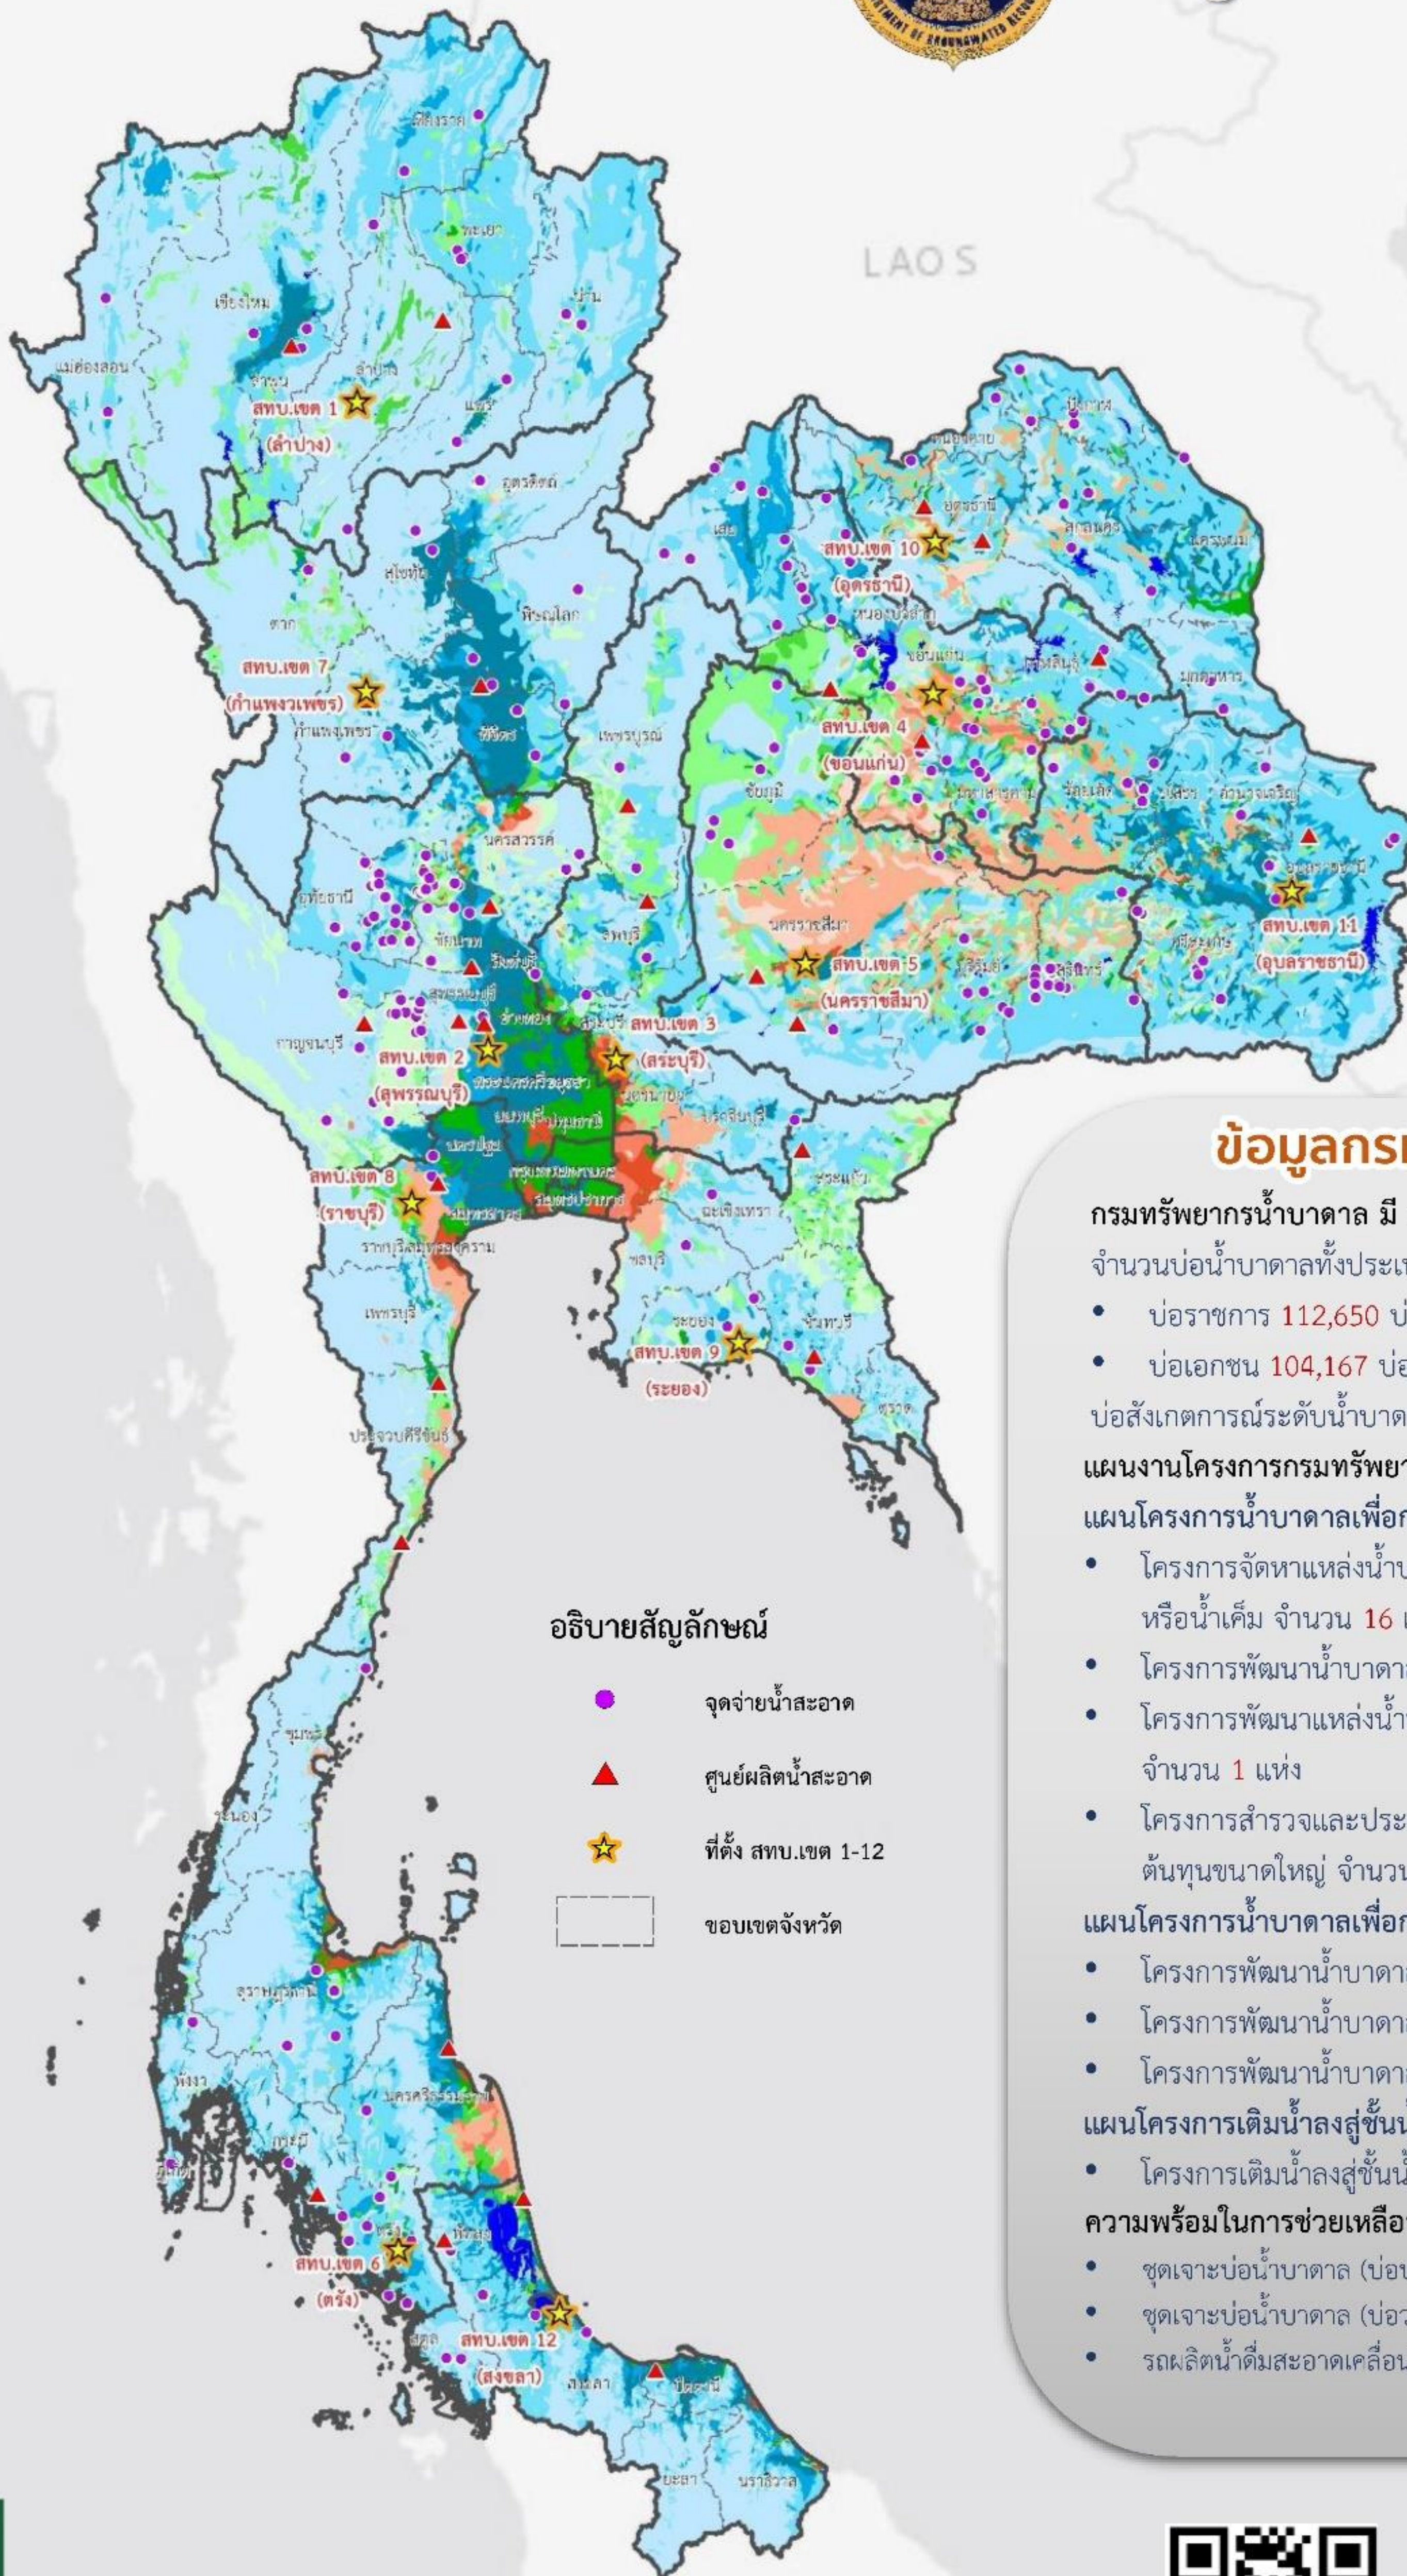

## อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

## ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล  
(ดัชนีชี้วัด)  
Groundwater Quality  
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

|             | ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้<br>Groundwater Availability Index<br>ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) |        |         |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
|             | < 2                                                                                                                  | 2 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
| < 500       |                                                                                                                      |        |         |      |
| 500 - 1,500 |                                                                                                                      |        |         |      |
| > 1,500     |                                                                                                                      |        |         |      |


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

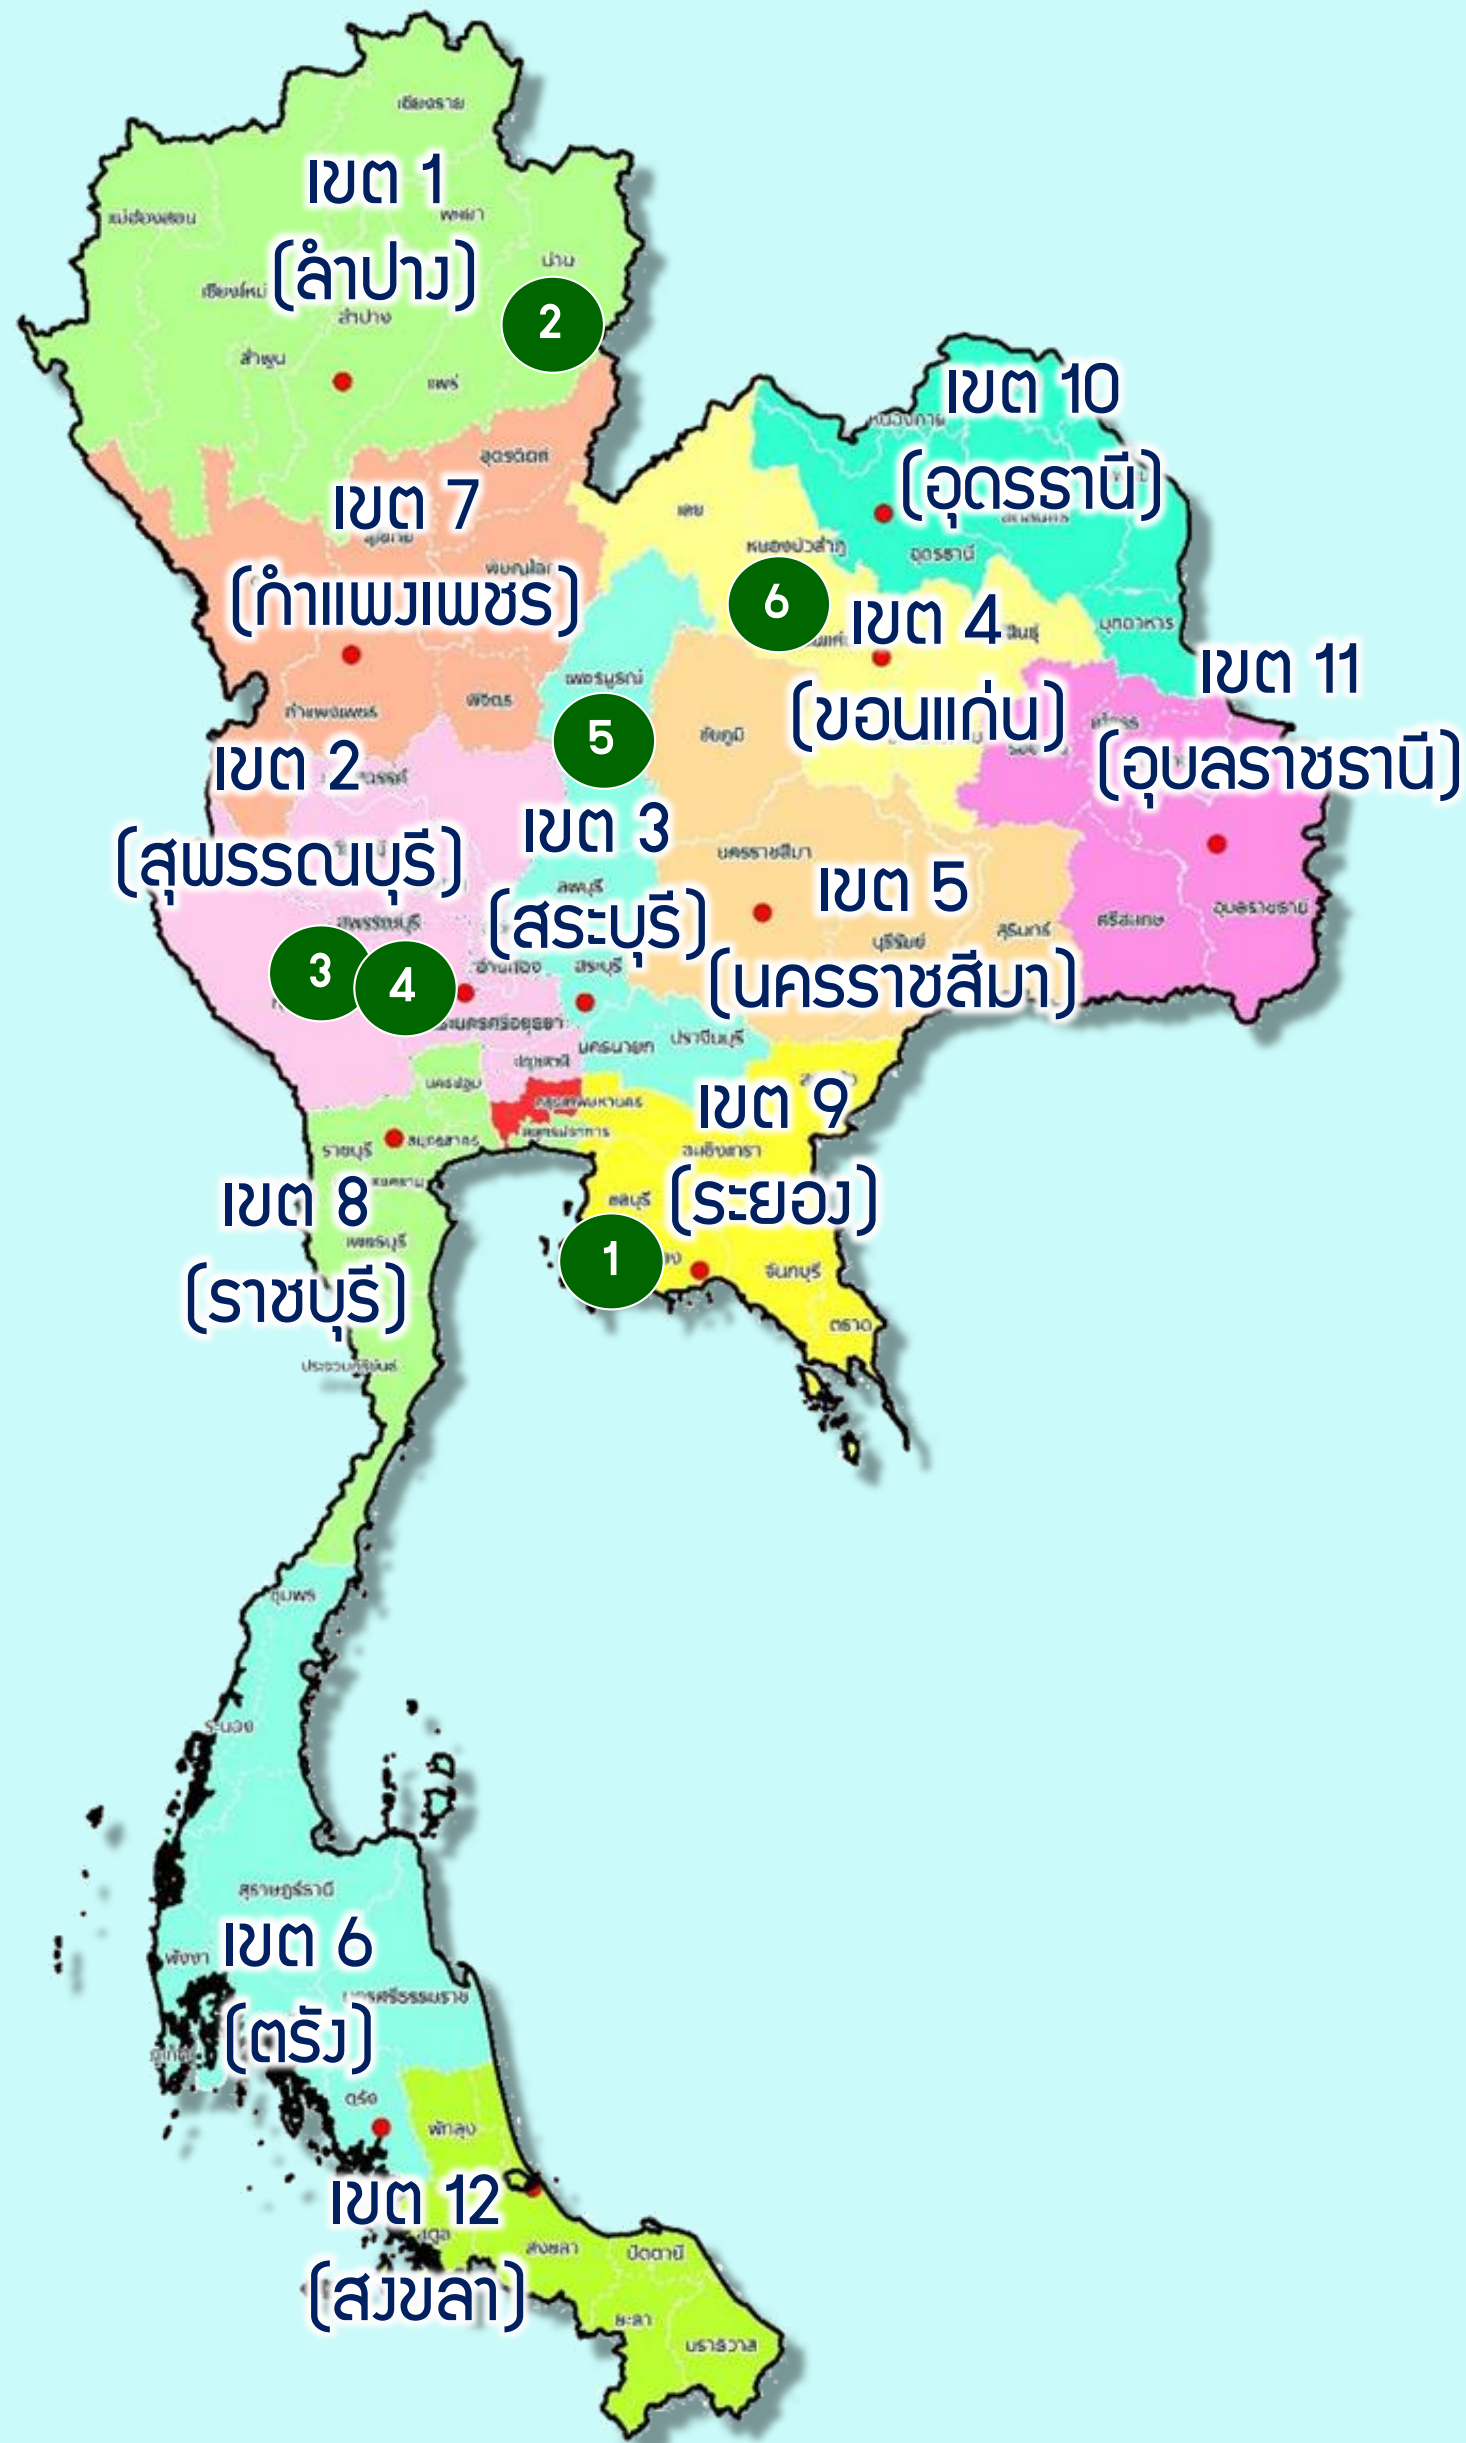

1 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายเกรียงศักดิ์ ภักะไร พอ. สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยน้ำกุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ ต.ท่าทอง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี



2 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายมงคล สมวันดี ประธานกรรมการ นายไกรสร สืบจันทร์ และ นายเอกขันธ์ รอมพิณฯ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงพยาบาลบ้าน ต.พ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน พร้อมทั้งชี้แจง แนะนำแนวทางการใช้งาน และการบำรุงรักษา เบื้องต้น ให้กับผู้ใช้ประโยชน์



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดหน่วยเจาะน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติการหาแหล่งน้ำบาดาล โดยนำรถเจาะ น้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถเจาะได้ความลึกถึง 650 เมตร เข้าดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ที่สุด ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกอบการอนุญาตและแก้ไข ปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือ ดุดกรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์สำหรับใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ซึ่งได้รับคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานขุดดิน และดุดกรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จำนวน 4 ราย ณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี



5 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบาดาล ที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 พร้อมทั้งตรวจเช็ค แนะนำวิธีการซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจหาแหล่ง น้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ ปริมณฑล พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์



6 สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เจริญแนว หัวหน้าโครงการ นำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอด ความรู้ และส่งมอบงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปริมณฑล พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู



| ประเภทข่าว           | วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 มิ.ย. 65 (ข่าว) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                       | 2,715                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                        | 10                                  |

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




# สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

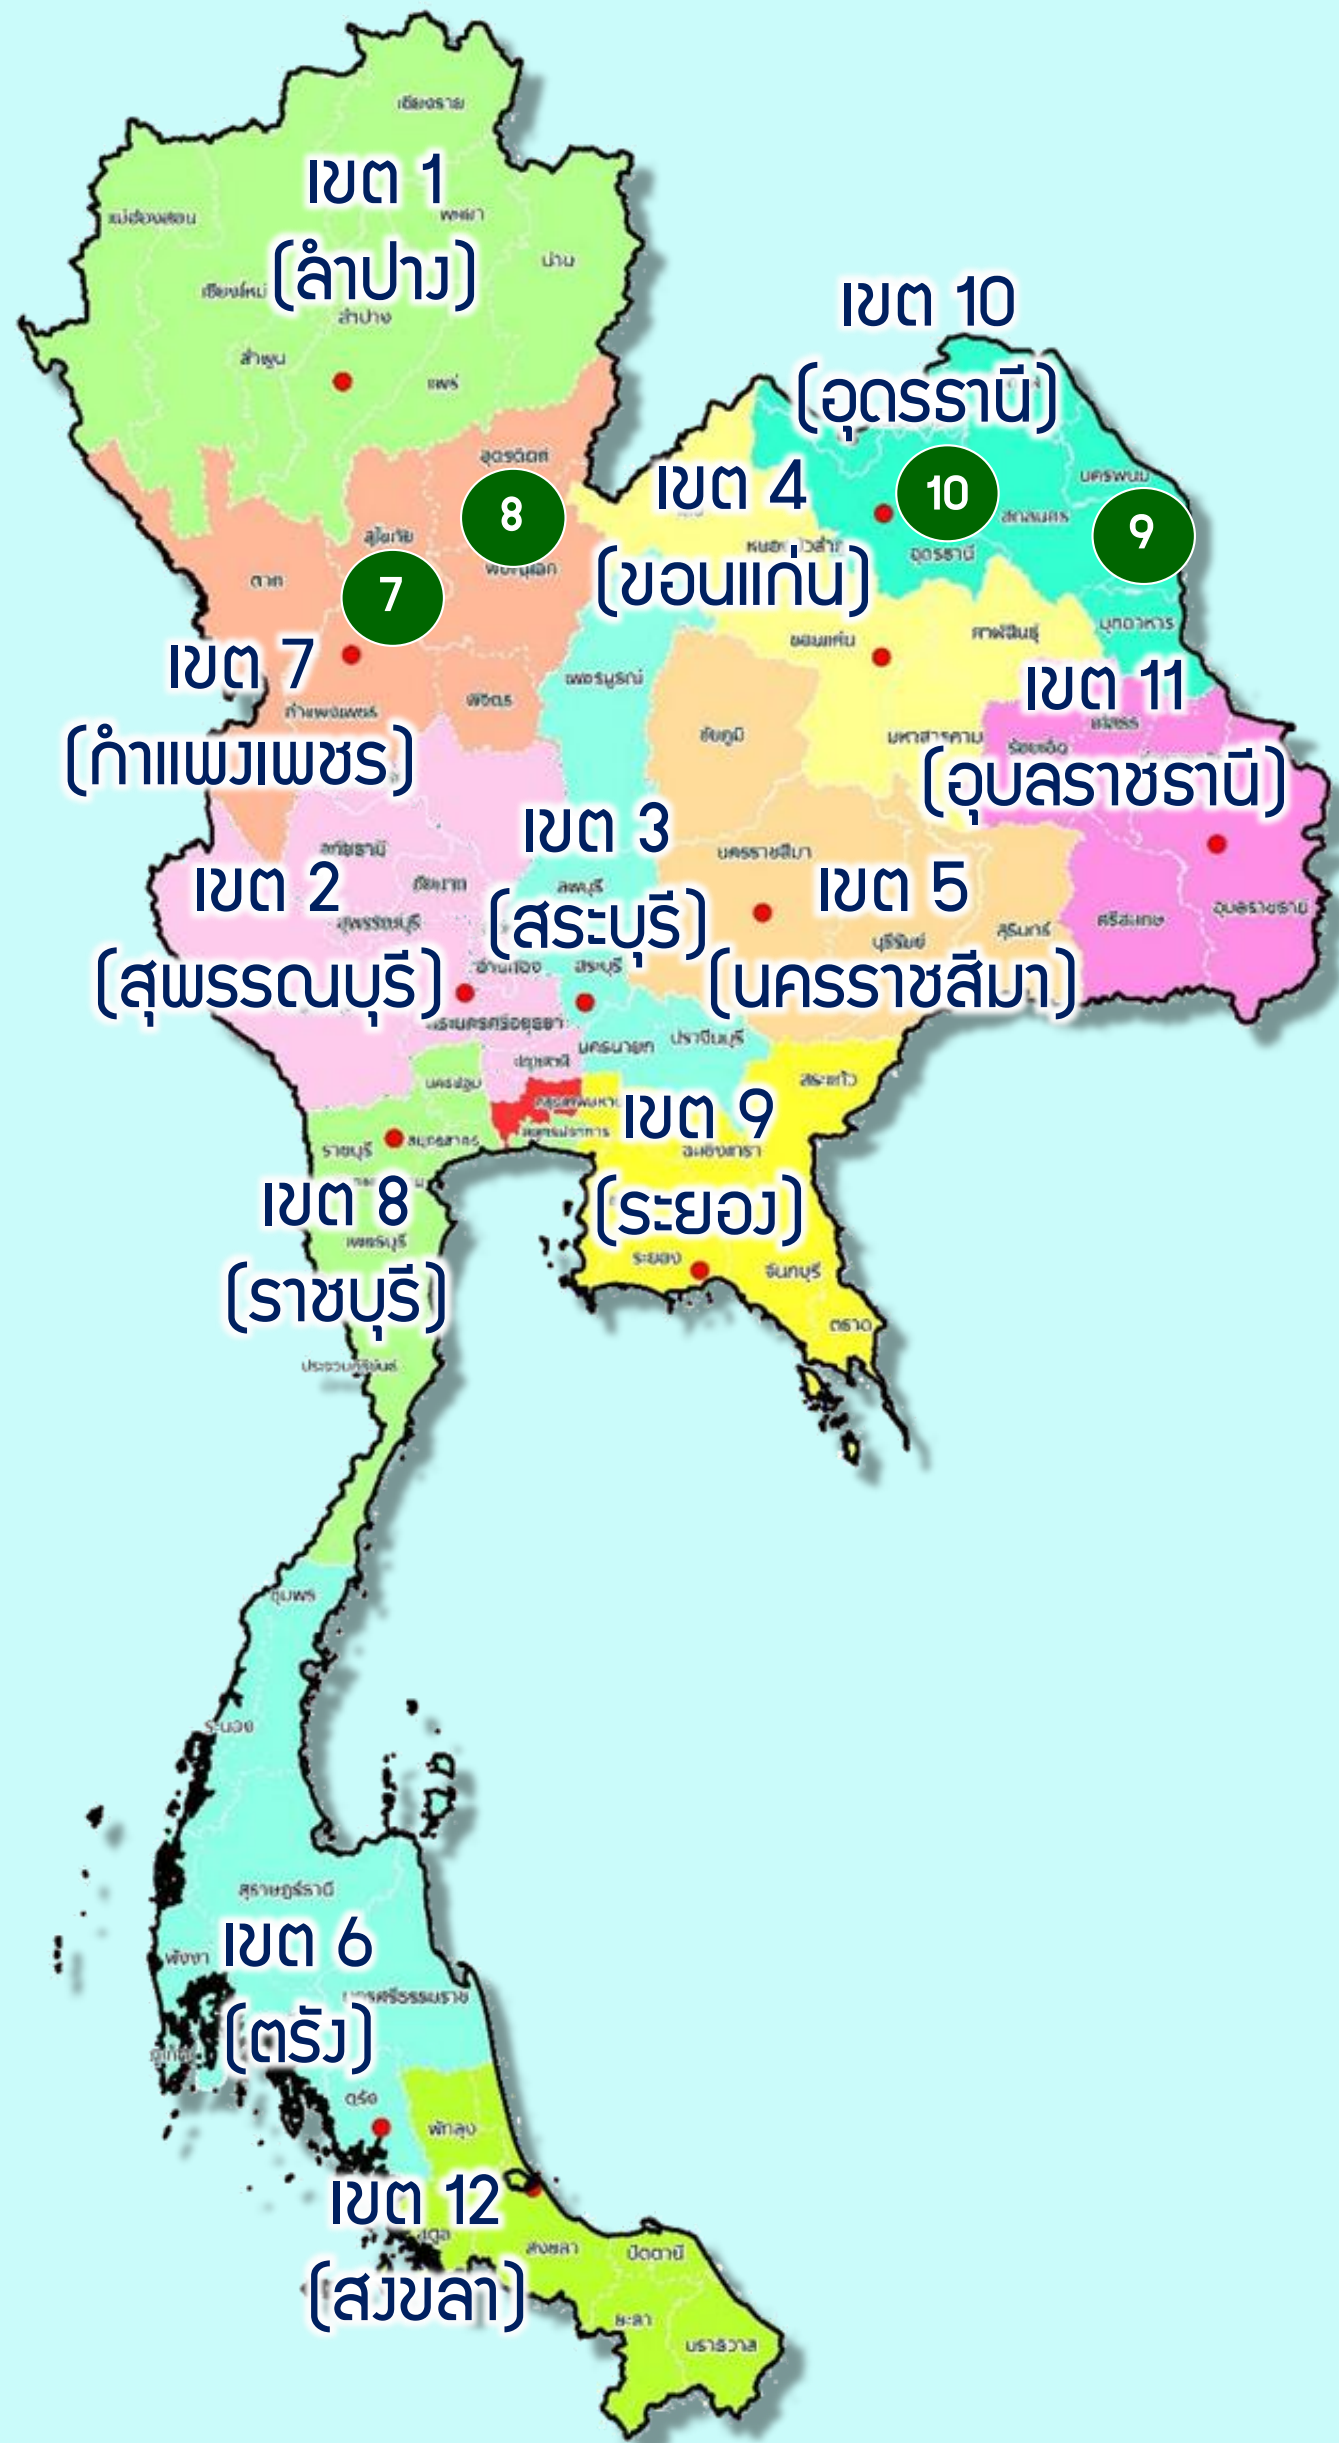

**7** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร ผอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมภาคสนาม หลักสูตร “การซ่อมและบำรุงรักษา ระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ” ครั้งที่ 8 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านดูแลรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำบาดาล ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มผู้ใช้ น้ำ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การใช้ระบบประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย



**8** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นฟู บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดปางต้นผึ้ง ม.10 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุดรดิศร์ จ.อุดรดิศร์



**9** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทราชนนท์ ผอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ โครงการศึกษา สักรวจ และประเมินศักยภาพแหล่งน้ำจัด ในพื้นที่ที่เดิมมีศักยภาพต่ำและรองรับด้วยชั้นน้ำเค็มในระดับลึก เพื่อการอุปโภค บริโภค โดยมี นายสมคิด ลิงกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ณ ต.โพธิ์ตาก-ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม



**10** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่ม สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองโก ม.7 ต.บู่แก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ



| ประเภทข่าว           | วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ข่าว) | วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 มิ.ย. 65 (ข่าว) |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.ประเด็นข่าวด้านบวก | 10                       | 2,715                               |
| 2.ประเด็นข่าวด้านลบ  | -                        | 10                                  |

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

