



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ช่วง)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

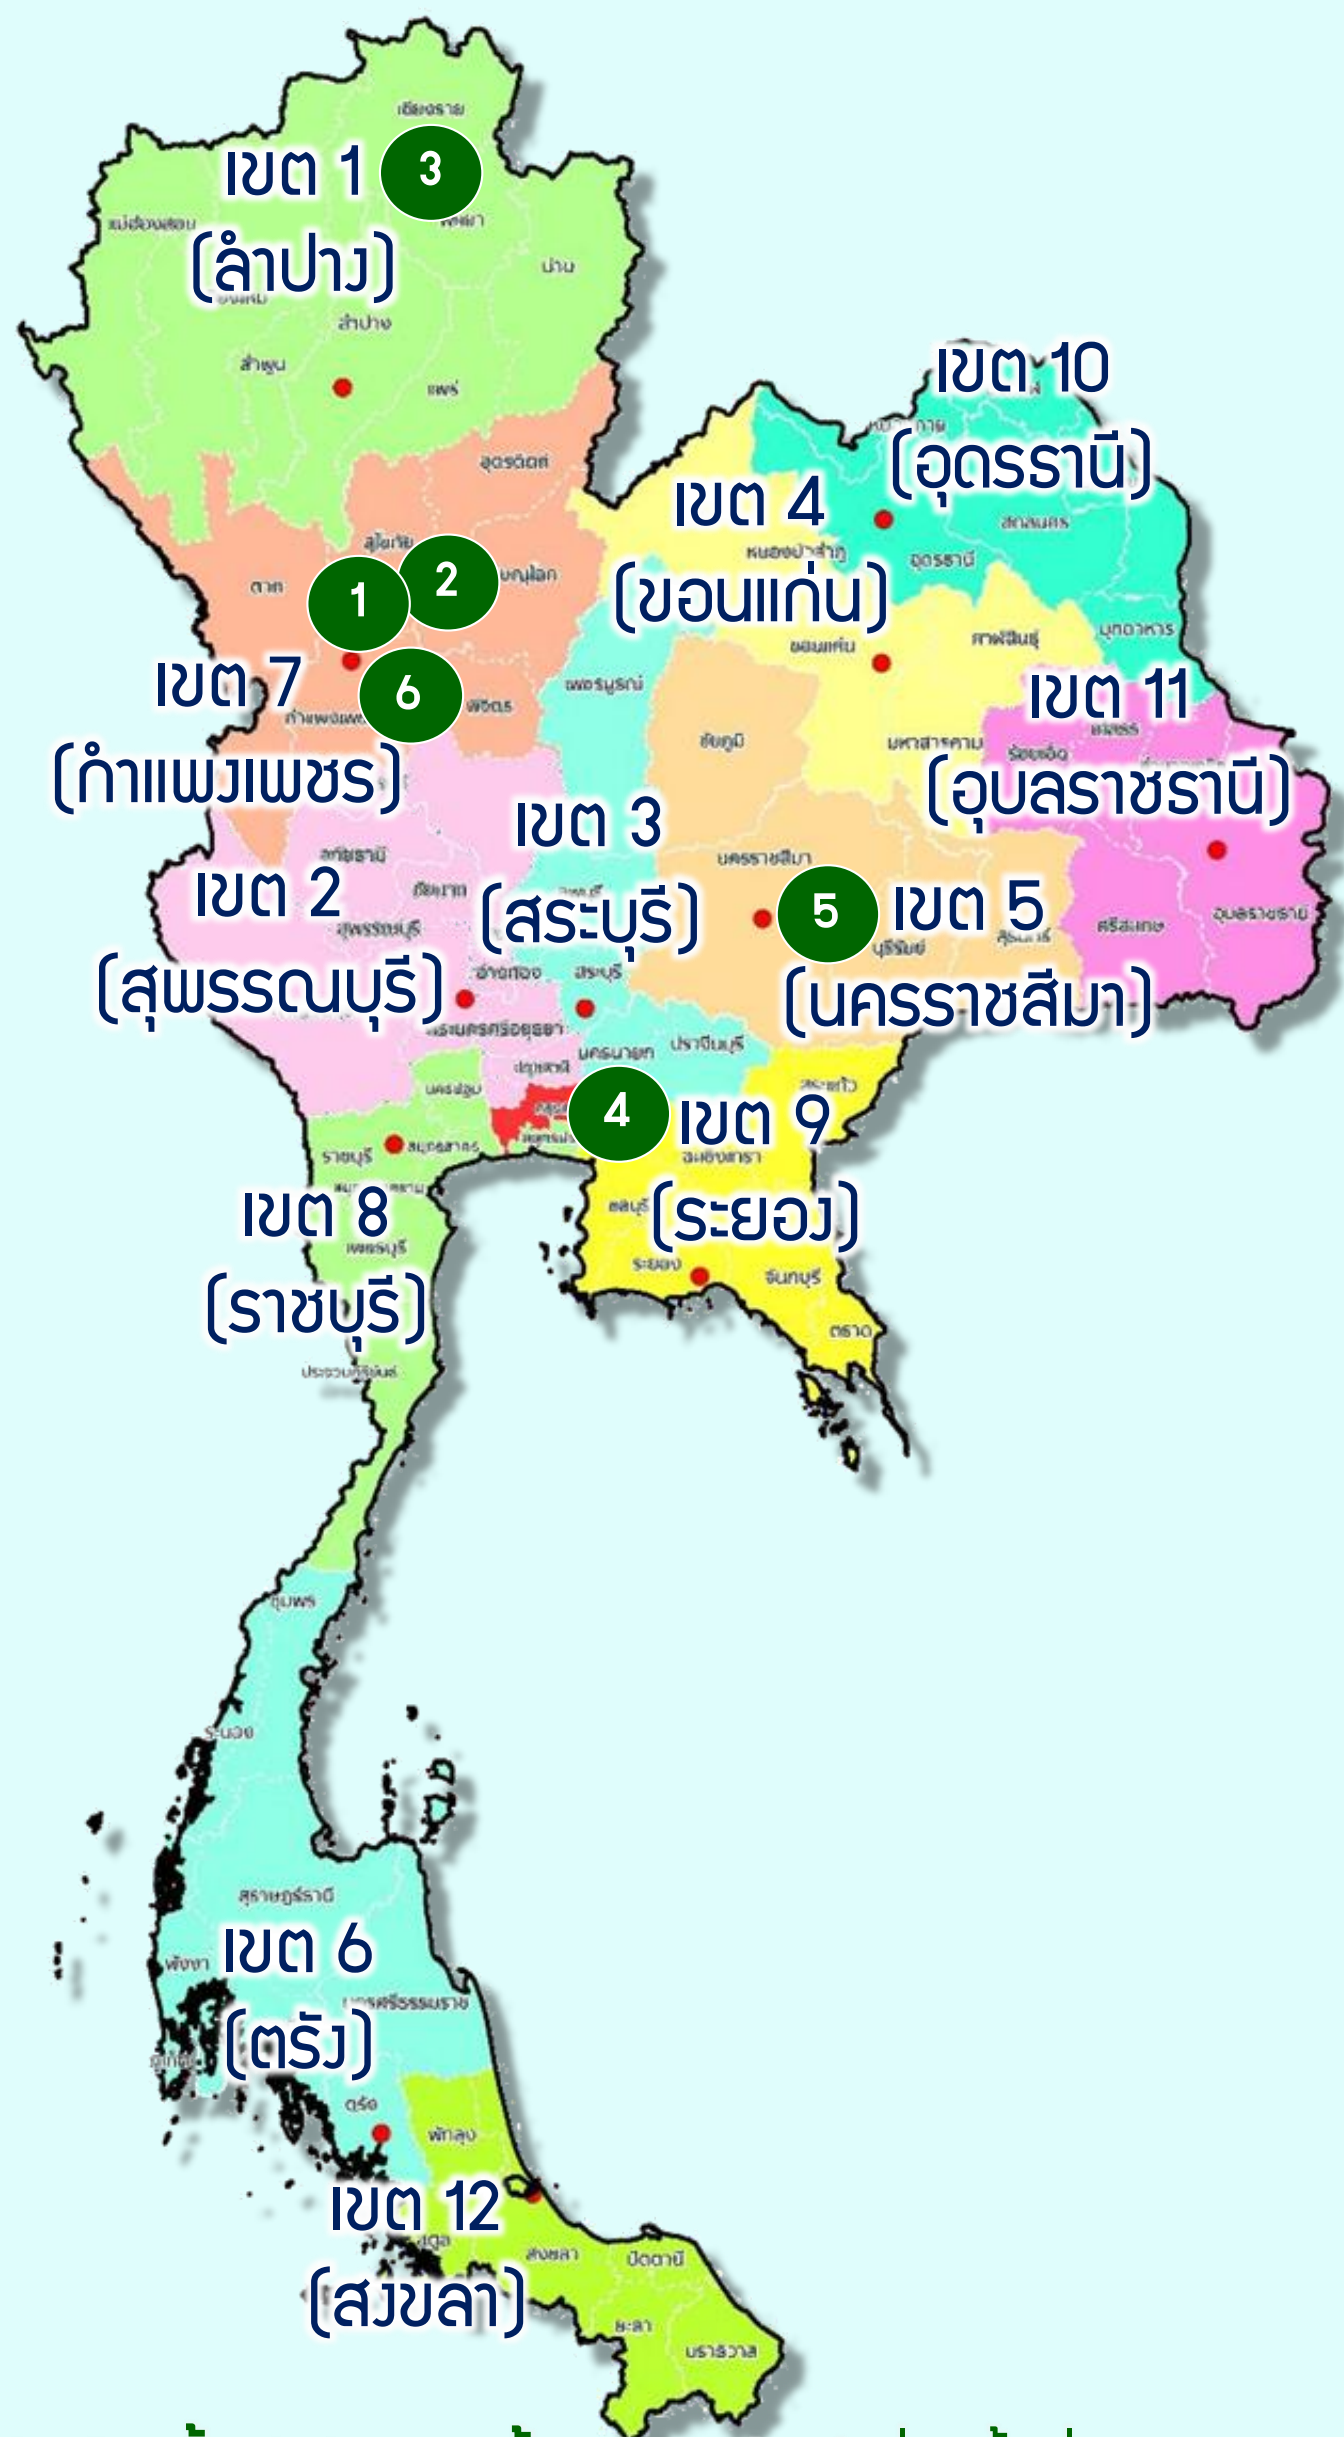

1. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ พร้อมทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ จ.สุโขทัย โดยพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 0.5-1.0 เมตร และอ.ทุ่งสลับ ระดับน้ำบาดาลลดระดับลง 0.5 เมตร จำนวน 2 สถานี ดังนี้
 1. สถานีสถานีบ่อน้ำบาดาลศึกษาเขตสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย หมายเลขสถานี UCST1012
 2. สถานีที่นาบนาบนาบ บึงเมือง ต.บ้านใหม่ไชยเมฆคล อ.ทุ่งสลับ จ.สุโขทัย หมายเลขสถานี UCST1017



2. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล/สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สอฝ. และ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมหารือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการใช้น้ำบาดาล และเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถานีสูบน้ำใต้ดินบ่อที่ F7 ไปยังพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร พื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน



3. สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังน้ำใต้ดินลงพื้นที่ลงดำเนินงาน โครงการเติมน้ำใต้ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 1. บ้านดงมะเดะ ม.7 ต.ดงมะเดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ความลึกเจาะ 12 เมตร
 2. โรงเรียนเทศบาล 1 ม.8 ต.ปากอ่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ความลึกเจาะ 12 เมตร
 3. บ้านแม่มอญ (อบต.บัวสลี) ม.1 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ความลึกเจาะ 13 เมตร
 4. บ้านโป่งแพร่ ม.3 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ความลึกเจาะ 10 เมตร



4. สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ชุดซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 ต.พระอาจารย์อ.อัครักษ์ จ.นครนายก



5. สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ นายสมภพ ลือพงศ์พิฒนะ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ฐานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการศึกษา สืบหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำ ณ ต.สะแกกรัง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (ระยะที่ 2)



6. สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,877
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	12



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

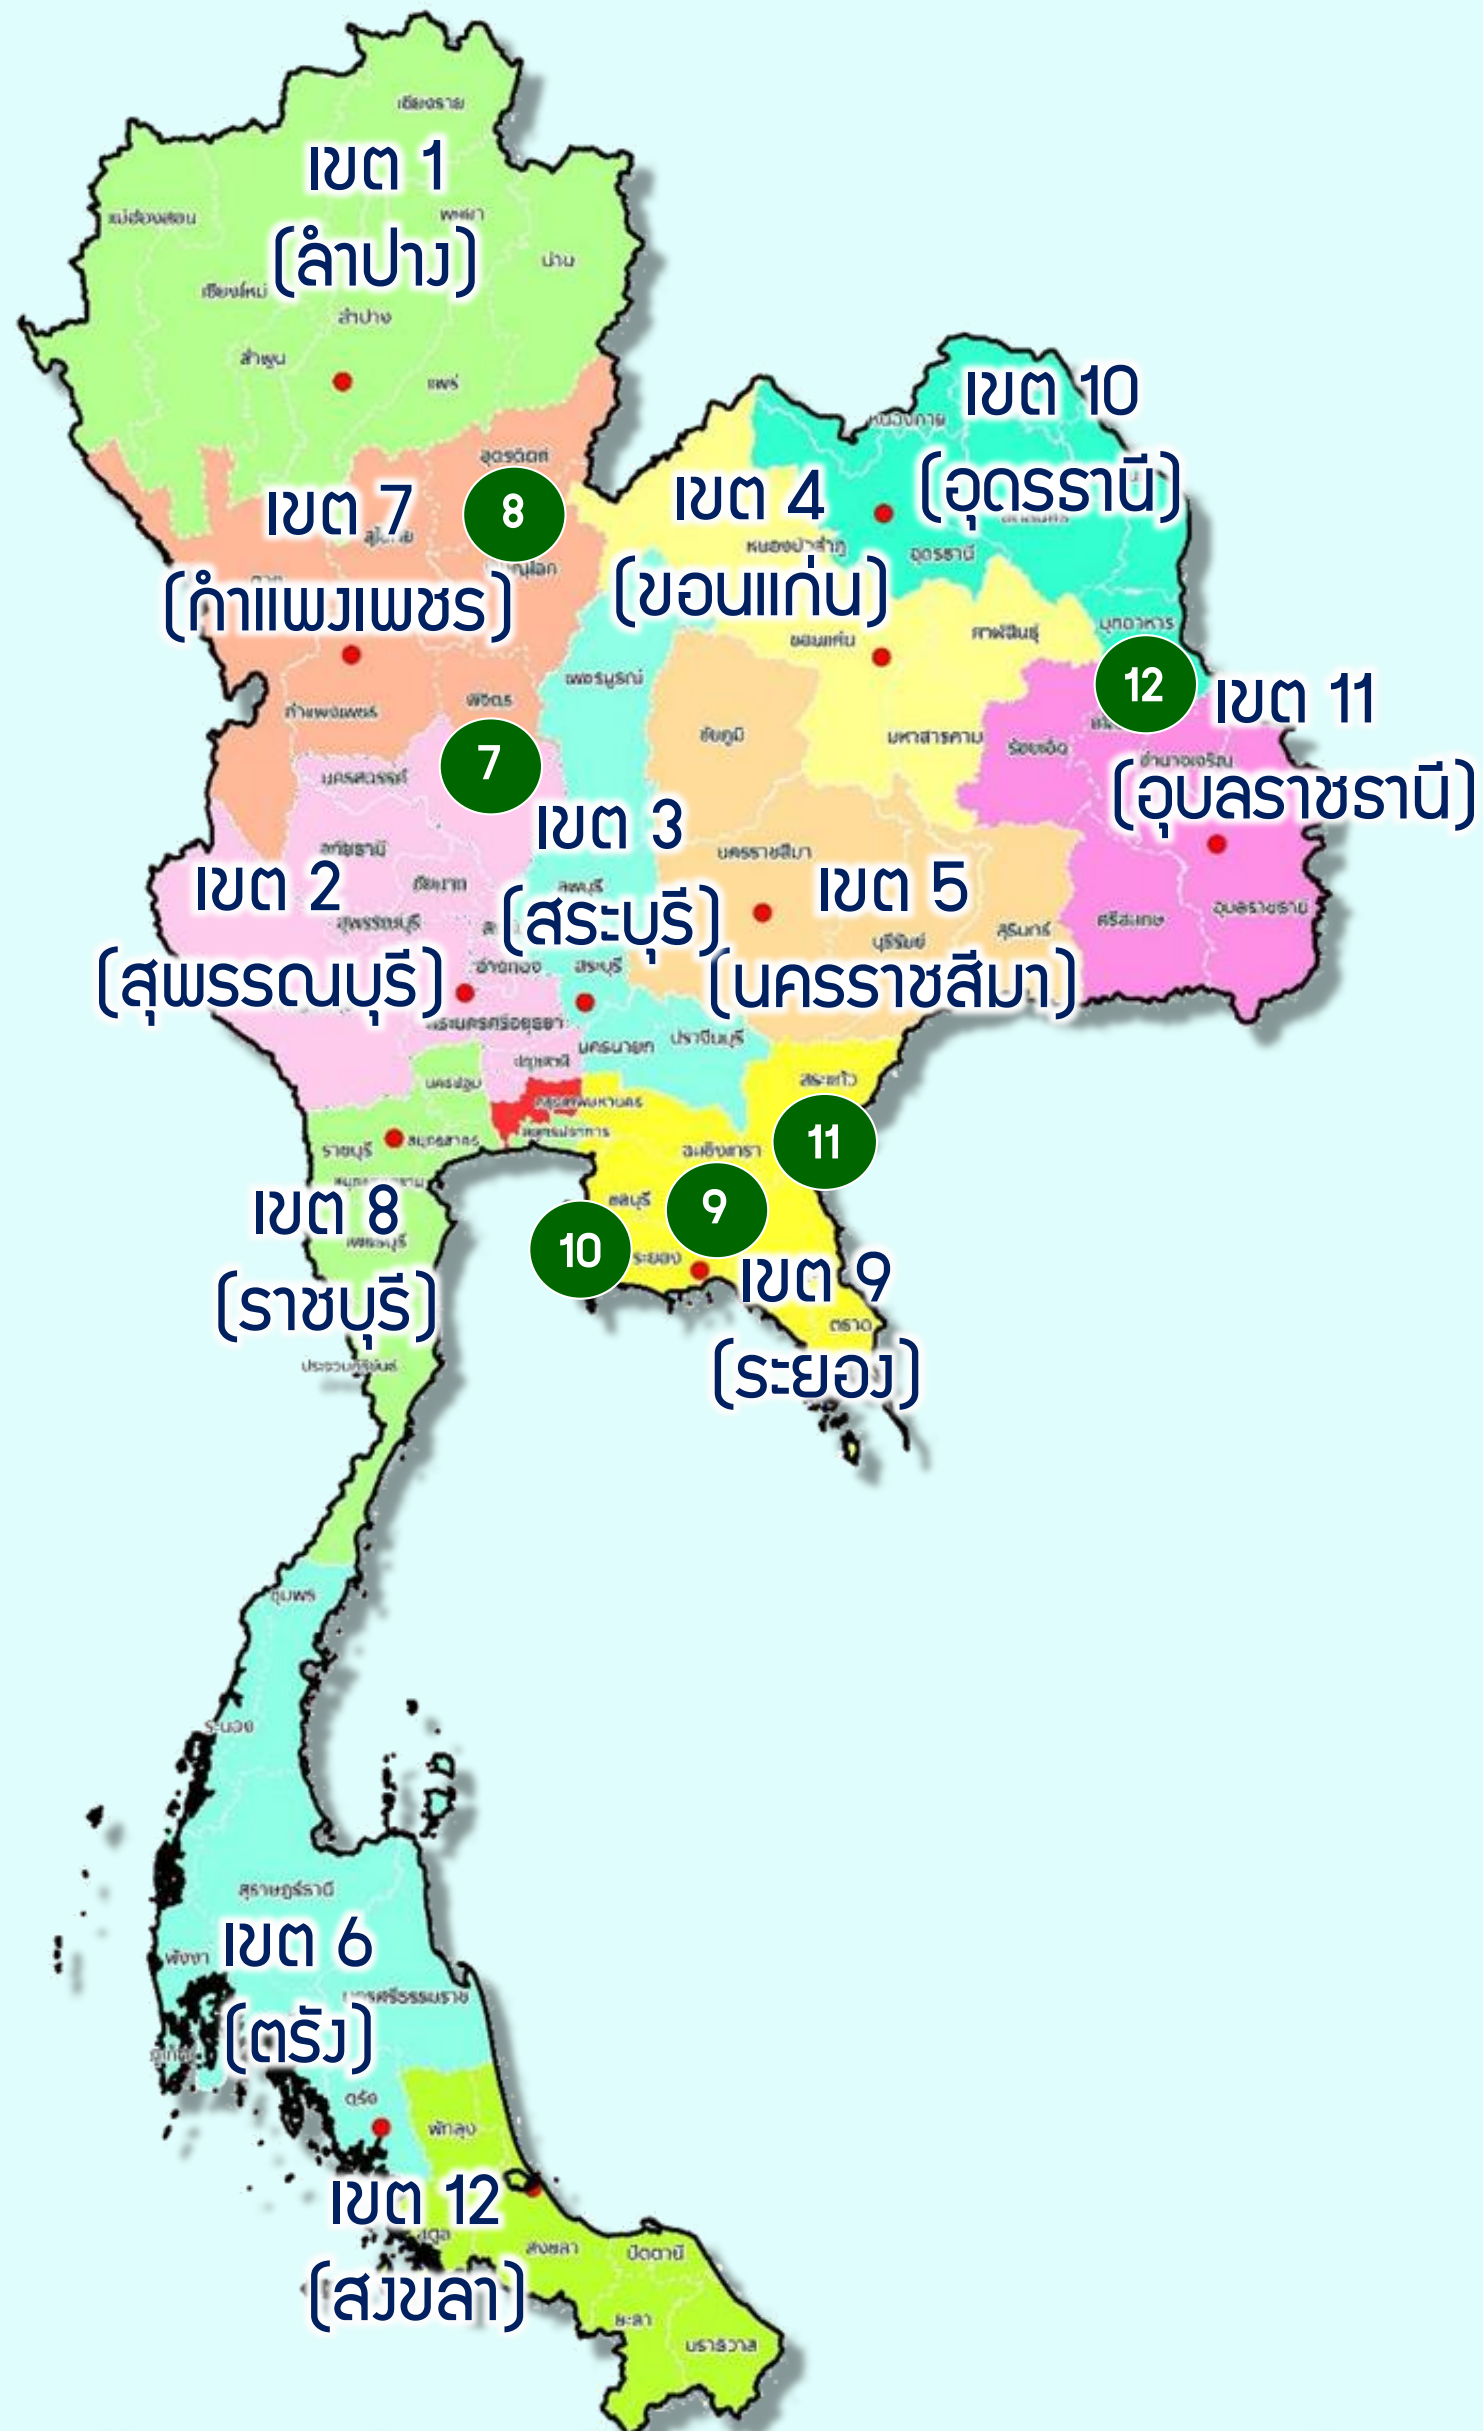

7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนวัดโมกข์พิทยาคม ม.5 ต.วัดโมกข์ อ.วัดมณี จ.พิจิตร



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเป่าล้างพื้นที่บ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านปางขามป้อม ม.8 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์



9 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา



10 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นางสาวพียดา ชูณหวีไธทย พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 3 /2565 เพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตรปทุมธานีที่ตำบลหนองไผ่ใหญ่ (คทช.) จำกัด อ.หนองไผ่ จ.ชลบุรี



11 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นางสาวพียดา ชูณหวีไธทย พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว



12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมดอกขำน้ำ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,877
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	12

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

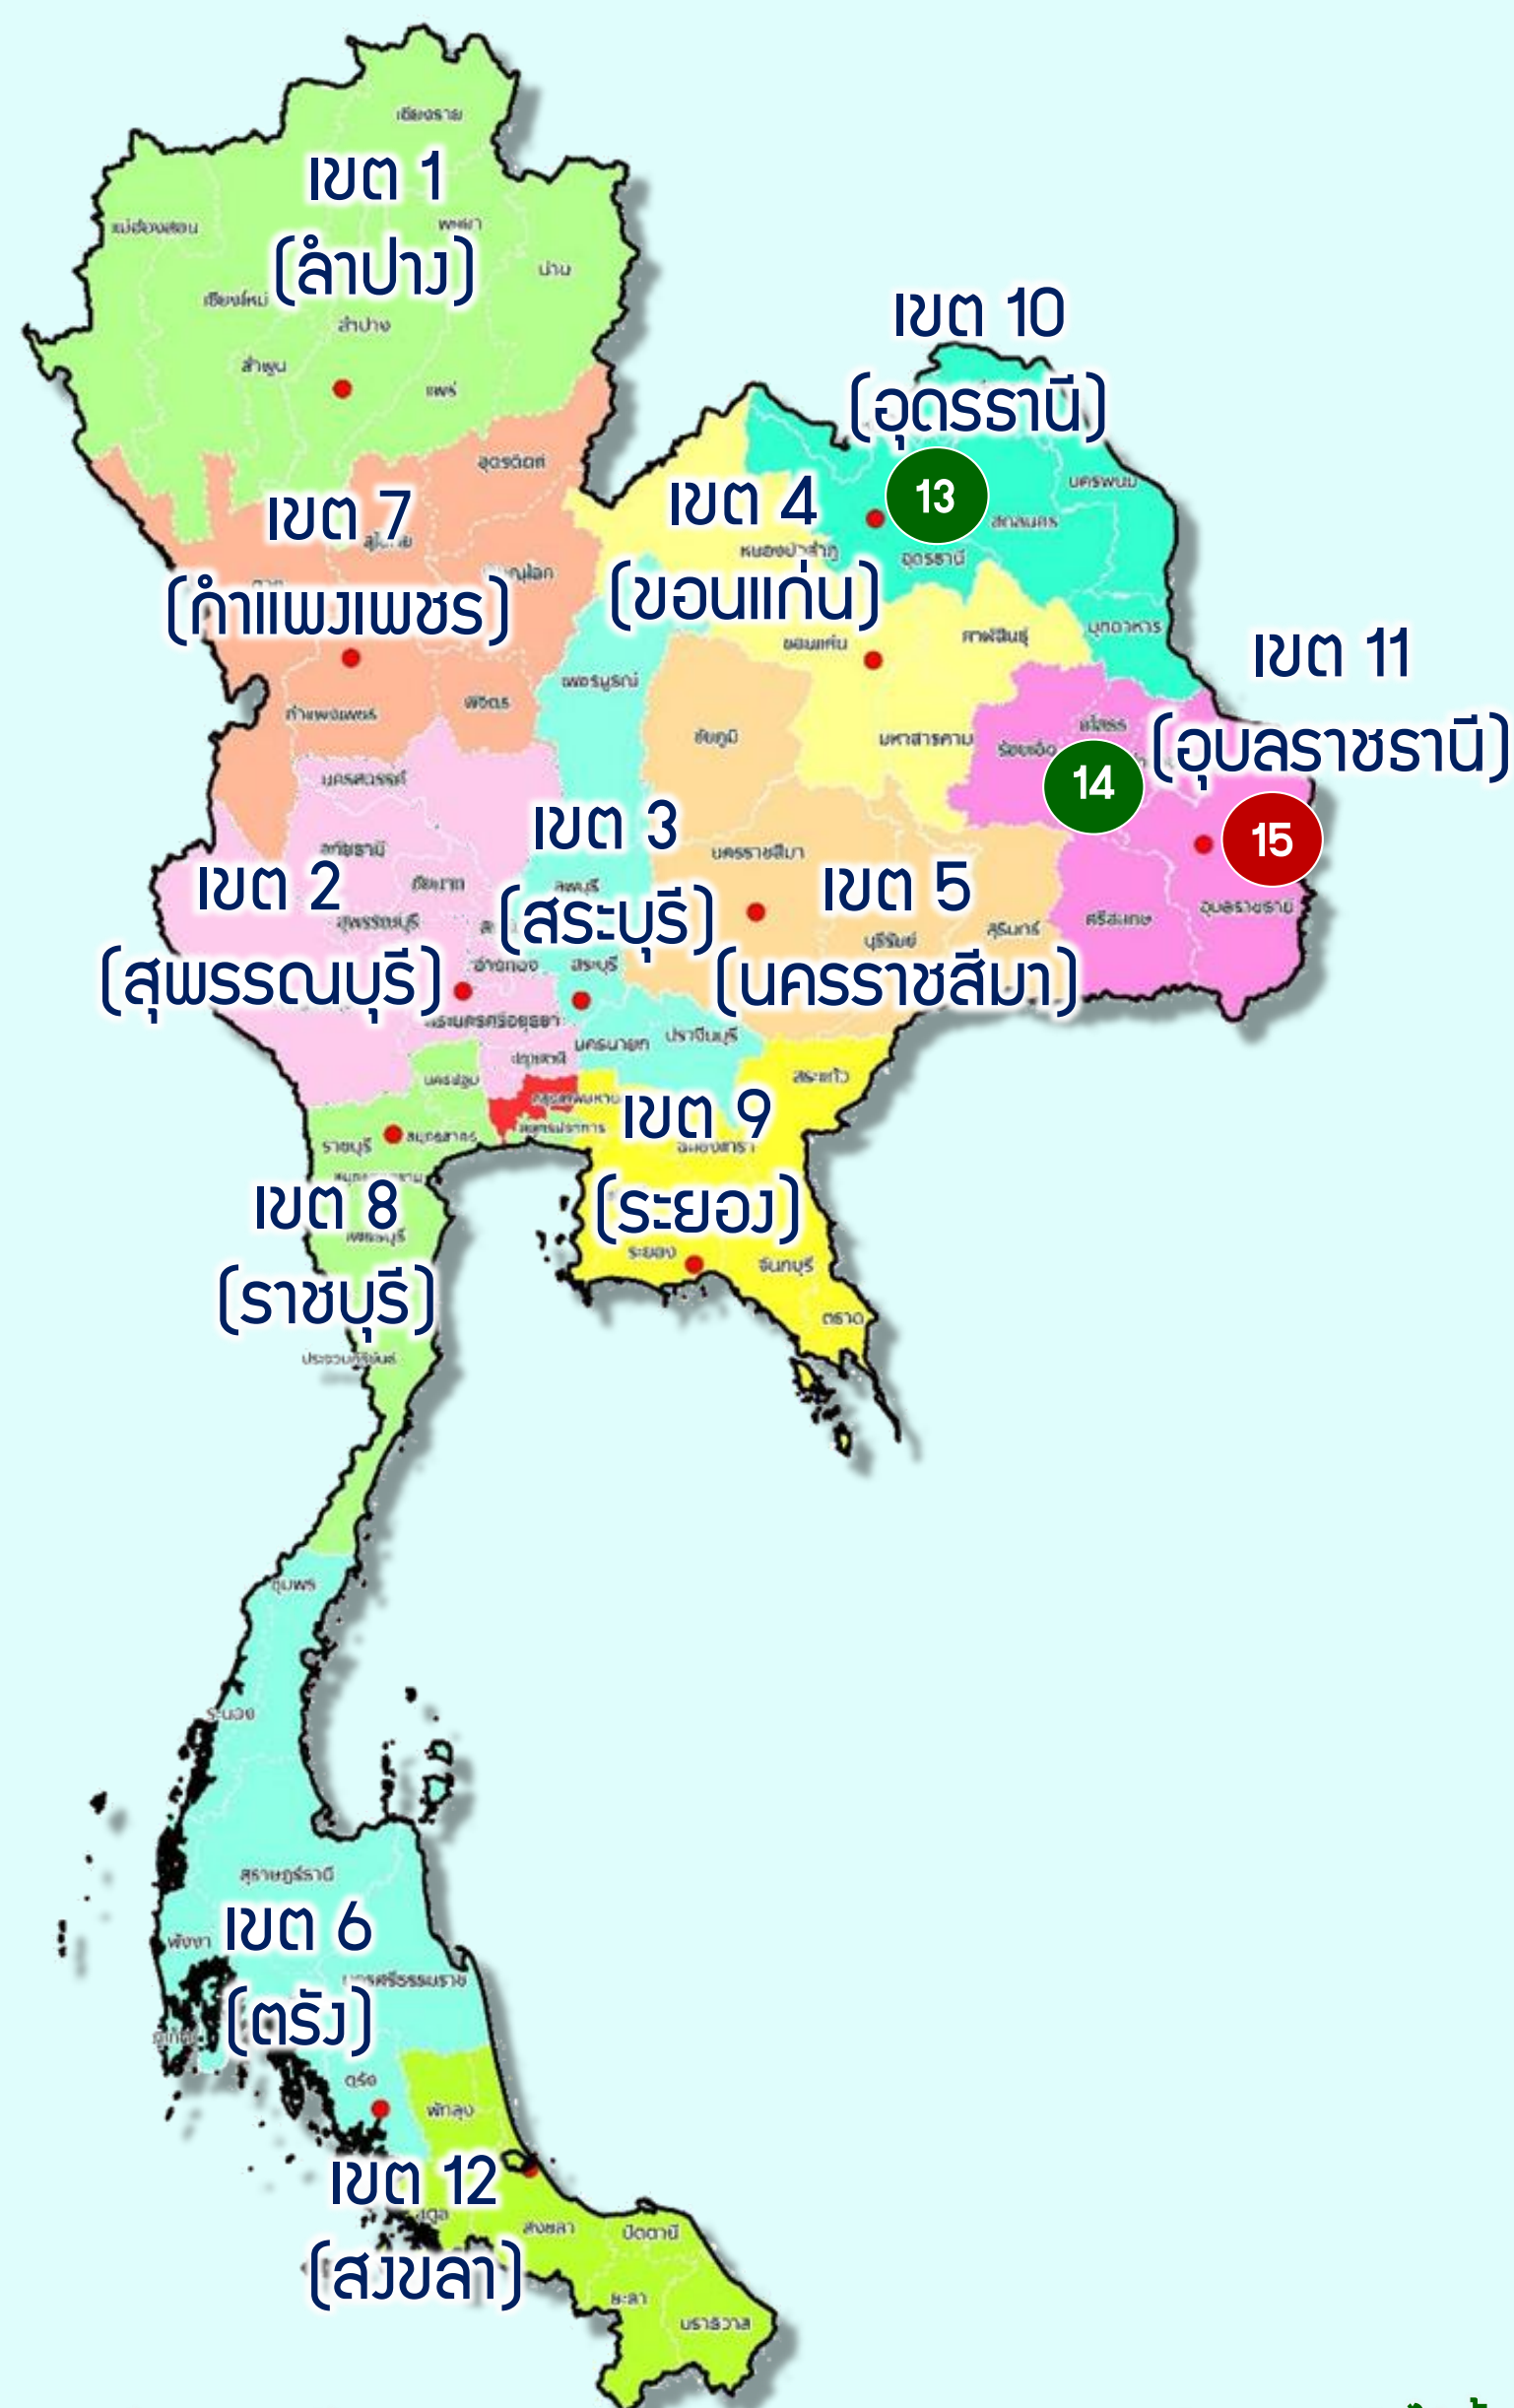

15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เหมกมล พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ของผู้ประกอบการชาวสวนทุเรียนแม่ น้ำมูล บ้านแสลงทอง โดยพบว่า ไม่มีใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 20 บ่อ เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการ กอนเครื่องสูบน้ำ และวัดความลึกบ่อ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ณ สวนทุเรียนแม่ น้ำมูล บ้านแสลงทอง ต.บึงมะเหล อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี



13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ชี้แจง โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะใกล้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อ.เพ็ญ จ.หนองคาย ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)



14 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสูบน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล ให้กับ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ปัจจุบันใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	2,877
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	12

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

