






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

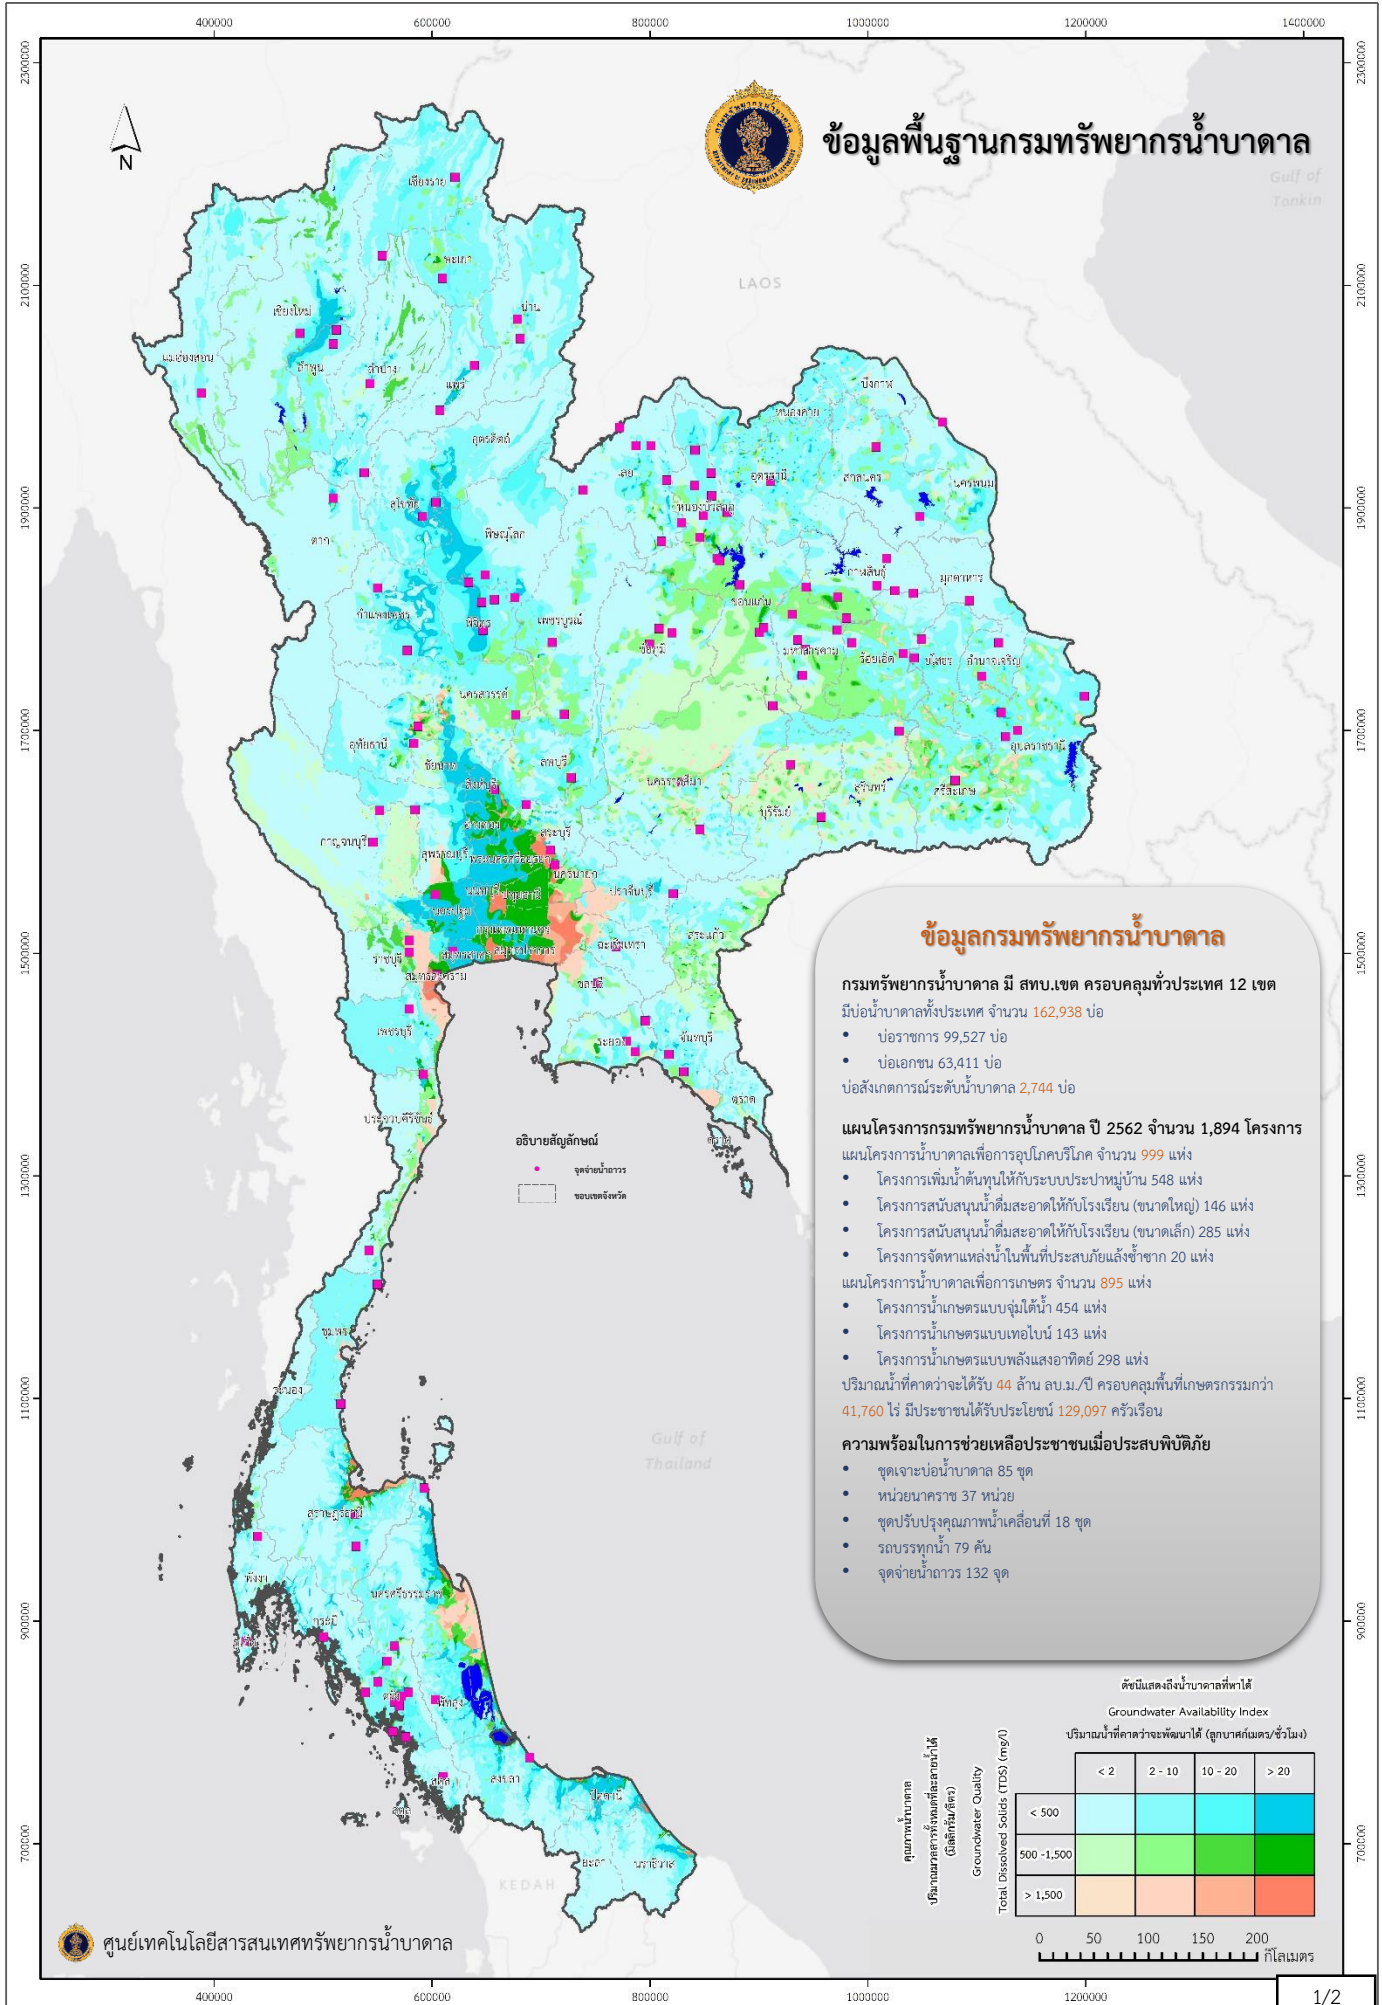

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS



สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เร่งขุดแนววางท่อกระจายน้ำ
น้ำบาดาลบ้านโสกม่วง ม.3 ต.หนอง
บัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น และส่ง
หน่วยมาคราสเคลื่อนที่เร็วซ่อมเครื่อง
สูบน้ำเทอร์โบร์ บ้านคำม่วง ม.2 ต.คำ
ม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น



CAMBODIA

อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 1 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม

MALAYSIA



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร