


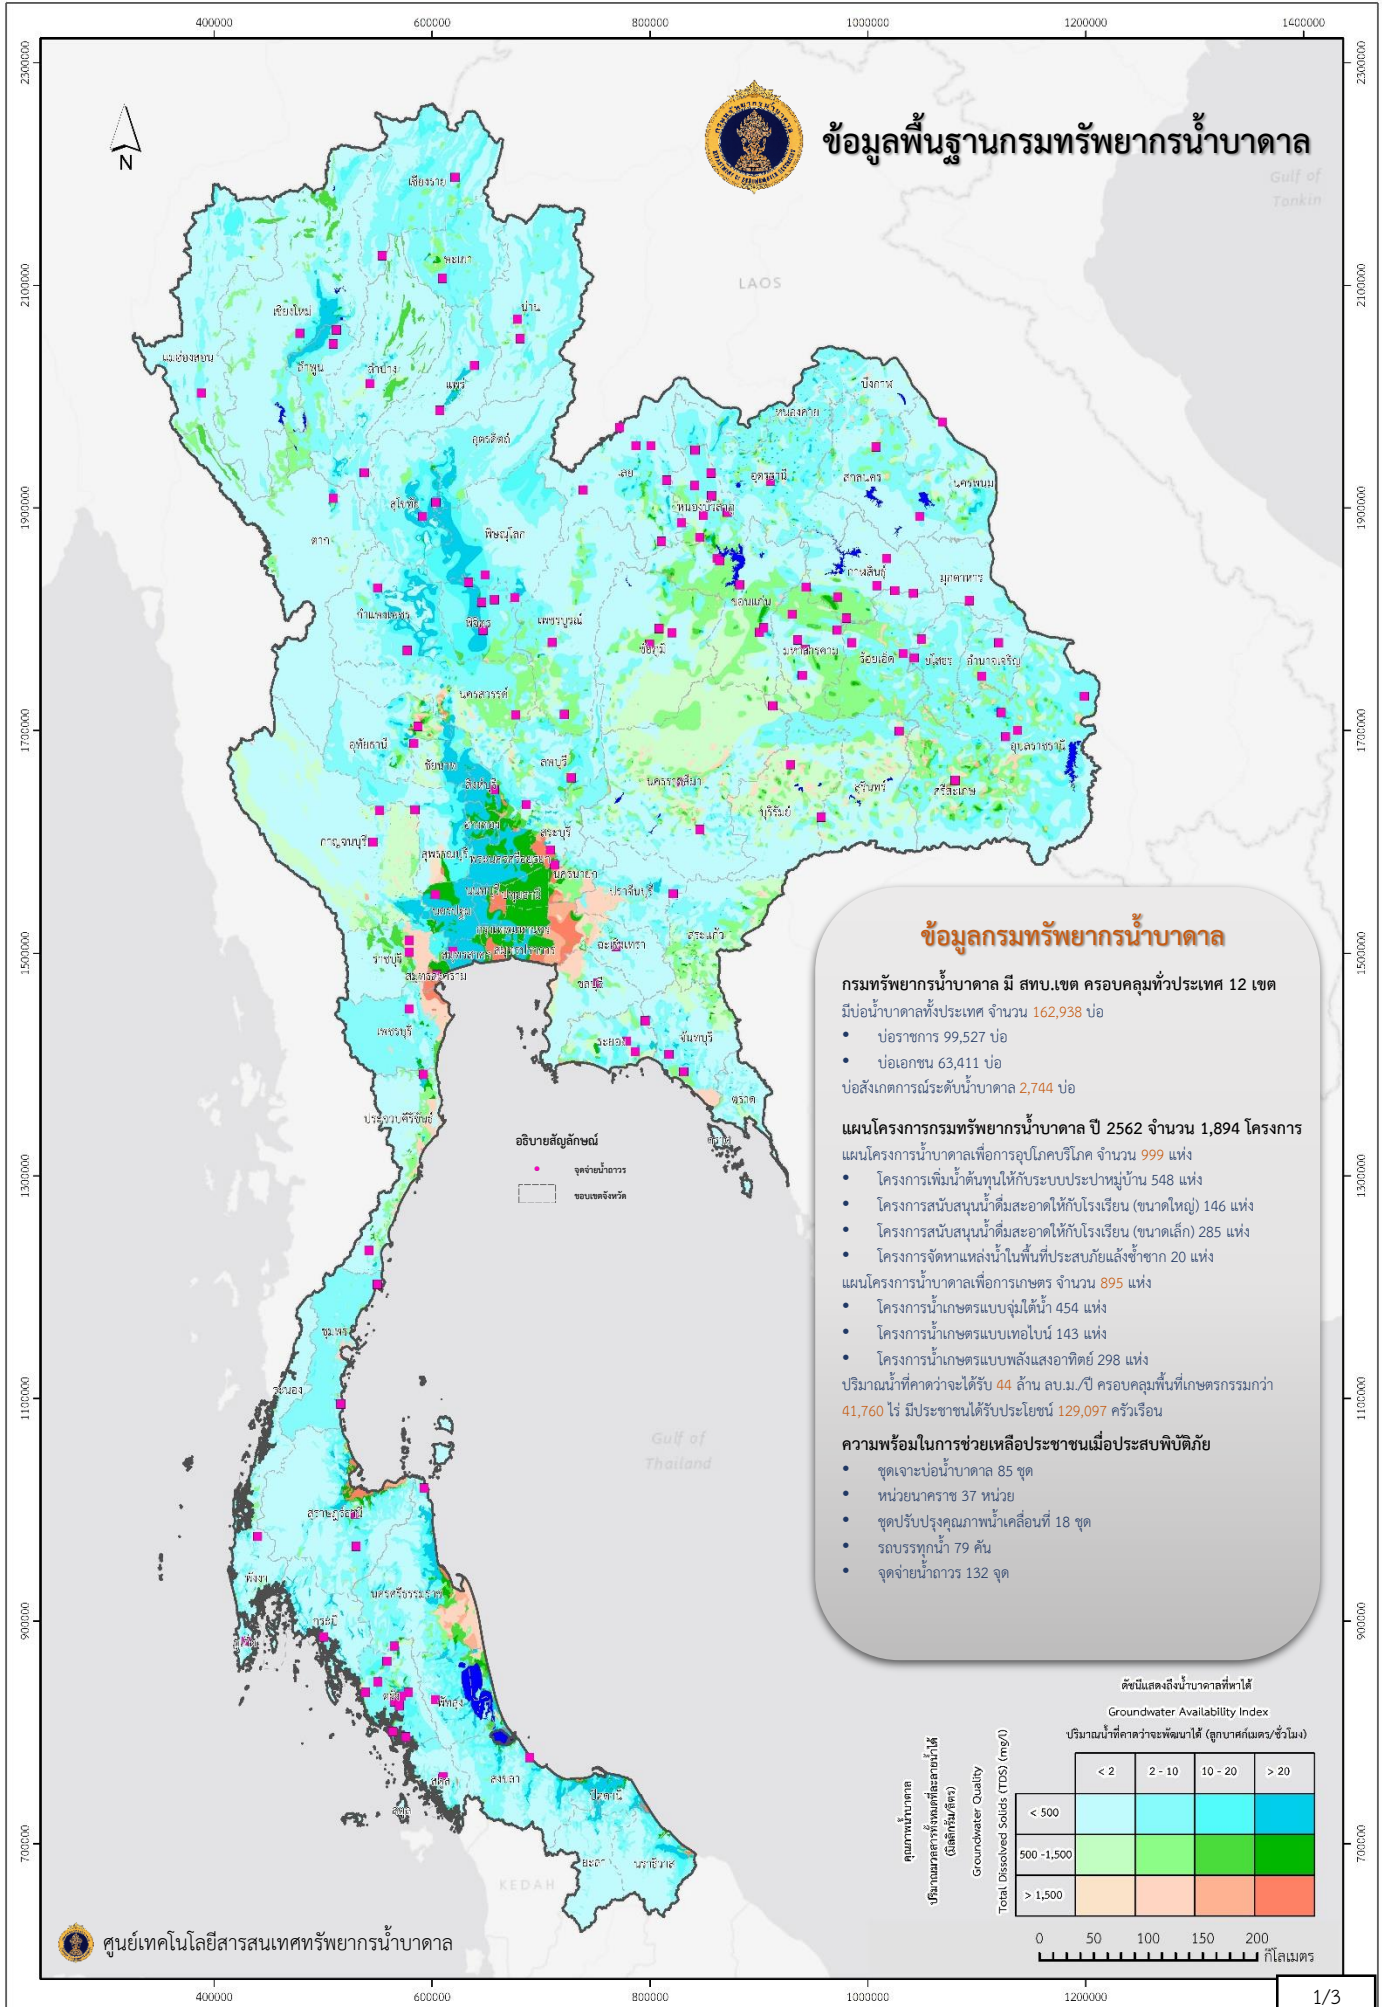

ข้อมูลพื้นฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

มีบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 162,938 บ่อ

- บ่อราชการ 99,527 บ่อ

- บ่อเอกชน 63,411 บ่อ

- บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 2,744 บ่อ

แผนโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2562 จำนวน 1,894 โครงการ

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 999 แห่ง

- โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 548 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดใหญ่) 146 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดเล็ก) 285 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 20 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 895 แห่ง

- โครงการน้ำเกษตรแบบจุดน้ำ 454 แห่ง
- โครงการน้ำเกษตรแบบท่อโบนี 143 แห่ง
- โครงการน้ำเกษตรแบบพลังแสงอาทิตย์ 298 แห่ง

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ 44 ล้าน ลบ.ม./ปี ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 41,760 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 129,097 ครัวเรือน

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบพิบัติภัย

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 85 ชุด
- หน่วยนำคราช 37 หน่วย
- ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 18 ชุด
- รถบรรทุกน้ำ 79 คัน
- จุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด

ดัชนีแสดงถึงน้ำบาดาลที่หาได้

Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

คุณภาพน้ำบาดาล ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (ค่าดัชนีชี้วัด) Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)	ดัชนีแสดงถึงน้ำบาดาลที่หาได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
ส่งหน่วยนาคราช ซ่อมระบบ
ประปาบาดาล เพื่อสูบน้ำ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน
พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
พื้นที่บ้านหนองกระแหล่ง
หมู่ 5 ต.หนองกรุงเขิน
อ.ภูเวียง จ.มหาสารคาม
ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-
บริโภคและใช้เพื่อการเกษตร



สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี) ส่งหน่วย
นาคราช แก้ไขปัญหาระบบประปา
ณ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ต.สีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยสาเหตุเกิดจาก
ท่ออุดตันขนาด 1.5 นิ้ว ชำรุด และเครื่องสูบ
แบบจุ่มได้น้ำขนาด 1 แรงม้า ชำรุด ได้
ทำการแก้ไขโดยการถอนเครื่องสูบไฟฟ้า
และท่ออุดตัน เปลี่ยนท่ออุดตันขนาด 1.5 นิ้ว
ใหม่ และถอนเครื่องสูบไฟฟ้าและท่ออุดตัน
เปลี่ยนเครื่องสูบแบบจุ่มได้น้ำใหม่

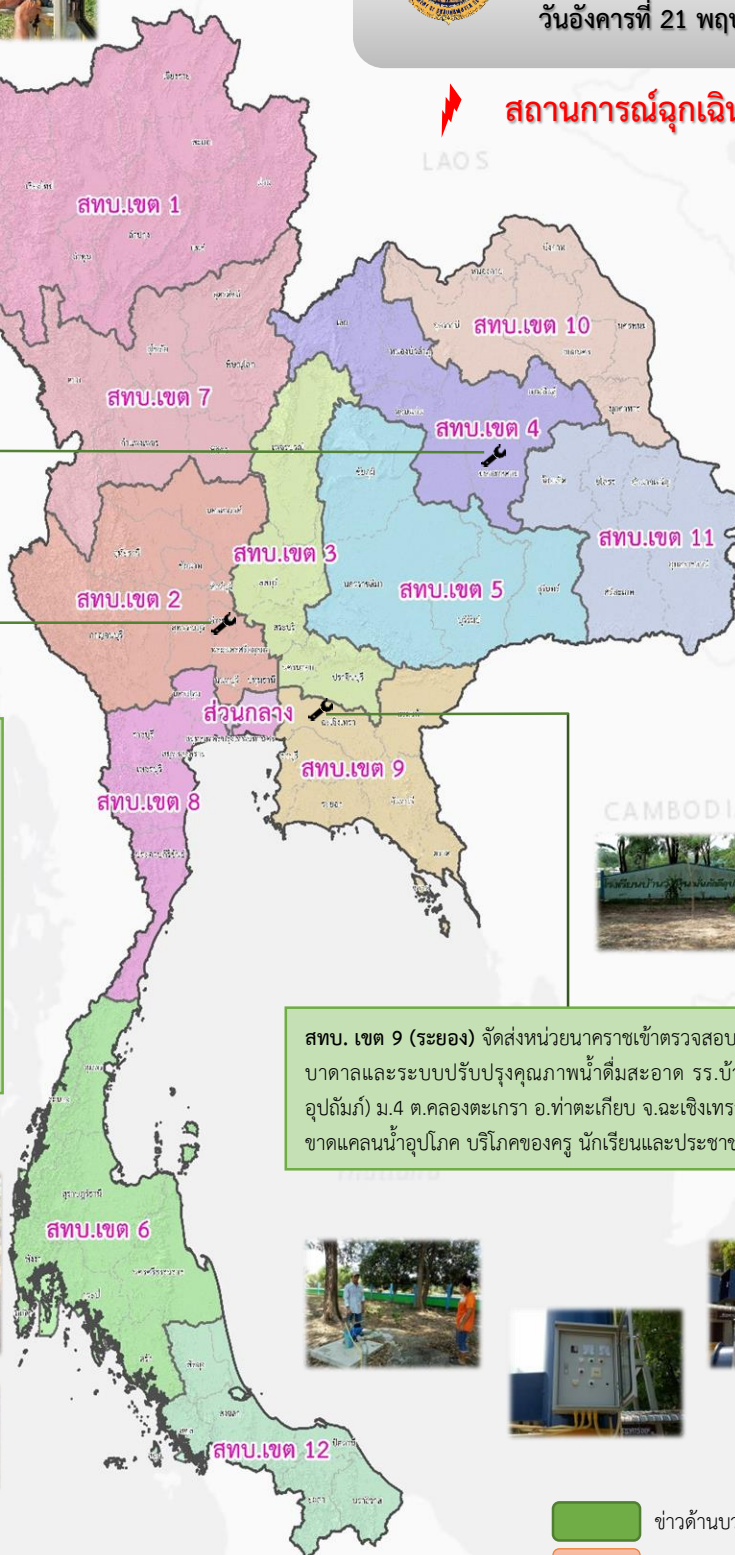

สทบ. เขต 9 (ระยอง) จัดส่งหน่วยนาคราชเข้าตรวจสอบแก้ไขระบบประปา
บาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด รร.บ้านวังหิน (มันรักดี
อุปถัมภ์) ม.4 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทราเพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของครู นักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียง



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุตรดิตถ์)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบก 3 เรือง

ข้าวคันลบ - เรือง

สัญลักษณ์

ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล

แจกจ่ายน้ำดื่ม


แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2562



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำเค็มแบบจุ่มได้น้ำ จำนวน 419 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มแบบเทอร์โบ จำนวน 122 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 249 บ่อ
- โครงการน้ำต้นทุน จำนวน 519 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 143 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 237 บ่อ
- โครงการน้ำแล้งซ้ำซาก จำนวน 34 บ่อ
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 20 จังหวัด
- ขอบเขตจังหวัด

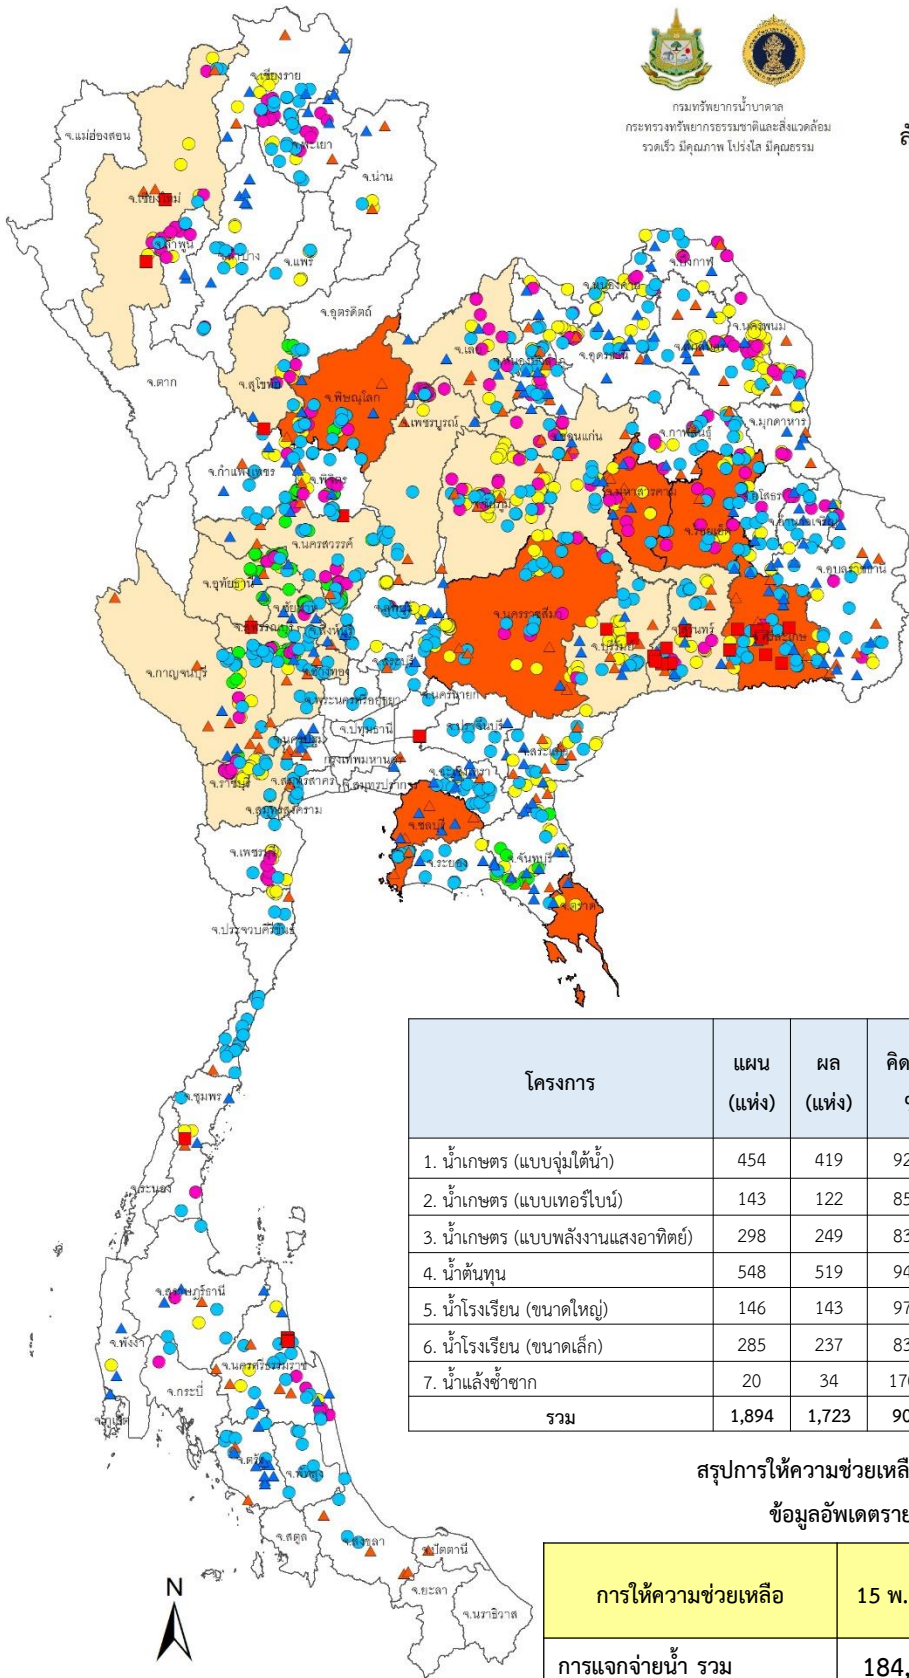

โครงการ	แผน (แห่ง)	ผล (แห่ง)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเค็ม (แบบจุ่มได้น้ำ)	454	419	92.29	9,050,400	1,676	16,760
2. น้ำเค็ม (แบบเทอร์โบ)	143	122	85.31	2,635,200	488	4,880
3. น้ำเค็ม (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)	298	249	83.56	7,938,000	1,960	14,700
4. น้ำต้นทุน	548	519	94.71	11,278,500	77,250	-
5. น้ำโรงเรียน (ขนาดใหญ่)	146	143	97.95	3,131,700	17,875	-
6. น้ำโรงเรียน (ขนาดเล็ก)	285	237	83.16	5,146,500	17,625	-
7. น้ำแล้งซ้ำซาก	20	34	170.00	744,600	4,250	-
รวม	1,894	1,723	90.97	39,924,900	121,124	36,340

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 15 พ.ค. 62

การให้ความช่วยเหลือ	15 พ.ค. 62	สะสม 1 ต.ค. 61 – 15 พ.ค. 62	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	184,560	7,037,590	ลิตร
ก.จากรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	147,000	1,949,100	ลิตร
ข.จากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ	36,860	5,034,785	ลิตร
ค.น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	700	53,705	ลิตร