






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

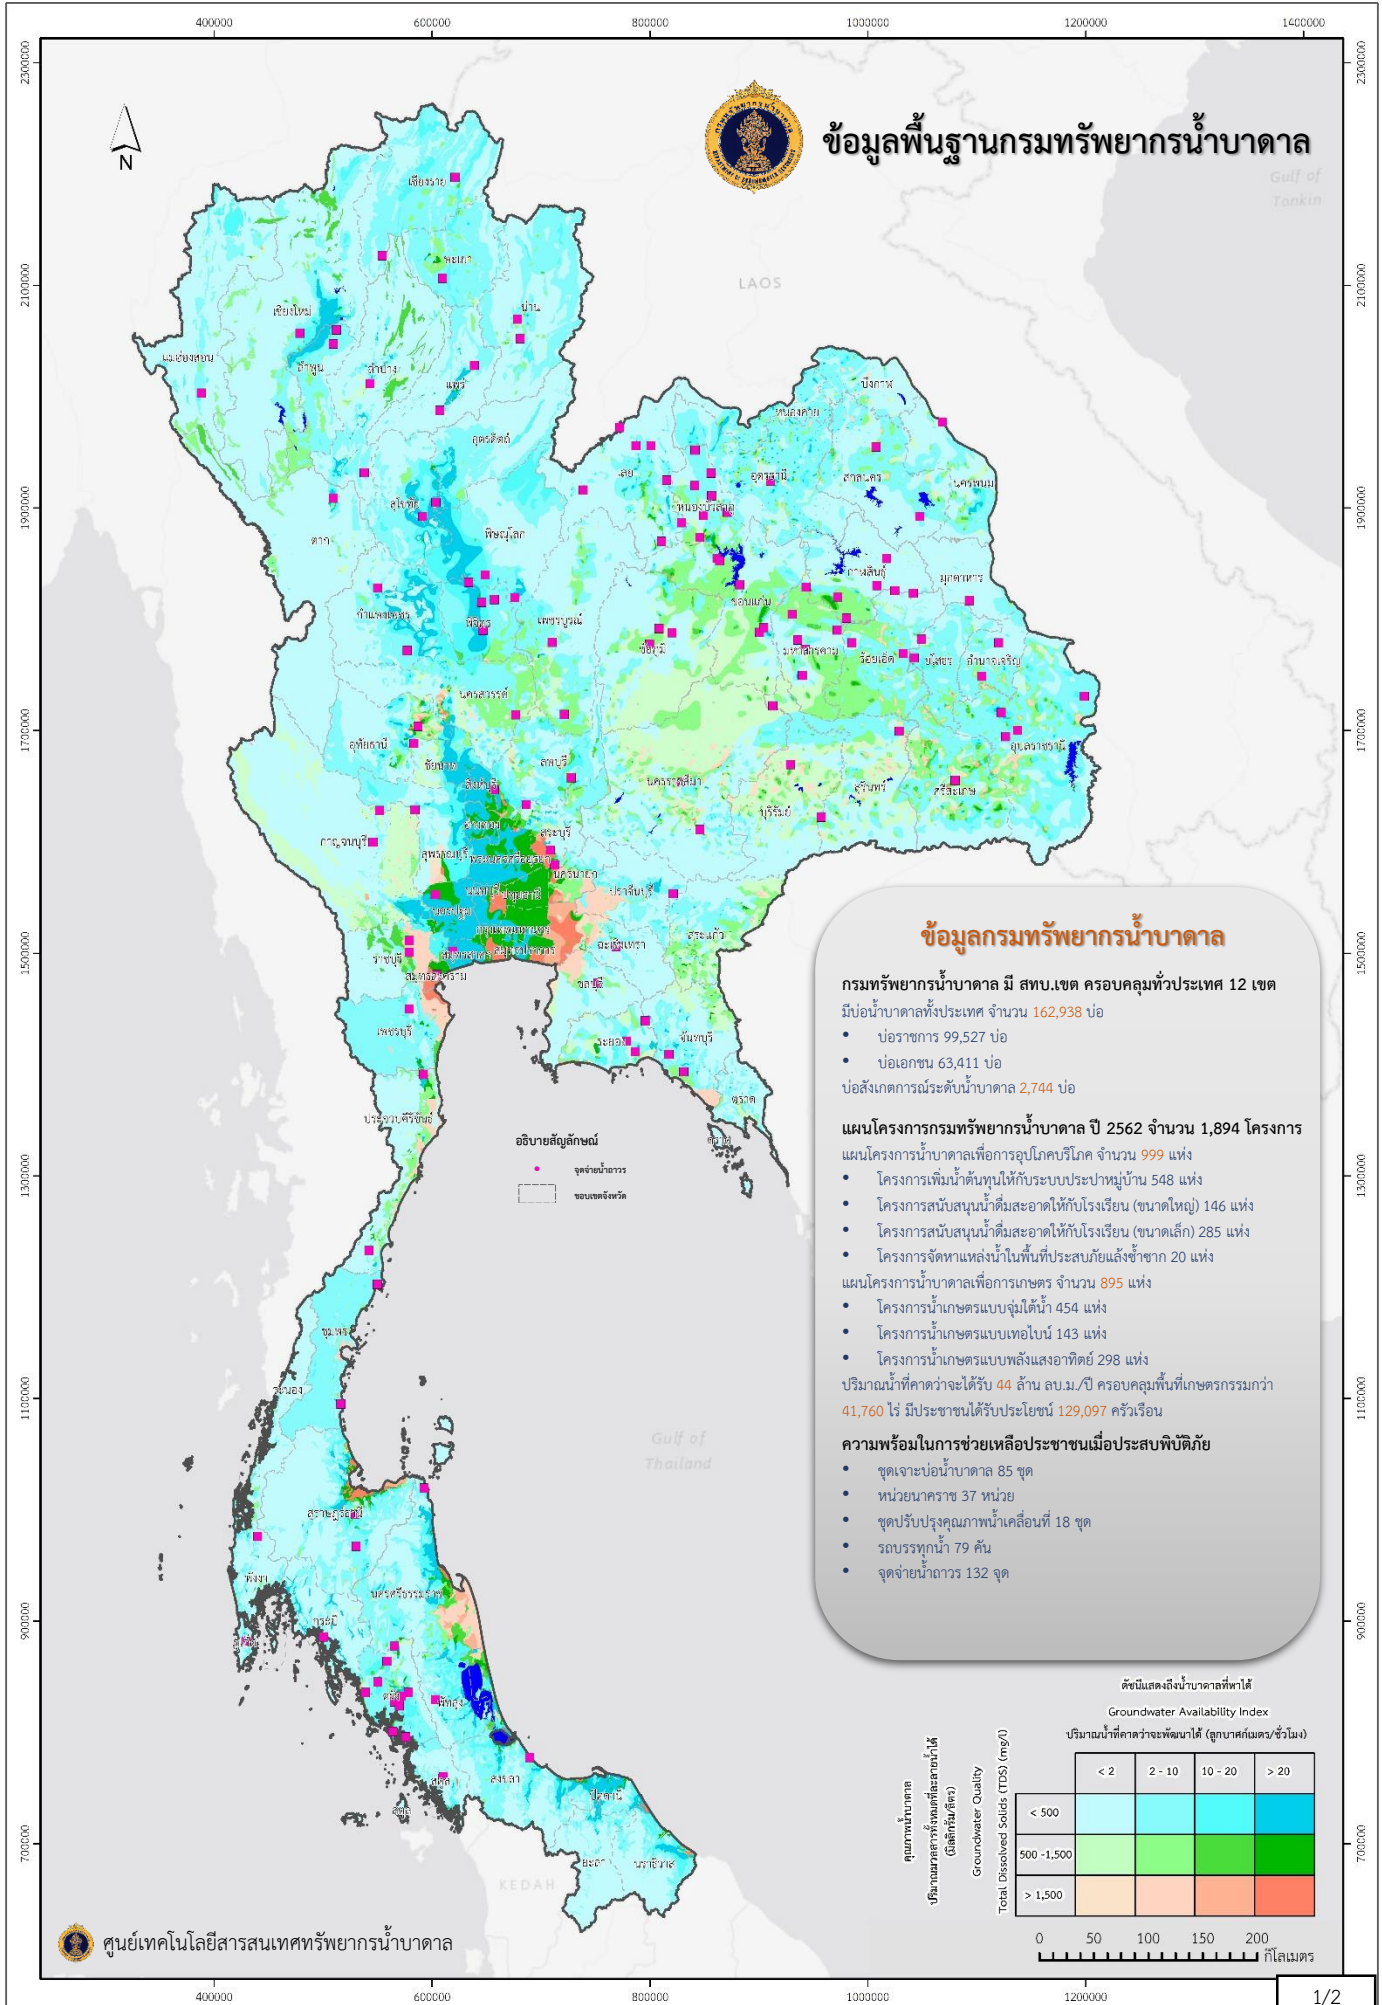

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS

2100000

1700000

1300000

900000

500000

200000

2100000

1700000

1300000

900000

500000

200000



สทบ.เขต 1 ลำปาง เข้าดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านขยายผล อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ดังนี้ 1.ซ่อมแซมทำความสะอาดระบบน้ำดื่มสะอาดที่ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2.ซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณบ่อน้ำบาดาลและติดตามการซ่อมแซมอาคารผลิตน้ำดื่มที่โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และ เข้าแก้ไขเครื่องสูบน้ำเพิ่มท่อเครื่องสูบน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านแม่แวม ม.5 ต.พอเหล็ก อ.ลอง จ.แพร่



สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ส่งหน่วยนาคราช ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลบ้านบึงวิชัย ม.4. ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

สทบ.เขต 9 ระยอง จัดส่งหน่วยนาคราช เข้าตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาล บ้านหนองปลาวัว ม.8 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบก 3 เรือง

ข้าวคันลพ - เรือง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร