

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1

สทบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมชี้แจงโครงการพร้อมสำรวจอุทกธรณีวิทยาและเก็บน้ำตัวอย่าง โครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหากภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร

2

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2563

3

สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

4

สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563



1 สทบ.เขต 6 (ตรัง)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

พื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจรูญ หงูเรือง พอ.ส่วนแผนงาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมชี้แจงโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหากภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ 2,000 ครัวเรือน





2 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

นายศุภเวท กองประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 21/2563 เพื่อพิจารณากลับกรอกรำขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 22 คำขอ

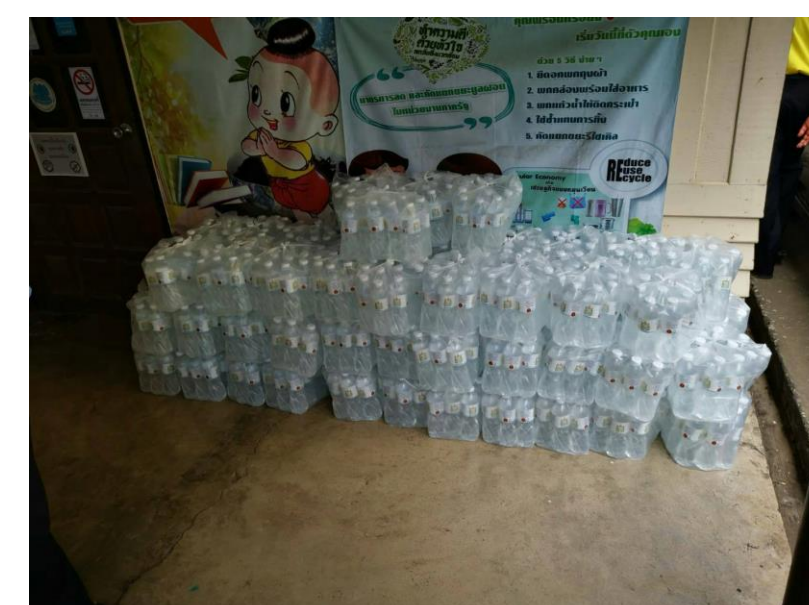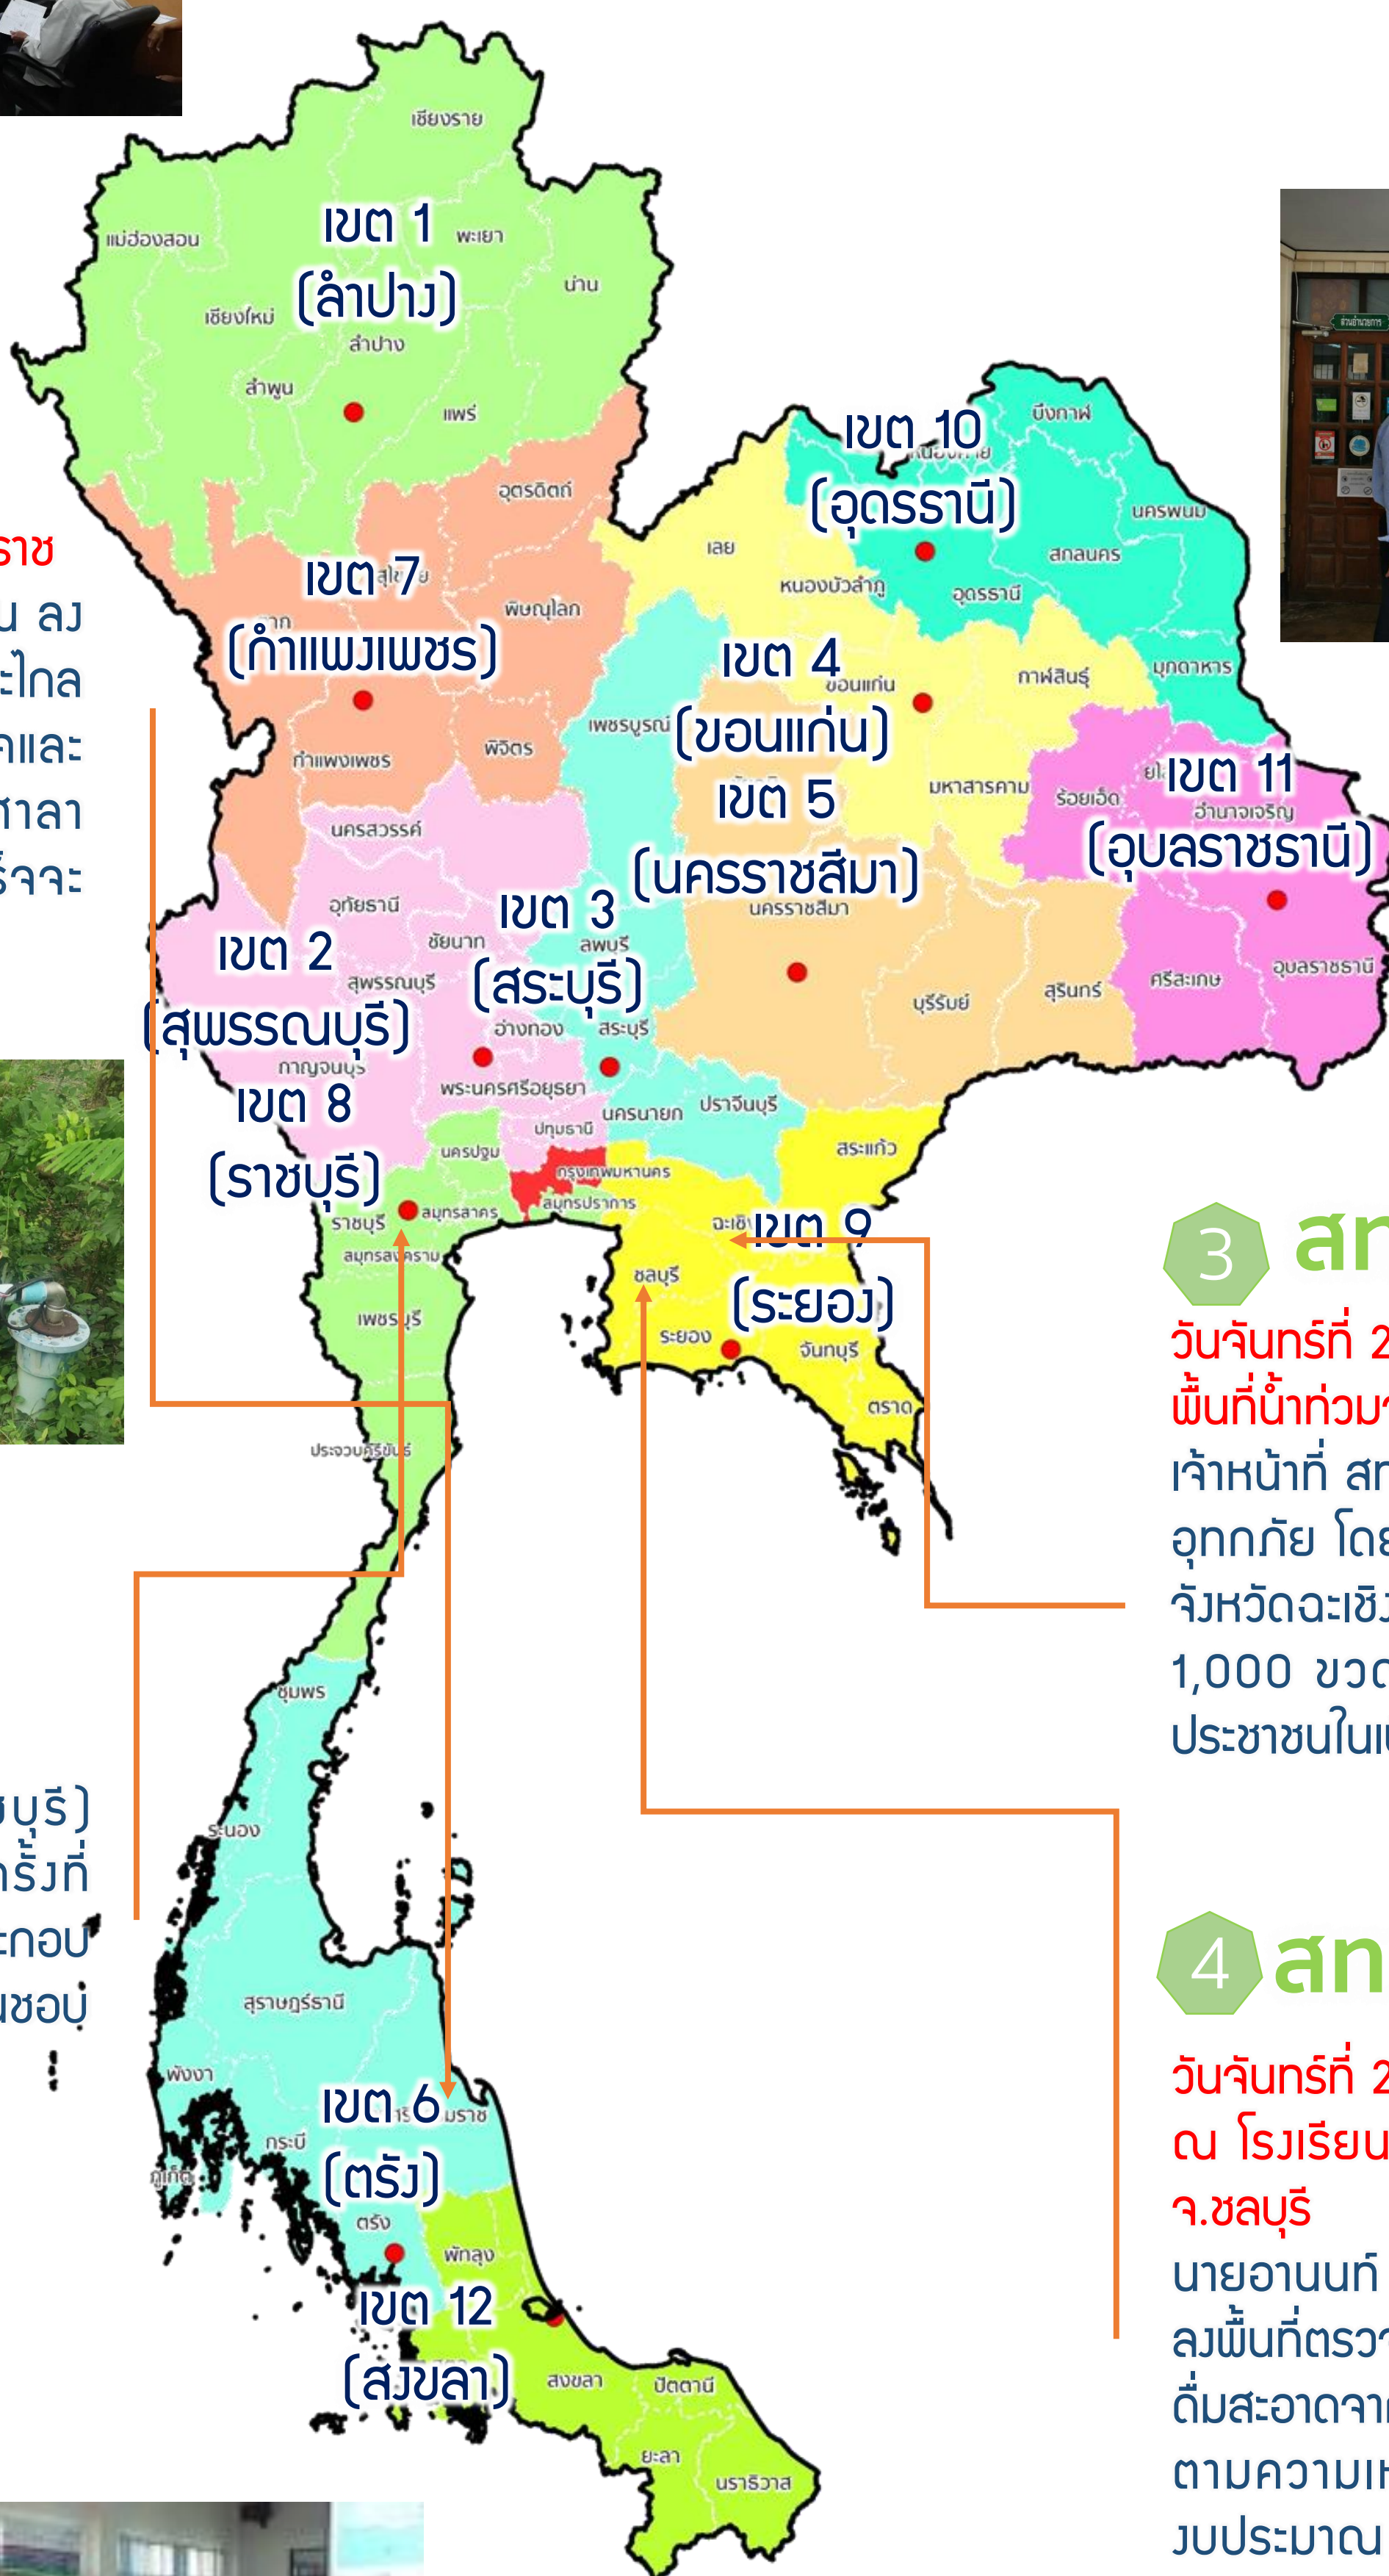

3 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้นำน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

4 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 3 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

นายอานนท์ พงกุล สทบ.เขต 9 (ระยอง) และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ที่ 3 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี




ข่าวเชิงบวก = 7

ข่าวเชิงลบ = ไม่มี



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

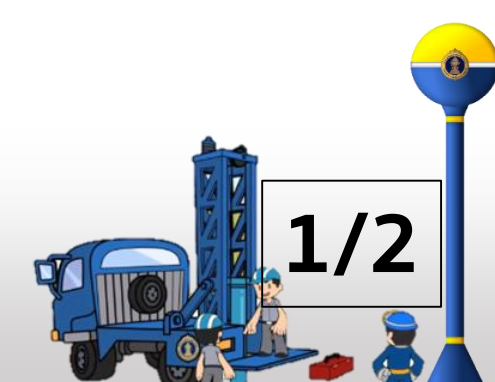

1/2

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



5

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างกักเก็บน้ำติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ 2563

6

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลและการส่งน้ำบาดาลระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

7


สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

6 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

พื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว นายช่างเทคนิคอาวุโสให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดี และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลและการส่งน้ำบาดาลระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ณ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

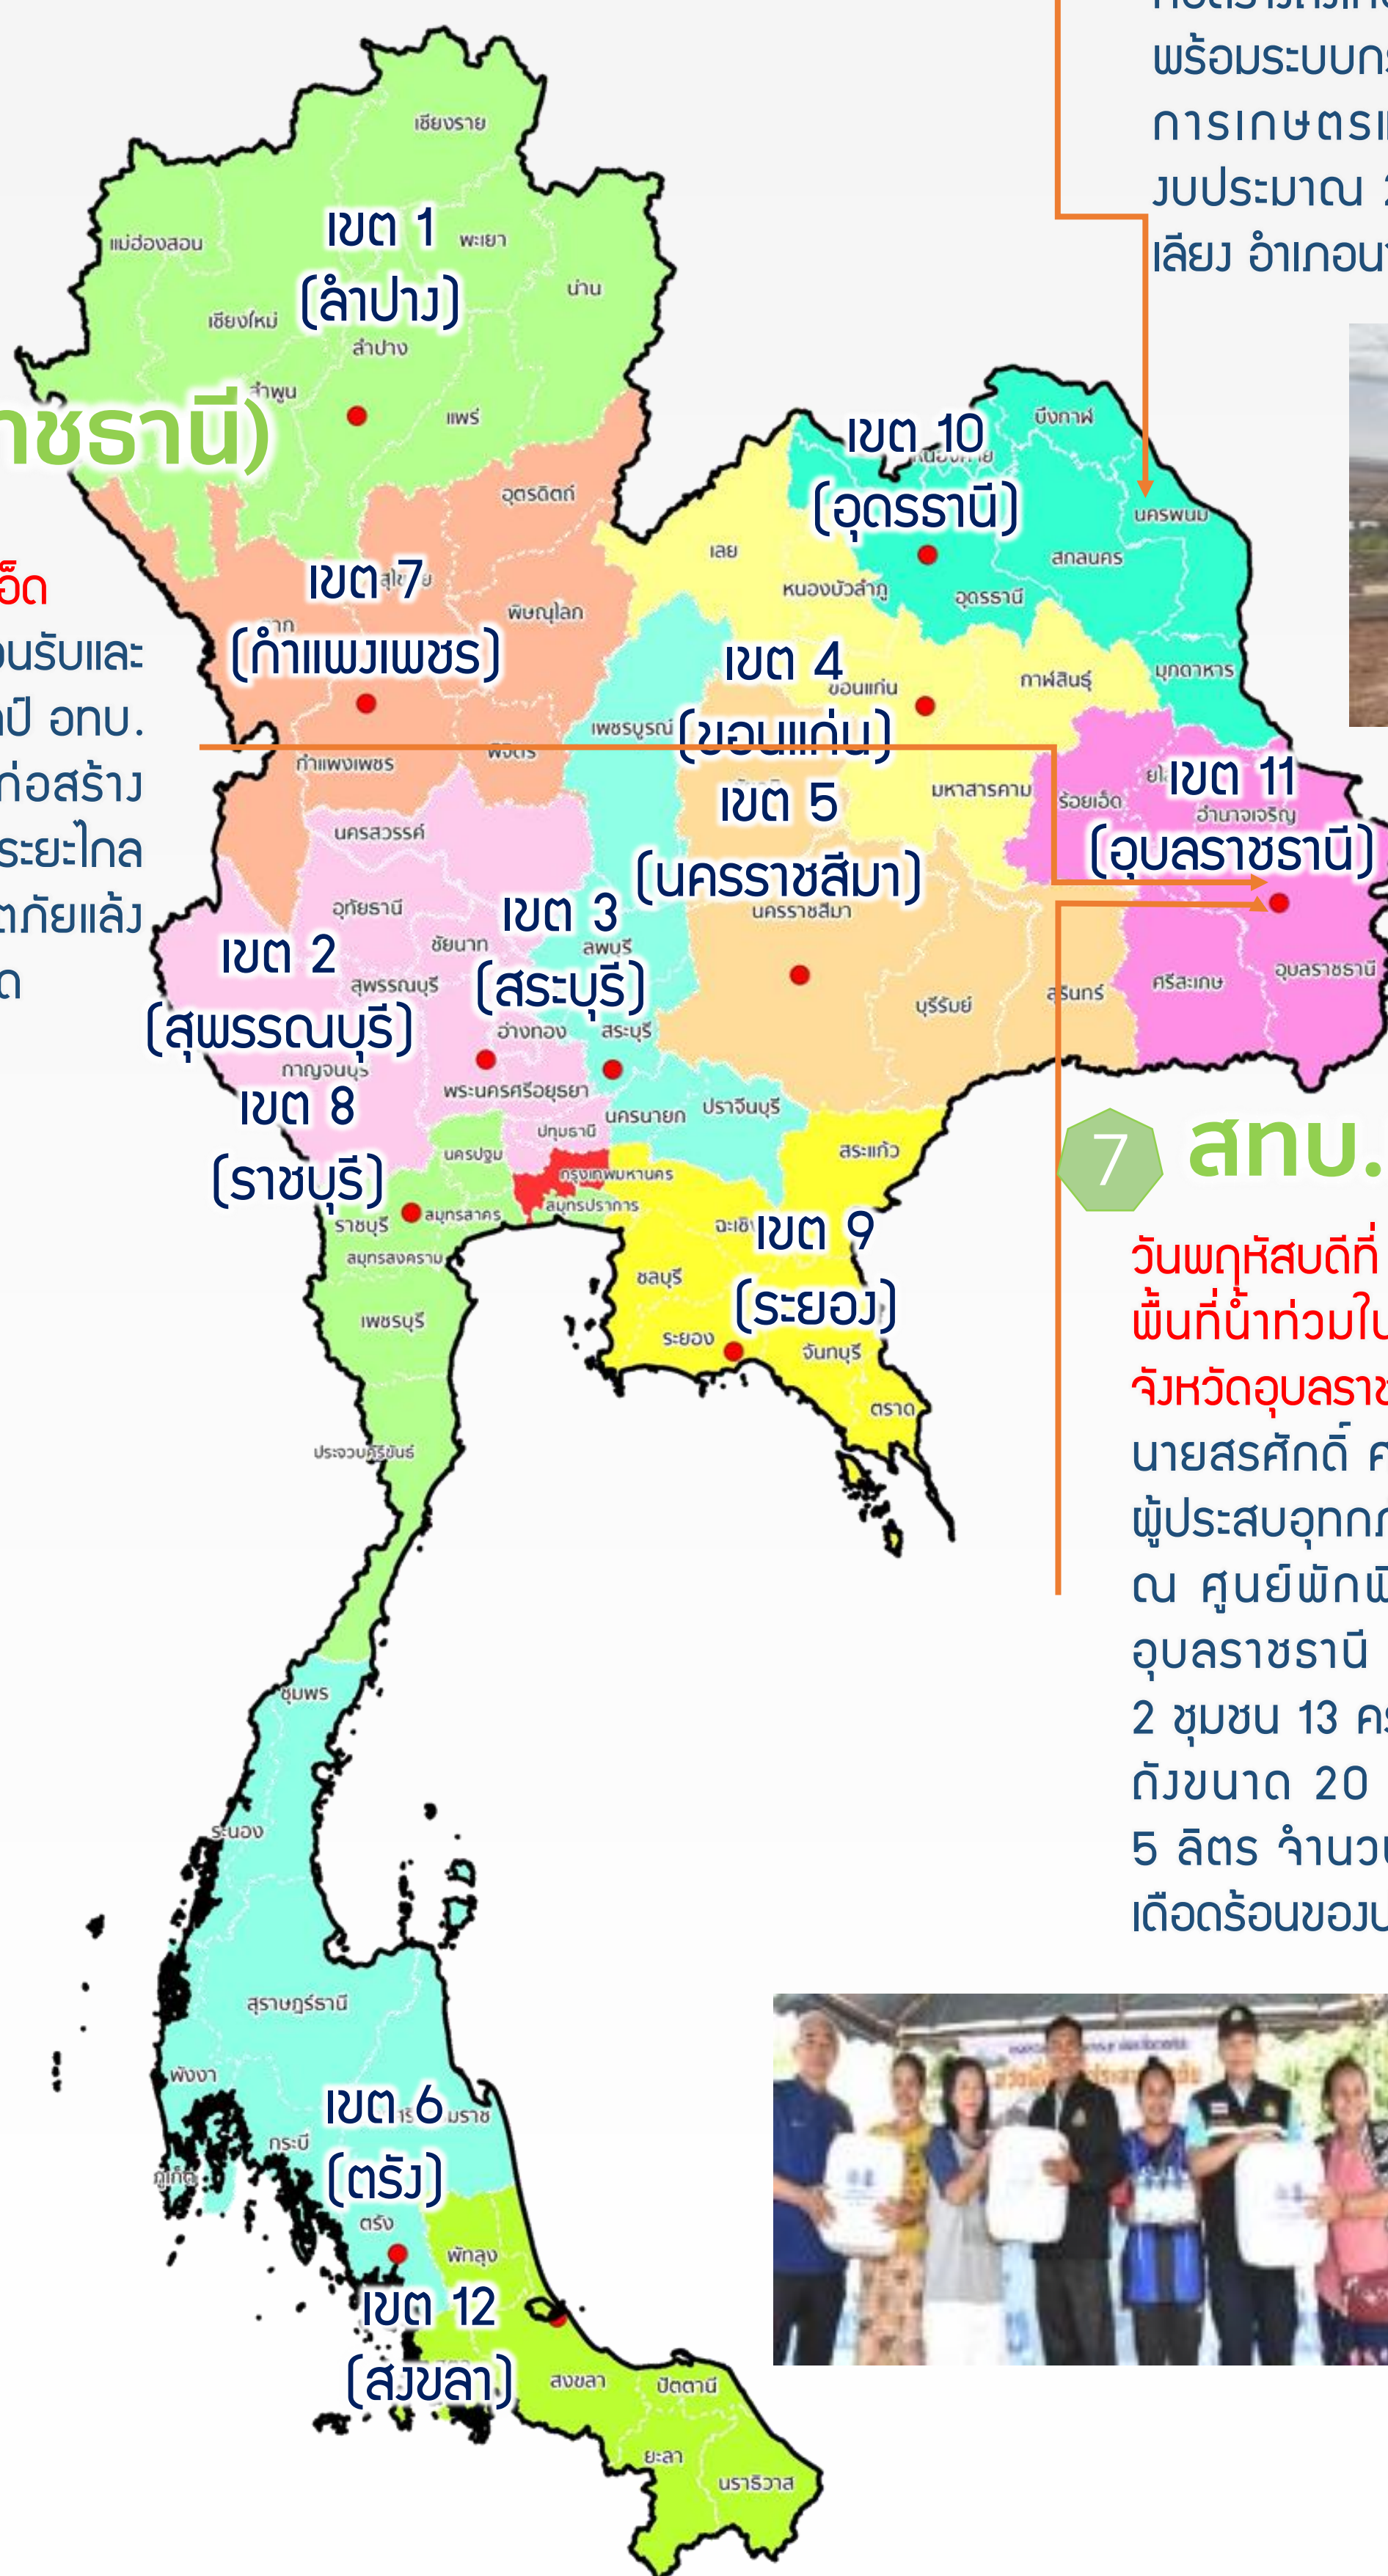

5 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

ณ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายวีระ สุทรศิริ ประธานกรรมการตรวจรับงานนำคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้คุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างกักเก็บน้ำติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



7 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

พื้นที่น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้นำน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวห้วยม่วง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ชุมชน 13 ครัวเรือน ประชากร 52 คน ดังนี้ น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 ถัง และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 75 แกลลอน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น




ข่าวเชิงบวก = 7

ข่าวเชิงลบ = ไม่มี



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

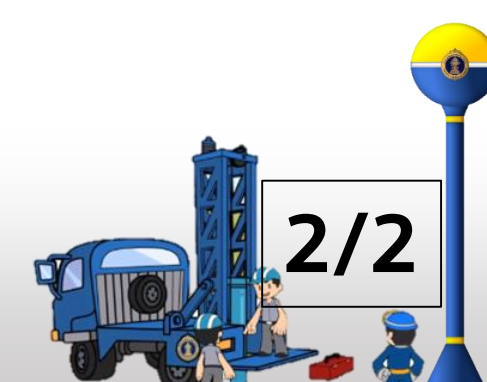

2/2