

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- 1 นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ. / สท.เขต 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกน้ำบาดาล พร้อมจัดพิธีทางพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศลแด่ชาวน้ำบาดาลผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันน้ำบาดาล ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี
- 2 นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ. ร่วมประชุมกับ นายอริวัฒน์ สุนทรประดิษฐ์ รอง อภ. ในการประชุมคณะทำงานพันธกิจร่วม (Joint Mission : JM) ด้านบริหารจัดการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4 สท.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยงานซ่อมบำรุง ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง)
- 5 สท.เขต 4 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการฟ้าระวีและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

1 นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ. / สท.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ. เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือกน้ำบาดาล พร้อมจัดพิธีทางพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศลแด่ชาวน้ำบาดาลผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันน้ำบาดาล ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบรรพบุรุษชาวน้ำบาดาลในคุณงามความดีที่ได้สร้างคุณค่าในการพัฒนาน้ำบาดาลยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี นายศักดิ์สวัสดิ์ ศรีวิชา พอ.สท.เขต 5 (นครราชสีมา) และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมพิธี

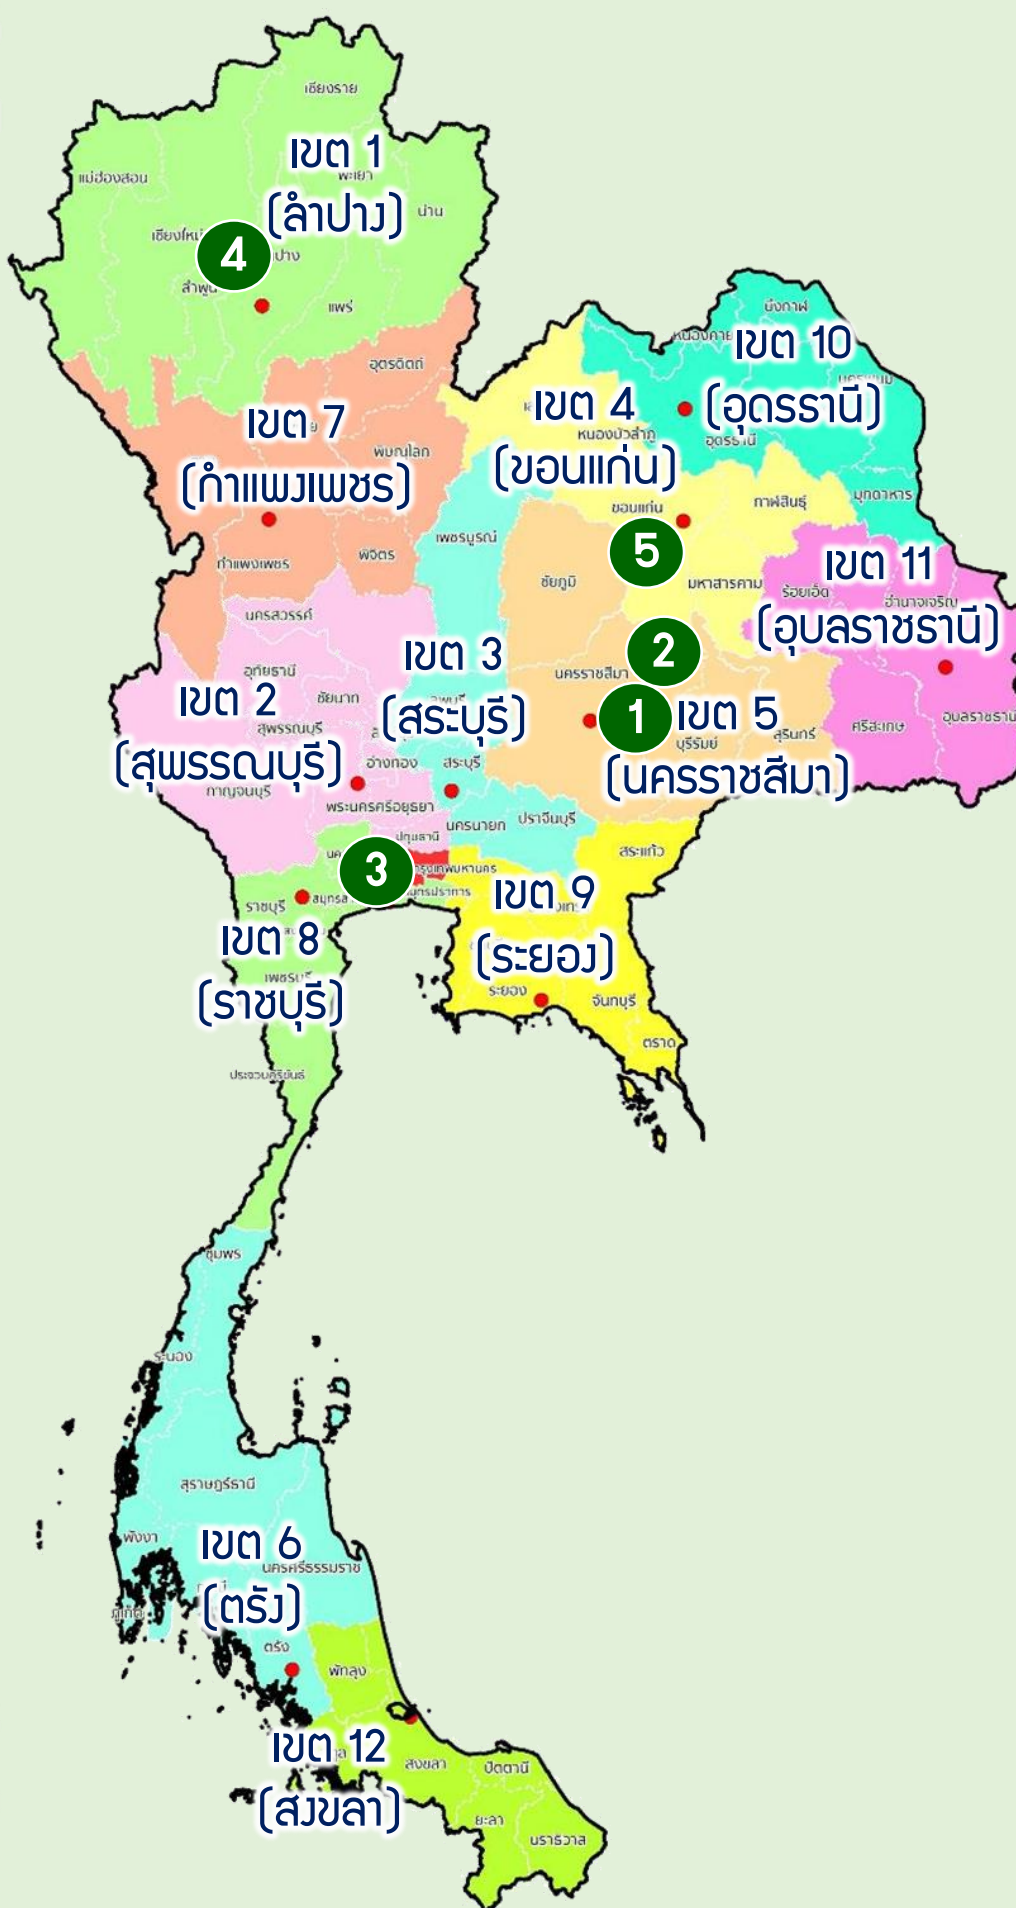

3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห้ว 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,333 บ่อ



2 นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ.

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา

นายกุล ไซธิรัตน์ รอง อภ. และ นายอริวัฒน์ สุนทรประดิษฐ์ รอง อภ. ได้ประชุมคณะทำงานพันธกิจร่วม (Joint Mission : JM) ด้านบริหารจัดการน้ำของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวพสนัน สุภาคกุลรรุ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และนายเทียน พิบูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการสำรวจพื้นที่ต้นแบบเพื่อจัดหาแหล่งน้ำพิวดินและน้ำบาดาลที่สะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยเลือกพื้นที่ระบบประปาคุณภาพดีขาดแคลน 100% เป็นพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 18 ตำบล 146 หมู่บ้าน

4 สท.เขต 1 (ลำปาง)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ณ 1.บ้านหนองเมือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าขาง จังหวัดลำพูน

2.โรงเรียนบ้านหนองช้างคั่น ตำบลหนองช้างคั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

3.โรงเรียนบ้านปอวิทยา ตำบลปอ อำเภอวิียงแก่น จังหวัดเชียงราย

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

5.บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ดร.พมพร เศรษฐบุคกุล พอ.สท.เขต 1 (ลำปาง) ได้จัดหน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง (งบกลาง) จำนวน 5 แห้ว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และสนับสนุนน้ำดื่มในพื้นที่เกษตรกรรม



5 สท.เขต 4 (ขอนแก่น)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ พื้นที่แก่งระวี (ฝั่งแก่งตะวันดอน) บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายอุไร แก้วจันทร์ พอ.สท.เขต 4 (ขอนแก่น) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการฟ้าระวีและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว

ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	3,356
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	17



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 6 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย
- 7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 2,250 ลิตร ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มหาเจริญ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
- 8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน
- 9 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เพื่อประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
- 10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ

6 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ 1.เทศบาลตำบลหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพยอม อำเภอน้ำเย็น จังหวัดพิจิตร

2.โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดพิจิตร

- 3.วัดตาปะขาวหาย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- 4.ชุมชนกุ่มกุ่ม OTOP หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- 5.บ้านแสงดาว หมู่ที่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- 6.เทศบาลตำบลชะลอ หมู่ที่ 6 ตำบลชะลอ อำเภอสนม จังหวัดกำแพงเพชร
- 7.บ้านเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมื่น อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายสมนึก จิรัฐจิณดากร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบล ทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสิงห์ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดบึงกาฬ และบ้านไทยสามัคคี ตำบลนารุญ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายวิรัตน์ จันทราภรณ์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน



7 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลุ่มหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบ น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ปริมาณน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 2,250 ลิตร ให้กับ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มหาเจริญ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งต่อไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหาร บริการฉีดวัคซีน



9 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ บ้านพื้งคองใต้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายวิรัตน์ จันทราภรณ์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน



10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ บ้านอุมไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกกก อำเภอเมืองมุกดาหาร

นายวิรัตน์ จันทราภรณ์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ให้กับ นายสุรชัย รูปิรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกก และผู้ใหญ่บ้าน บ้านกกก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	3,356
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	17



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



11

สทบ.เขต 12 (สงขลา) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (บกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


11

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

ณ บ้านหินโง่น หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

นายณัฐ จินฉาย พอ.สทบ.เขต 12 (สงขลา) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (บกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการเจาะบ่อที่ 1 แล้วเสร็จ ที่ความลึก 45 เมตร พัฒนาบ่อที่ความลึก 45 เมตร ปริมาณน้ำที่ได้ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าดำเนินการเจาะบ่อที่ 2 ต่อไป

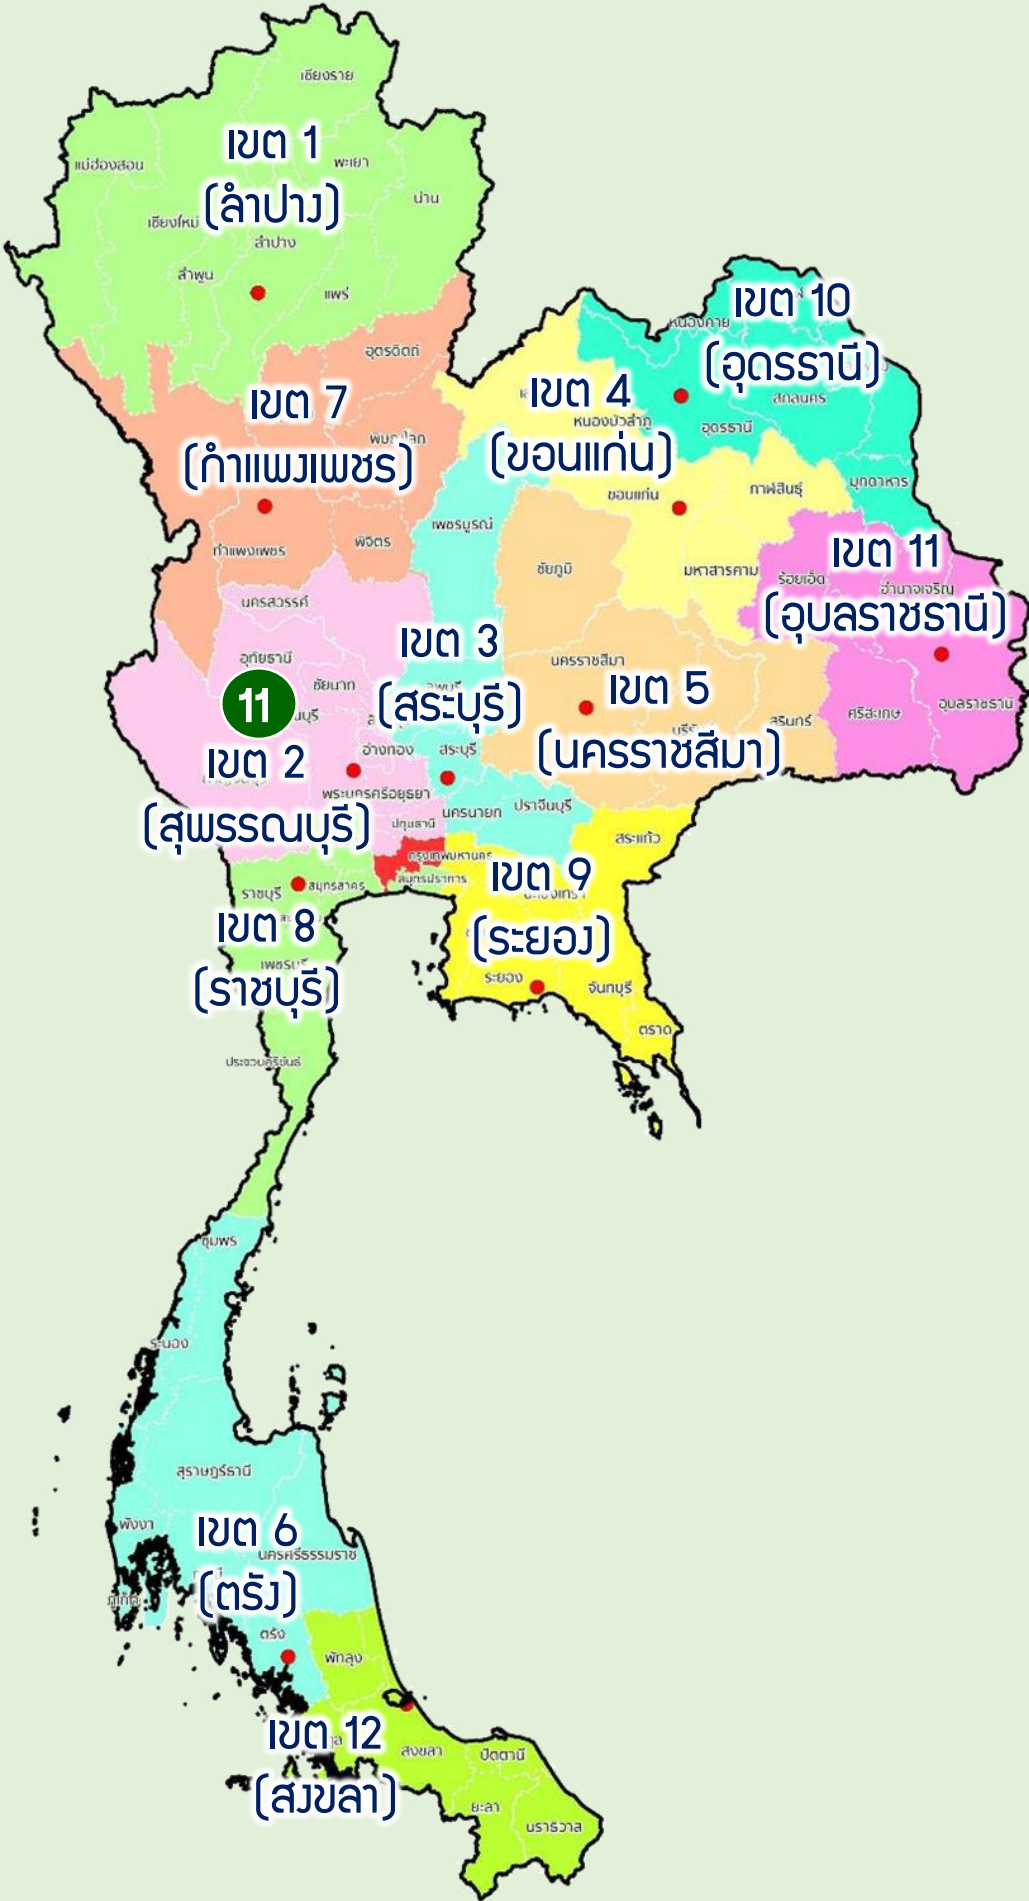

ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	3,356
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	17

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

