

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ขึ้น)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาล
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบความถี่ยวตรและมาตรฐานของเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดค่าอัตราการไหลของน้ำ

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จ ถึงปัจจุบัน จำนวน 953 บ่อ

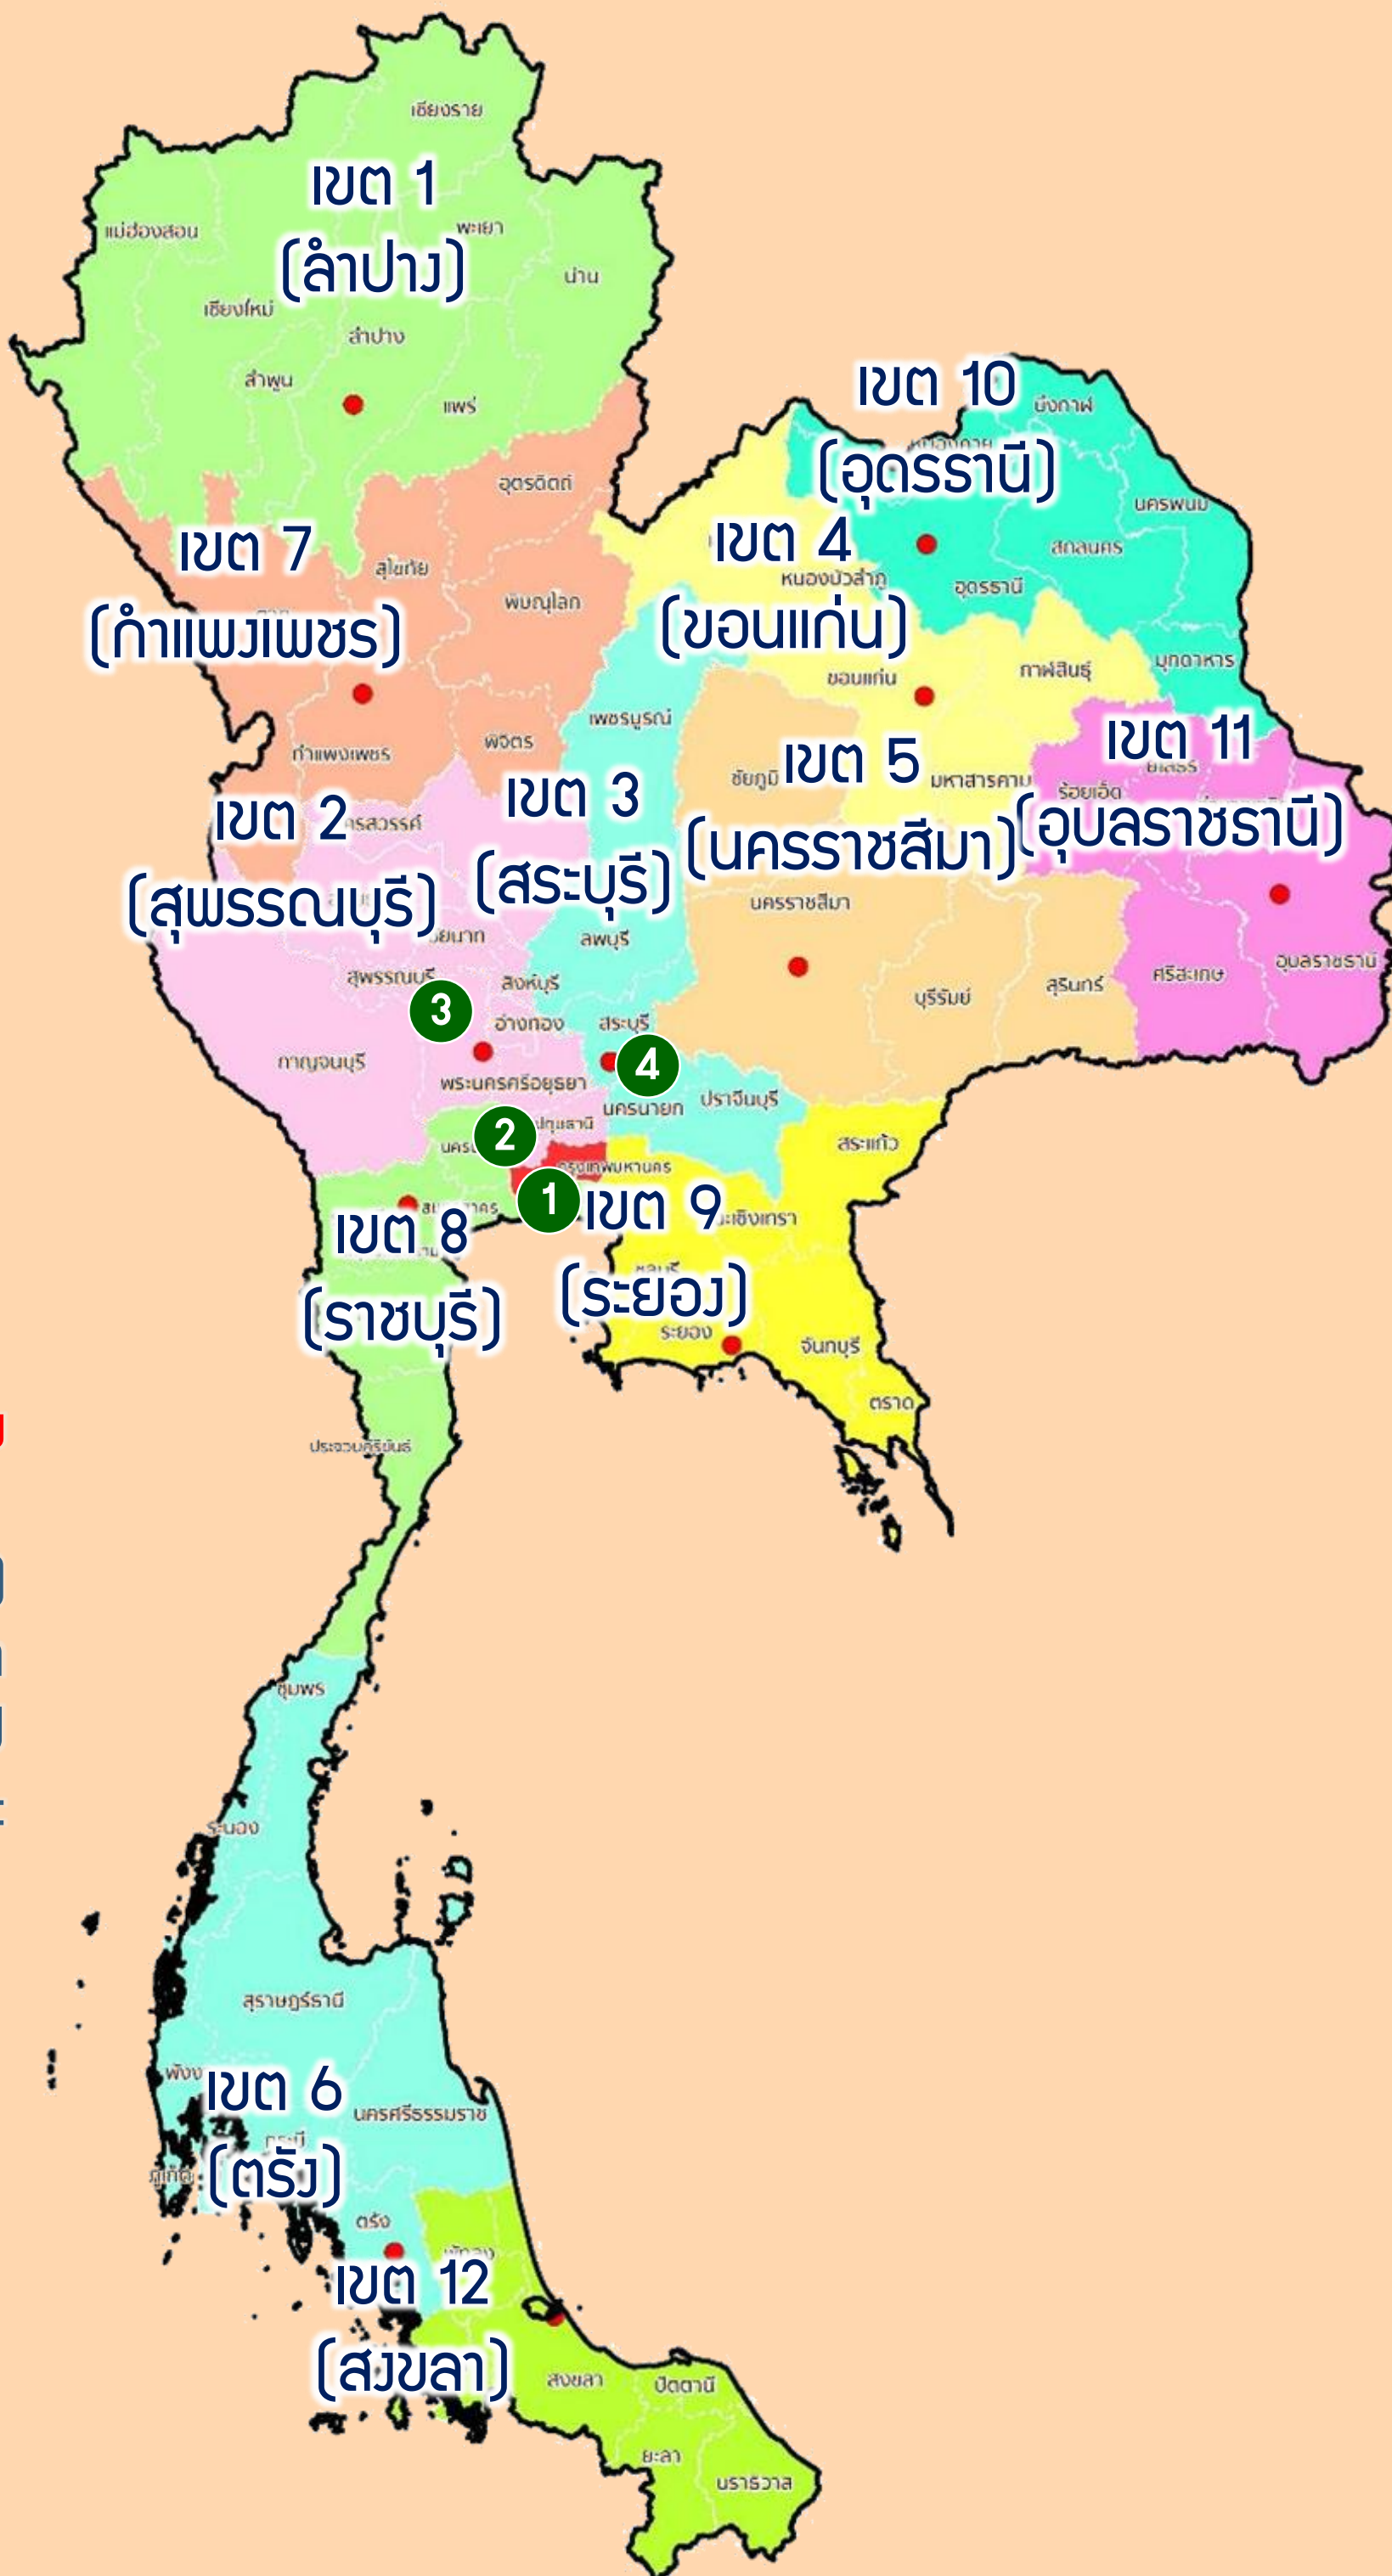

2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาลเพื่อบำรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้อย่างสมบูรณ์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงเร่งด่วน ได้ทำการซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาล และได้แนะนำการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลแก่ท่อนัก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยเจาะน้ำบาดาลเร่งเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเกษตร



4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

นายวิทยา มินิสิย พอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สทบ. เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบความถี่ยวตรและมาตรฐานของเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล ด้วยเครื่องวัดค่าอัตราการไหลของน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

ประเภทข่าว	วันที่ 13 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	587
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.1/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ซี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ย่านบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 1)
- 6 สทบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- 7 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.


ณ 1.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

นายศักดิ์ลาต ศิริวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสรุปผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ย่านบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 1) โดยมี นางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยา และนายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ กัณทรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งศรีภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม

และในเวลา 14.00 น.

2. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ได้เป็นประธานเปิดงานชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ย่านบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 1) โดยมี นางสาววิลาวัลย์ ไทยสงคราม ที่ปรึกษาด้านธรณีวิทยา และนายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วย นายรัชชัย เลาวินัยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม เพื่อจัดทำโครงการในระยะที่ 2 ต่อไป โดยเฉพาะที่บ้านสันติสุข ตำบลโคกกระเบื้อง ผลจะบ่อน้ำบาดาลให้ปริมาณน้ำดื่ม 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถแจกจ่ายบริการได้ทั้งอำเภอ

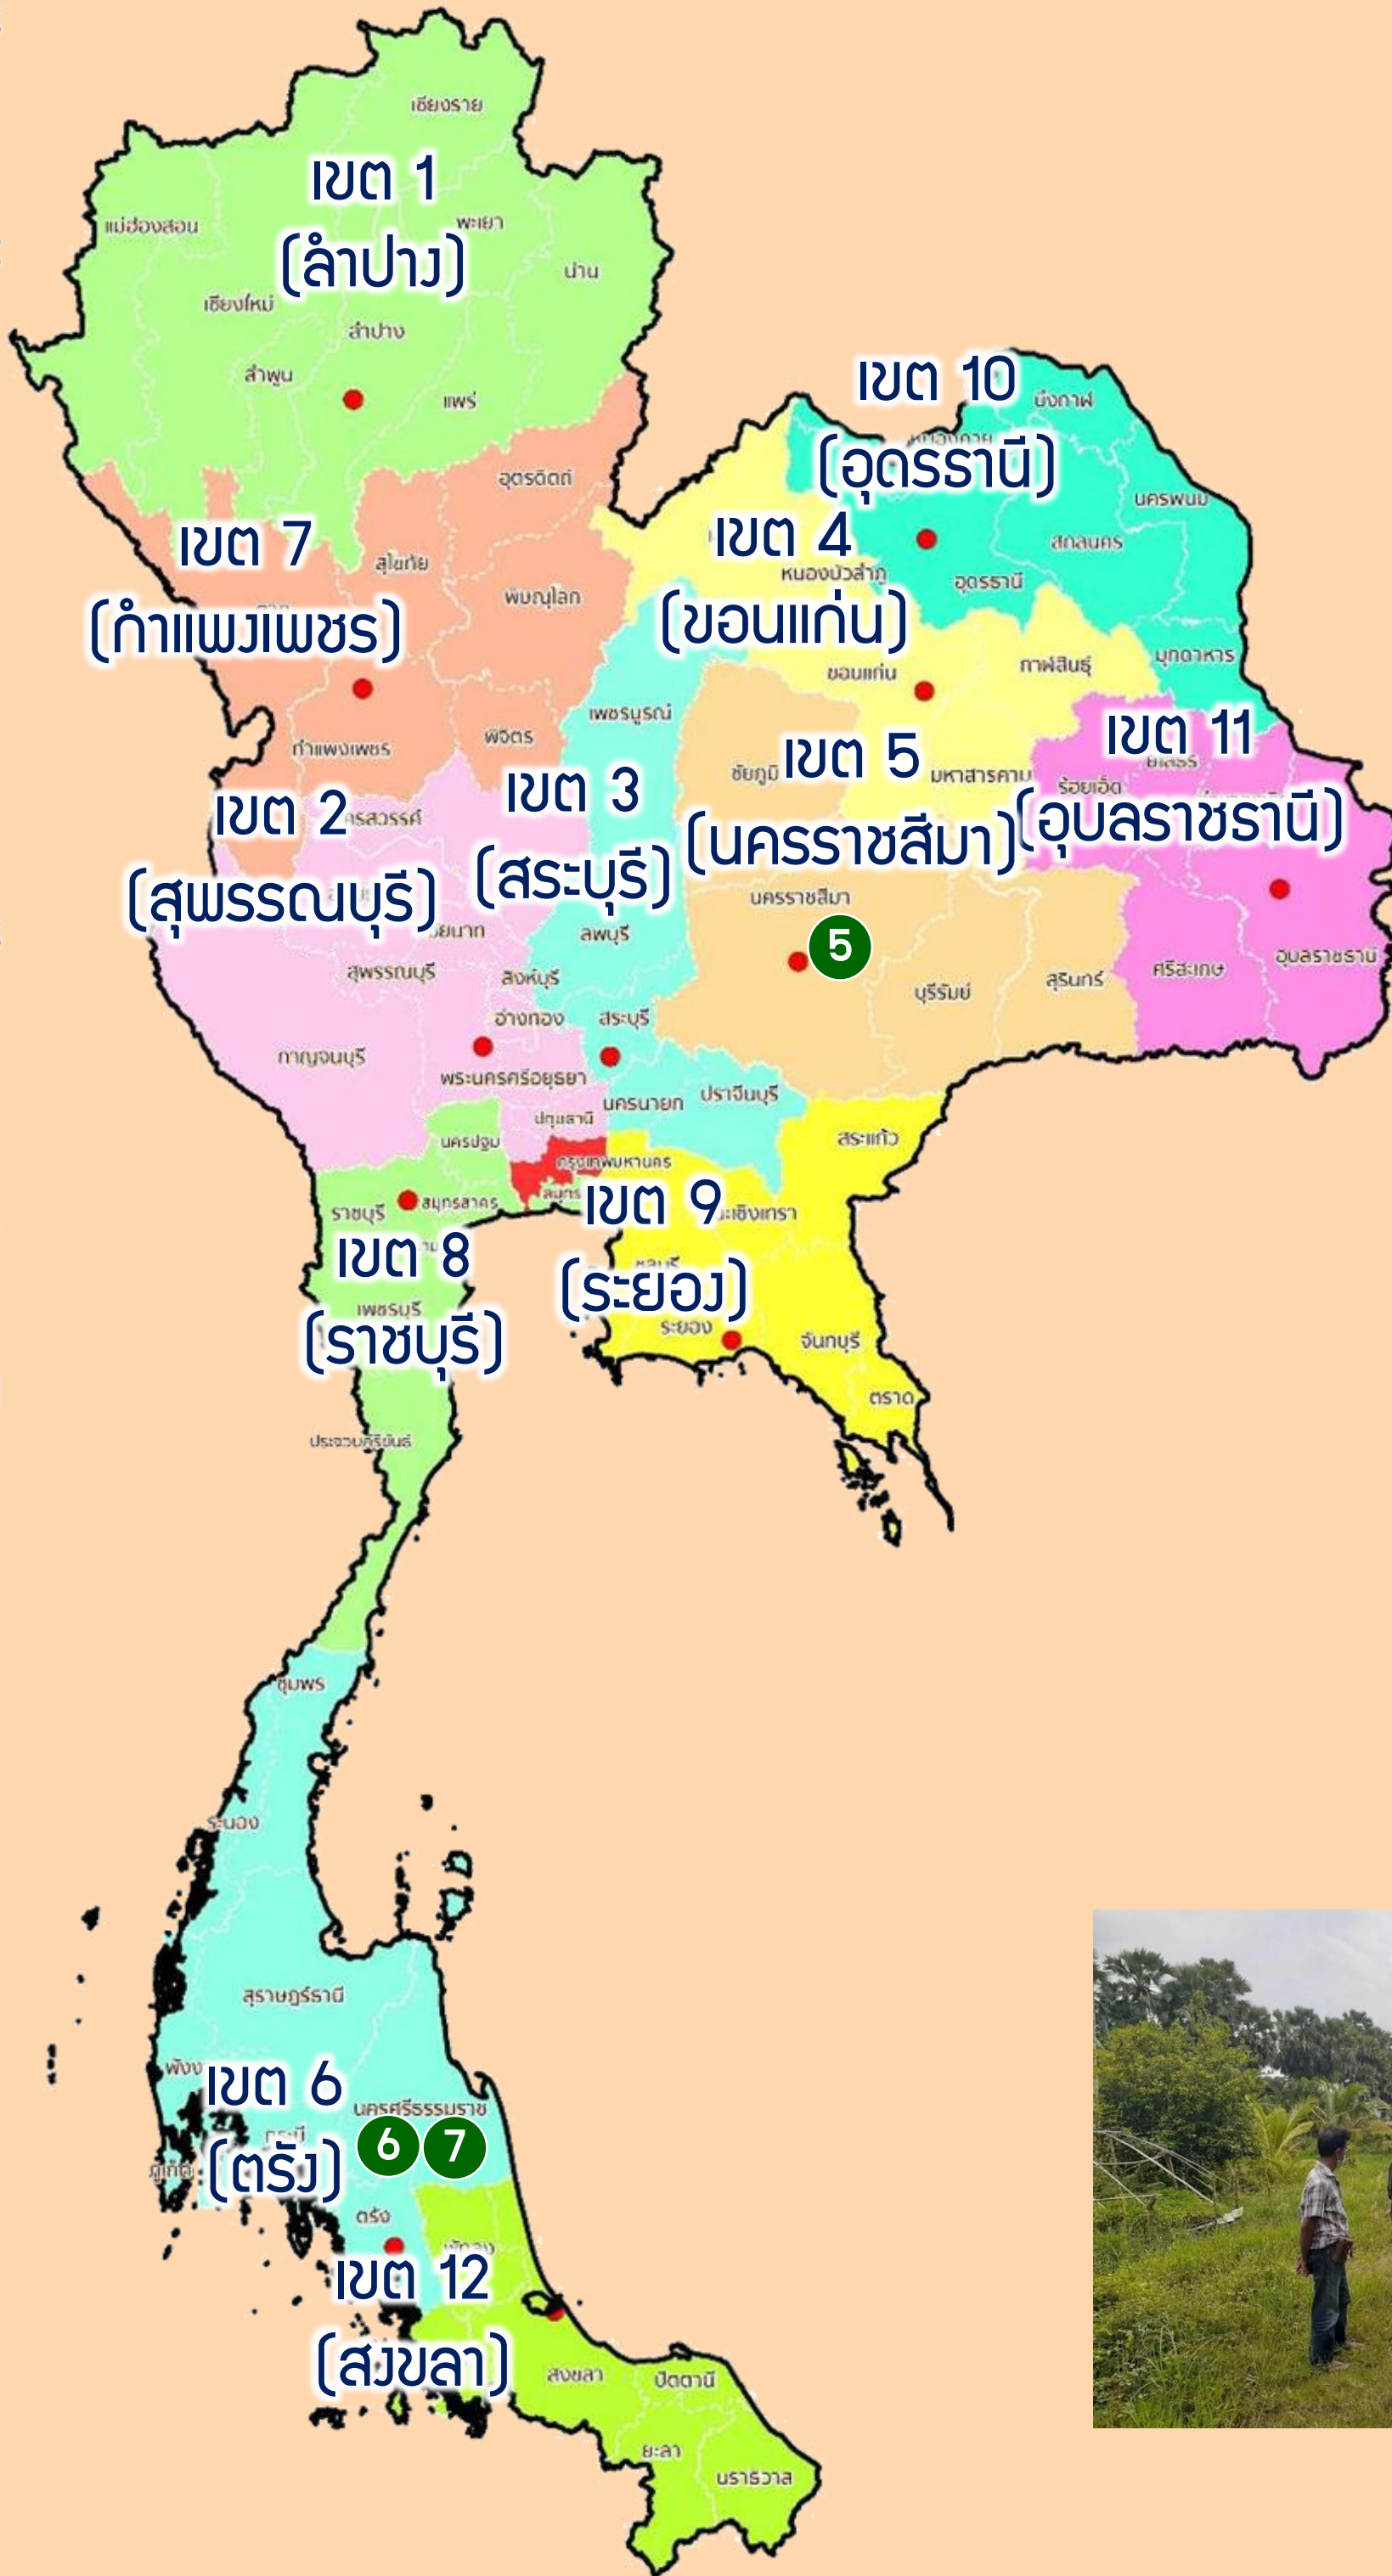

6 สทบ.เขต 6 (ตรัง)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ บ้านสะก้า หมู่ที่ 5 ตำบลโสมมาก อำเภอเขยริ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนเทียร จงจินากุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยได้เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 120 เมตร ให้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



7 สทบ.เขต 6 (ตรัง)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ 1.บ้านหนองสิขะวัลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.บ้านทอพน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเขยริ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนเทียร จงจินากุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แห่ง



ประเภทข่าว	วันที่ 13 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	587
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 8 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่วยหน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล พร้อมตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและน้ำดื่มสะอาด
- 9 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลับกรอวงคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ส่วยหน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเบื้องต้น โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554-2563
- 11 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งรัดการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ 360 แห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)

8 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 23 ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
นายประจวบ ลอยสุวรรณ พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้ส่วยหน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล พร้อมตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและน้ำดื่มสะอาด ให้สามารถใช้งานได้ดี เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีน้ำดื่มสะอาดในช่วงฤดูแล้ง




10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)
นายศุภกฤต ทอประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่วยหน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเบื้องต้น โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554-2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน



9 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)
นายธนาธิก ภูมามี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลับกรอวงคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบ จำนวน 2 คำขอ

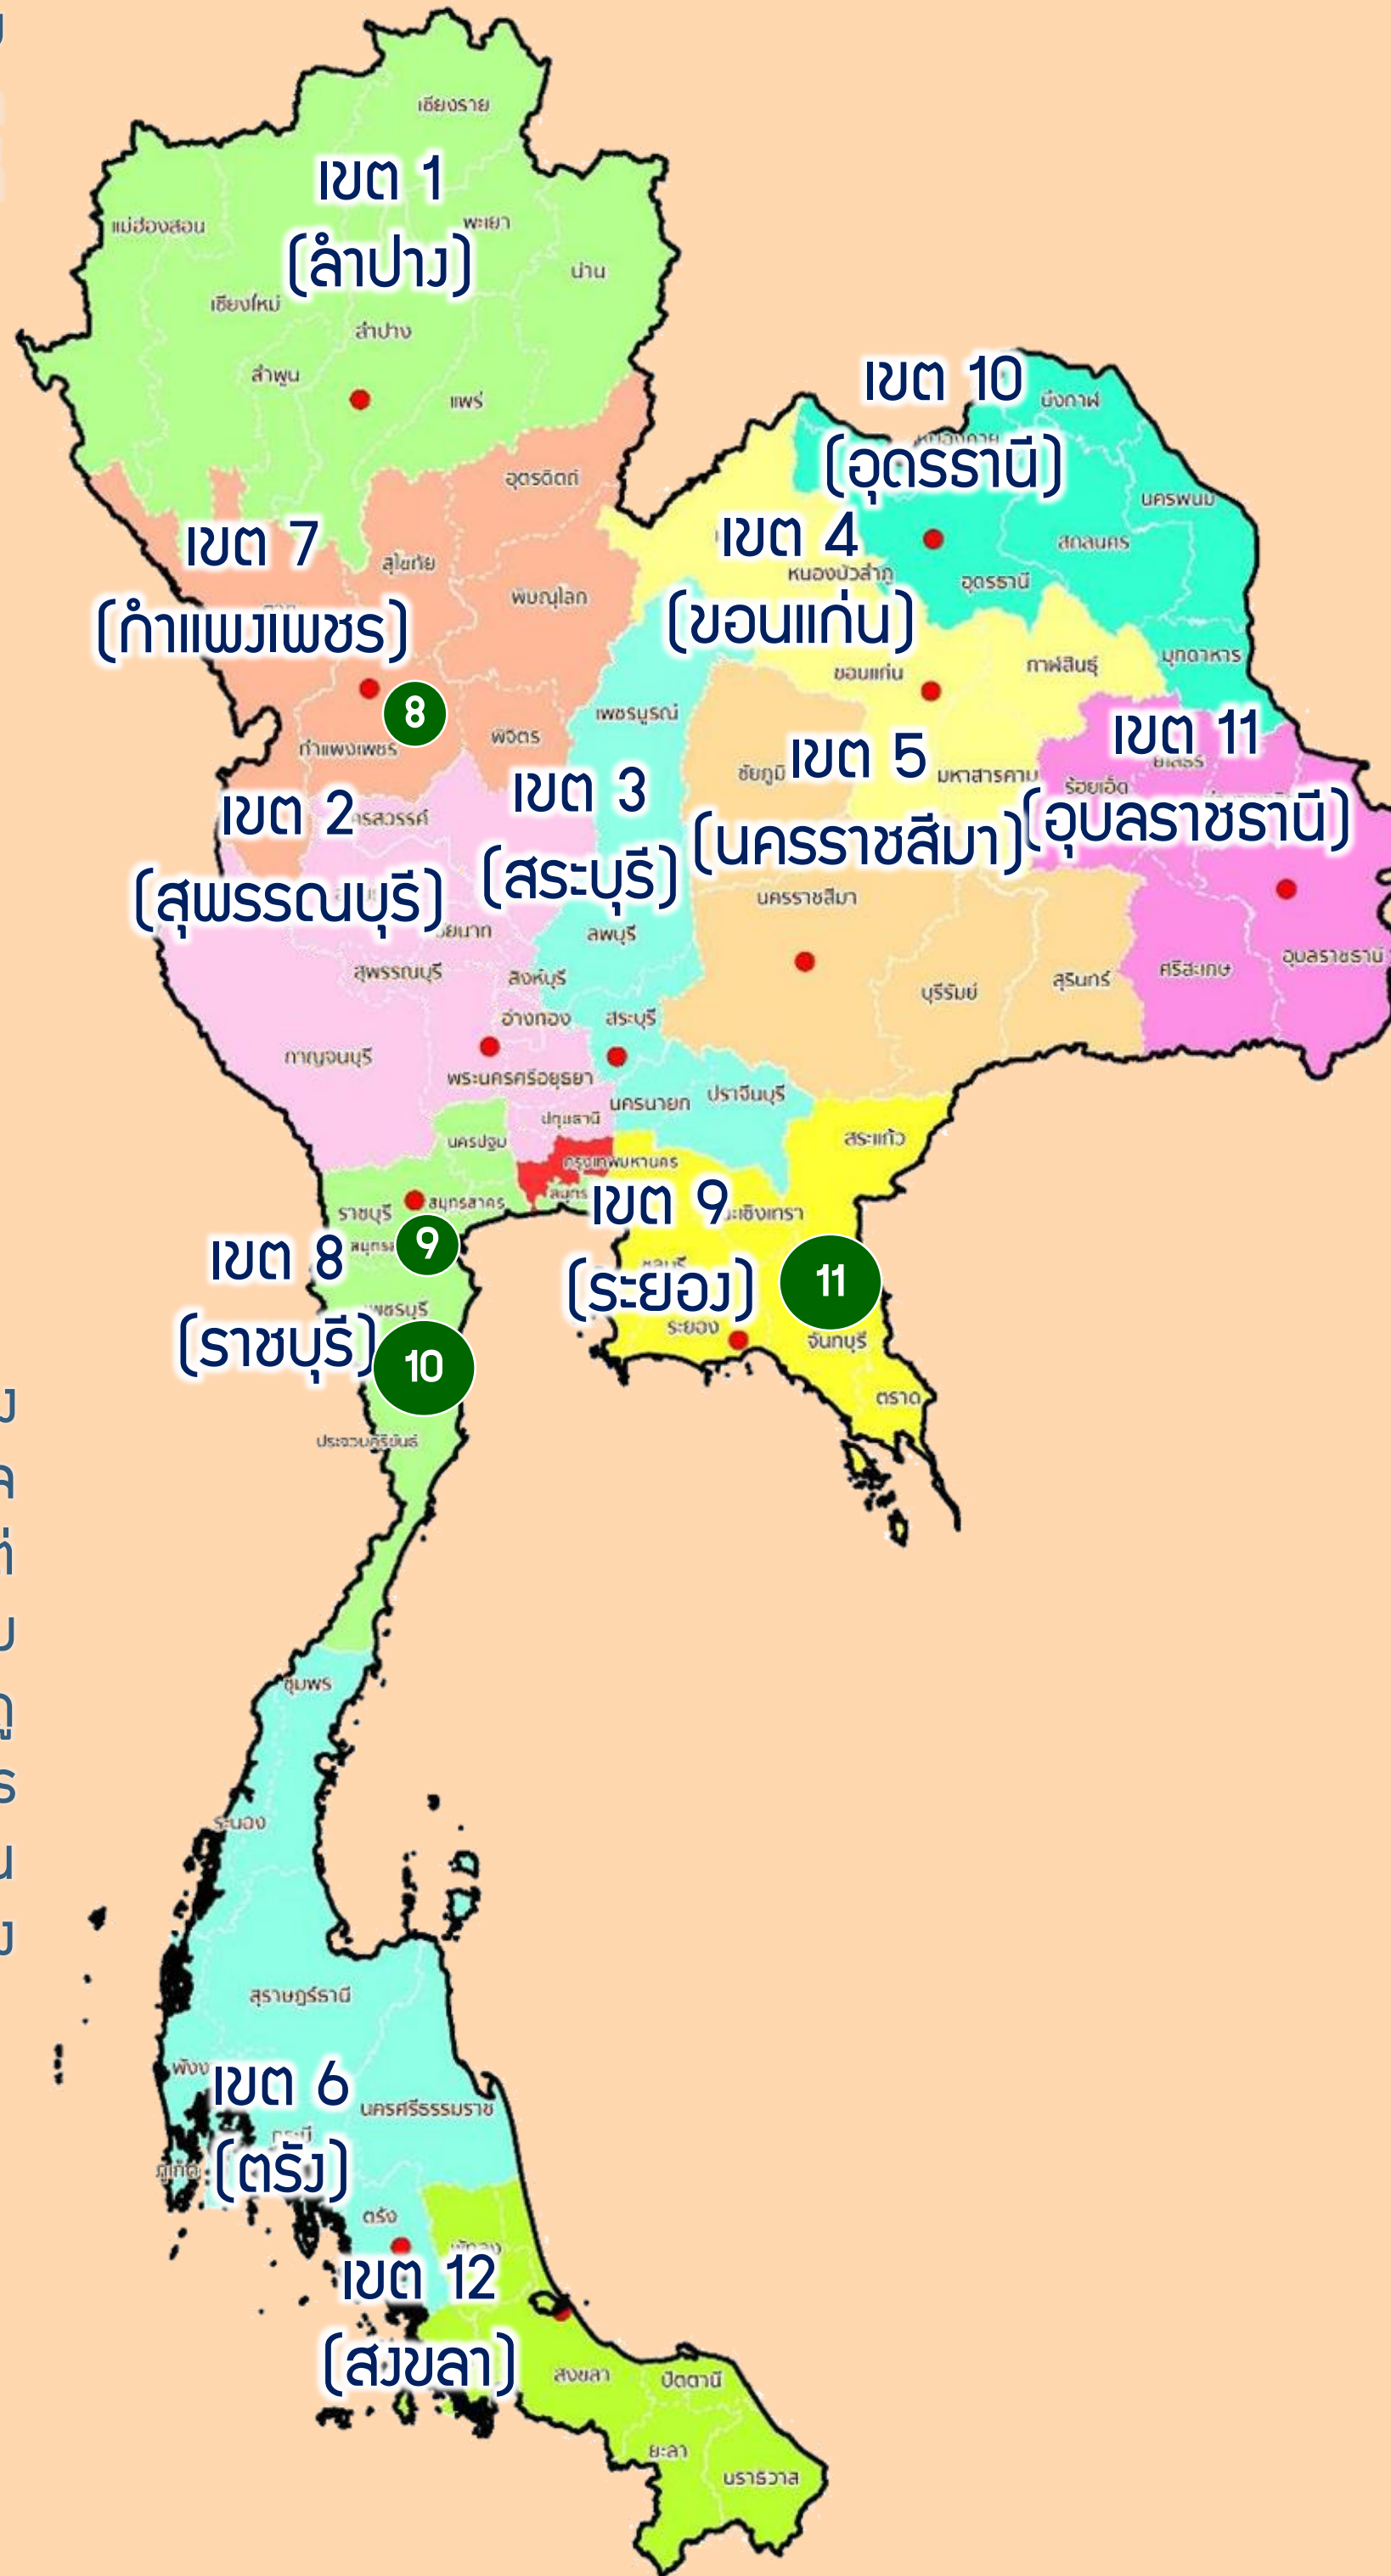

11 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ณ บ้านห้วยปลาตุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้เร่งรัดการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลของหน่วยเจาะ D96 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ 360 แห่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน) โดยได้เจาะบ่อน้ำบาดาลลึก 80 เมตร ให้ปริมาณน้ำต้นกุ่มเฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้เกษตรกรได้นำน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง



ประเภทข่าว	วันที่ 13 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	587
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่พบ)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



12

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ส่นักธรณีวิทยา ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)

13


สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจระบบน้ำแร่โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก

12 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี หมู่ที่ 1 ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่ง
นักธรณีวิทยา ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน
ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)

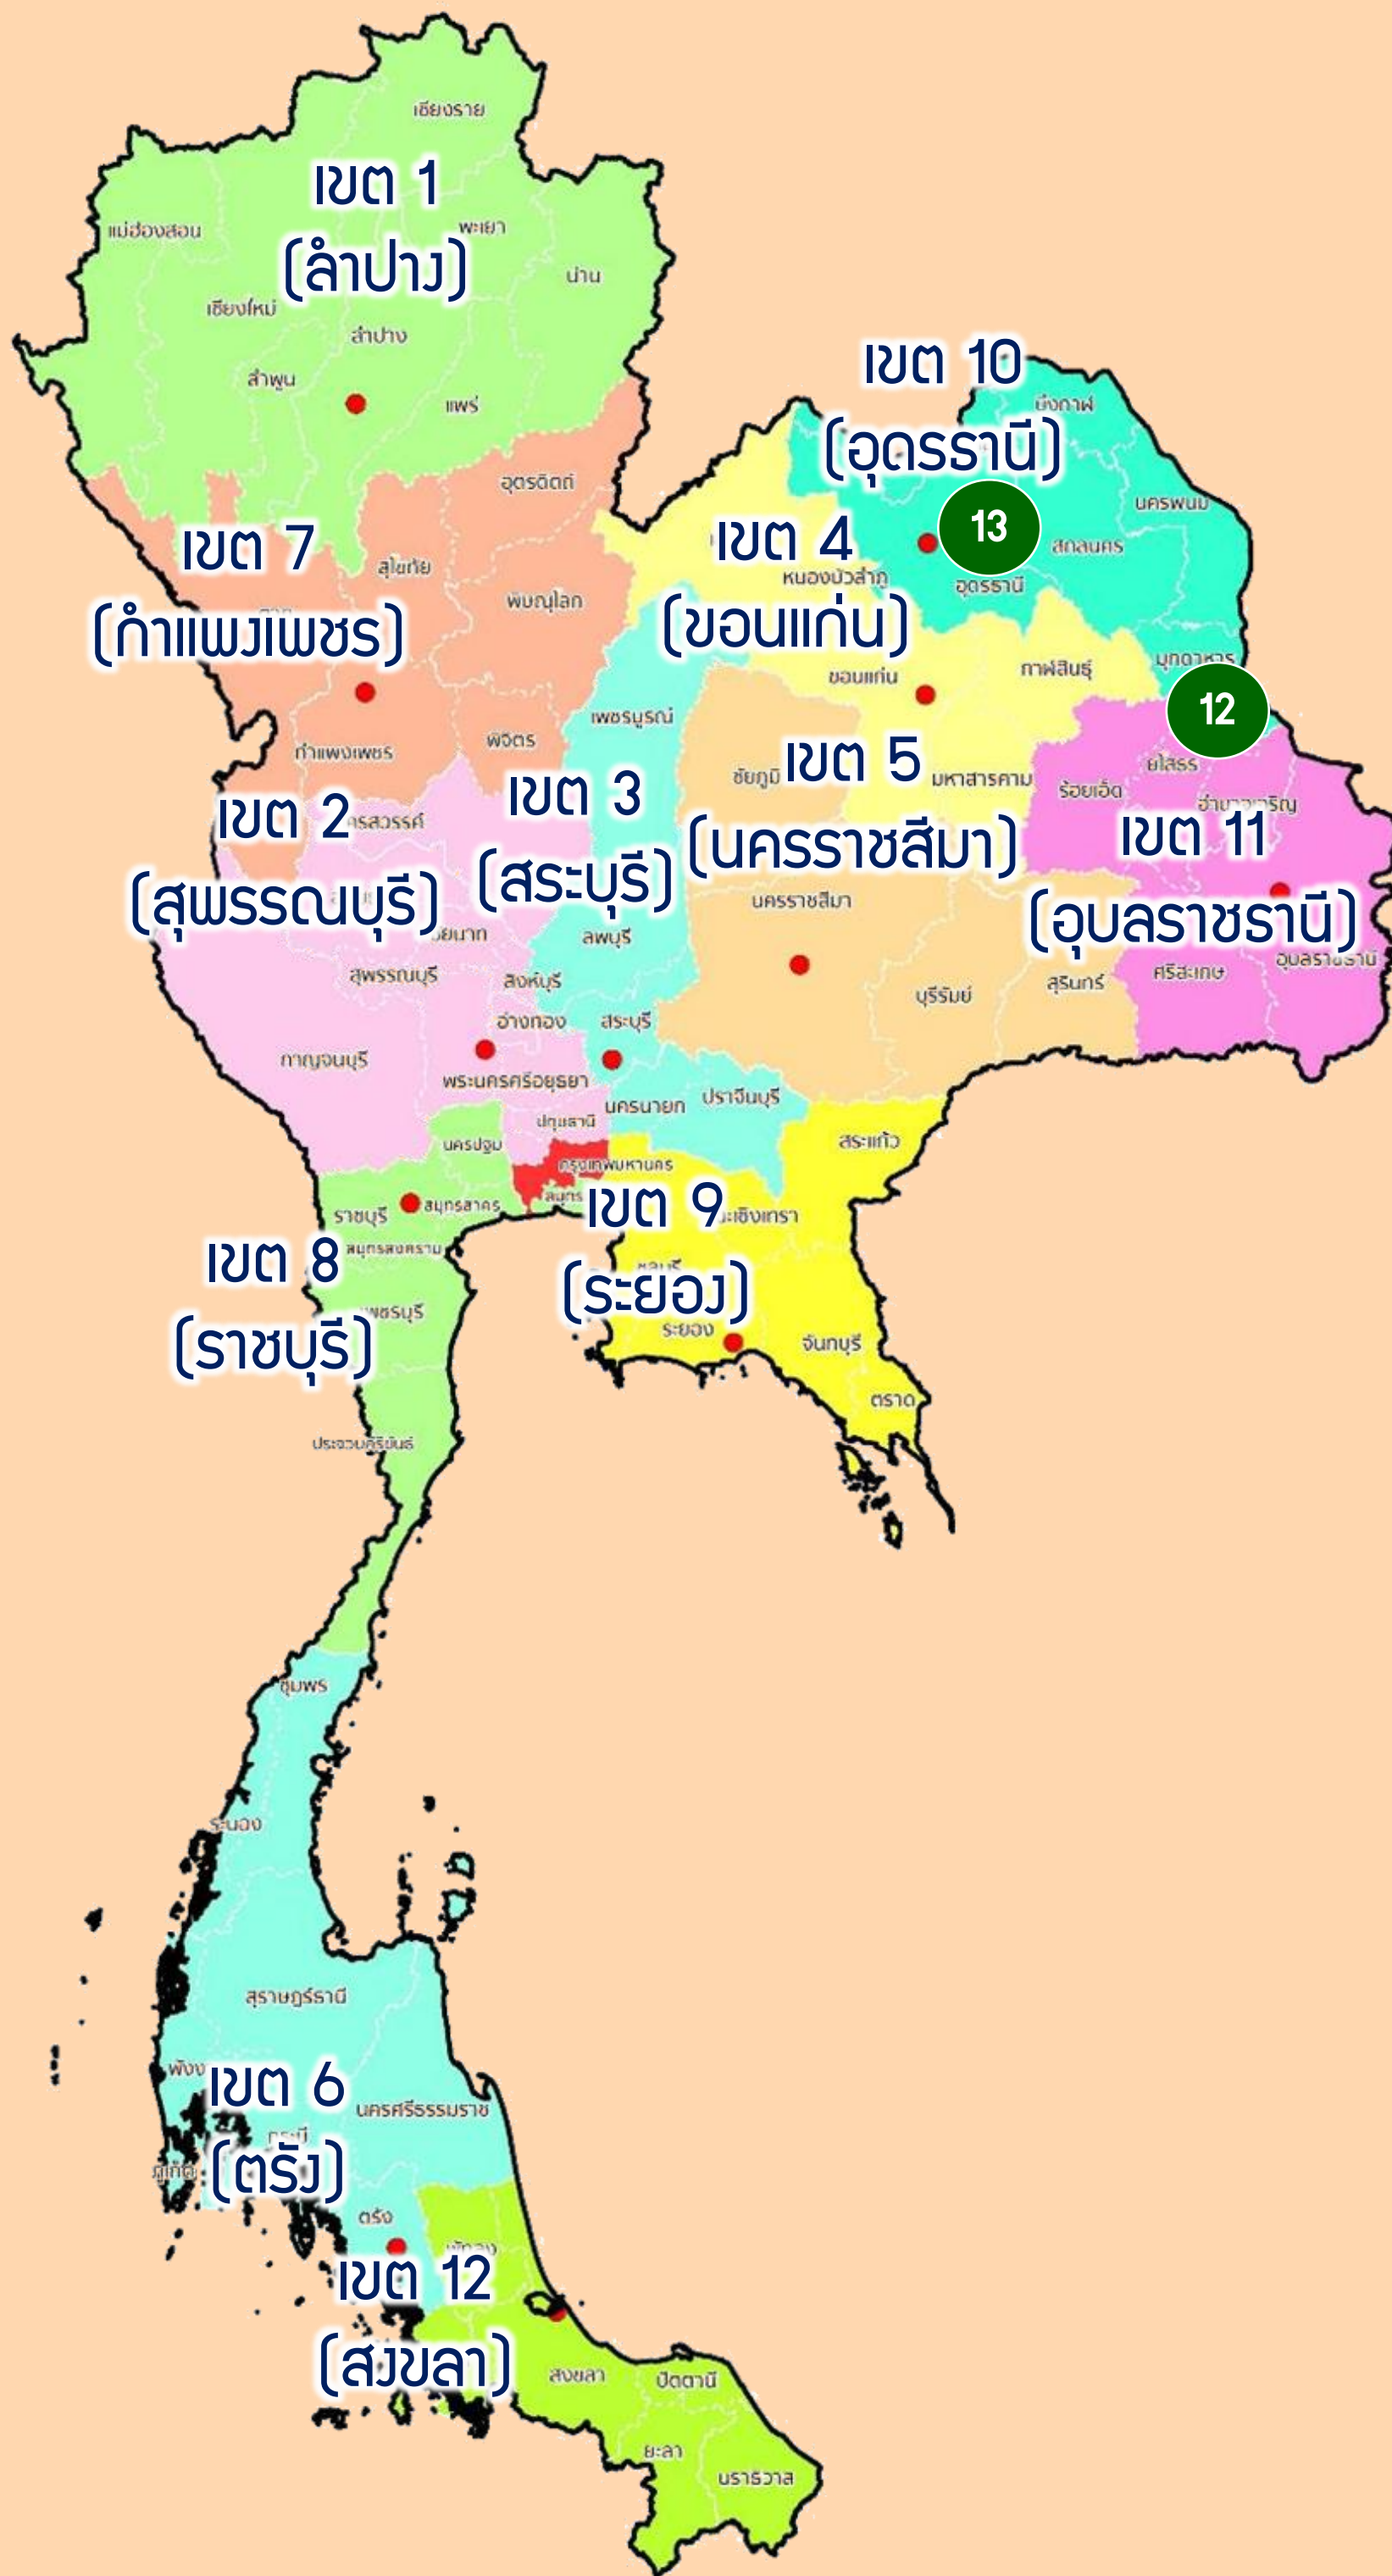

13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนเทศบาลโคกสูง 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทรานนท์ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย
นายสาโรจน์ ช่อสาร พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจ
ระบบน้ำแร่โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน
ตามถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนผู้เดินทาง
สัญจรสามารถใช้รถได้เต็มระบบเป็นอย่างดี



ประเภทข่าว	วันที่ 13 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 ม.ค. 64 (ข่าว)
1:ประเด็นข่าวด้านบวก	13	587
2:ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

