



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

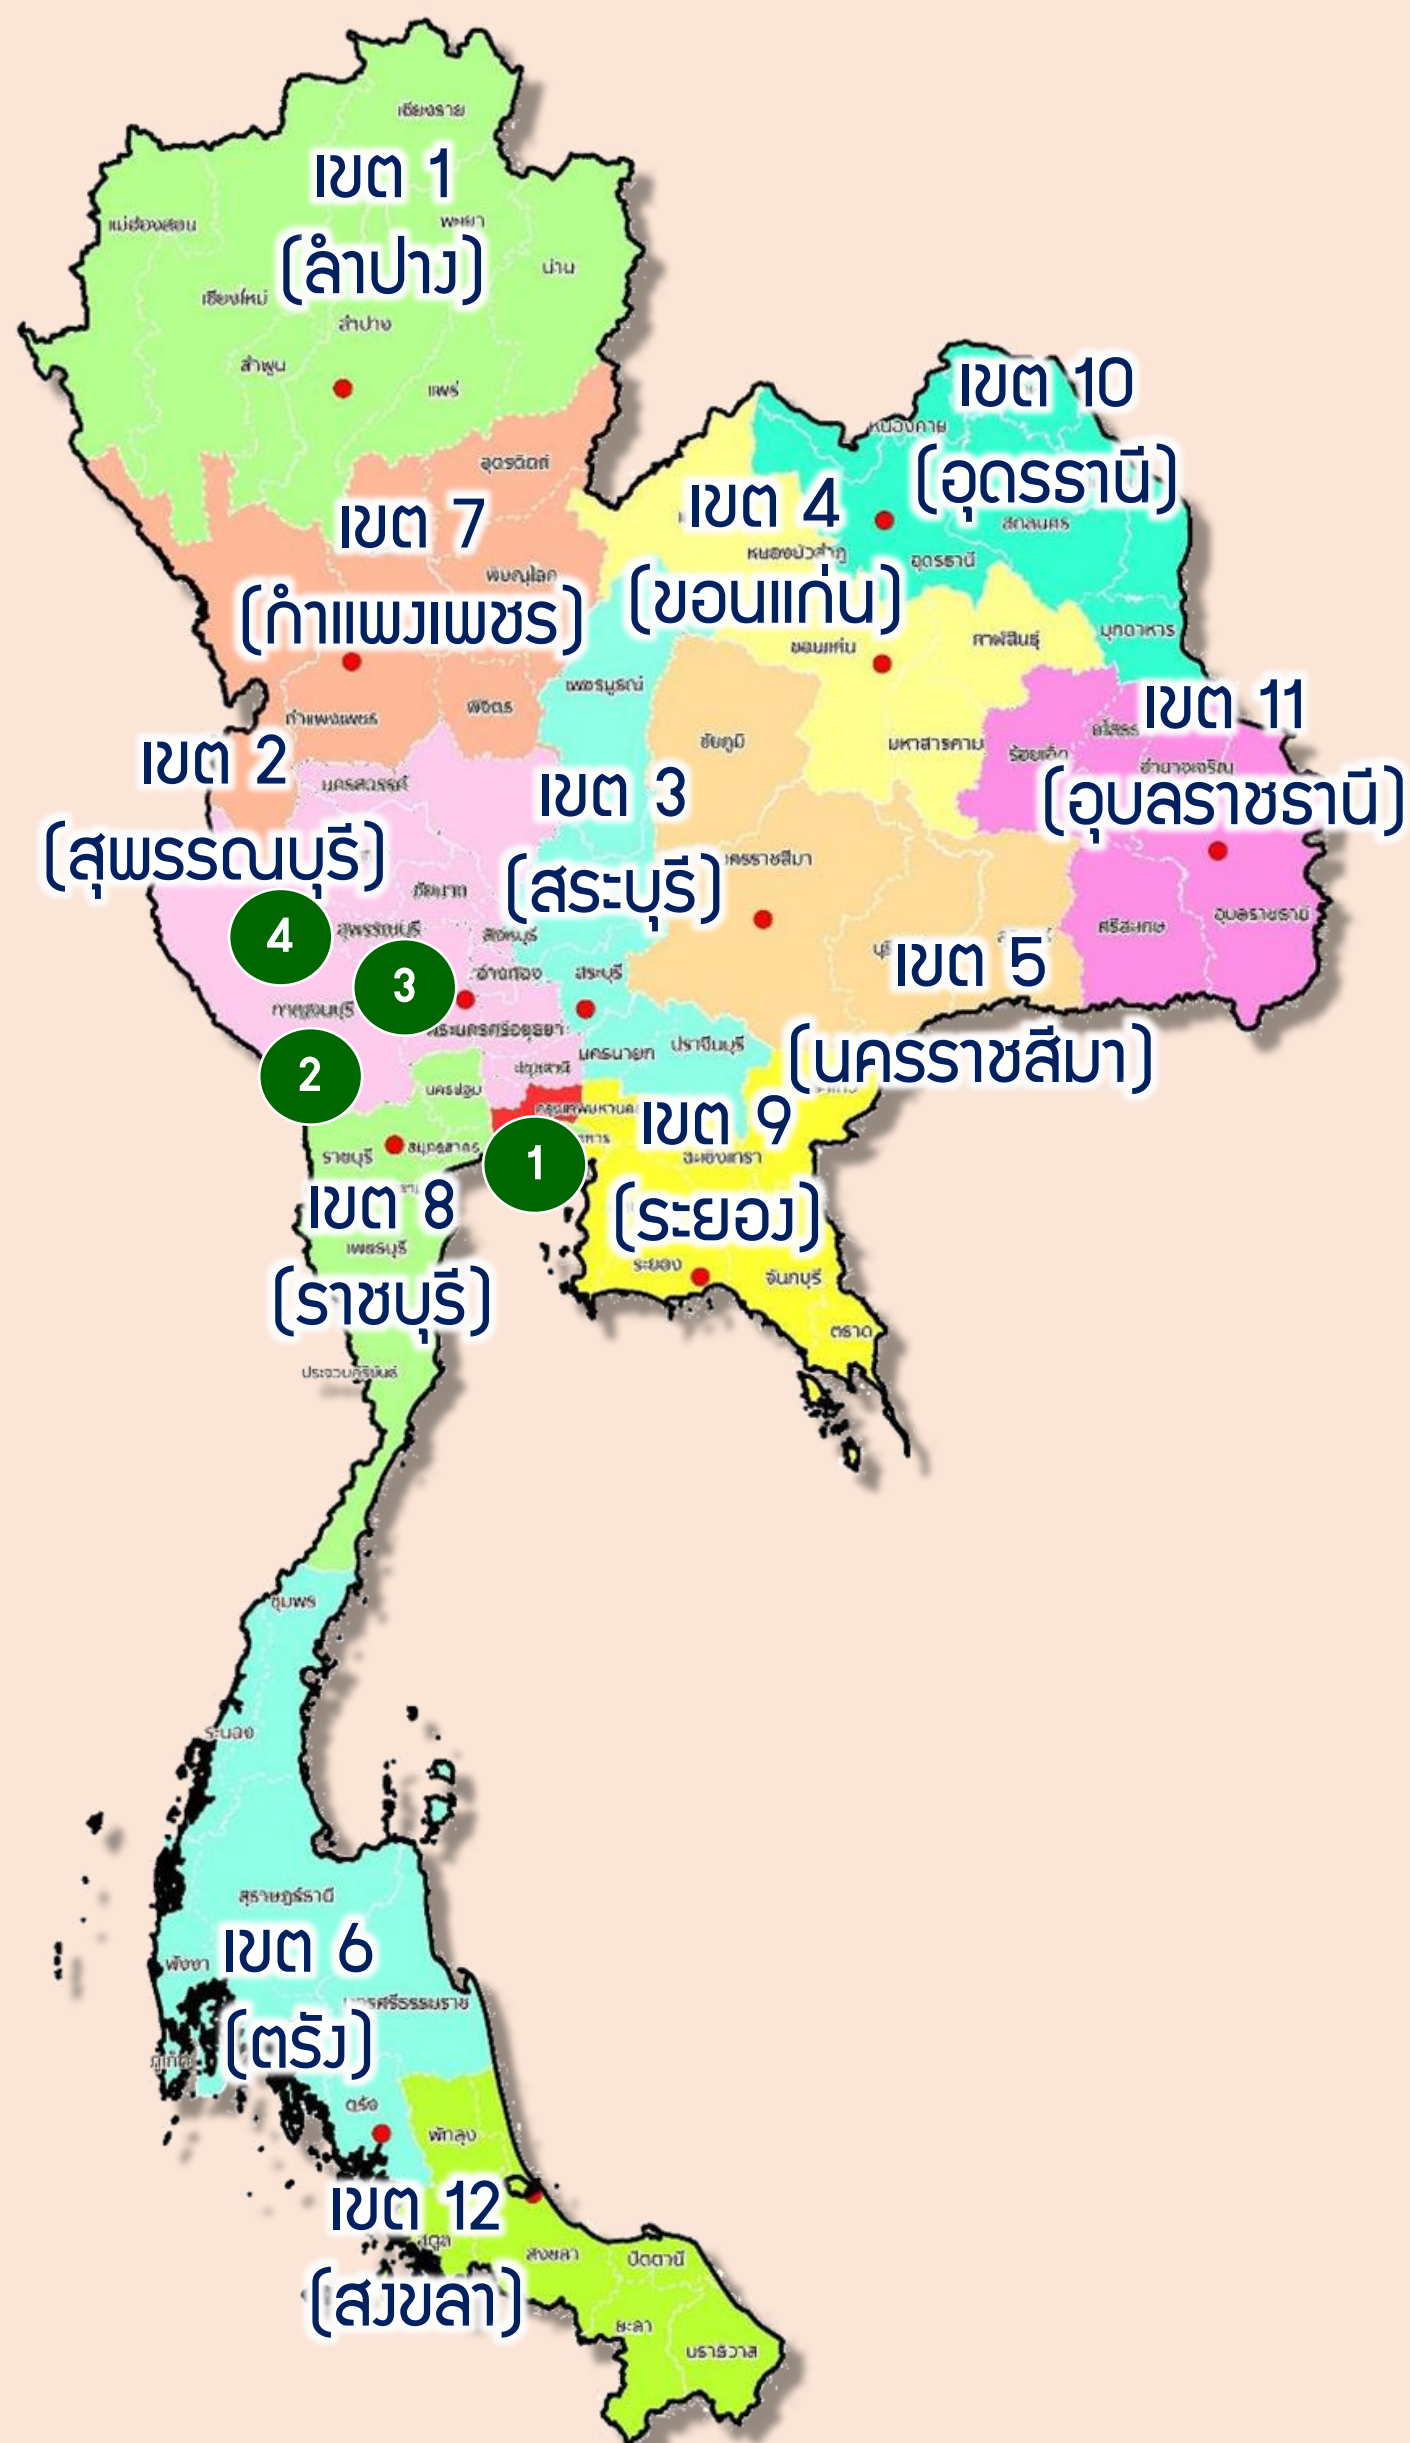

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. / สทบ.เขต 1-12 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 104 ปีพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ สทบ.เขต 1-12 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสทบ.เขต 1-12



2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกนกศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทดสอบการทำงานของระบบ สำหรับการต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. ในการติดตาม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านชุมชนท่าม่วงเขตเทศบาลตำบลหนองปรือ ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
 2.บ้านหนองไม้แก่น ม.18 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
 3.บ้านดอนสมบุญ ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ณ หมวดการทางดอนเจดีย์ ม.3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนสามชุกรัตน์โภคาราม ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 28 ก.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	6	3,718
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

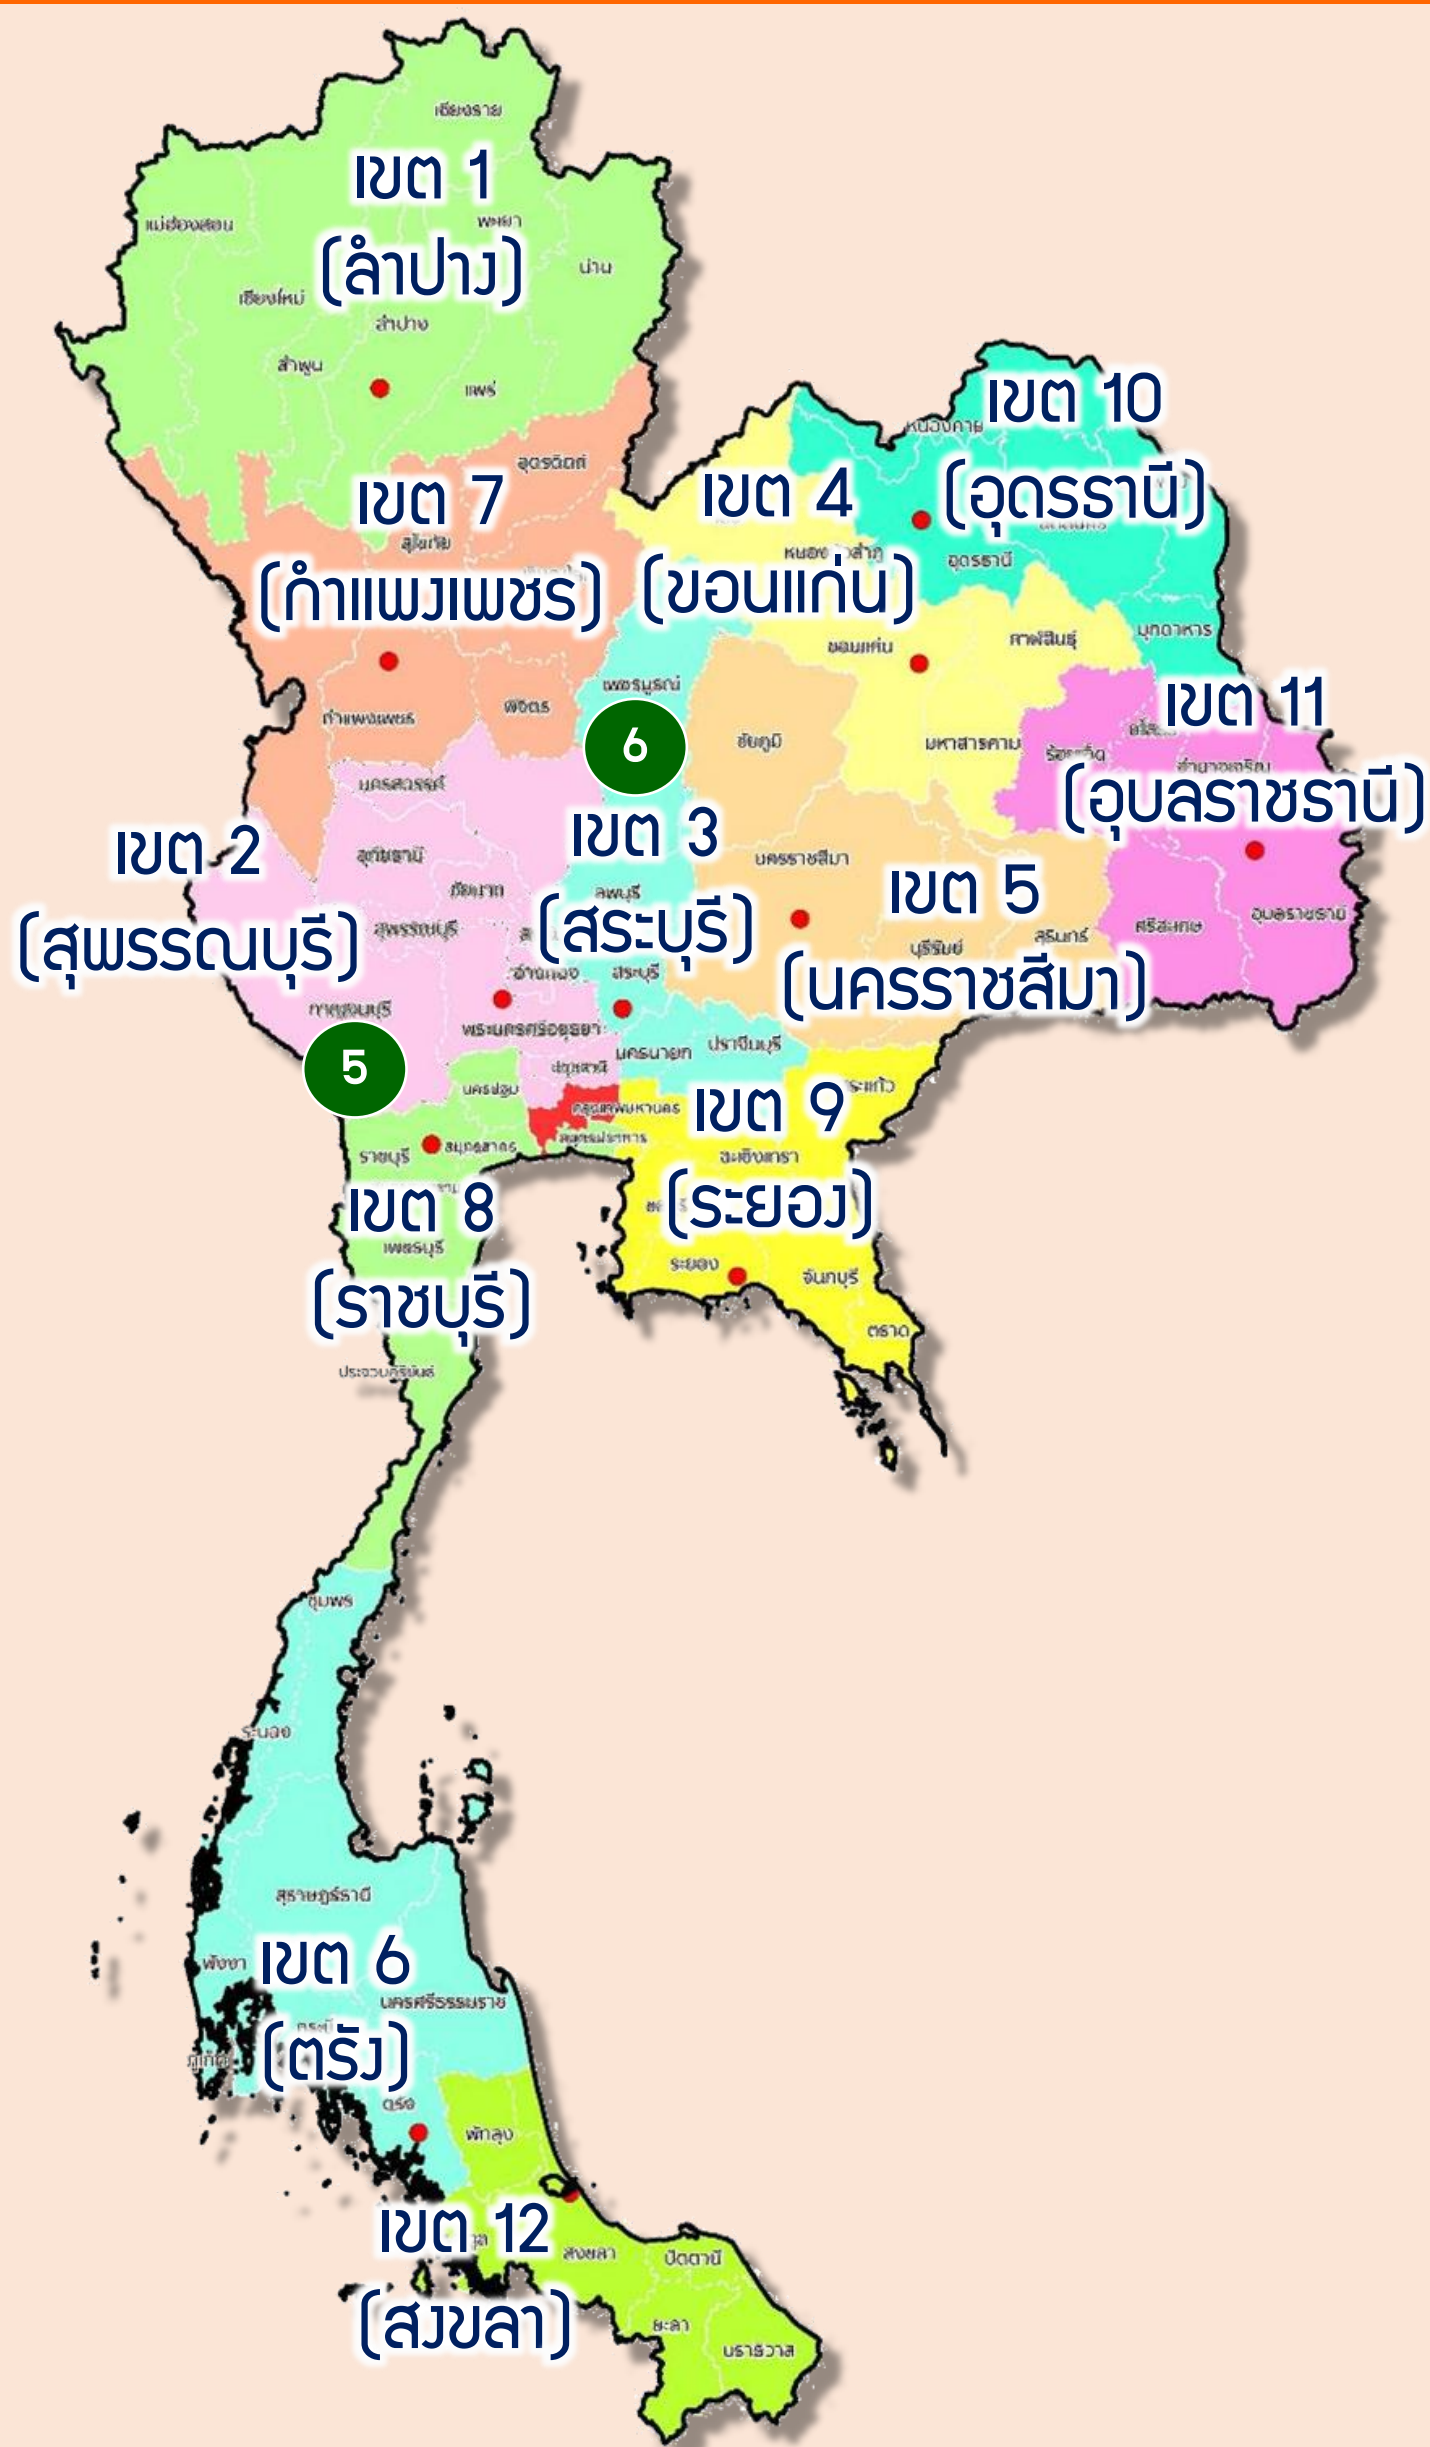

5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ปริมประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านหนองแก ม.10 ต.หนองสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



6 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาบาดาล เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบ ในเบื้องต้น โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ม.10 ต.พุทราธิมา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์



ประเภทข่าว	วันที่ 28 ก.ย. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ก.ย. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	6	3,718
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	14

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

