



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำบาดาล
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด
- ขอบเขต สทบ.เขต 1 - 12

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ จำนวน 237,489 บ่อ (ณ วันที่ 21/11/65)

- บ่อราชการ 115,151 บ่อ

- บ่อเอกชน 122,338 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,727 บ่อ 2,511 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2566 จำนวน 759 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 117 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 1 จำนวน 20 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รูปแบบ 2 จำนวน 1 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 85 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 11 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 202 แห่ง


- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 36 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 440 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติภัย

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 84 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 15 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 615 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาล และเครื่องสูบน้ำบาดาล 29 ชุด



0 50 100 150 200 กิโลเมตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล


ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 31/10/65

รวบรวมและจัดทำ : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

การแจกจ่ายน้ำสะอาดให้ประชาชน

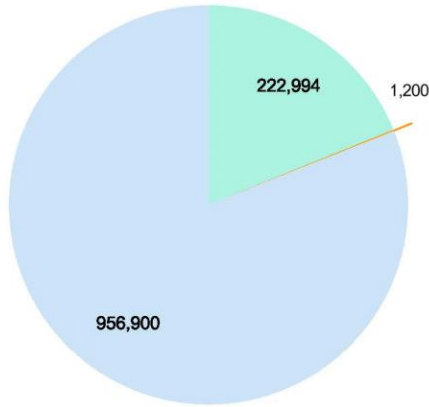

แจกจ่ายน้ำรวม 1,181,094 ลิตร



อุทกภัย

956,900

ลิตร



ช่วยโควิด ประชาสัมพันธ์
และอื่น ๆ

222,994

ลิตร



ภัยแล้ง

1,200

ลิตร




ประชาชน
ได้รับประโยชน์

234,239
คน



ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์

58,560
ครัวเรือน

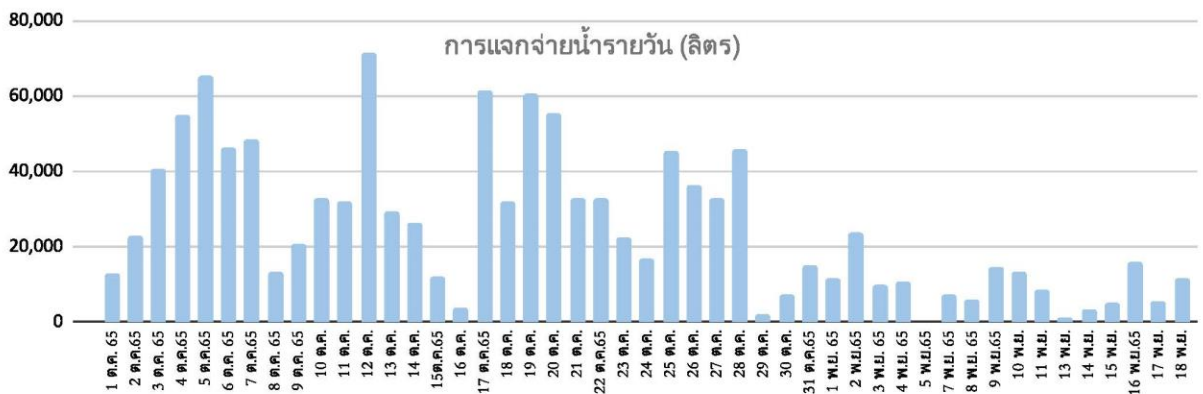

CSR อื่น ๆ

เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

6

ครั้ง

ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล

15

ครั้ง

ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

3

ครั้ง

เจาะบ่อน้ำบาดาล

0

บ่อ

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน

