

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สทบ.เขต 9 (ระยอง) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเขตครั้งที่ 33/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 3 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) สำรวจความพร้อมของพื้นที่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการสูบน้ำระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แหว่ 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 607 บ่อ

2 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตครั้งที่ 33/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 39 คำขอ



3 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาแกคำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าเป็นน้ำบาดาลพุ ความลึกเจาะ 74 เมตร ปริมาณน้ำไหลประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง




4 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ณ บ้านเหล่ากกเพ็ญ หมู่ที่ 9 ตำบลแซ่แล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยนายสาโรจน์ ช่อสาร พอ.ส่วนปฏิบัติการสำรวจความพร้อมของพื้นที่งานก่อสร้าง โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ด้วยเทคโนโลยีการสูบน้ำระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

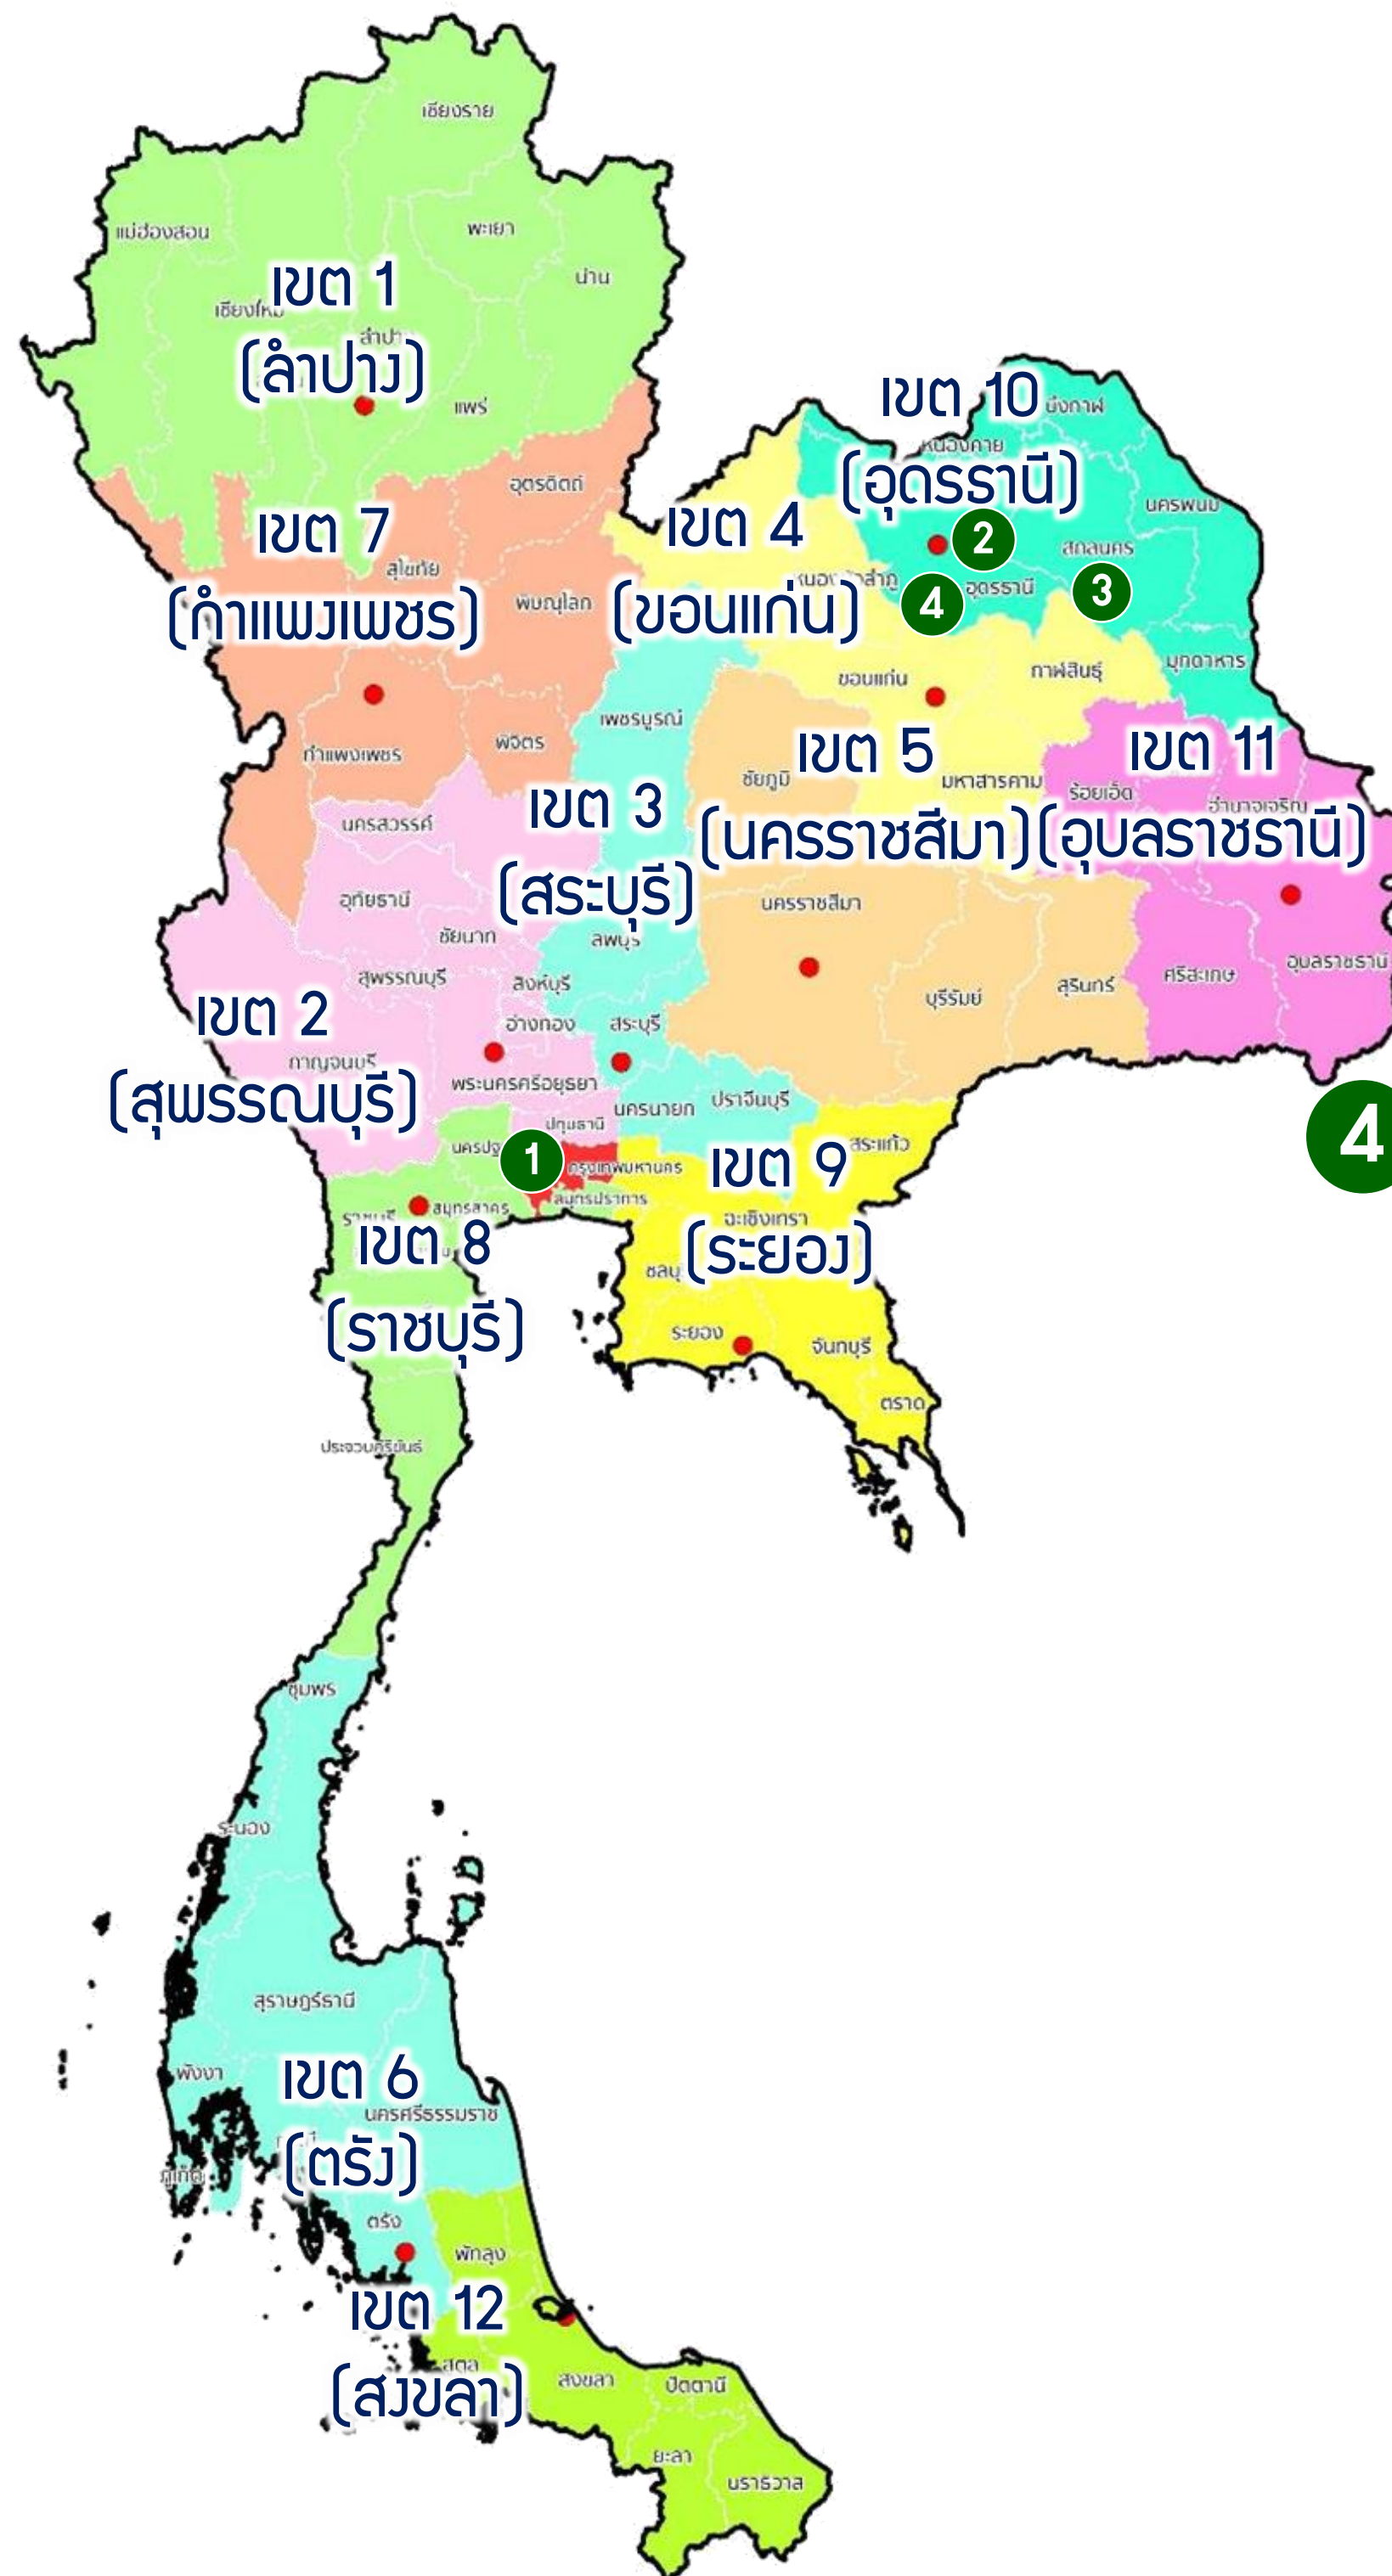

ประเภทข่าว	วันที่ 8 ธ.ค. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ธ.ค. ถึง 8 ธ.ค. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	4	343
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

P.1/1



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

