




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

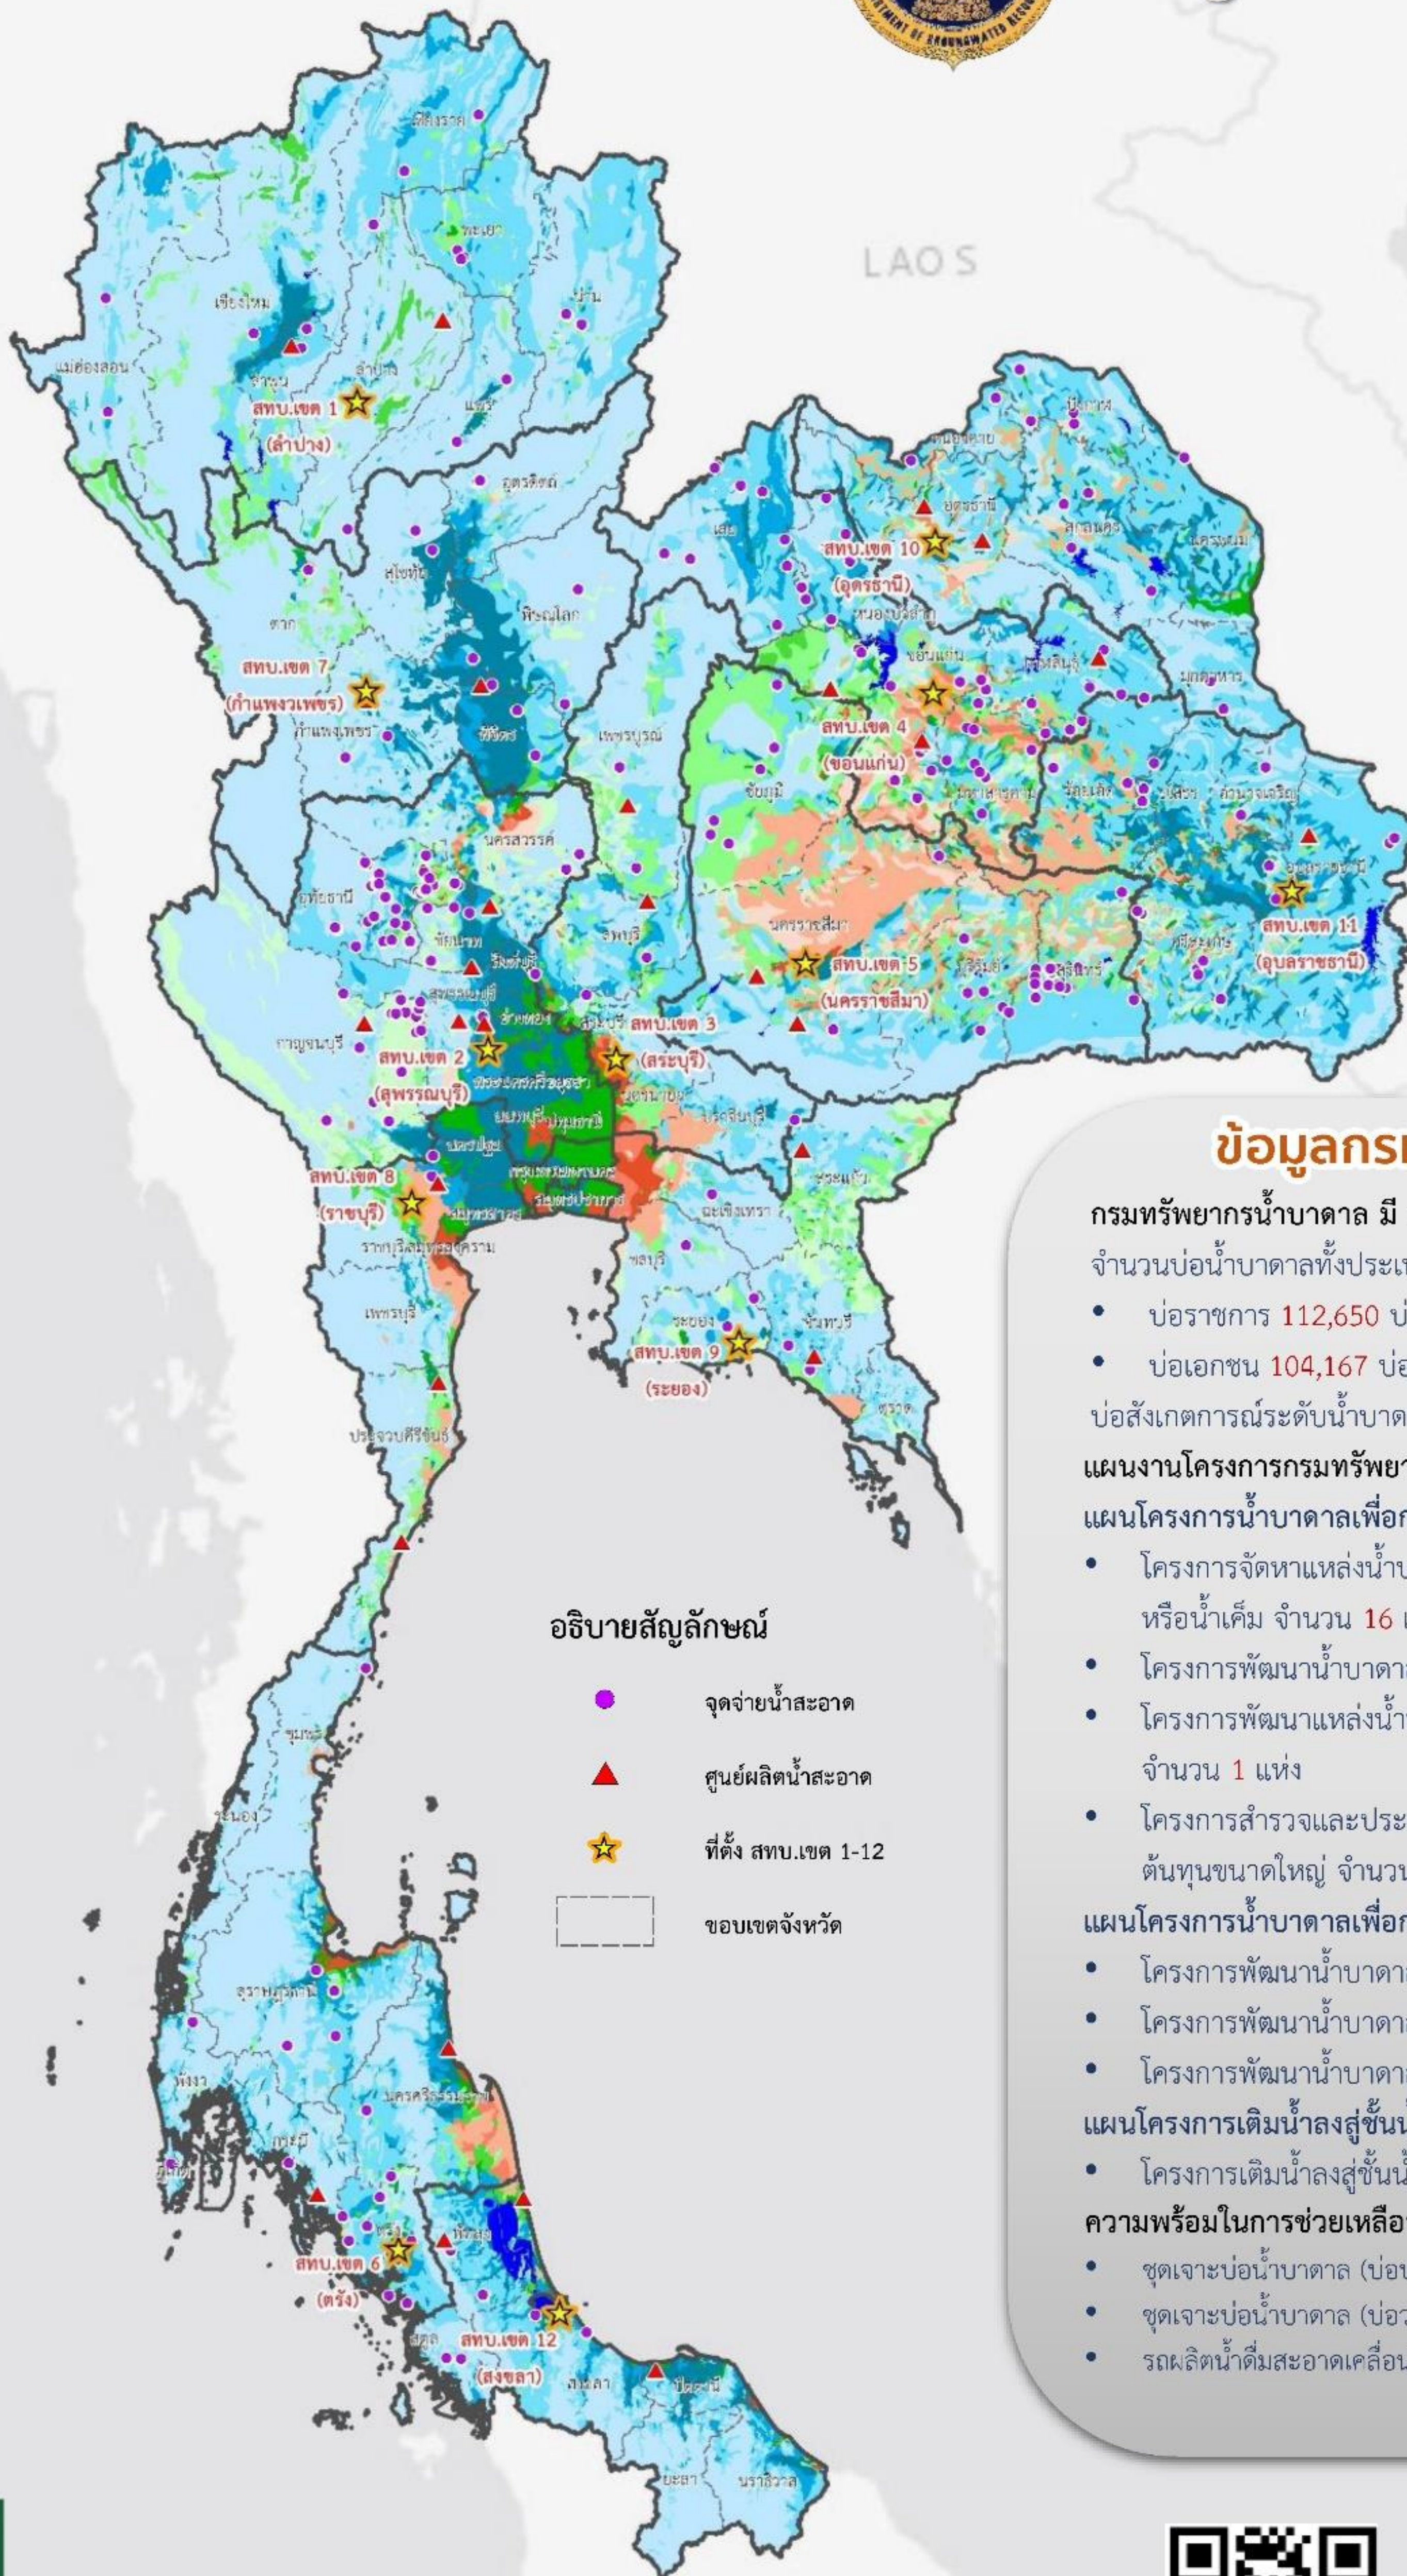

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index		ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
		< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)	< 500				
	500 - 1,500				
	> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

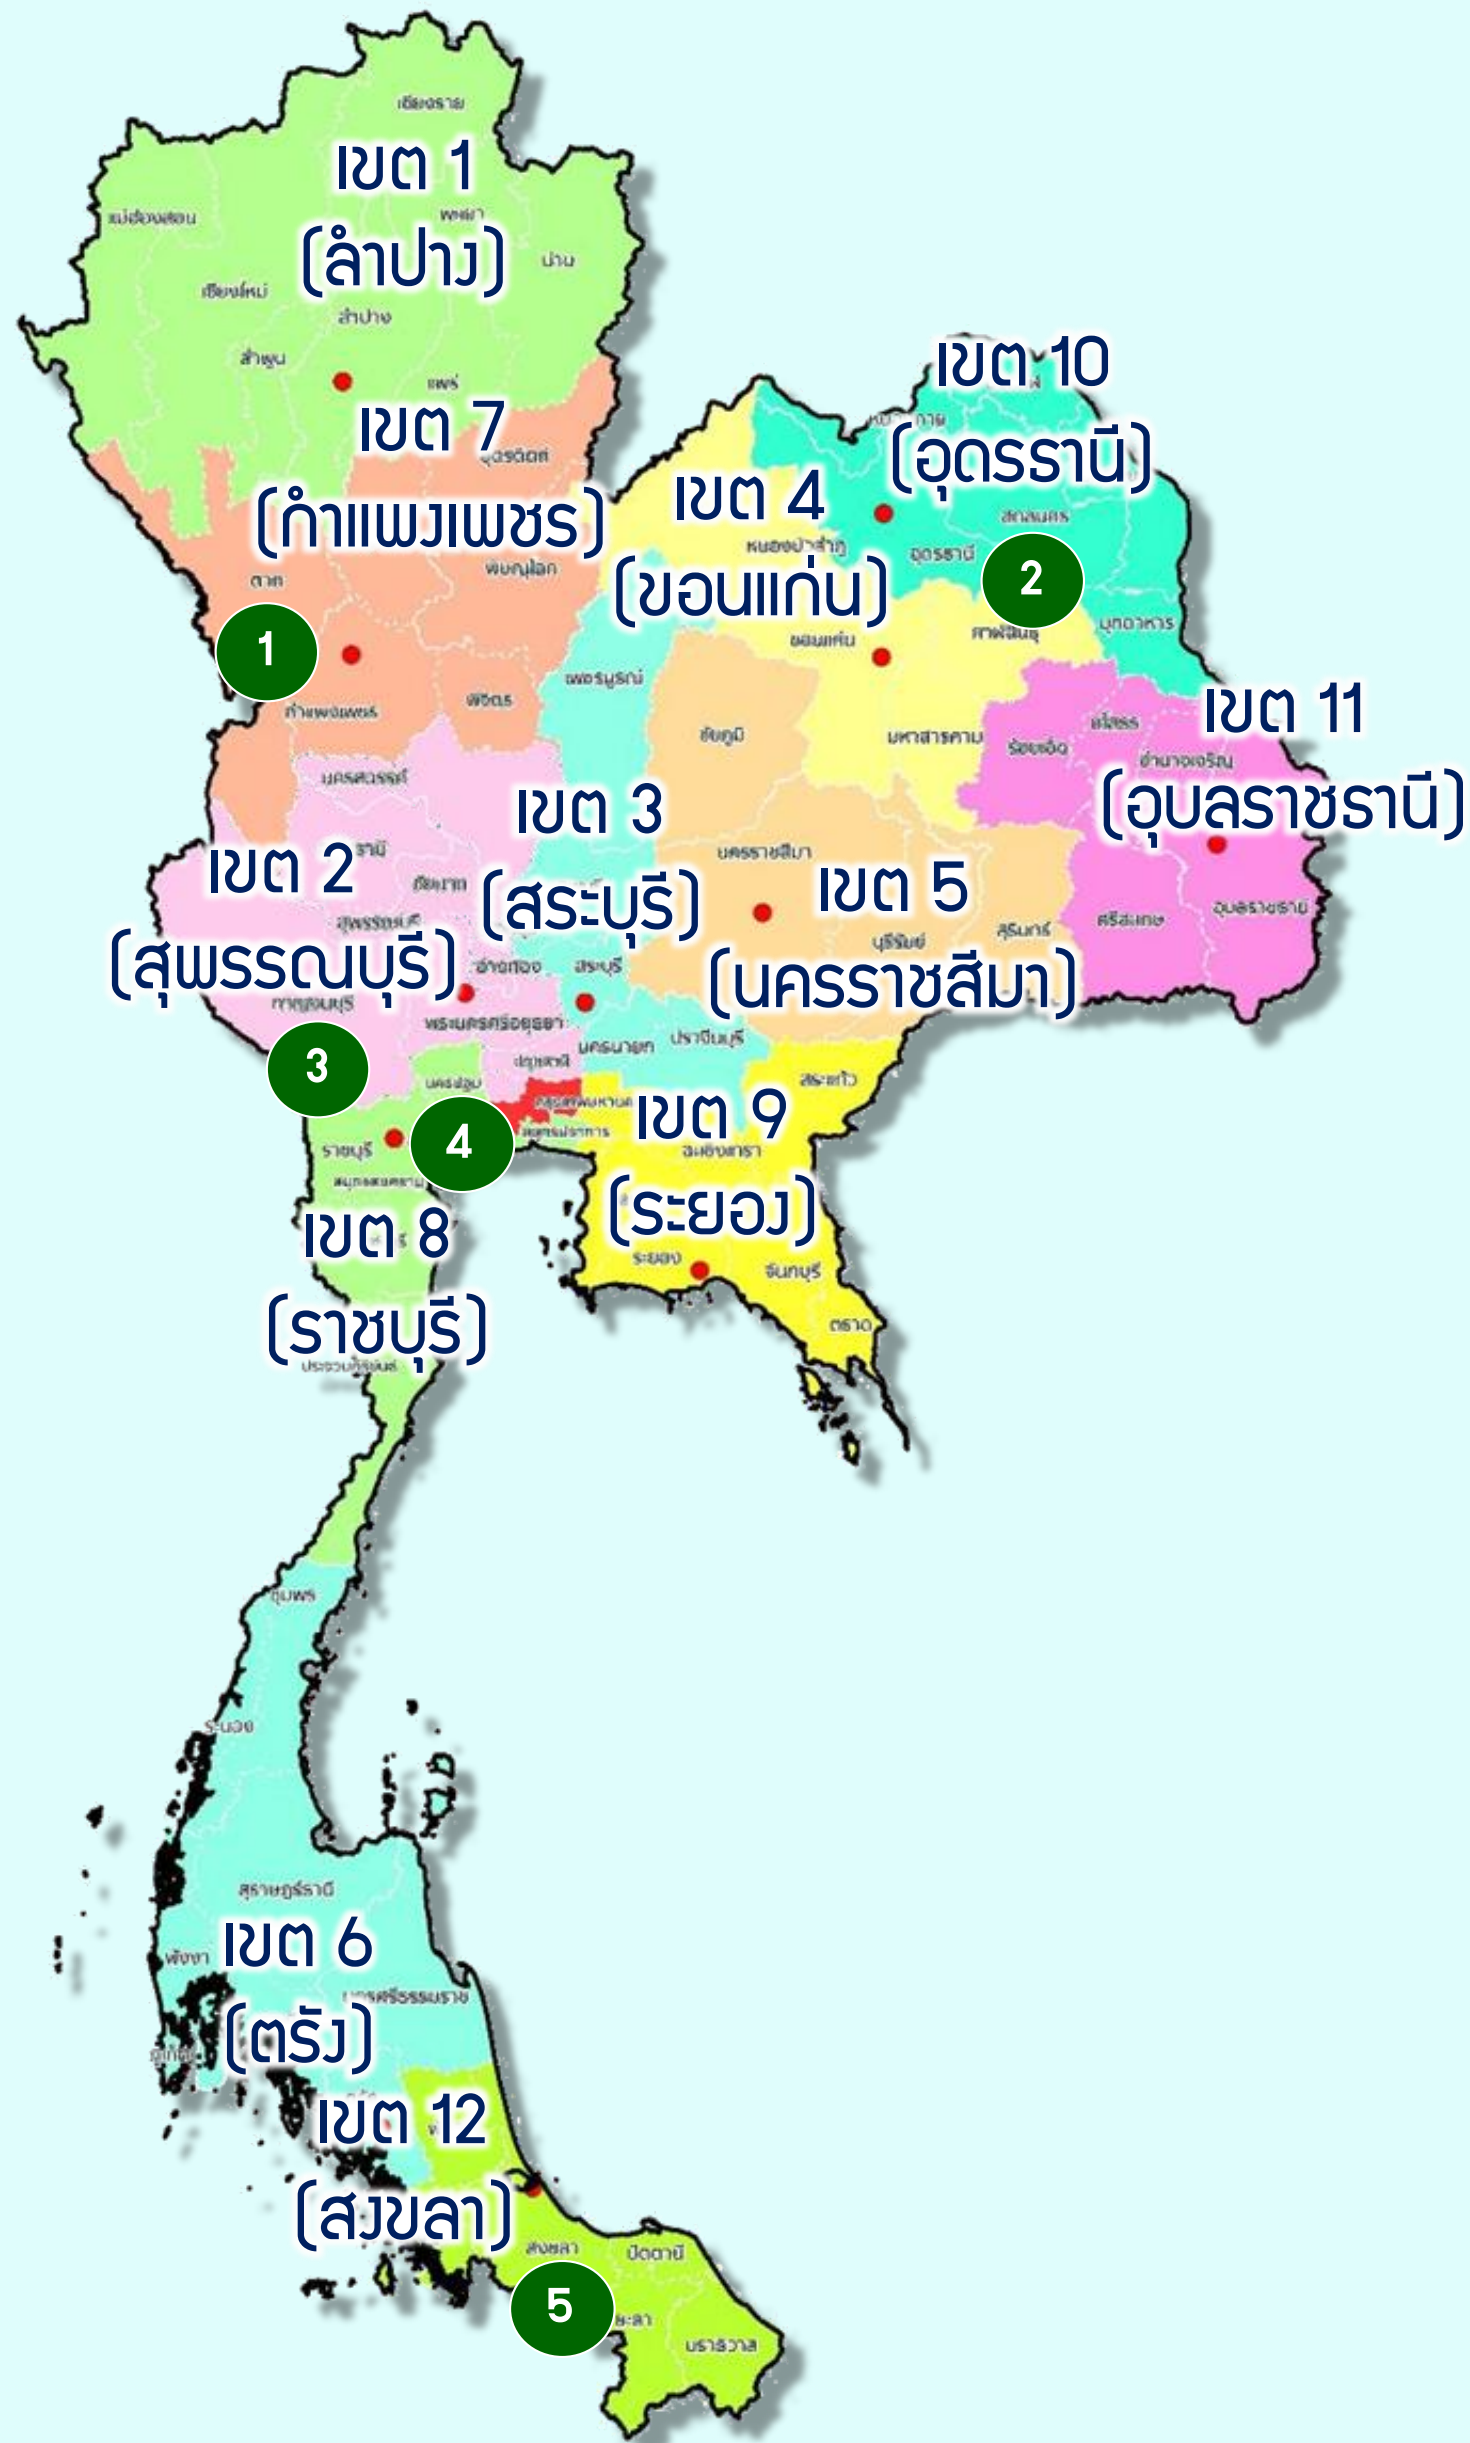

1. พลเอกกันตนา รุดติษฐ์ อธิบดีกรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง/ สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานในพิธี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมี คณะผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวนิสา กันธิยะ พอ.ส่วนแผนงาน ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ บ้านจ้อคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก



2. นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยรับตรวจในเขตตรวจราชการที่ 11 จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ จันทราบนท พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) และนายโคเมก ชื่นศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ร่วมร่วมการประชุม ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร



3. นายศักดิ์ดาวิชัยศรีสปี อกบ./ นายเฉลิม กลั่นเน่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล/ สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)/สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการน้ำโรงเรียนในพื้นที่ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งบรรยายให้ความรู้ และมอบทุนอุปการณีกักน้ำให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

- 1.โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ม.7 ต.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- 2.โรงเรียนประชาวมงคล ม.4 ต.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- 3.โรงเรียนบ้านหนองขอน ม.3 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- 4.โรงเรียนบ้านขามสุลี ม.10 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- 5.โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
- 6.โรงเรียนบ้านหนองเค็ด ม.2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี




4. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายวิทยา มินิสิย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและประเมินปริมาณการสูบน้ำบาดาลที่ปลอดภัย (Safe Yield) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (ระยะที่ 1) โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายด้านทรัพยากรน้ำบาดาลสนใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้ใช้ น้ำจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานอุตสาหกรรม หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลสภาอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 6 จังหวัด และส่วนงานต่าง ๆ ในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ โรงแรม ไบต้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม



5. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำบาดาล สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ ทำความสะอาดสถานี และติดตั้งป้ายประจำสถานี ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 3 สถานี ดังนี้

- 1.สถานีประปาบ้านน้ำเค็ม ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA051 จำนวน 2 บ่อ ระดับน้ำบาดาลลดลง 0.04 เมตร และ 0.01 เมตร
- 2.สถานีวัดห้วยถนน ต.ปรี อ.สะเตา จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA009 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 0.29-0.57 เมตร
- 3.สถานีลำน้ำสนธิคลองประตู่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเลขสถานี STSKA015 จำนวน 3 บ่อ ระดับน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 1.23-11.90 เมตร และ ระดับน้ำบาดาลลดลง 41.98 เมตร

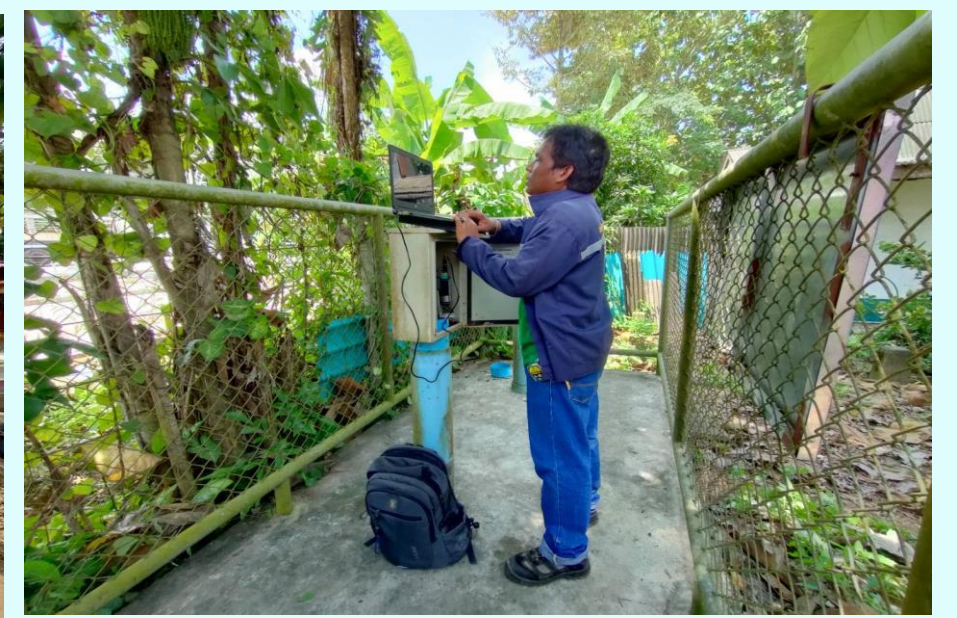


ประเภทข่าว	วันที่ 21 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,107
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

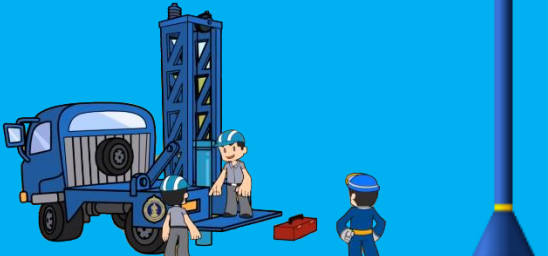


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

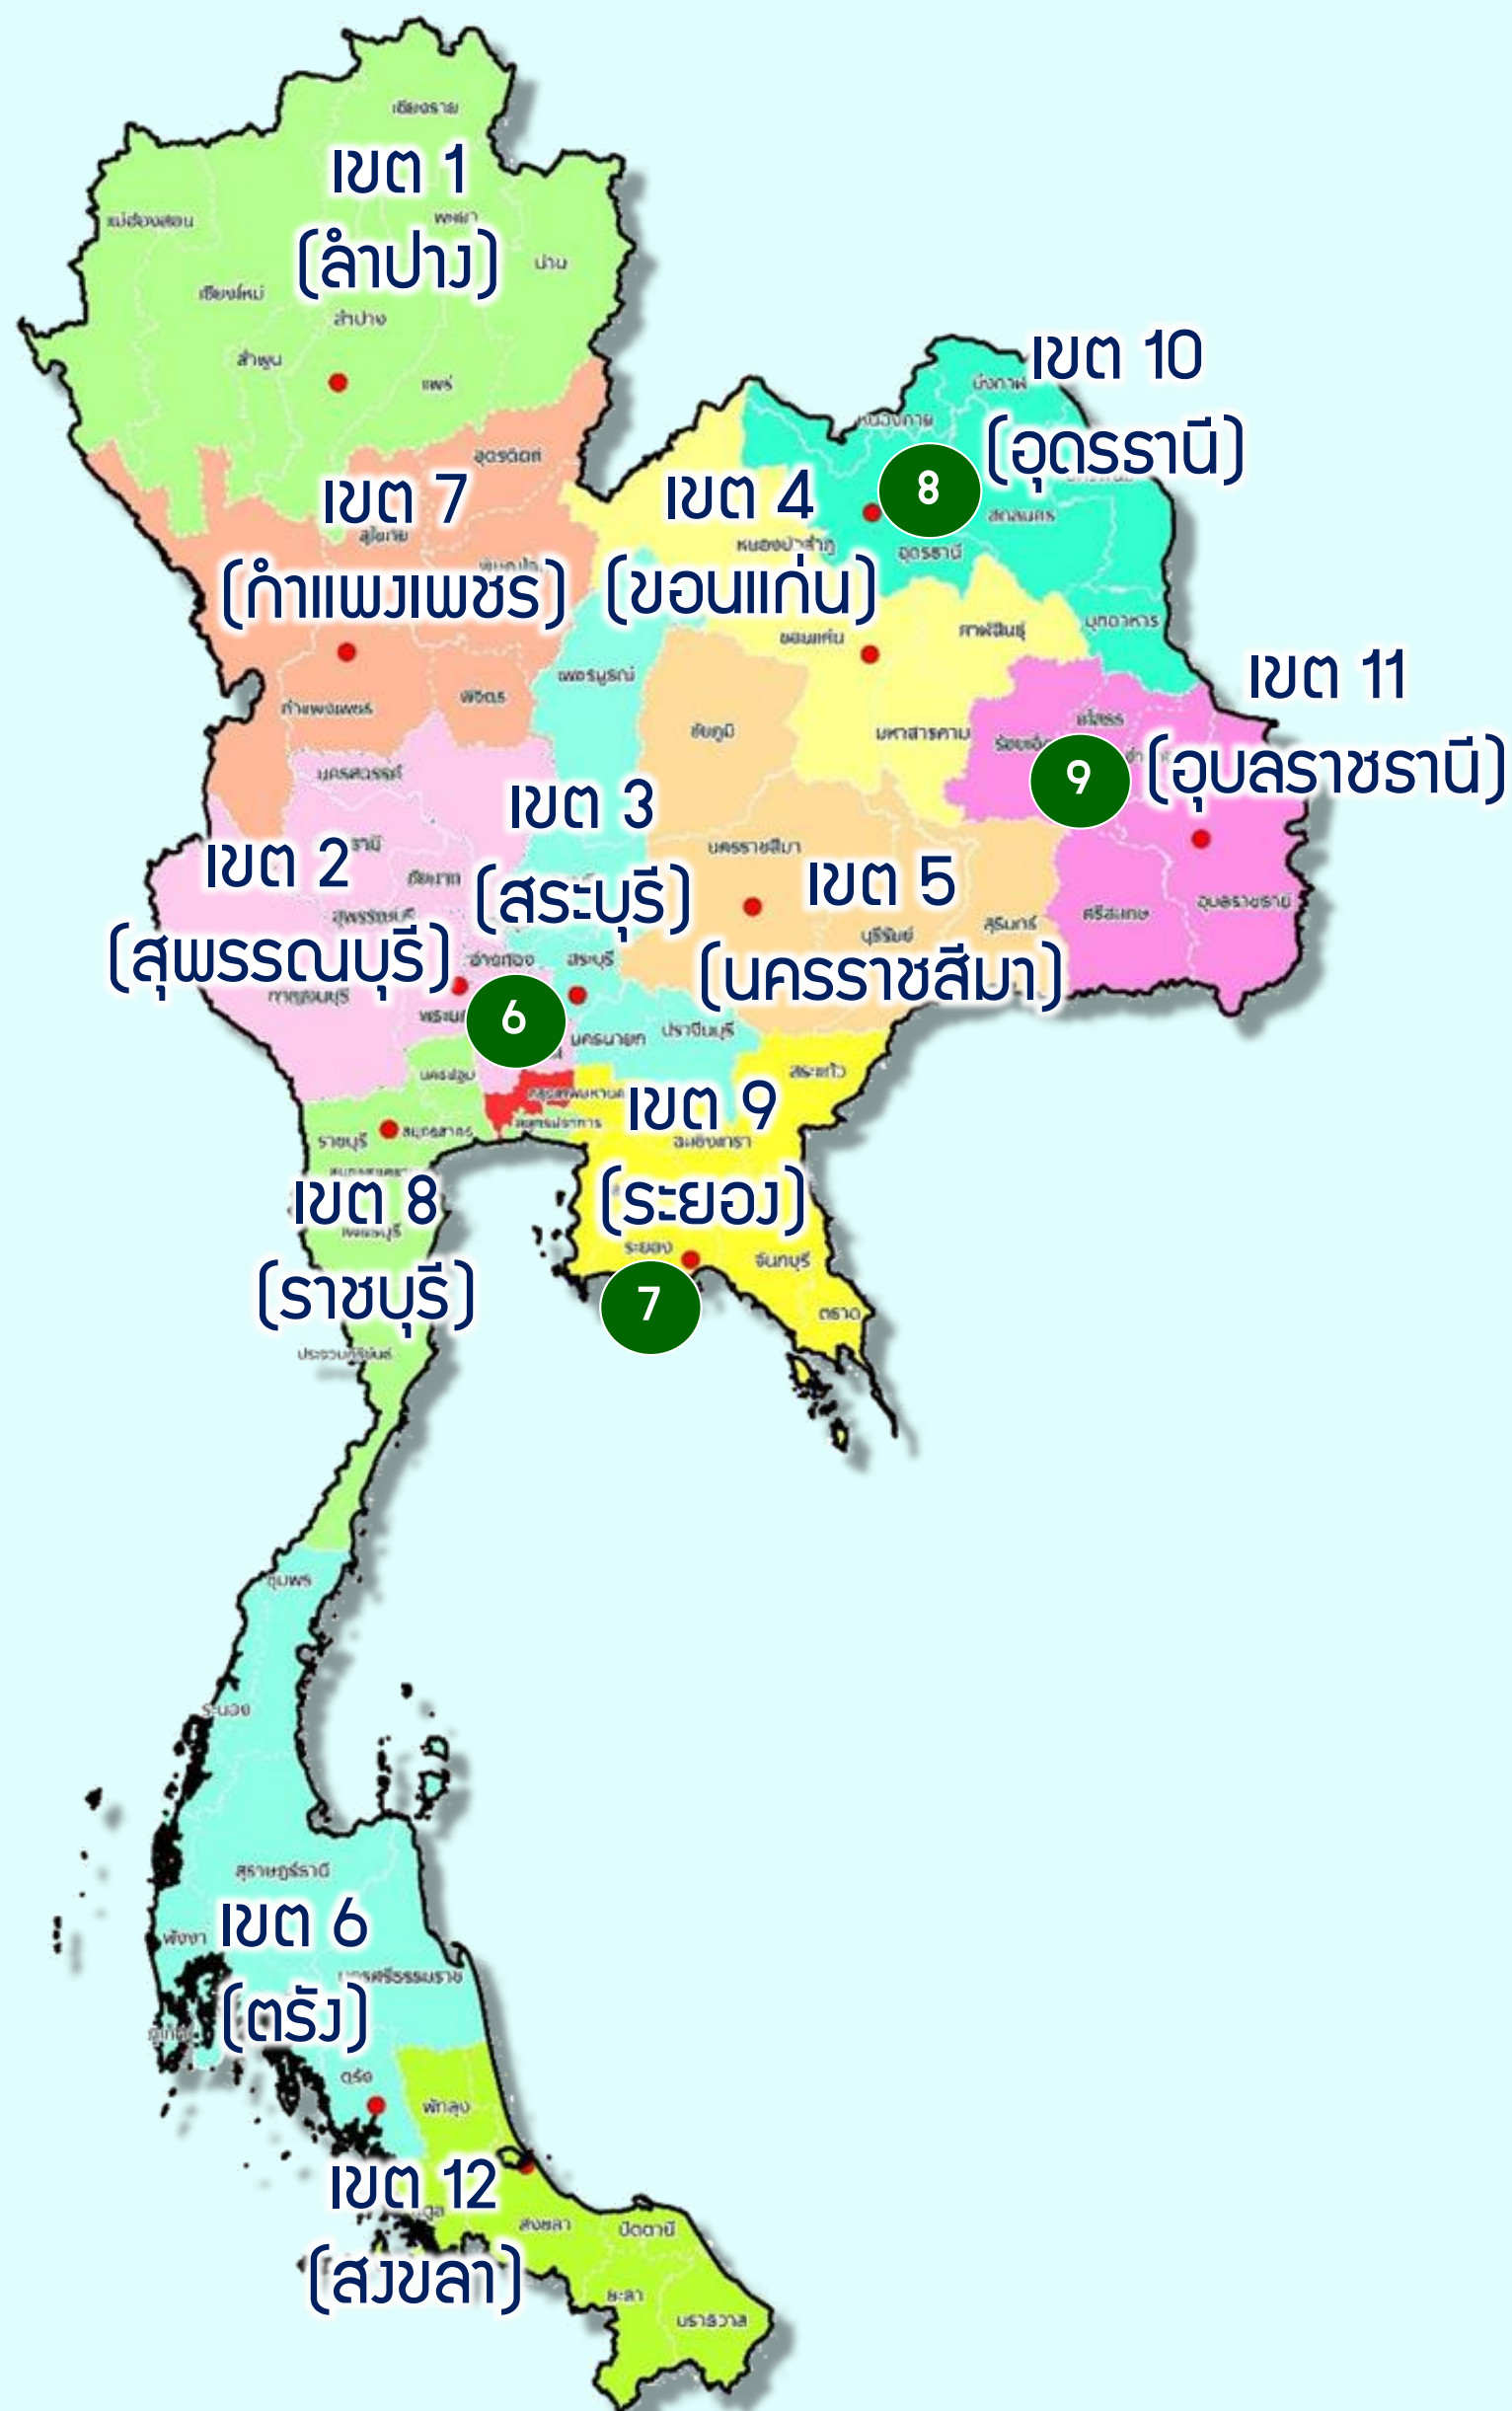

- 6 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการทำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อควบคุม กำกับ การใช้ น้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายน้ำบาดาล และเสริมสร้างการใช้ น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ ณ จ.อ่างทอง



- 7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 17/2565 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล ได้รับการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 14 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 9 (ระยอง)



- 8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ม.11 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี



- 9 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สุ่มทดสอบปริมาณน้ำบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง) ณ บ้านหนองหมอก ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร



ประเภทข่าว	วันที่ 21 ก.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 21 ก.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	3,107
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	-	13

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

