




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

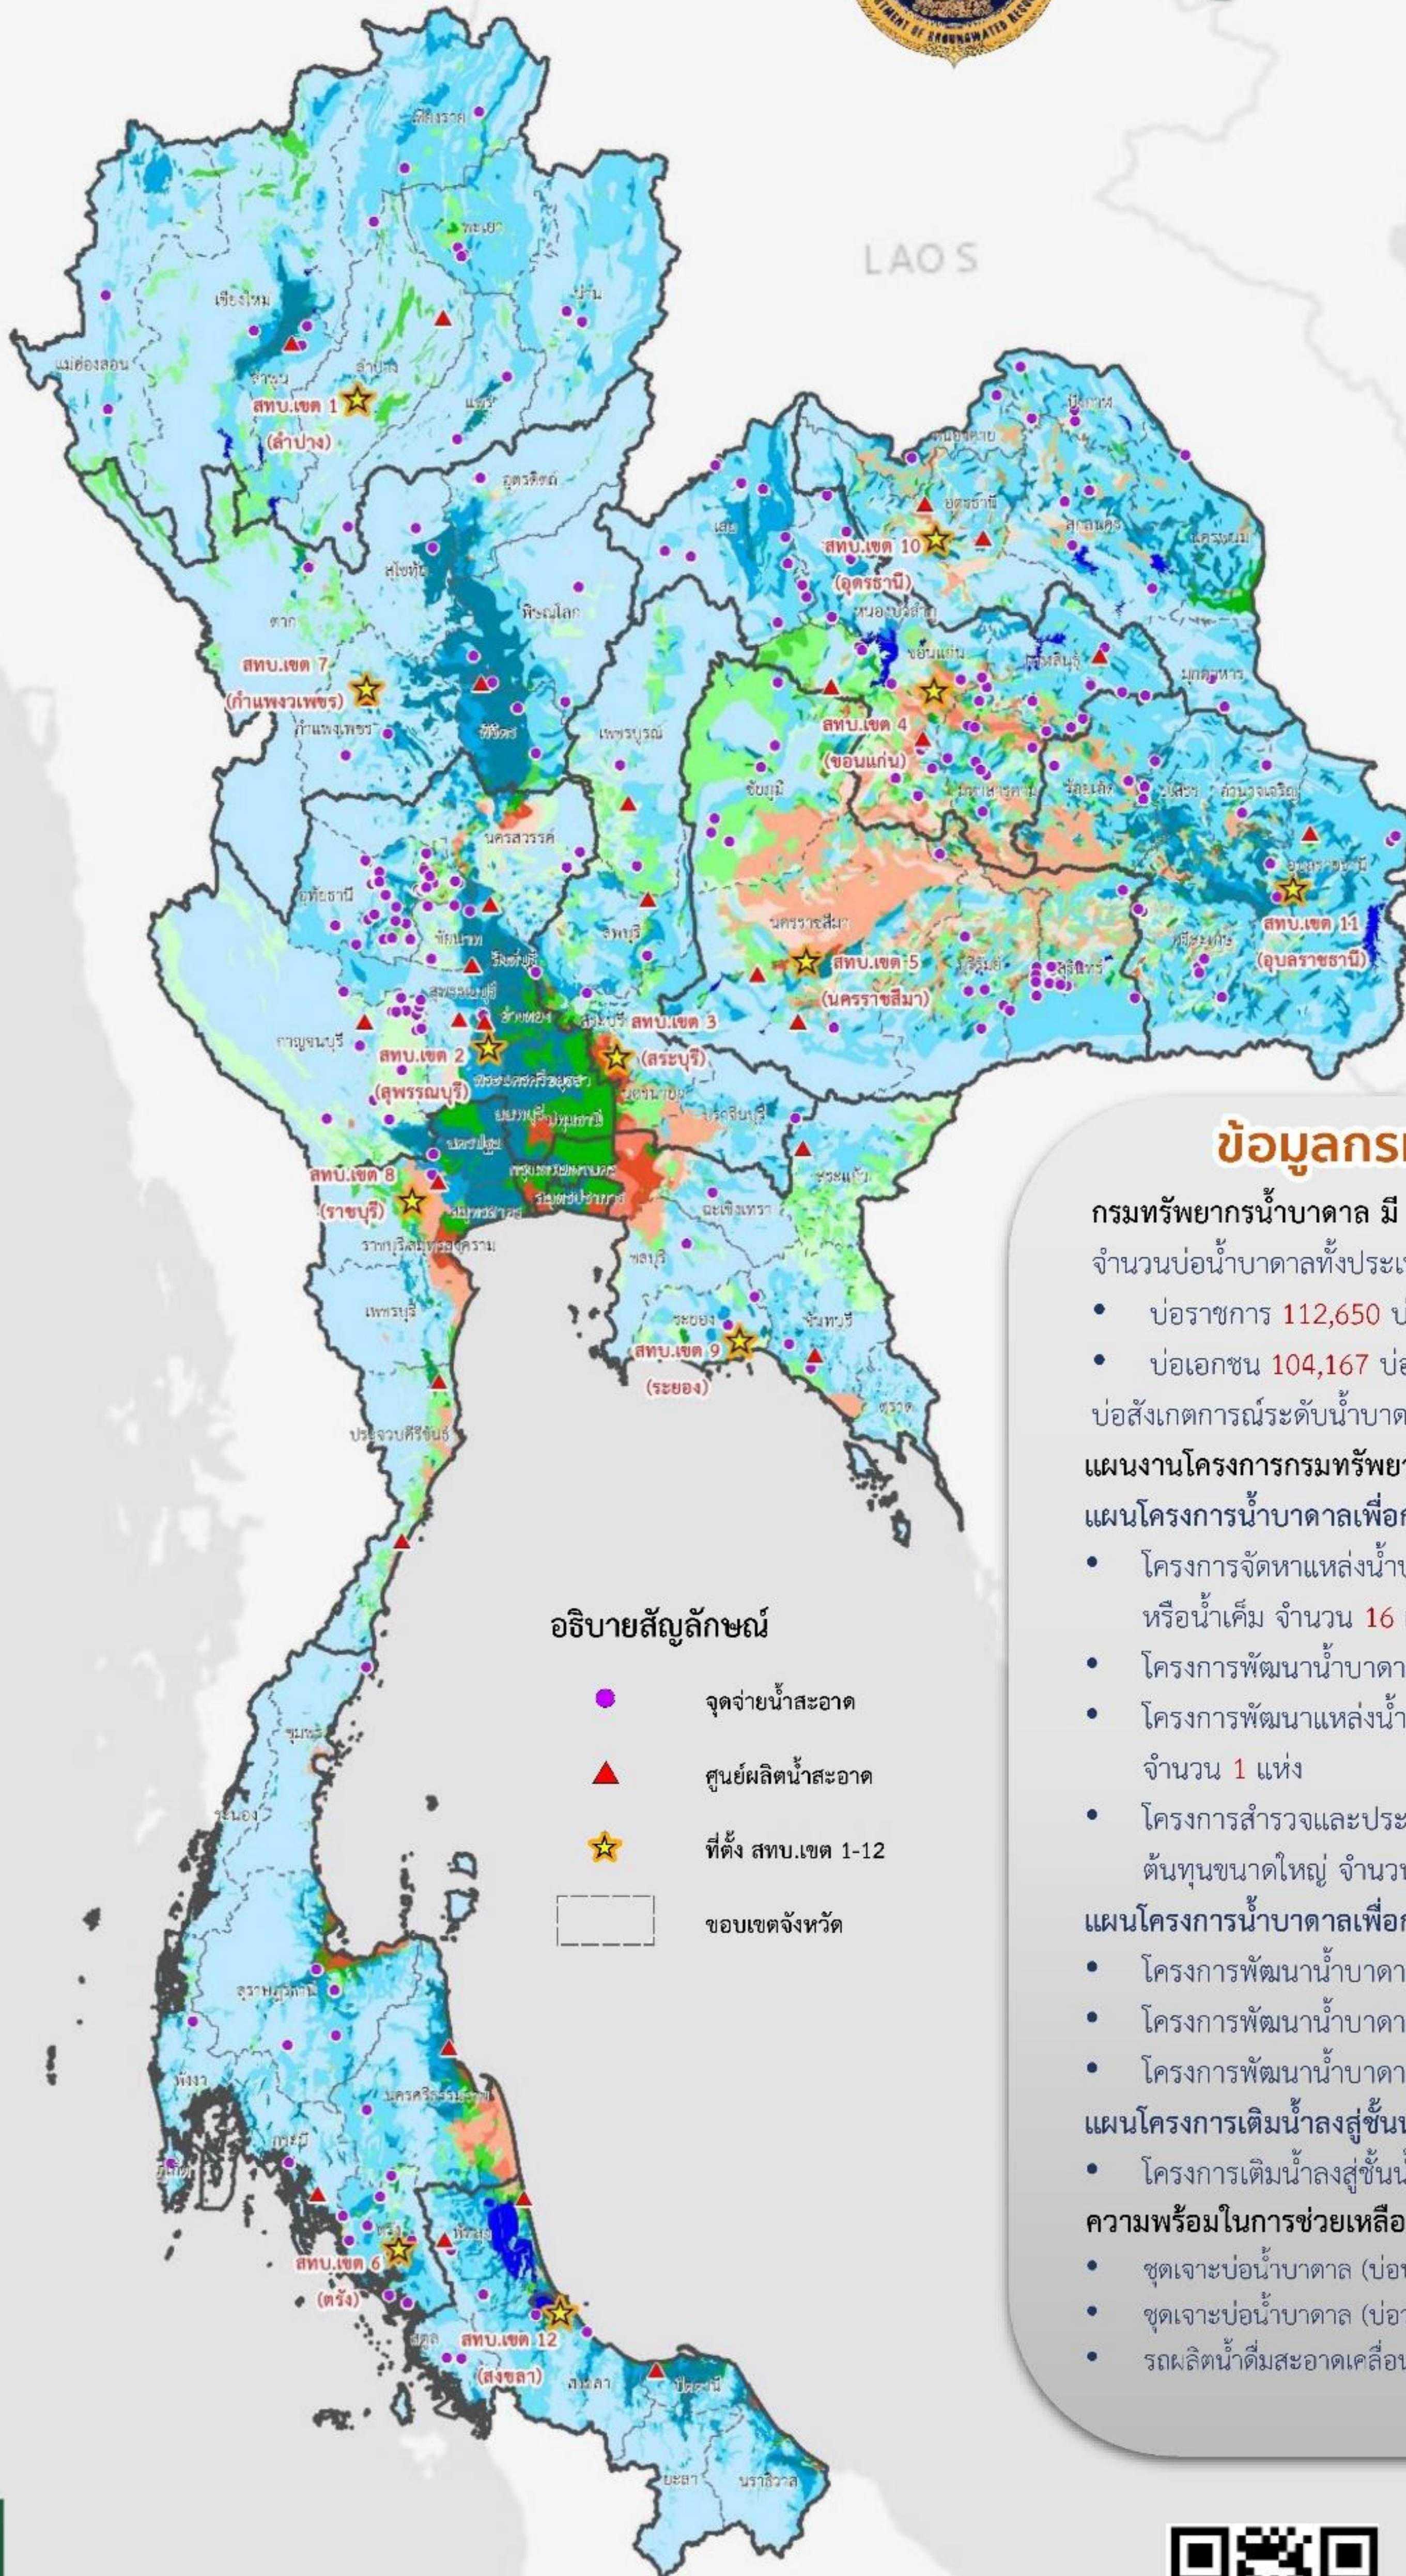

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- ชุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- ชุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

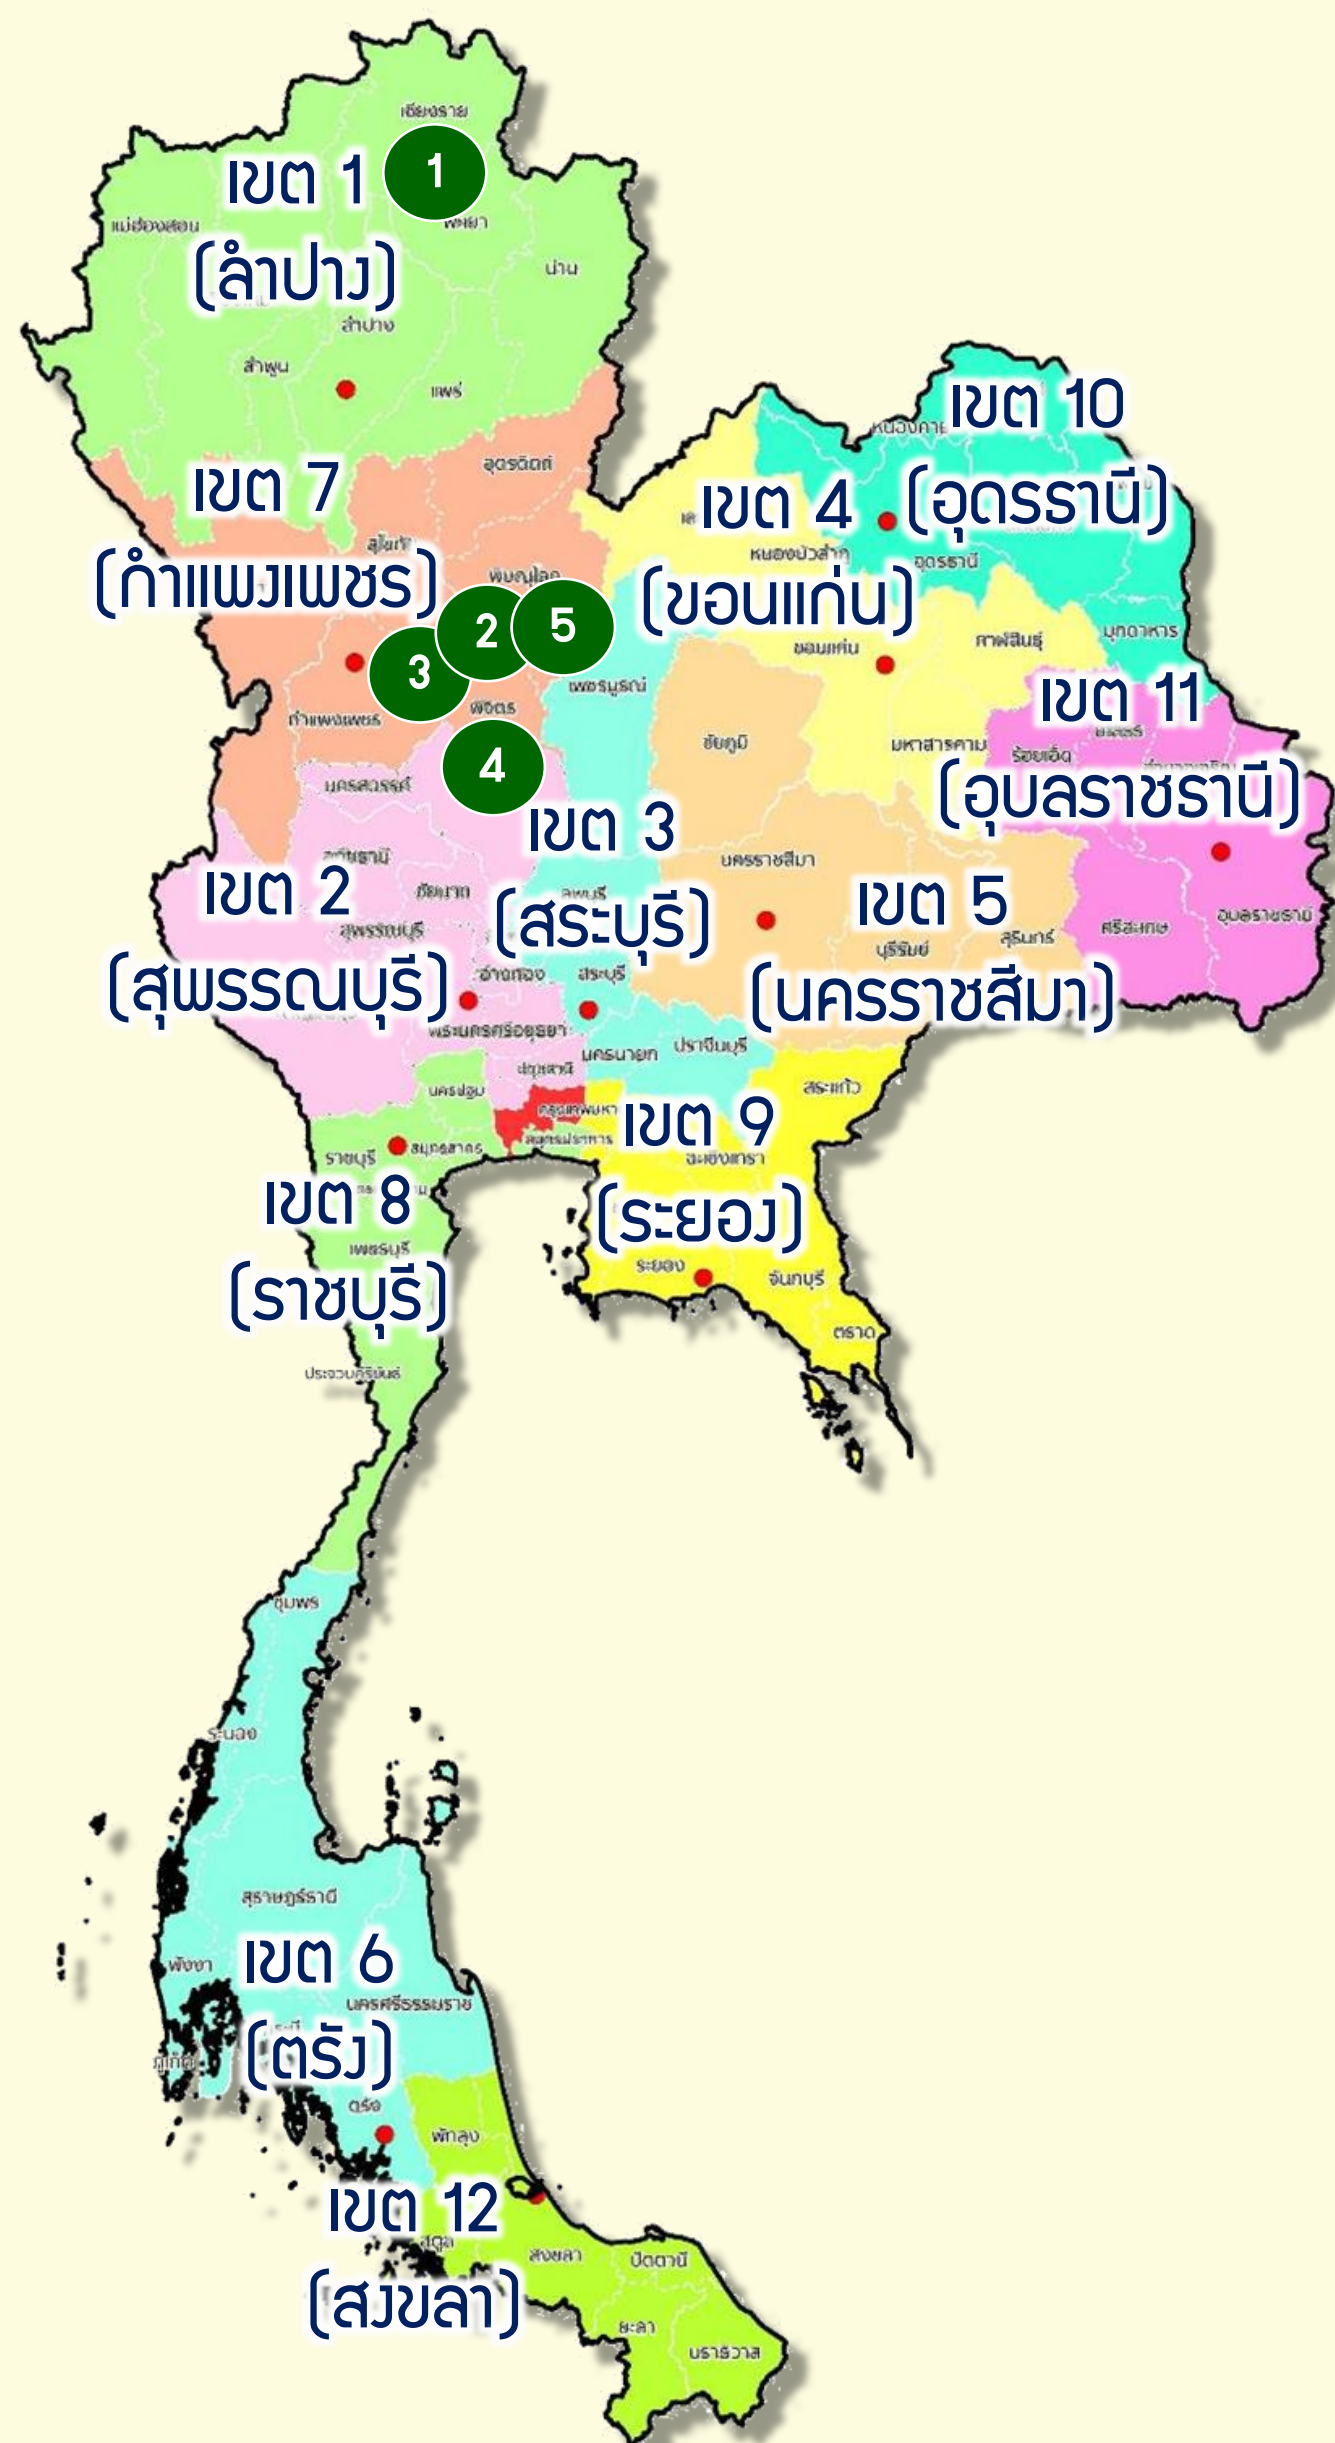

1. พล.า. ประวัตร วรชัยสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สทก.เขต 1 (ลำปาง) ลงพื้นที่ติดตามงานราชการ การบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ในการนี้ ดร.พพพร เศรษฐพุกาษา พอ.สทก.เขต 1 (ลำปาง) พร้อมด้วย นายมงคล สมวันดี พอ. ส่วนแผนงาน ได้เข้าร่วมรับรอง ชี้แจง ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ และประชาสัมพันธ์ การศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้กับ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ที่มาร่วมงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโครงการ/งบประมาณ ขอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อย่างถูกต้องทั้งขั้นตอน และวัตถุประสงค์ขอโครงการ



2. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการทดสอบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหาอัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 152 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ ลำนักวนเทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากทดสอบ 205 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 843.15 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 4.88 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 1-2 เมตร



3. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการห้วยรรณฟีลิกส์หลุมเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรือนบ้านถาวรวัฒนา ม.1 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร



4. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการห้วยรรณฟีลิกส์หลุมเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 บ่อที่ 14 ความลึกเจาะ 42 เมตร ความลึกพัฒนา 41 เมตร ณ วัดบึงเฒ่า บ้านบึงเฒ่า ม.5 ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



5. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการทดสอบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 1 ระยะยาวไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหาอัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ บ้านโพธิ์งาม ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากทดสอบ 78 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 903.10 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 12.66 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 4 เมตร




ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

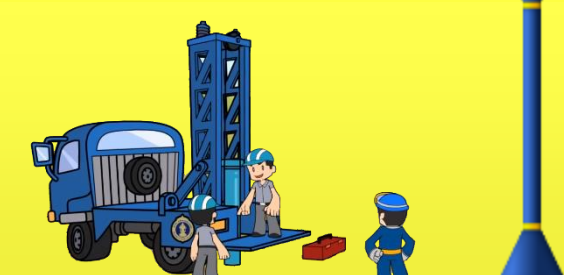


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

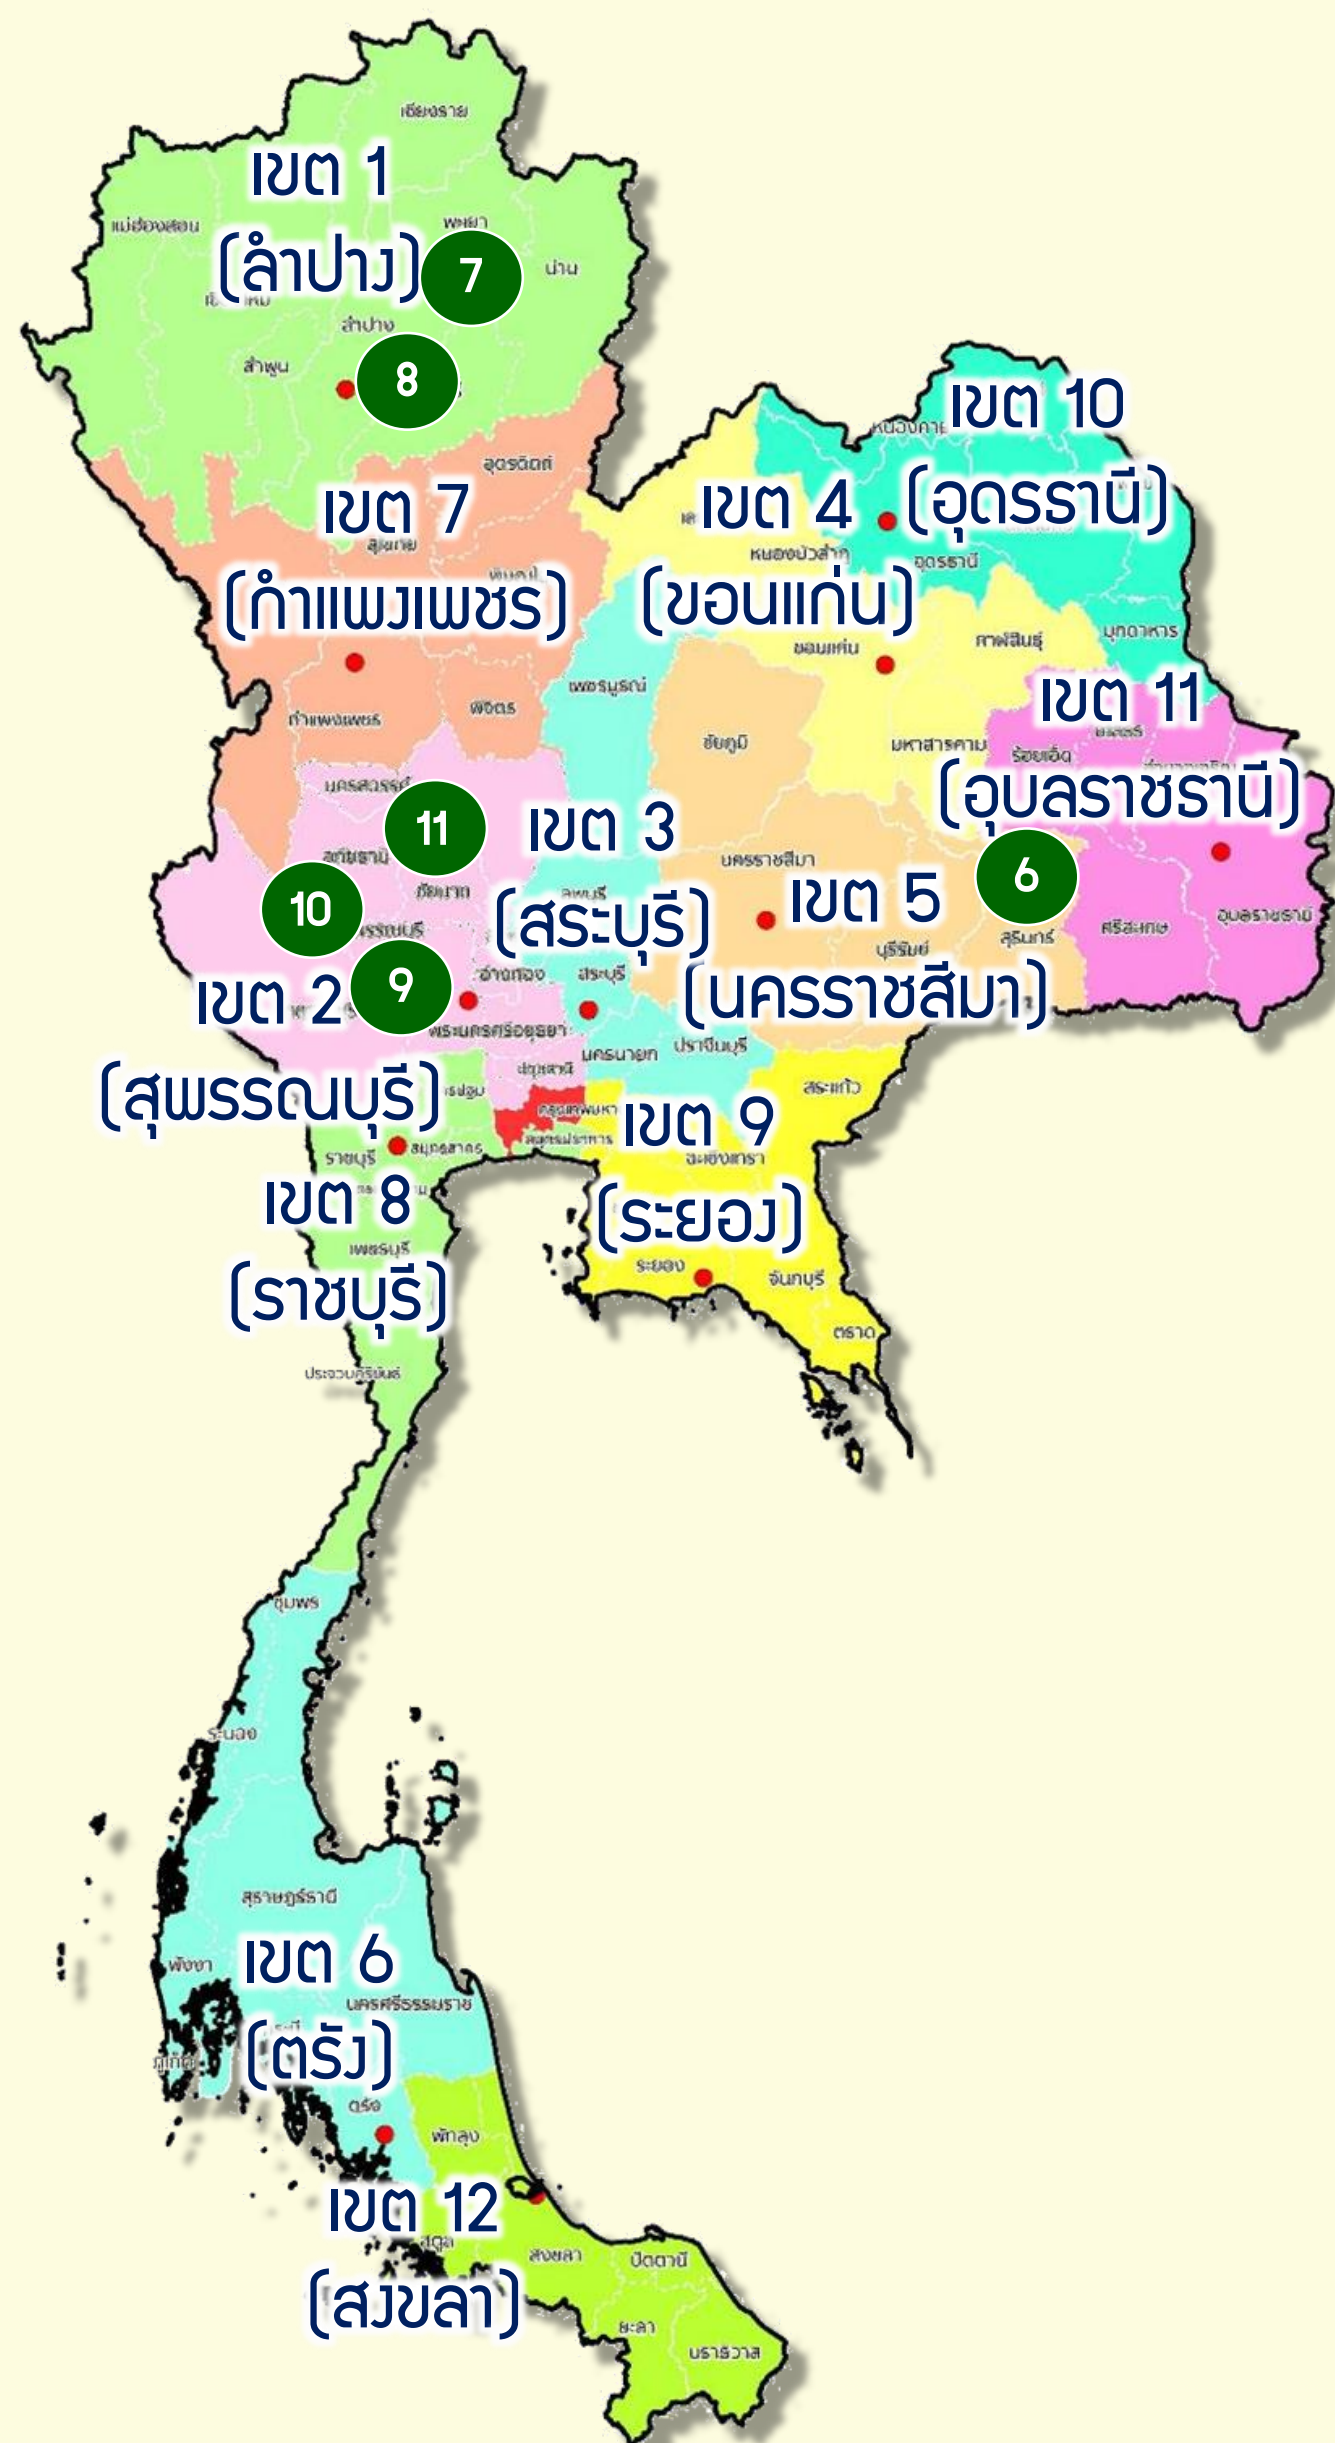

8 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) นายสนั่น วงษา ผู้แทน ทสจ.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการขอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 19 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 1 (ลำปาง)



9 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 400 เมตร และจะเร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจนถึงระดับความลึก 650 เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ณ บ้านมะขามเรียง ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี



6 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพัฒนวิทย์ จิตพิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเจาะ C เพื่อเก็บข้อมูลวิชาการ โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการเจาะสำรวจหาชั้นน้ำบริเวณพื้นที่ทำน้ายาก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง ณ บ้านตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์



10 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจรับงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (วนนิบถ) และได้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ จ.อุทัยธานี



7 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่ 60 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความลึก 54 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านห้วยเกี่ยม ม.5 ต.ห้วยยาบ อ.จุน จ.พะเยา



11 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และตรวจรับงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (วนนิบถ) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์



ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

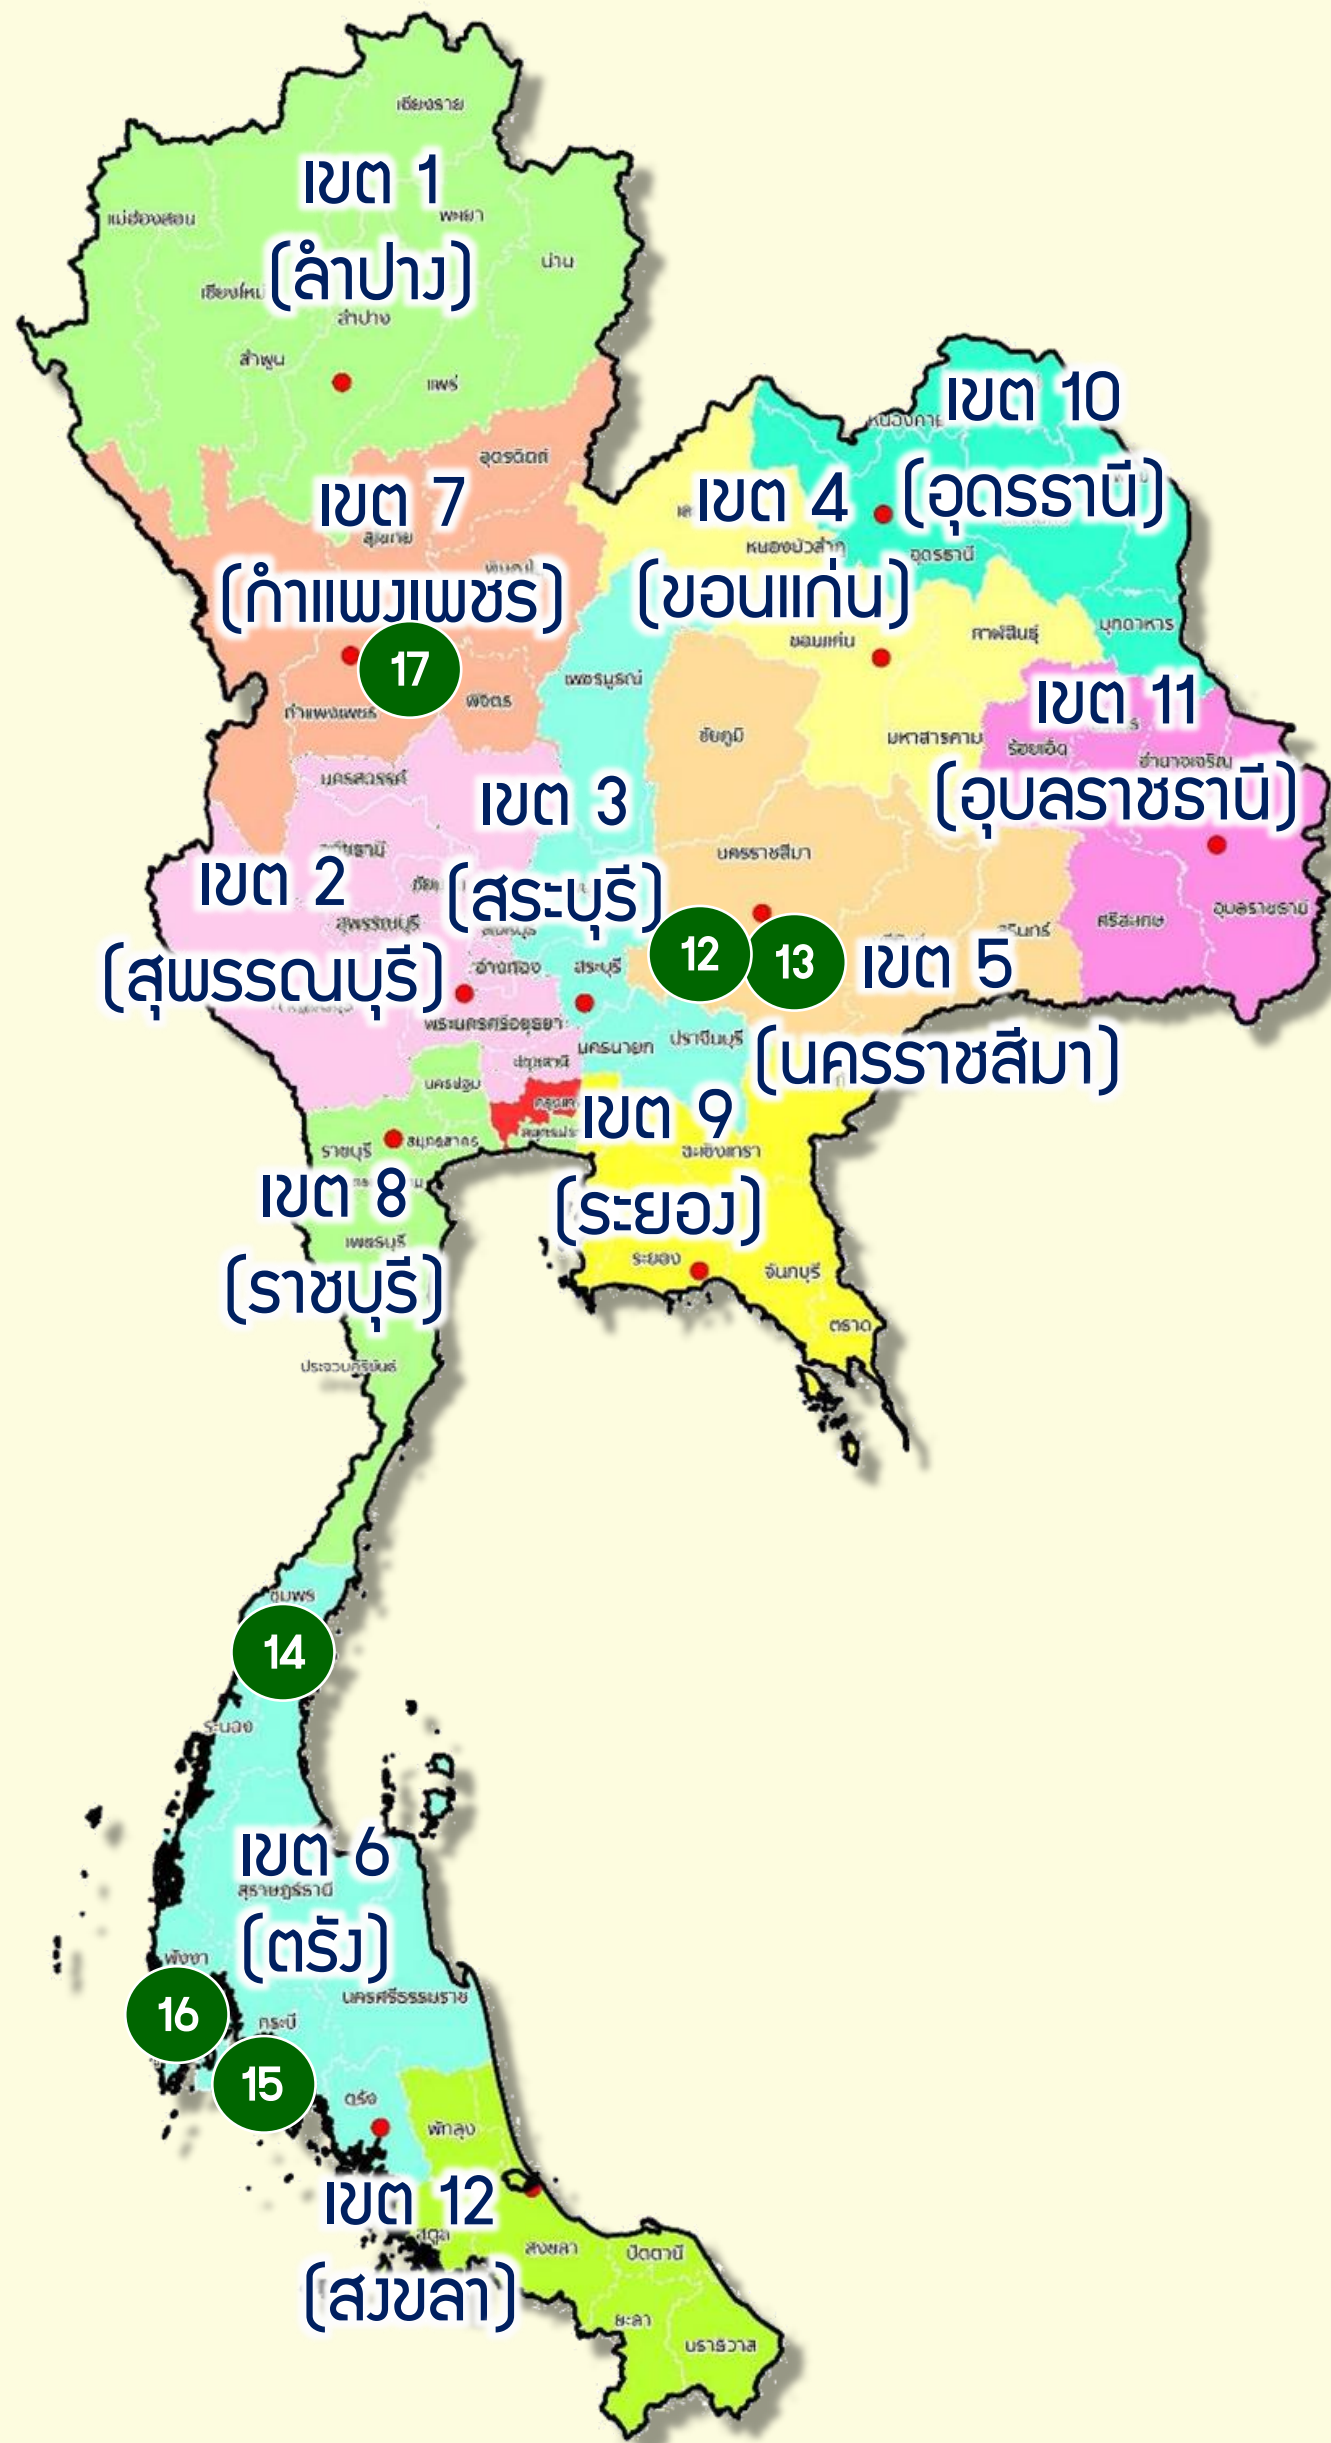

- 12 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการ และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผลการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ณ ห้องนกยูง ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา



- 13 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นางสาววิวรรณ หมั่นตรวจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิสดร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดเจาะ D โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ไกรณัน เป็นหัวหน้าชุด กำลังปฏิบัติงานเจาะโครงการน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ (ขุดกักเก็บน้ำบาดาล) ที่ความลึก 223 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น ณ ไร่บ้านดอนเมือ ม.4 ต.ดอนเมือ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา



- 14 สกบ.เขต 6 (ตรัง) เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ และส่วนมอบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (ขุดกักเก็บ) โดยได้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ดิน ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 3 ชุด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด ถังเก็บน้ำขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร รักษาแรงดัน จำนวน 1 ถัง และระบบกระจายน้ำบาดาล 1,600 เมตร สามารถช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 31 ครัวเรือน ณ กลุ่มเกษตรกร บ้านห้วยหอย ม.6 ต.บ้านควน อ.ห้วยสวน จ.ชุมพร



- 15 สกบ.เขต 6 (ตรัง) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ จัดการประชุมระดมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ ของประเทศไทย กรณี พื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ณ มีชัยบ้านคลองหมาก ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่



- 16 สกบ.เขต 6 (ตรัง) นางสาวธนิสน์ สิทธิ พอ.ส่วนวิชาการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นางกนกวรรณ ดันเคียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงา ประธานกรรมการเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ บุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เรื่อง การบริหารจัดการน้ำต้นทุนพื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ณ เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา



- 17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นางสาวนิสา กันธิยะ พอ.ส่วนแผนงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมเกษตรกรผู้ใช้น้ำและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากผู้ใช้น้ำปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มผู้ผลิต ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ น้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักงานการเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ได้รับ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ร.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้โปงเต้ง ม.2 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

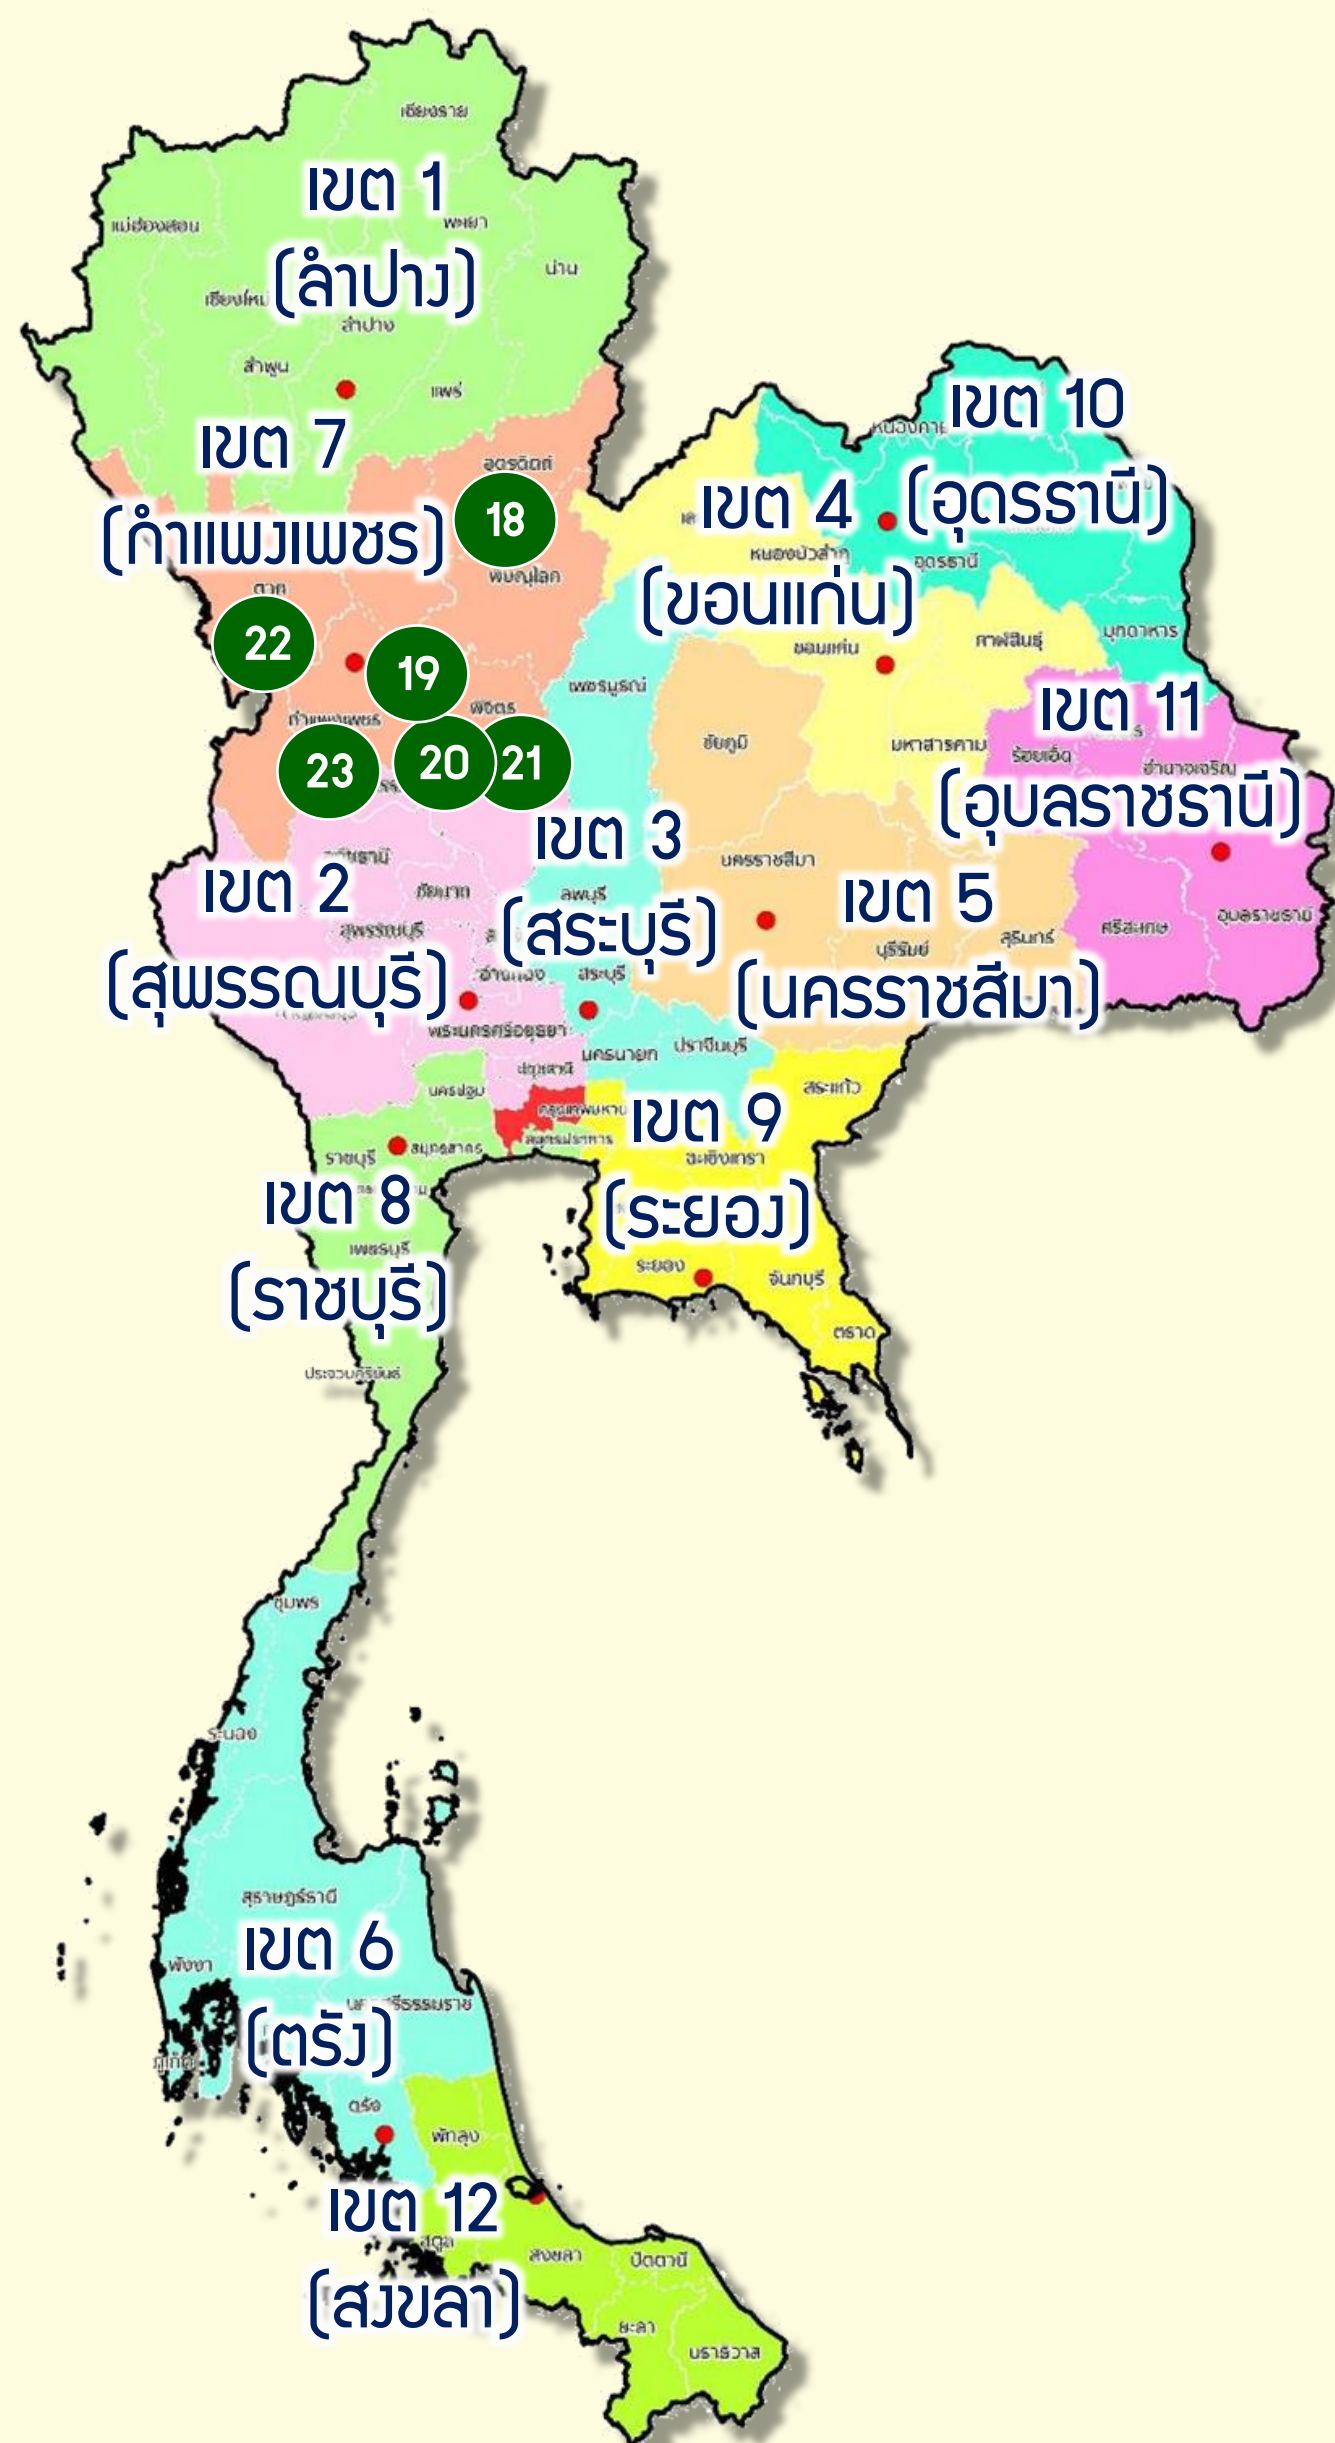

- 18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.บ้านโคก อ.เมืงชัย จ.อุตรดิตถ์

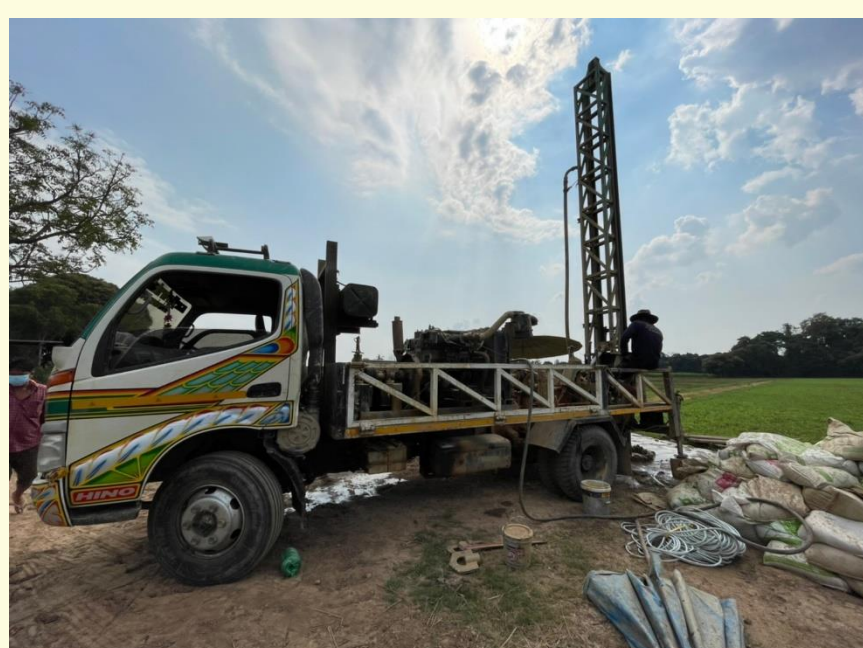

- 19 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ต.โกสัมพ อ.โกสัมพินคร จ.กำแพงเพชร




- 20 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านรักไทย ม.7 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และบ้านโงม ม.2 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร



- 21 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นายเกรียงไกร วัชรบุกร และที่ดิน นางพิมพ์พา อัครวงษ์พาณิชย์ บ้านทรายทอง ม.13 ต.หนองไผ่ อ.สามโก้ จ.พิจิตร



- 22 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลออ บ้านจ๋อคี ม.6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

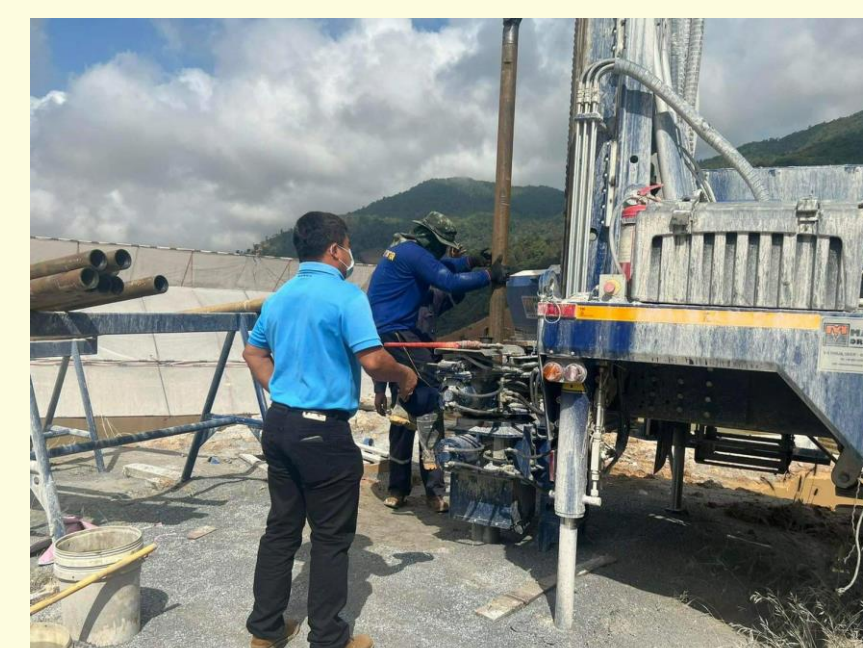

- 23 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.อ่าวทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร



ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.5/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

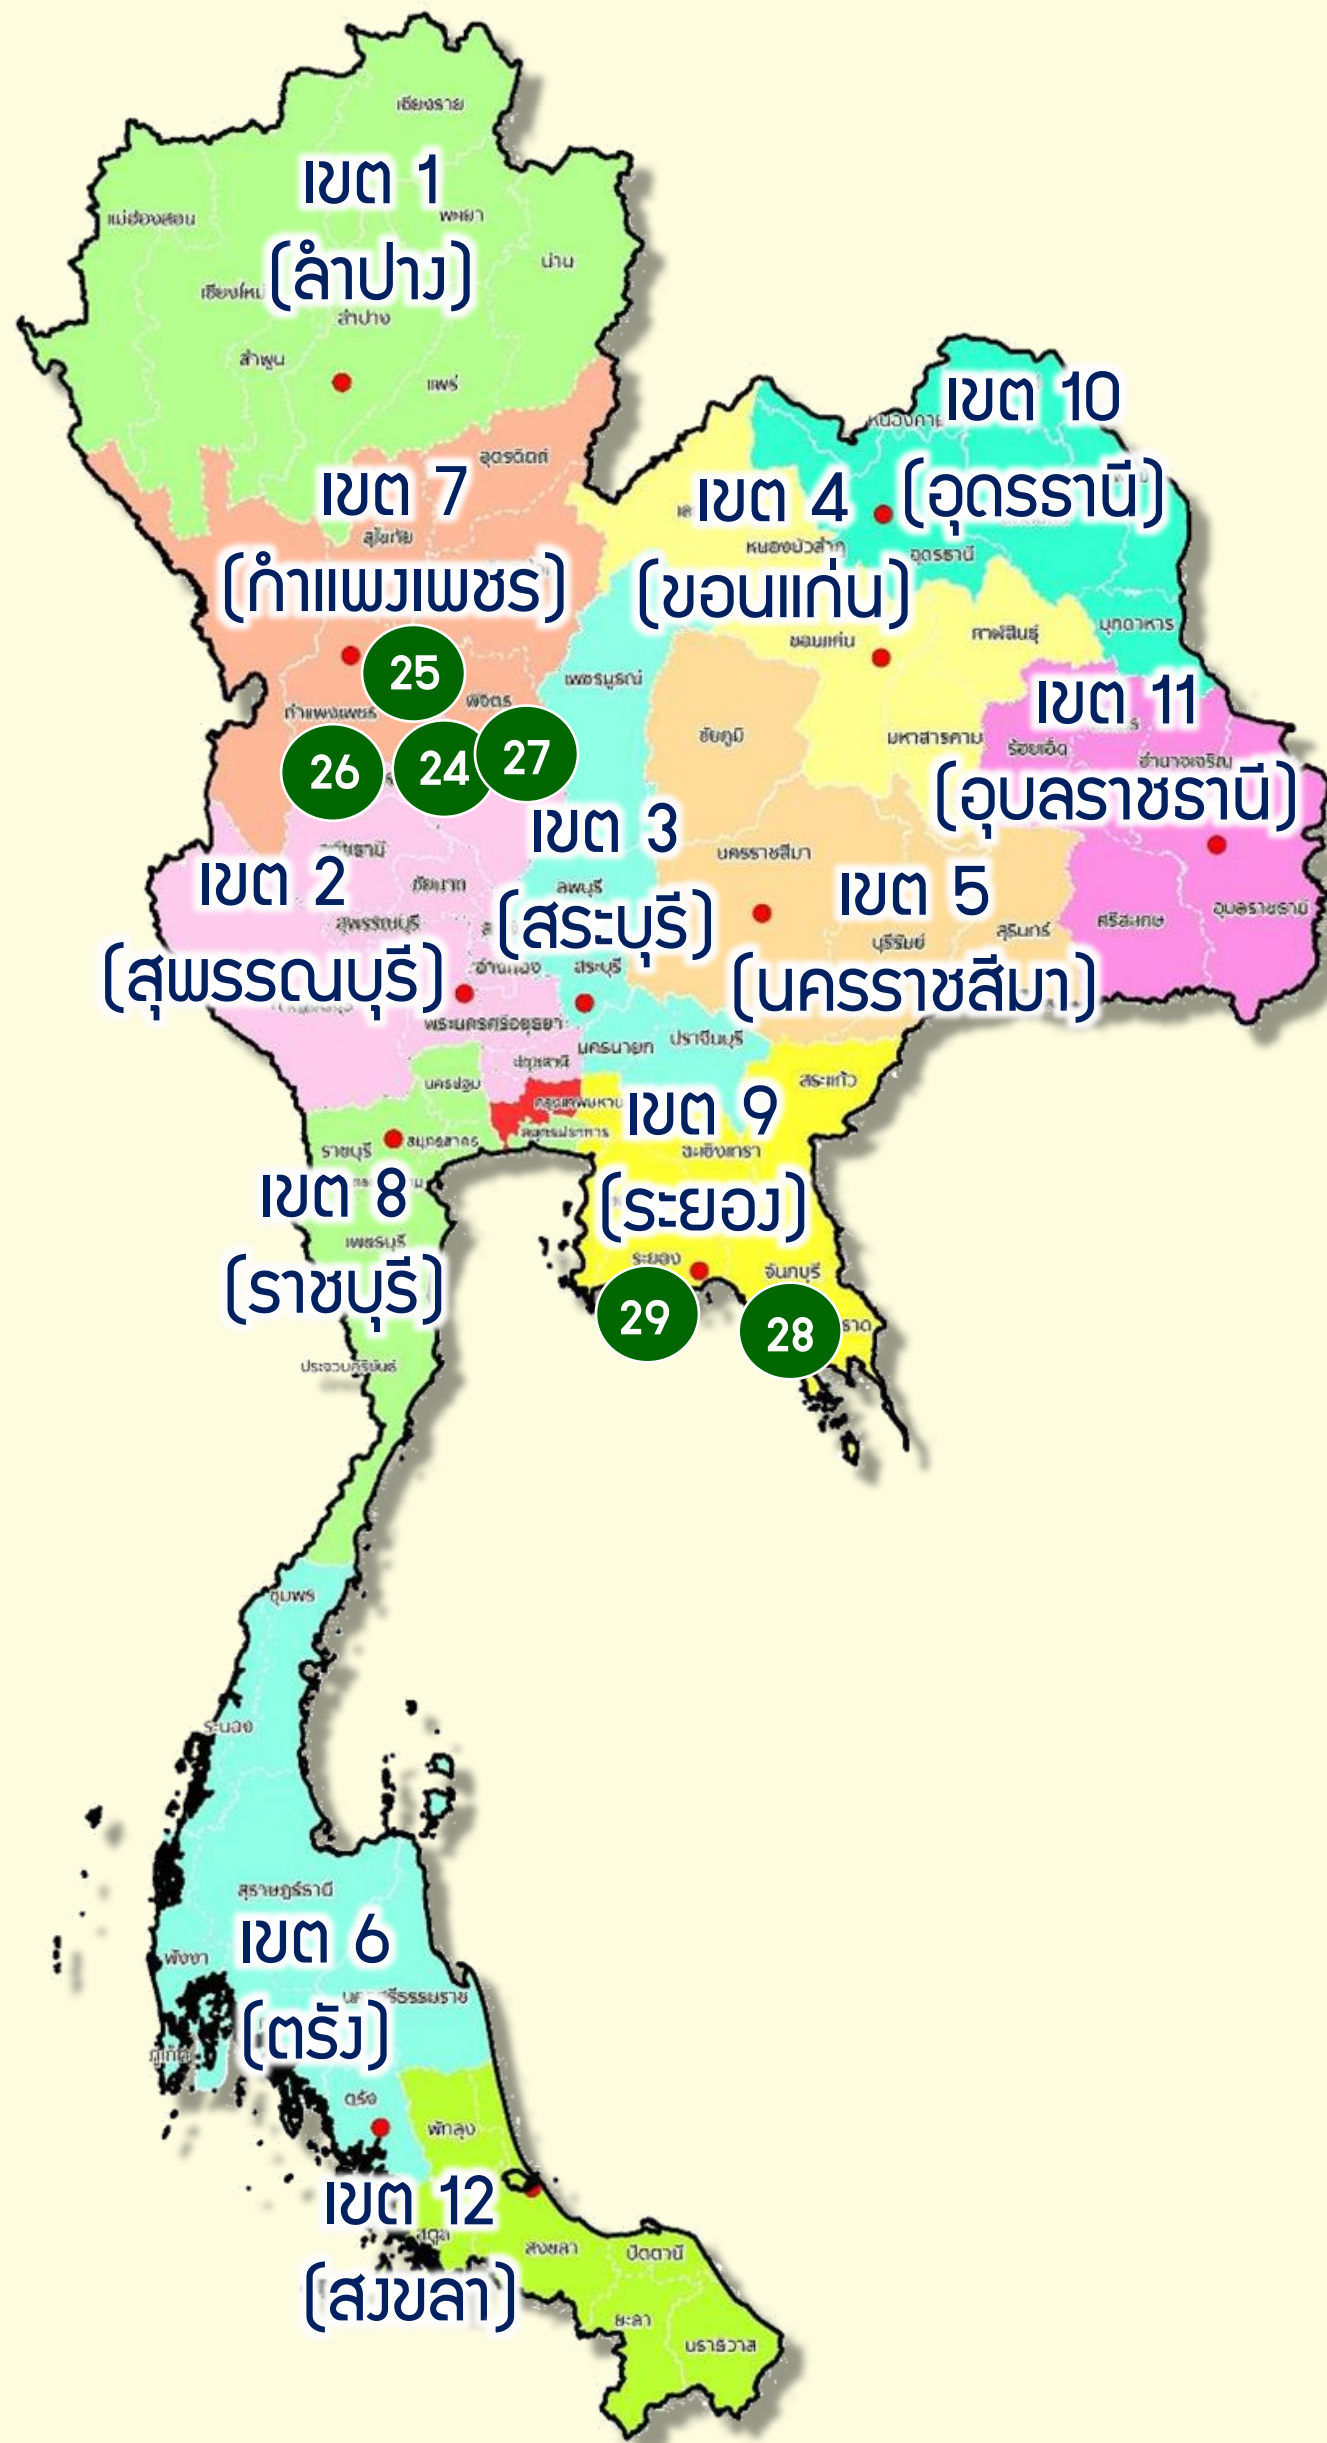

26 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ บริษัท ดี.ไอ. จำกัด ต.สลกบาตร อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร



27 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นายทองมา ฉิมมาลี บ้านป่าแขม ม.3 และที่ดิน วัดหนองตาชัยน ม.11 ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



24 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นายสมหมาย นามเพ บ้านป่าแขม ม.3 ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



28 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนวัดแก่งหวางเมว ต.แก่งหวางเมว อ.แก่งหวางเมว จ.จันทบุรี โดยได้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมตู้ควบคุม พร้อมเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ขณะนี้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่บุคลากรโรงเรียน ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง



25 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะแก้ไขบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) และติดตามการการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ บ้านบึงบัวนอก ม.1 ต.บึงบัว อ.วังสมบูรณ์ จ.พิจิตร และโรงเรียนทุ่งขาน บ้านทุ่งขาน ม.5 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร



29 สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง (จุดที่ 1) ม.3 บ้านดอกทราย ต.แม่ข่า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง




ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.6/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

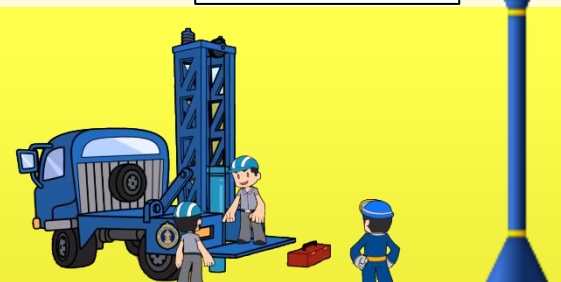


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

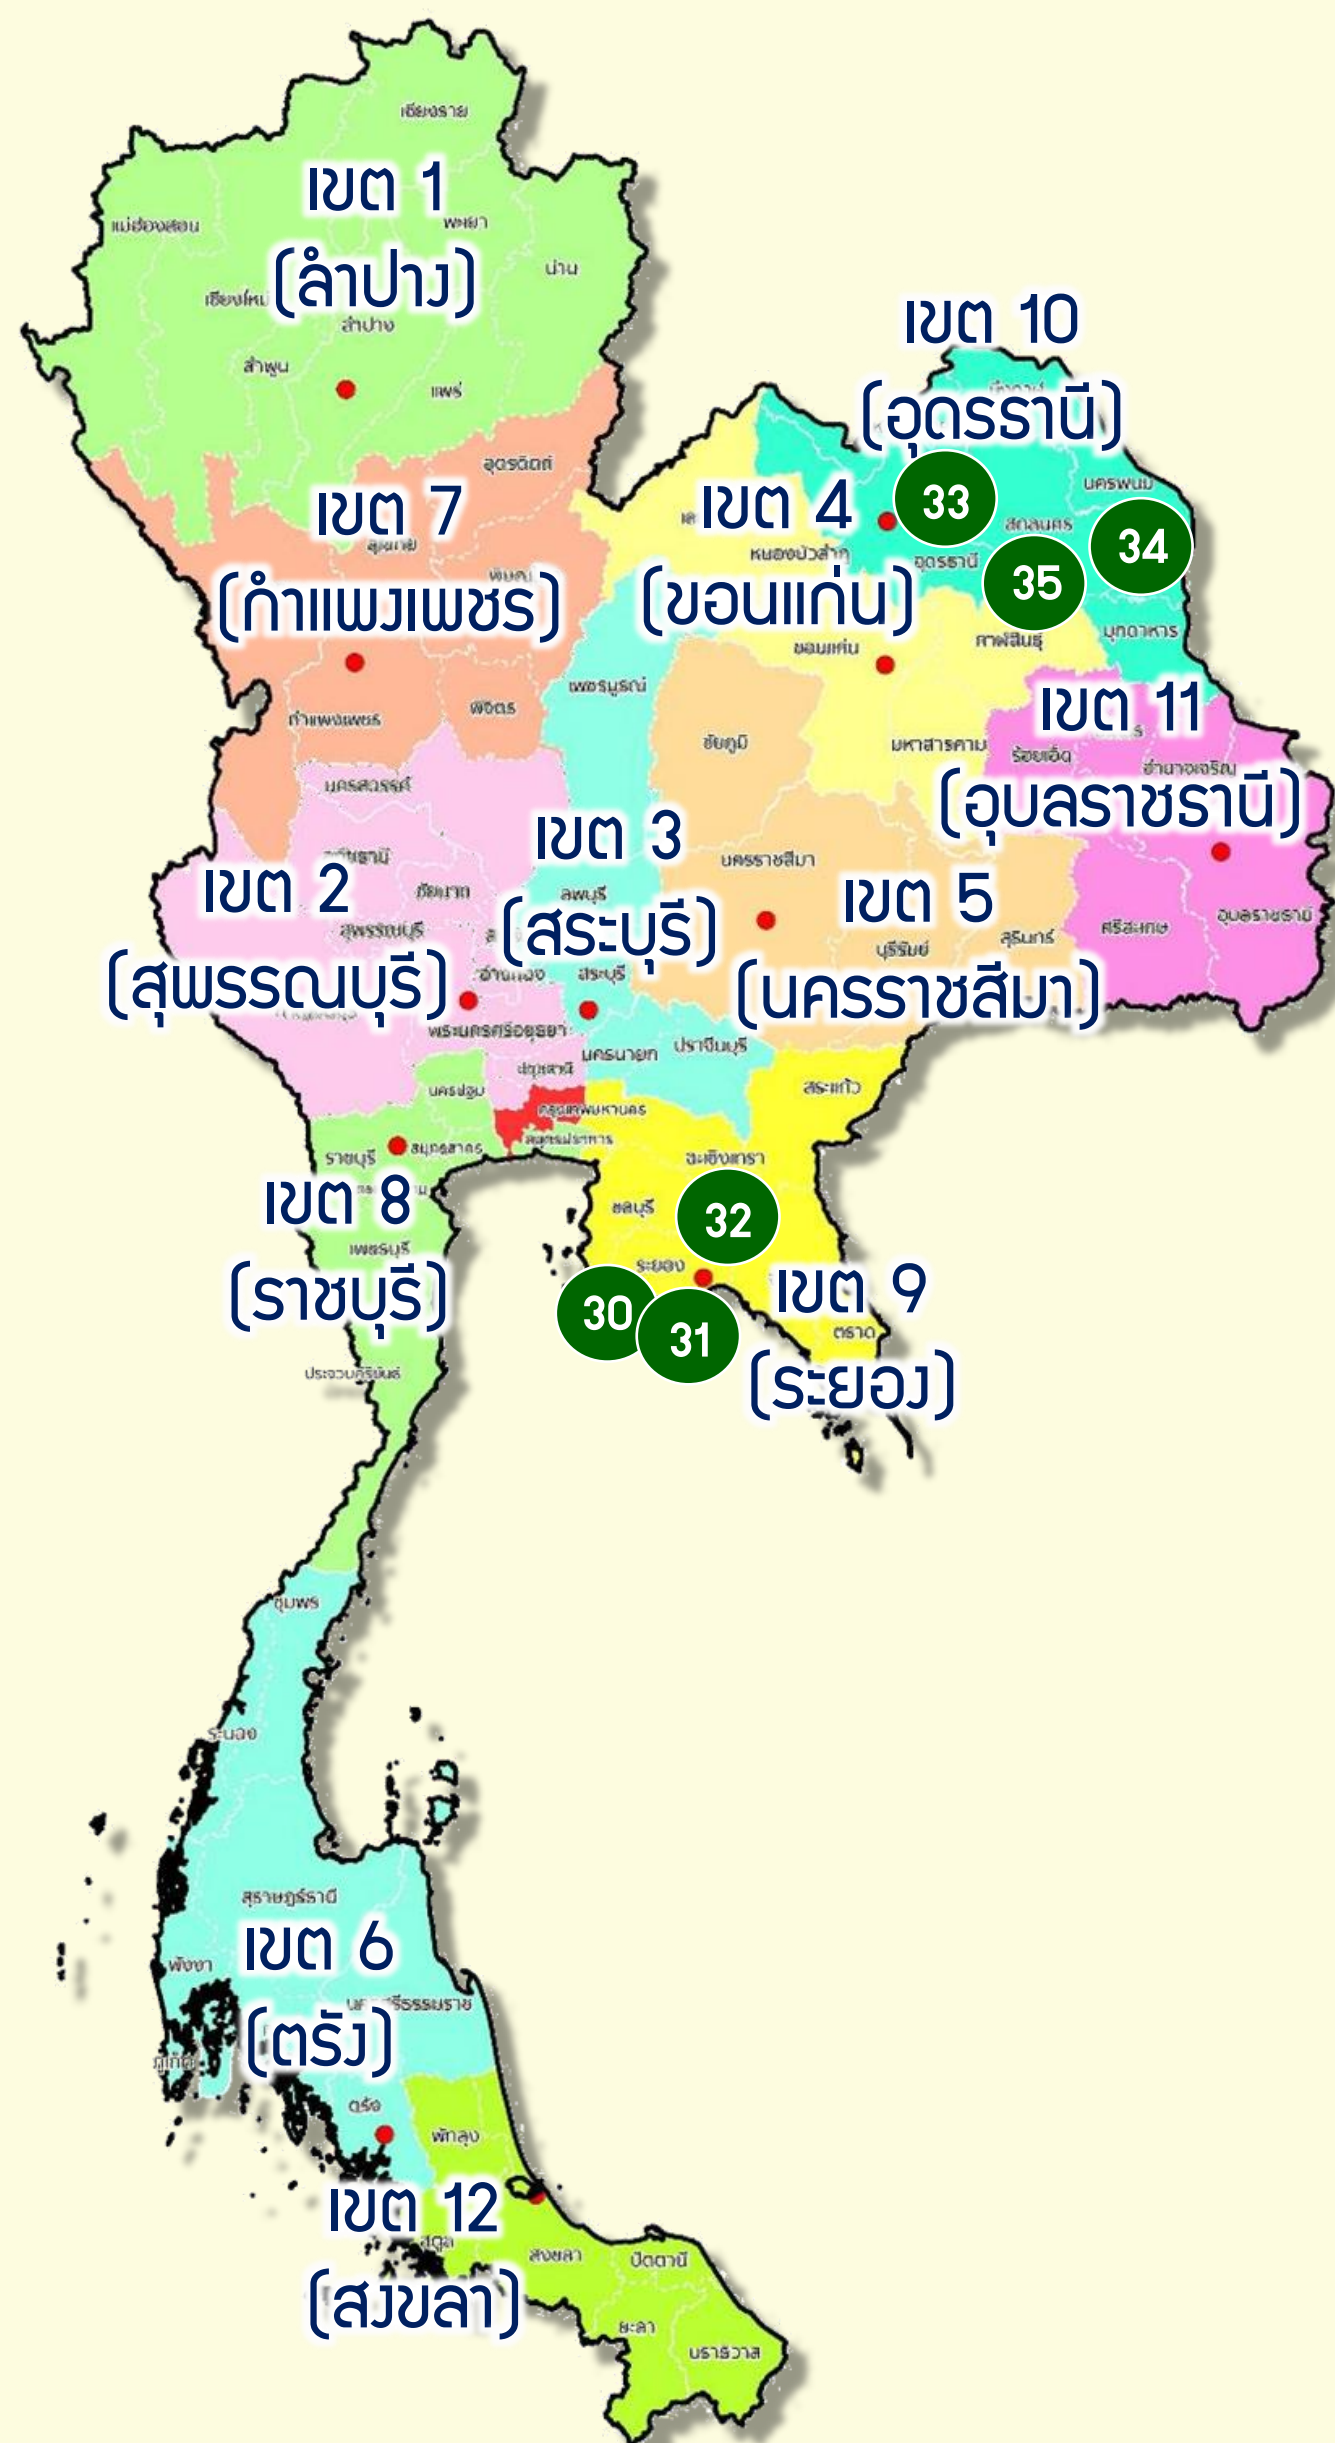

- 30 สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายสมโภชน์ สิงห์โต พอ.ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด มอบให้กับ โรงพยาบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง และมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 300 ขวด และขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด ให้กับ สถานีตำรวจภูธรแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ปริมาณน้ำดื่มรวมทั้งสิ้น 1,550 ลิตร เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19



- 31 สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่วนเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง บ้านดงทราย ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง



- 32 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นตะกอนกรวดทราย เพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรมากกว่า 5,000 คน ได้น้ำสะอาดใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง ณ ต.โพรงอากาศ อ.บ้านน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา



- 33 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับ โรงพยาบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อให้บริการประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19



- 34 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.นาเมะซ้อ อ.ปลาปาก จ.นครพนม



- 35 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชิลศิริ พอ.ฝ่ายแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเร่งระบายน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านพัฒนา ม.2 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร




ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

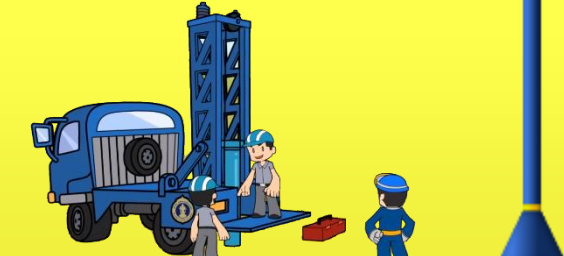


P.7/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

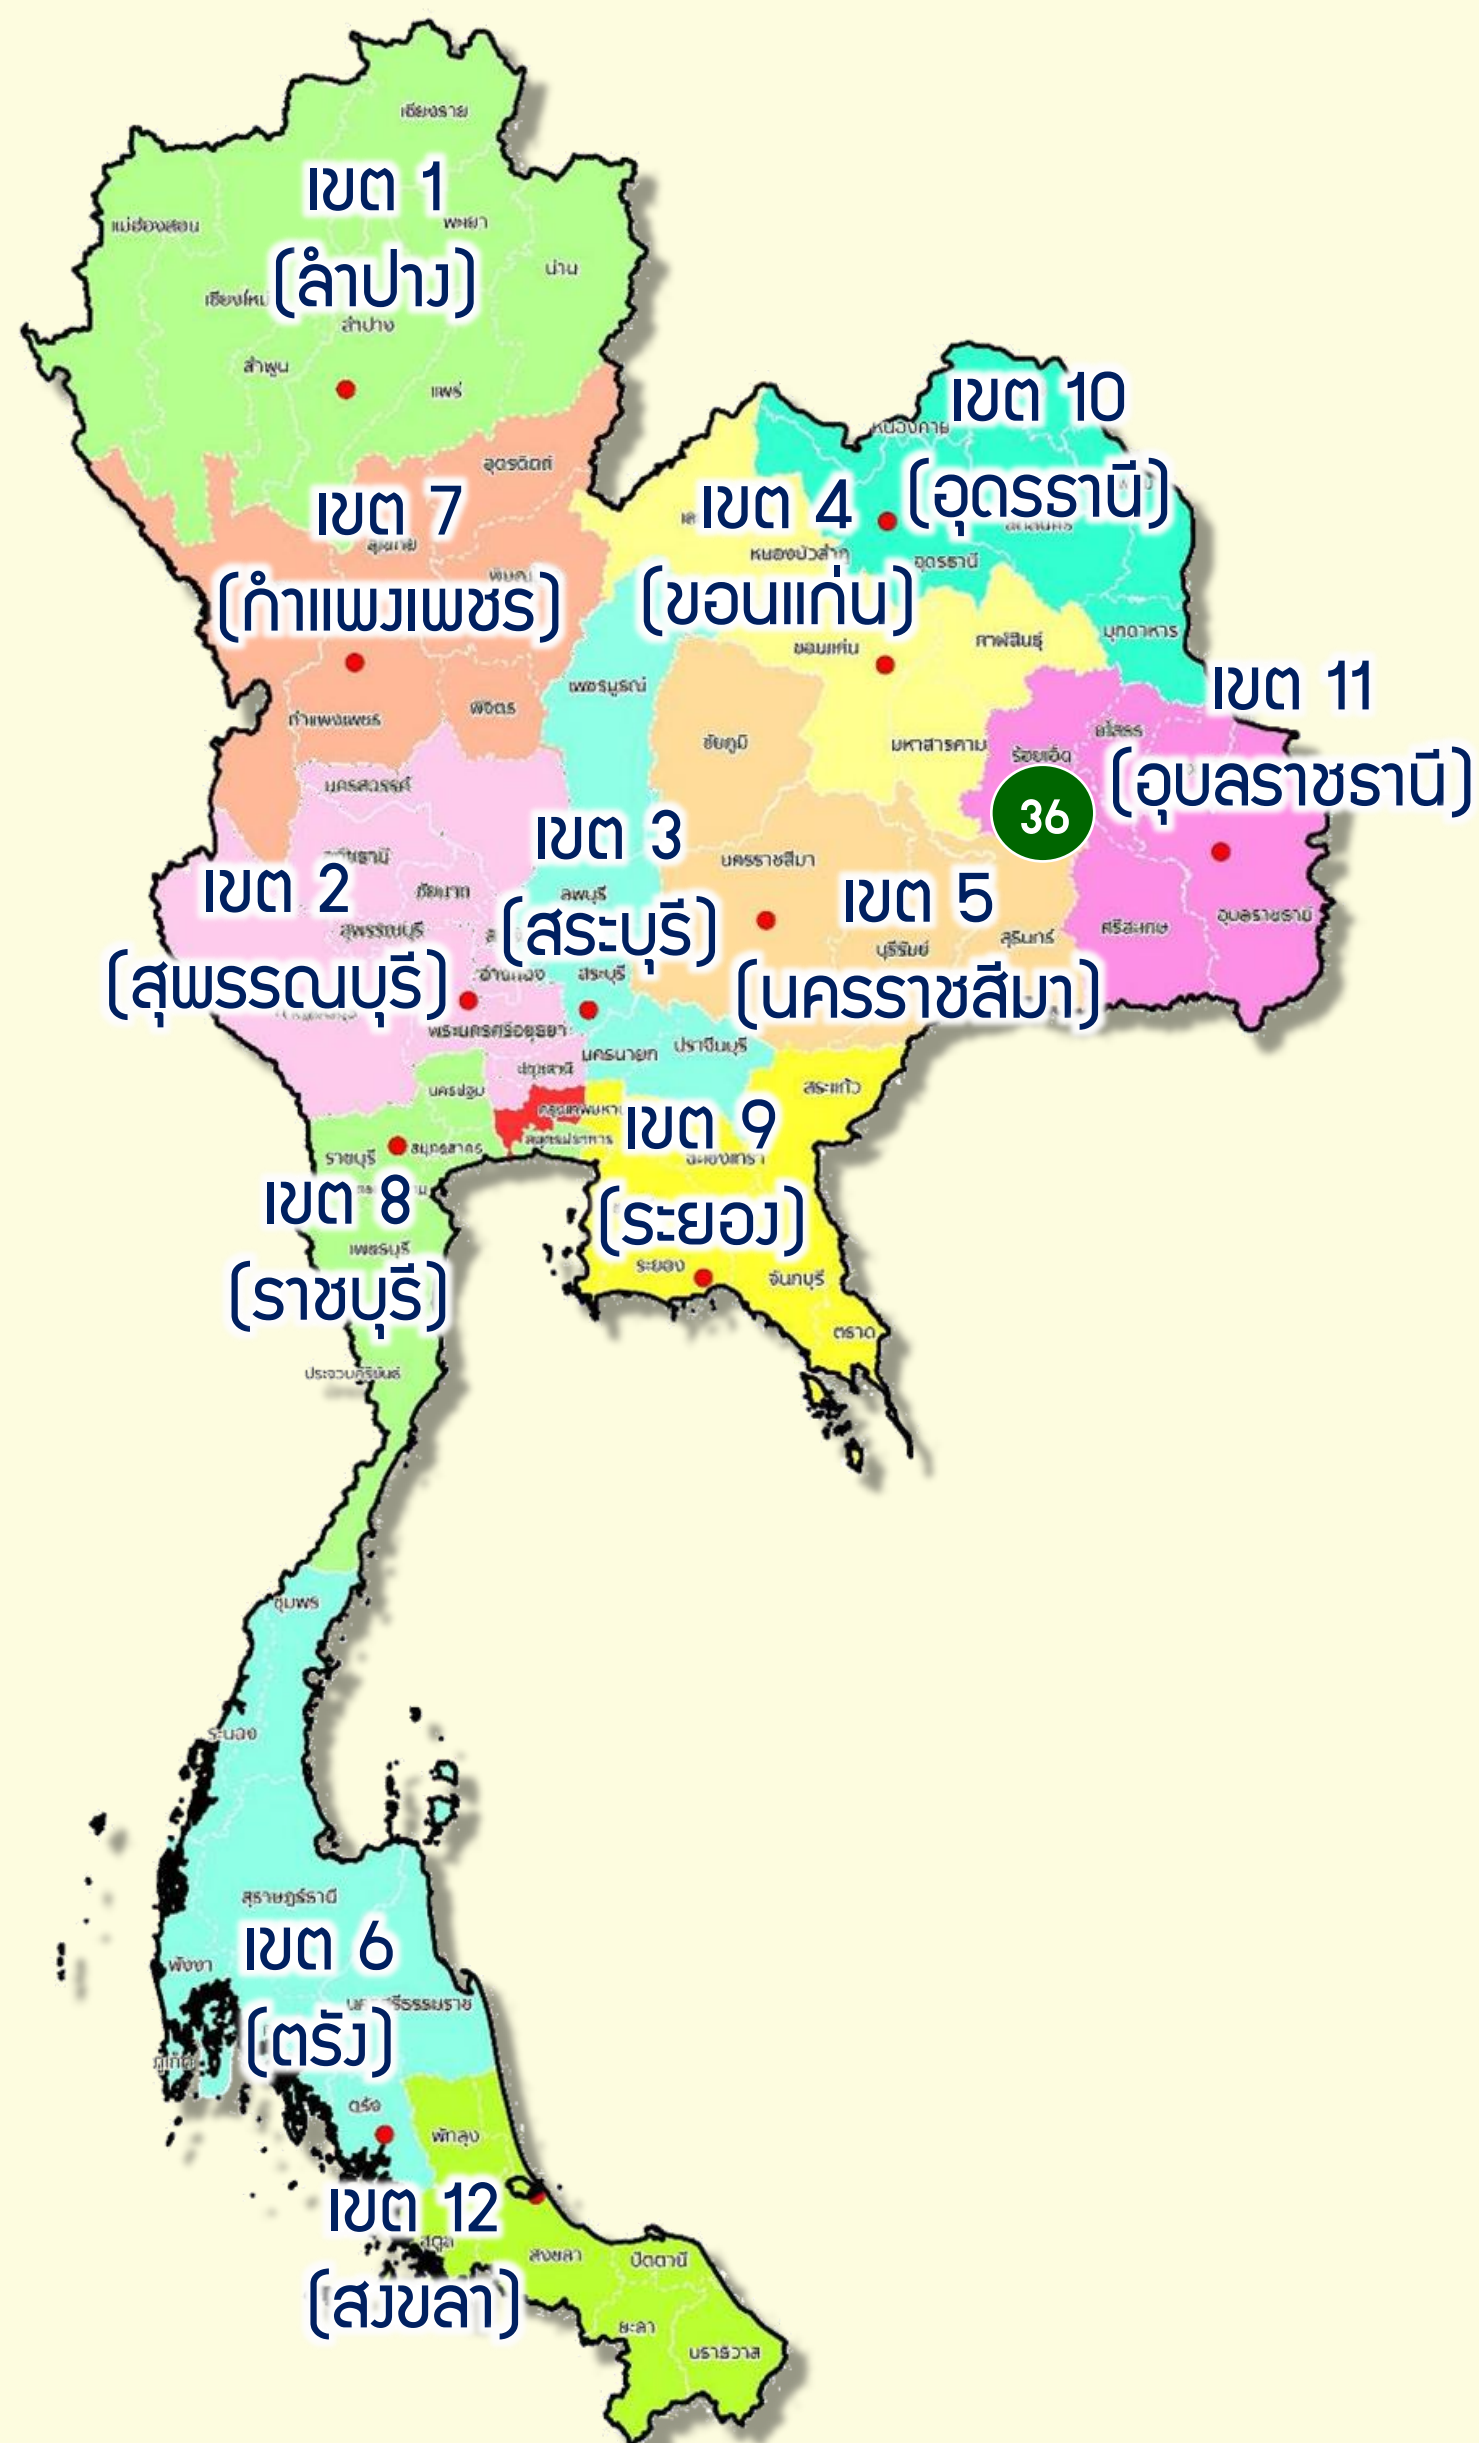

36 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ลงพื้นที่ตรวจวัสดุอุปกรณ์ ระบบส่งสัญญาณทางไกล (IoT/Cellular) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระยะไกล (DGR SCADA) โครงการศึกษารูปแบบการใช้ น้ำบาดาล ภายใต้ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ณ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด



ประเภทข่าว	วันที่ 21-23 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	36	1,353
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.8/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

