




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

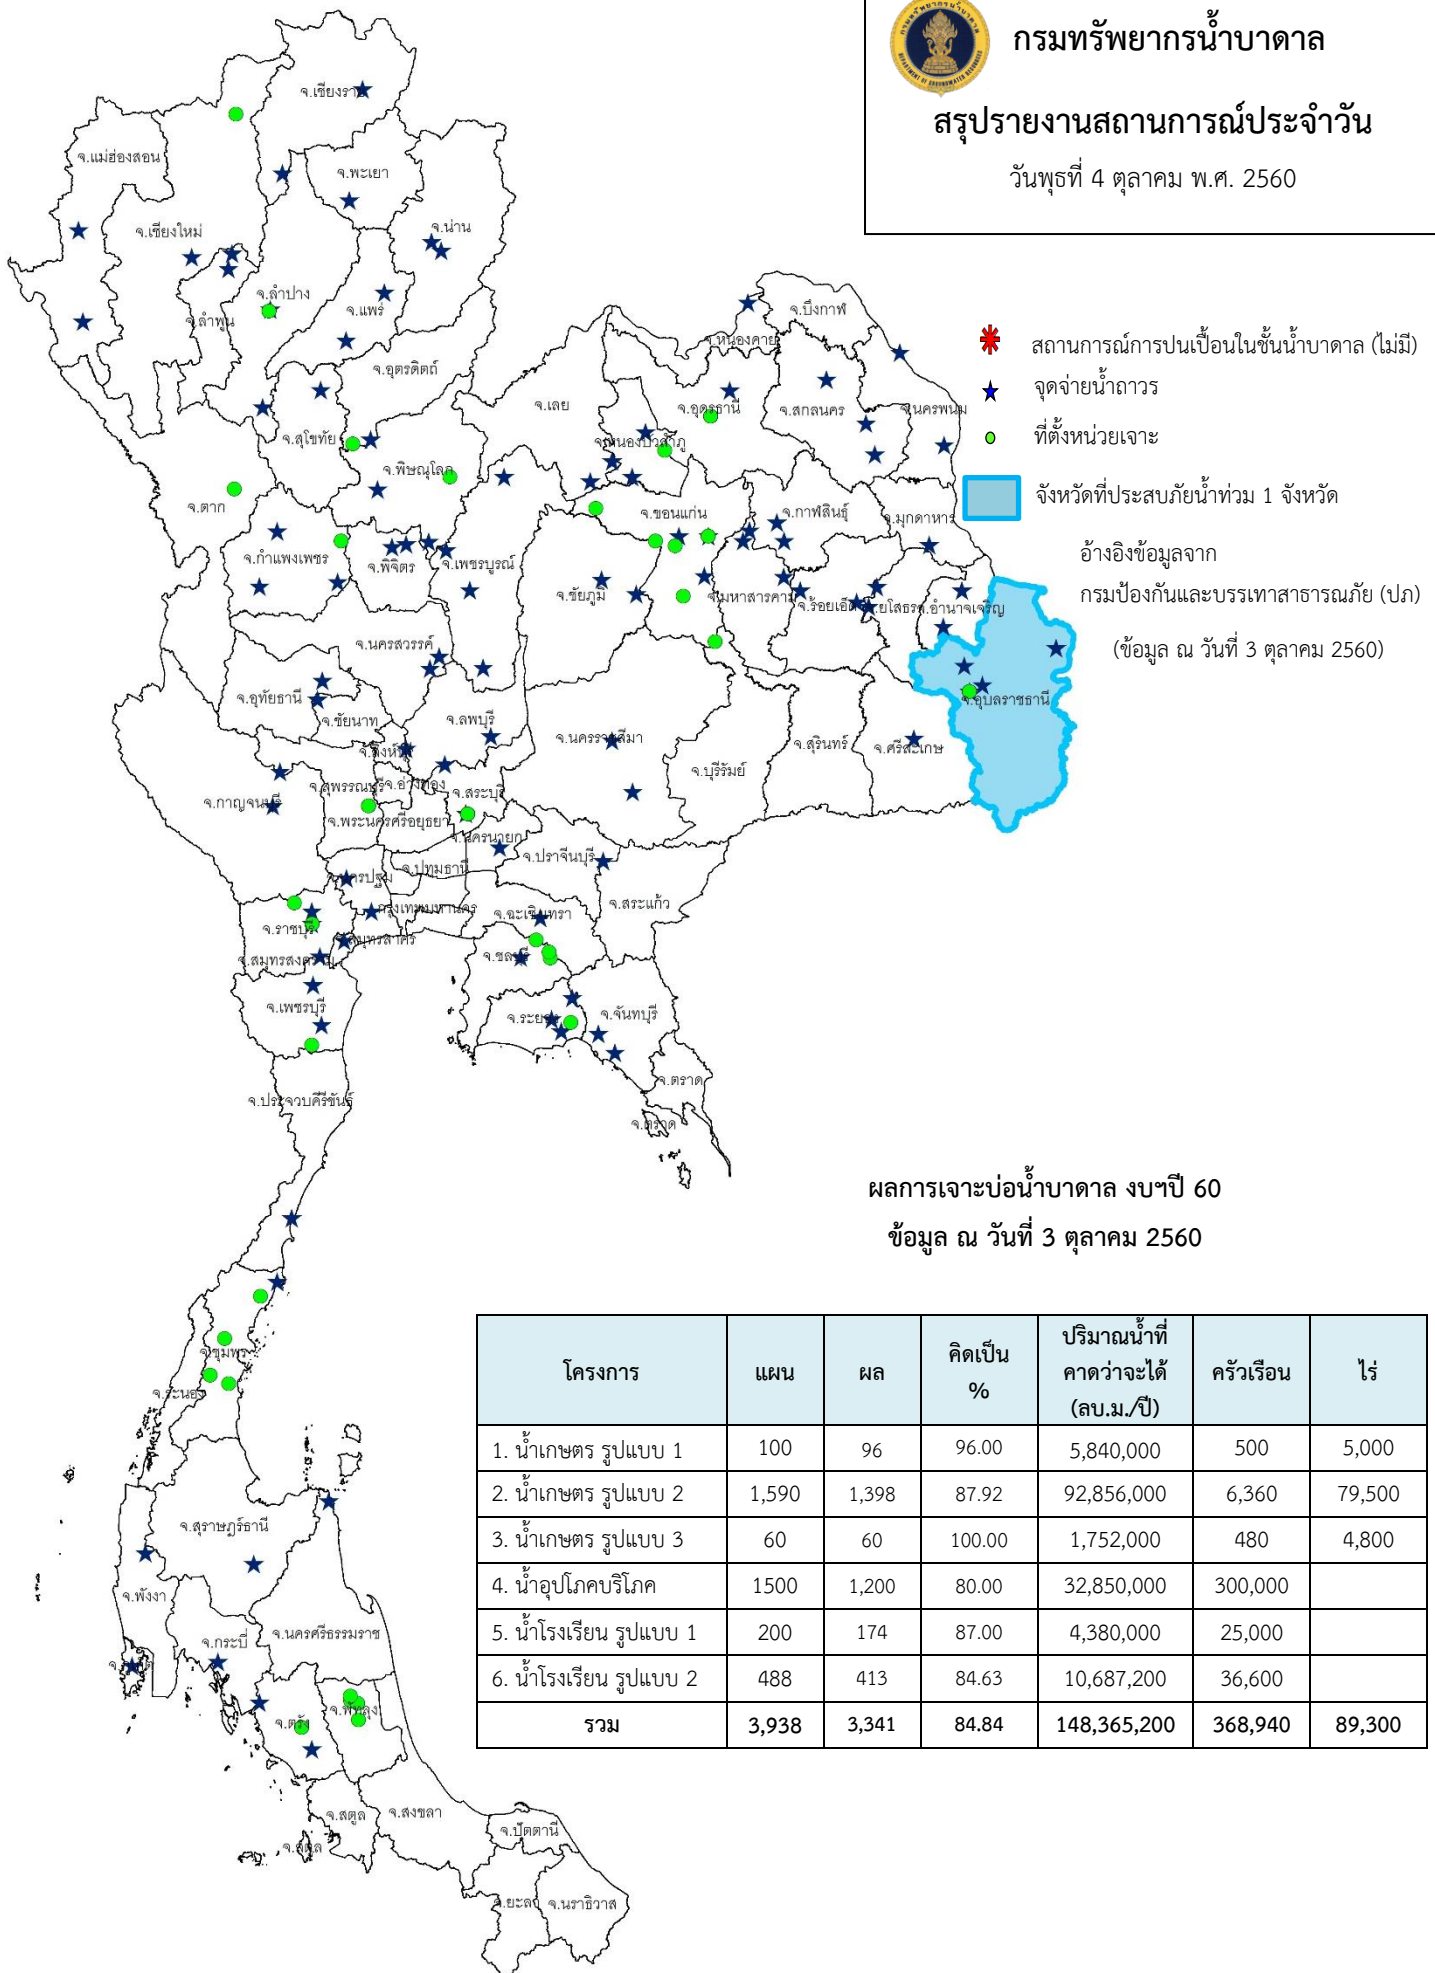

ผลการเจาะบ่อน้ำบาดาล งบปี 60

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

โครงการ	แผน	ผล	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	100	96	96.00	5,840,000	500	5,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	1,590	1,398	87.92	92,856,000	6,360	79,500
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	60	60	100.00	1,752,000	480	4,800
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1500	1,200	80.00	32,850,000	300,000	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	200	174	87.00	4,380,000	25,000	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	488	413	84.63	10,687,200	36,600	
รวม	3,938	3,341	84.84	148,365,200	368,940	89,300



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัย

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.

ระยะเชิงยุทธศาสตร์

- จังหวัดที่ประสบอุทกภัยตามประกาศ ปก. ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 จังหวัด 2 อำเภอ
- ปอน้ำบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 314 ป่อ (สูงสุด ณ วันที่ 2 ต.ค. 60)
- จุดจ่ายน้ำถาวรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 35 แห่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 7 กันยายน 2560



สัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำถาวร
- ที่ตั้งเป่าล้างปอน้ำบาดาล
- ซ่อมระบบประปาบาดาล
- ที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
- ปอน้ำบาดาล
- ขอบเขตจังหวัด
- พื้นที่น้ำท่วม

พื้นที่น้ำท่วม ข้อมูลอ้างอิงจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560

การแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	จำนวน	
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น		
- น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด	2,350	แกลลอน
	12,750	ลิตร
สทบ.เขต 10 อุตรดิตถ์		
- น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด	36,790	ขวด
	12,877	ลิตร
	642	แกลลอน
	3,210	ลิตร
- จาการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม	18,500	ลิตร
สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี		
- น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด		ขวด
	5,000	ลิตร
- น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด	4,787	แกลลอน
	23,935	ลิตร
- จาการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม	37,000	ลิตร
รวมการให้ความช่วยเหลือ	113,272	ลิตร

สทบ.เขต 4 ขอนแก่น

- 1.หน่วยบริการและแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด (จุดแจกจ่ายน้ำจาการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มที่
บริเวณ บ้านดอนนางาม หมู่ 6 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

สทบ.เขต 10 อุตรดิตถ์

- 1.ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (จุดแจกจ่ายน้ำจาการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม
สทบ.เขต 10 อุตรดิตถ์ ณ 14 ต.หนองน้ำคำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี

- 1.หน่วยบริการและแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด (จุดแจกจ่ายน้ำจาการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มที่
บริเวณ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ระยะพื้นที่

เข้าดำเนินการเป่าล้างปอน้ำบาดาล


- 1.บ้านเต่างอย ม.7 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
- 2.บ้านเชียงเพ็ง ม.3 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุตรดิตถ์

0 50 100 150 200 เมตร

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2560



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

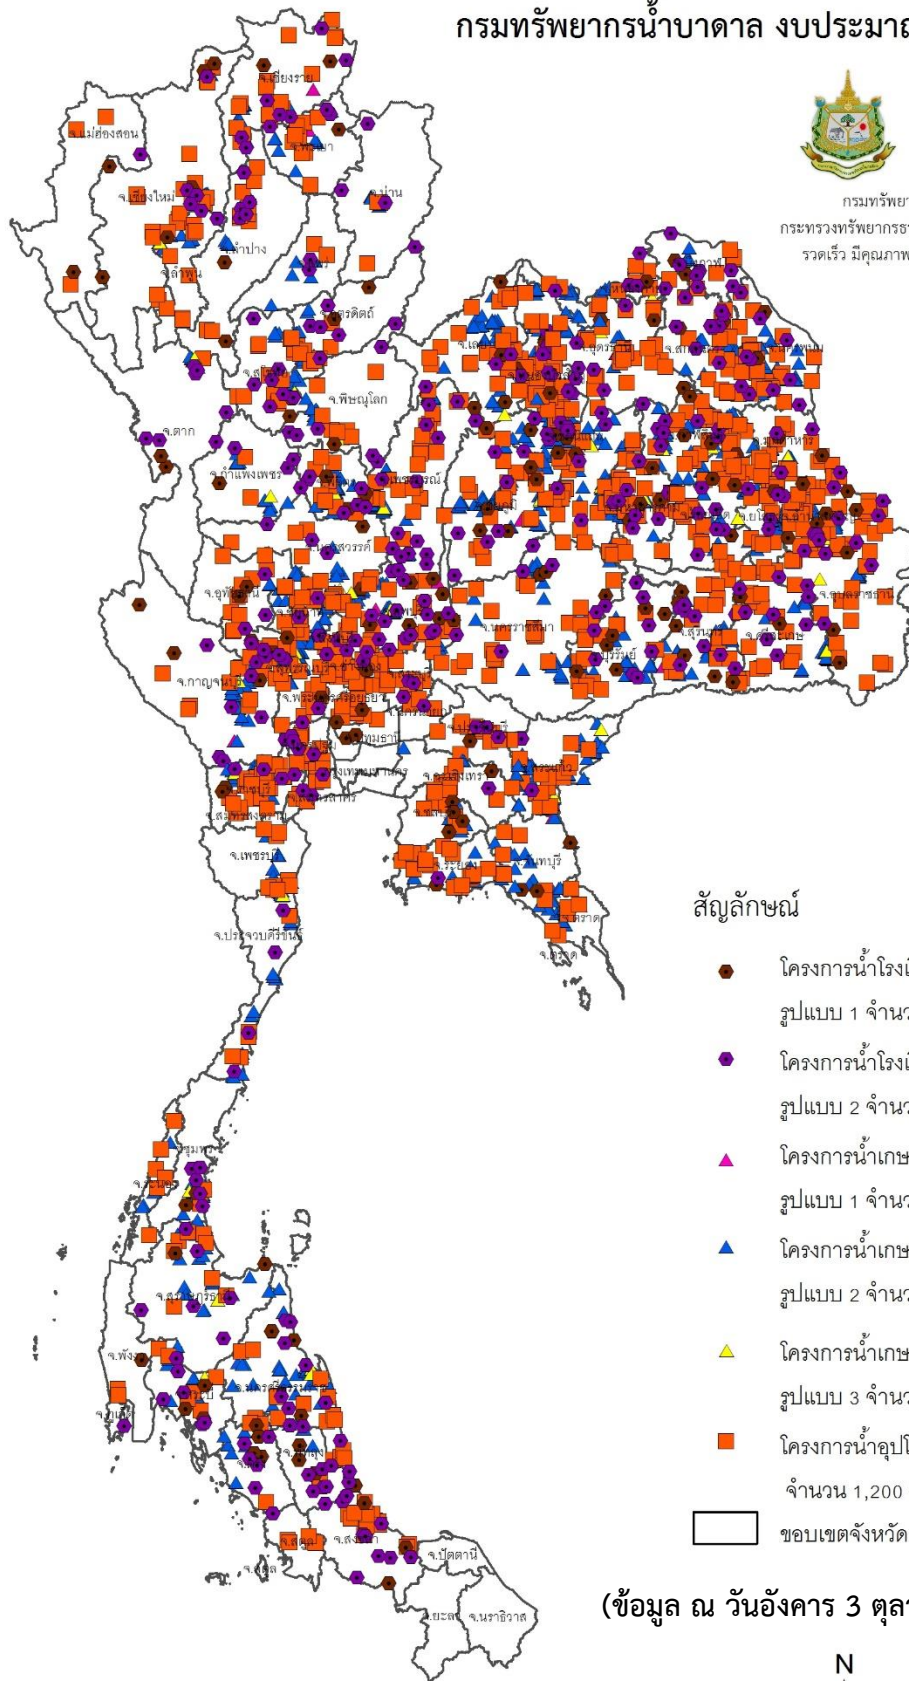

(ข้อมูล ณ วันอังคาร 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปก.วันที่ 3 ตุลาคม 2560

สถานการณ์พิบัติภัยฉุกเฉิน อุทกภัยและน้ำไหลหลาก (ปก.) 1 จังหวัด 2 อำเภอ 2 เทศบาล 1 ตำบล	
จังหวัด	อำเภอ
อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจาก สทบ.เขต 1-12 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 3 ต.ค. 2560

ลำดับ	การให้ความช่วยเหลือ	วันที่ 3 ต.ค. 60	สะสม 1 ต.ค. 59 – 3 ต.ค. 60	หน่วย
2.1	การแจกจ่ายน้ำ รวม	-	6,042,799	ลิตร
	ก. จากระบบประปาแจกจ่ายน้ำ	-	3,570,383	ลิตร
	ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	-	2,150,897	ลิตร
	ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	-	321,519	ลิตร
2.2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	-	1,098	บ่อ

3. การสนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

การให้ความช่วยเหลือ	วันที่ 3 ต.ค. 60	สะสม 3 พ.ย 59 – 3 ต.ค. 60	หน่วย
การสนับสนุนน้ำดื่ม			
ก. น้ำดื่มบรรจุขวด	3,000	1,115,365	ขวด
ข. น้ำดื่มบรรจุแก้ว	-	703,042	แก้ว
ค. น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร	100	15,300	ถัง

4. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 94 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 43 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบน้ำ จำนวน 43 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 17 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 84 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 103 แห่ง