


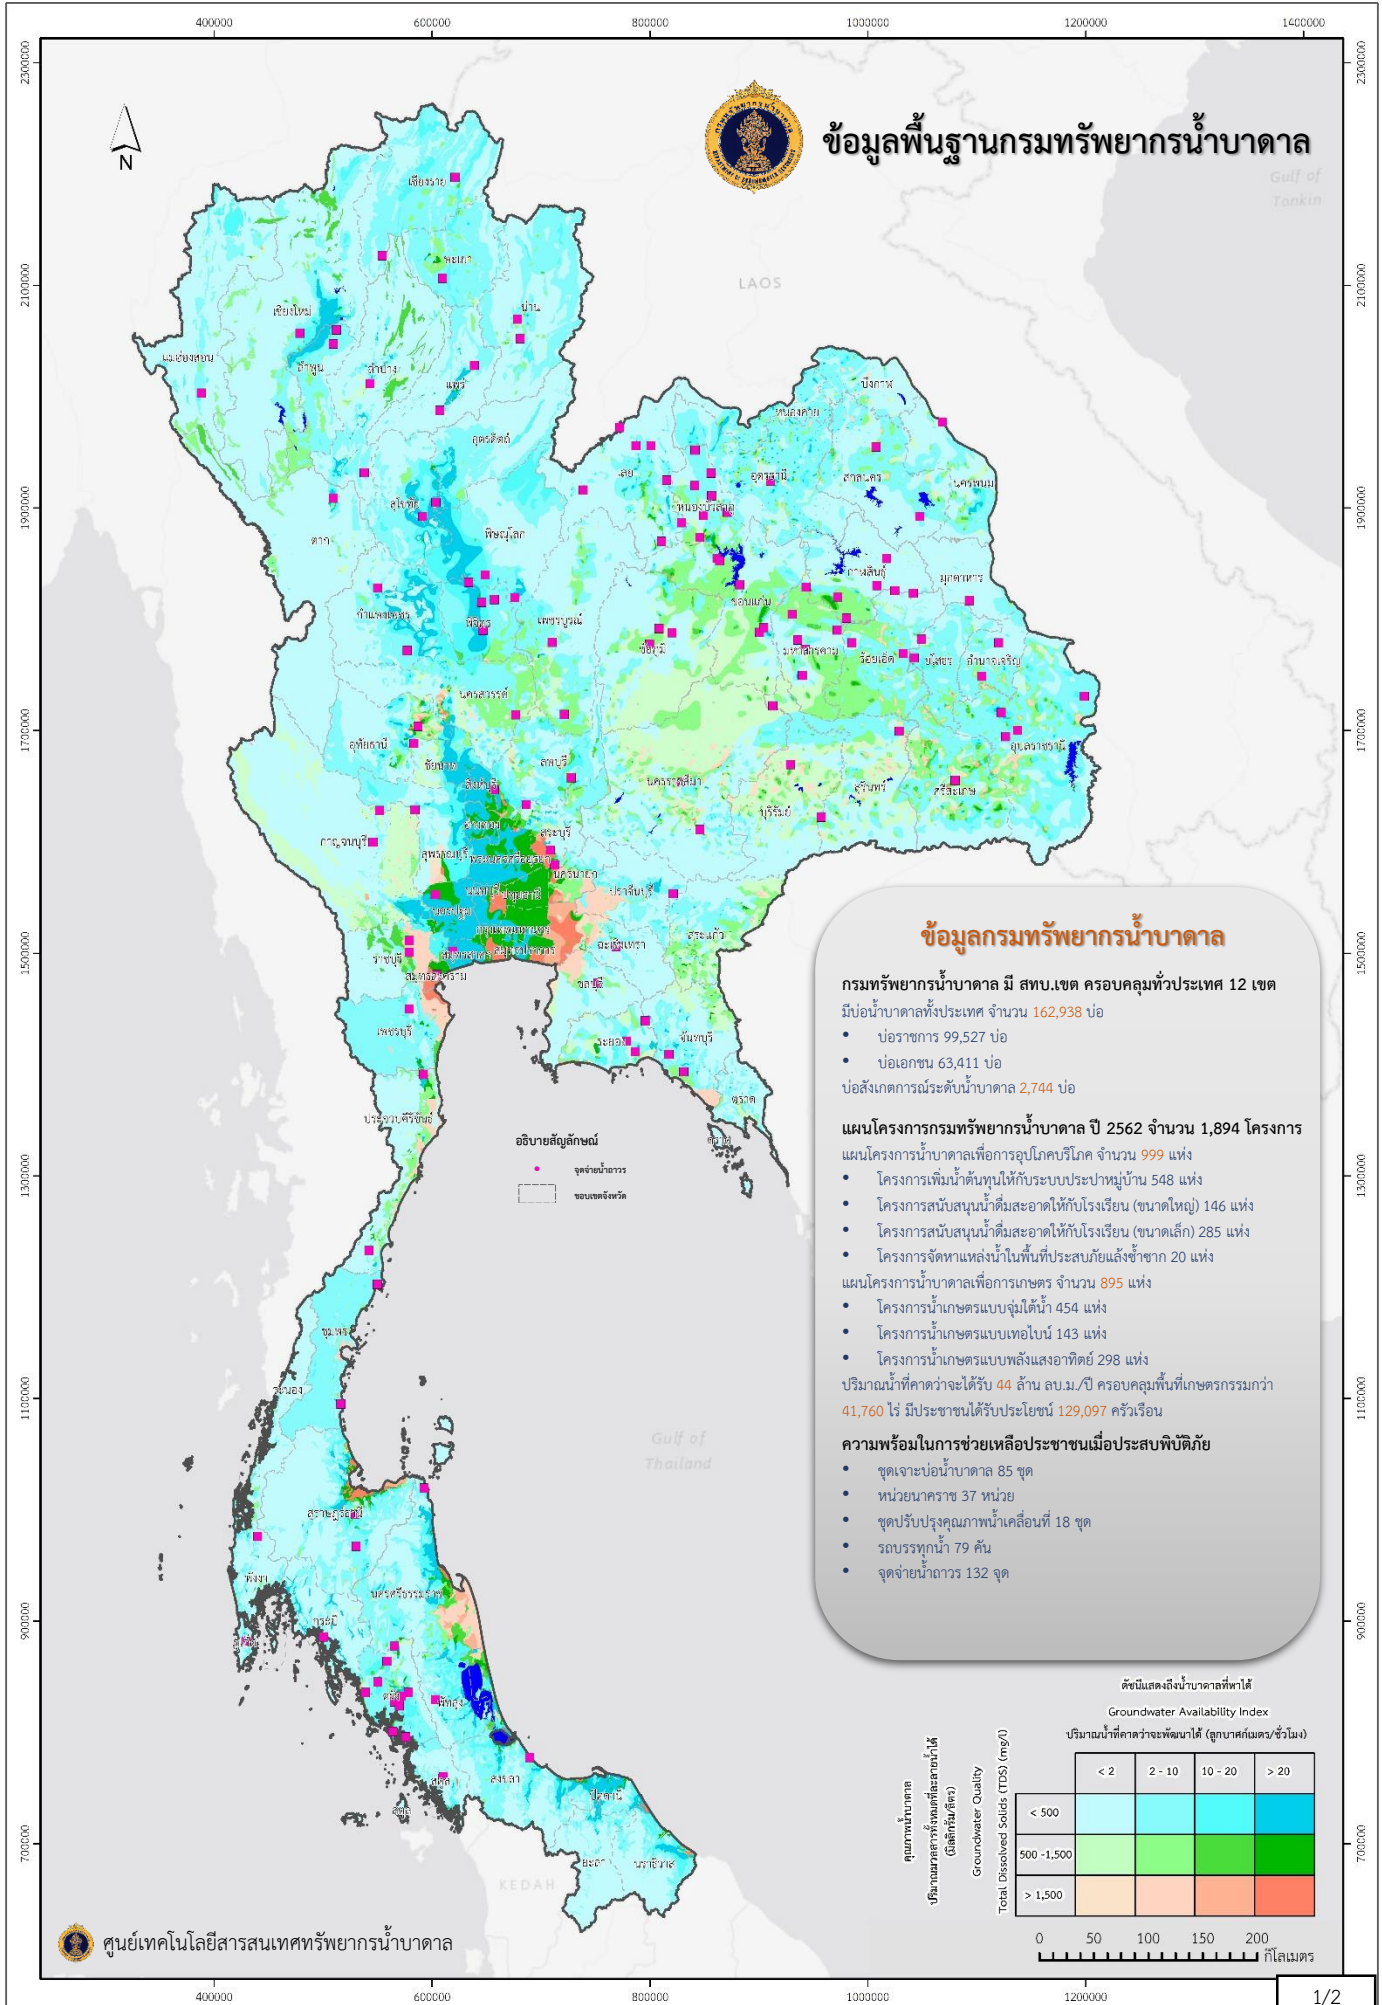

ข้อมูลพื้นฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

มีบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 162,938 บ่อ

- บ่อราชการ 99,527 บ่อ

- บ่อเอกชน 63,411 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 2,744 บ่อ

แผนโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2562 จำนวน 1,894 โครงการ

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 999 แห่ง

- โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 548 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดใหญ่) 146 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดเล็ก) 285 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 20 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 895 แห่ง

- โครงการน้ำเกษตรแบบจุดน้ำ 454 แห่ง
- โครงการน้ำเกษตรแบบท่อโบนี 143 แห่ง
- โครงการน้ำเกษตรแบบพลังแสงอาทิตย์ 298 แห่ง

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ 44 ล้าน ลบ.ม./ปี ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 41,760 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 129,097 ครัวเรือน

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบพิบัติภัย

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 85 ชุด
- หน่วยนำคราช 37 หน่วย
- ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 18 ชุด
- รถบรรทุกน้ำ 79 คัน
- จุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด

ดัชนีแสดงถึงน้ำบาดาลที่หาได้

Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)	Groundwater Availability Index			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



สบ.เขต 4 (ขอนแก่น) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ส่งทีมนครราชสีมา นำน้ำแจกจ่ายประชาชน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ และส่งชุดปฏิบัติการนครราชสีมาเคลื่อนที่เร็ว ทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล ที่บ้านอัมพวัน ม.8 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น



สบ.เขต 9 (ระยอง) จัดส่งหน่วยนครราชสีมาเข้าตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด รร.บ้านเขาชะอี อ.ระยอง จ.ระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของครู นักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียง

สบ.เขต 12 (สงขลา) จัดส่งหน่วยนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนเชียรมาตุ 3 ได้สนับสนุนจุดจ่ายน้ำถาวรเพื่อบริการประชาชนที่ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ได้จัดส่งหน่วยปฏิบัติการนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรเพิ่ม ณ โรงเรียนเชียรมาตุ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับผู้ประสบภัยแล้งต่อไป

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ได้จัดส่งหน่วยปฏิบัติการนครราชสีมา ลงพื้นที่บ้านไชยราชสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และลงพื้นที่โรงเรียนวัดประสาธน์กร ตำบลสินเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบ ฯ การนี้ หน่วยปฏิบัติการนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล และได้ให้คำแนะนำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชและโรงเรียนวัดประสาธน์กร ในการดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานต่อไป



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สบ.เขต 1 (ลำปาง)

สบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สบ.เขต 9 (ระยอง)

สบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สบ.เขต 6 (ตรัง)

สบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สบ.เขต 3 (สระบุรี)

สบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบก 5 เรือง

ข้าวคันลบ - เรือง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม

0 50 100 150 200 กิโลเมตร



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล