






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

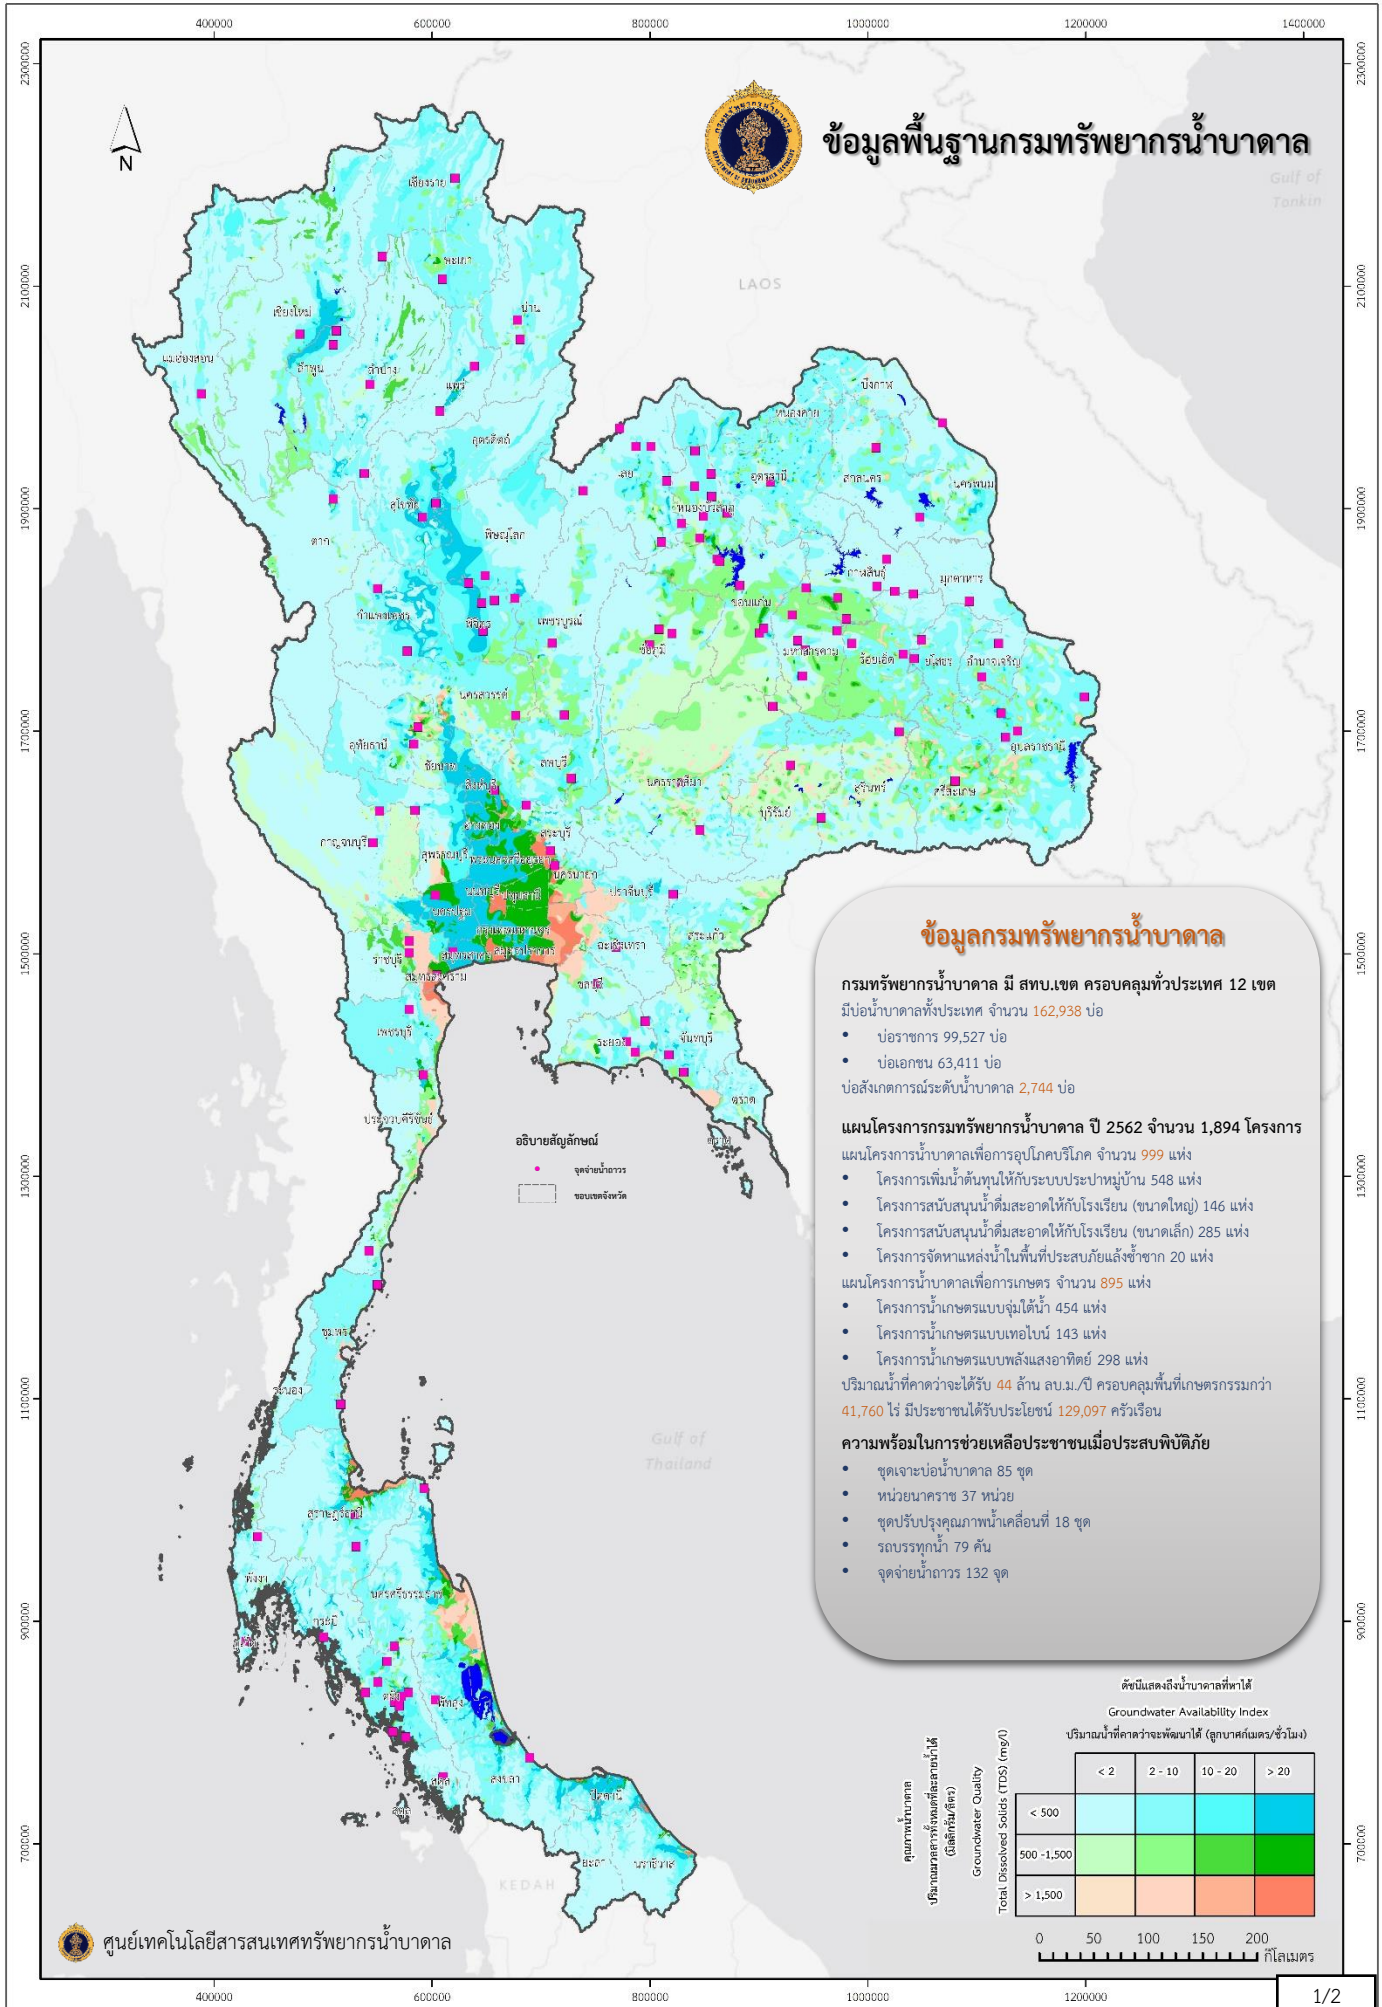

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS

GUIN
TON



สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้สำรวจความ
ความเดือดร้อนของประชาชนและรีบ
ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้ส่งชุด
ปฏิบัติงานราชฯ เข้าสำรวจชั้นบาดาลทาง
ธรณีฟิสิกส์และเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่
บ้านทุ่งเหียง ม.7 ต.ด่านตะโก อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี โดยทำการเจาะและก่อสร้างบ่อ
น้ำบาดาลที่มีความลึก 120 เมตร มีปริ
มาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้
เท่ากับ 9 ลบ.ม./ชม.ภายหลังจากการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ
(Submersible pump) จะทำให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่บ้านทุ่งเหียง ม.7
ต.ด่านตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ขาด
แคลนน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ตลอดช่วงฤดูแล้ง

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ส่งชุดปฏิบัติการ
นาคราชเคลื่อนที่เร็วแจกจ่ายน้ำอุปโภค
จำนวน 18,000 ลิตร เพื่อใช้บรรเทาความ
เดือดร้อนเบื้องต้น
ม.3.4 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
จำนวน 210 ครั้วเรือน จำนวน 6,000 ลิตร
ม.5 ต.ก่าพิ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน
136 ครั้วเรือน จำนวน 6,000 ลิตร
ม.6.7 ต.เลิงแฝก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
จำนวน 110 ครั้วเรือน จำนวน 6,000 ลิตร



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบวก 2 เรือง

ข้าวคันลบ - เรือง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200
กิโลเมตร