







กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

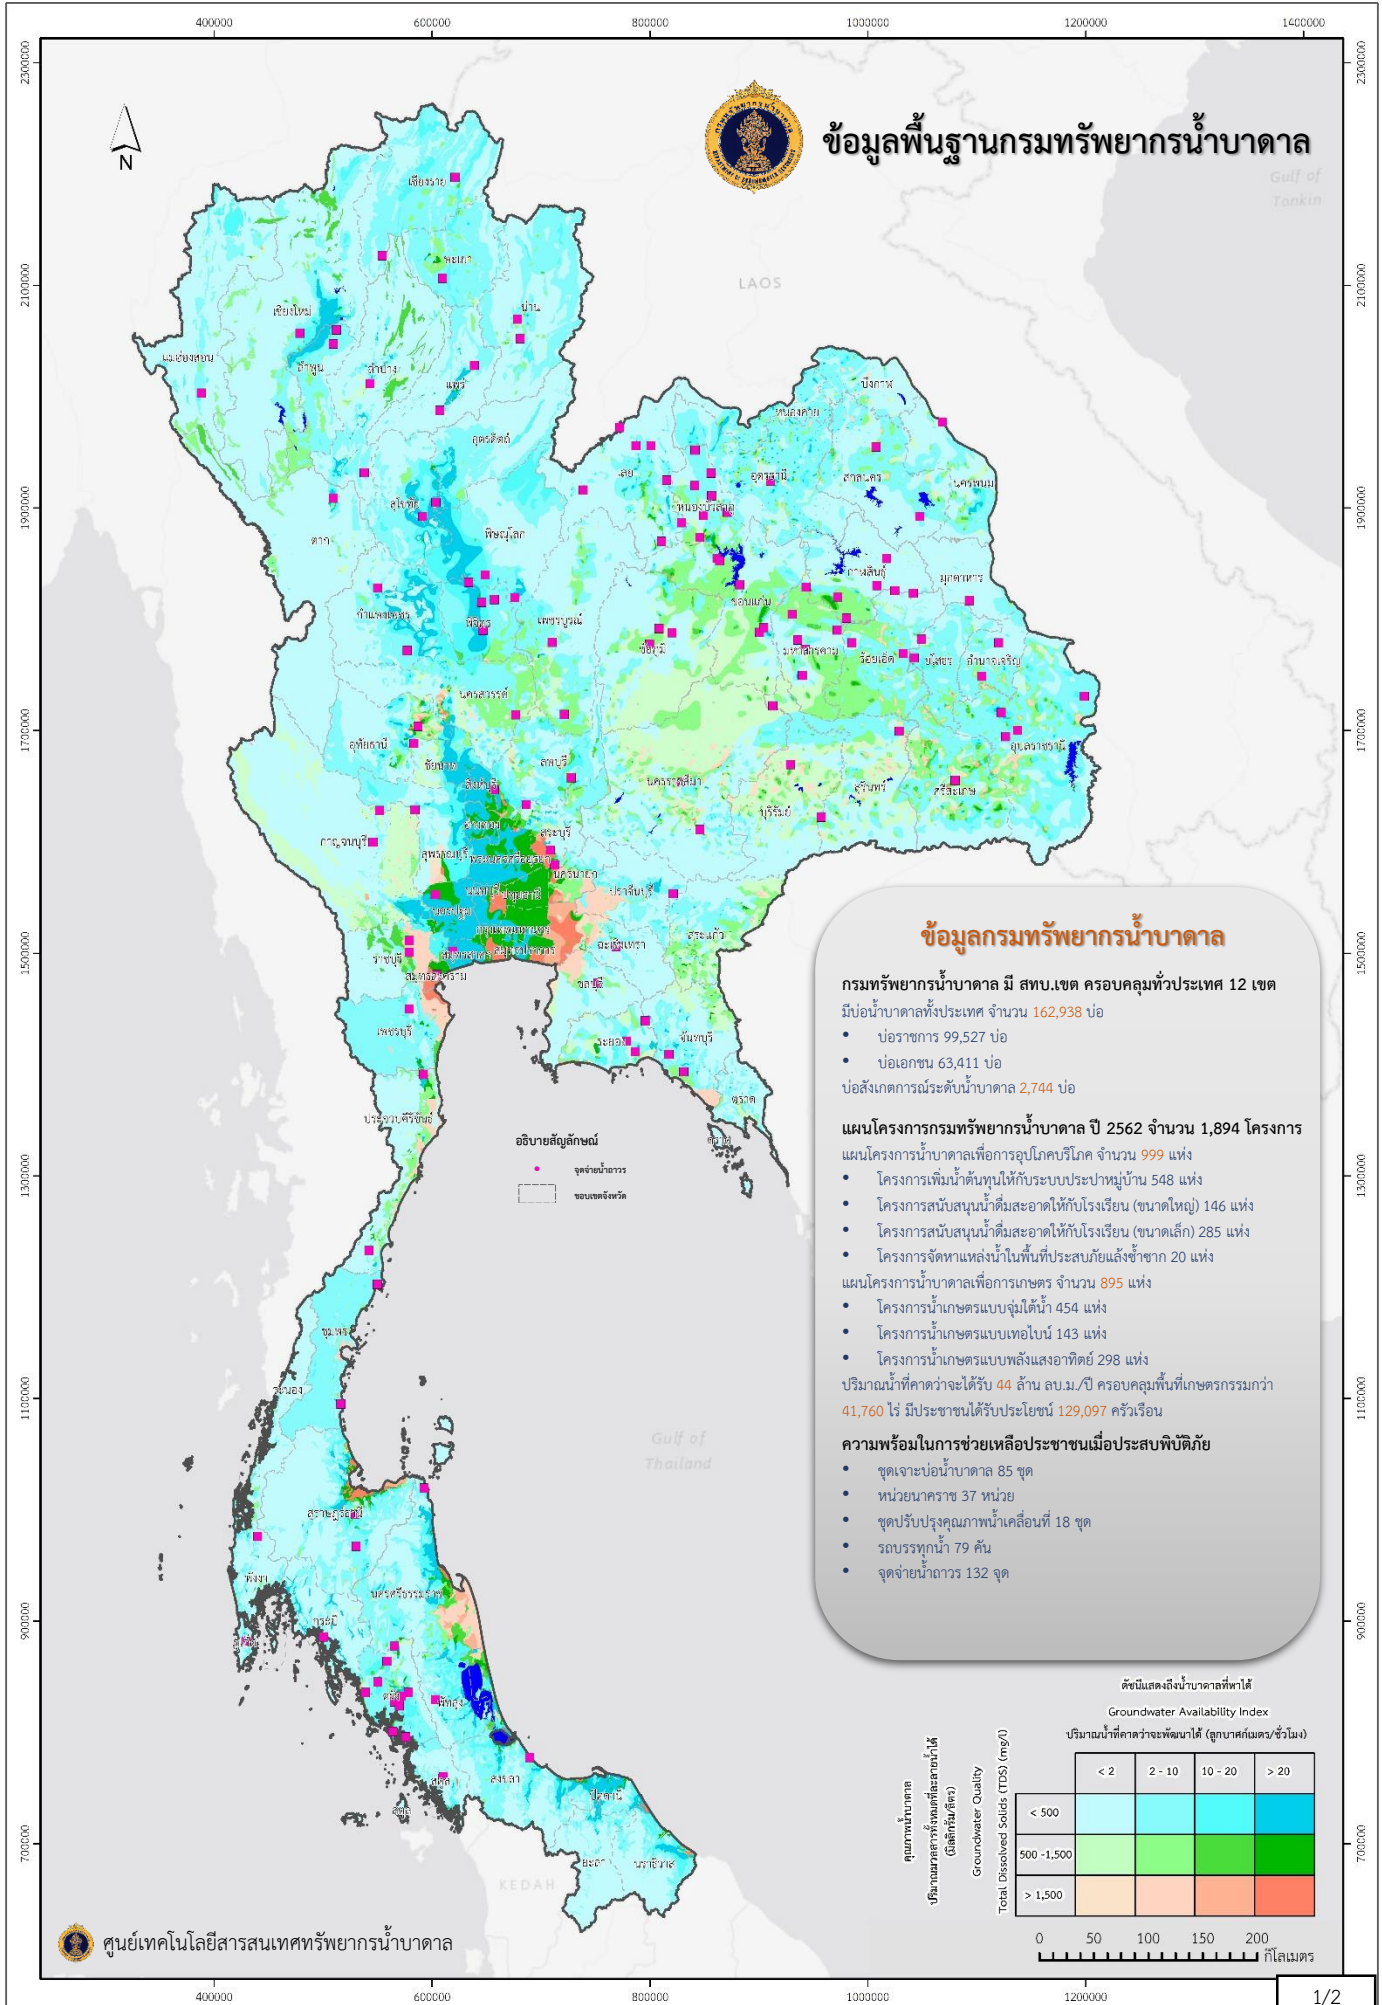

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS

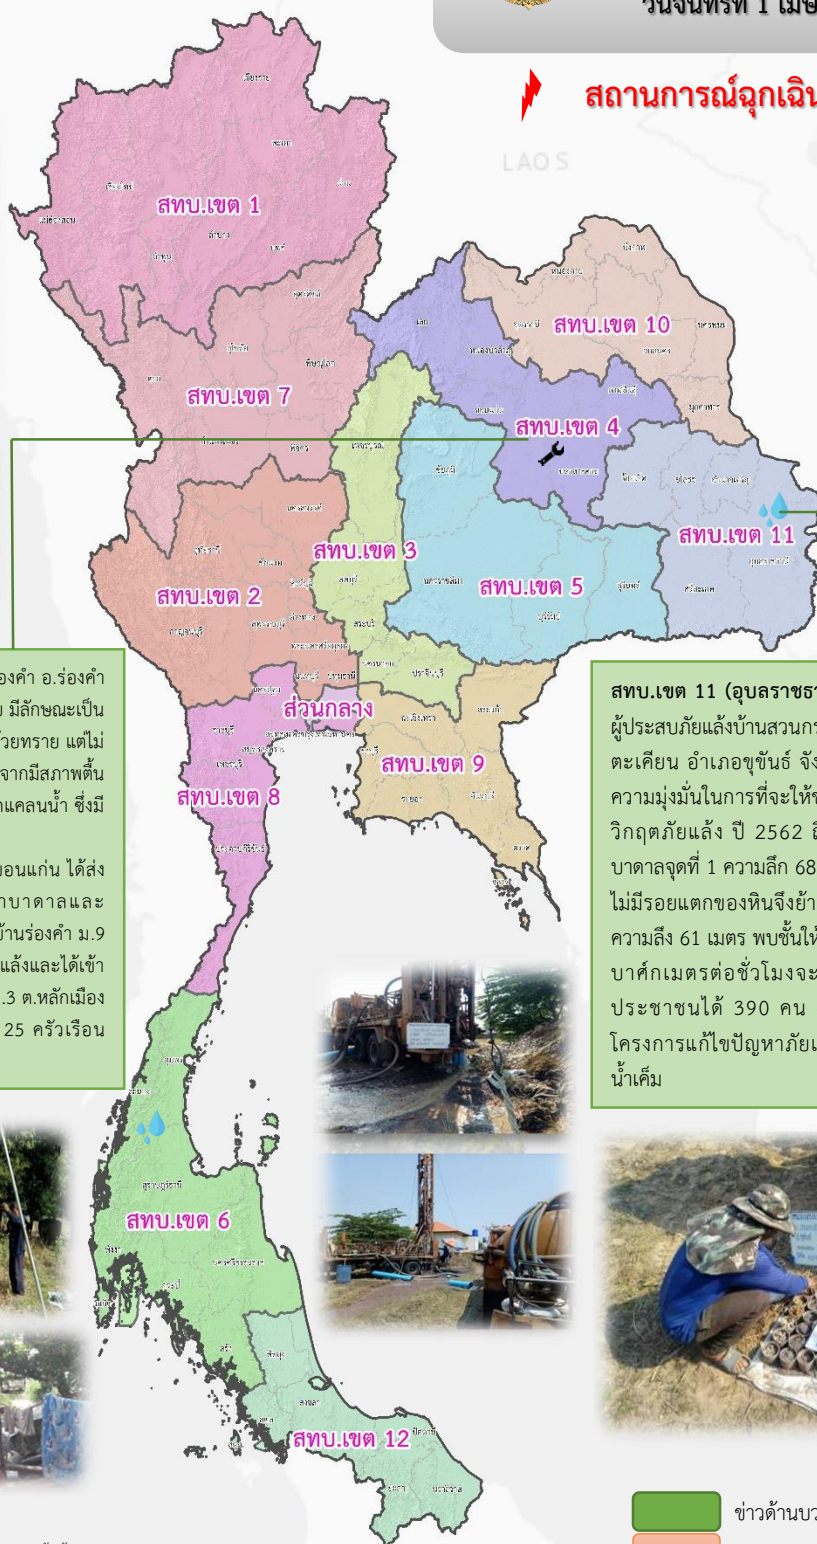

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) พื้นที่ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลักษณะเป็น ดินปนทรายมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยทราย แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีสภาพดิน เจินแล้งจึงมีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งมี อยู่ 1,370 ครัวเรือน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ได้ส่ง หน่วยนาคราจตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลและ ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุด บ่อนร่องคำ ม.9 ต.ร่องคำ เพื่อสูบน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและได้เข้า แจกน้ำอุปโภคบริโภค บ้านกุดกาว ม.3 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 25 ครัวเรือน จำนวน 6,000 ลิตร

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งบ้านสวนกระสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบล ตะเคียน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย ความมุ่งมั่นในการที่จะให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้พื้น วิกฤตภัยแล้ง ปี 2562 ถึงแม้จะเจาะบ่อน้ำ บาดาลจุดที่ 1 ความลึก 68 เมตร เป็นชั้นหินแข็ง ไม่มีรอยแตกของหินจึงย้ายจุดเจาะเป็นจุดที่ 2 ความลึก 61 เมตร พบชั้นหินมีปริมาตรน้ำ 5 ลูก บาทกเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้ 390 คน 64 ครัวเรือน ตาม โครงการแก้ไขปัญหามลพิษภัยแล้งซ้ำซากและพื้นที่ น้ำเค็ม



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบาก 2 เรือง

ข้าวคันลพ - เรือง

สัญลักษณ์

ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล

แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร