






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

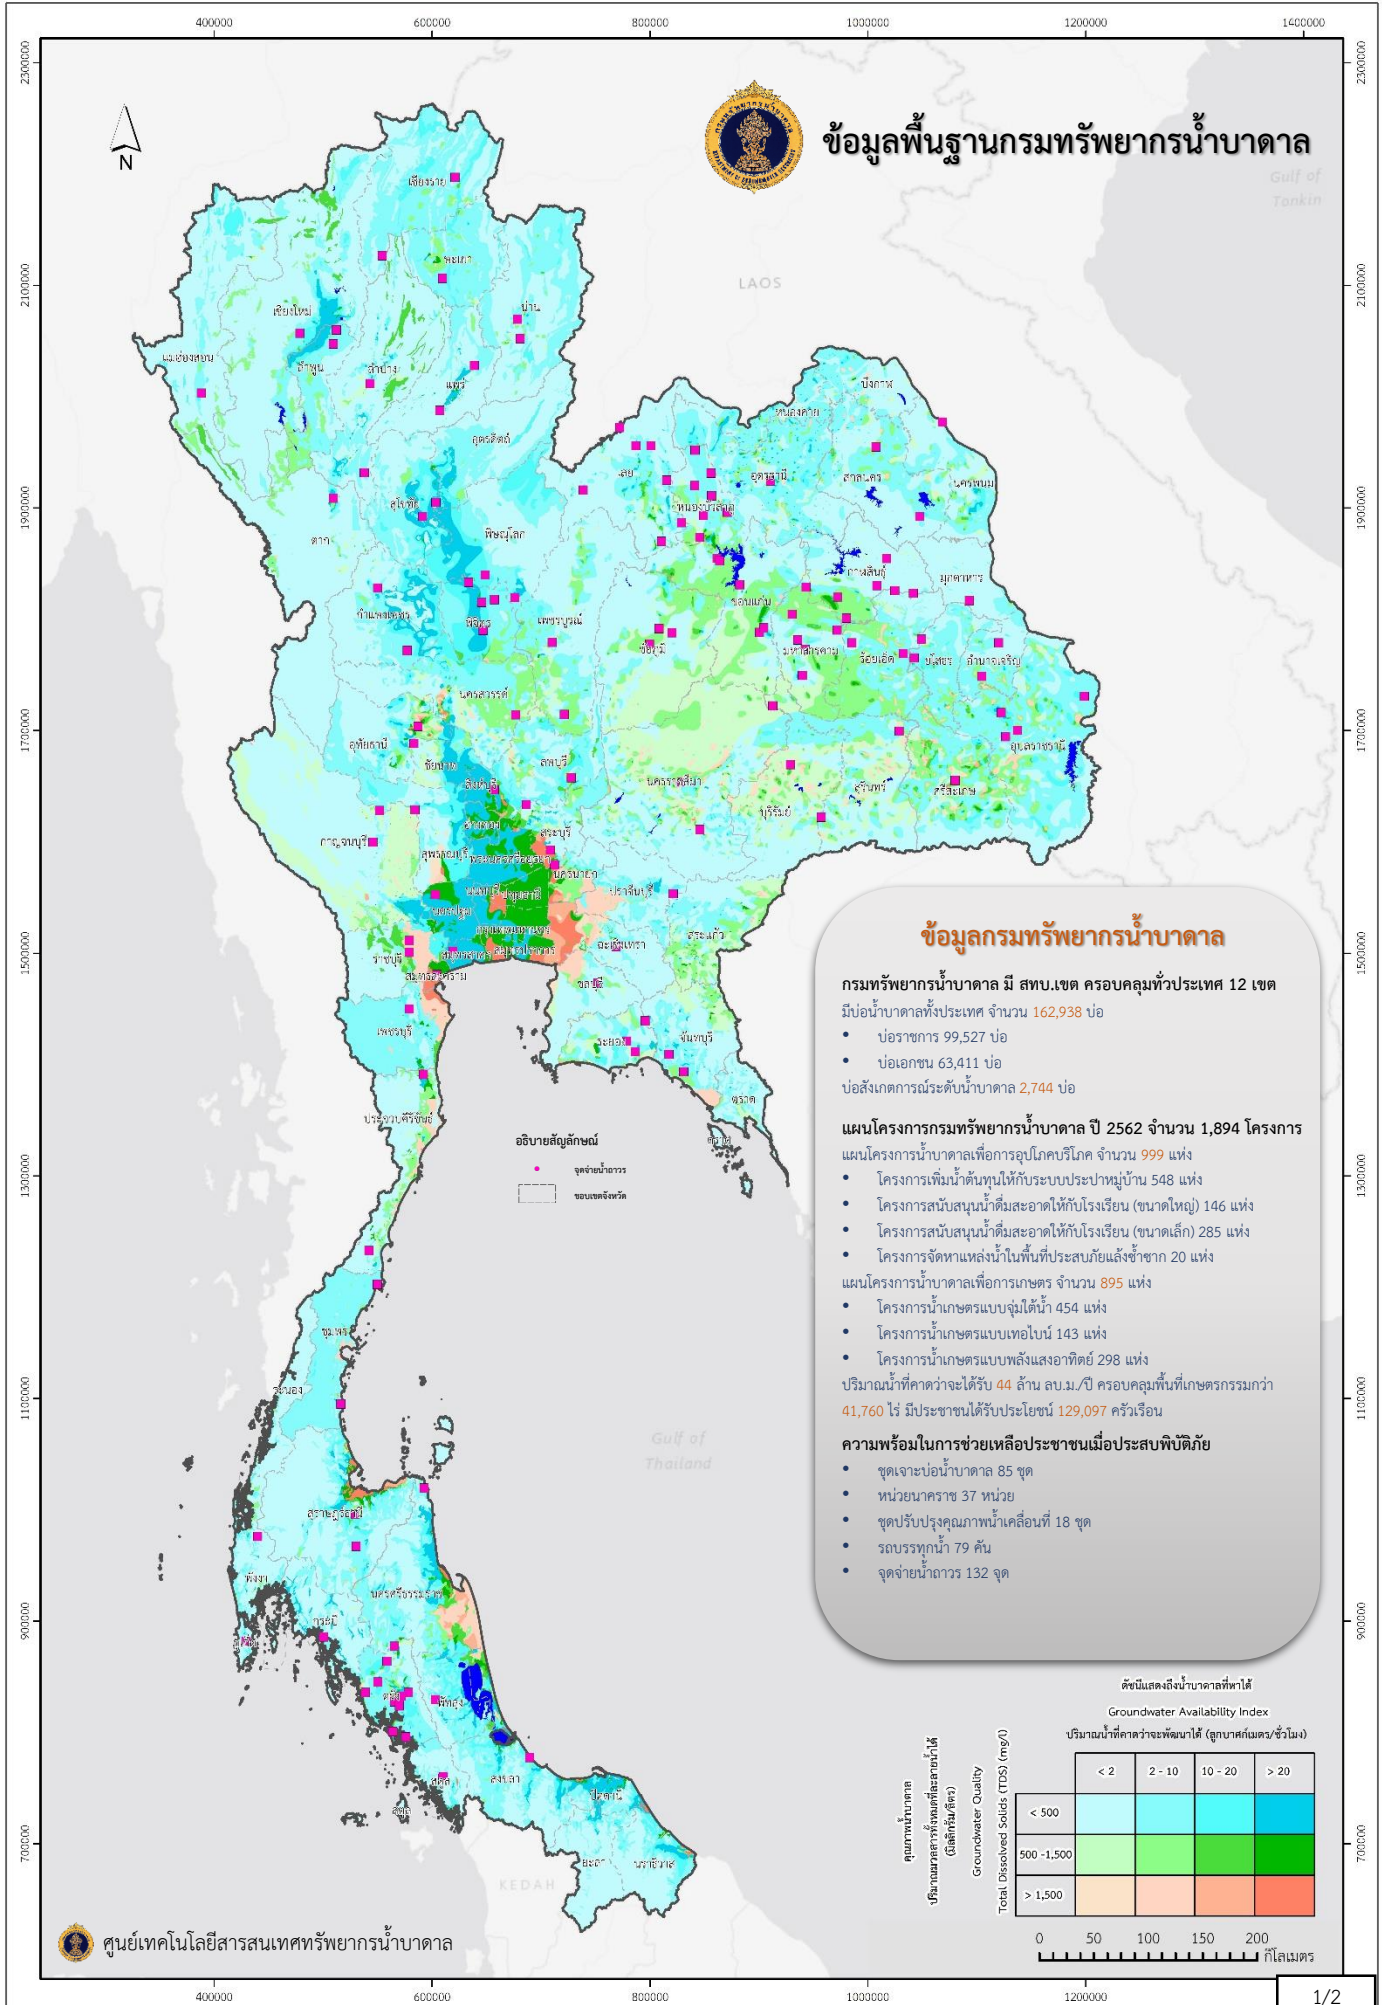

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

2100000

1700000

1300000

900000

500000

2100000

1700000

1300000

900000

500000

สทบ.เขต 1 ลำปางเข้าแก้ไขเครื่องสูบน้ำและเป่าล้างบ่อบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บ้านป่าสักน้อย ม.3 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุด ท่อสูบน้ำรั่ว บ่อดัน หลังจากแก้ไขแล้วสามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ปกติ ทำให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้ 54 ครอบครัว 216 คน

สทบ.เขต 8 ราชบุรี ประเมินผลความสำเร็จของโครงการพัฒนาน้ำบาดาล พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้ช้างป่ามีน้ำดื่มกินตลอดทั้งปีโดยไม่ออกจากป่าไปรุกที่ทำกินของชาวบ้าน



สทบ.เขต 9 ระยอง จัดส่งหน่วยนาคราชเข้าตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด รร.บ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวคันบก 3 เรือง

ข้าวคันลบ - เรือง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร