







กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

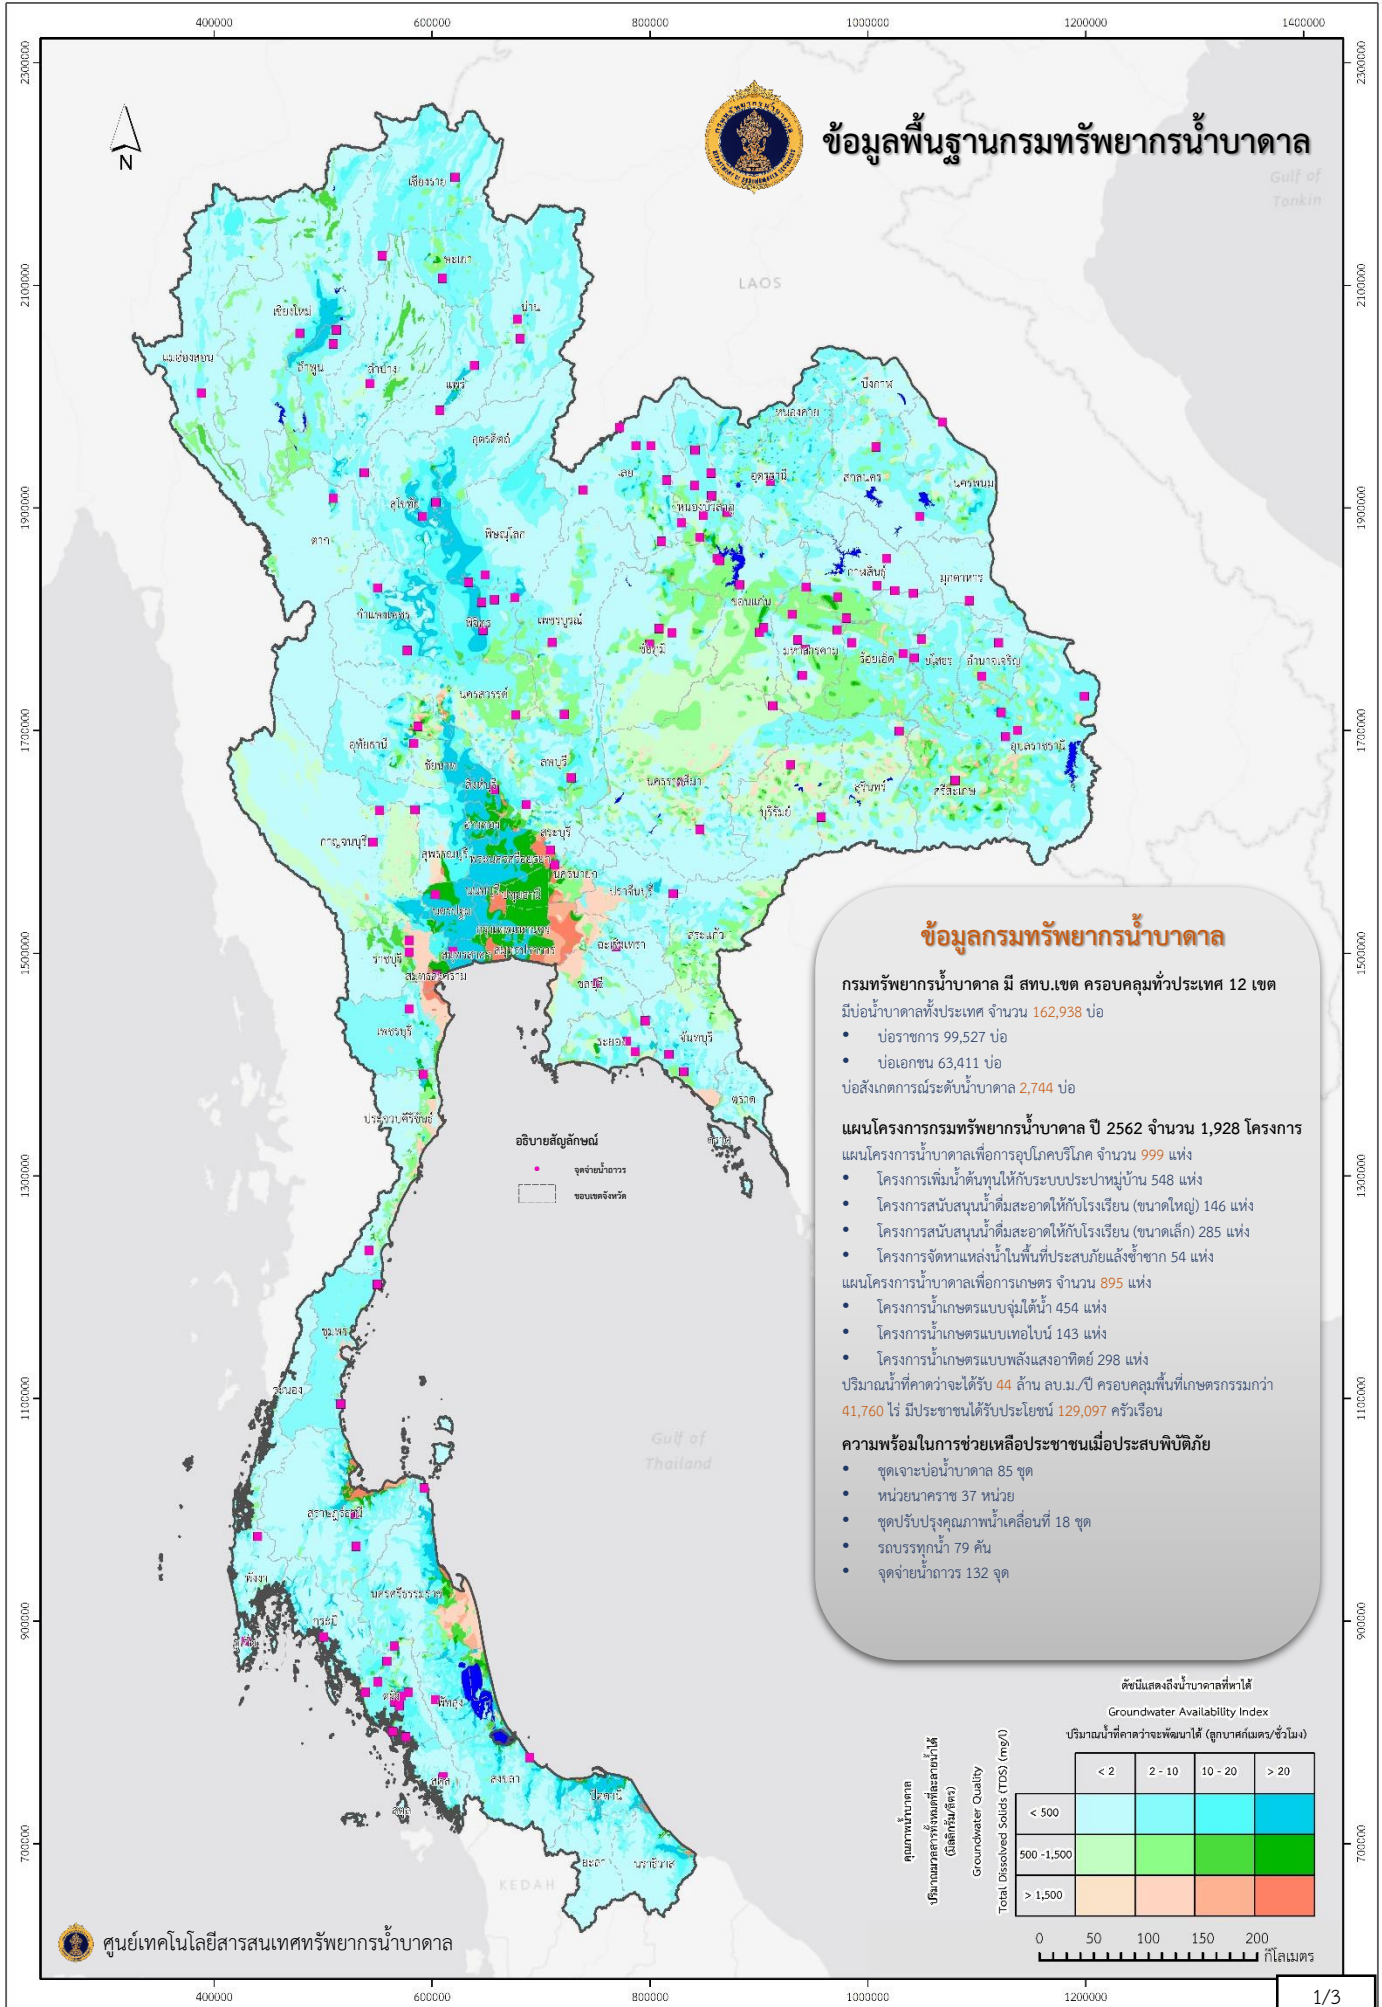

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

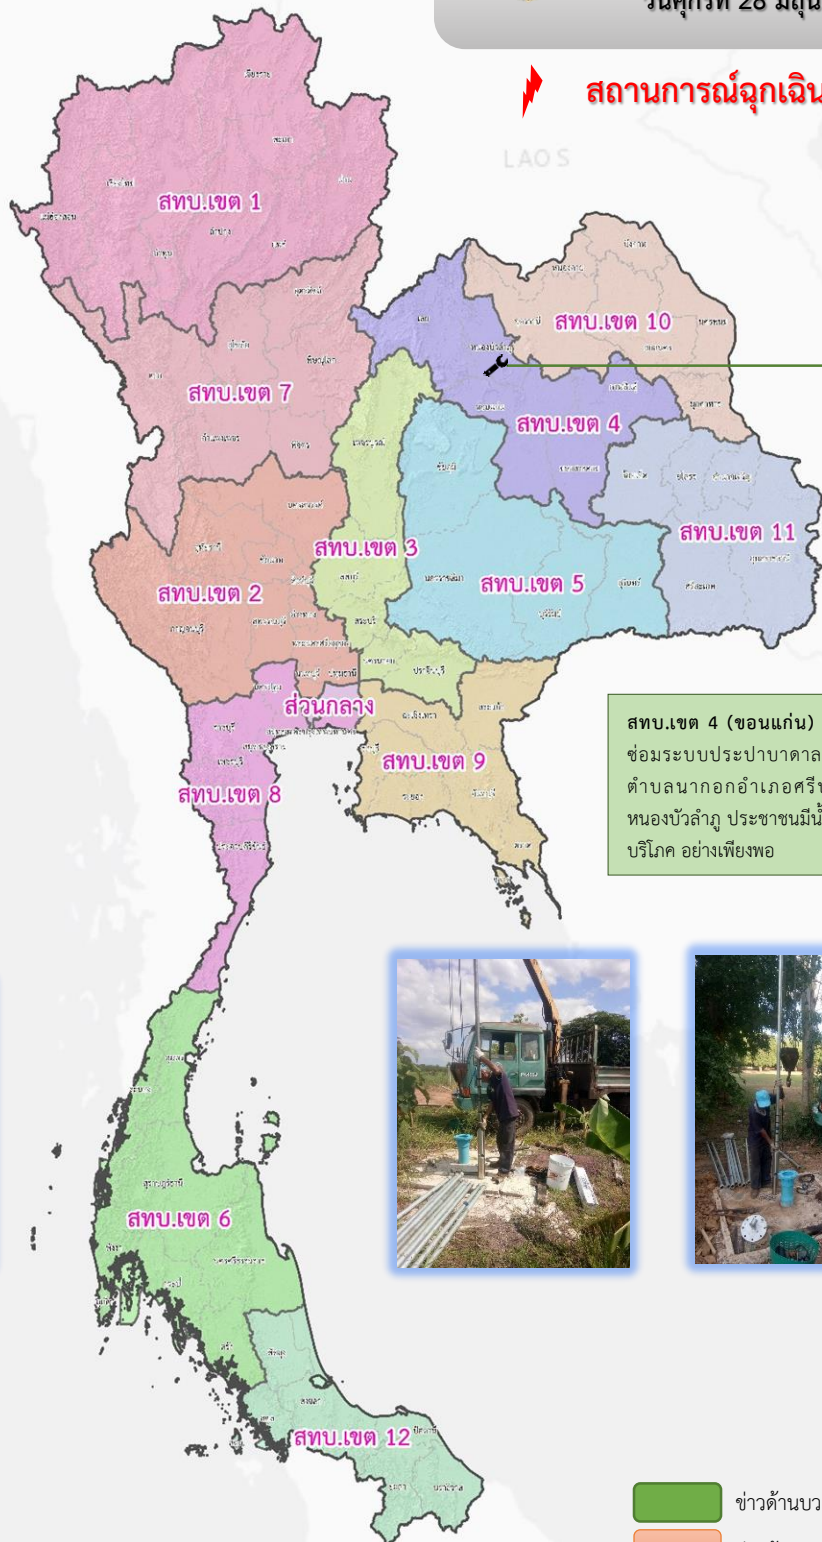

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ส่งหน่วยนครราชสีมา
ซ่อมระบบประปาบาดาล บ้านโนนข้าพอง
ตำบลนาออกอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลำภู ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค-
บริโภค อย่างเพียงพอ



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต	ขอบเขตจังหวัด
สทบ.เขต 1 (ลำปาง)	สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)
สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)	สทบ.เขต 6 (ตรัง)
สทบ.เขต 3 (สระบุรี)	สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)
สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)	สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)
	สทบ.เขต 9 (ระยอง)
	สทบ.เขต 10 (อุตรธานี)
	สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)
	สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ขาดด้านบวก 1 เรื่อง
 ขาดด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์


ตรวจสอบระบบประปาบาดาล
 แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2562

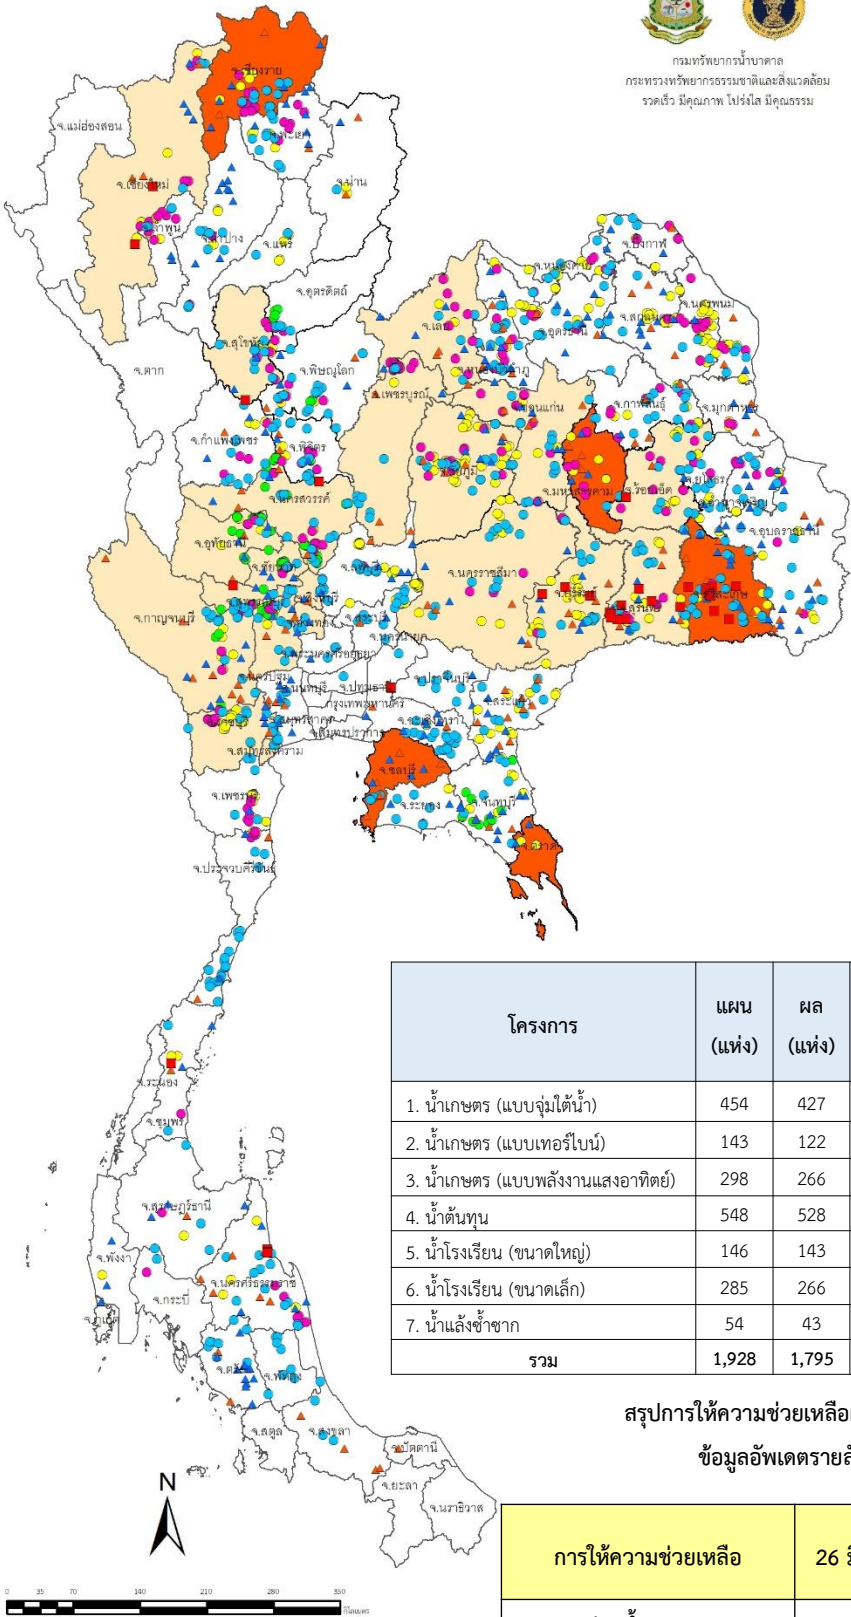

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำเค็มแบบจุ่มได้น้ำ จำนวน 427 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มแบบเทอร์โบ จำนวน 122 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 266 บ่อ
- โครงการน้ำดื่มชุมชน จำนวน 528 บ่อ
- โครงการน้ำดื่มขนาดใหญ่ จำนวน 143 บ่อ
- โครงการน้ำดื่มขนาดเล็ก จำนวน 266 บ่อ
- โครงการน้ำดื่มสาธารณะ จำนวน 43 บ่อ
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง 5 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 20 จังหวัด
- ขอบเขตจังหวัด

โครงการ	แผน (แห่ง)	ผล (แห่ง)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเค็ม (แบบจุ่มได้น้ำ)	454	427	94.05	9,223,200	1,708	17,080
2. น้ำเค็ม (แบบเทอร์โบ)	143	122	85.31	2,613,600	484	4,840
3. น้ำเค็ม (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)	298	266	89.26	8,586,000	2,120	15,900
4. น้ำดื่มชุมชน	548	528	96.35	11,541,300	79,050	-
5. น้ำดื่ม (ขนาดใหญ่)	146	143	97.95	3,131,700	17,875	-
6. น้ำดื่ม (ขนาดเล็ก)	285	266	93.33	5,825,400	19,950	-
7. น้ำดื่มสาธารณะ	54	43	79.63	941,700	5,375	-
รวม	1,928	1,795	93.10	41,862,900	126,562	37,820

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 62

การให้ความช่วยเหลือ	26 มิ.ย. 62	สะสม 1 ต.ค. 61 – 26 มิ.ย. 62	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	49,500	7,527,610	ลิตร
ก.จากกรรบกทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	16,500	2,261,900	ลิตร
ข.จากกรรบกปรับปรุงคุณภาพน้ำ	32,400	5,208,455	ลิตร
ค.น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	600	57,255	ลิตร