


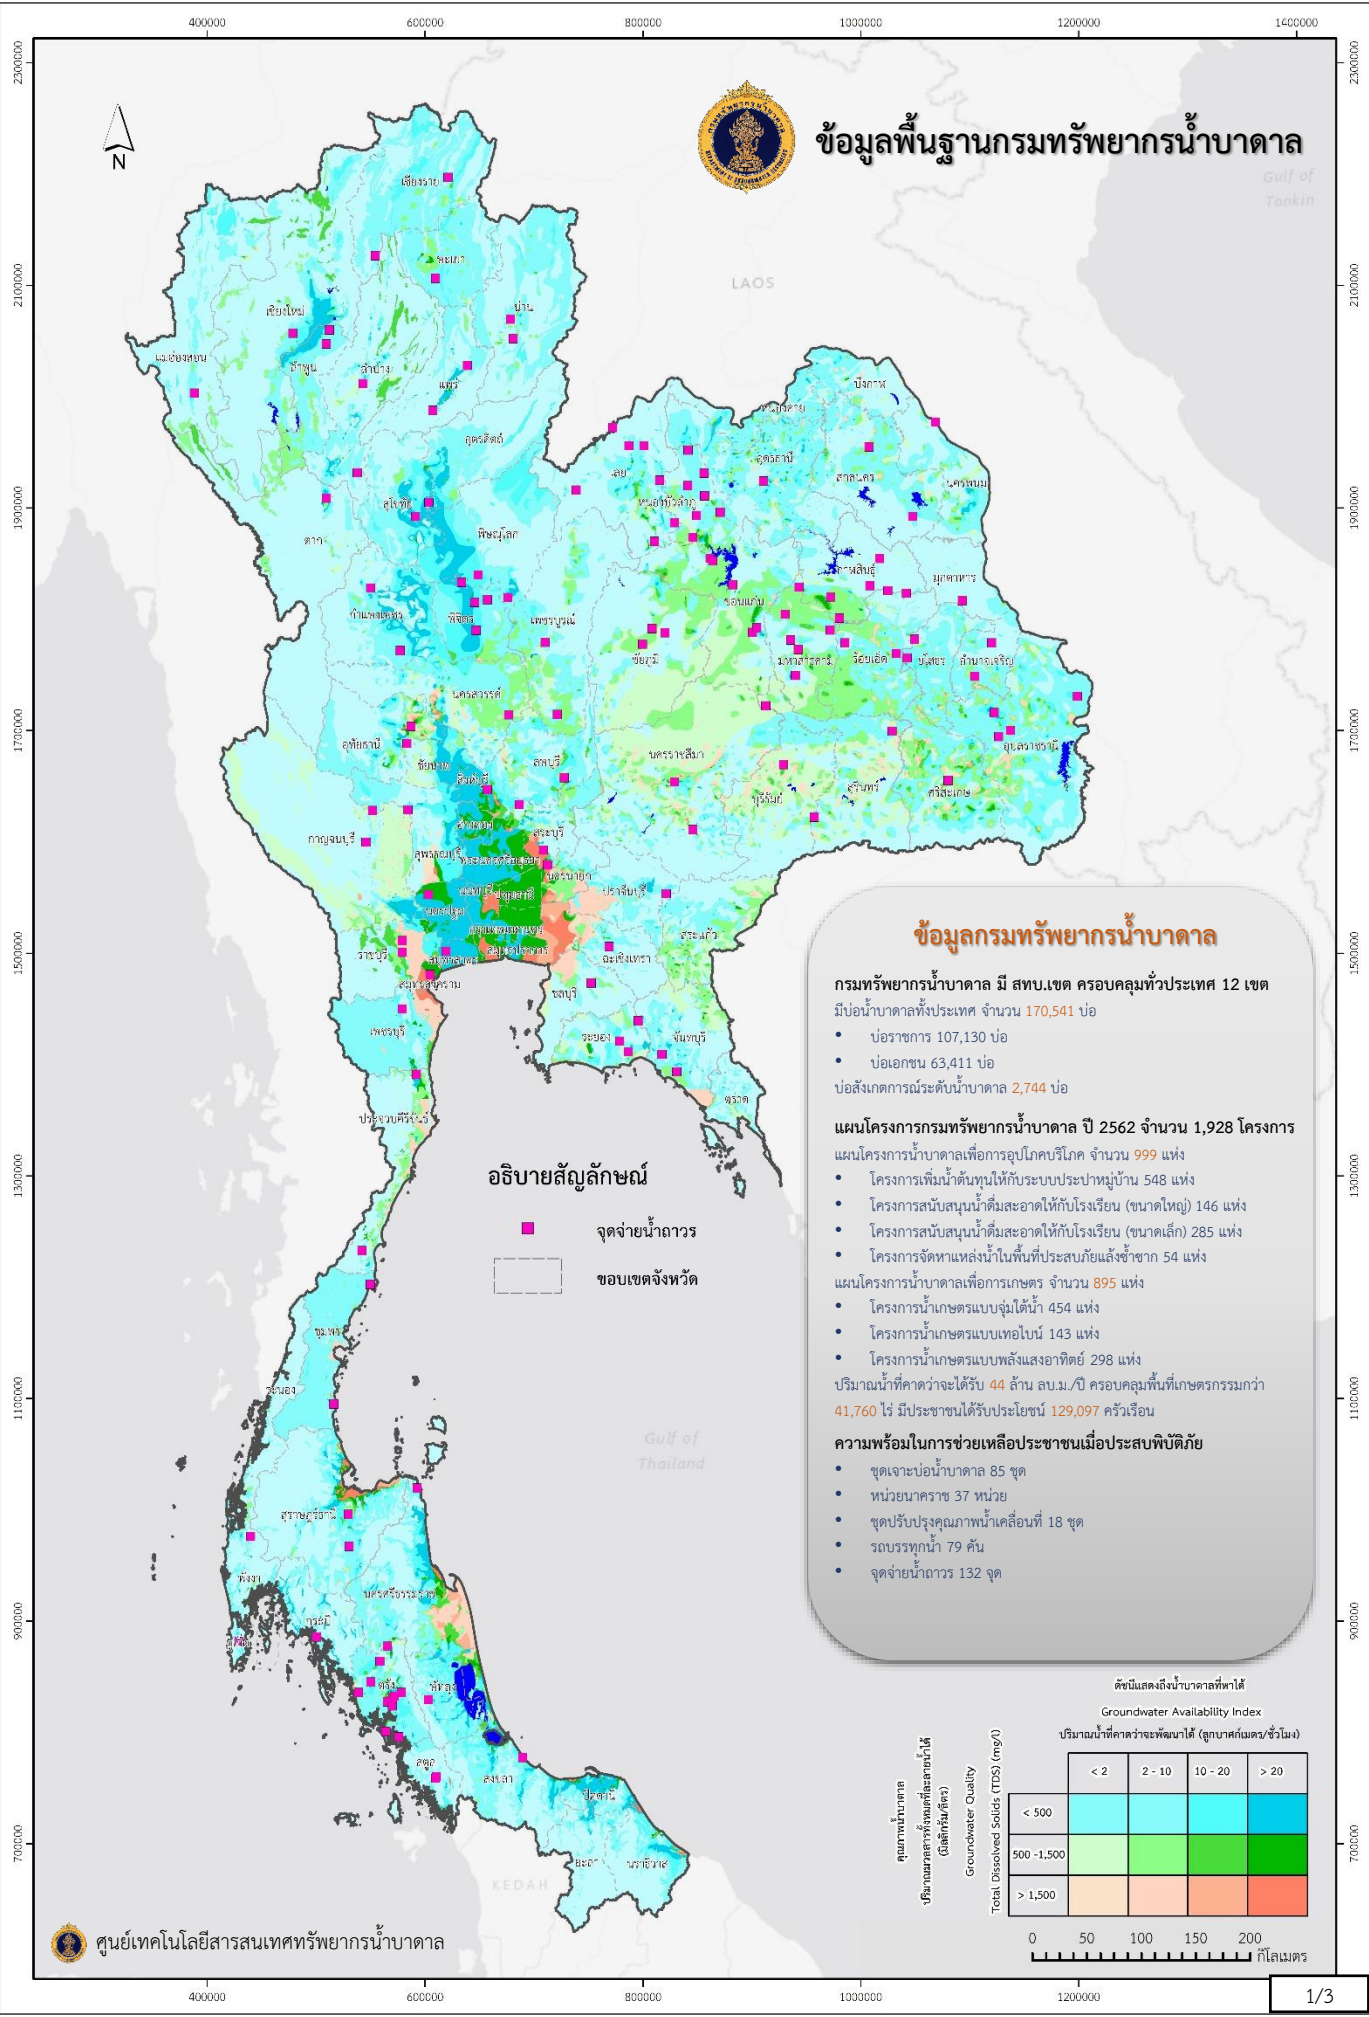

ข้อมูลพื้นฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of Tonkin

LAOS

Gulf of Thailand

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำถาวร
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

มีบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 170,541 บ่อ

- บ่อราชการ 107,130 บ่อ
- บ่อเอกชน 63,411 บ่อ
- บ่อส่งผลกระทบต่อระดับน้ำบาดาล 2,744 บ่อ

แผนโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2562 จำนวน 1,928 โครงการ

- แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 999 แห่ง
- โครงการพัฒนาดินชั้นใต้ดินให้กักเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน 548 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดใหญ่) 146 แห่ง
- โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน (ขนาดเล็ก) 285 แห่ง
- โครงการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 54 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 895 แห่ง

- โครงการน้ำบาดาลแบบเจาะน้ำ 454 แห่ง
- โครงการน้ำบาดาลแบบเทปไลน์ 143 แห่ง
- โครงการน้ำบาดาลแบบพลังแสงอาทิตย์ 298 แห่ง

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ 44 ล้าน ลบ.ม./ปี ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 41,760 ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 129,097 คน

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติภัย

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 85 ชุด
- หน่วยนำรถ 37 หน่วย
- ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 18 ชุด
- รถบรรทุกน้ำ 79 คัน
- จุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด

ดัชนีแสดงถึงน้ำบาดาลที่หาได้

Groundwater Availability Index

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)

คุณภาพน้ำบาดาล ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (ค่าดีเกิน 1,500)	Groundwater Quality Total Dissolved Solids (TDS) (mg/l)	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
		< 500	500 - 1,500	> 1,500	

0 50 100 150 200 กิโลเมตร



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันที่ 18 กันยายน 2562



สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS

2100000

1700000

1300000

900000

500000

2/3

สทบ.เขต 3 (สระบุรี) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะยม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 35 ราย ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายก อบต. กองช่าง อบต. พร้อมส่งมอบโครงการ



สทบ.เขต 9 (ระยอง) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเขตครั้งที่ 21/2562 เพื่อพิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบ สทบ. เขต 9 ระยอง มีคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลทั้งสิ้น 23 ราย 31 คำขอ



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)	สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)	สทบ.เขต 9 (ระยอง)
สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)	สทบ.เขต 6 (ตรัง)	สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
สทบ.เขต 3 (สระบุรี)	สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)	สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)
สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)	สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)	สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 2 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์

ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล

แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

