






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

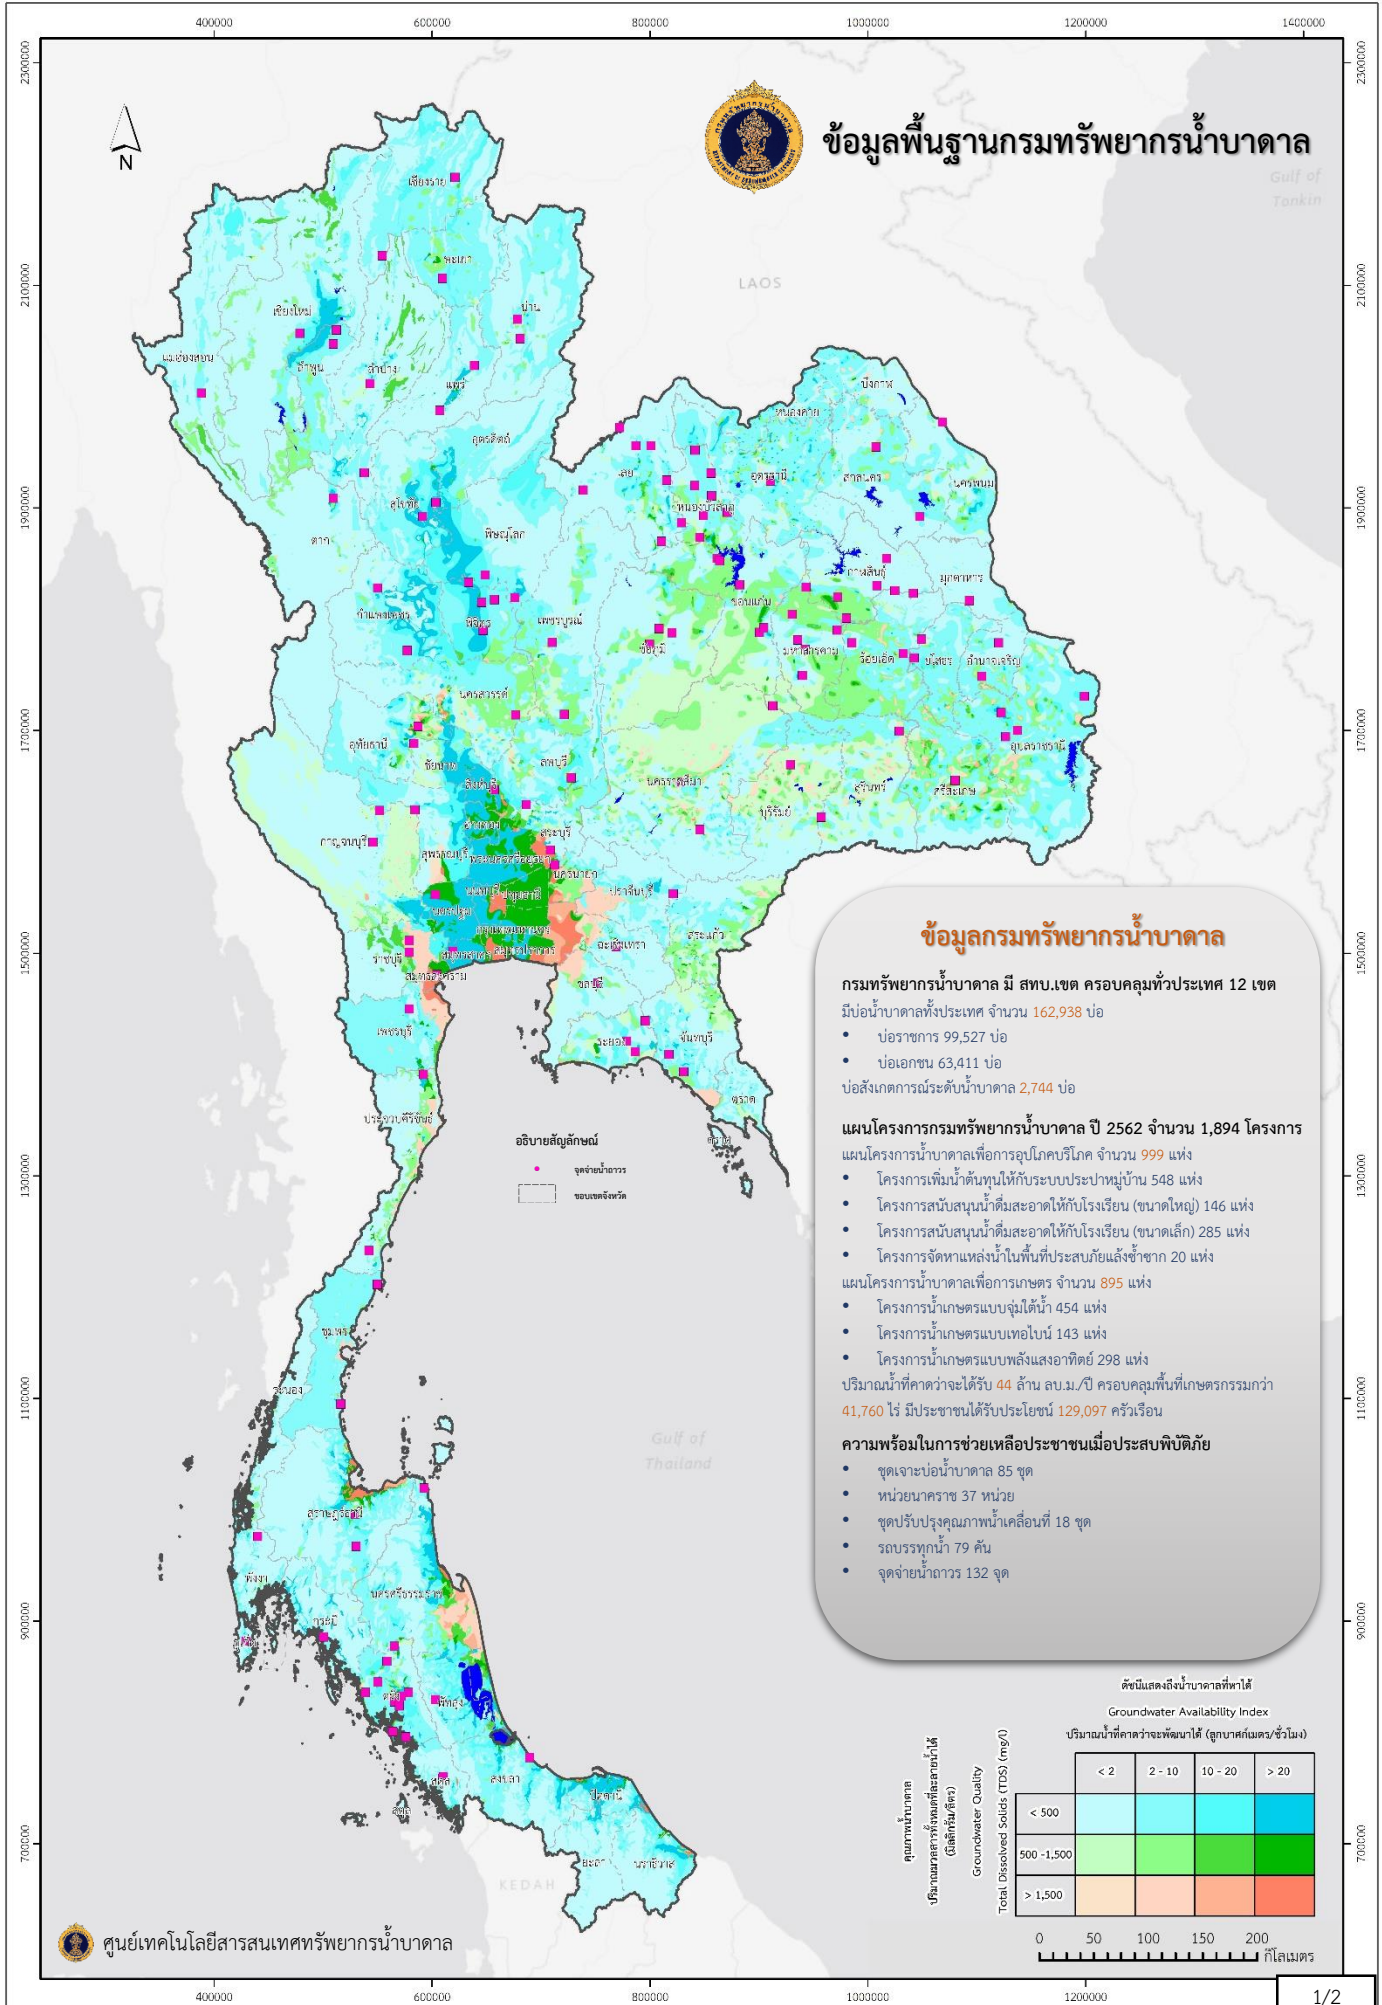

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ส่งหน่วยนาคราชเร่งเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโกรกฟฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และโรงเรียนบ้านเขาขวาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ให้พร้อมบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดฤดูแล้งนี้ และเร่งเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาล ของระบบประปาบาดาล หมู่บ้านโคกสุข ม.2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งชำรุดให้น้ำอุปโภคตลอดฤดูแล้งนี้ ซึ่งสามารถบริการประชาชนกว่า 120 ครครัวเรือน

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ส่งชุดปฏิบัติการนาคราชเร่งเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ พื้นที่บ้านหนองมะกอก (กลุ่ม 2) ม.15 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยเจาะบ่อน้ำบาดาลลึก 92 เมตร ปริมาณน้ำจำนวน 10 ลบ.ม. และสนับสนุนน้ำดื่มในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงเขตพื้นที่บางลาน อ.เมืองราชบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 2 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร