




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

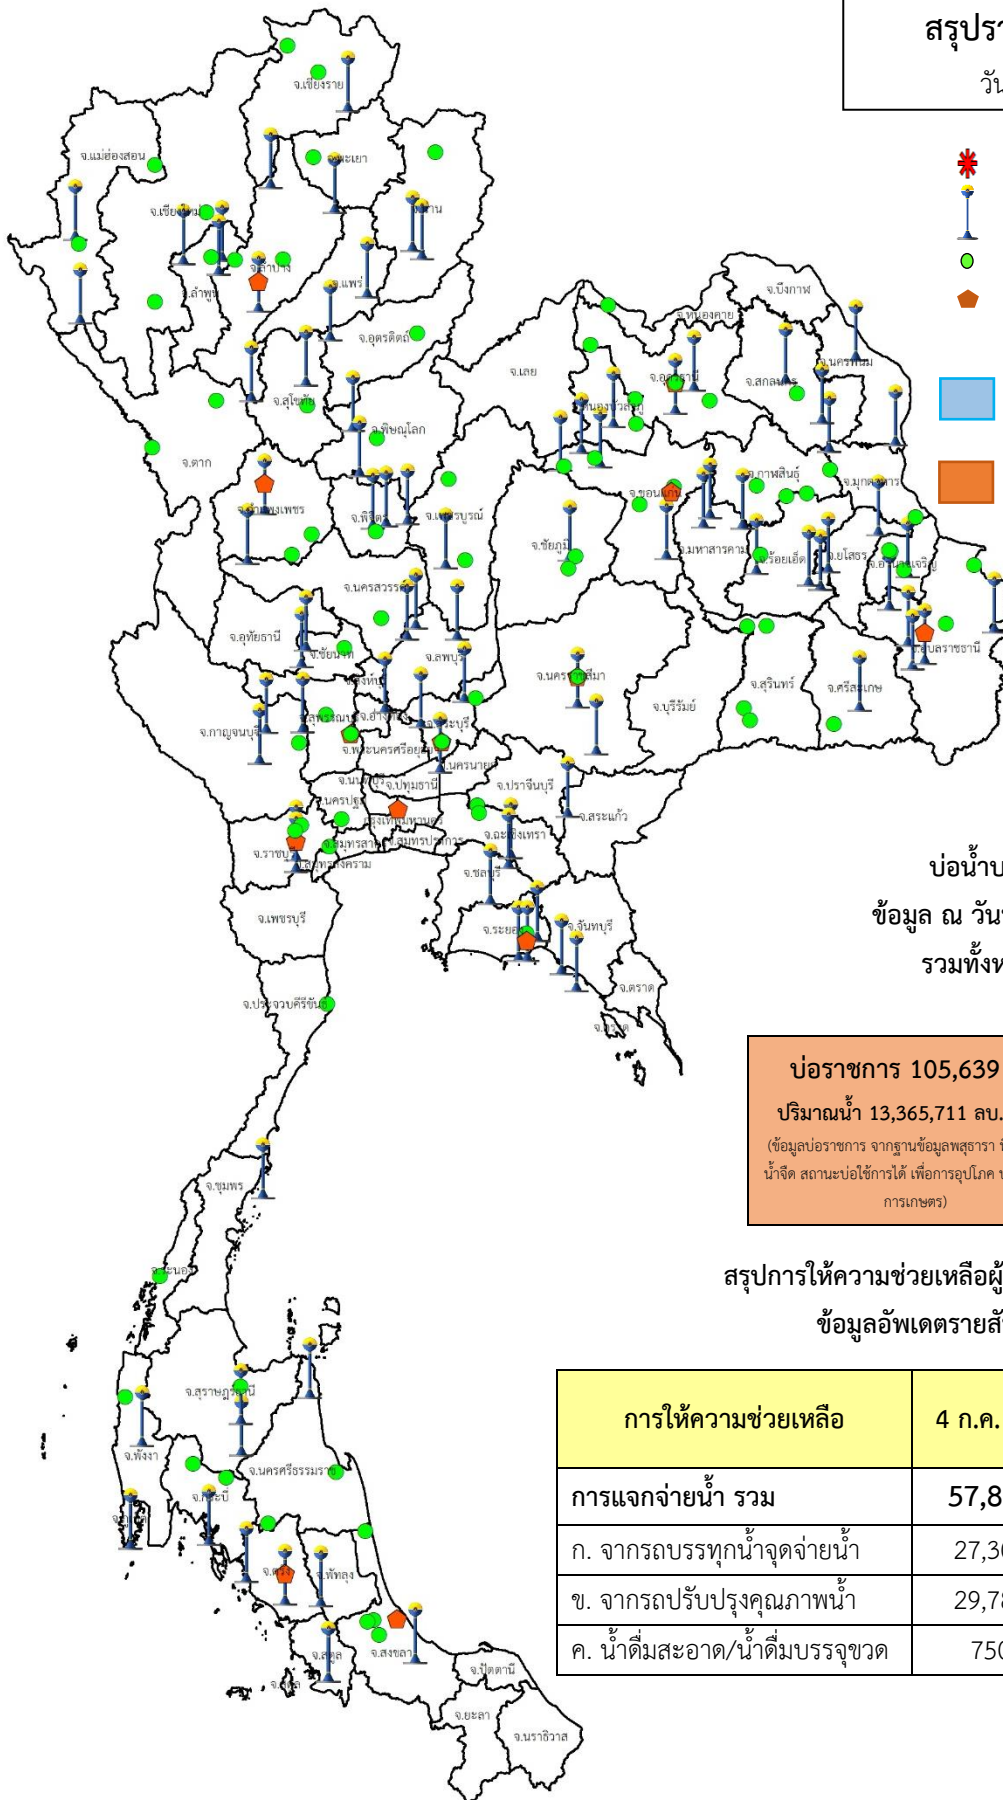

* สถานการณ์การปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาล (ไม่มี)

จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง

ที่ตั้งหน่วยเจาะ จำนวน 93 แห่ง

ตำแหน่งที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จำนวน 18 แห่ง

จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม (ไม่มี)

จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง (ไม่มี)

อ้างอิงข้อมูล จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561)

บ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

รวมทั้งหมด 164,486 บ่อ

บ่อราชการ 105,639 บ่อ

ปริมาณน้ำ 13,365,711 ลบ.ม./วัน

(ข้อมูลบ่อราชการ จากฐานข้อมูลสาธารณะ ที่มีคุณภาพ
น้ำดี สถานะบ่อใช้งานได้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร)

บ่อเอกชน 58,847 บ่อ

(ข้อมูลจากสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก สทบ.เขต 1-12


ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 4 ก.ค. 61

การให้ความช่วยเหลือ	4 ก.ค. 61	สะสม 1 ต.ค. 60 – 4 ก.ค. 61	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	57,830	5,615,205	ลิตร
ก. จากระบบทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	27,300	2,105,410	ลิตร
ข. จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	29,780	1,452,986	ลิตร
ค. น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	750	2,056,809	ลิตร

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2561



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

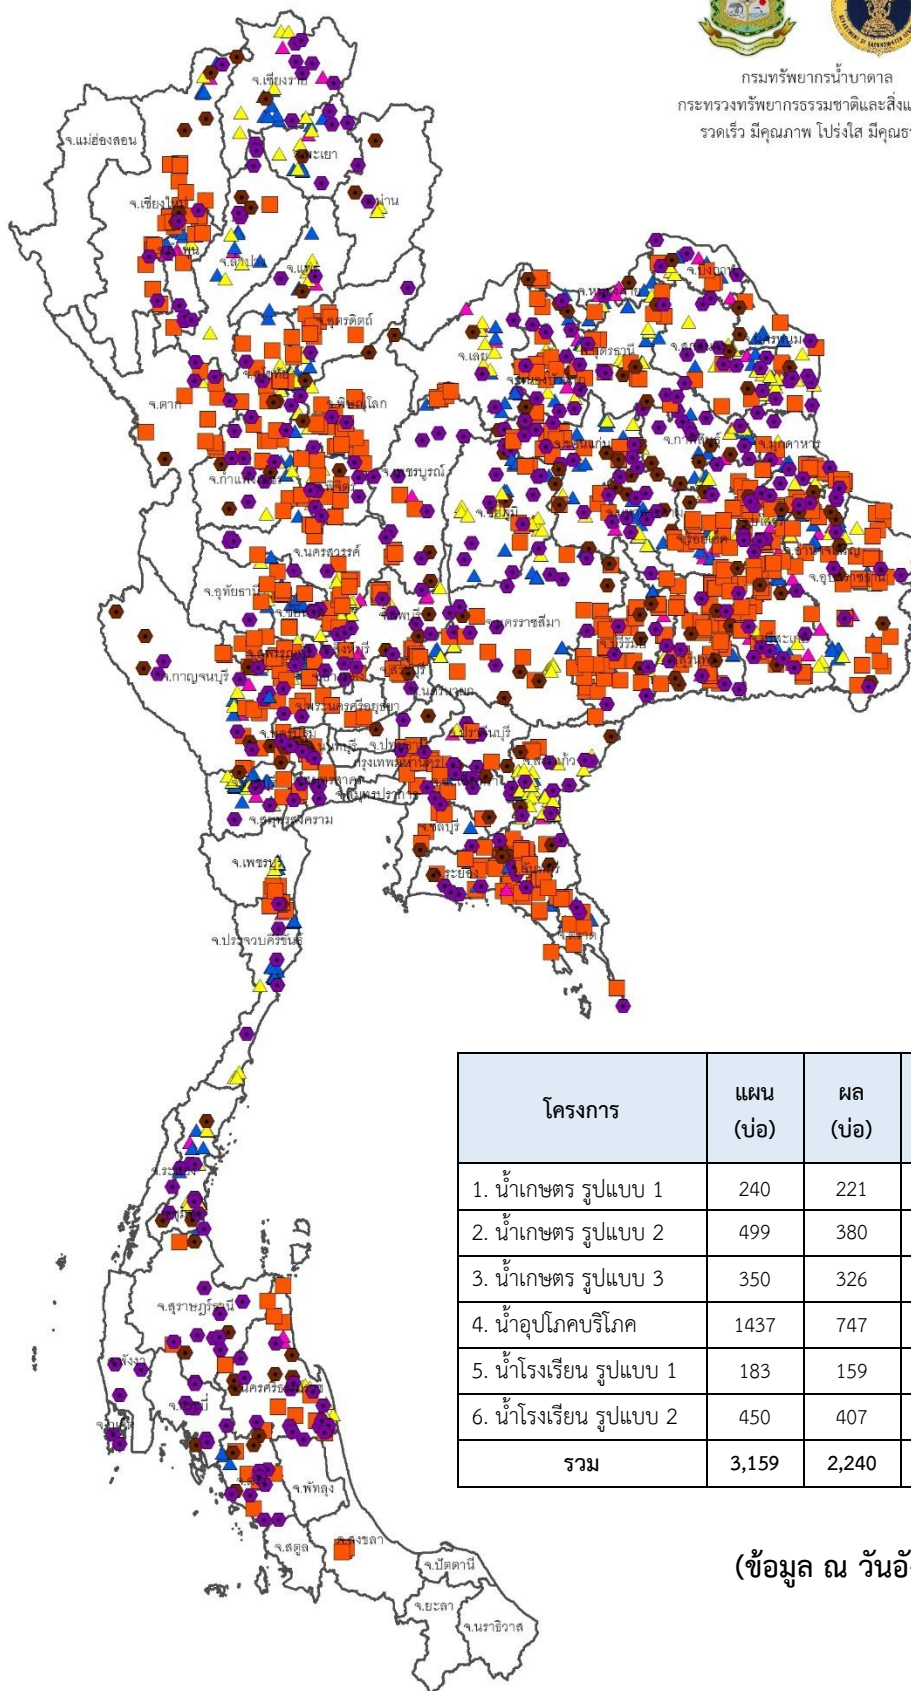

สัญลักษณ์

- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 1 จำนวน 159 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียน
รูปแบบ 2 จำนวน 407 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 1 จำนวน 221 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 2 จำนวน 380 บ่อ
- ▲ โครงการน้ำเกษตร
รูปแบบ 3 จำนวน 326 บ่อ
- โครงการน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 747 บ่อ
- ขอบเขตจังหวัด

โครงการ	แผน (บ่อ)	ผล (บ่อ)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเกษตร รูปแบบ 1	240	221	92.08	14,016,000	1,200	12,000
2. น้ำเกษตร รูปแบบ 2	499	380	76.15	29,141,600	1,996	24,950
3. น้ำเกษตร รูปแบบ 3	350	326	93.14	10,220,000	2,800	28,000
4. น้ำอุปโภคบริโภค	1437	747	51.98	31,470,300	215,550	
5. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 1	183	159	86.89	4,007,700	22,875	
6. น้ำโรงเรียน รูปแบบ 2	450	407	90.44	9,855,000	33,750	
รวม	3,159	2,240	70.91	98,710,600	278,171	64,950

(ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)





รายงานสถานการณ์ประจำวัน ณ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปสถานการณ์พิบัติภัยตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของ ปก.วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์พิบัติภัยฉุกเฉิน (ปก.)


ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

1. ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบพิบัติภัย โดยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561) ประกอบด้วย

- 4.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 89 ชุด
- 4.2 ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล จำนวน 41 ชุด
- 4.3 ชุดซ่อมระบบประปา-เครื่องสูบน้ำ จำนวน 35 ชุด
- 4.4 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด
- 4.5 รถบรรทุกน้ำ จำนวน 78 คัน
- 4.6 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 89 แห่ง

2. ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 – 12

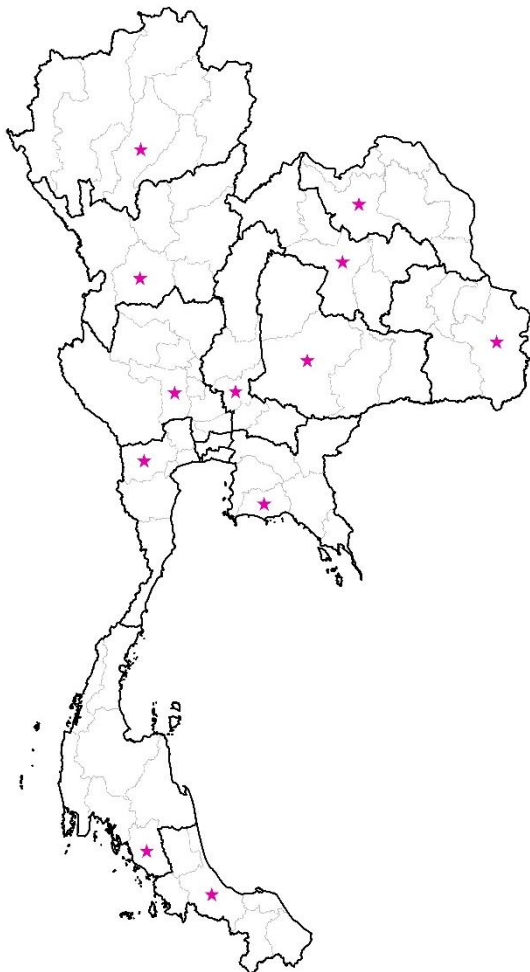


- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
เลขที่ 430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 0 5428 2326 โทรสาร 0 5428 2357
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
เลขที่ 255 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ โทรสาร 0 3544 0331-2
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
เลขที่ 81 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแอ้อ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0 3638 7200 โทรสาร 0 3638 7200
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4323 6663 โทรสาร 0 4324 6698
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
เลขที่ 87 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4495 3677 โทรสาร 0 4495 3648
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7522 4991 โทรสาร 0 7522 4990
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
เลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5585 1127 โทรสาร 0 5585 1128-9
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3233 4872-5
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
94 หมู่ที่ 2 ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์ 0 3867 7768 โทรสาร 0 3867 7768
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
เลขที่ ถ.อุดร-สกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0 4292 0655 โทรสาร 0 4292 0655
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี)
เลขที่ 106 ม.2 บ้านนาจิว ต.กระโสม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4595 5506 – 7 โทรสาร 0 4595 5507
- สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7433 0225



ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อลดระดับน้ำในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ข้อมูล : ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

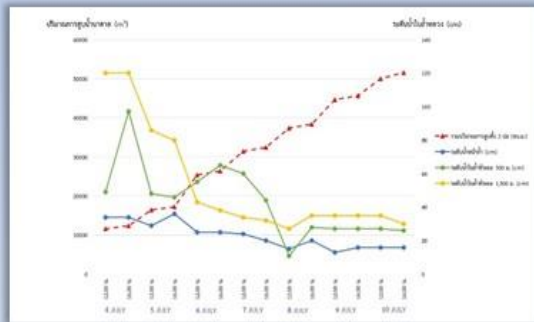

ปริมาณ
การสูบน้ำบาดาล = $51,600 \text{ m}^3$
(51,600,000 L)

บ่อที่ 1

สูบแล้ว
 $13,350 \text{ m}^3$

สูบแล้ว
 $10,800 \text{ m}^3$

บ่อที่ 2

บ่อที่ 3

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำบาดาล

น้ำมีความใกล้เคียงกัน
เป็นน้ำประเภทเดียวกัน

บ่อที่ 1

การเจาะบ่อน้ำบาดาล

ลึก 45 ม.
 $50 \text{ m}^3/\text{hr}$
ระยะน้ำลด 23 ม.
ขนาดเครื่องสูบน้ำ 10 HP.

3 จุด

บ่อที่ 2

ลึก 52 ม.
 $50 \text{ m}^3/\text{hr}$
ระยะน้ำลด 19 ม.
ขนาดเครื่องสูบน้ำ 10 HP.

บ่อที่ 3

ลึก 48 ม.
 $150 \text{ m}^3/\text{hr}$
ระยะน้ำลด 20 ม.
ขนาดเครื่องสูบน้ำ 15 HP.

การวิเคราะห์	โถงหน้าถ้ำ	บ่อ P1	บ่อ P2	บ่อ P3
กรด-ด่าง	6.9	7.1	7.1	7.1
การนำไฟฟ้า (ms/cm)	320	381	364	376
ความกระด้างทั้งหมด (mg/l)	136	136	128	133
คาร์บอเนต (mg/l)	0	0	0	0
ไบคาร์บอเนต (mg/l)	148	188	180	186



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันที่ 9 ก.ค. 61 สทบ. เขต 7
กำแพงเพชร รับช่วงปฏิบัติ
หน้าที่ เวลา 16.00 - 00.00
น. ต่อจาก สทบ.เขต 2
สุพรรณบุรี ที่อยู่ช่วงเวลา
08.00-16.00 น.ที่ผ่านมา



ณ กำแพง ขุนน้ำนางนอน วนอุทยานขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

“รวดเร็ว มีคุณภาพ
โปร่งใส มีคุณธรรม”

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทบ.เขต1 จ.ลำปางเข้าเวร ต่อจาก สทบ.เขต7
จ.กำแพงเพชร เวลา 23.30 น. - 08.00 น.



ณ กำแพง ขุนน้ำนางนอน วนอุทยานขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

“รวดเร็ว มีคุณภาพ
โปร่งใส มีคุณธรรม”

ศูนย์น้ำคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.



การประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2561 นางสาวจจิตร นีรนาทเมธิกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2561



โดยมีการพิจารณาขออนุมัติประมาณการรายจ่ายและแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง การขอยยาระเวลาและการยกเลิกโครงการต่างๆที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

**“รวดเร็ว มีคุณภาพ
โปร่งใส มีคุณธรรม”**

ศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล