







กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

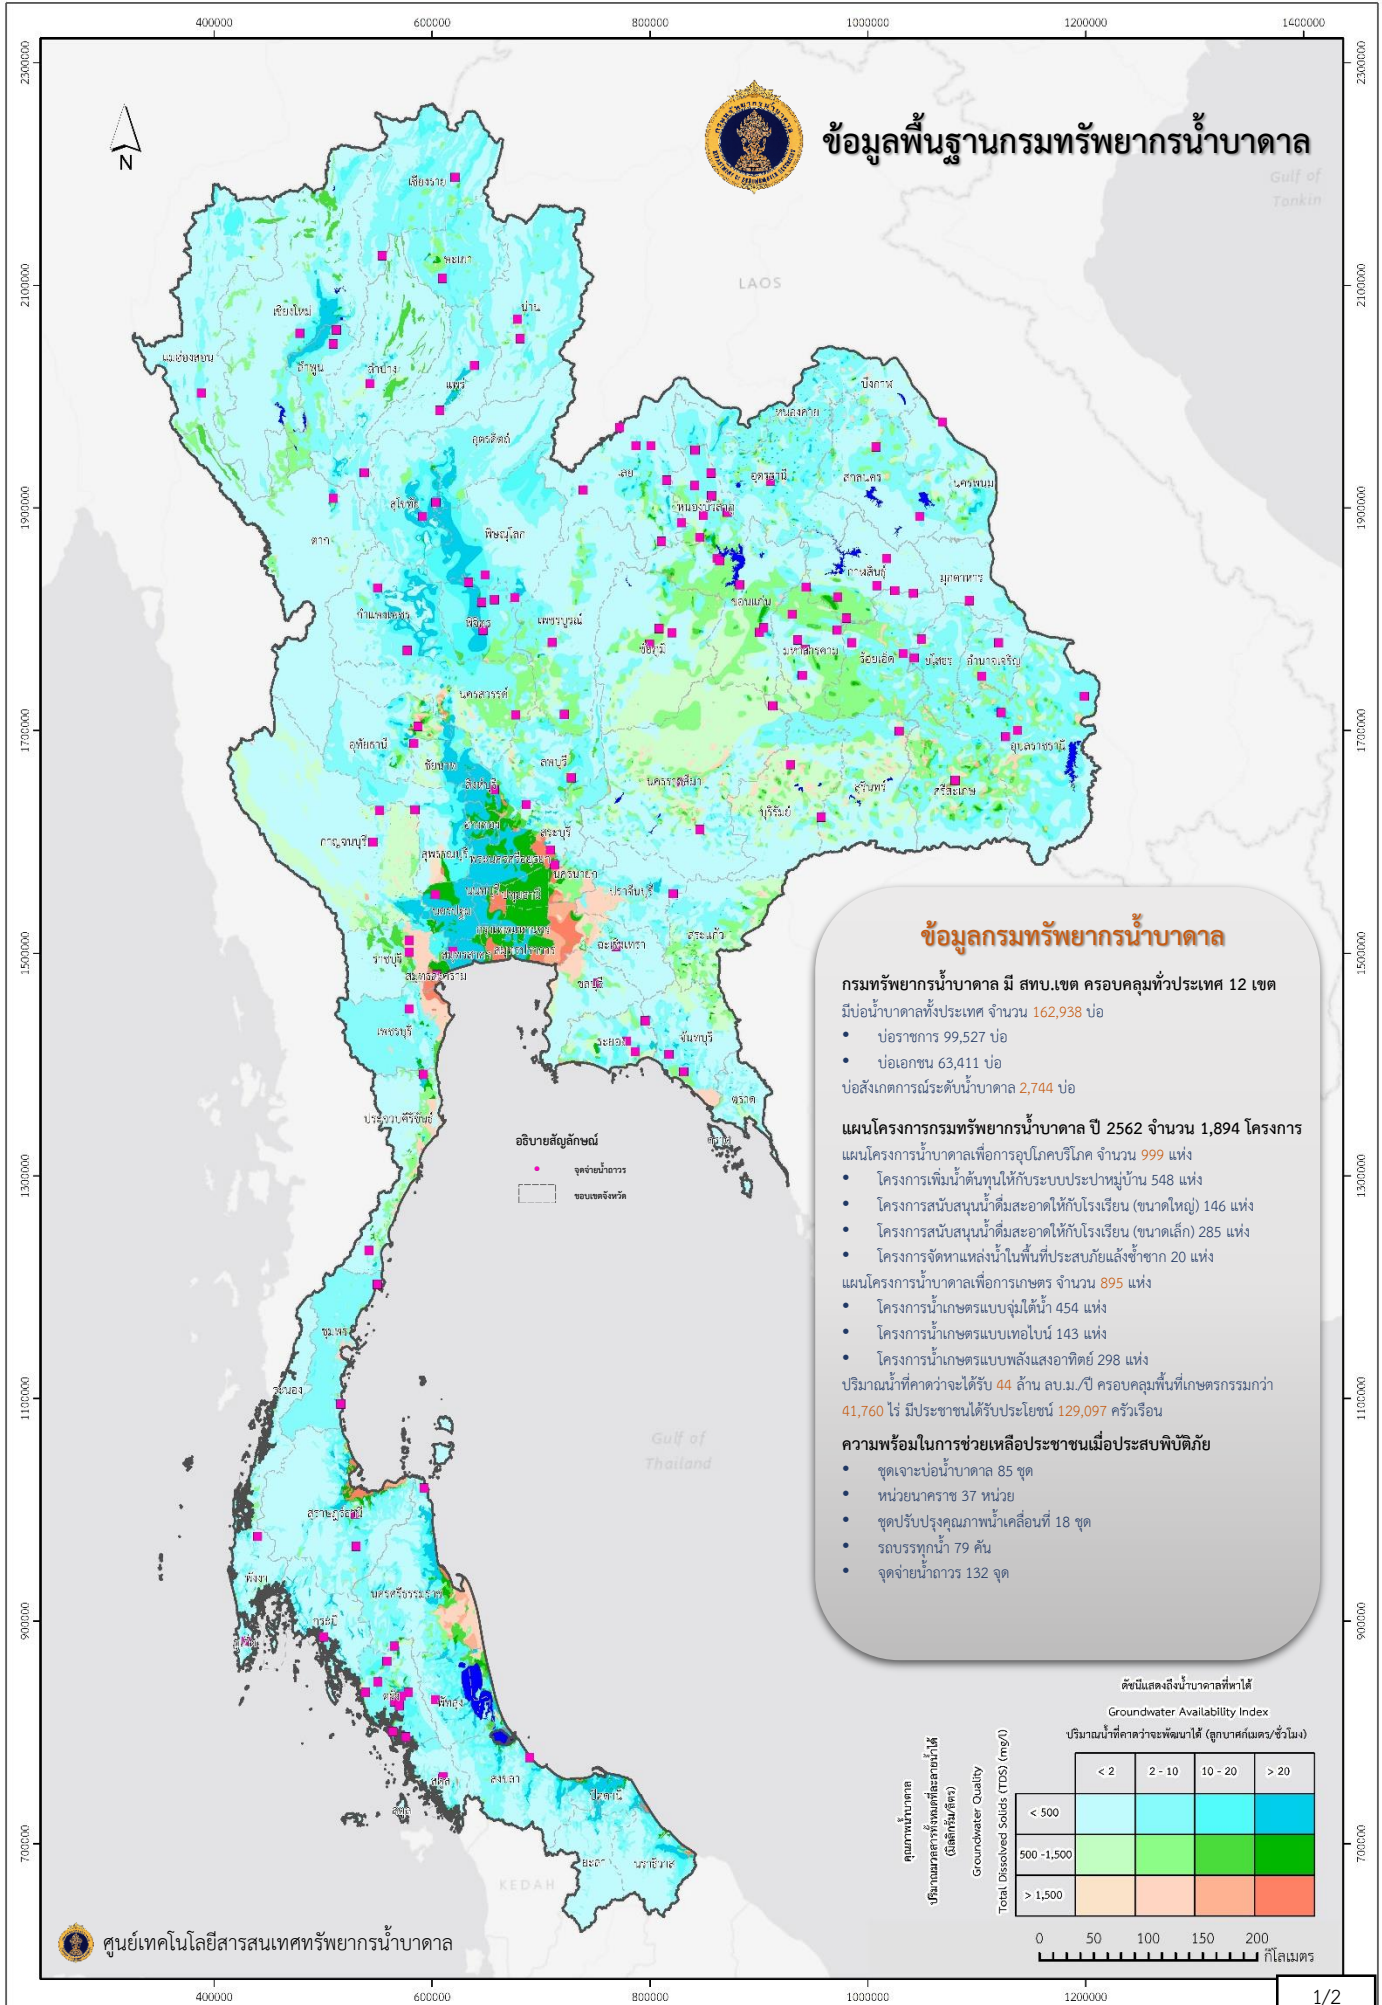

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เร่งส่งหน่วยปฏิบัติการนาคราชเคลื่อนที่เร็วติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังปลาโด ม.7 ต.วังใหม่ อ.บริบูรณ์ จ.มหาสารคาม และได้ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดจากการร้องขอความช่วยเหลือของโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และตรวจสอบระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมแนะนำวิธีการล้างถังกรองสนิมเหล็กกับผู้จัดการระบบน้ำโรงเรียน



สทบ.เขต 6 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนบ้านพุนใหญ่ สนับสนุนจุดจ่ายน้ำถาวรเพื่อให้บริการประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในเขตพื้นที่อำเภอกันตังและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้จัดส่งหน่วยปฏิบัติการนาคราชลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรเพิ่ม ณ โรงเรียนบ้านพุนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปแจกจ่ายได้วันละ 120,000 ลิตร



สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ปลอยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมีรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คันและรถผลิตน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน มุ่งสู่จังหวัดศรีสะเกษ



สทบ.เขต 9 (ระยอง) จัดส่งหน่วยนาคราชเข้าตรวจสอบแก้ไขระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด รร.บ้านปรีอวย ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของครู นักเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียง



สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ส่งชุดปฏิบัติการนาคราชลงพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาบาดาล สำหรับจ่ายน้ำถาวร บ้านเขาเสด็จ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้าน หอถังบรรจุน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 90 เมตร สามารถพัฒนาน้ำบาดาลใช้ได้ปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 5 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์



ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล



แจกจ่ายน้ำดื่ม