






กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน  
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

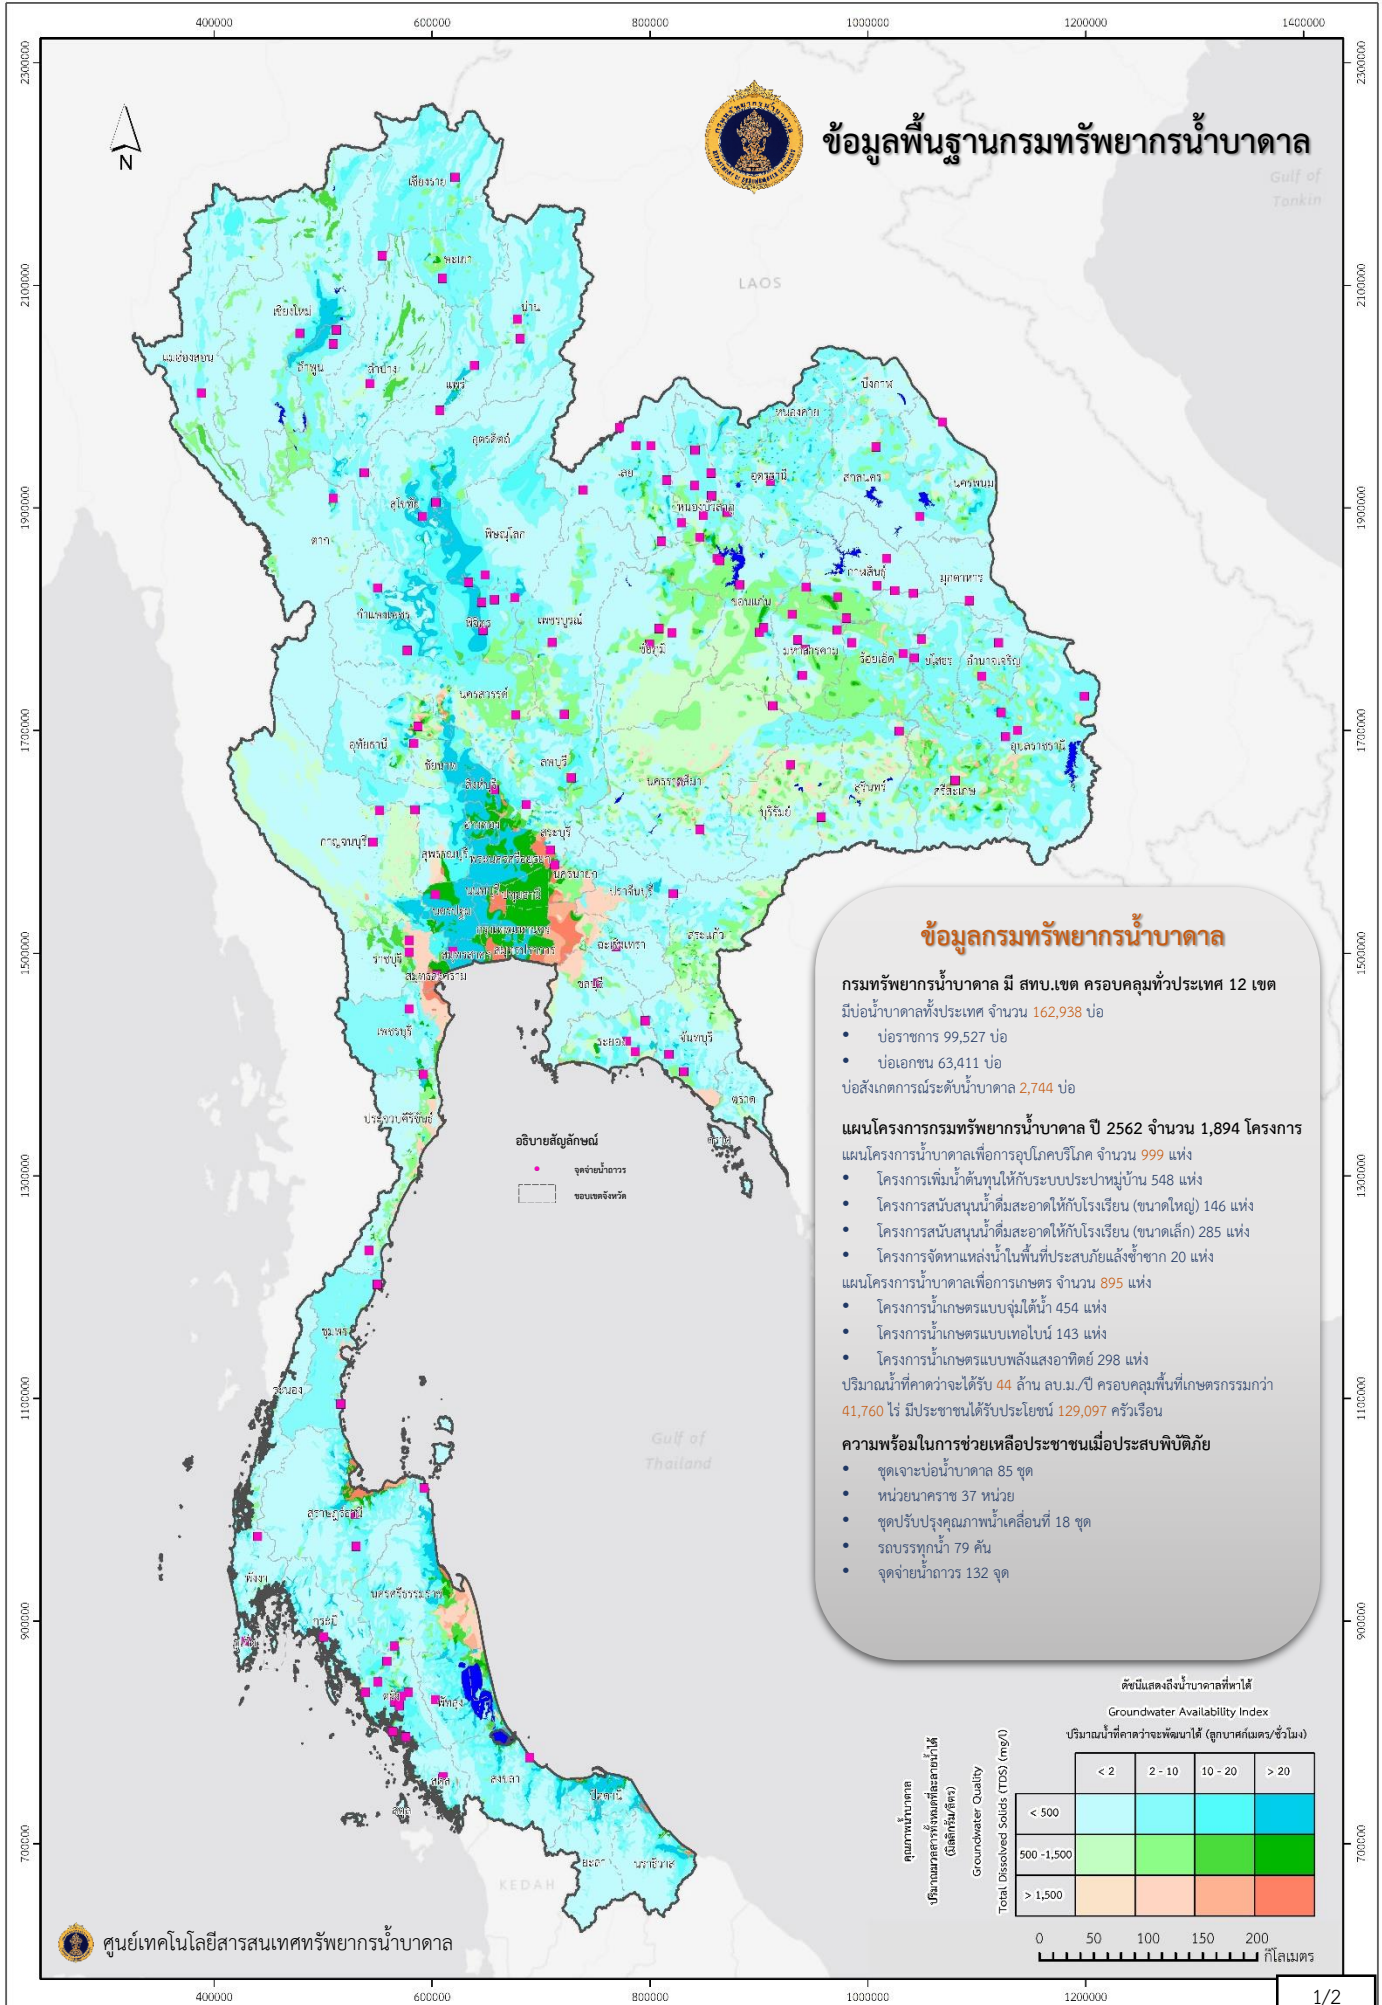

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

LAOS



สทบ.เขต 3 (สระบุรี) จัดส่งหน่วย  
นาคราช ดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง  
สูบน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การสูบน้ำบาดาล บริเวณจุดจ่ายน้ำ  
ถาวร ณ สำนักฯ เพื่อแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำ  
และรองรับการขอรับบริการน้ำ  
สะอาดจากประชาชนในพื้นที่รวมทั้ง  
ส่วนราชการอื่นใกล้เคียง โดยมี  
ปริมาณน้ำบาดาลต้นทุนที่บริการได้  
ประมาณ 50 ลบ.ม.ต่อวัน  
ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้แก่ประชากรใน  
พื้นที่ได้กว่า 50 หลังคาเรือน หรือ  
ประมาณ 250 คน



สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) จัดส่งหน่วย  
นาคราชเคลื่อนที่เร็วเข้าบริการน้ำอุปโภค  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  
ณ บ้านวังจาน ม.16 ต.นาซำ อ.วาปีปทุม  
จ.มหาสารคาม จำนวน 6,000 ลิตร และ  
ซ่อมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า  
โรงเรียนบ้านวังมน ม.8 ต.โคกม่วง  
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ใน  
โครงการพระราชดำริ ปี 58 ใช้งานได้ปกติ



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต

ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

สทบ.เขต 9 (ระยอง)

สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

สทบ.เขต 6 (ตรัง)

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 2 เรื่อง

ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์

ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล

แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

0 50 100 150 200 กิโลเมตร