







กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

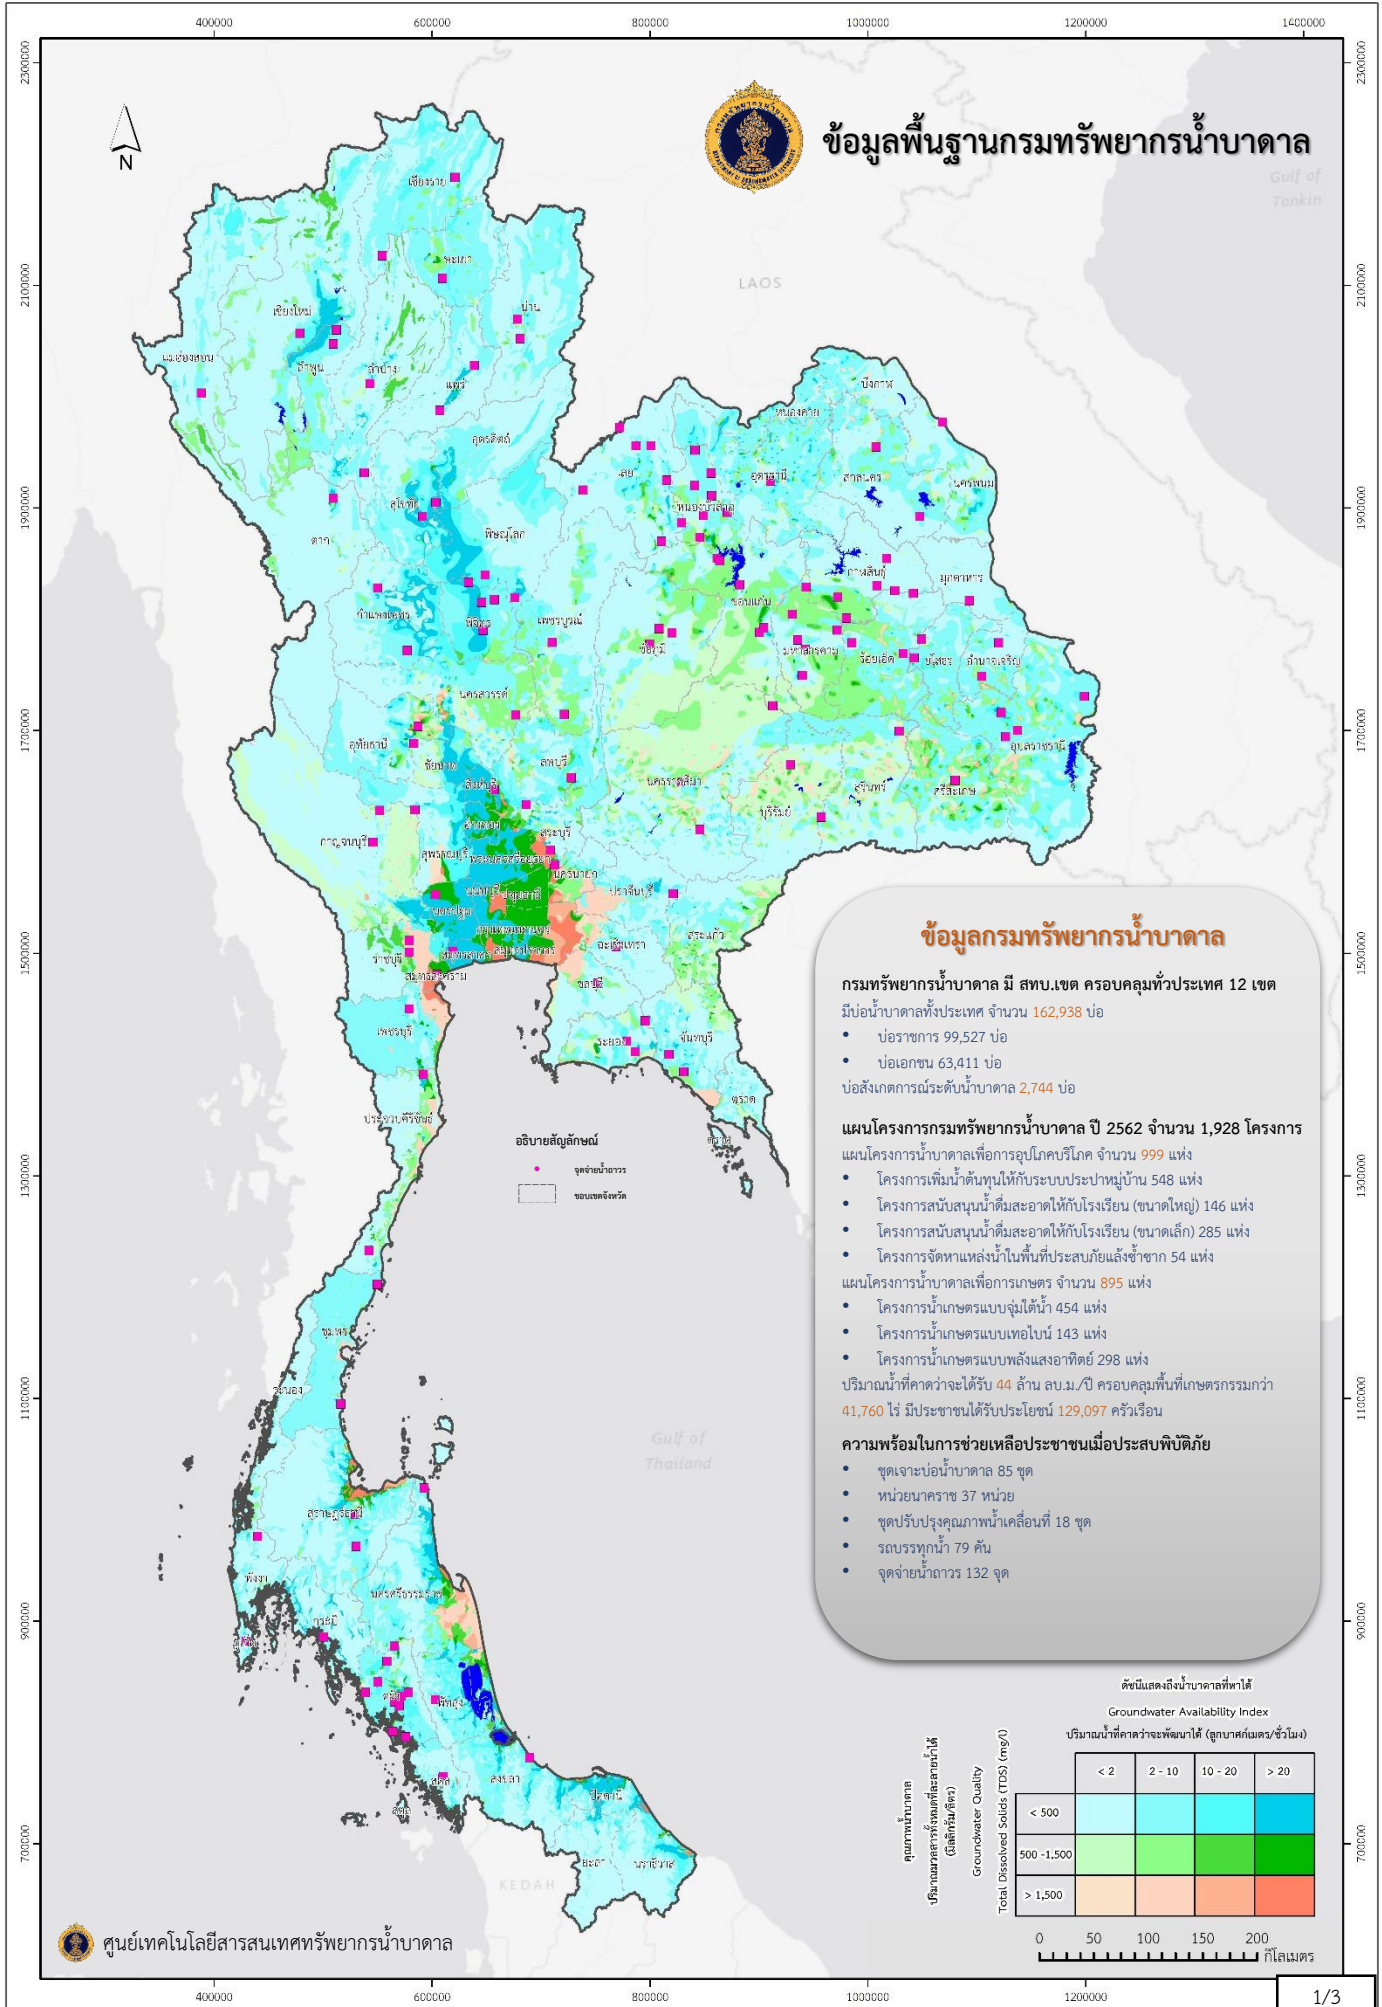

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ส่งหน่วยนาคราช
ซ่อมระบบประปาบาดาล บ้านลอมคอม
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ



อธิบายสัญลักษณ์

ขอบเขต สทบ.เขต ขอบเขตจังหวัด

สทบ.เขต 1 (ลำปาง)	สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)	สทบ.เขต 9 (ระยอง)
สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)	สทบ.เขต 6 (ตรัง)	สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
สทบ.เขต 3 (สระบุรี)	สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)	สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)
สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)	สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)	สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ข้าวด้านบวก 1 เรื่อง
ข้าวด้านลบ - เรื่อง

สัญลักษณ์

ดูแลตรวจสอบระบบประปาบาดาล
แจกจ่ายน้ำดื่ม



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2562



สัญลักษณ์

- โครงการน้ำเค็มตรแบบจุ่มได้น้ำ จำนวน 427 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มตรแบบเทอร์โบ จำนวน 122 บ่อ
- โครงการน้ำเค็มตรแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 266 บ่อ
- โครงการน้ำต้นทุน จำนวน 527 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 143 บ่อ
- โครงการน้ำโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 266 บ่อ
- โครงการน้ำแล้งซ้ำซาก จำนวน 43 บ่อ
- จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง 5 จังหวัด
- พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 20 จังหวัด
- ขอบเขตจังหวัด

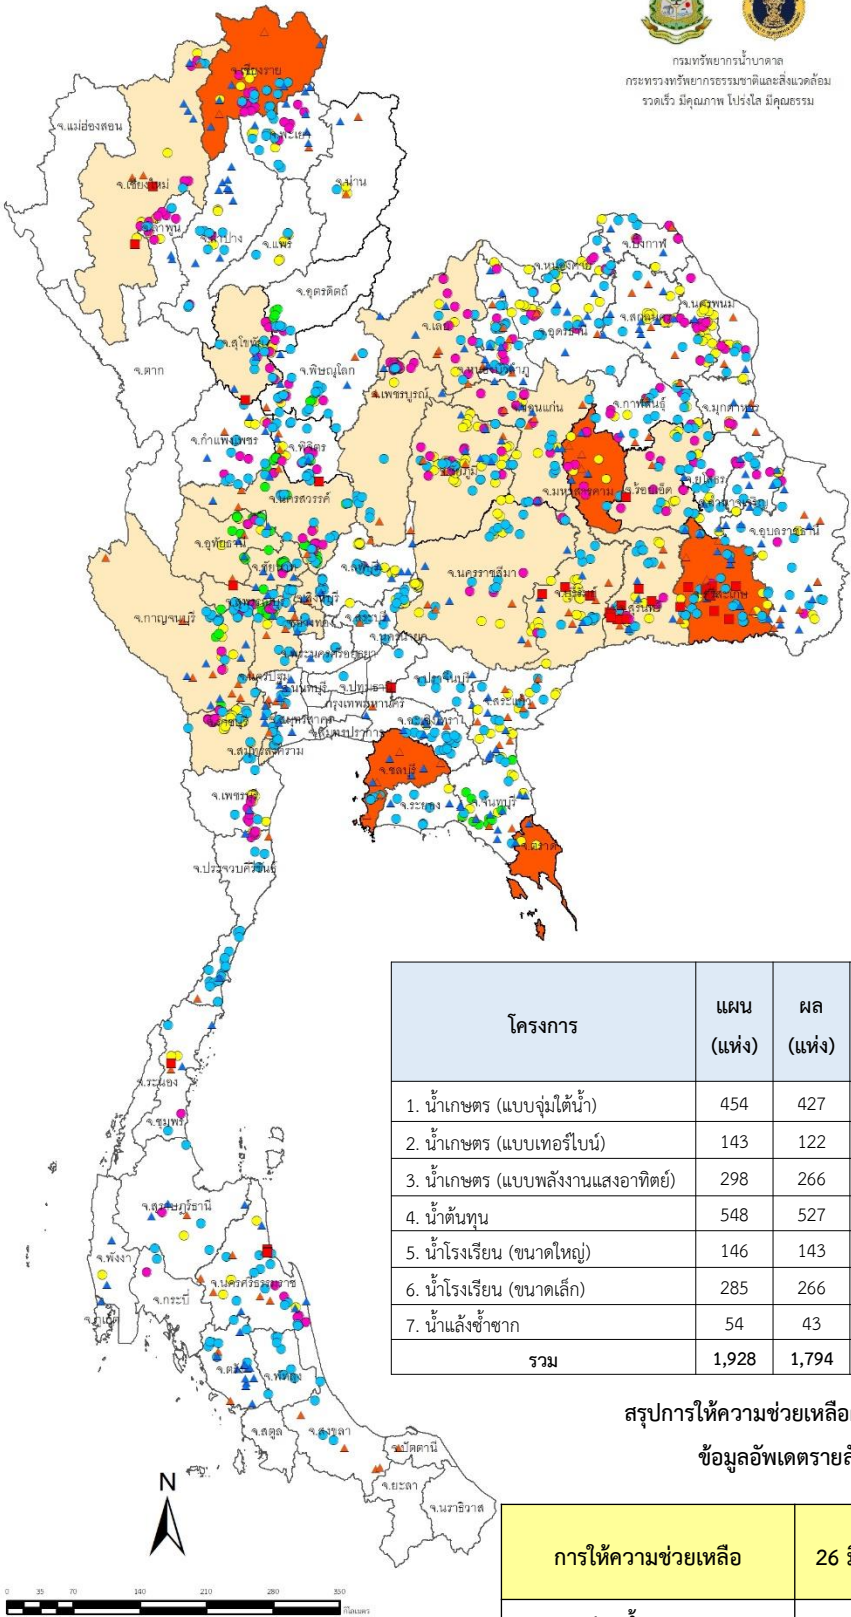

โครงการ	แผน (แห่ง)	ผล (แห่ง)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำที่ คาดว่าจะได้ (ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1. น้ำเค็มตร (แบบจุ่มได้น้ำ)	454	427	94.05	9,223,200	1,708	17,080
2. น้ำเค็มตร (แบบเทอร์โบ)	143	122	85.31	2,613,600	484	4,840
3. น้ำเค็มตร (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)	298	266	89.26	8,586,000	2,120	15,900
4. น้ำต้นทุน	548	527	96.17	11,541,300	79,050	-
5. น้ำโรงเรียน (ขนาดใหญ่)	146	143	97.95	3,131,700	17,875	-
6. น้ำโรงเรียน (ขนาดเล็ก)	285	266	93.33	5,825,400	19,950	-
7. น้ำแล้งซ้ำซาก	54	43	79.63	941,700	5,375	-
รวม	1,928	1,794	93.05	41,862,900	126,562	37,820

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก สทบ.เขต 1-12

ข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 62

การให้ความช่วยเหลือ	26 มิ.ย. 62	สะสม 1 ต.ค. 61 – 26 มิ.ย. 62	หน่วย
การแจกจ่ายน้ำ รวม	49,500	7,527,610	ลิตร
ก.จากกรรบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำ	16,500	2,261,900	ลิตร
ข.จากกรรปรับปรุงคุณภาพน้ำ	32,400	5,208,455	ลิตร
ค.น้ำดื่มสะอาด/น้ำดื่มบรรจุขวด	600	57,255	ลิตร