

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน


วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 (ส่วนกลาง) สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2563 พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล และพิจารณาคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
- 2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) และรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

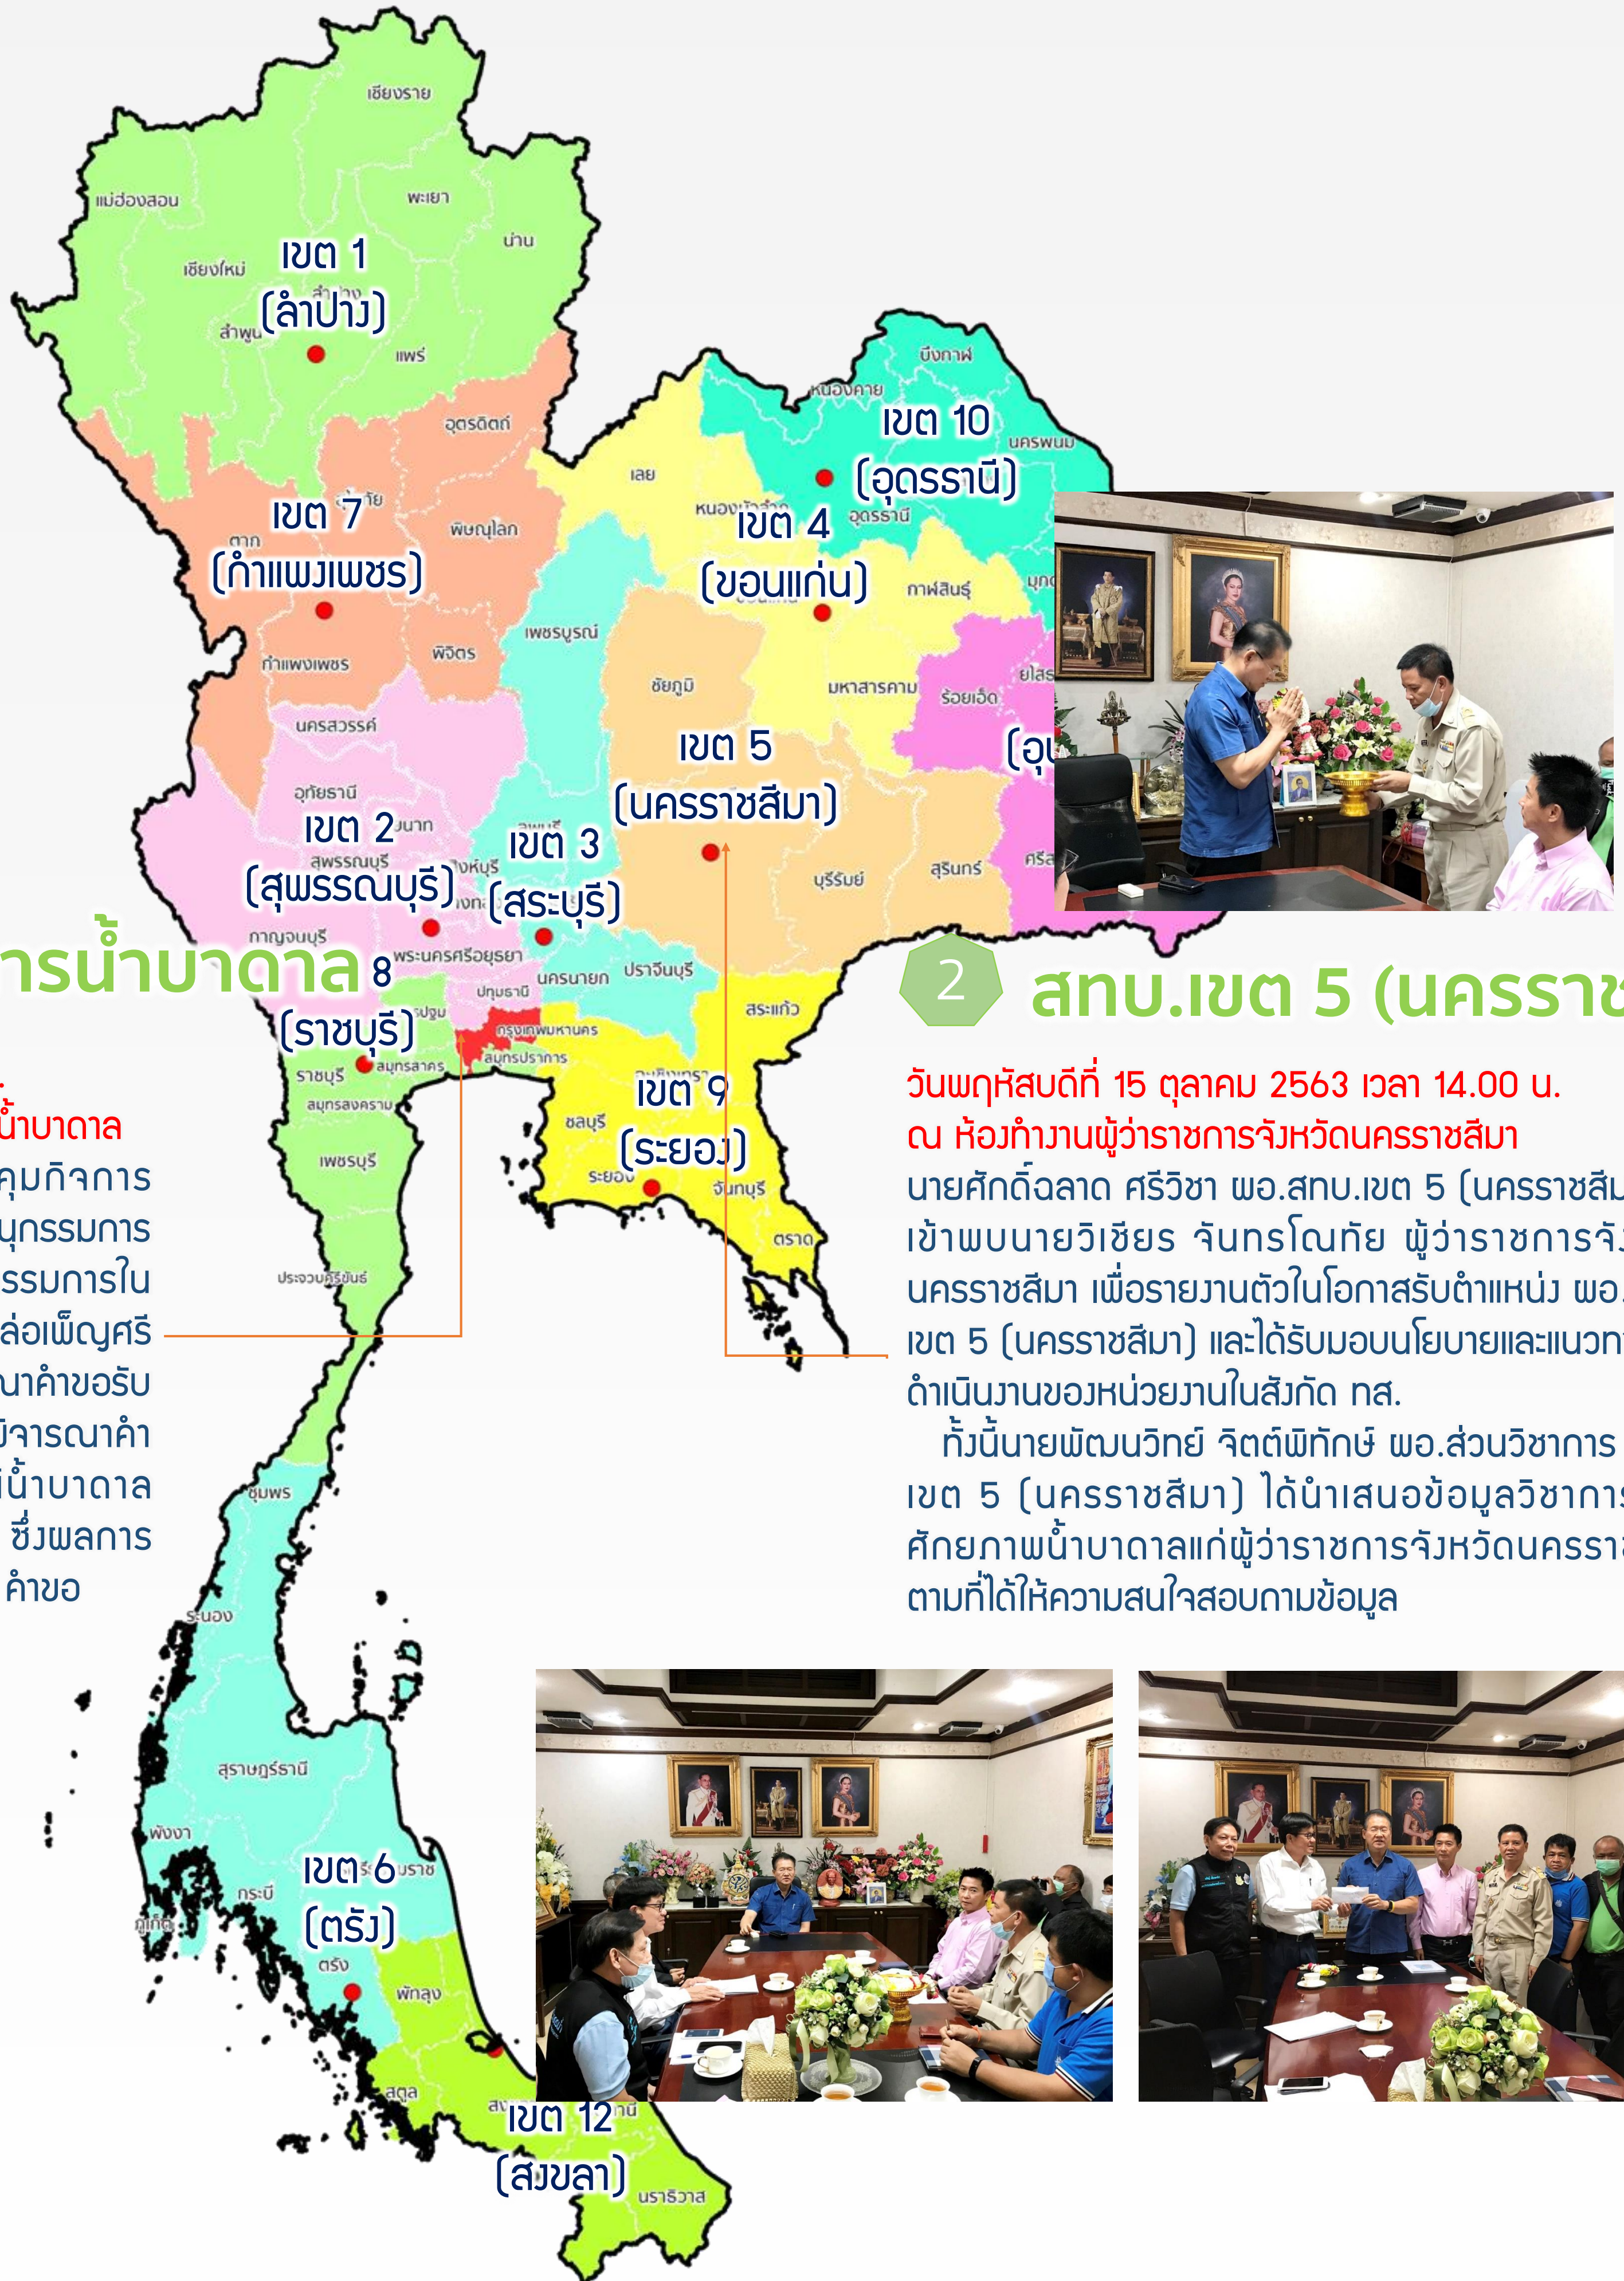

1 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายวิทยา มินีสัย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2563 โดยมีนายอรนุช หล่อเพ็ญศรี รอง อทบ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล และพิจารณาคำขออนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ปริมาณน้ำเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 13 ราย 15 คำขอ


วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรายงานตัวในโอกาสรับตำแหน่ง พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) และได้รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.
ทั้งนี้นายพัฒน์วิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้นำเสนอข้อมูลวิชาการด้านศักยภาพน้ำบาดาลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล

ข่าวเชิงบวก = 2

ข่าวเชิงลบ = ไม่มี

พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีอุทกภัย น้ำท่วม (ปก.) และผลการให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

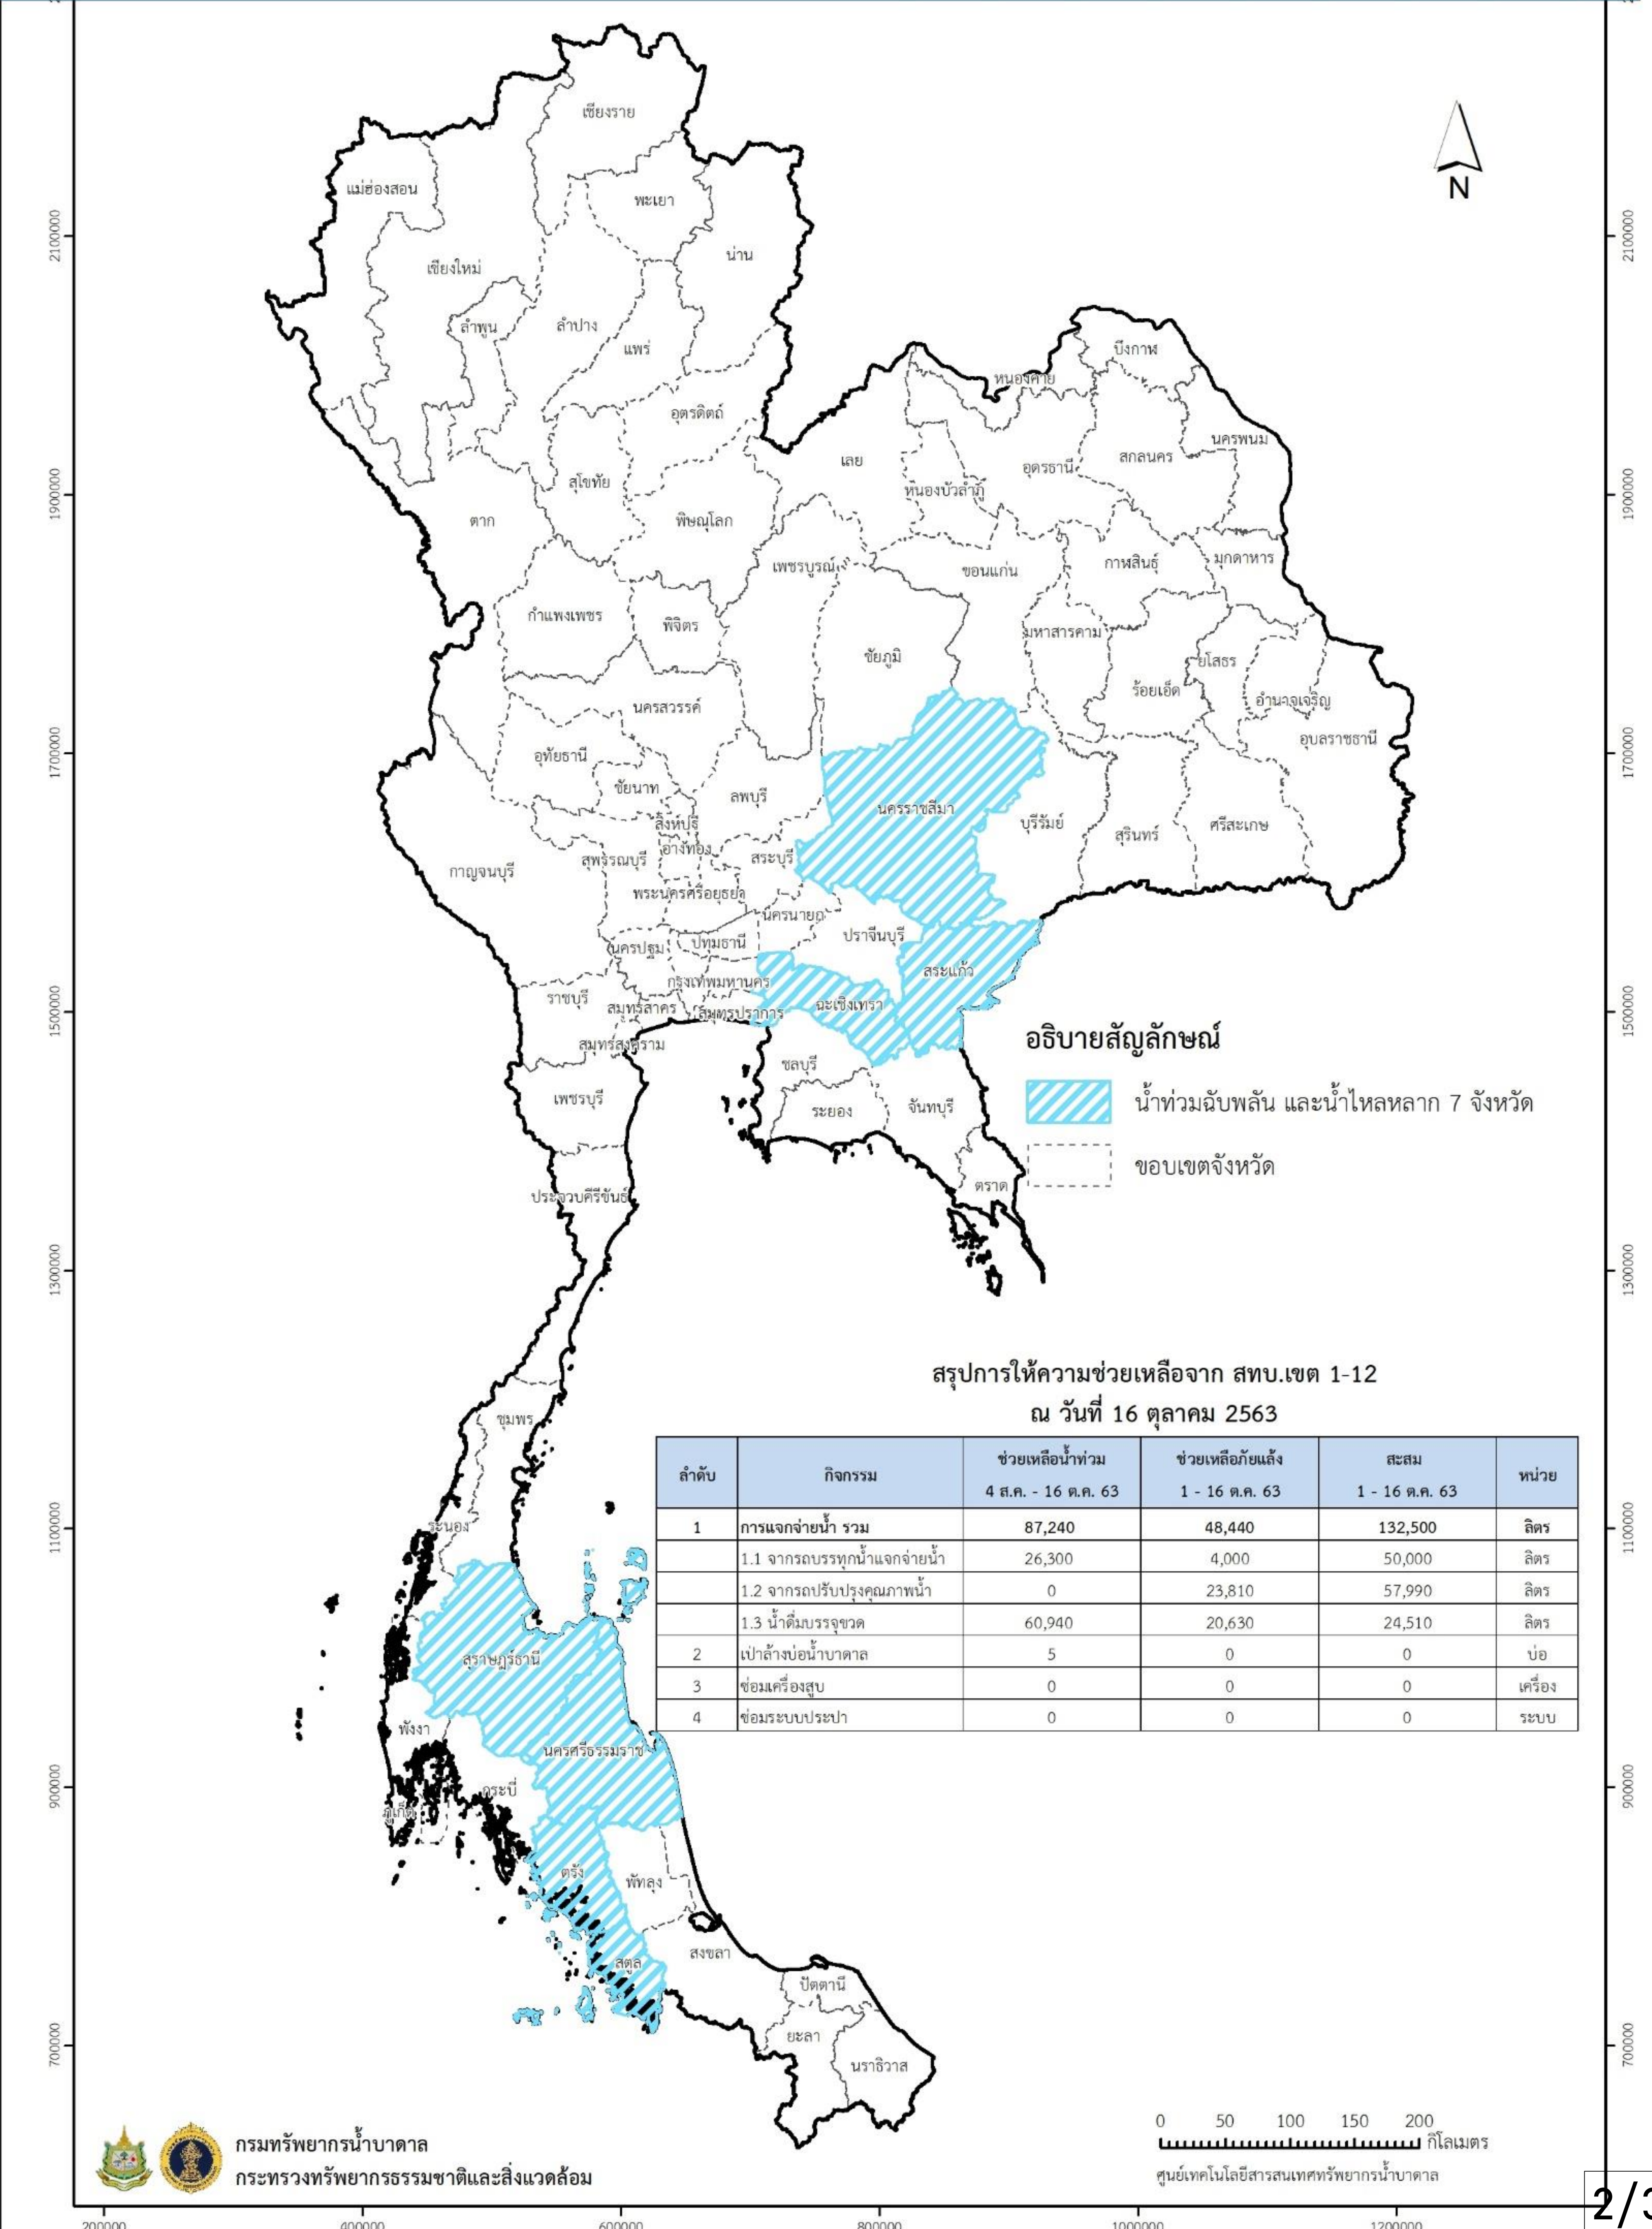

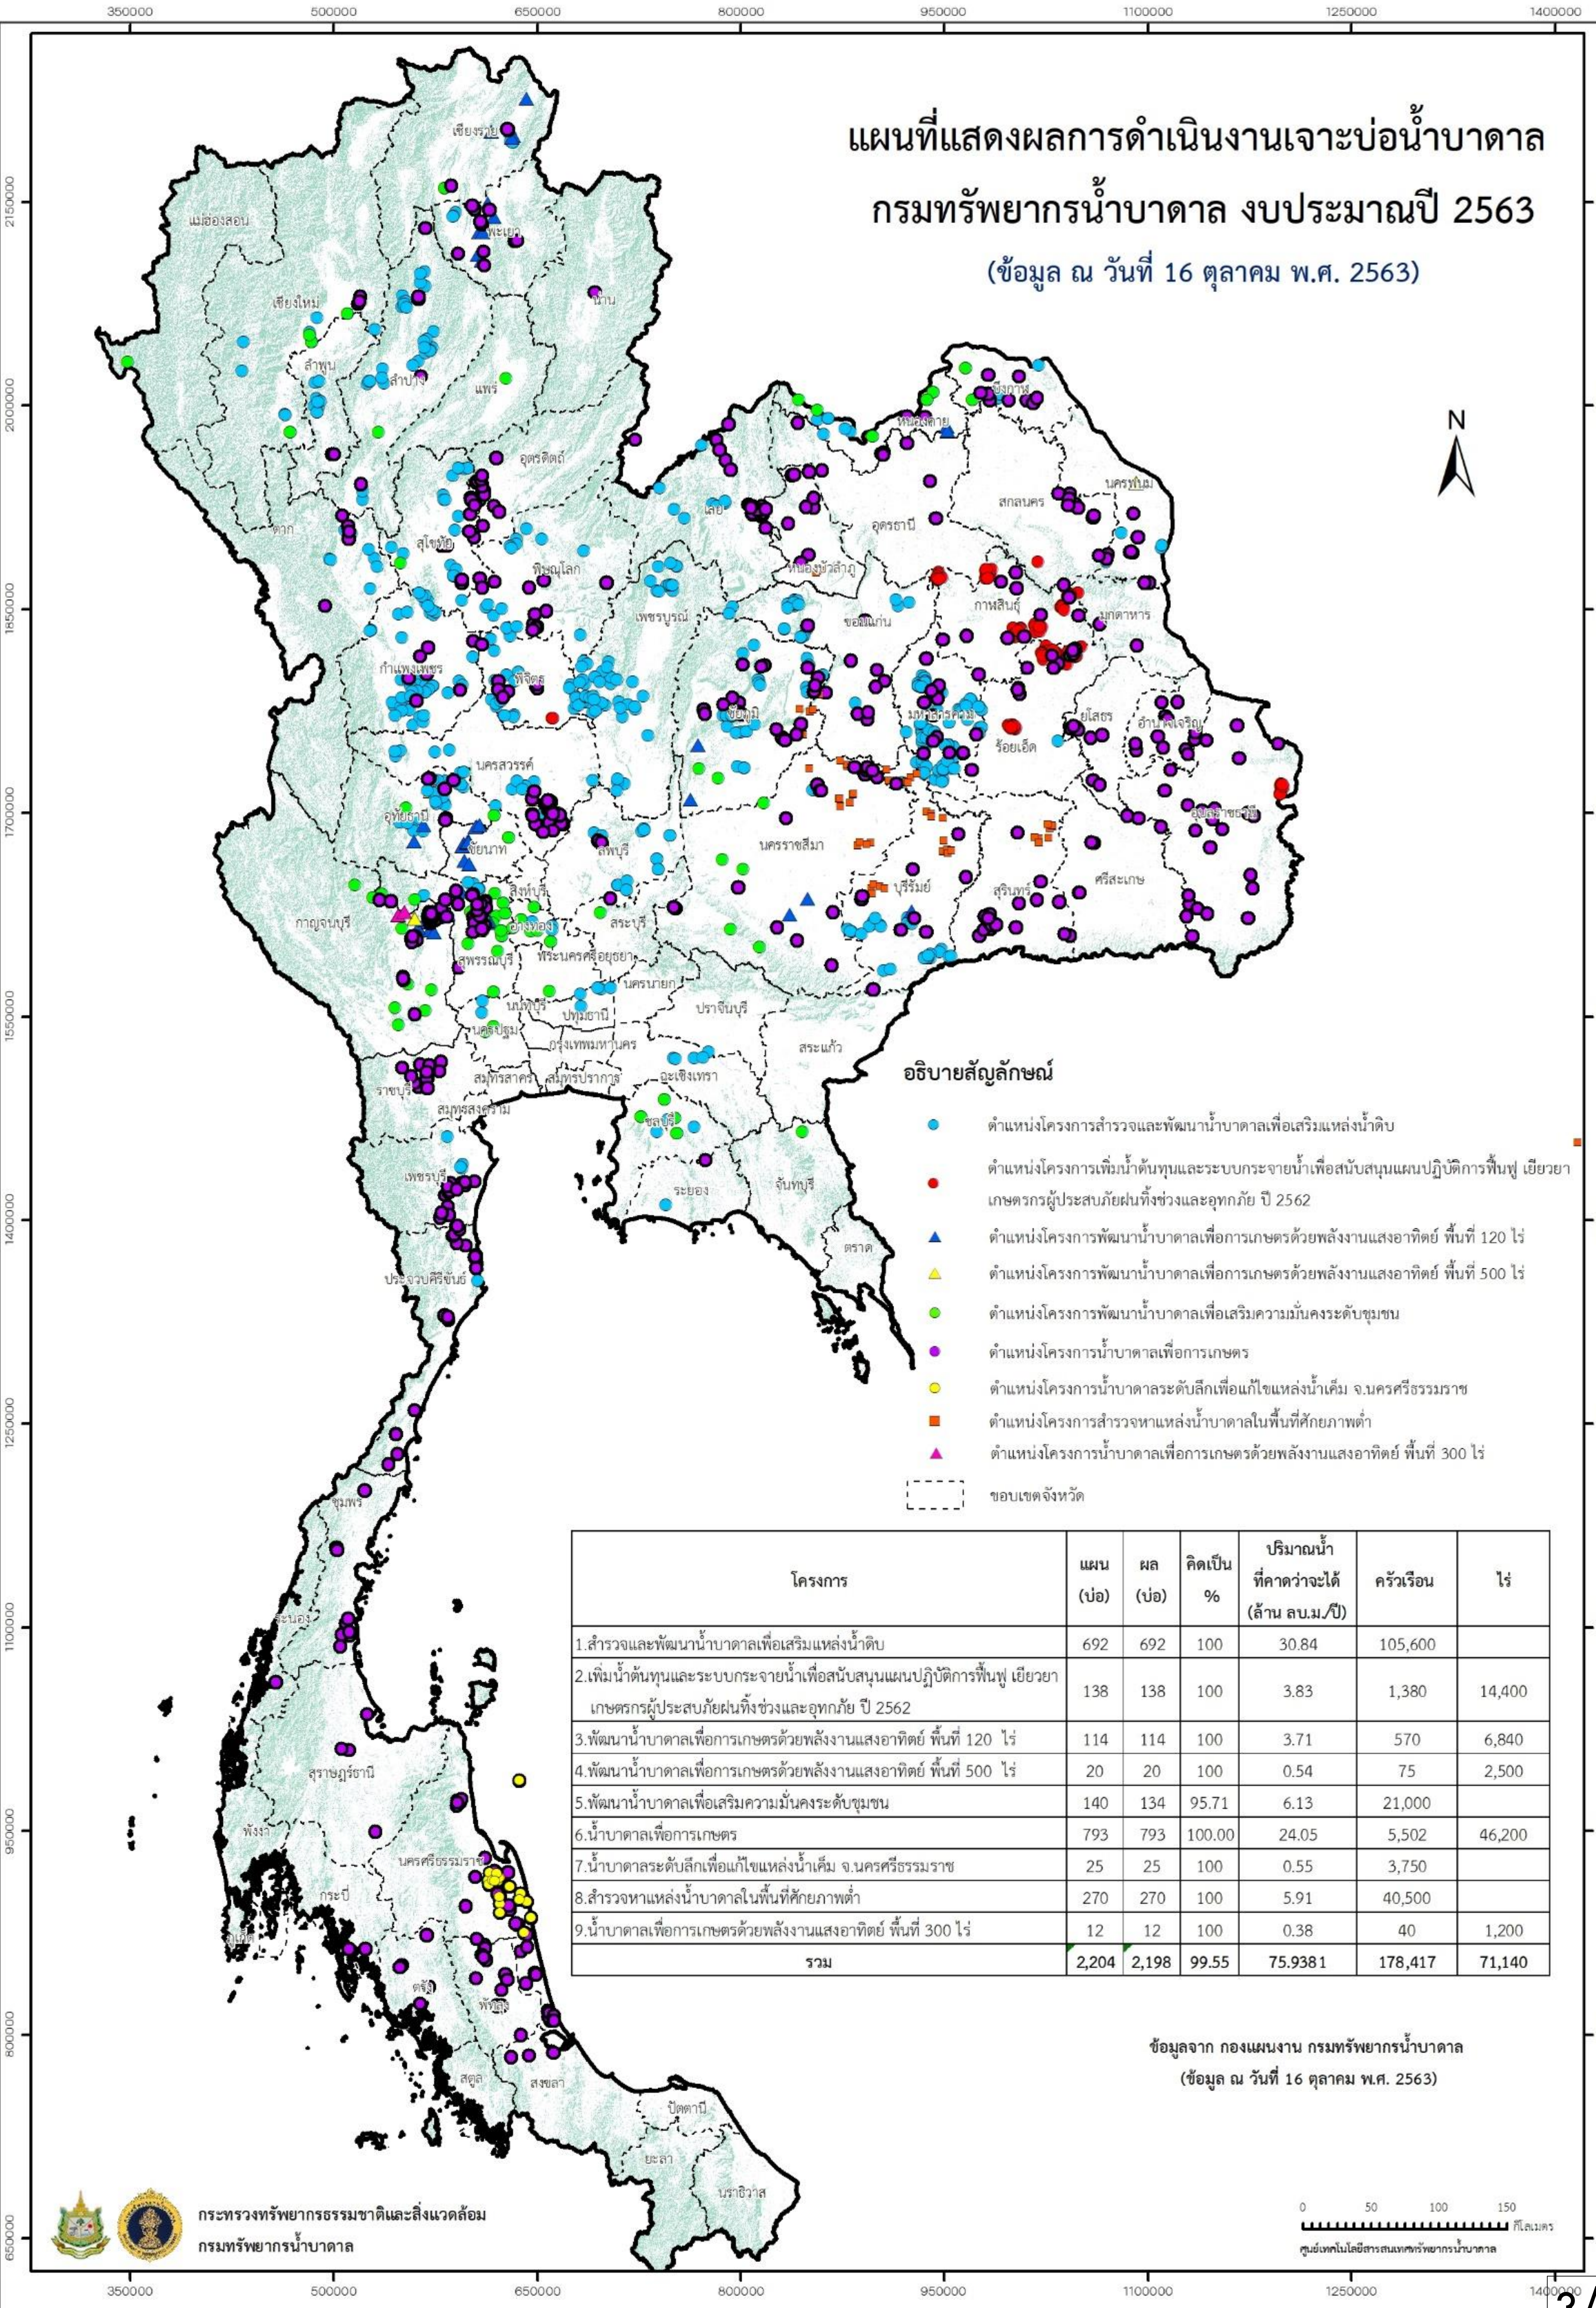

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

- อธิบายสัญลักษณ์**
- ตำแหน่งโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ
 - ตำแหน่งโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
 - ▲ ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 120 ไร่
 - ▲ ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่
 - ตำแหน่งโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน
 - ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
 - ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขแหล่งน้ำเค็ม จ.นครศรีธรรมราช
 - ตำแหน่งโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ
 - ▲ ตำแหน่งโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 300 ไร่
 - ขอบเขตจังหวัด

โครงการ	แผน (บ่อ)	ผล (บ่อ)	คิดเป็น %	ปริมาณน้ำ ที่คาดว่าจะได้ (ล้าน ลบ.ม./ปี)	ครัวเรือน	ไร่
1.สำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ	692	692	100	30.84	105,600	
2.เพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562	138	138	100	3.83	1,380	14,400
3.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 120 ไร่	114	114	100	3.71	570	6,840
4.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่	20	20	100	0.54	75	2,500
5.พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน	140	134	95.71	6.13	21,000	
6.น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	793	793	100.00	24.05	5,502	46,200
7.น้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขแหล่งน้ำเค็ม จ.นครศรีธรรมราช	25	25	100	0.55	3,750	
8.สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	270	270	100	5.91	40,500	
9.น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 300 ไร่	12	12	100	0.38	40	1,200
รวม	2,204	2,198	99.55	75.9381	178,417	71,140

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

