

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 1 กองแผนงาน (ส่วนกลาง) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่และการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค
- 4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งข้าชากหรือน้ำเค็ม

1 กองแผนงาน

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อทบ. เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณา(ร่าง) แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงบประมาณ



2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านโคกโคเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานรากที่ตักหอดึงหลักเก็บน้ำ



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่และการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการโครงการฯ ให้กับนายเจตศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ ผู้นำท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรับฟังและสำรวจพื้นที่



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านทุ่งเหว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแร่ อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งข้าชากหรือน้ำเค็ม โดยเร่งเจาะน้ำบาดาลเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างระบบ ต่อไป

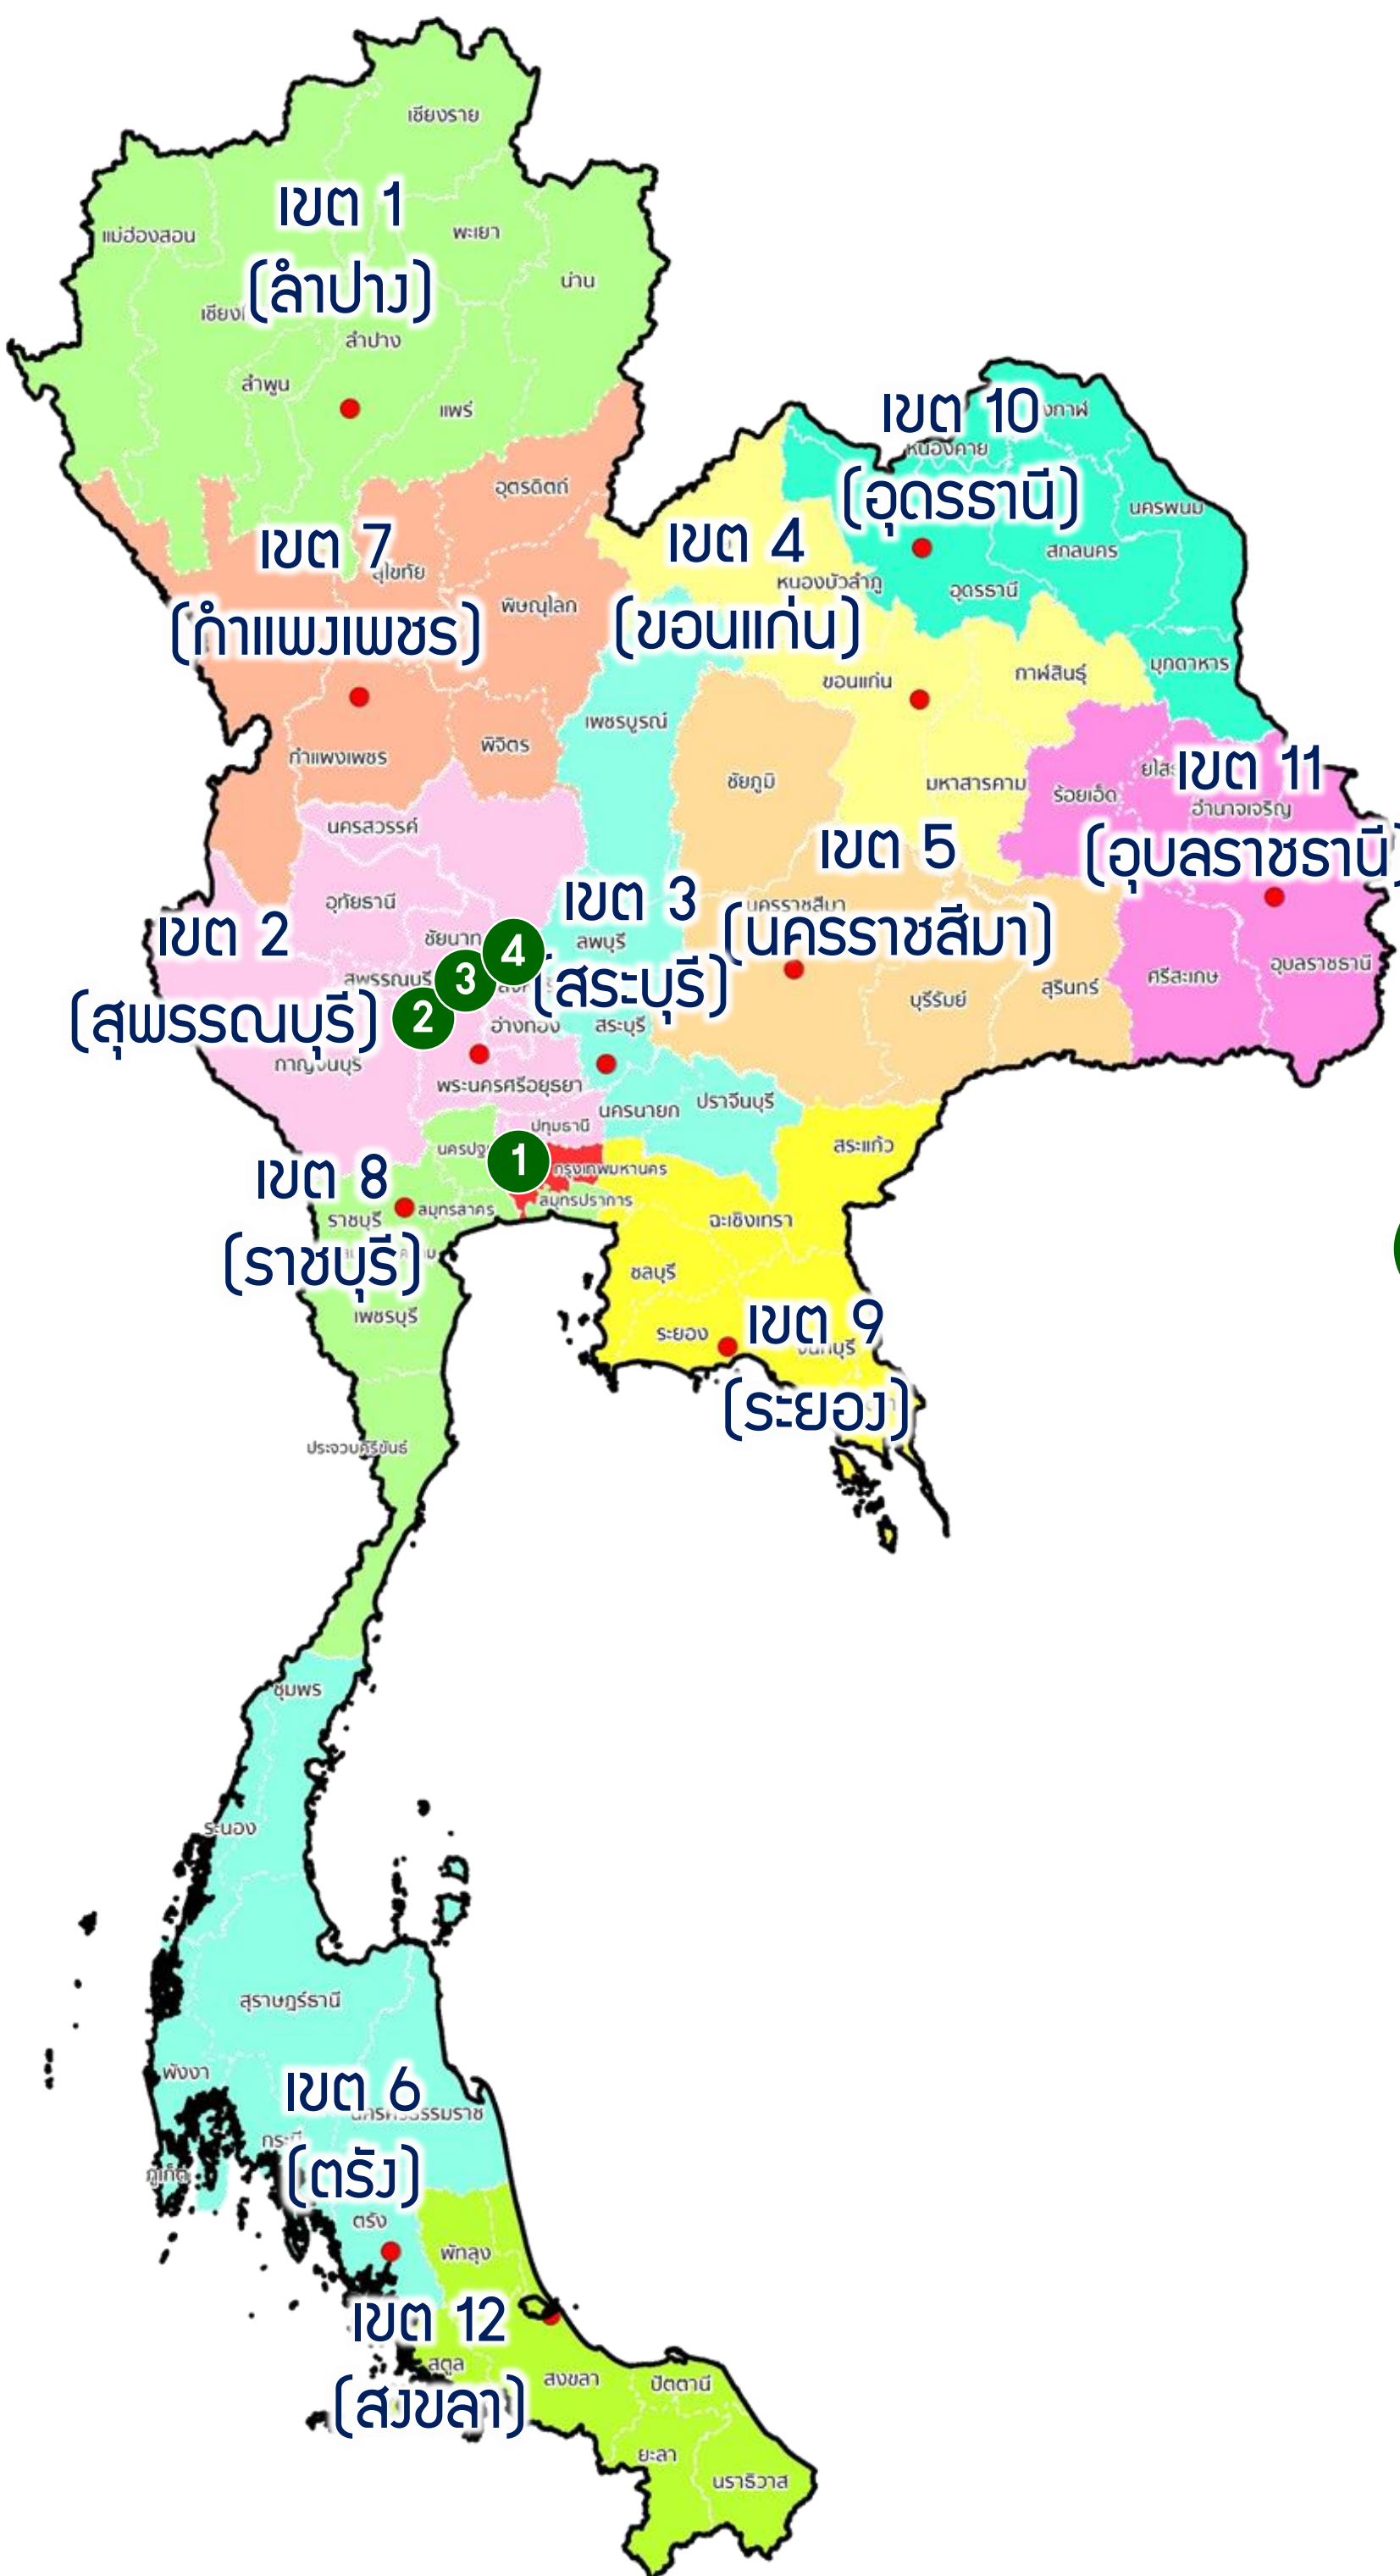


ประเภทข่าว	วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	226
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

P.1/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

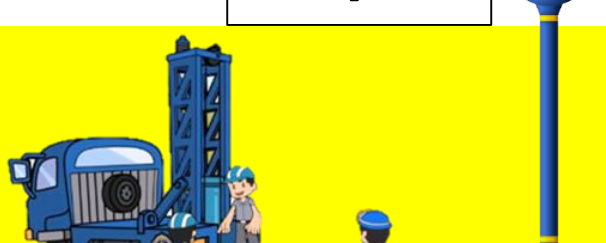

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

5 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและสนับสนุนการอุปโภคบริโภค

6 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

8 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอดอนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

5 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านปากชดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและสนับสนุนการอุปโภคบริโภค โดยได้ทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้ น้ำ และผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถึงรูปแบบแนวทางและการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินการเจาะสำรวจ พบชั้นน้ำในความลึก 162 เมตร และมีปริมาณน้ำประมาณ 40-50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง




7 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับนายสรชิต สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 โดยได้ตรวจติดตามการติดตั้งเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ติดตั้งสถานีละ 4 ถัง พร้อมกับหอดักเหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร และได้เร่งดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาและเดินท่อส่งน้ำให้แก่มุมชนต่อไป

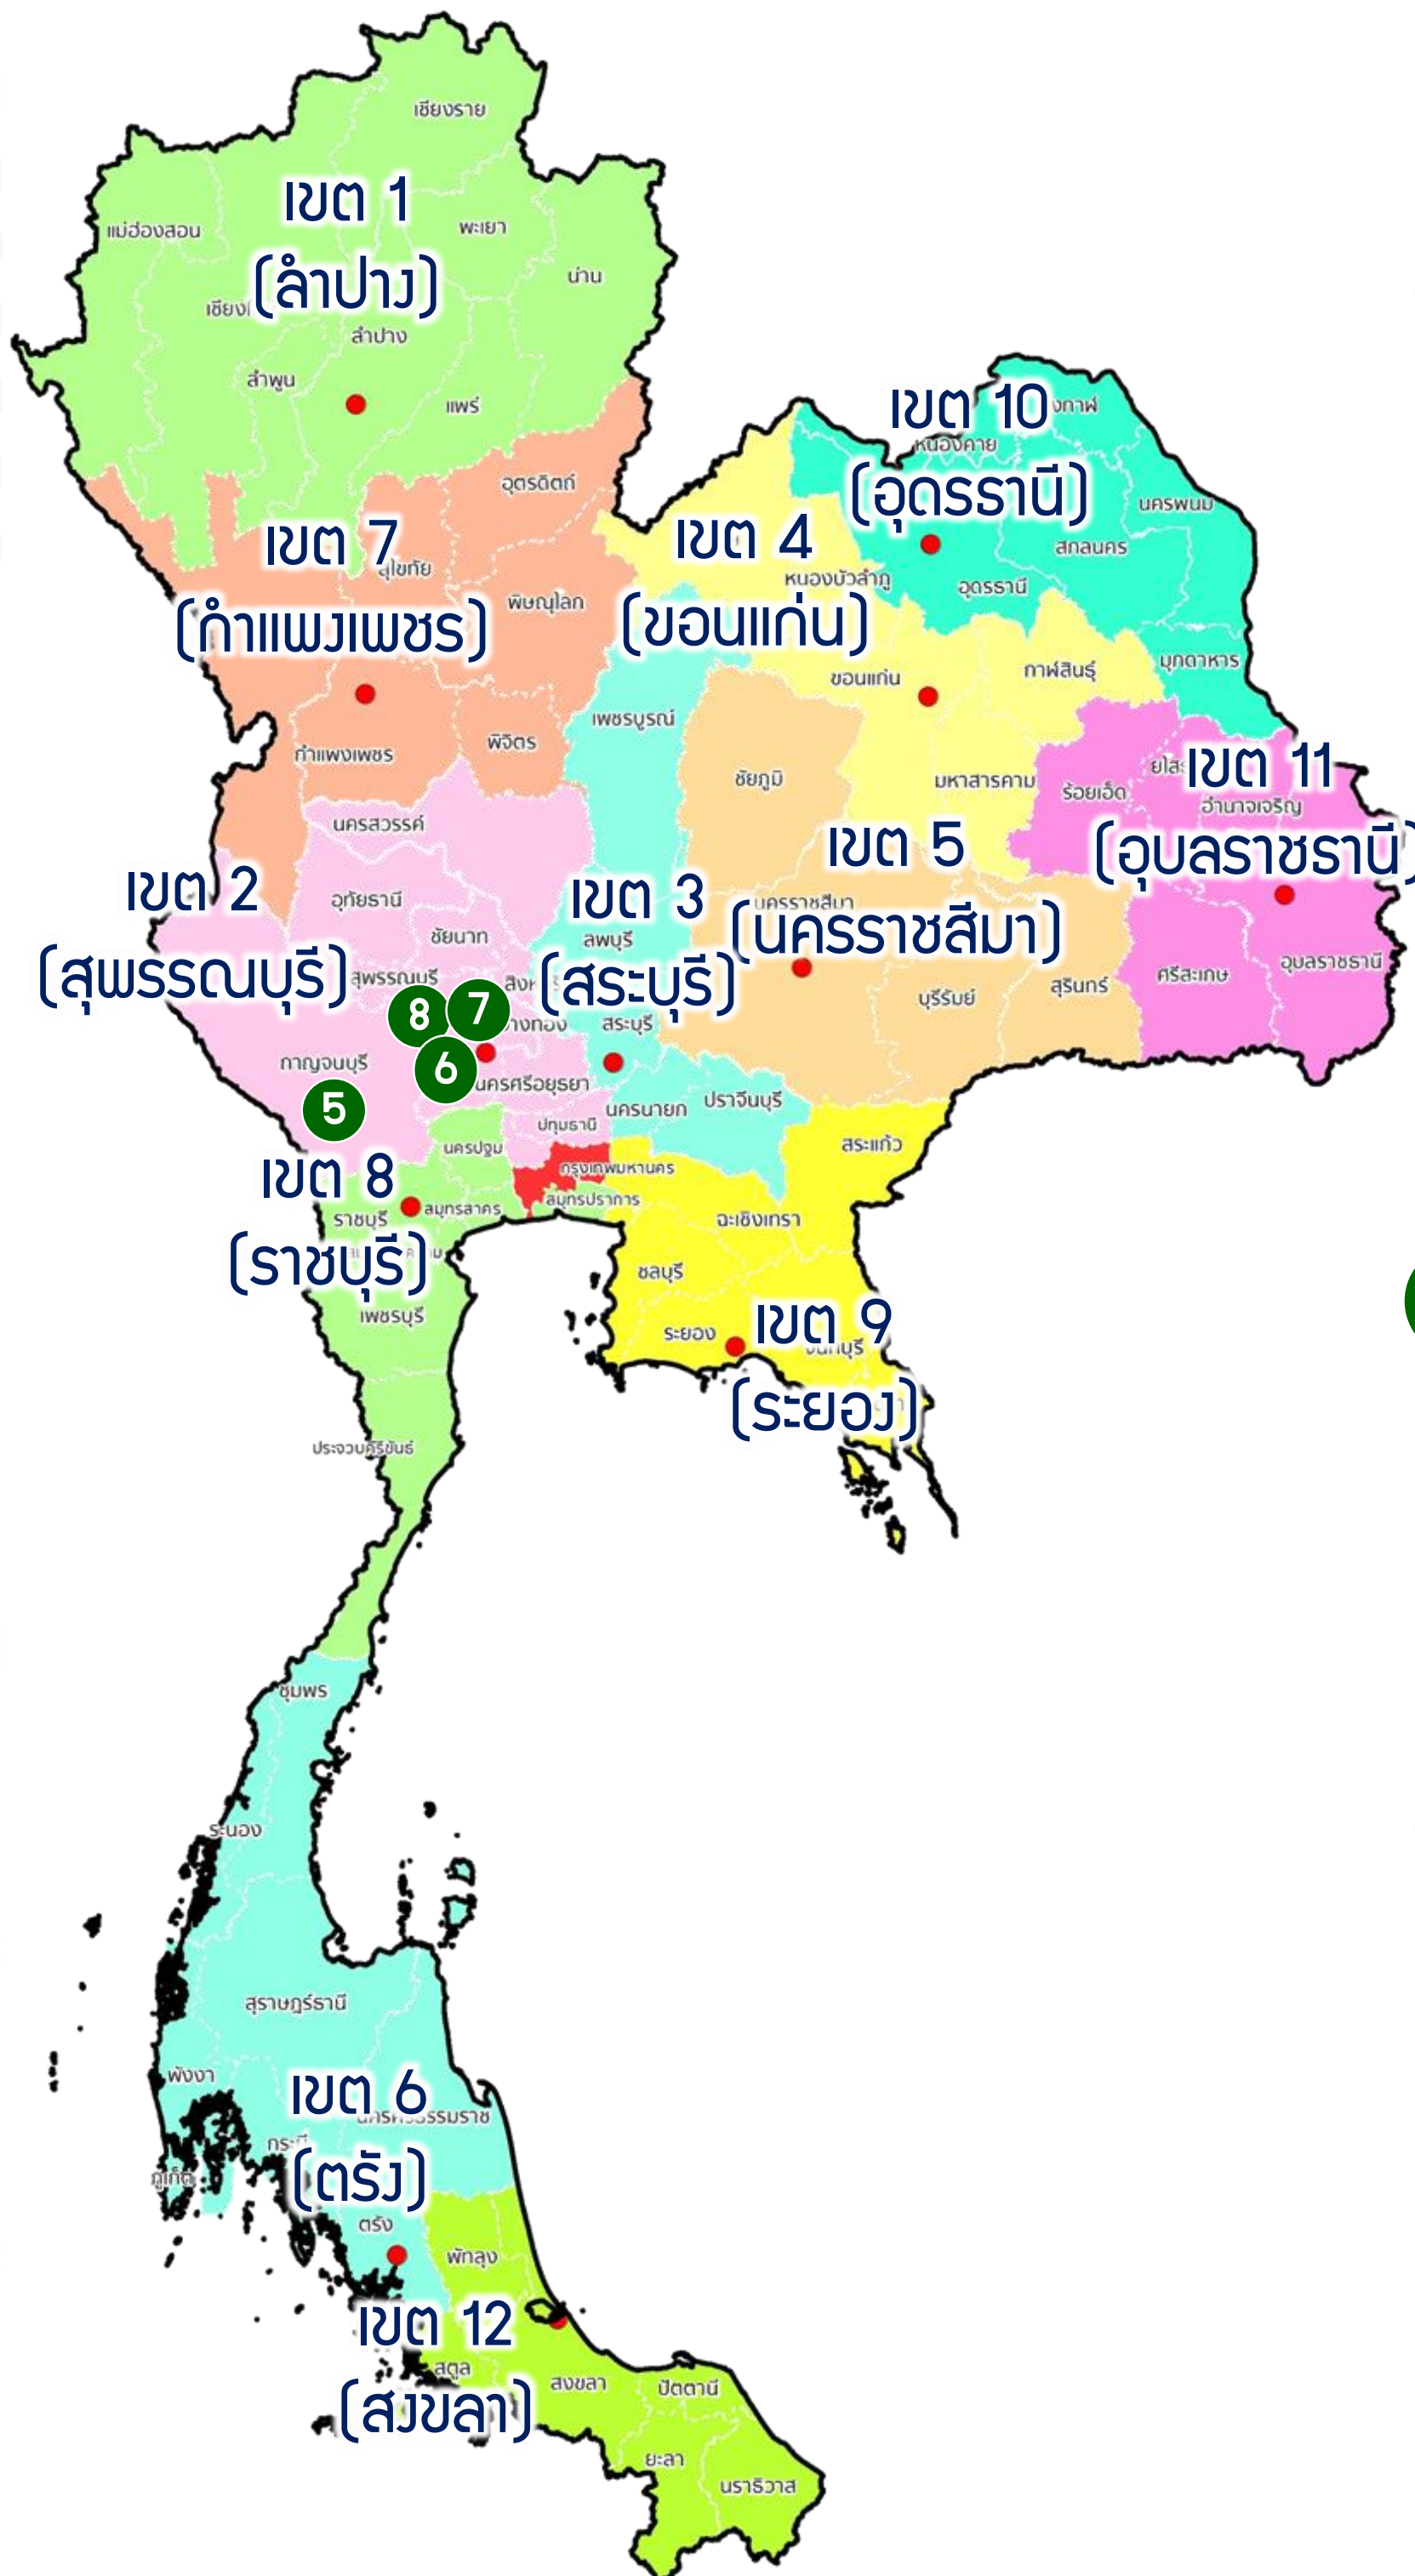

6 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ติดตั้งสถานีละ 4 ถัง พร้อมกับหอดักเหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร



8 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นช้าง อำเภอดอนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ติดตั้งสถานีละ 4 ถัง พร้อมกับหอดักเหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร



ประเภทข่าว	วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	226
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1


P.2/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

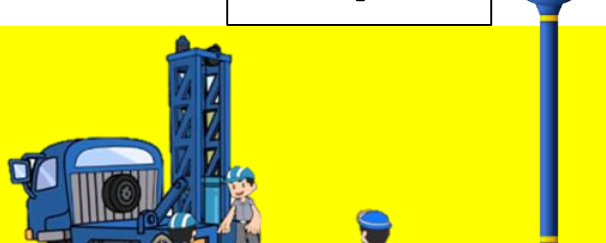

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลท่าหมื่นราบ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร

9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยเจาะน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 53 เมตร ปริมาณน้ำจืดไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 50 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 5 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุน 38,880 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ทันที



11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหมื่นราบ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 66 เมตร ปริมาณน้ำจืดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ทันที



10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาลใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยเจาะน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 52 เมตร ปริมาณน้ำจืดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 172 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 9 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุน 64,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ทันที




12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยเจาะ B ซึ่งกำลังดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 84 เมตร ปริมาณน้ำจืดไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ทันที

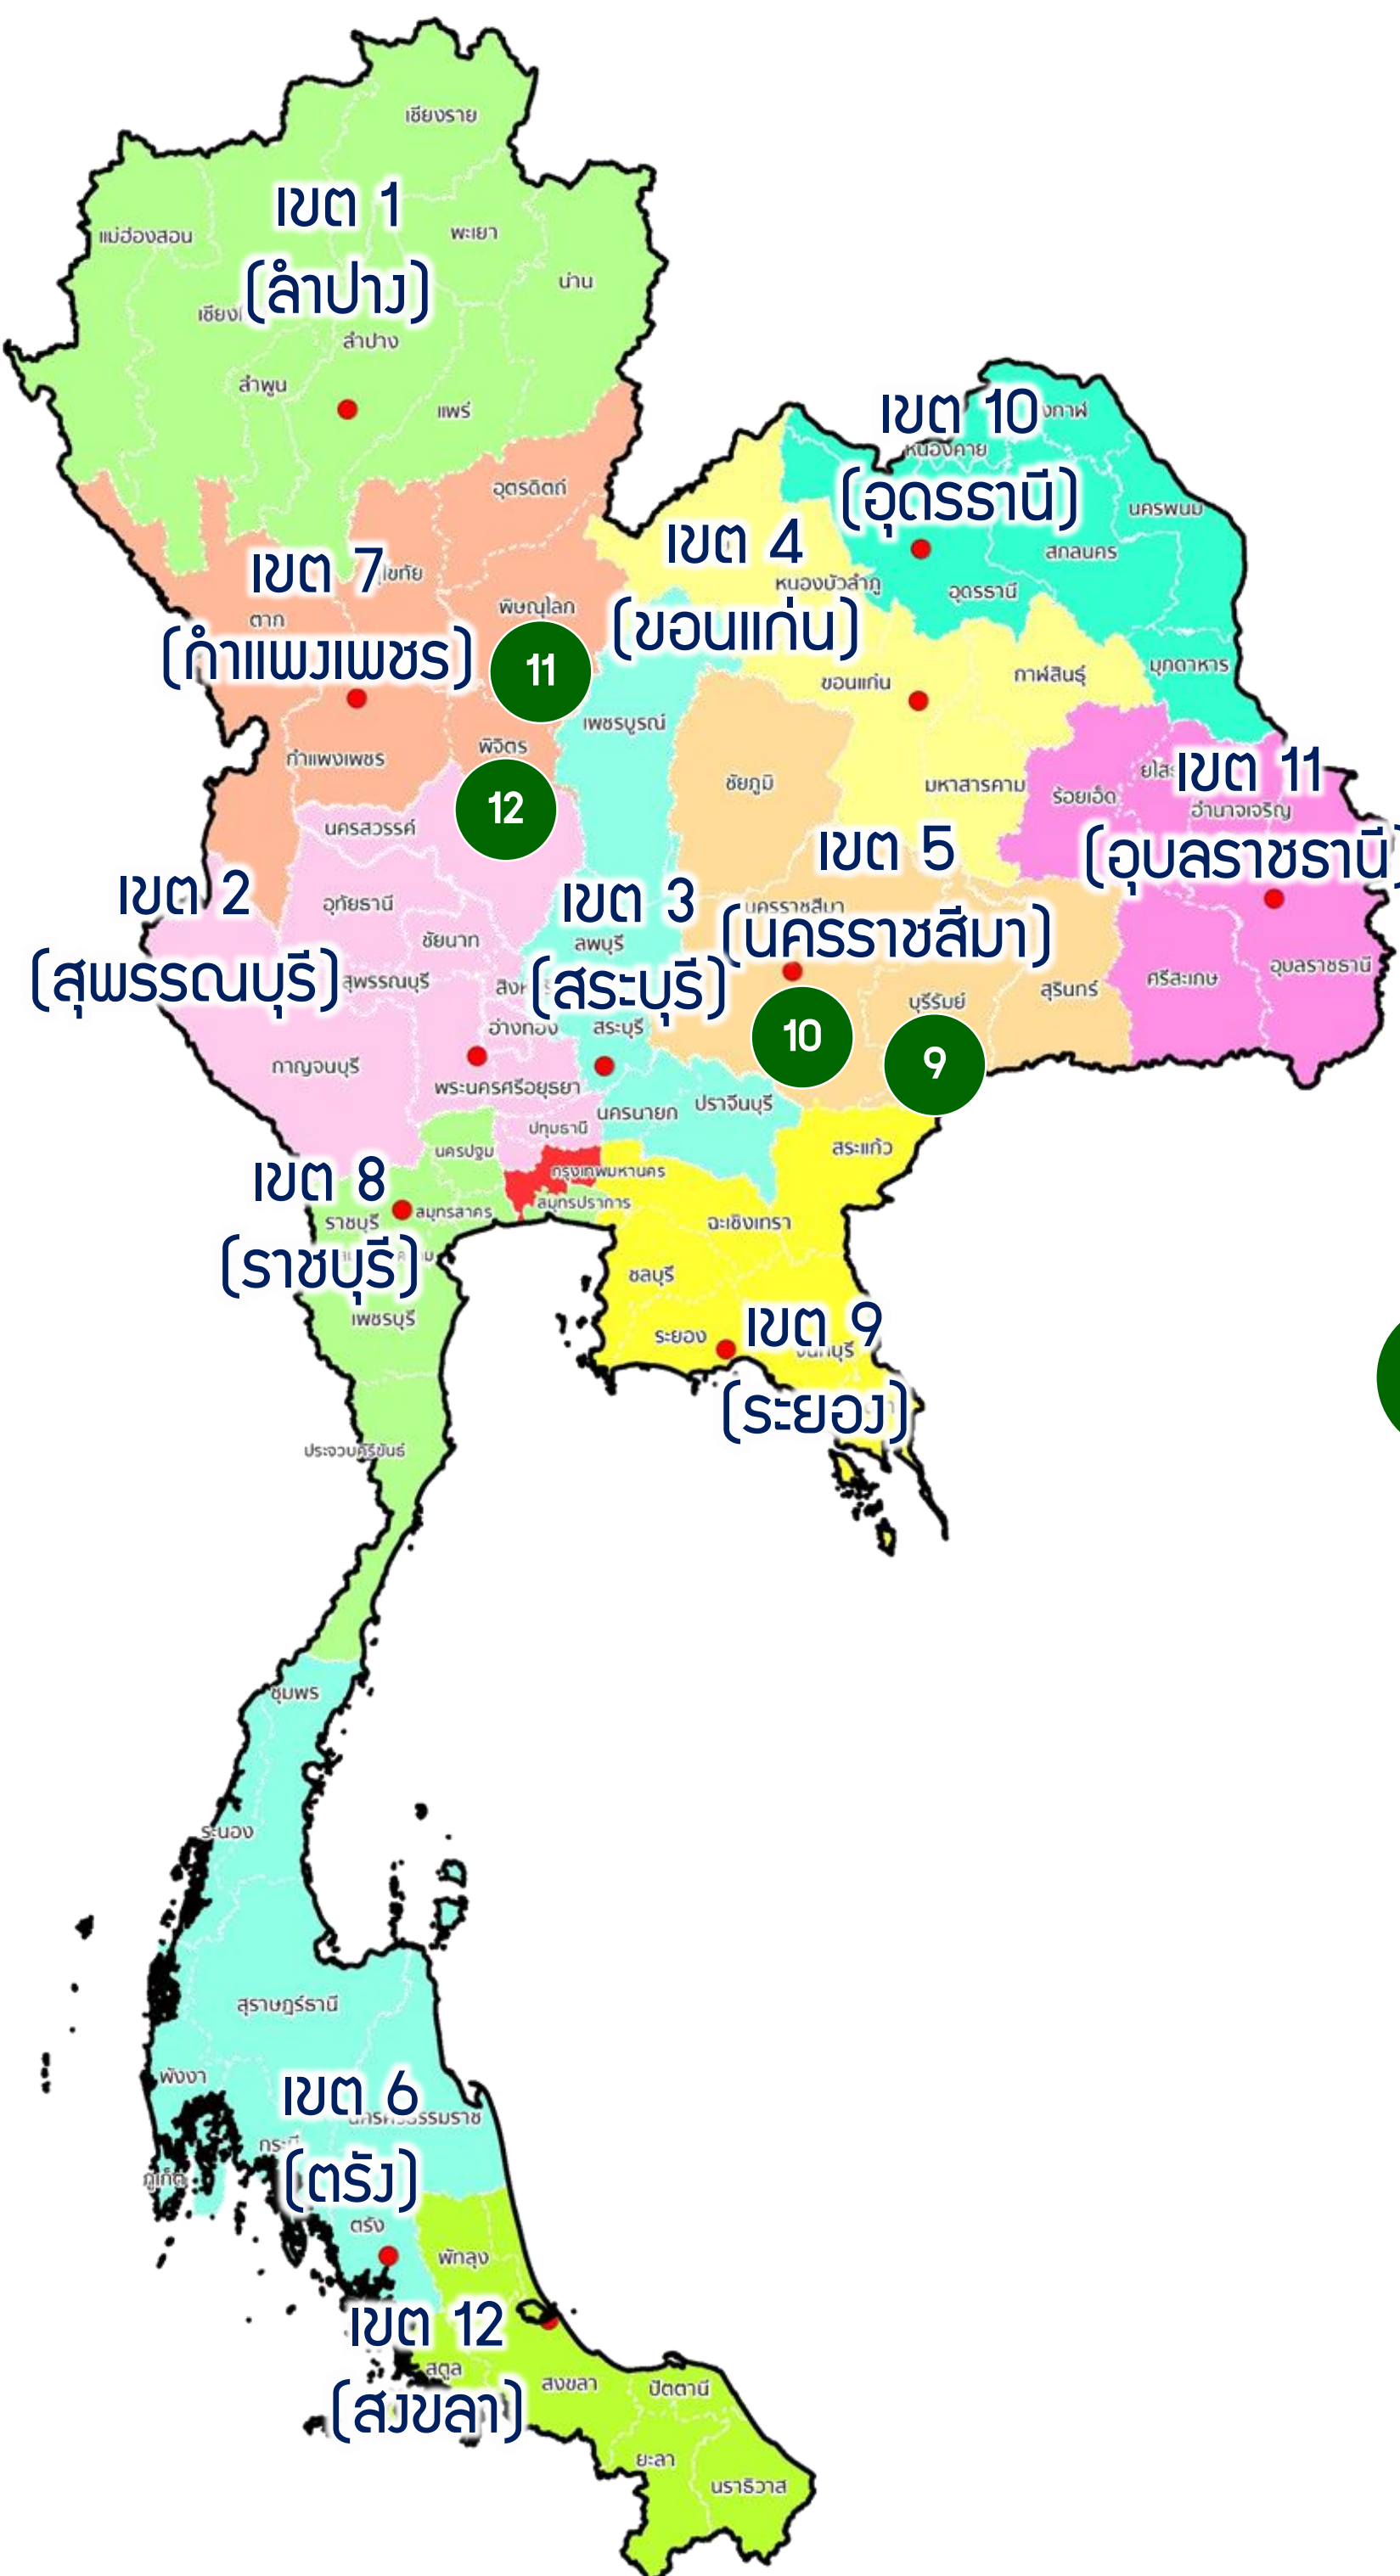

ประเภทข่าว

วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)

วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)

1.ประเด็นข่าวด้านบวก

31

226

2.ประเด็นข่าวด้านลบ

0

1


P.3/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

13 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรทอง จังหวัดกำแพงเพชร

14 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

15 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพินเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

16 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลคลองพืกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

13 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรทอง จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 108 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ




15 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหลายขานว หมู่ที่ 8 ตำบลพินเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึก 104 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่

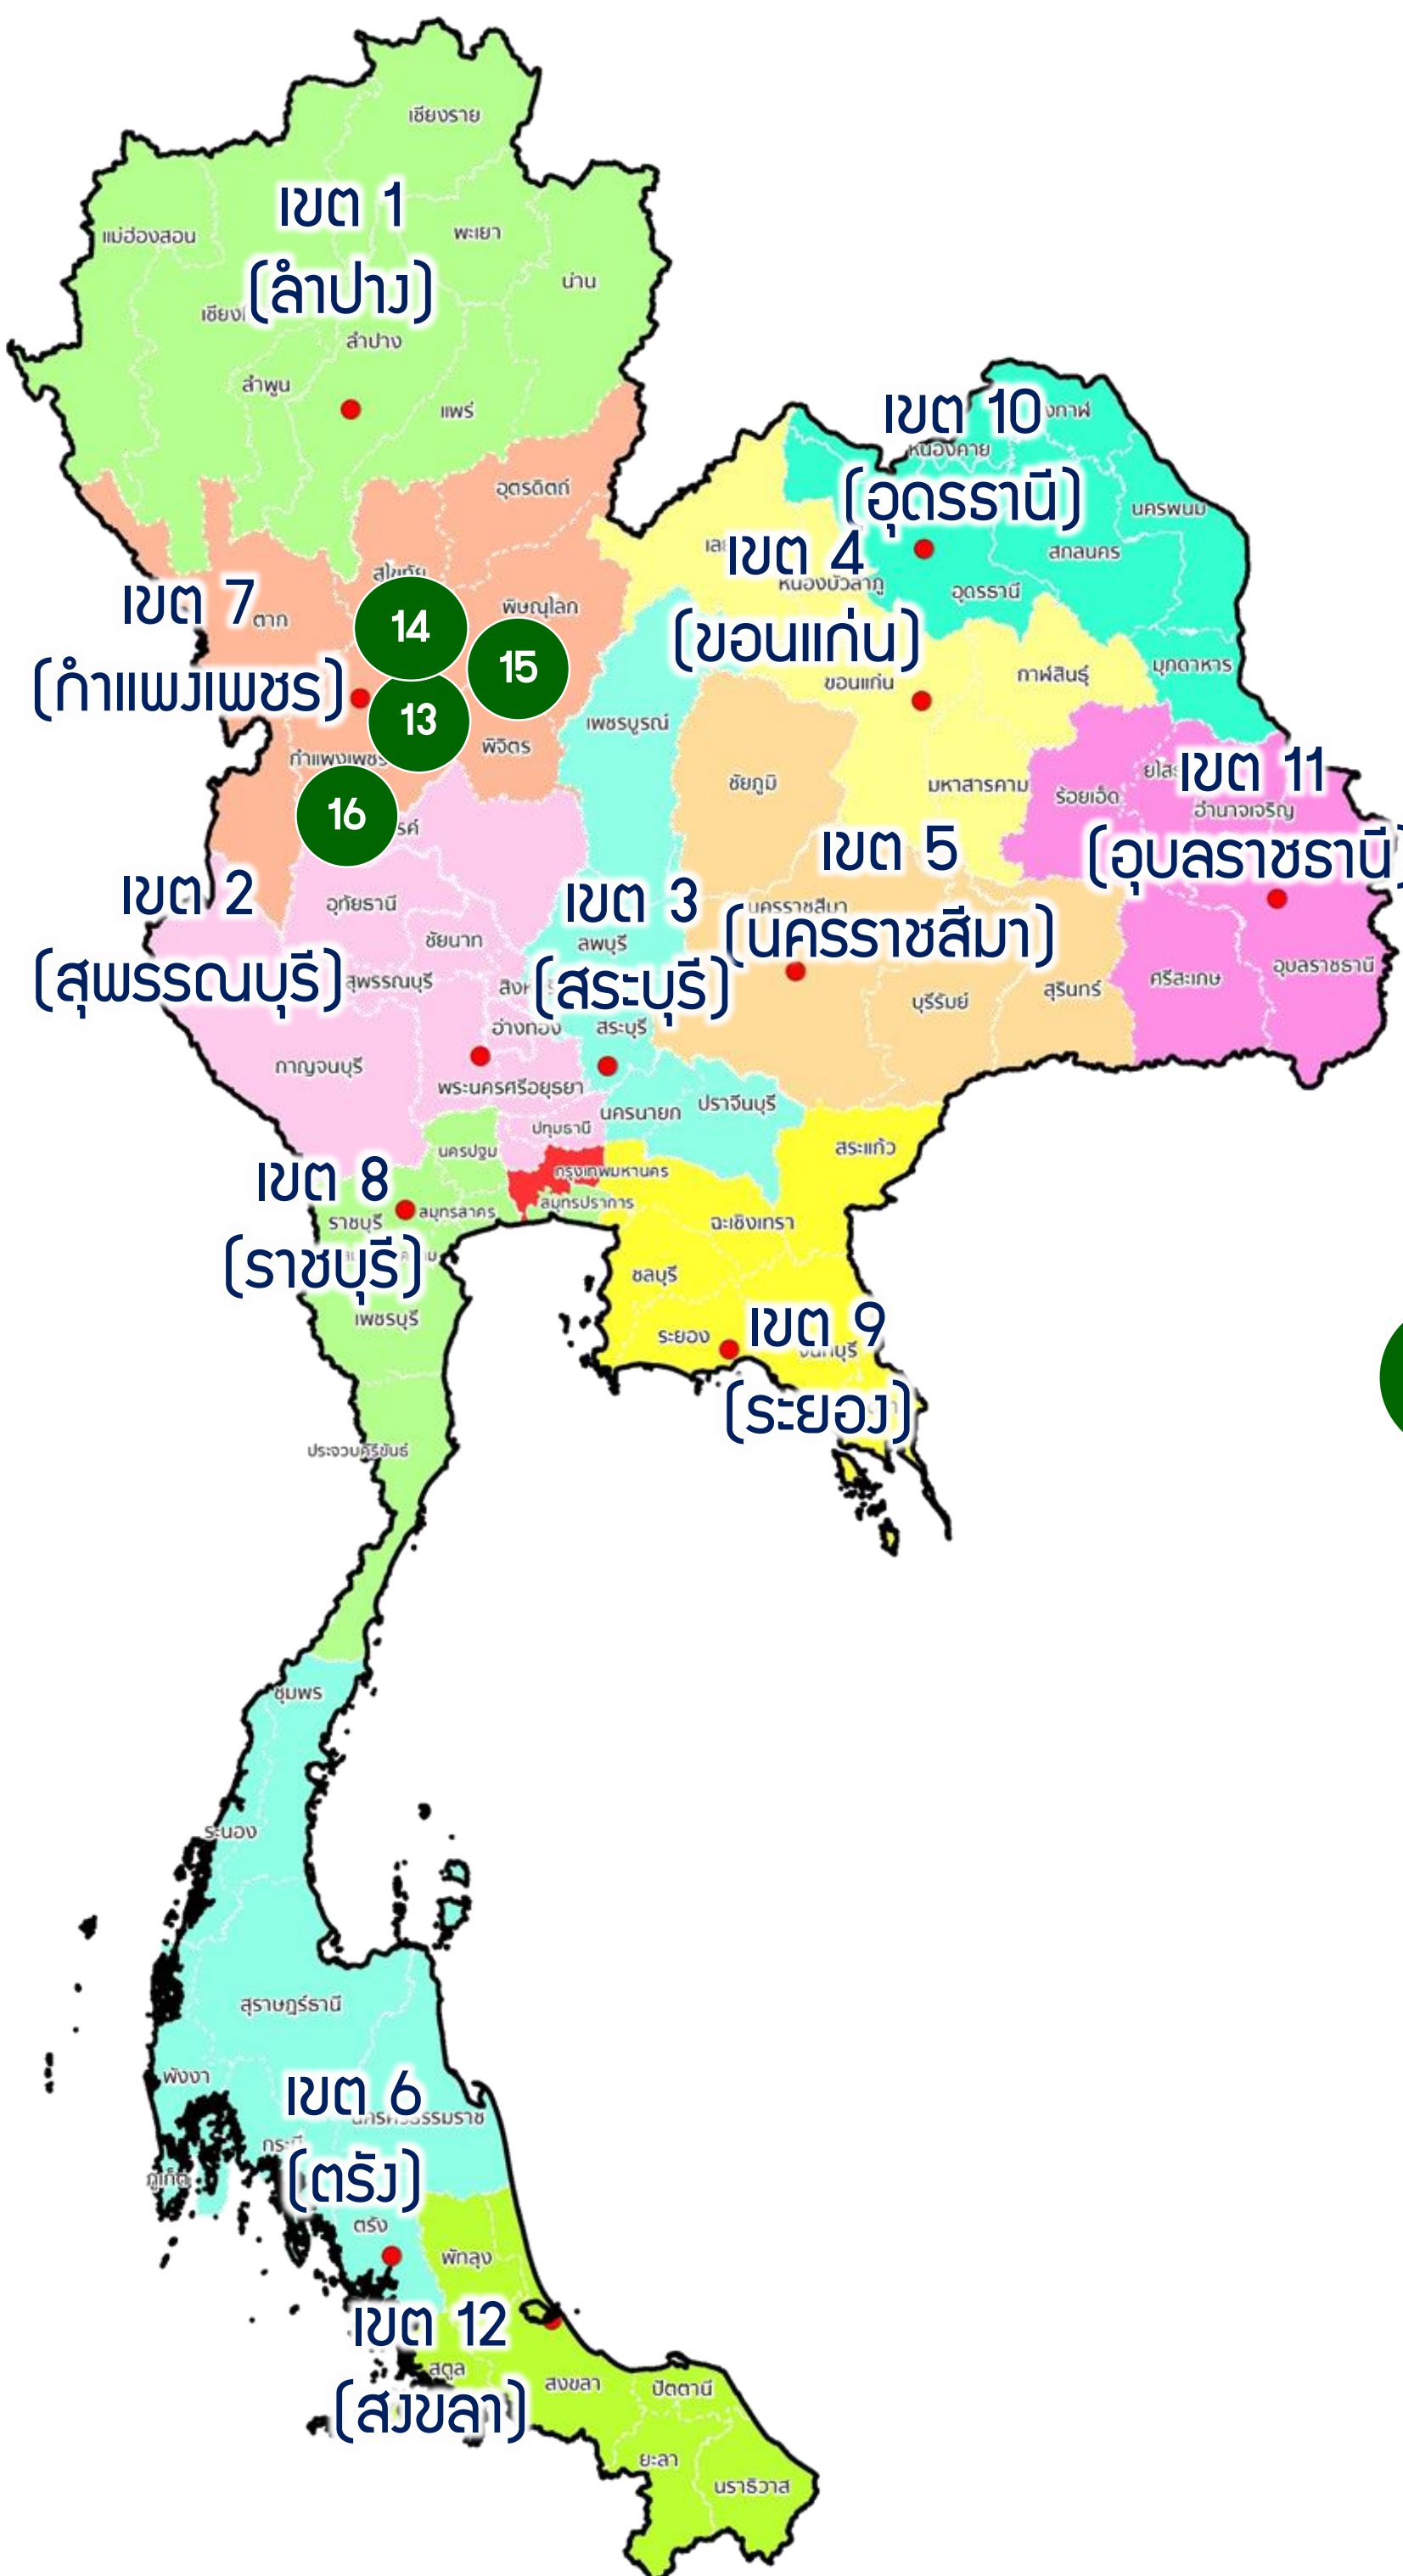

14 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านหนองกระดี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 134 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ



16 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านดงชะอม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพืกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 104 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ



ประเภทข่าว	วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	226
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

P.4/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 17 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
- 18 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- 19 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 20 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลน้ำดื่มสะอาด เนื่องจากมีปัญหาอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ชำรุดระบบไม่ตัดการทำงาน ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



19 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านเนินมนตา หมู่ที่ 10 ตำบลกระเจ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของหน่วยเจาะ D9F โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กำกับให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั่วถึงและแก้ไขปัญหาแล้งน้ำหรือน้ำเค็ม ซึ่งผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ปริมาณน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



18 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านห้วยเท หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยเจาะน้ำบาดาล สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 84 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ




20 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านสระบาปบน ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการโดยให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างทั่วถึง

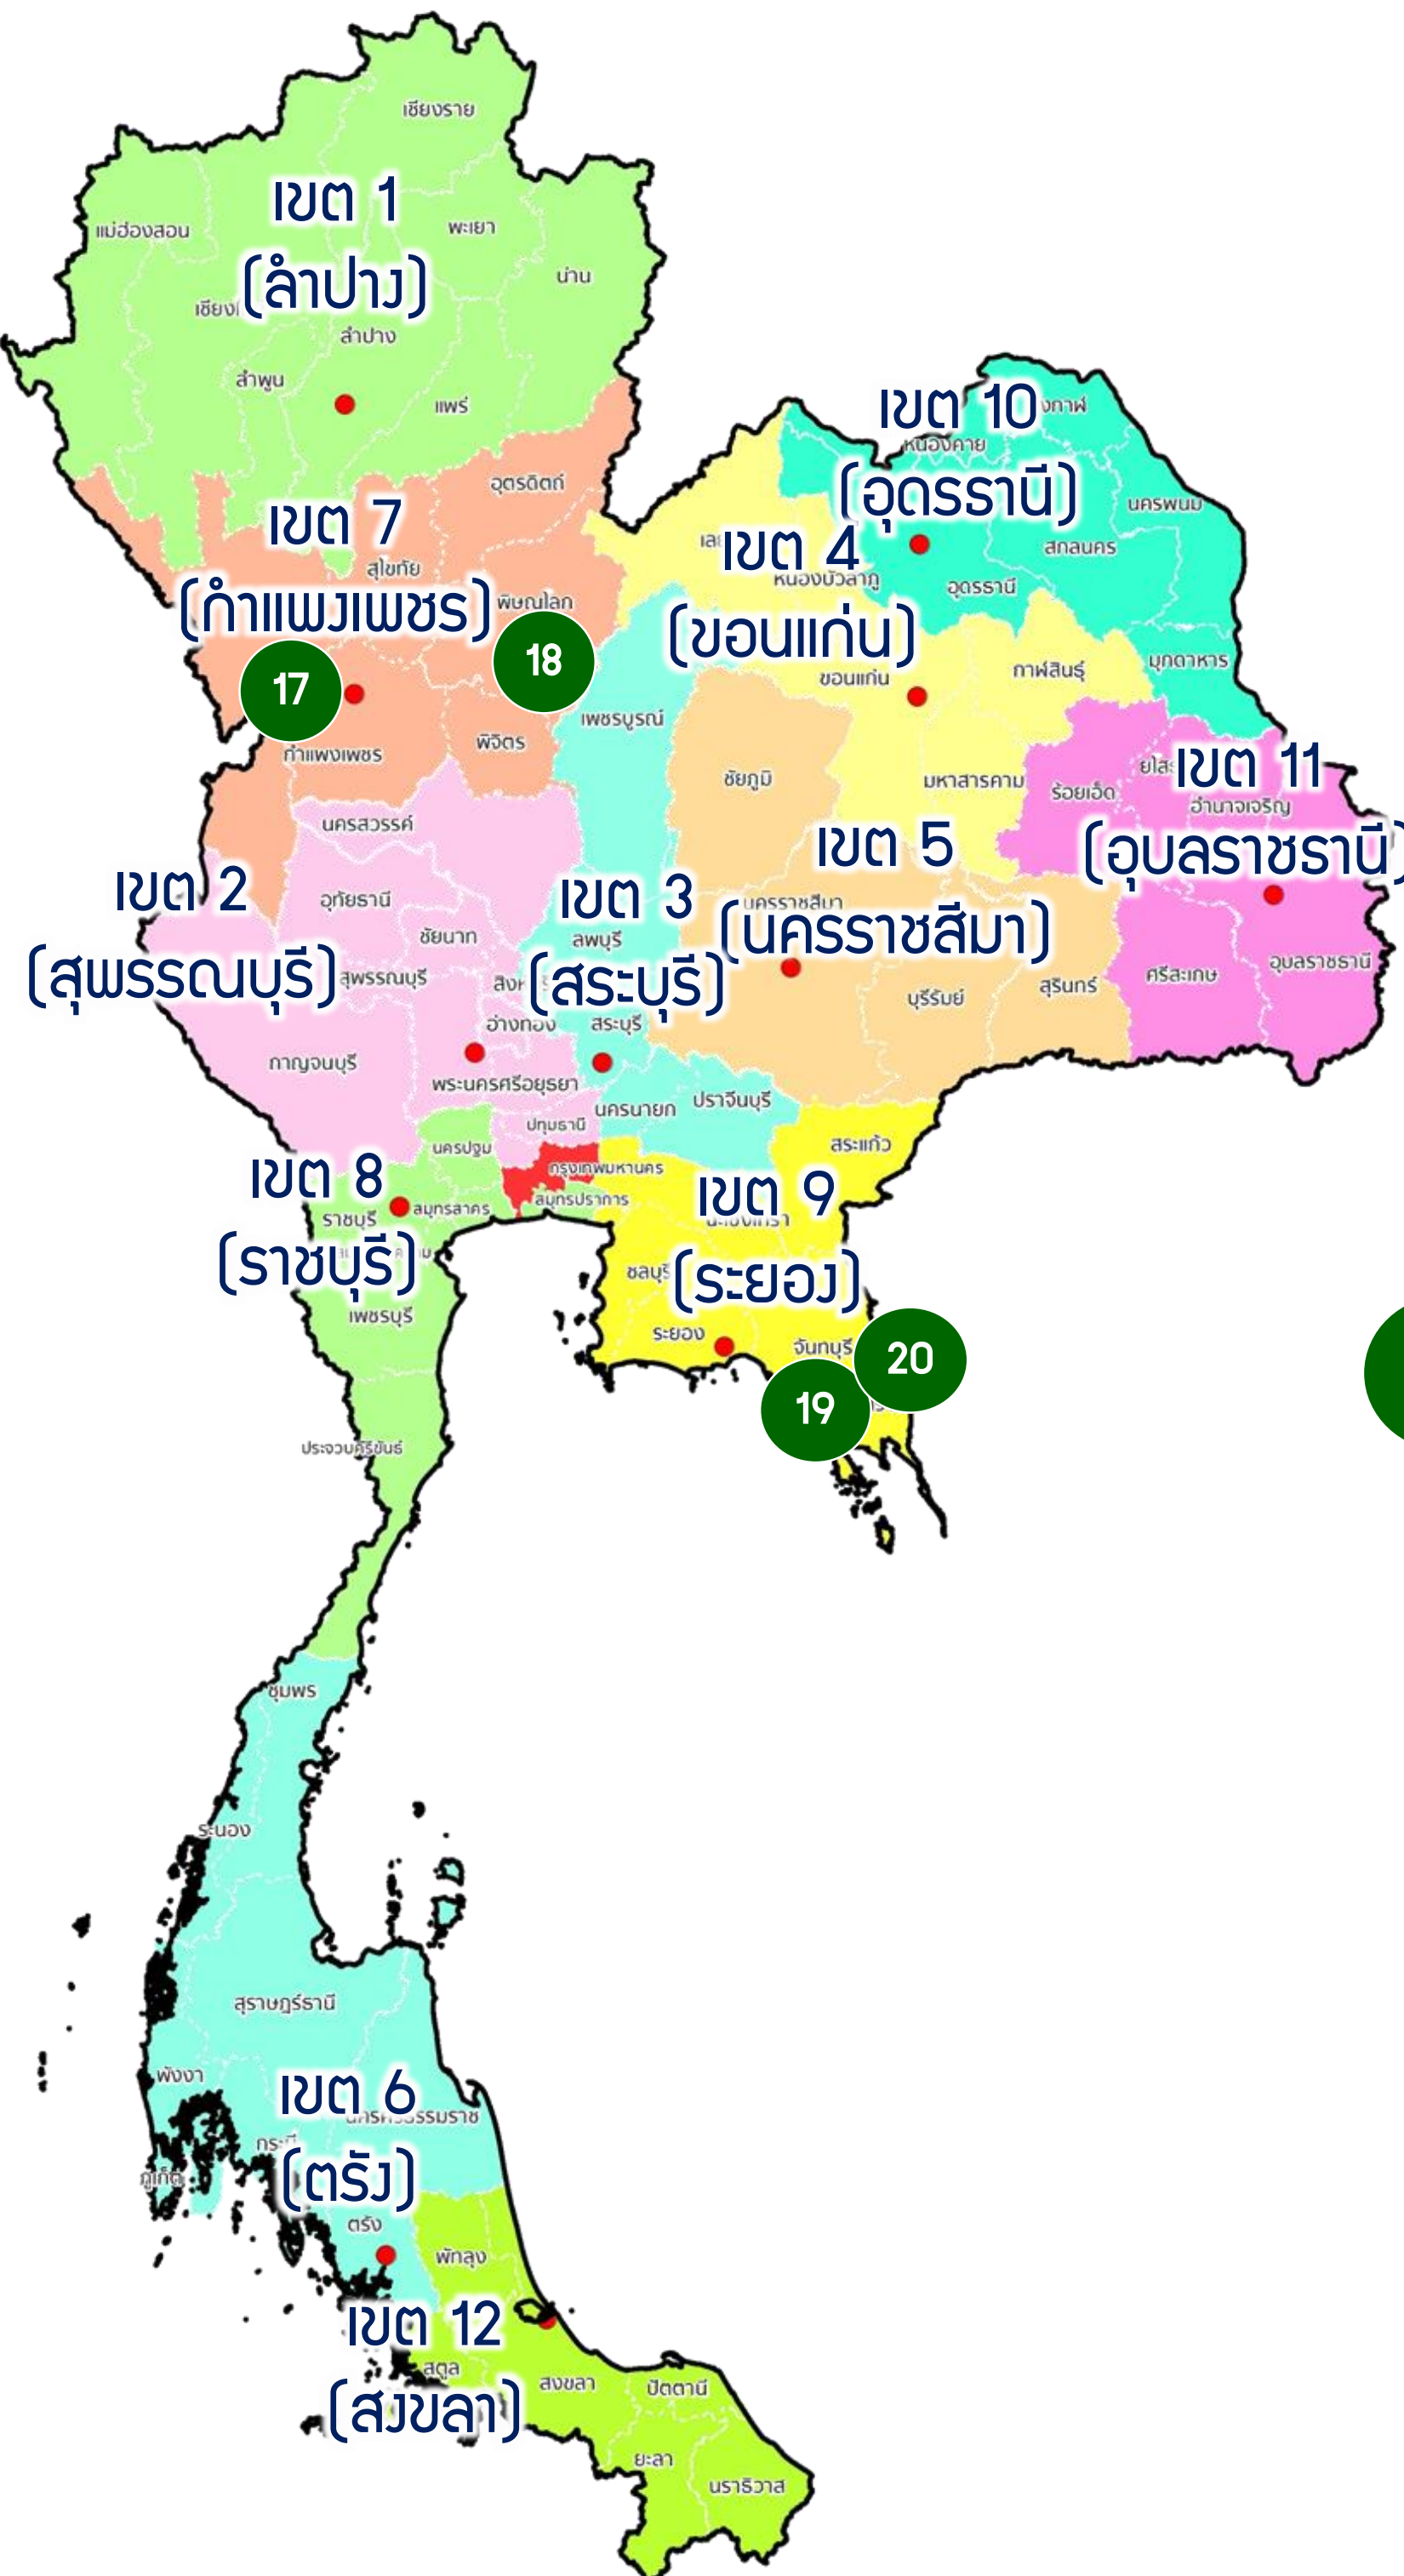

ประเภทข่าว

วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)

วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)

1.ประเด็นข่าวด้านบวก

31

226

2.ประเด็นข่าวด้านลบ

0

1


P.5/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

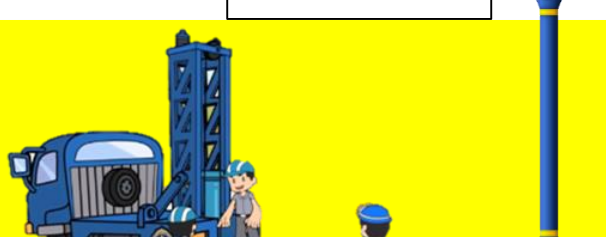

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



21 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จบกลาง)

22 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเจาะ สทบ.เขต 12 (สงขลา) และติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

23 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


24 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

21 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านยาวรวม หมู่ที่ 5 ตำบลกระแสบอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดระยอง

หน่วยเจาะ D96 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จบกลาง) โดยได้กำกับให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ปริมาณน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

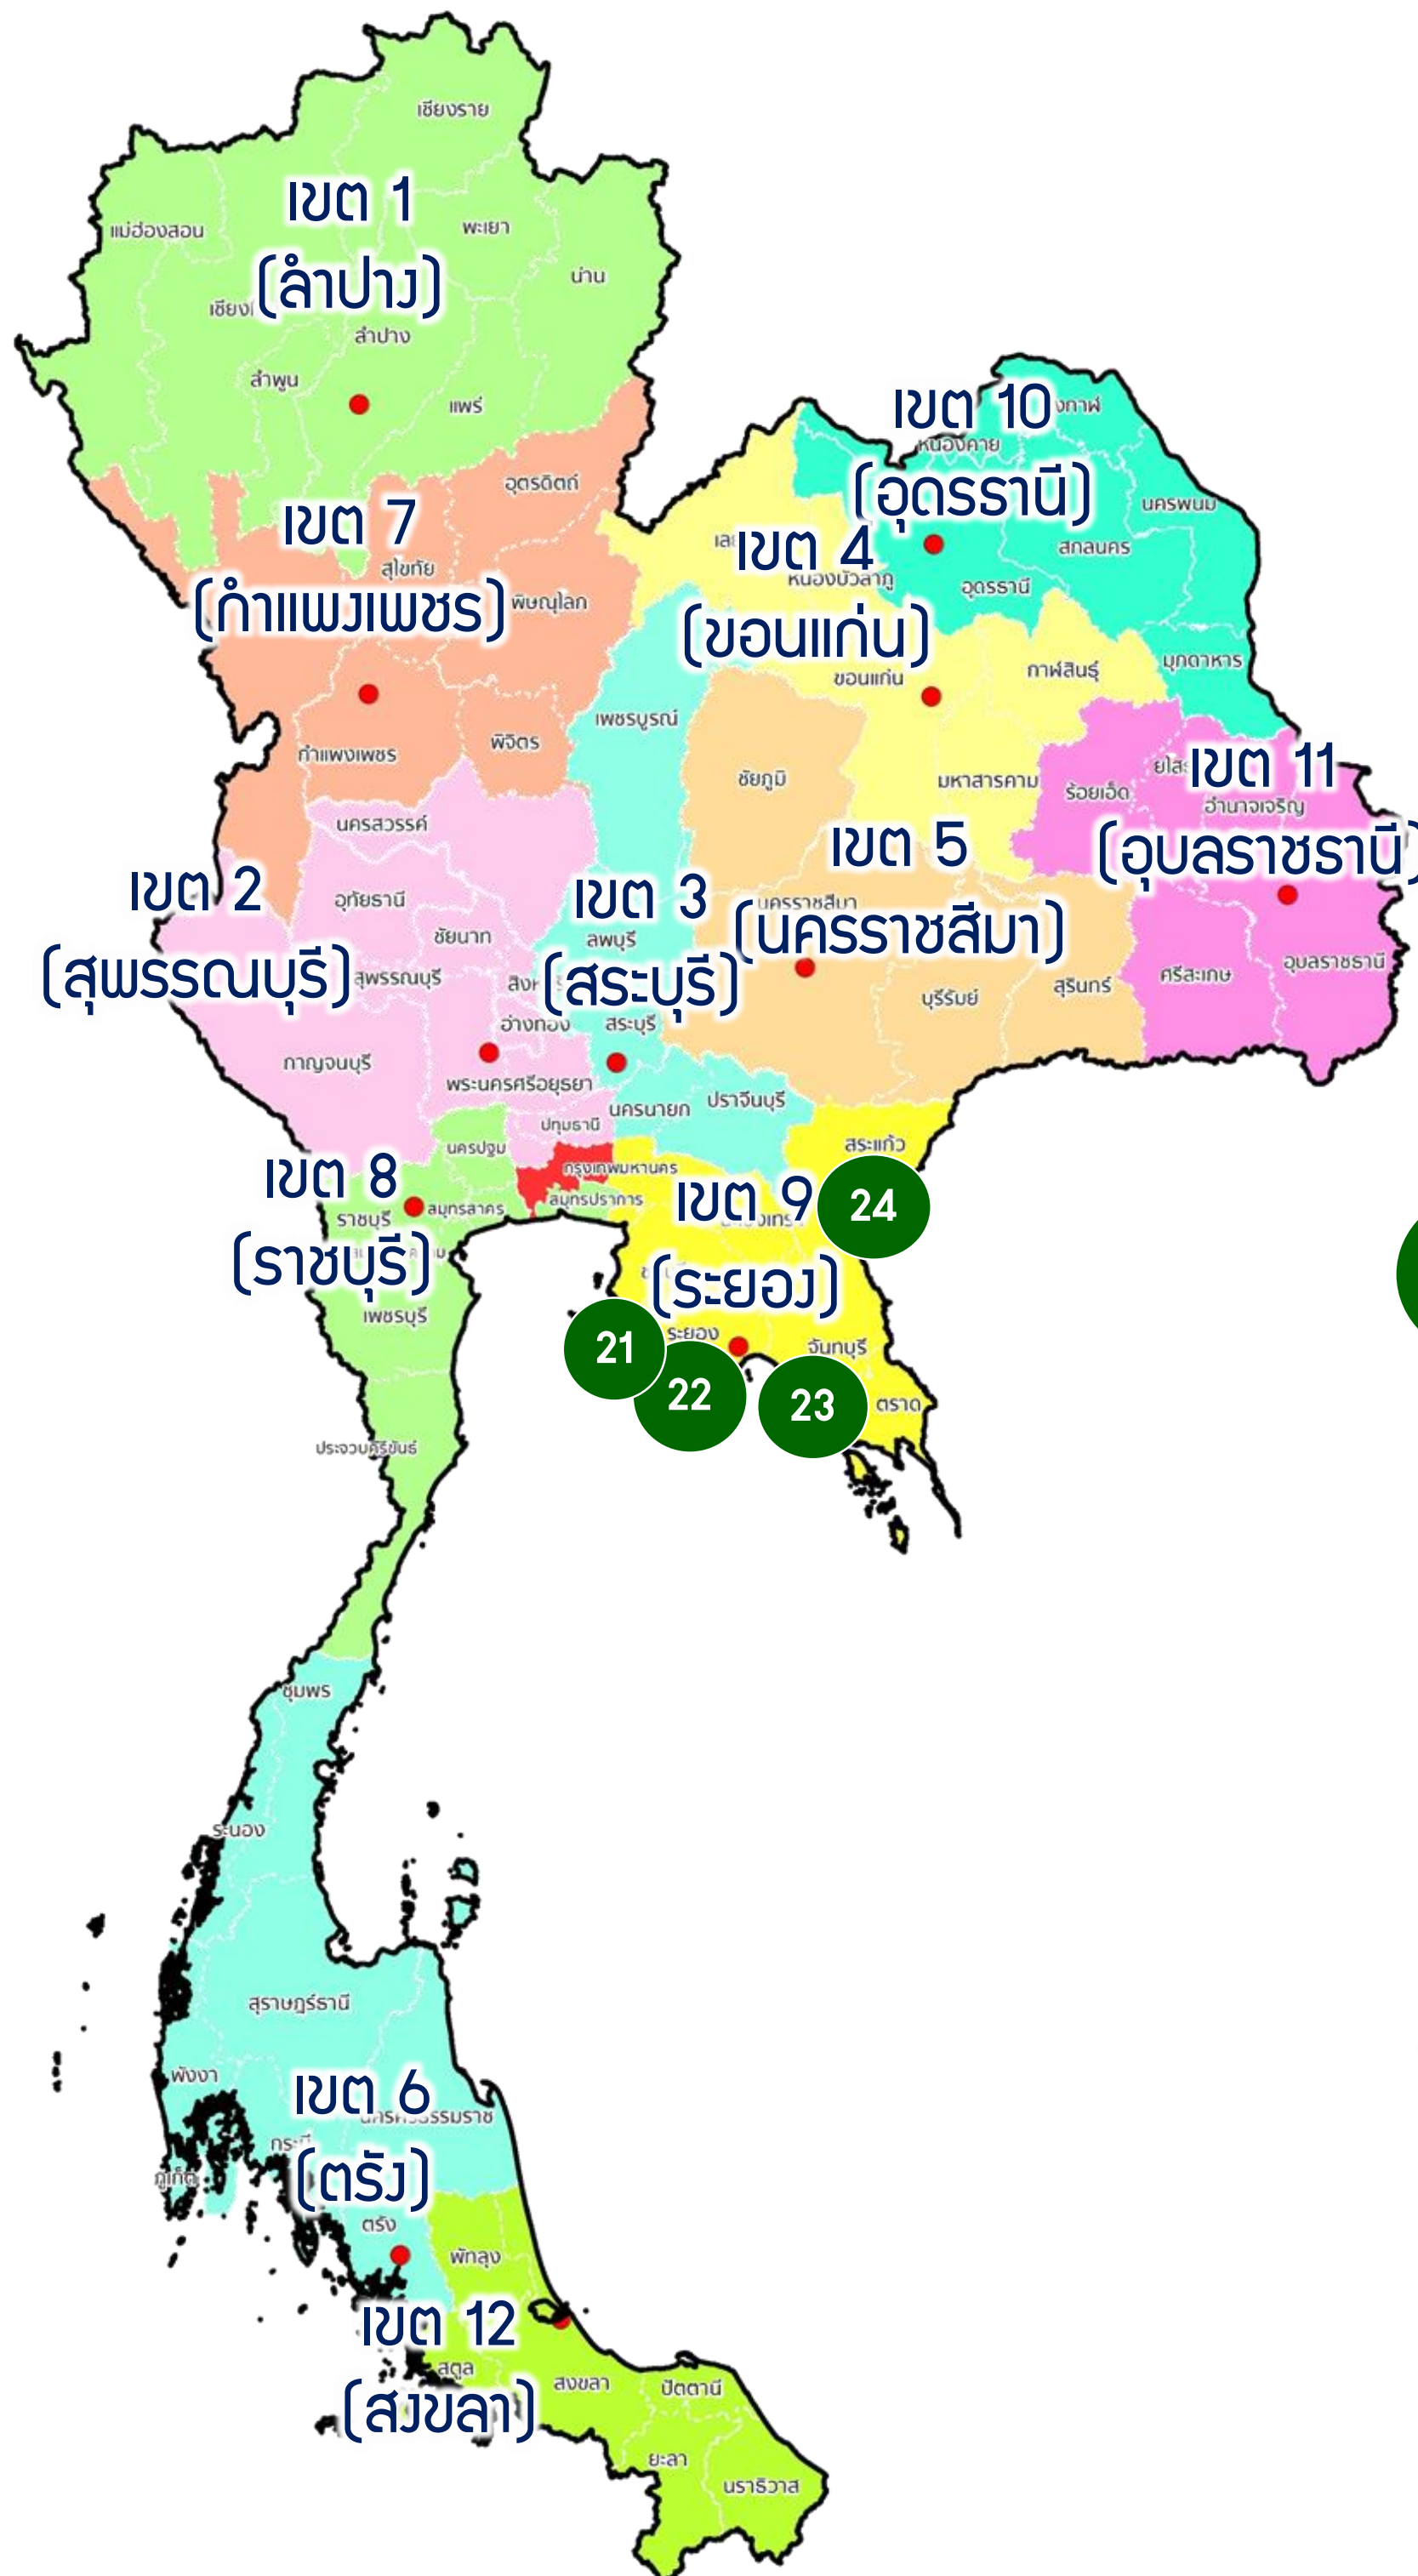

22 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเจาะ สทบ.เขต 12 (สงขลา) และติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)



23 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านห้วยปลาตุก หมู่ที่ 8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 97 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 15 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุน 59,130 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเป็นระบบได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้



24 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ณ บ้านคลองแกล หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้บ่อน้ำบาดาลมีความลึกพัฒนา 100 เมตร ปริมาณน้ำจัดไม่น้อยกว่า 29 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 15 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุน 63,510 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาก็แล้วและให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเป็นระบบได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้



ประเภทข่าว

วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)

วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)

1.ประเด็นข่าวด้านบวก

31

226

2.ประเด็นข่าวด้านลบ

0

1

P.6/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

- 25 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รูปแบบที่ 1
- 26 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสถานที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ Riverbank Filtration (RBF)
- 27 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการทดสอบเติมน้ำสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ
- 28 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นายวัฒนชัย กุมโครต พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รูปแบบที่ 1 พบว่าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มยังใช้งานได้ตามปกติแต่การโรงเรียนไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอาจารย์ผู้ดูแลระบบเดิมได้เกษียณอายุราชการไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการใช้งานไว้ จึงไม่มีบุคลากรที่สามารถใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มได้




27 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

พื้นที่ลุ่มน้ำคำ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

นายวัฒนชัย กุมโครต พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) และนายประกอบ อยู่ควง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการทดสอบเติมน้ำสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ

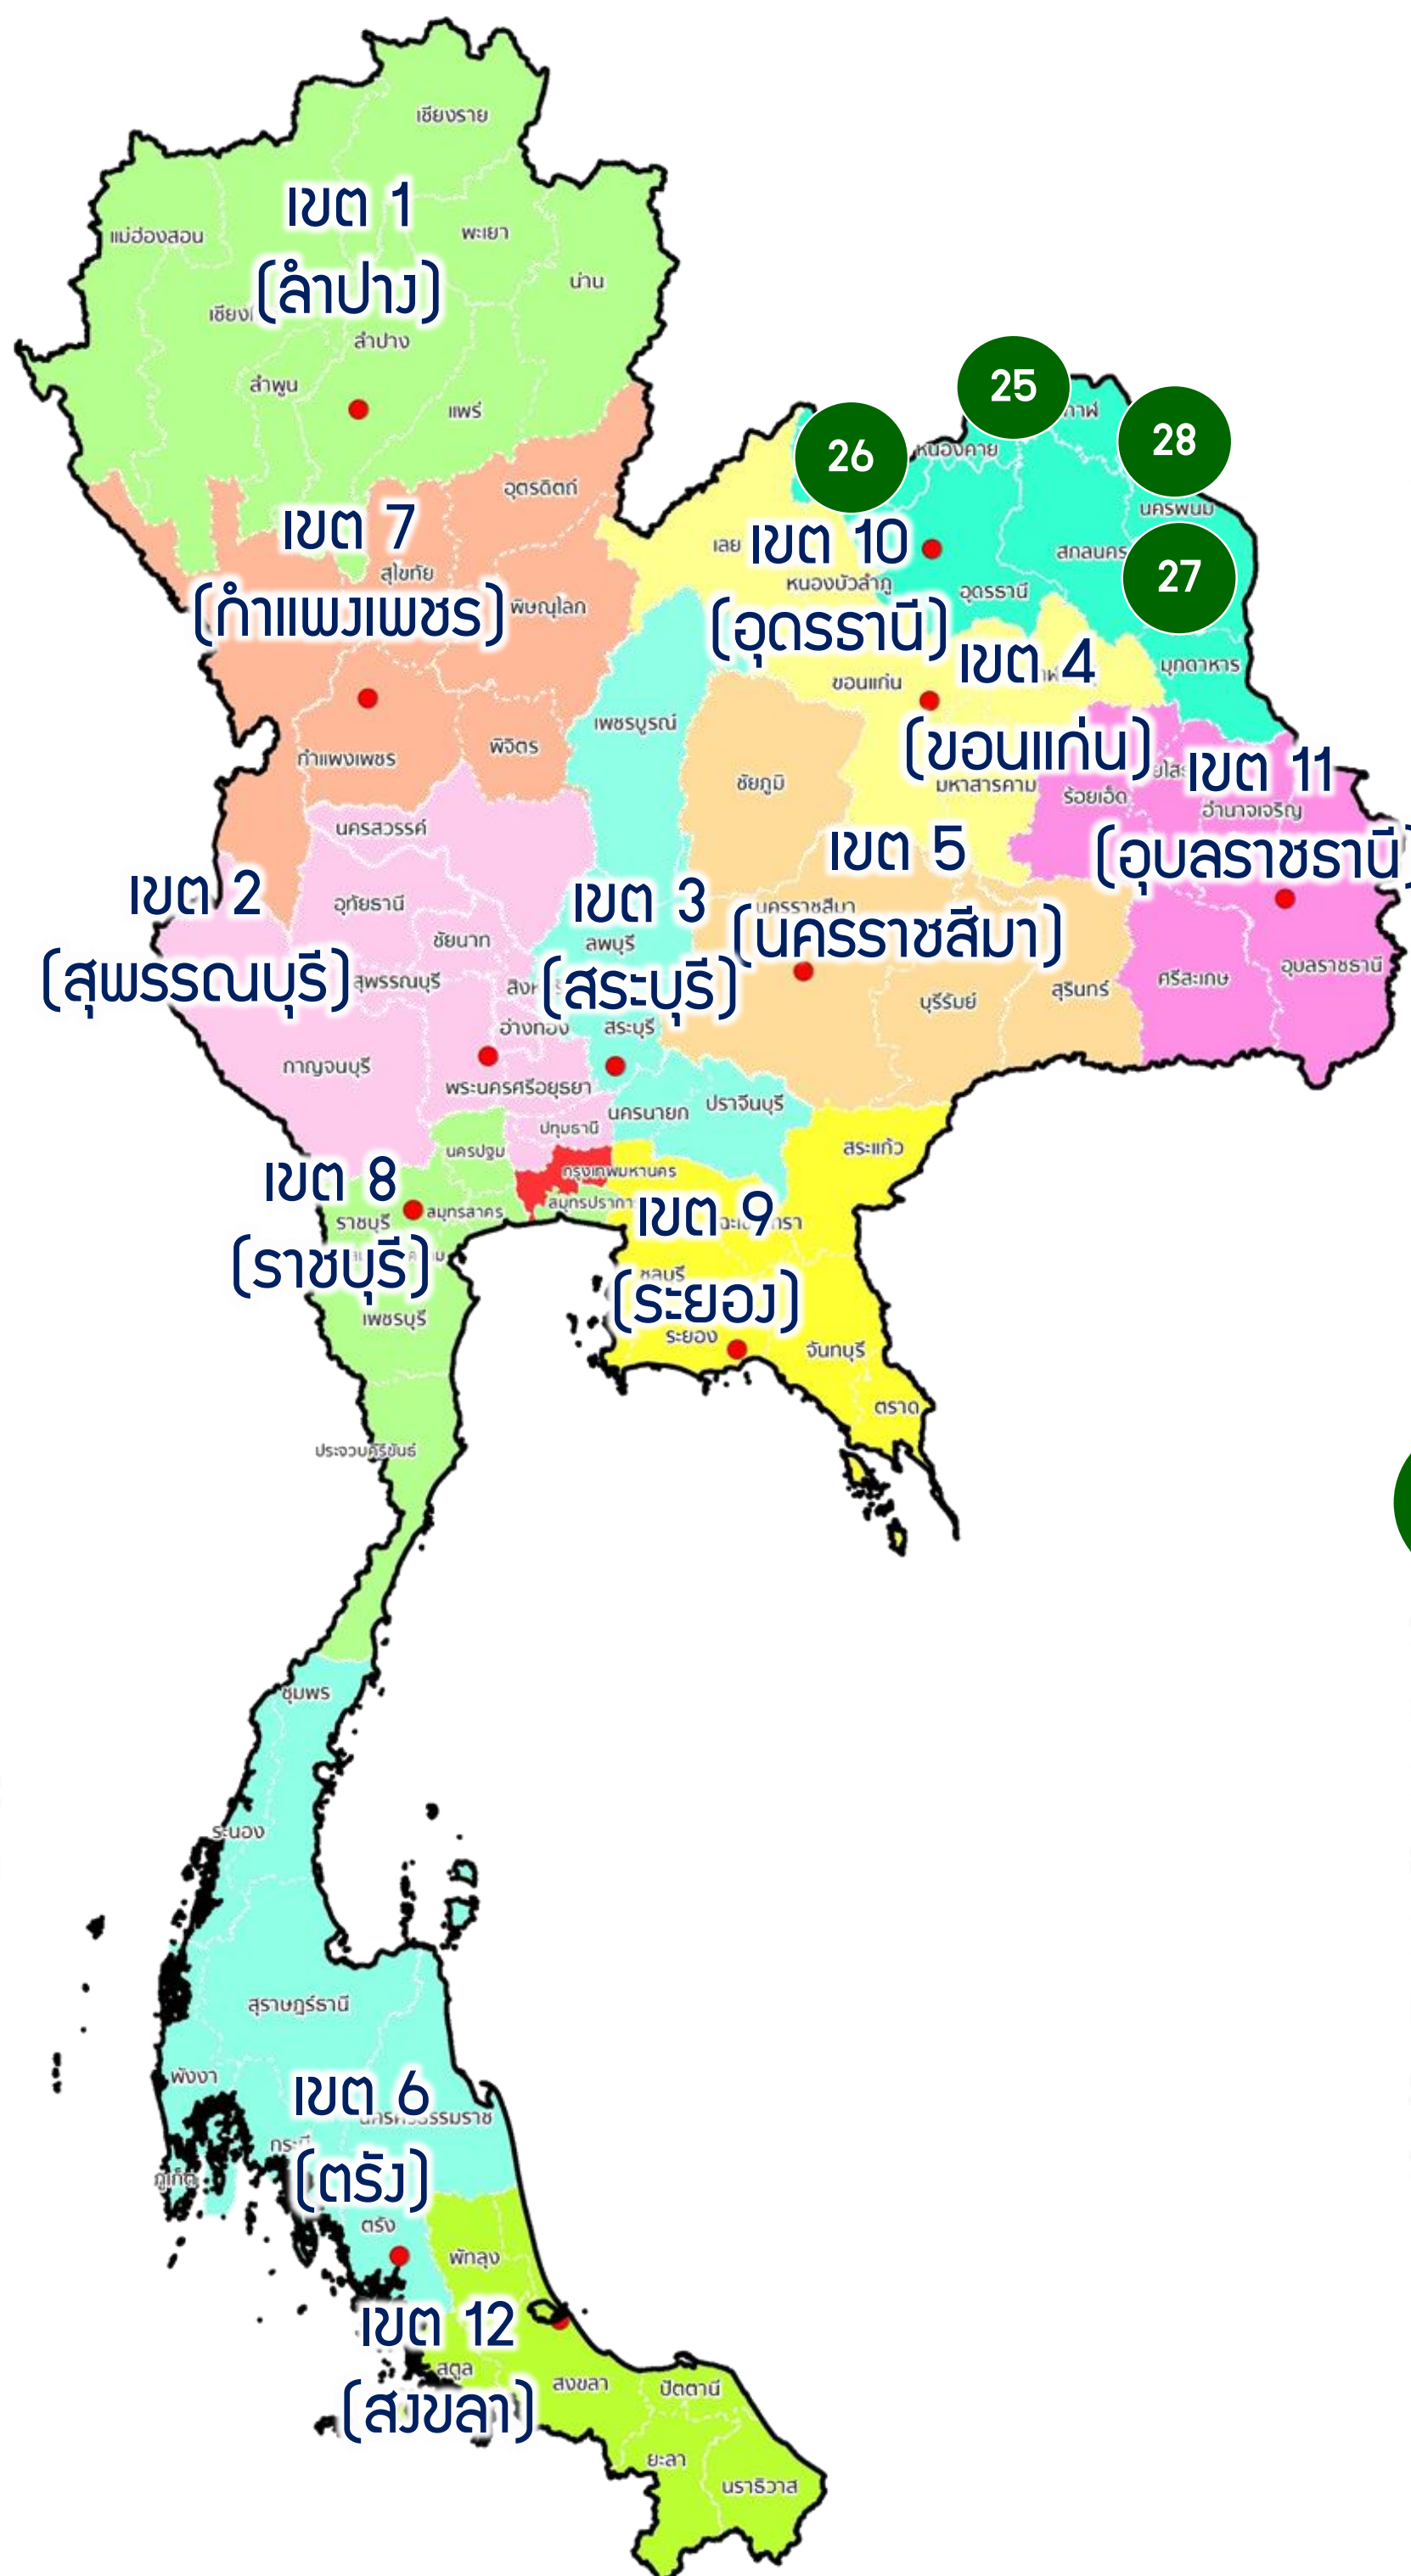

26 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นายวัฒนชัย กุมโครต พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) และนายประกอบ อยู่ควง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสถานที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ริมแม่น้ำ Riverbank Filtration (RBF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ และทดแทนแหล่งน้ำพิวดินที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในช่วงฤดูแล้ง



28 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายวัฒนชัย กุมโครต พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ทำขั้วให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างระมัดระวัง ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ



ประเภทข่าว	วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	226
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1


P.7/10



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

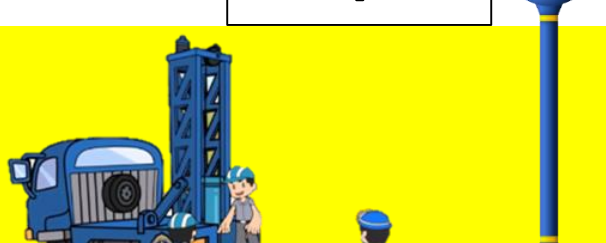

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

29 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและน้ำวิกฤตภัยแล้ง

31 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ส่งน้ำระยะไกล

29 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยหมากหล้า ตำบลกมบนาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนชัย กุมโครต พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างระมัดระวัง ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ




31 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ วัดประชาคมวนาราม วัดป่าศรีอินทร์พยวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว นายช่างเทคนิคอาวุโส ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ส่งน้ำระยะไกล เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสมเด็จ หน่วยราชการและประชาชน 13 หมู่บ้าน ในตำบลศรีสมเด็จ มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้งและเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้

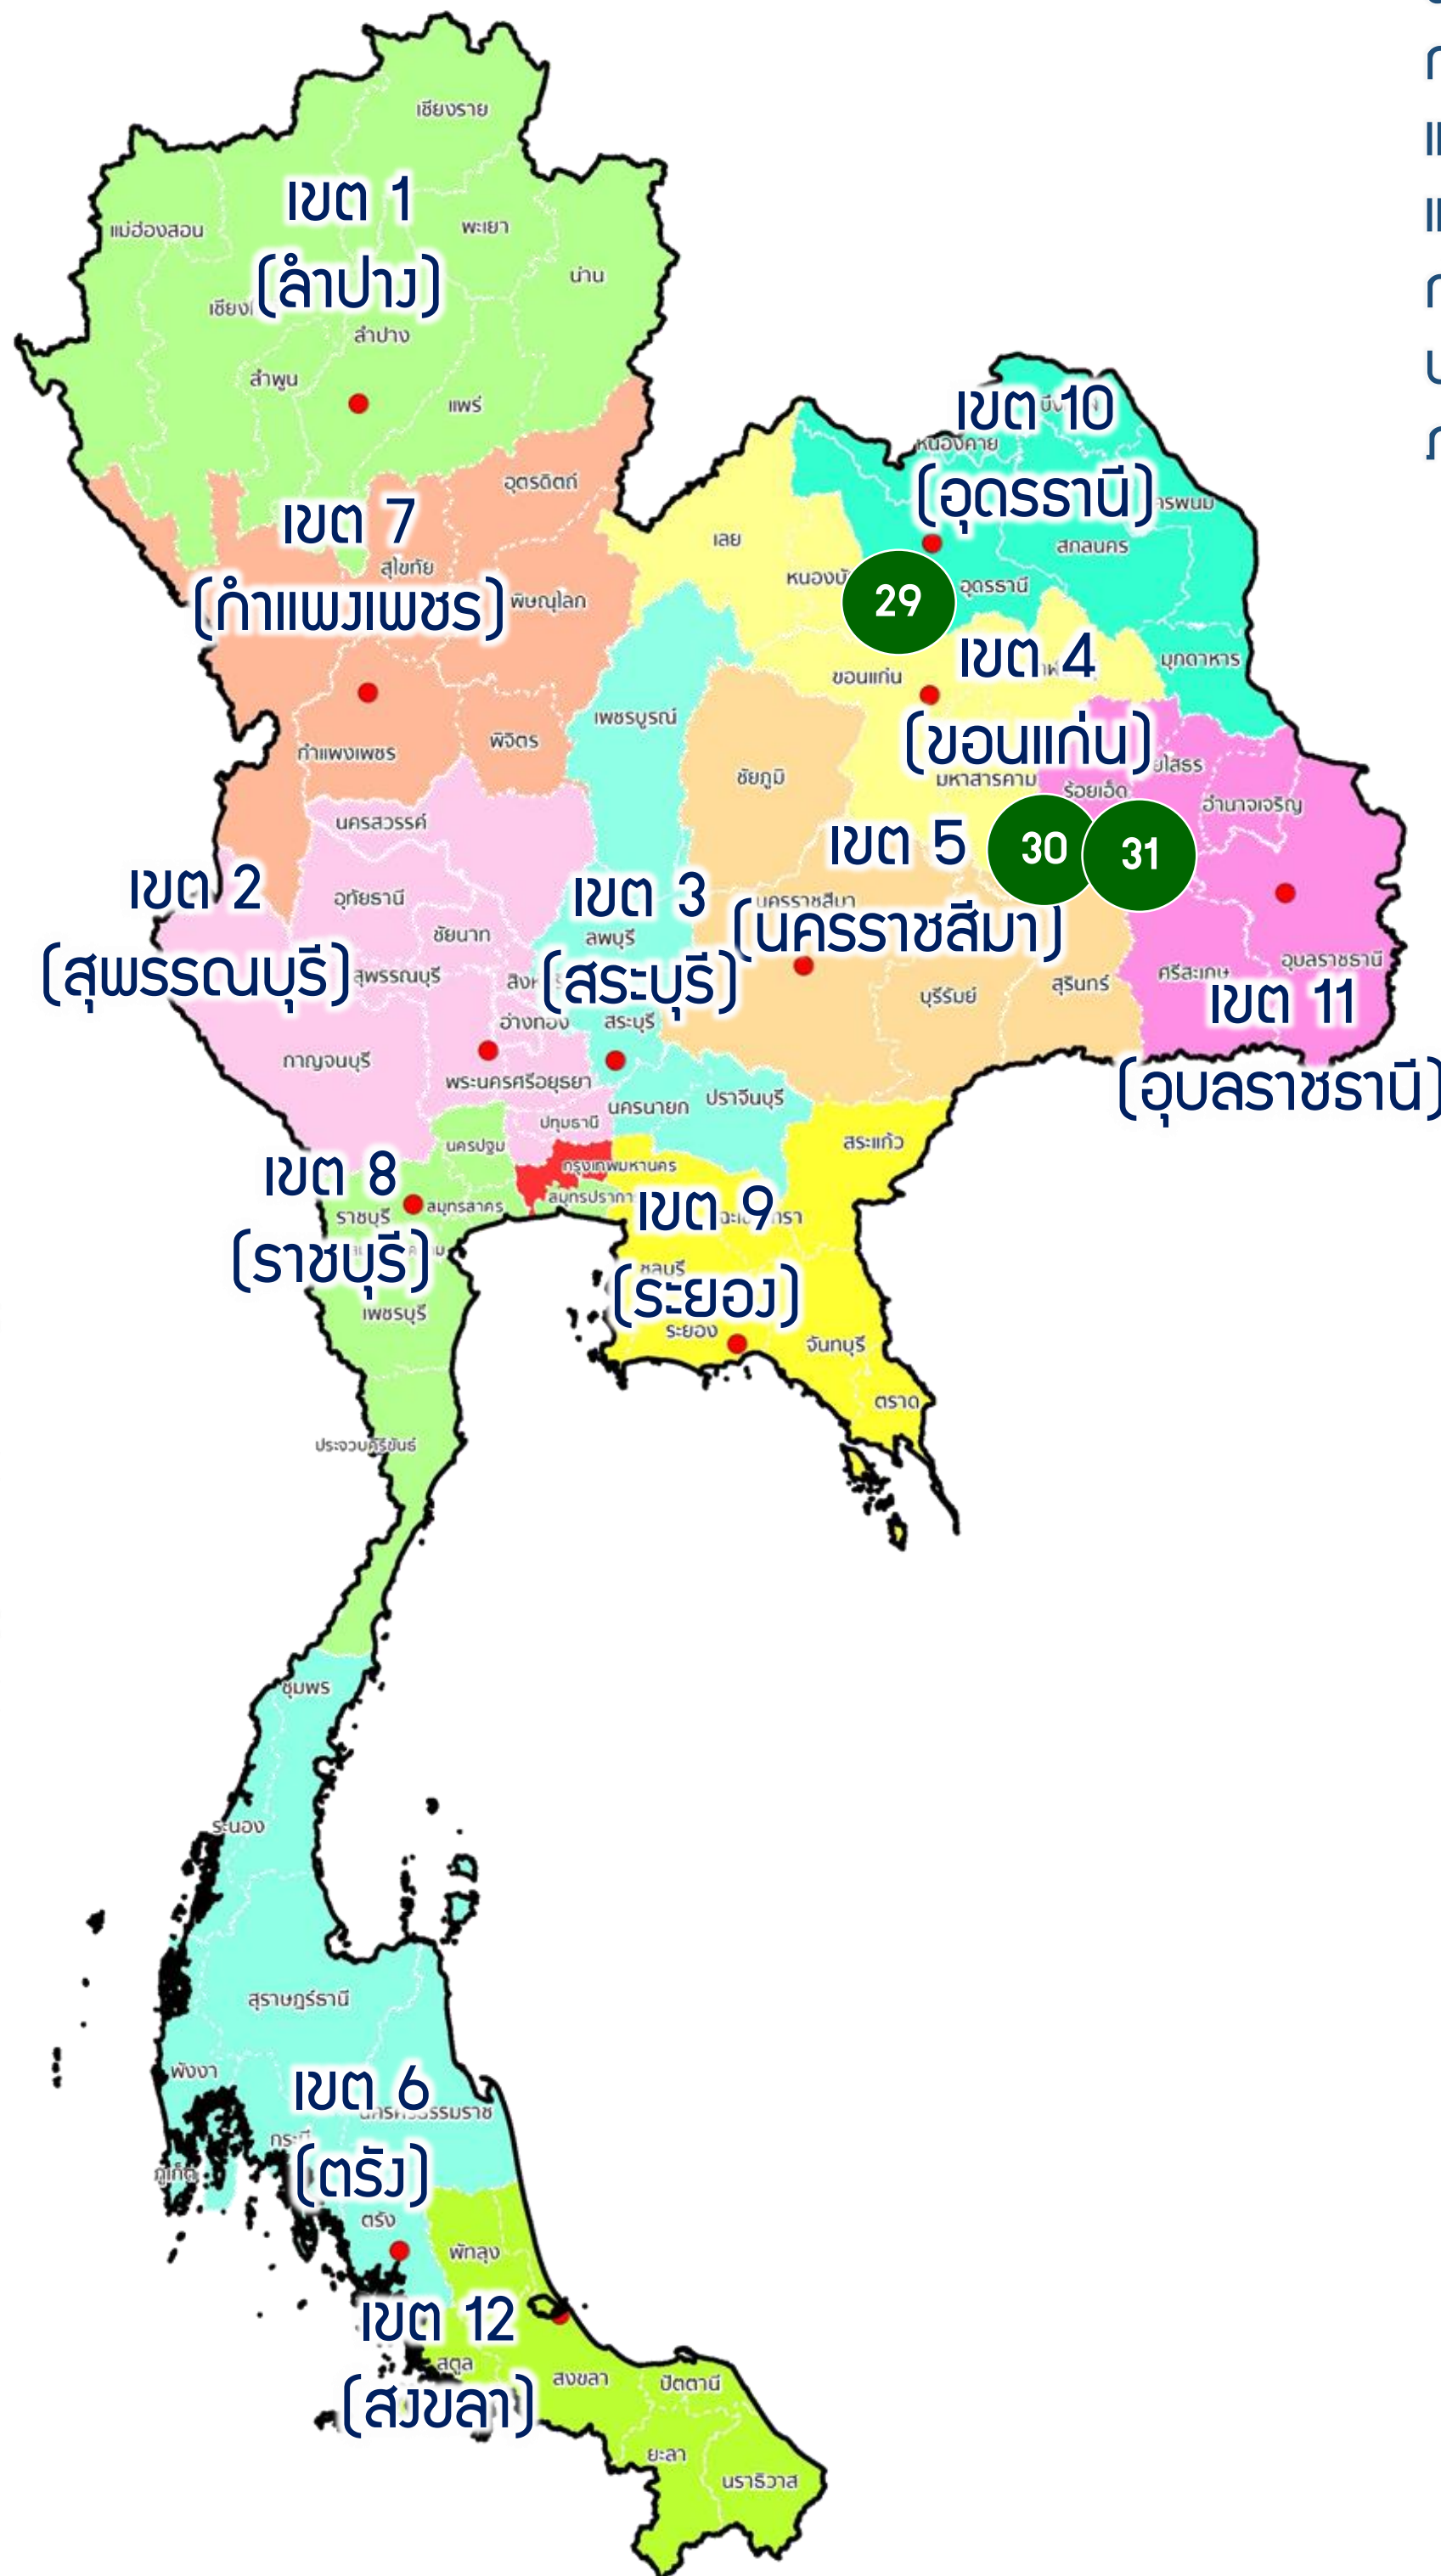

30 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและน้ำวิกฤตภัยแล้ง เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค และการการแพทย์ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลน ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล การทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำและระบบส่งน้ำ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้




ประเภทข่าว	วันที่ 18-22 พ.ย. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	31	226
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1

P.8/10




กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

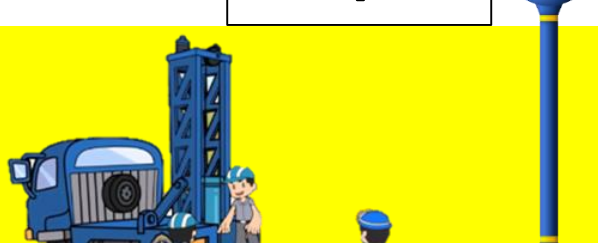


พื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยกรณีฉุกเฉิน น้ำท่วม (ปภ.) และผลการให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

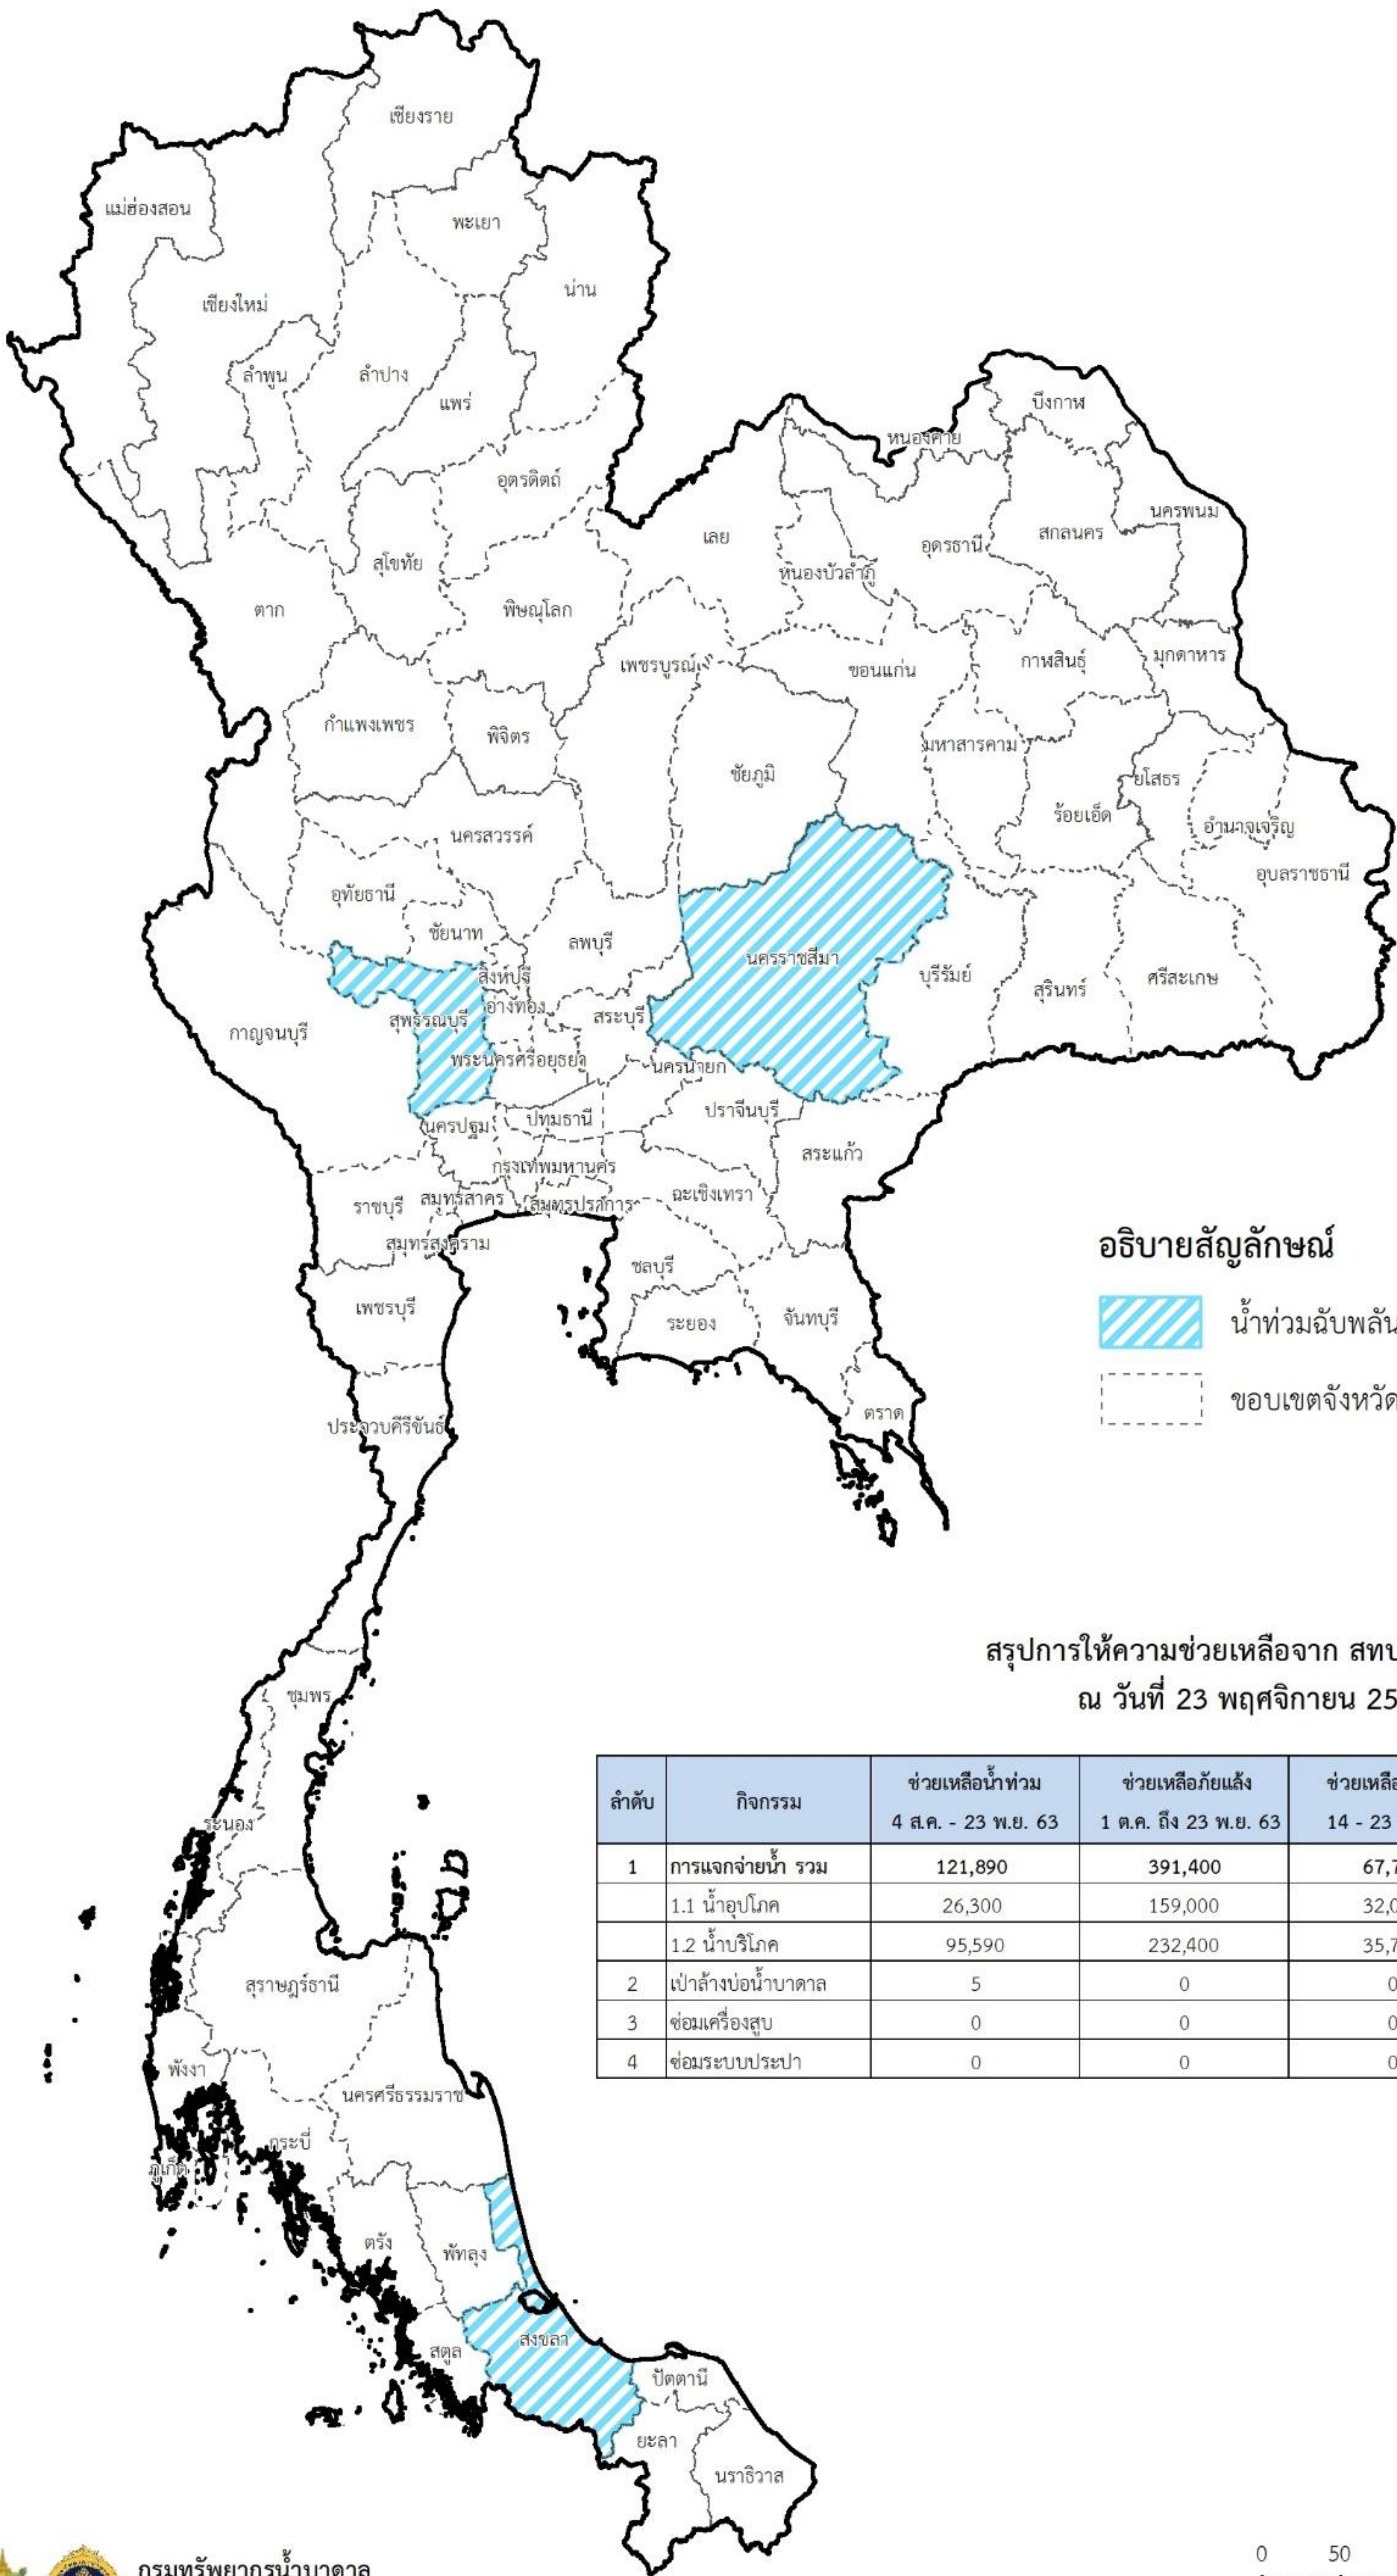

สรุปการให้ความช่วยเหลือจาก สทบ.เขต 1-12
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	กิจกรรม	ช่วยเหลือน้ำท่วม 4 ส.ค. - 23 พ.ย. 63	ช่วยเหลือภัยแล้ง 1 ต.ค. ถึง 23 พ.ย. 63	ช่วยเหลือภัยแล้ง 14 - 23 พ.ย. 63	สะสม 1 ต.ค. ถึง 23 พ.ย. 63	หน่วย
1	การแจกจ่ายน้ำ รวม	121,890	391,400	67,700	513,290	ลิตร
	1.1 น้ำอุปโภค	26,300	159,000	32,000	185,300	ลิตร
	1.2 น้ำบริโภค	95,590	232,400	35,700	327,990	ลิตร
2	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	5	0	0	5	บ่อ
3	ซ่อมเครื่องสูบ	0	0	0		เครื่อง
4	ซ่อมระบบประปา	0	0	0		ระบบ

แผนที่แสดงผลการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

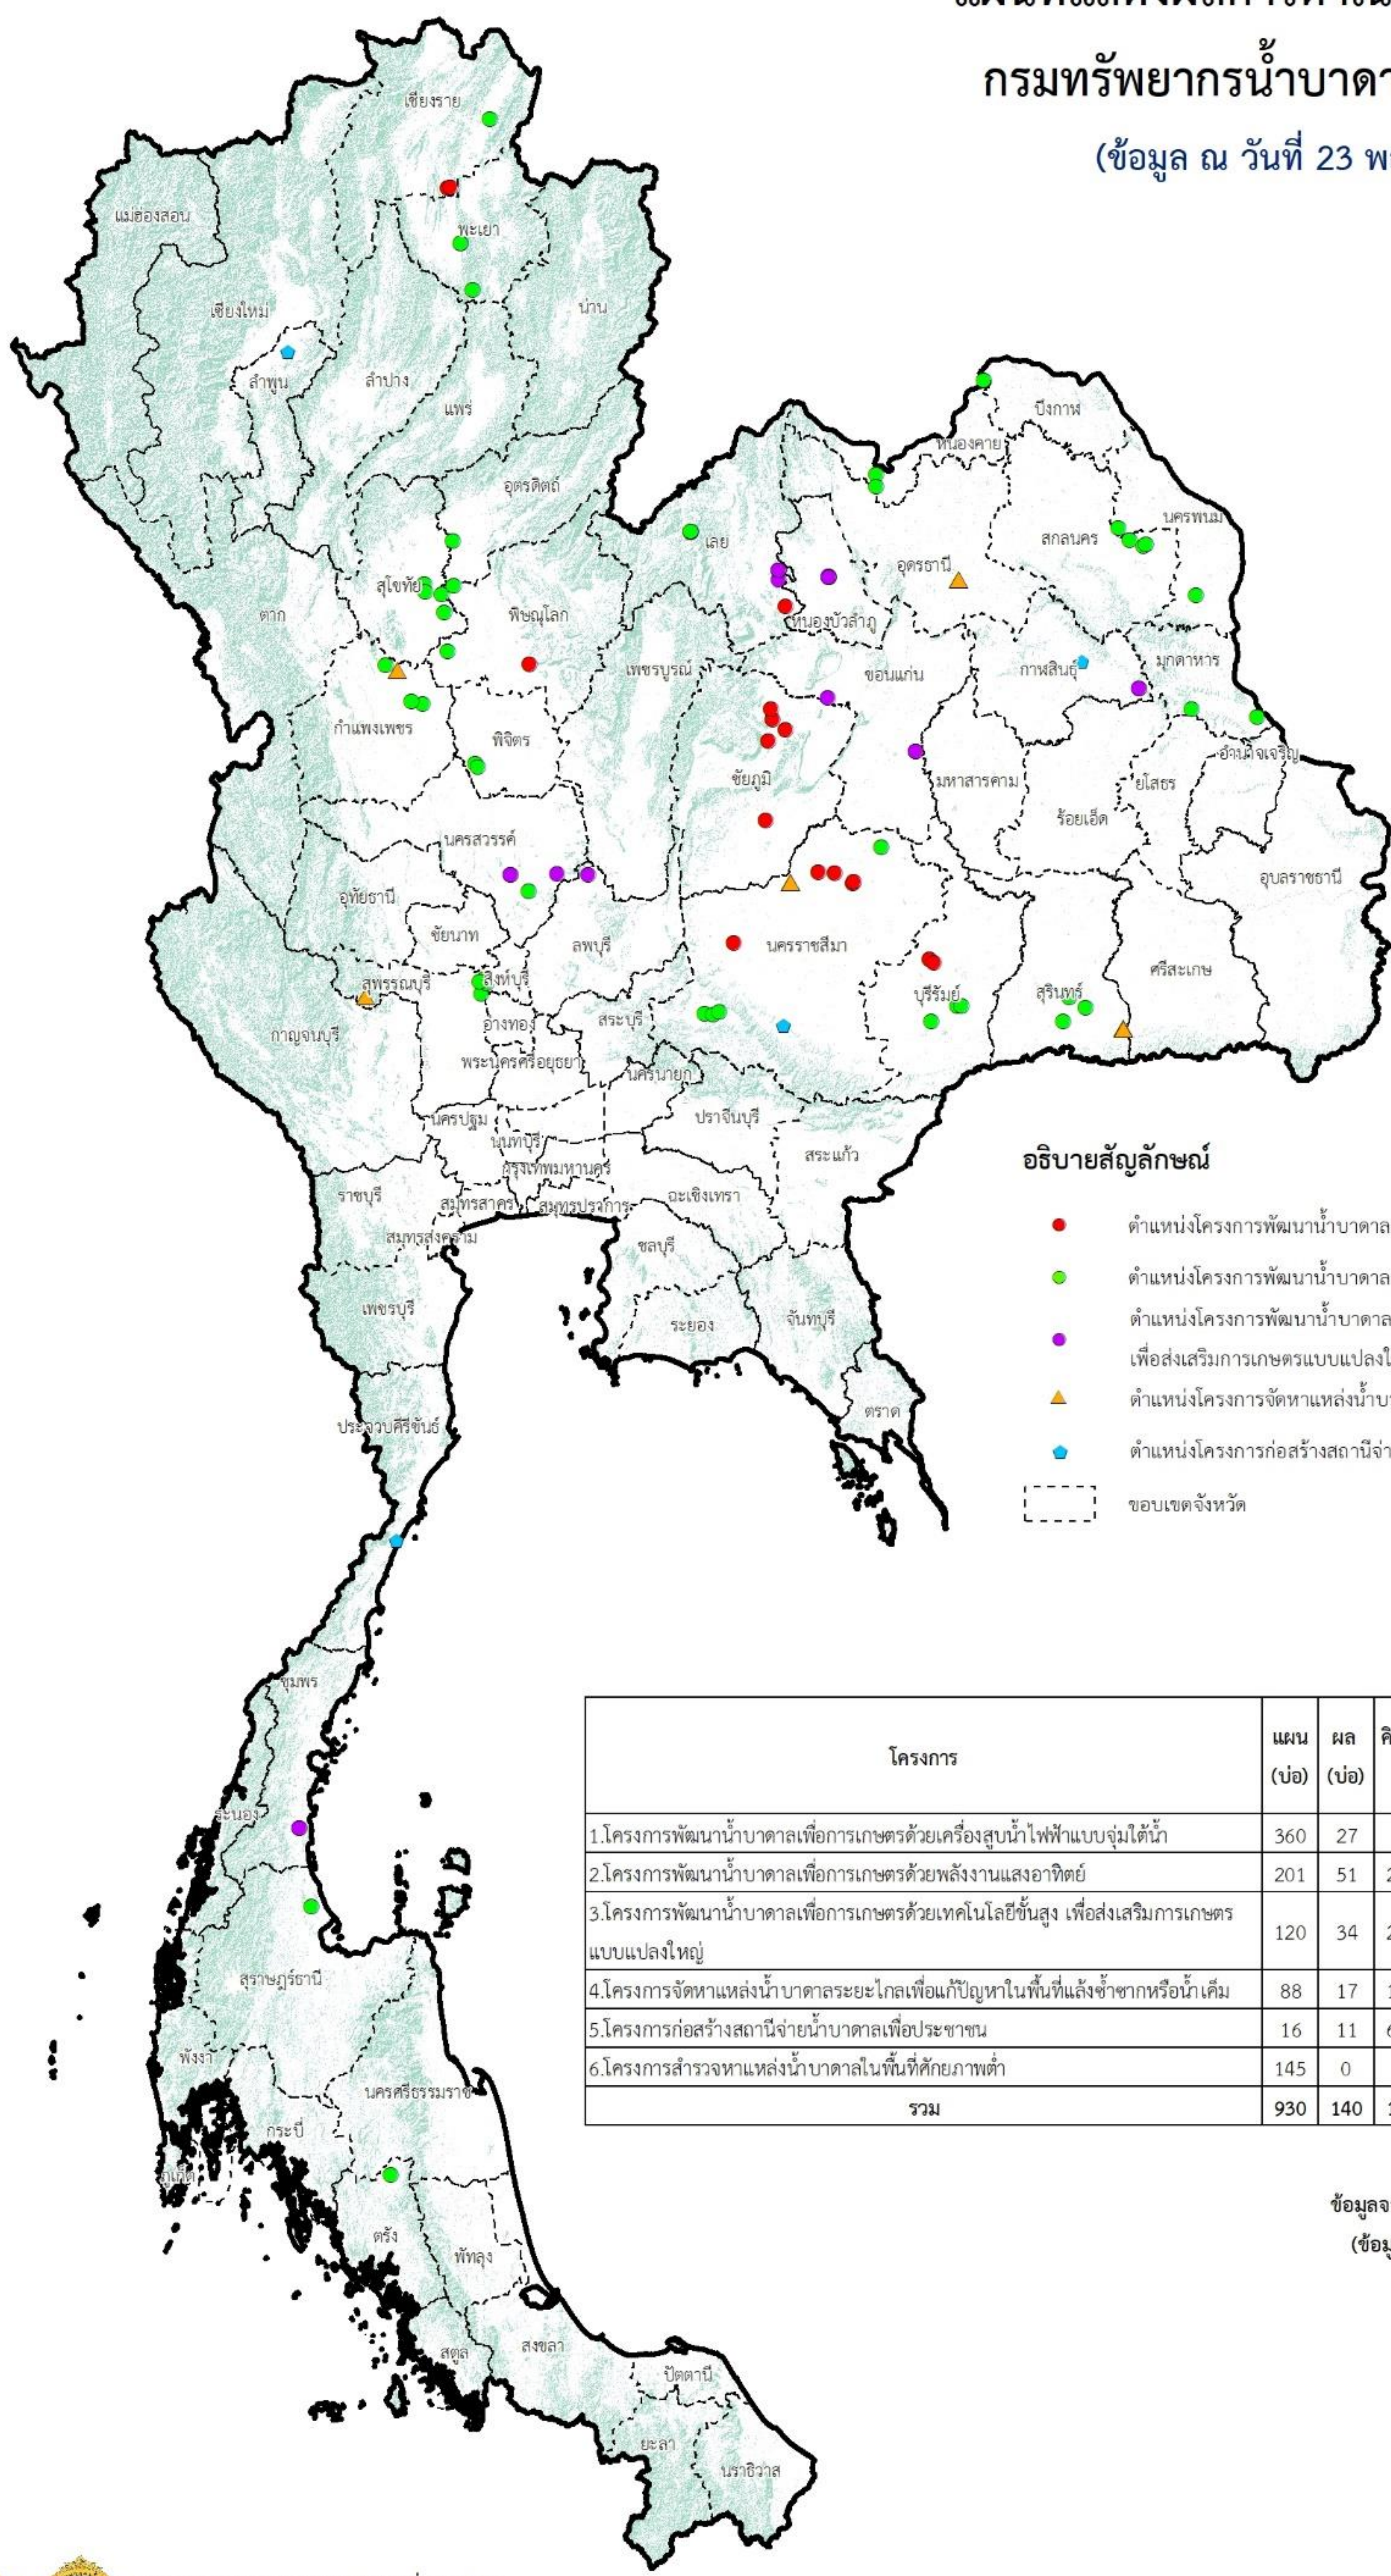

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

0 50 100 150 กิโลเมตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล