

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 3 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ได้เข้าเยี่ยมหน่วยเจาะและติดตามผลการดำเนินงาน ขอบหน่วย D3M โครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (EEC)
- 4 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งรัดการดำเนินงานเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



ศทส.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 749 บ่อ

3 สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ บ้านบาวดินเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลบาวดินเปิด ตำบลบาวดินเปิด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุรทิน บัวพันธ์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ได้เข้าเยี่ยมหน่วยเจาะและติดตามผลการดำเนินงาน ขอบหน่วย D3M ซึ่งมาช่วยเจาะในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.เขต 9 (ระยอง) โครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (EEC)

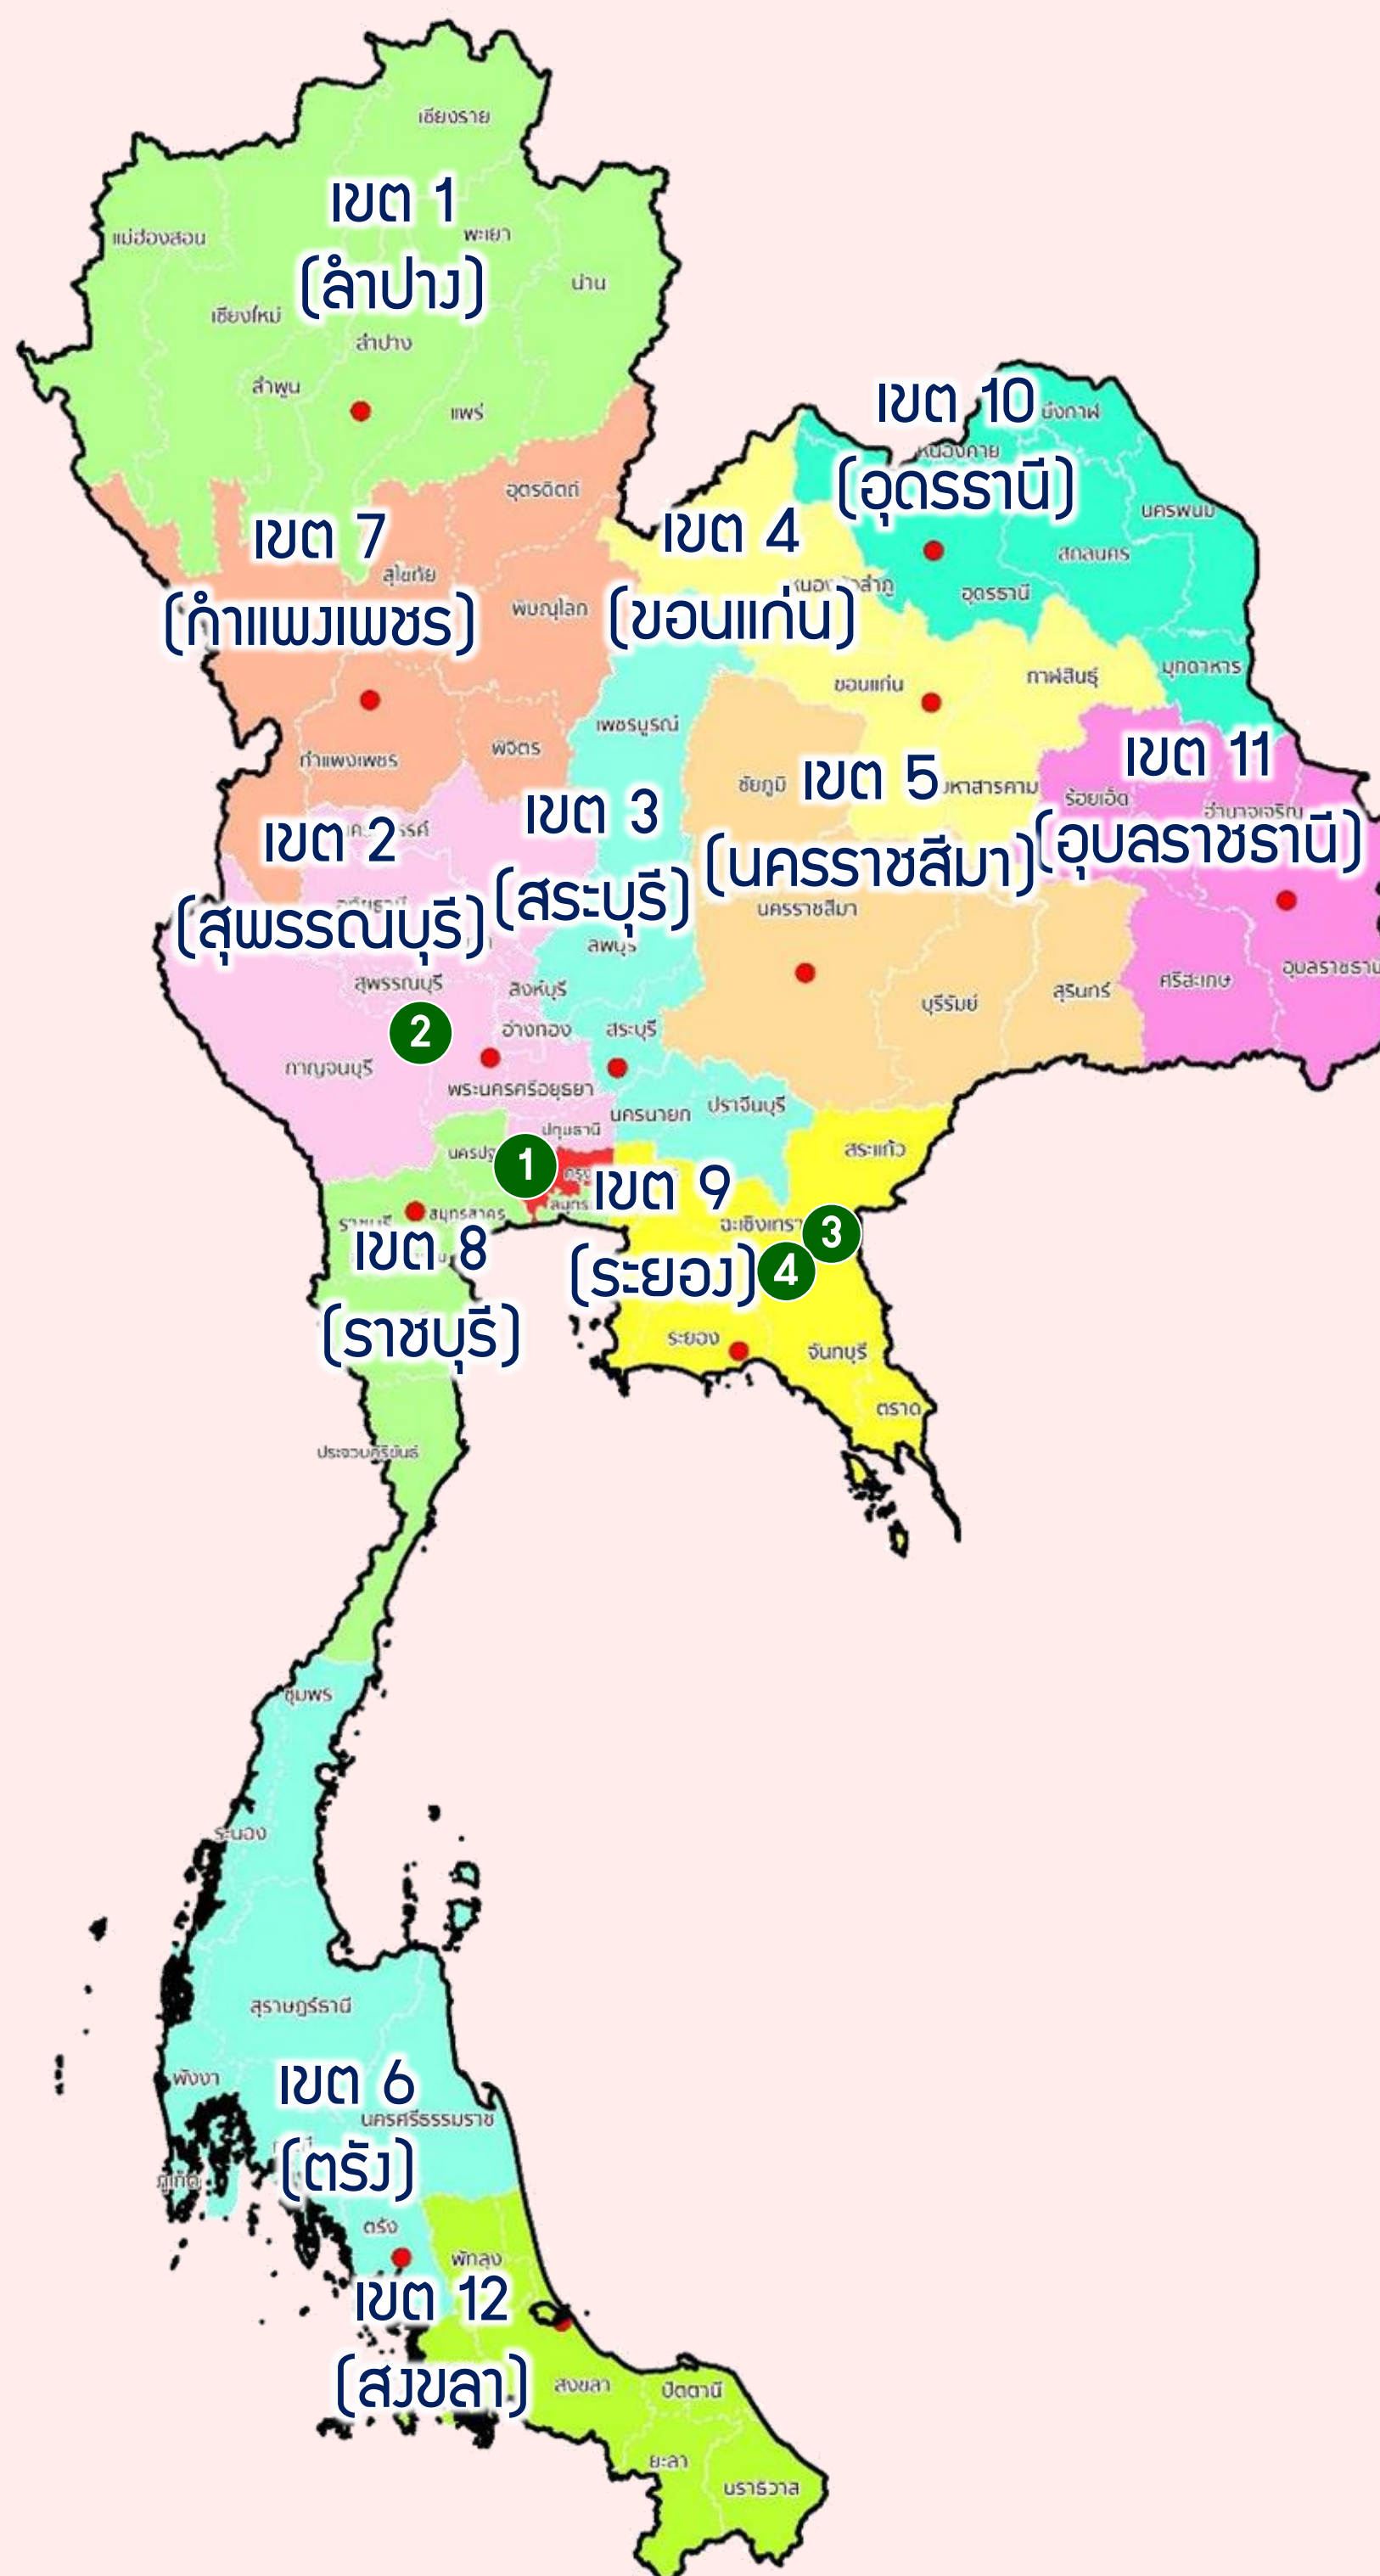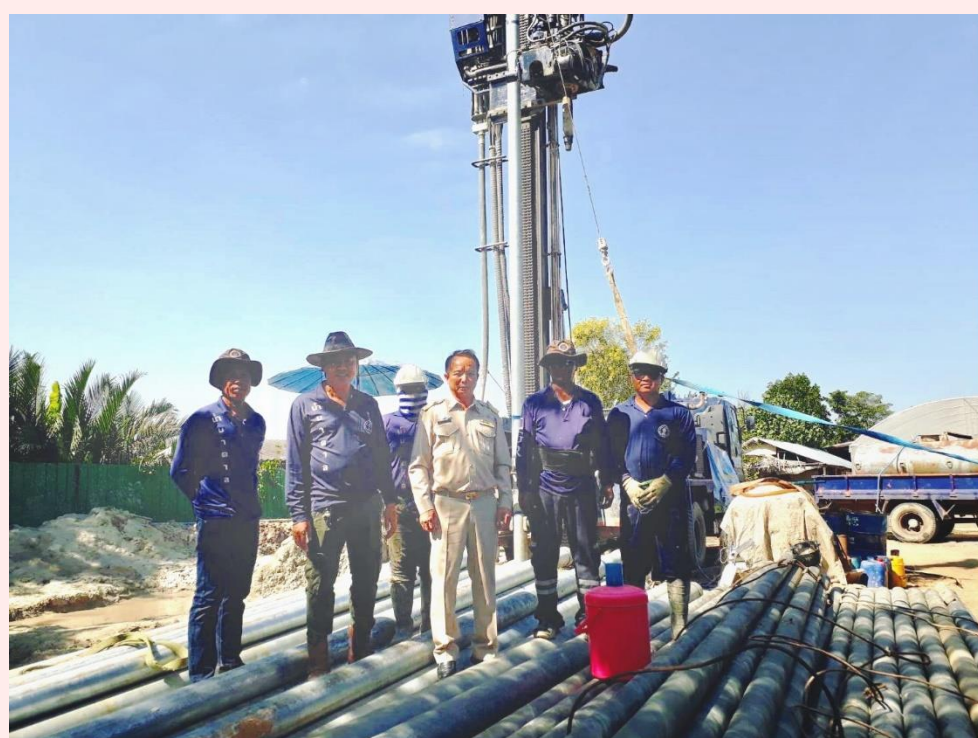

2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ 1.บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3

2.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7

ตำบลลี้ซำ อำเภอมะนัง และ

3.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

ตำบลไร่รุด อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาคความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมการส่งมอบโครงการฯ และซักซ้อมการต้อนรับนายวรจรัส ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกังหันลั่นน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร สถานีละ 4 ตัว พร้อมกับหอกัน เหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง



4 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ บ้านน้อยนาดี หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งรัดการดำเนินงานเจาะน้ำบาดาล ขอบหน่วยเจาะ D9B โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง



ประเภทข่าว

วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ข่าว)

วันที่ 1 ธ.ค. ถึง 21 ธ.ค. 63 (ข่าว)

1.ประเด็นข่าวด้านบวก

6

417

2.ประเด็นข่าวด้านลบ

0

1


P.1/2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

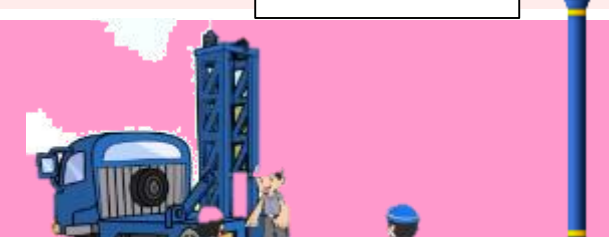

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



5 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งรัดการดำเนินงานเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำบลแก้งหางแมว อำเภอแก้งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจการวางแนวท่อระบบประปา โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เสียภัยแล้ง และมีปัญหาคูณภาพน้ำดื่ม ด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ บ้านทุ่งยายอาม หมู่ที่ 21 ตำบลแก้งหางแมว อำเภอแก้งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สทบ.เขต 9 (ระยอง) เร่งรัดการดำเนินงานเจาะน้ำบาดาลของหน่วยเจาะ D9E โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกษตรกรได้น้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

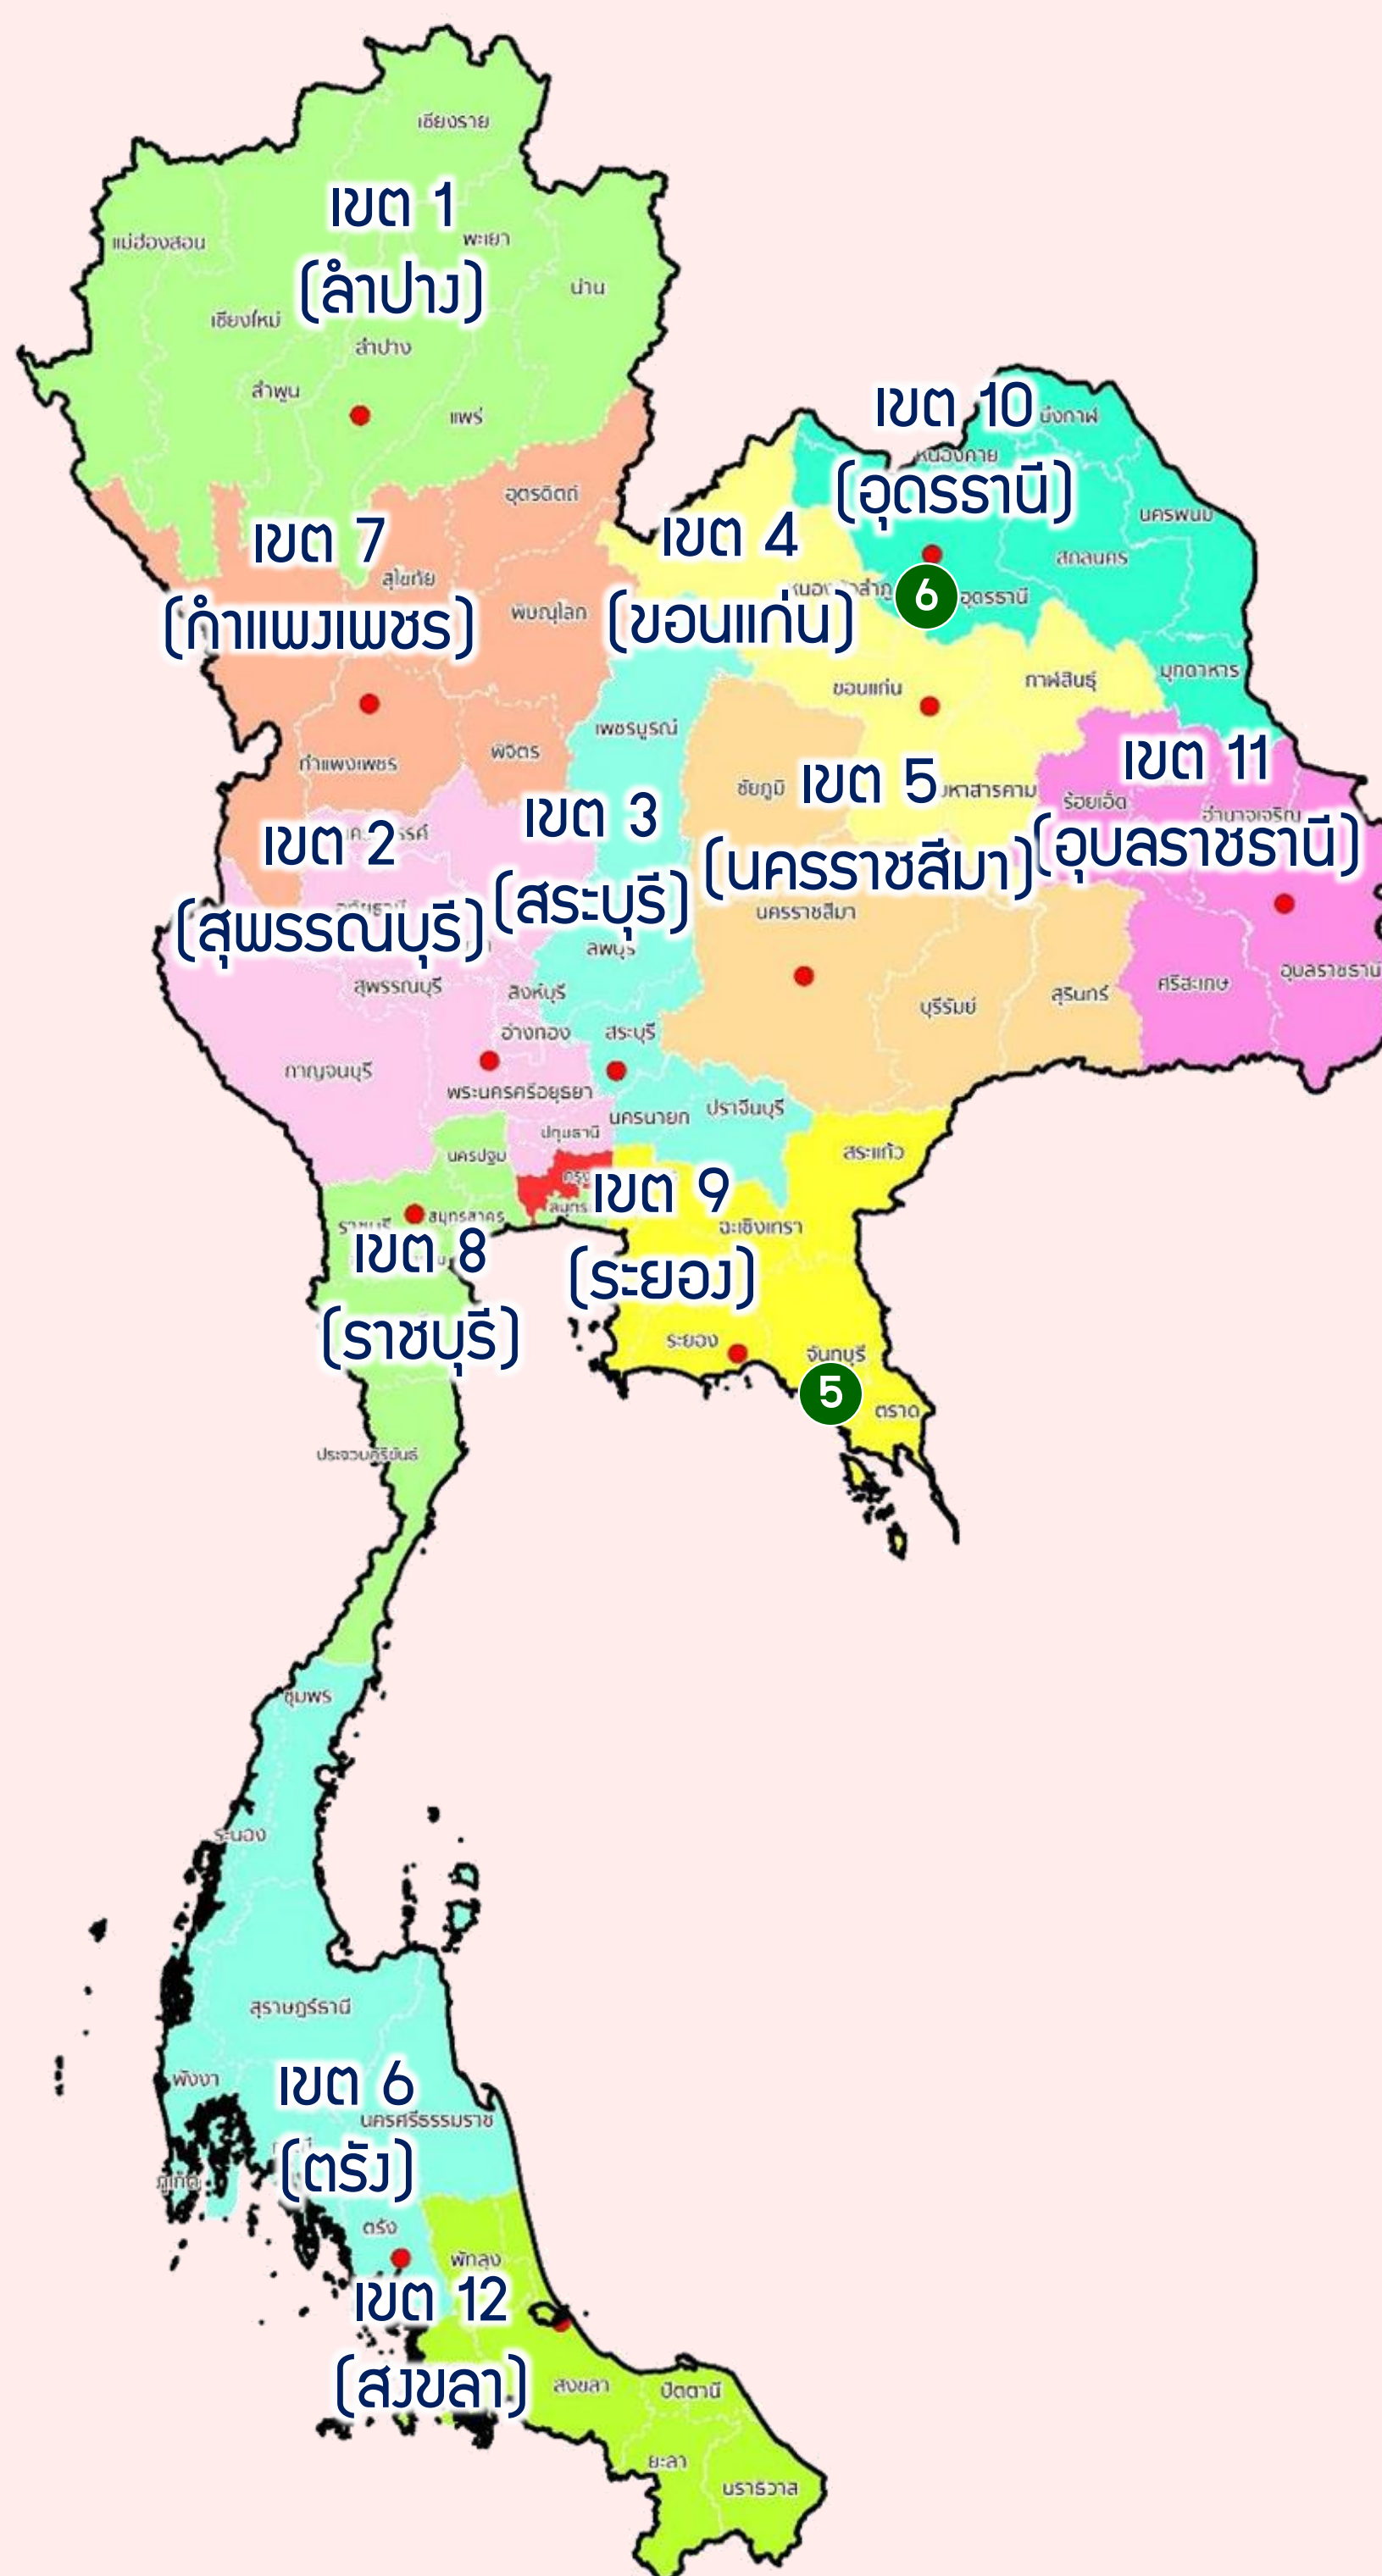

6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขลียง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

นายวิรัตน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจการวางแนวท่อระบบประปา โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เสียภัยแล้ง และมีปัญหาคูณภาพน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายของแนวท่อเดิม



ประเภทข่าว	วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ข่าว)	วันที่ 1 ธ.ค. ถึง 21 ธ.ค. 63 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	6	417
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	1



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.2/2