

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล นายกุล ไซธิรัตน์ รว อทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเจาะน้ำบาดาลเพื่อทดสอบศักยภาพการเจาะน้ำบาดาล
- 4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

1 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายกุล ไซธิรัตน์ รว อทบ. เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2564
เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ น้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้
น้ำบาดาล จำนวน 20 ราย 24 คำขอ คำขอรับใบอนุญาต
ใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไปในเขต
วิกฤตการณ์น้ำบาดาล จำนวน 1 ราย 3 คำขอ และคำขอ
แก้ไขใบอนุญาต จำนวน 1 ราย 1 คำขอ โดยมีคำขอได้รับการ
พิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย 25 คำขอ

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้ว
เสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,174 บ่อ




3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเจาะน้ำบาดาลเพื่อ
ทดสอบศักยภาพการเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีชั้นน้ำที่ระดับ
ความลึกประมาณ 500 - 700 เมตร ซึ่ง กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเจาะน้ำบาดาล
พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเจาะ
ได้ถึงความลึก 650 เมตร

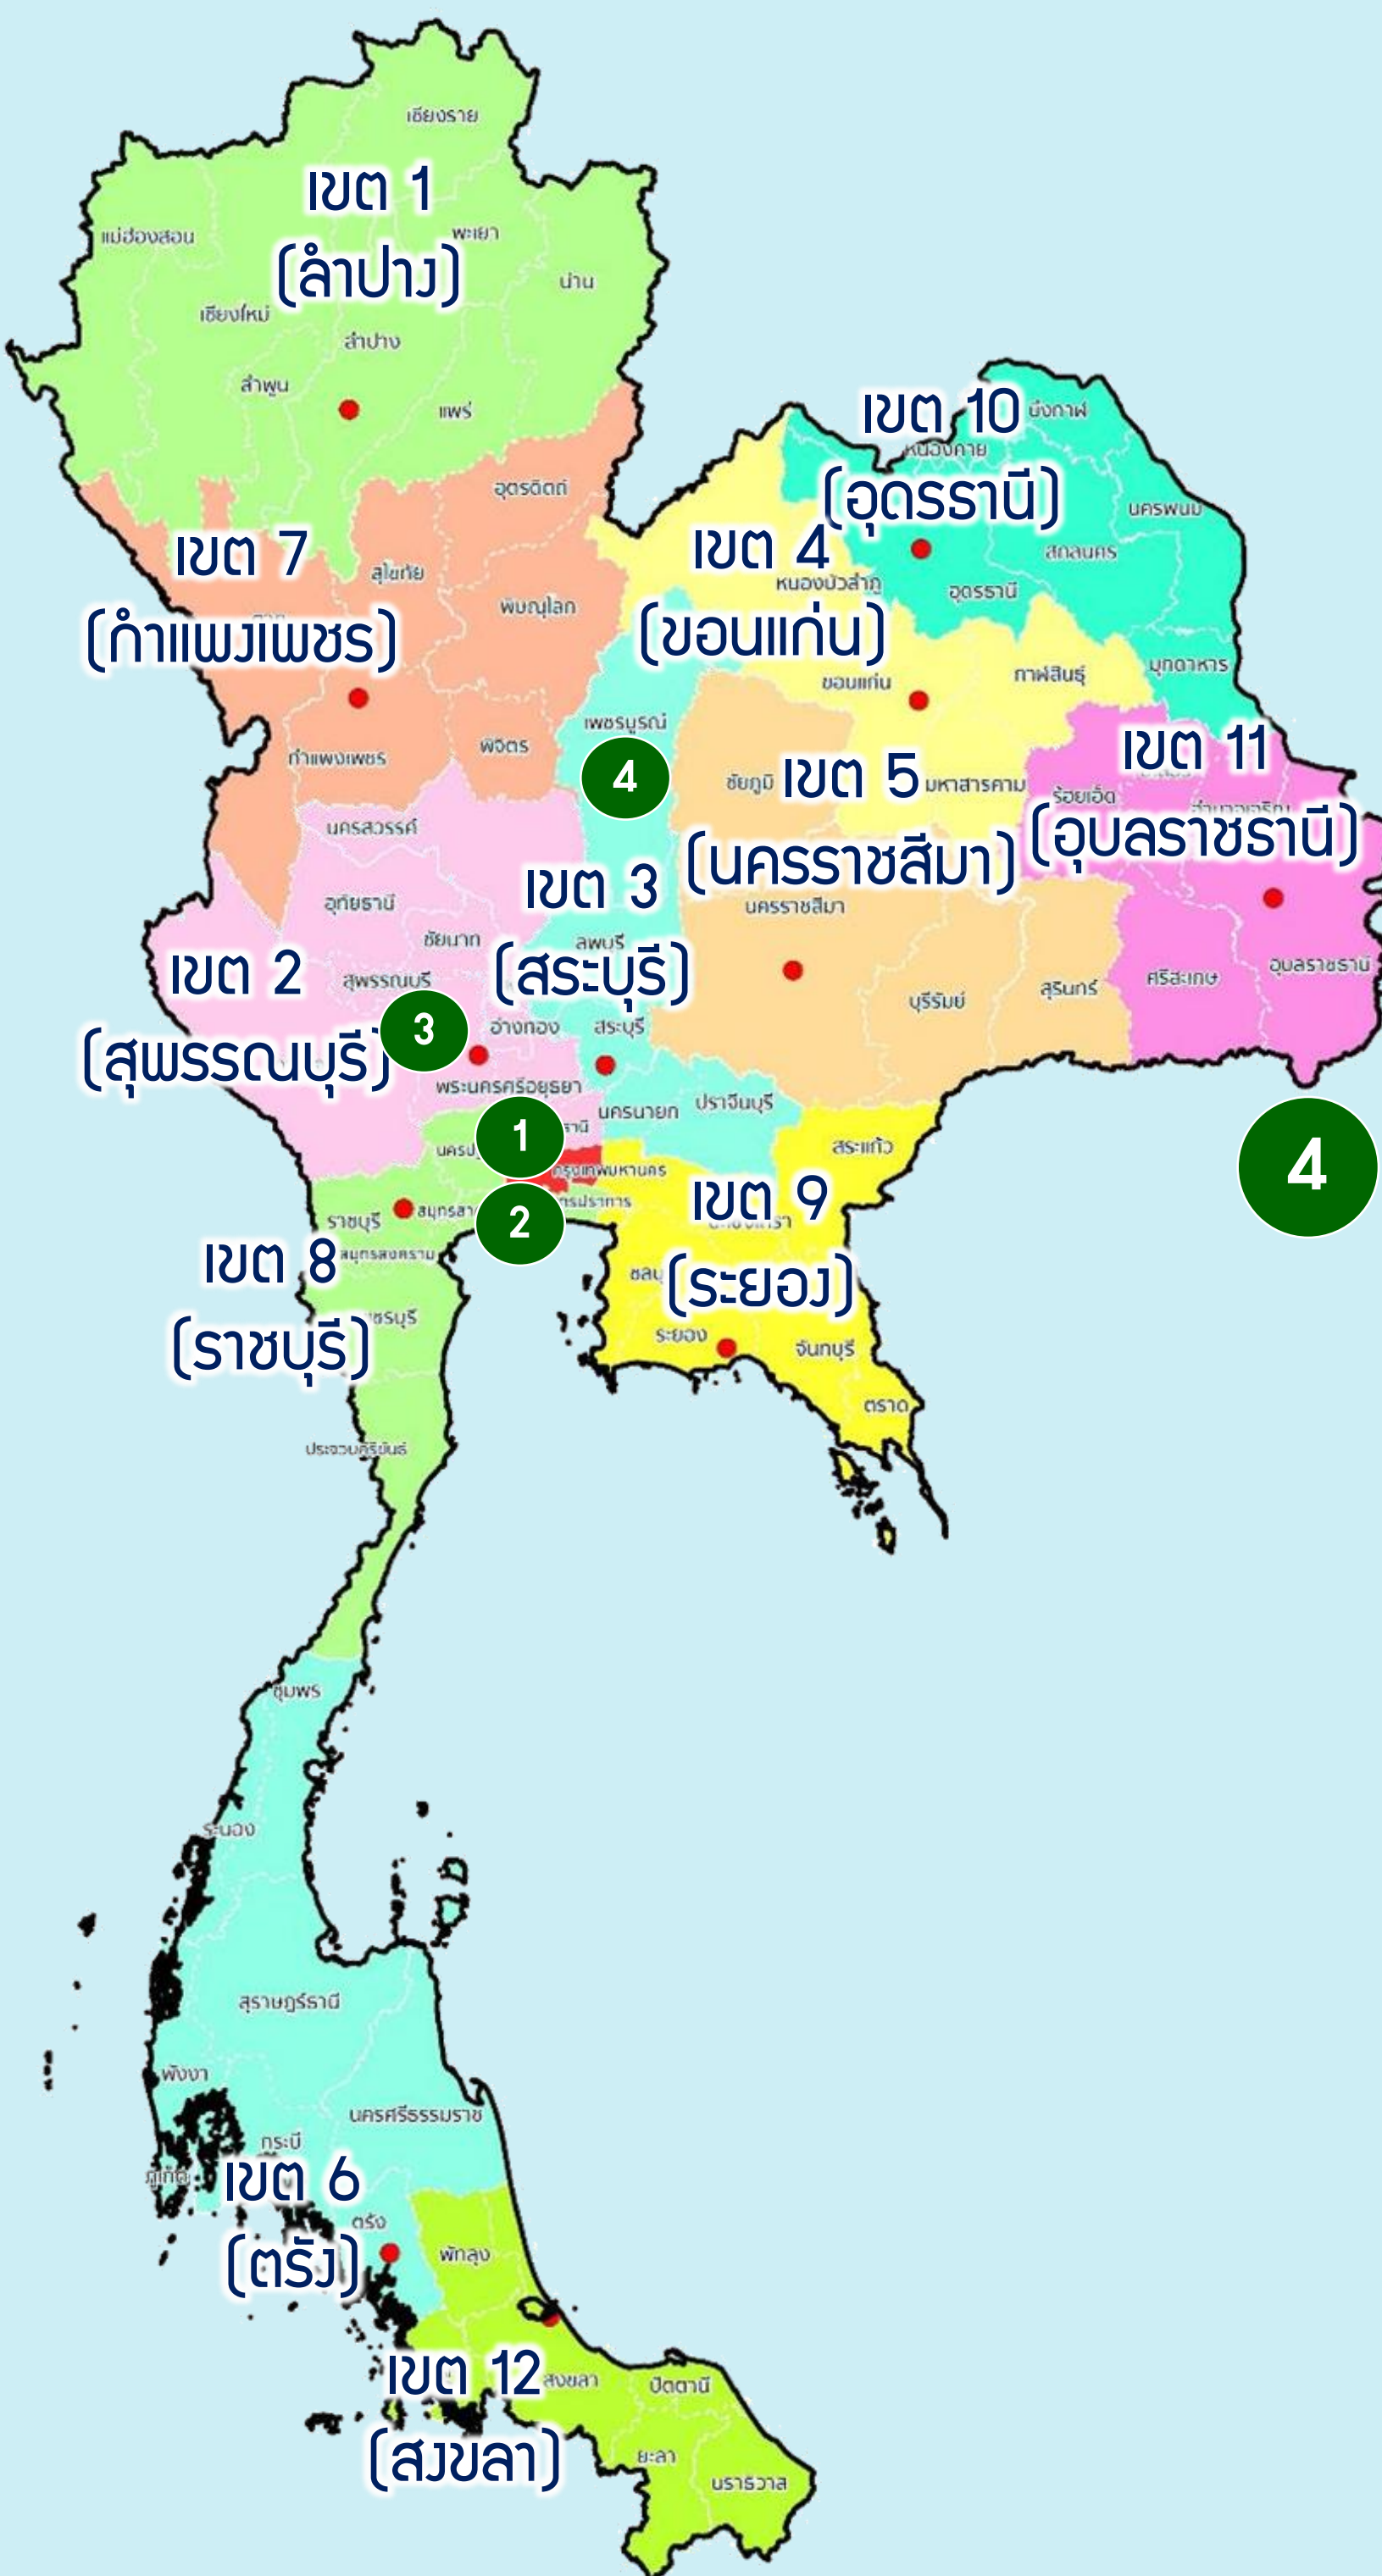

4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านปากออก หมู่ที่ 9 ตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าพบผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน
และชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อใช้
ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร โดยดูความ
พร้อมของชุมชนในเบื้องต้น มีบ่อน้ำบาดาลเดิมใน
โรงเรียนบ้านปากออก จำนวน 3 จุด ที่สามารถเข้า
ช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ และแนะนำเรื่องการทำคำขอเจาะ
บ่อน้ำบาดาลและขอเข้าร่วมโครงการของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1.บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
2.บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
3.บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก



ประเภทข่าว	วันที่ 28 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	759
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 6 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่สำรวจตามคำขอ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 7 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 8 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบหอดักเหล็กชนิดรักษาแรงดันให้ได้ตามแบบมาตรฐาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเทียม

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนปฏิบัติการ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากคาพาซิเตอร์และลูกลอยชำรุด จึงได้ทำการซ่อมแซม แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาคาราคาเข่งน้ำได้




7 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

นายประจวบ ลอยสุวรรณ พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้รับการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบ จำนวนทั้งสิ้น 71 คำขอ

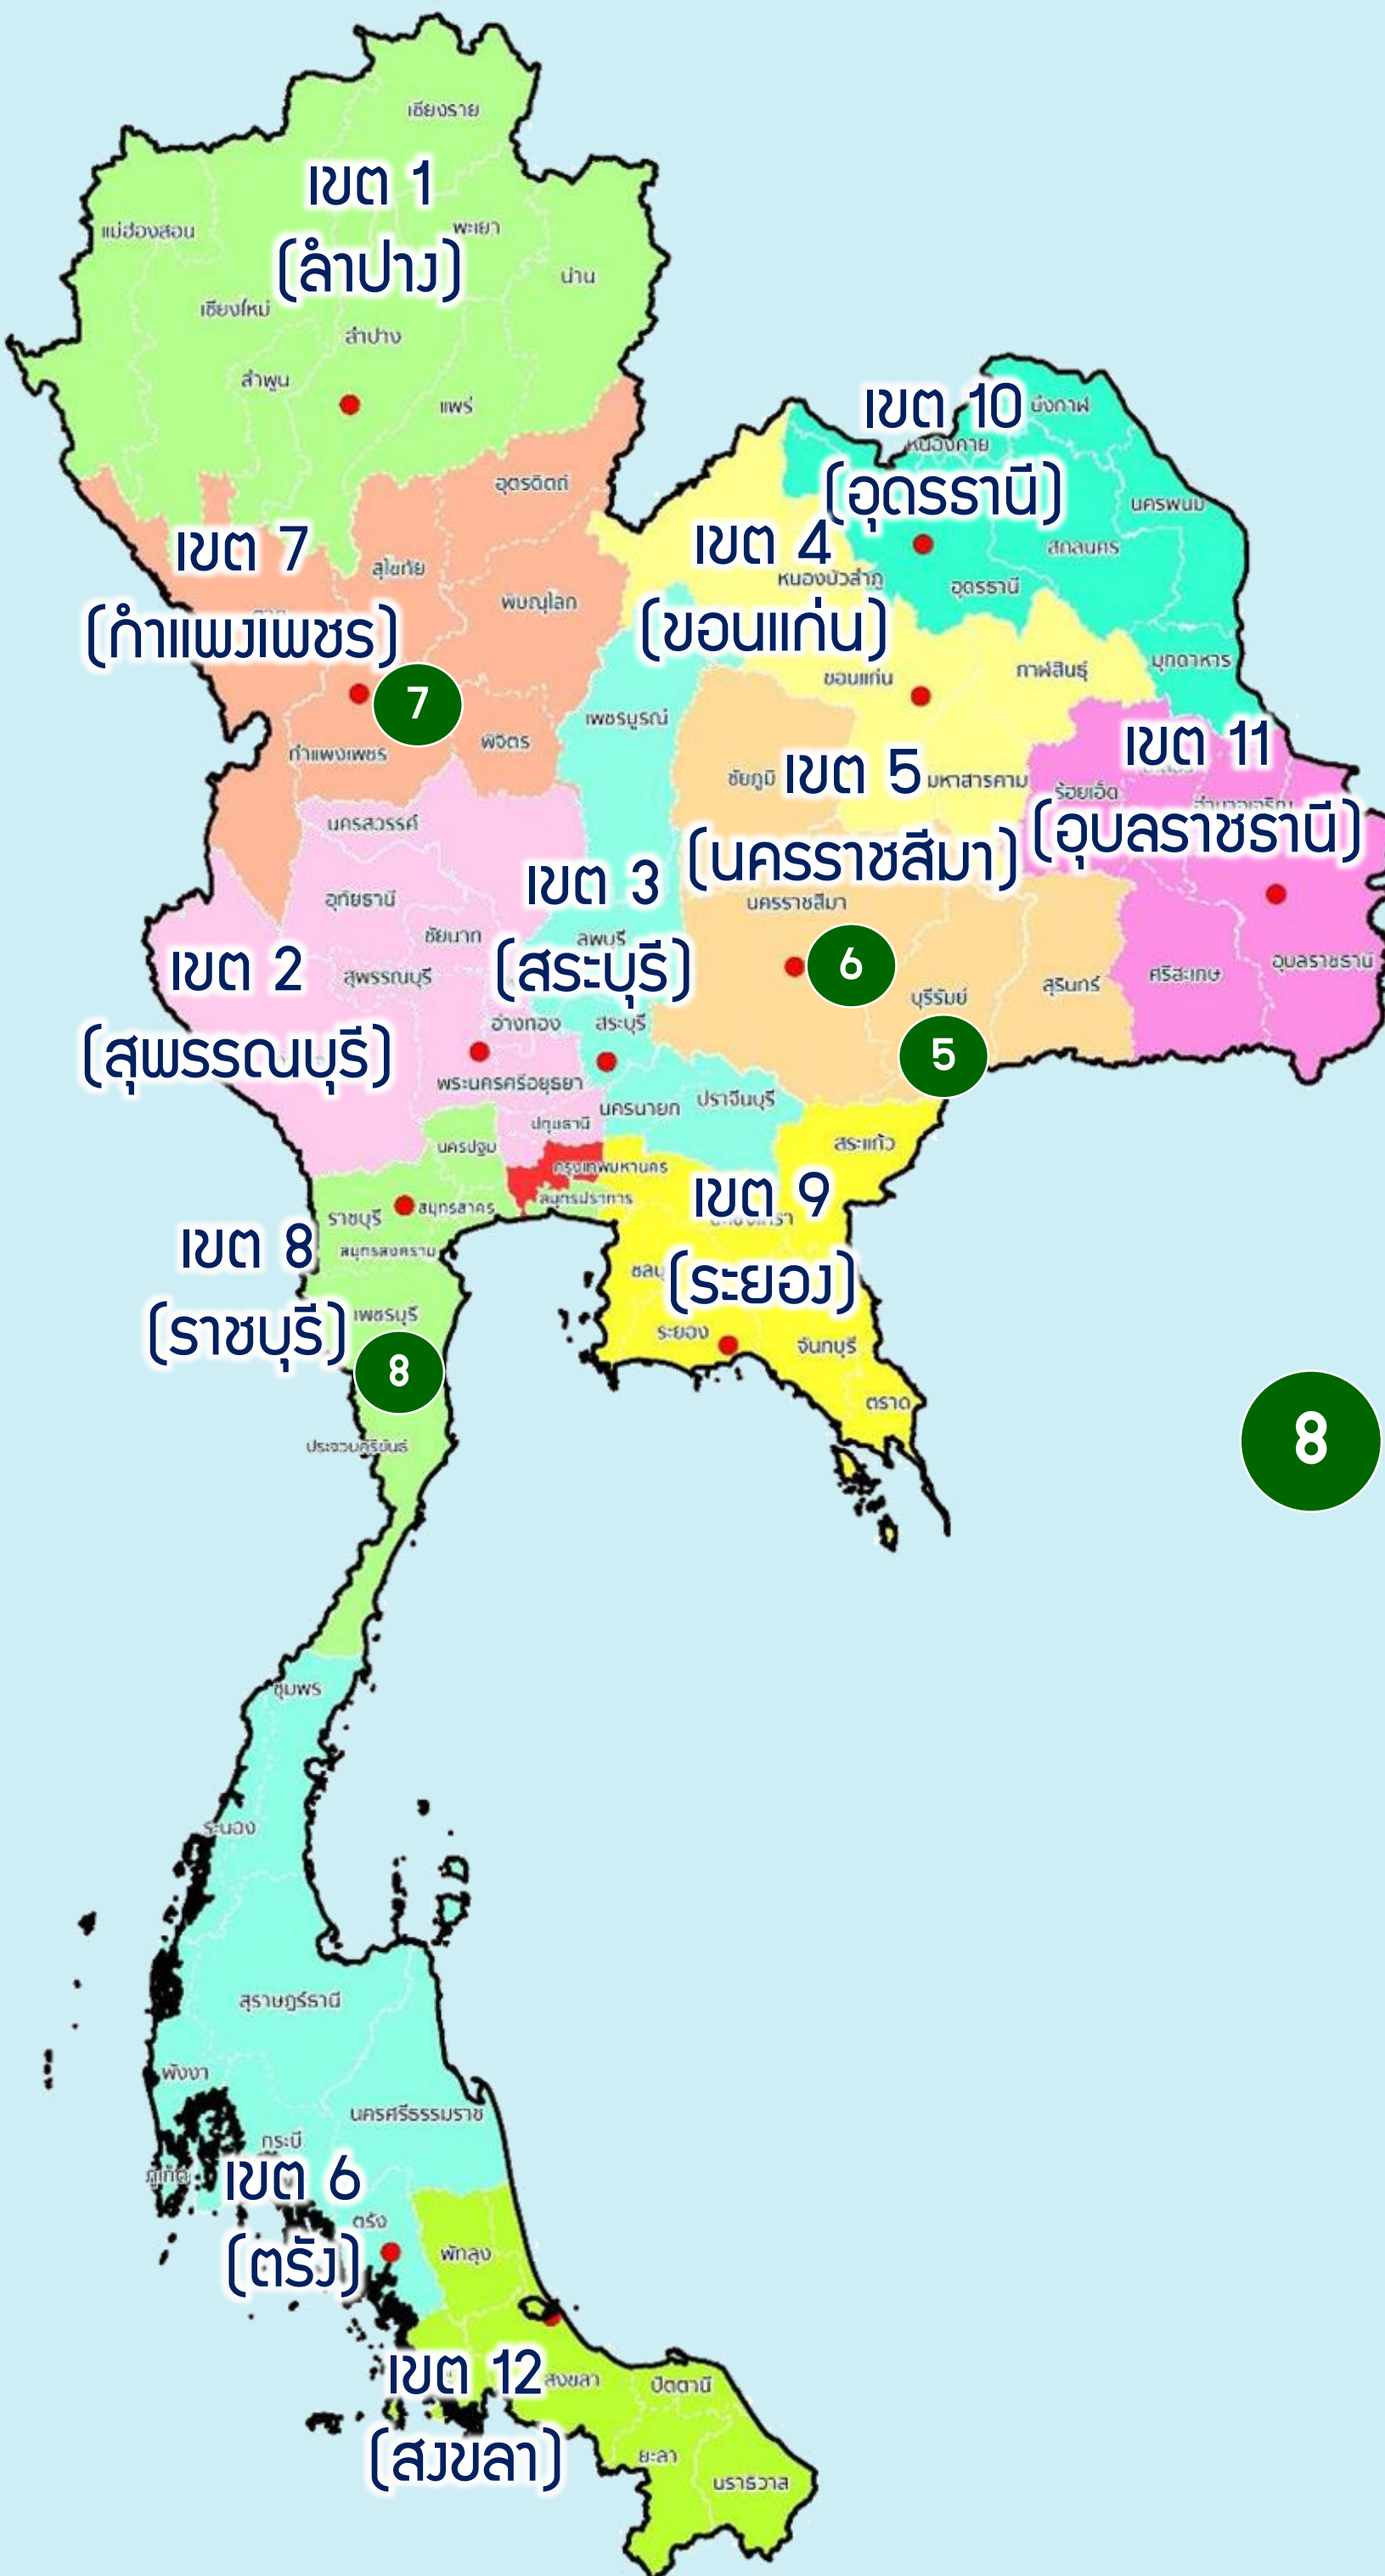

6 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ 1.บ้านวีว หมู่ที่ 10 ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

2.บ้านโกรกตะไค้ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

นายพิรามีตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจตามคำขอ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



8 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โครงการชัยวัฒน์ ตามพระราชดำริ บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

นายศุภเวท กองประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหอดักเหล็กชนิดรักษาแรงดันให้ได้ตามแบบมาตรฐาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ประเภทข่าว	วันที่ 28 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	759
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 9 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 11 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตงานก่อสร้าง (brick wall) โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)
- 12 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานของจุดจ่ายน้ำกาวร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2564

9 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ บ้านคลองหมี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) โดยมีนายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) โดยมีนายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)



11 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านต้ายนาคุณวิทยา ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย นายสาโรจน์ ช่อสาร พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตงานก่อสร้าง (brick wall) โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)




10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

หน่วยเฉพาะกิจ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

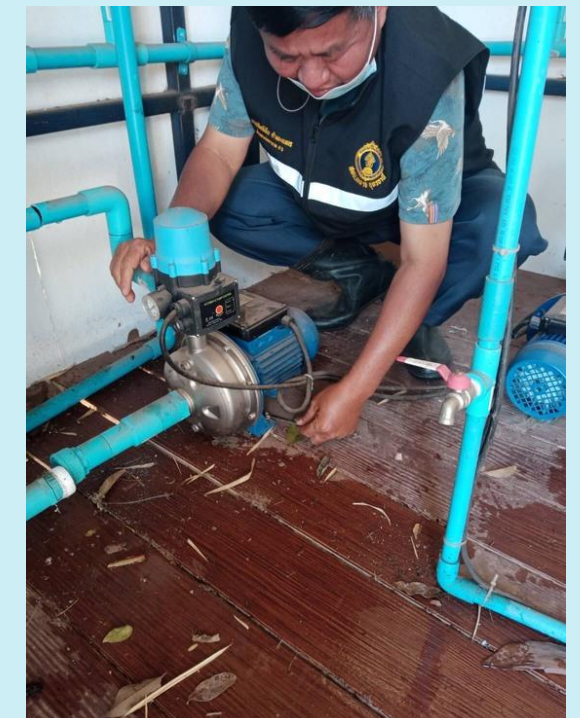


12 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนปฏิบัติการ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานของจุดจ่ายน้ำกาวร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2564 ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

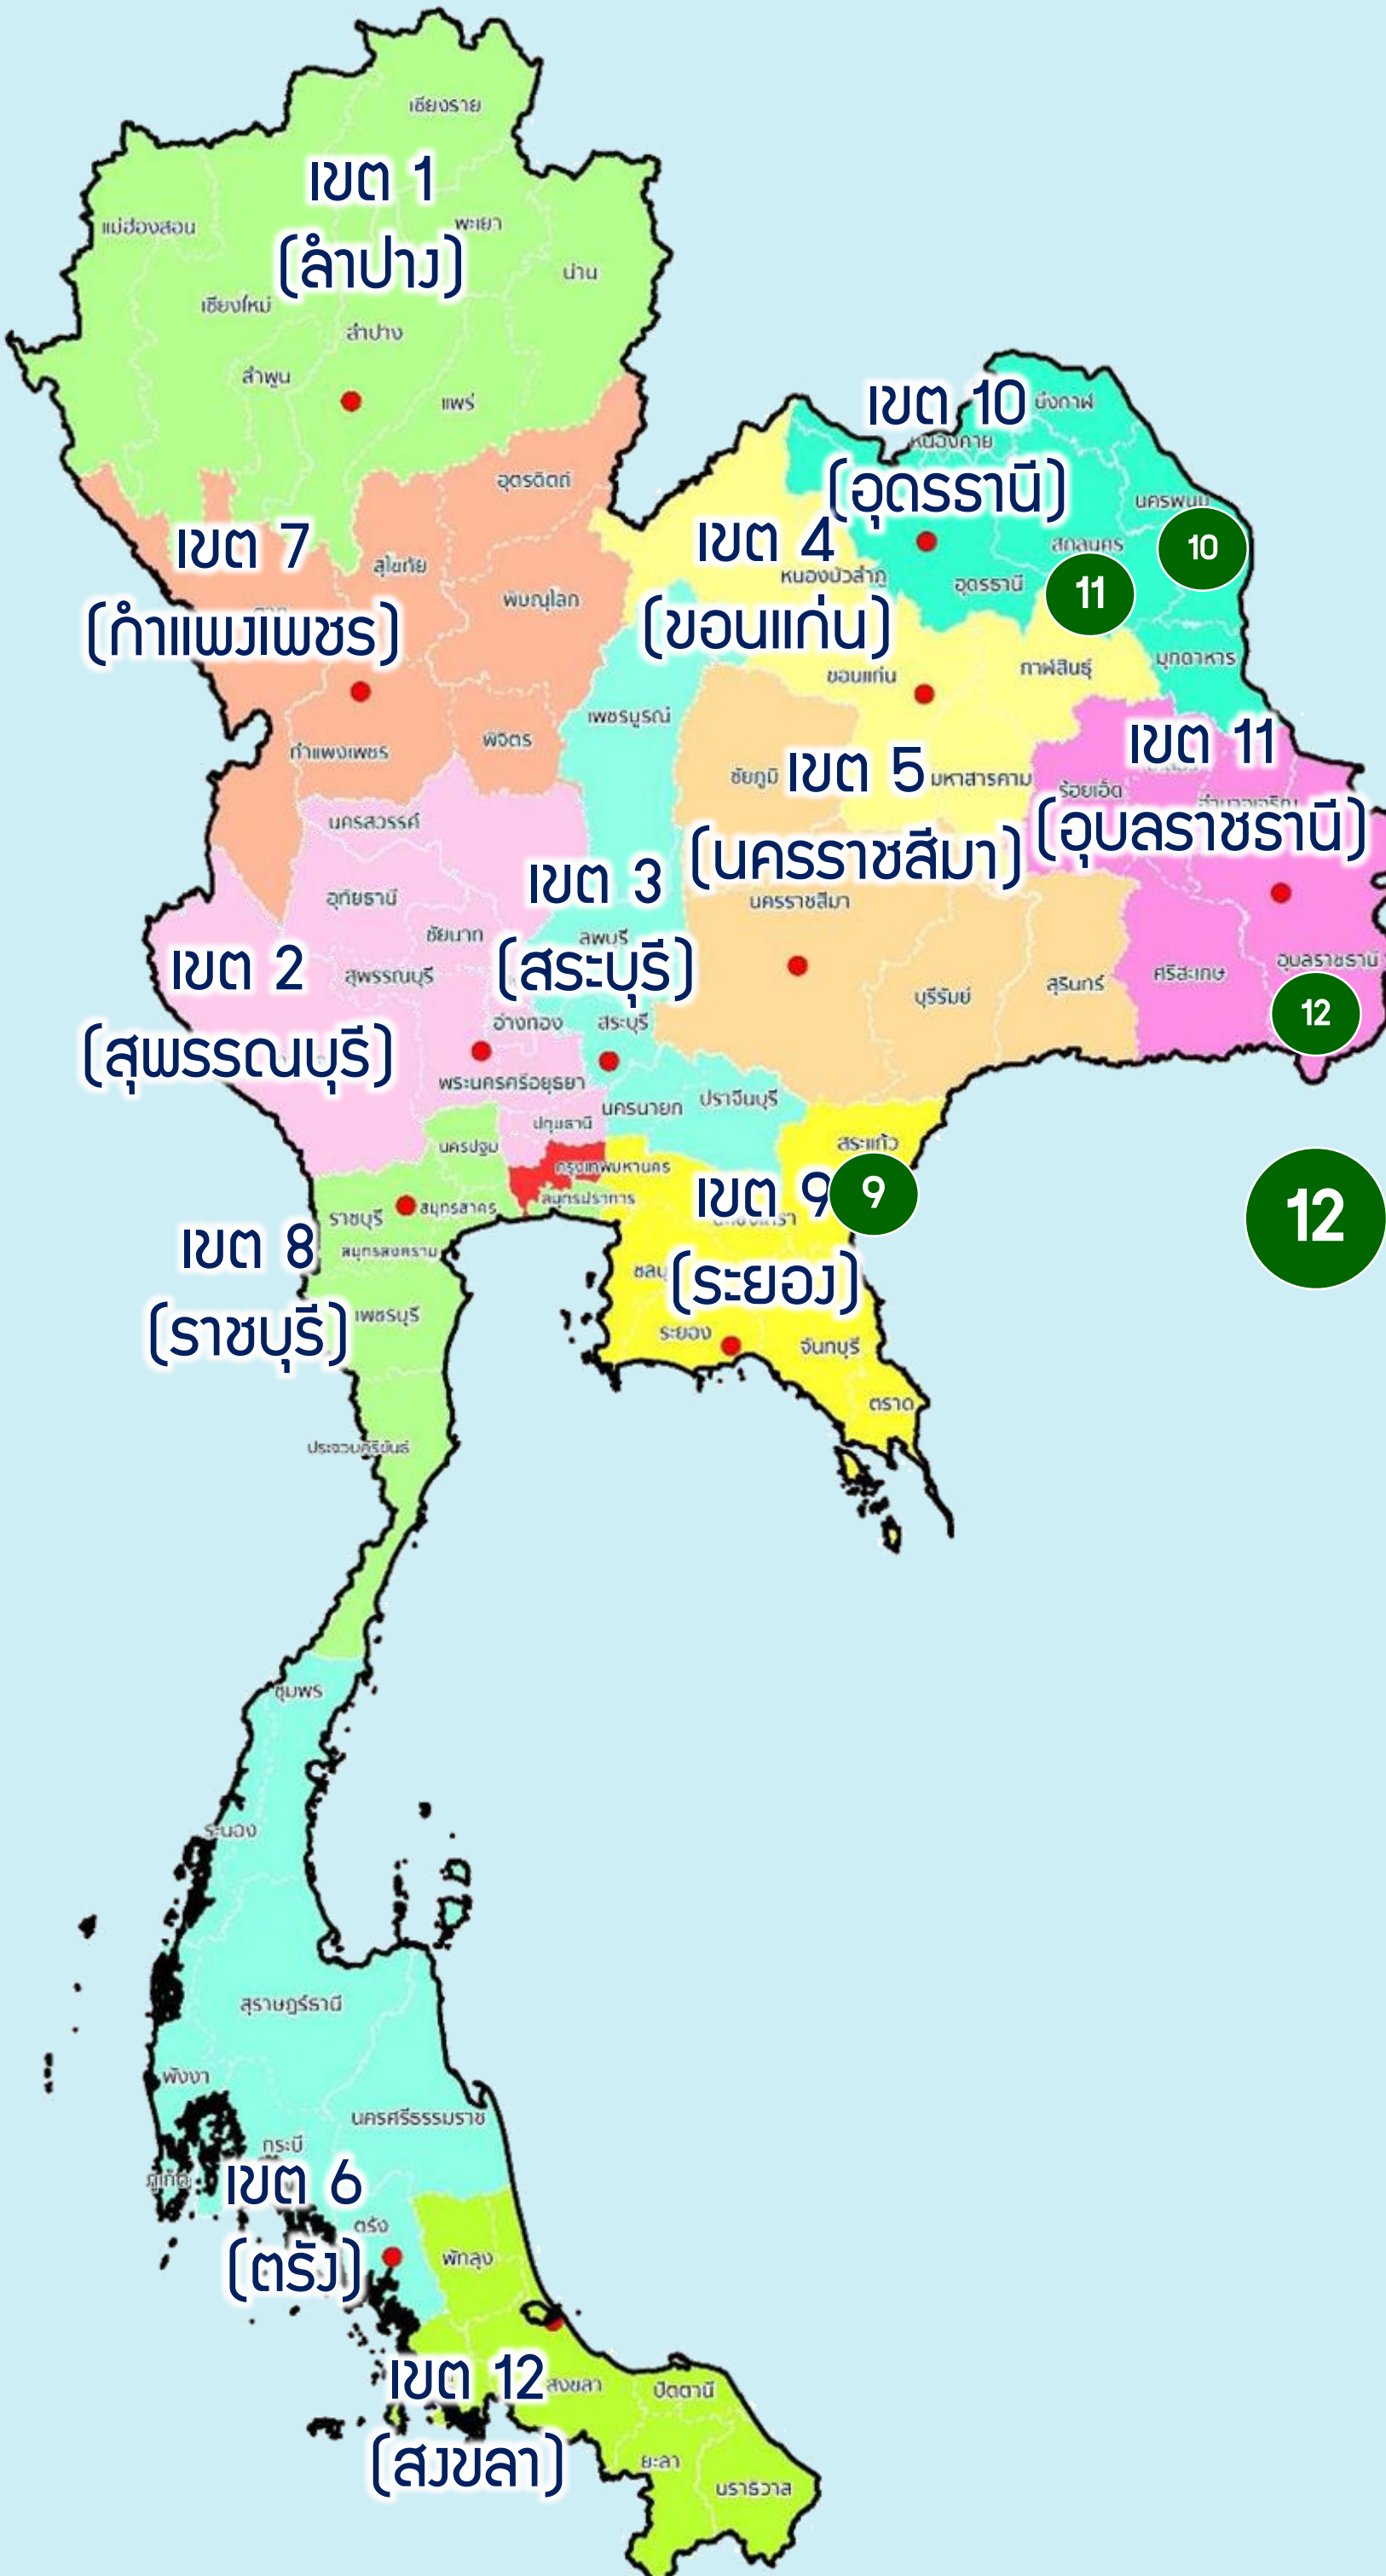

ประเภทข่าว	วันที่ 28 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ม.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	759
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




13 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านโพนขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนปฏิบัติการ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก้ไขปัญหารั่วซึมเบื้องต้นจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียชนิด E-Coli โดยได้ดำเนินการหมักคลอรีน 6 ชั่วโมง ก่อนดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนและจะดำเนินการแก้ไขระยะยาวตามแผนงานต่อไป

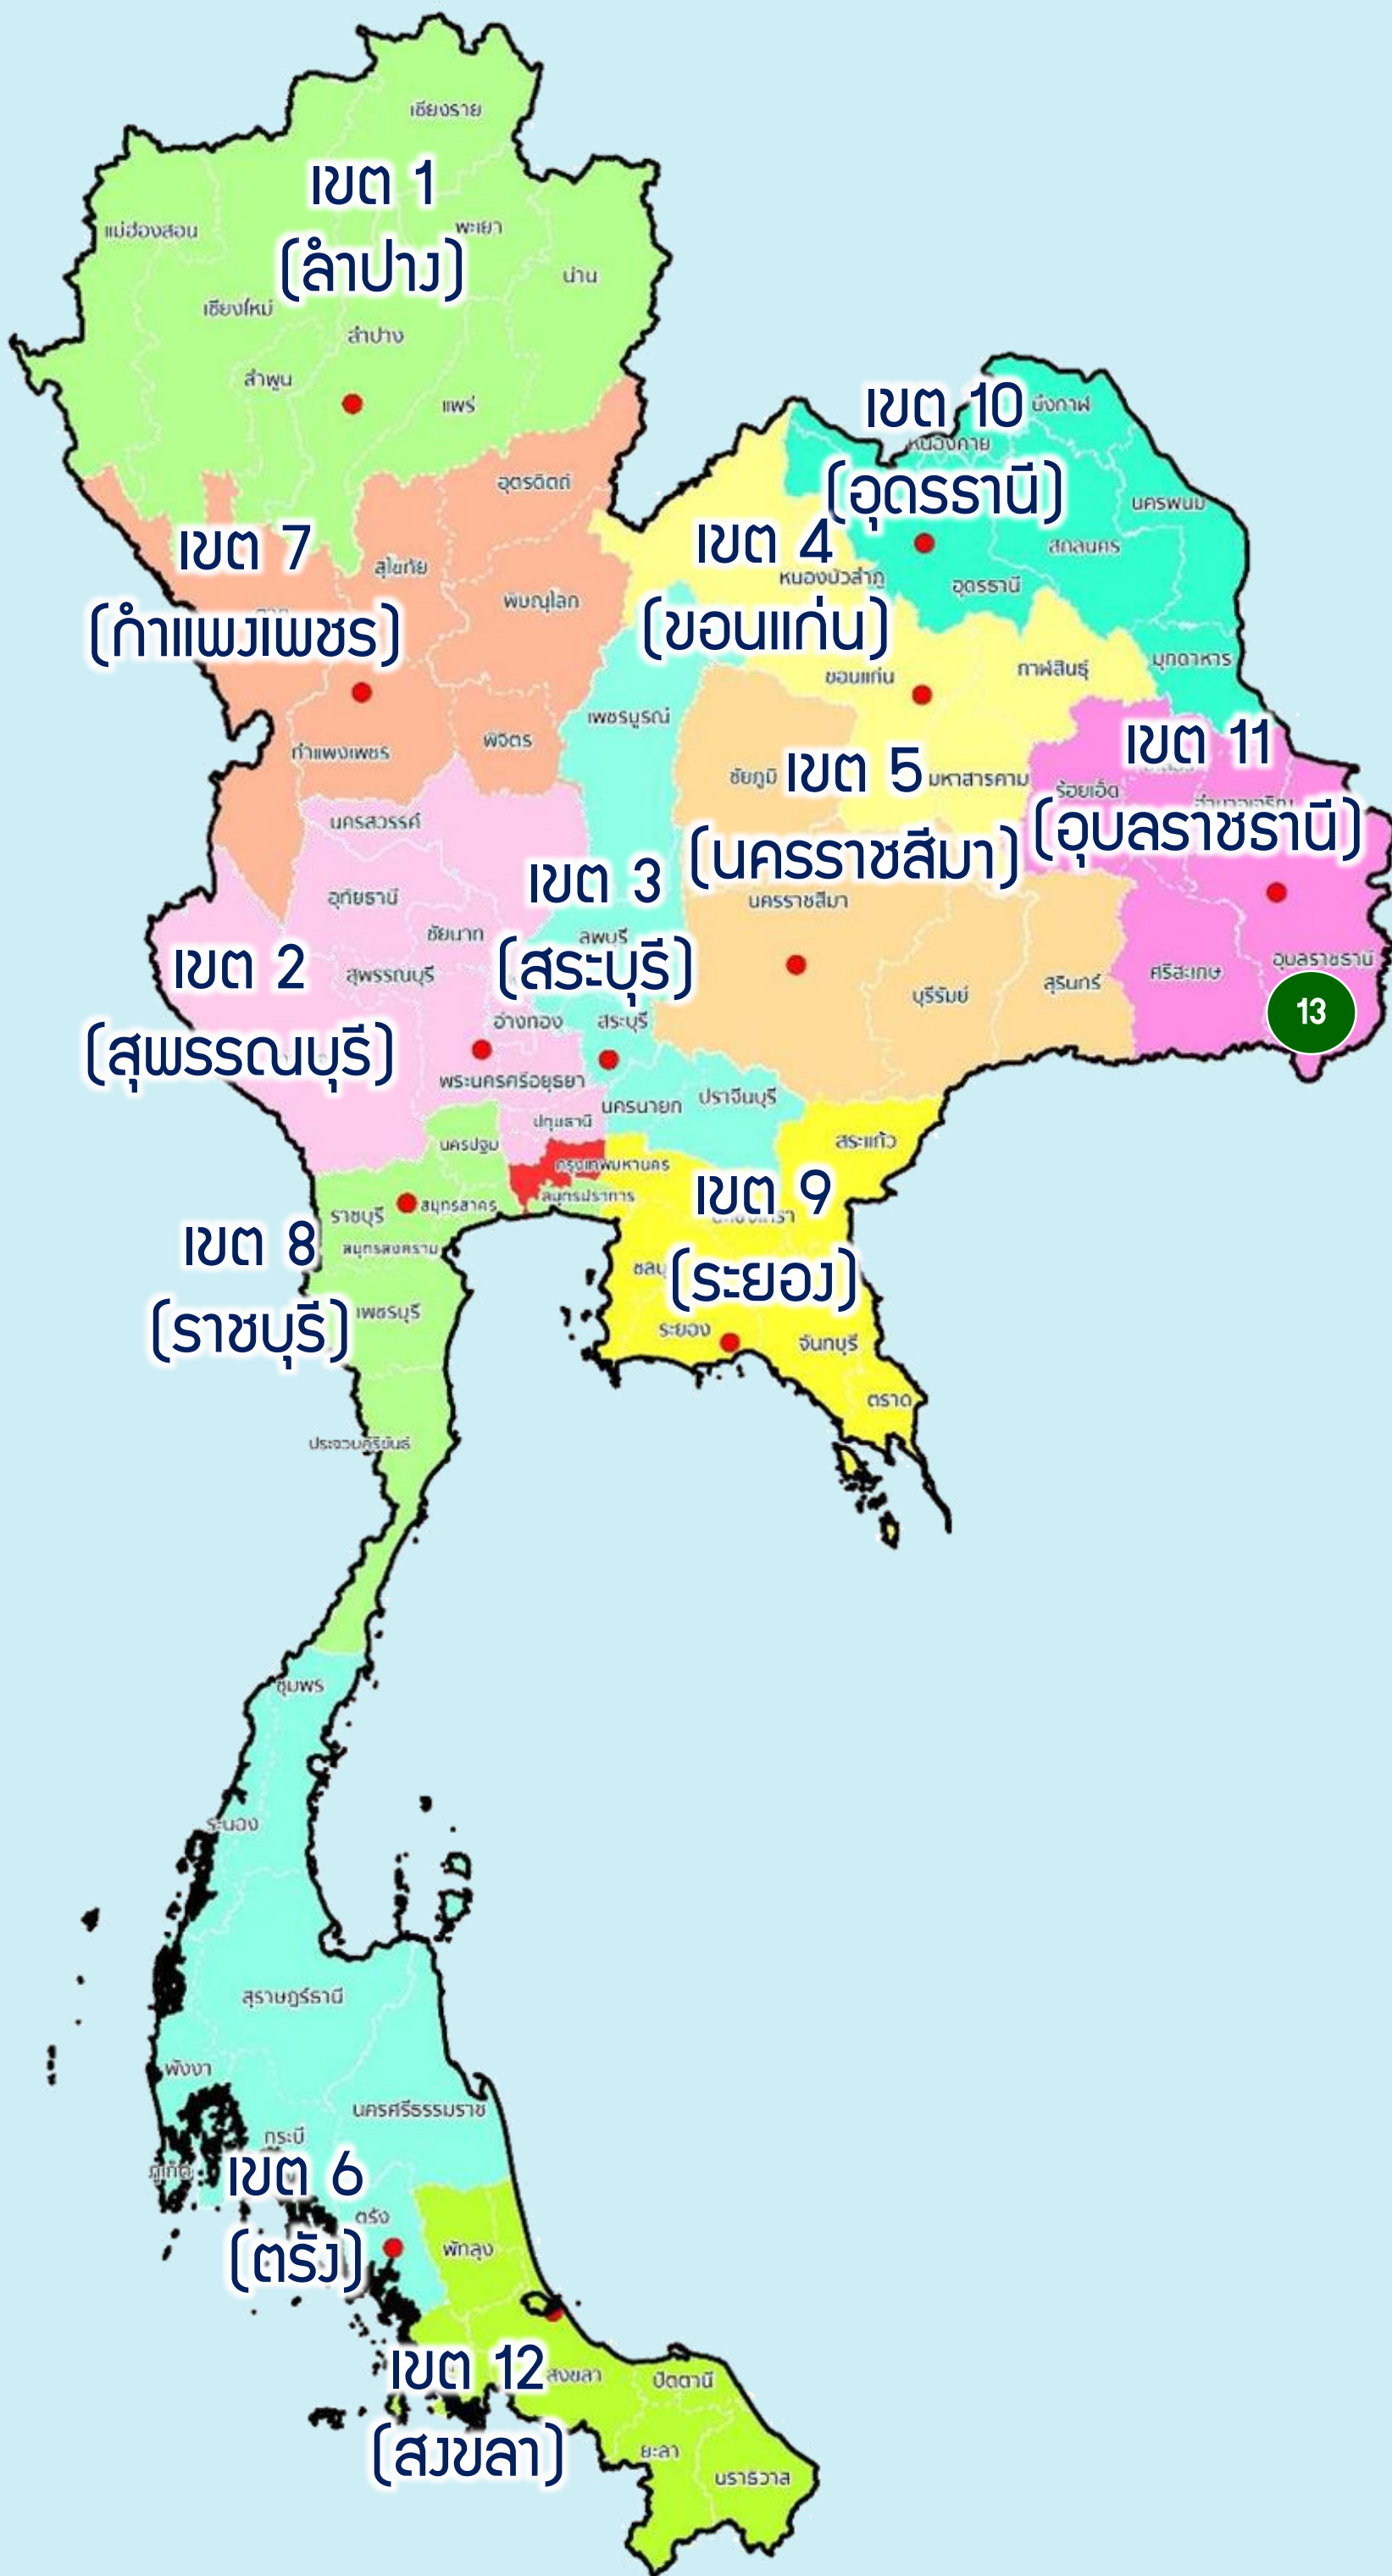

ประเภทข่าว	วันที่ 28 ม.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 28 ม.ค. 64 (ข่าว)
1:ประเด็นข่าวด้านบวก	13	759
2:ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

