

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)
- 3 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ
- 4 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมบ่อน้ำบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระยอง

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ศทส.ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,179 บ่อ



2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)
นายกิตติธาดา ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) ซึ่งได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่จะเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม บ้านหนองม่วงเหนือ
2.จังหวัดสุรินทร์ สถานที่จะเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลชบ บ้านชบ
3.จังหวัดนครราชสีมา สถานที่จะเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า บ้านหนองพือ
4.จังหวัดชัยภูมิ สถานที่จะเจาะ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ บ้านชนแดน
โดยขณะนี้ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างต่อไป

3 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ณ จุดจ่ายน้ำ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)
นายสุภาวท กอวประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของอำเภอโพธาราม

4 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ณ เรือนำชั่วคราวเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ โดย นายปราโมทย์ บุญนิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยซ่อม ลงพื้นที่ซ่อมบ่อน้ำบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ทำการซ่อมแซมตู้ควบคุมบ่อน้ำบาดาล พร้อมตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงก่อนฤดูแล้งที่จะถึงนี้



ประเภทข่าว	วันที่ 1 ก.พ. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 ก.พ. 64 (ข่าว)
1:ประเด็นข่าวด้านบวก	8	790
2:ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ยี่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมบ่อน้ำบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- 6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่พร้อมกับคณะผู้นำท้องถิ่น สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม น้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่มีศักยภาพน้ำเค็ม
- 7 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้เพื่อรองรับภัยแล้ง
- 8 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) รับคำขอรับบริการจากทุกภาคส่วนที่ประสบปัญหาดินเค็ม น้ำอุปโภค บริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

5 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะมอ หมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ โดย นายสมนึก บุญส่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.2 ลงพื้นที่ซ่อมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ทำการซ่อมแซมระบบควบคุมประปาบาดาล เปลี่ยนสารกรองในถังกรองหลัก พร้อมตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียน จำนวน 120 คน ครู 14 คน และชาวบ้าน จำนวน 115 ครอบครัว 540 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงก่อนฤดูแล้งที่จะถึงนี้



7 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

นายวิวัฒน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ระบบประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้เพื่อรองรับภัยแล้ง



6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายวิวัฒน์ จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้นายโกเมก ชินศิริ พอ.ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่พร้อมกับคณะผู้นำท้องถิ่น สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม น้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่มีศักยภาพน้ำเค็ม




8 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

นายเกรียงศักดิ์ เ็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนแผนงาน รับคำขอรับบริการจากทุกภาคส่วนที่ประสบปัญหาดินเค็ม น้ำอุปโภค บริโภค น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งวันนี้ผู้มายื่นคำขอรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะงว อำเภอบุขัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค น้ำใช้บริการทางการแพทย์ และเทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ยื่นเรื่องขอรับบริการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลันงาน แผนกจัดซื้อ จำนวน 12 กลุ่ม เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) จะดำเนินการสำรวจความพร้อมและความเหมาะสมของพื้นที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

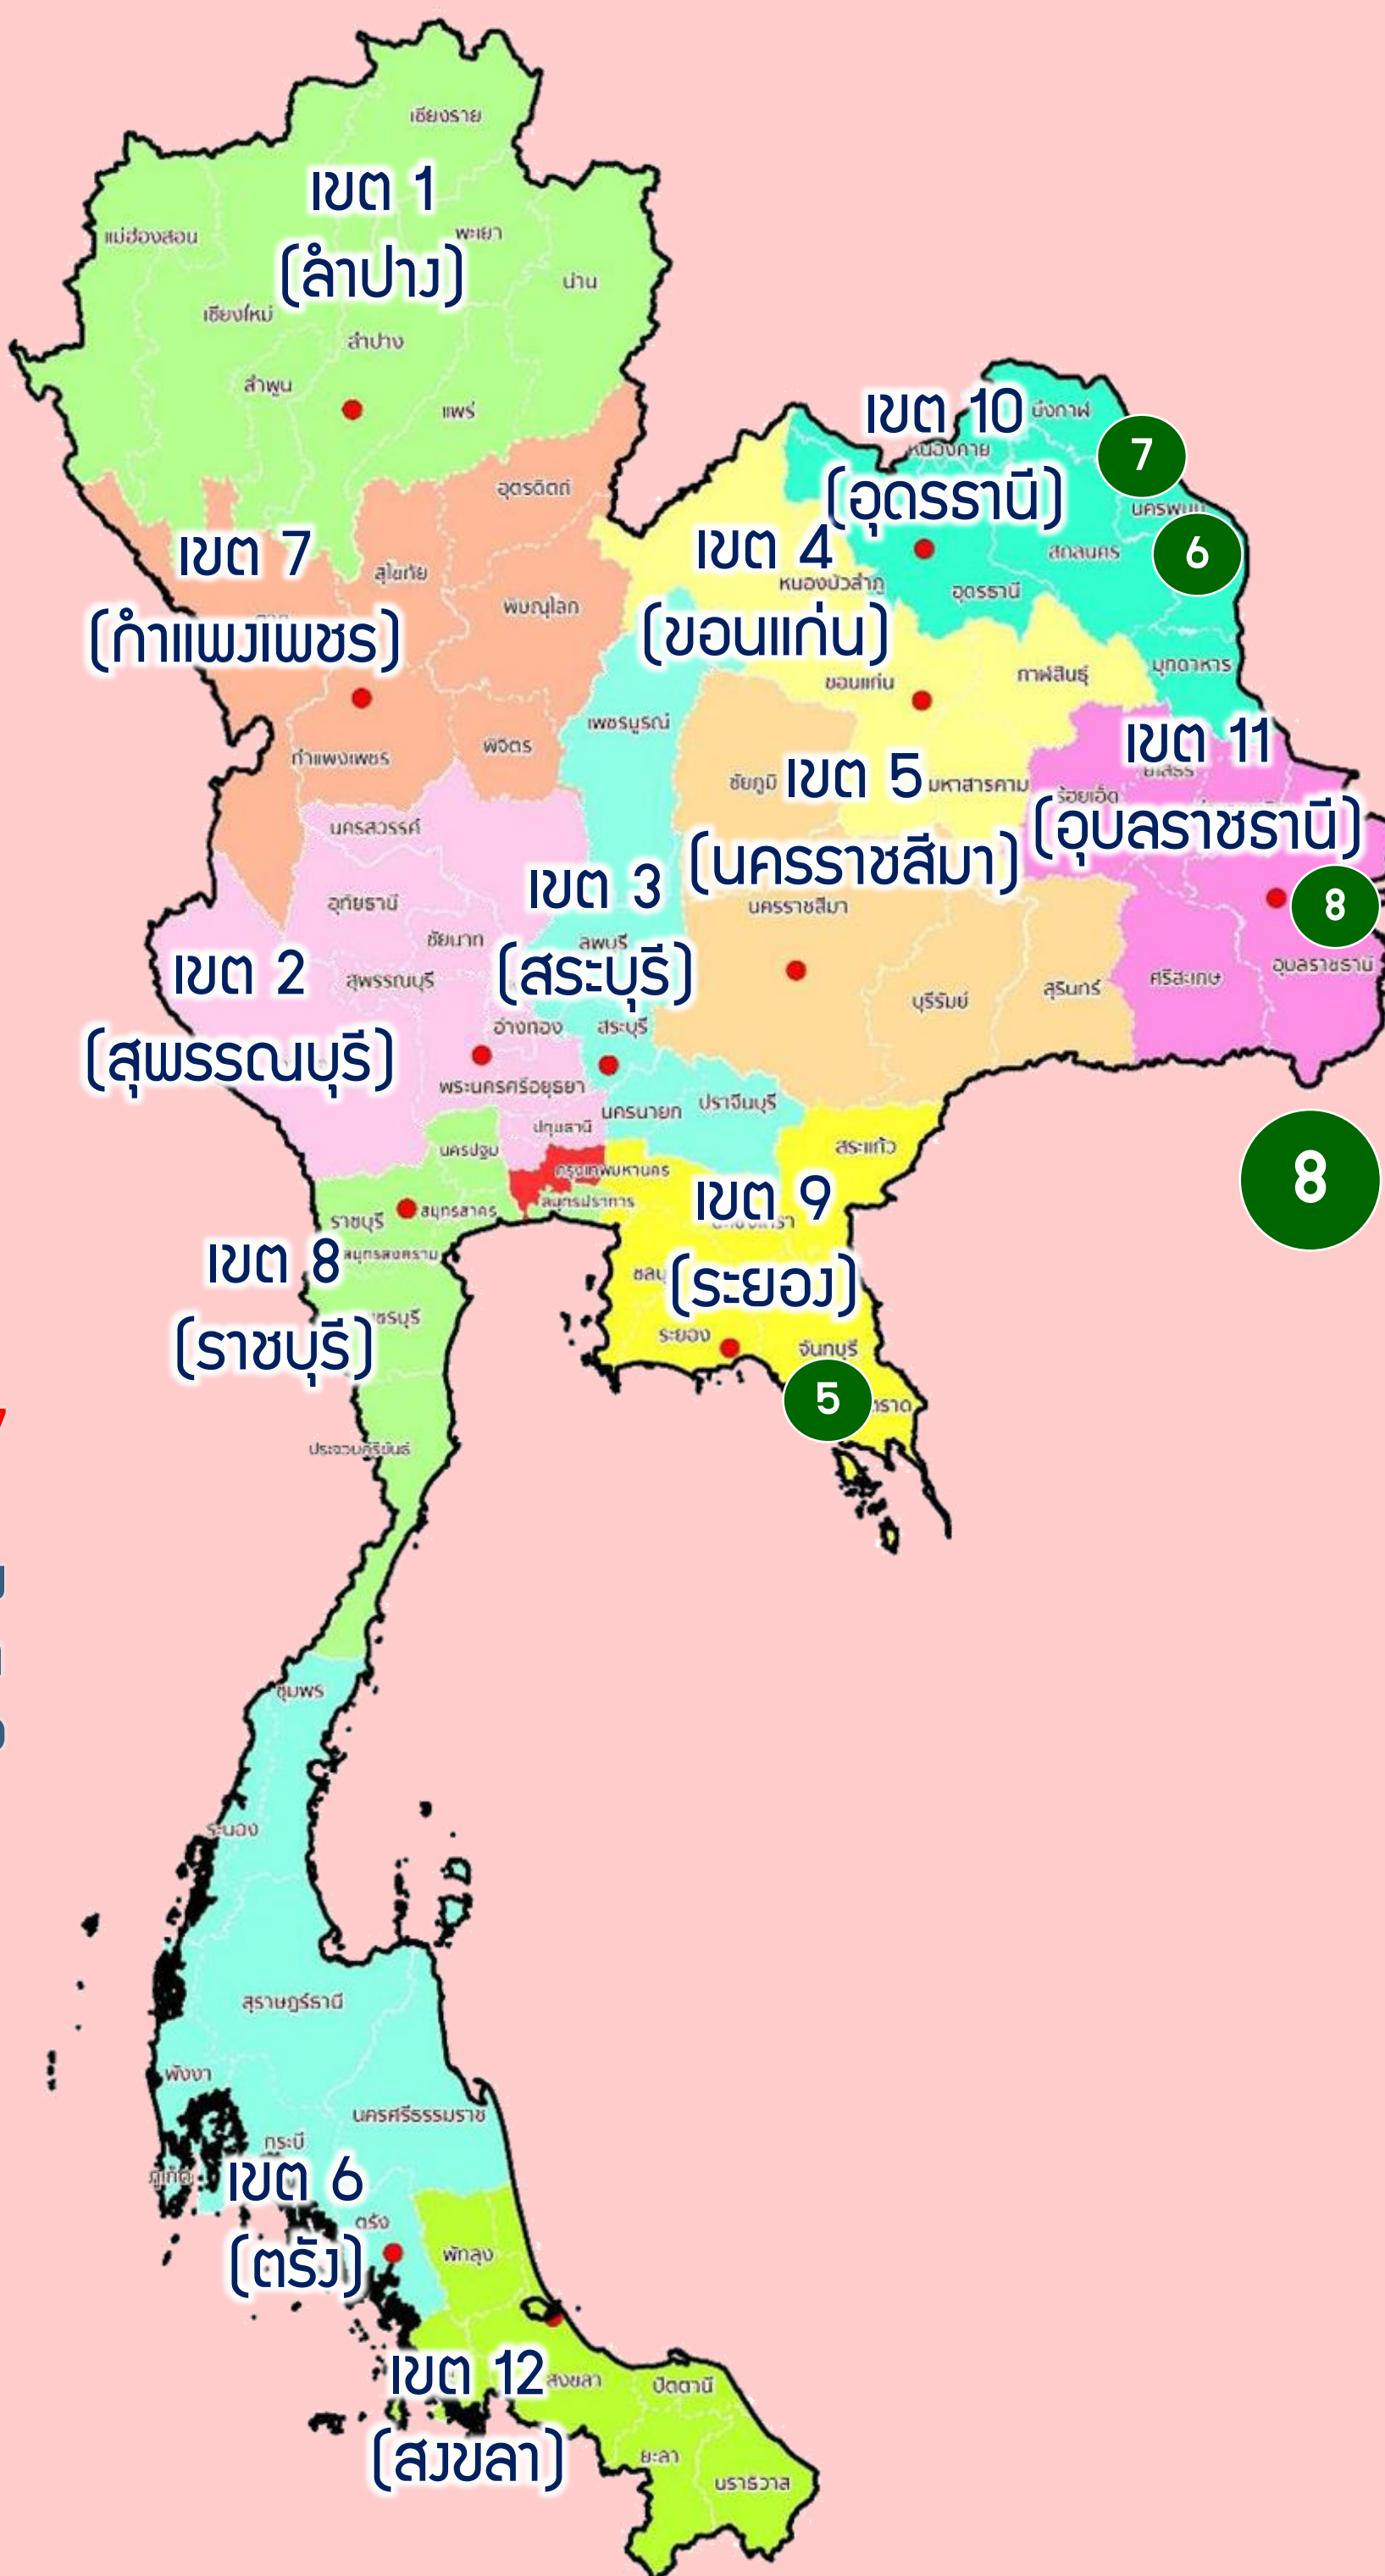

ประเภทข่าว	วันที่ 1 ก.พ. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 ก.พ. 64 (ข่าว)
1:ประเด็นข่าวด้านบวก	8	790
2:ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.2/2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

