

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณากลับกรอกรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 6 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี พ.ศ. 2563
- 8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อติดตามความคืบหน้างานเจาะบ่อน้ำบาดาล และเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างระบบ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)

5 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุม สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)


นายประจวบ ลอยสุวรรณ พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณากลับกรอกรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอเจาะ/ใช้น้ำบาดาลที่มีขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มม. ขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 94 คำขอ

7 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี พ.ศ. 2563 ร่วมกับ น.ส.ณัฐณิชา พรหมศรี ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ นายชนะ พันธุ์สิงห์ อดีตกำนันตำบลทุ่งมหาเจริญ และกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์ จำนวน 23 ราย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 542 ไร่

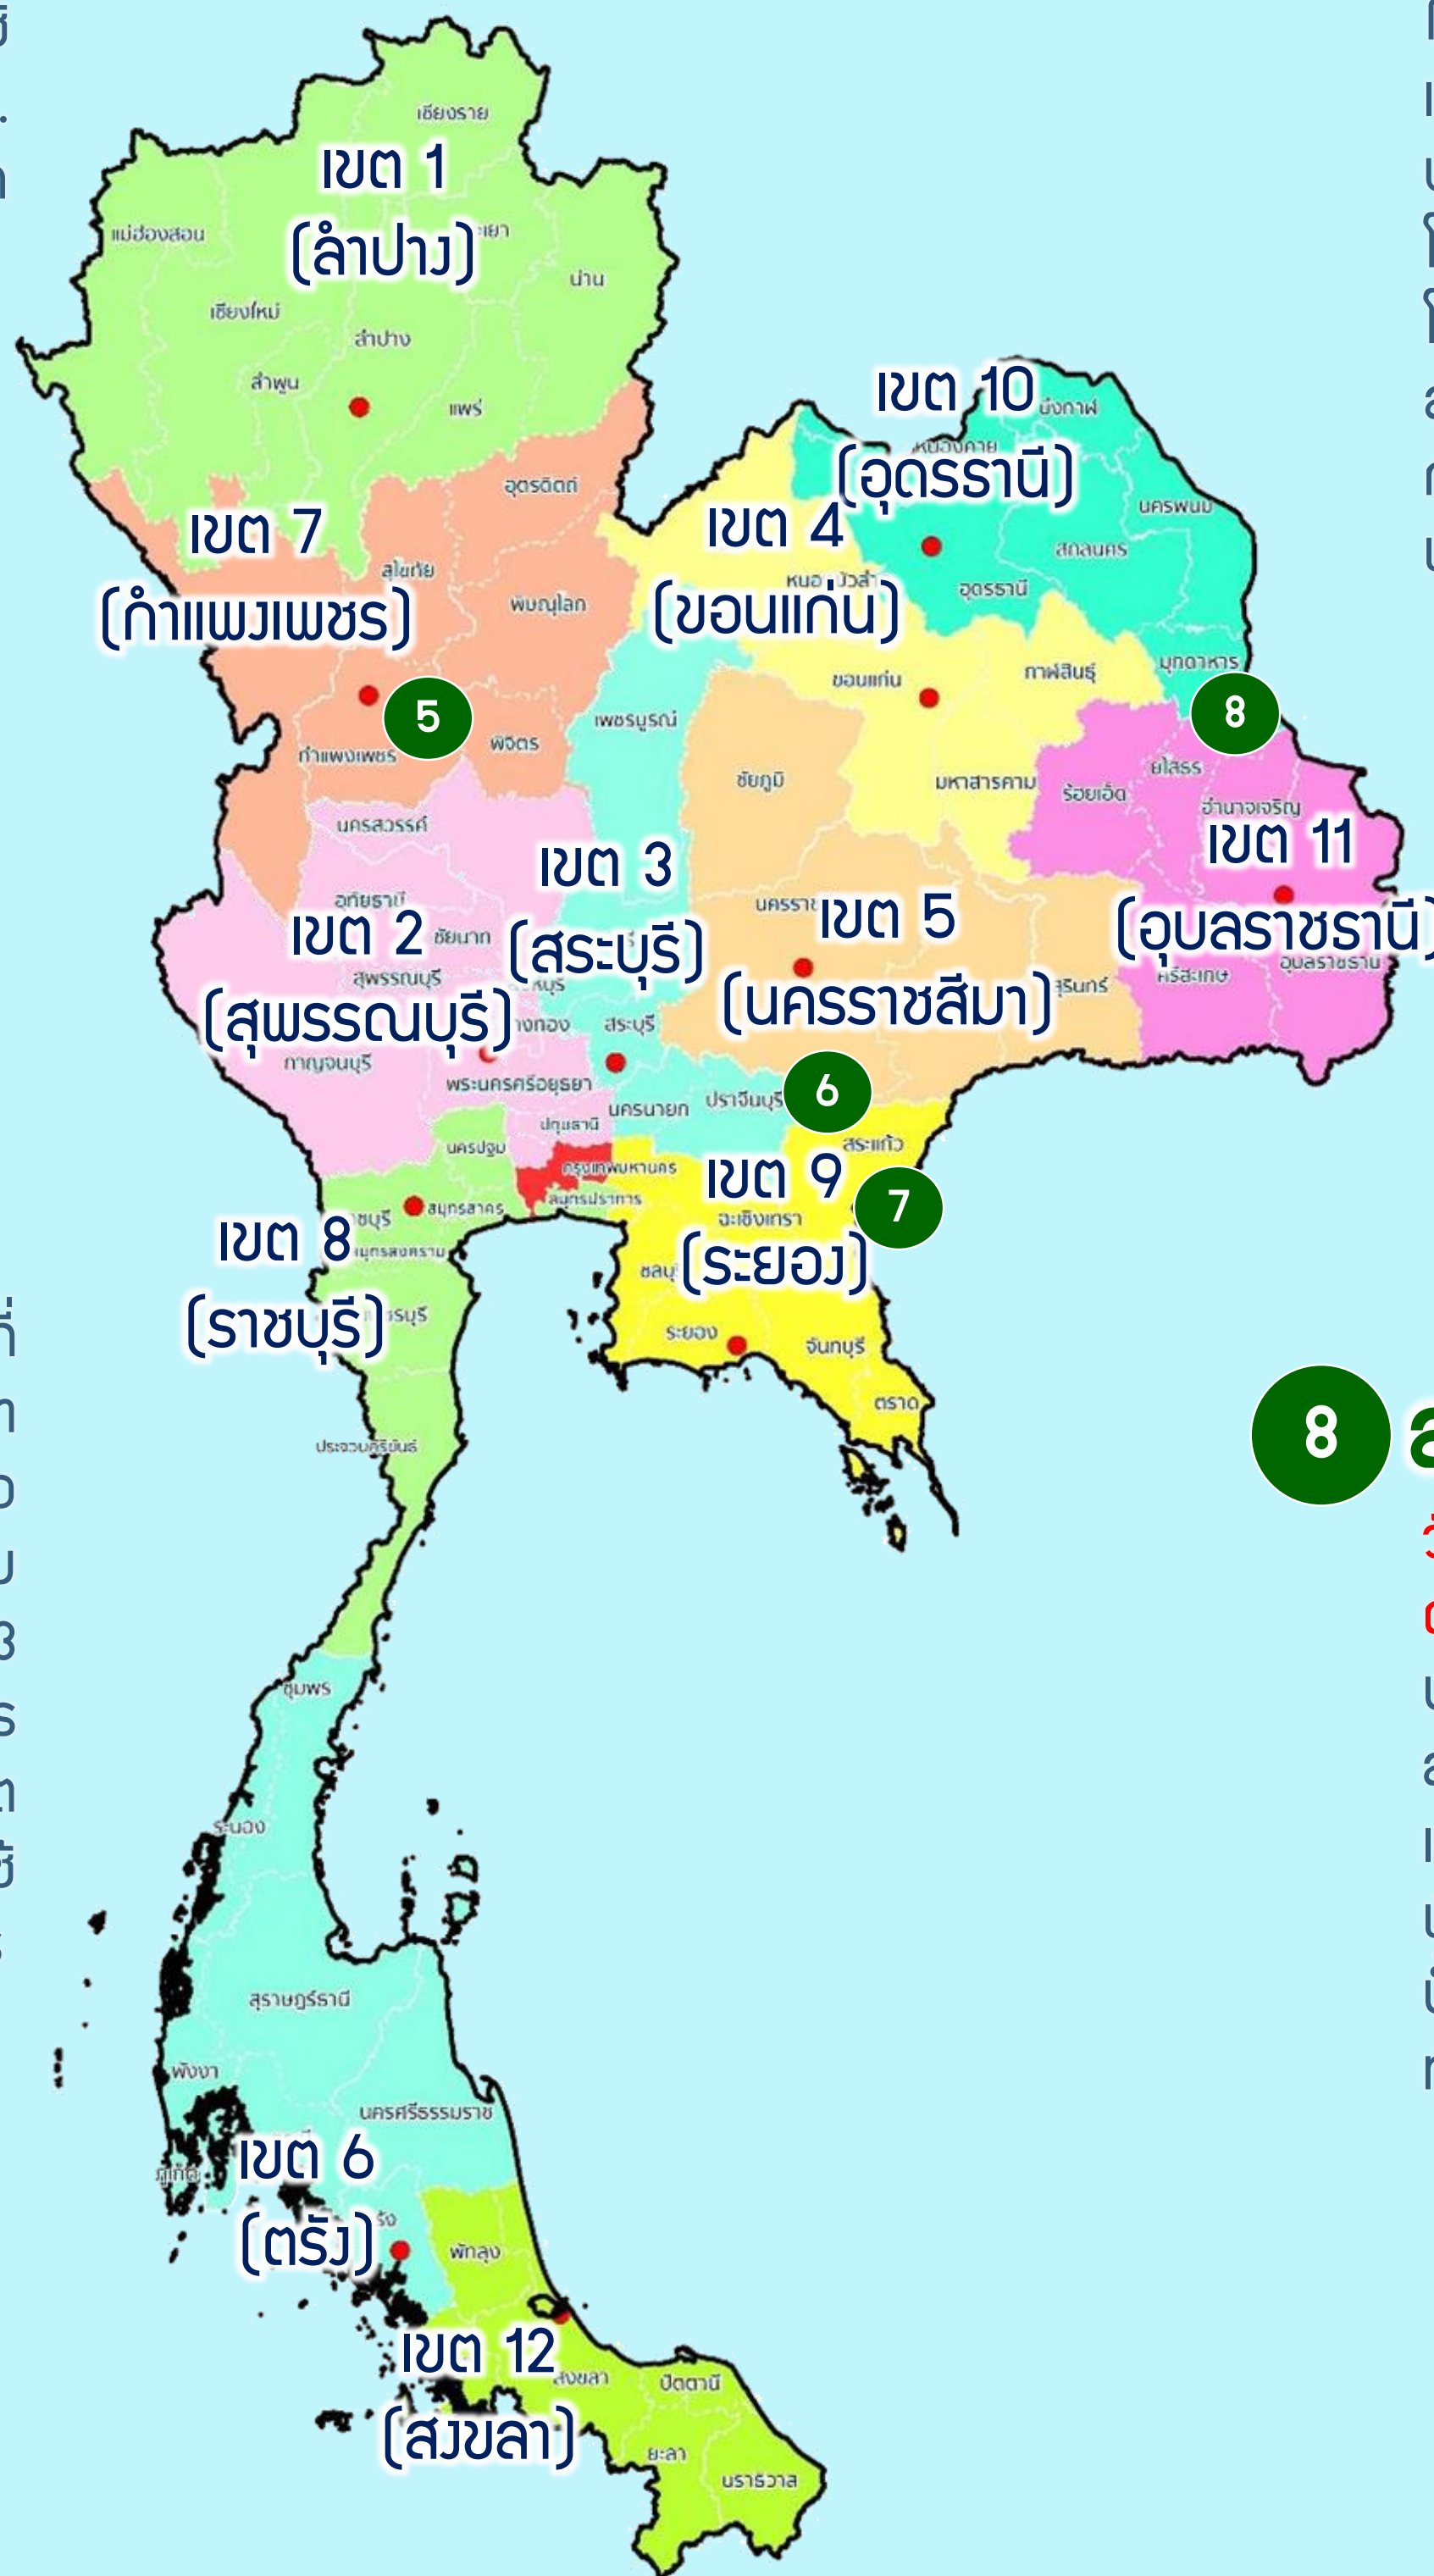

6 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าแย็ก อำเภอมือฉ่อง จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9(ระยอง) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ โดยนายสมนึก บุญส่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.2 ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยทำการซ่อมแซมระบบควบคุมประปาบาดาล เปลี่ยนสารกรองในตัวกรองชนิดเหล็ก เช็کتู้ควบคุม เปลี่ยนไส้กรอง สารกรองภายในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล พร้อมตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



8 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ตำบลคำชะอี อำเภอกำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ. เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล D10C เพื่อติดตามความคืบหน้างานเจาะบ่อน้ำบาดาล และเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างระบบ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2564)



ประเภทข่าว	วันที่ 4 ก.พ. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 4 ก.พ. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	10	822
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



9 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและวางแผนท่อระบบกระจายน้ำ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ส่องหน่วยซ่อมบำรุง ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล โรงพยาบาลอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

9 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ บ้านนาสะเม้ง ตำบลนาสะเม้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวศรัญญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (เลขานุการโครงการฯ) พร้อมคณะลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและวางแผนท่อระบบกระจายน้ำ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

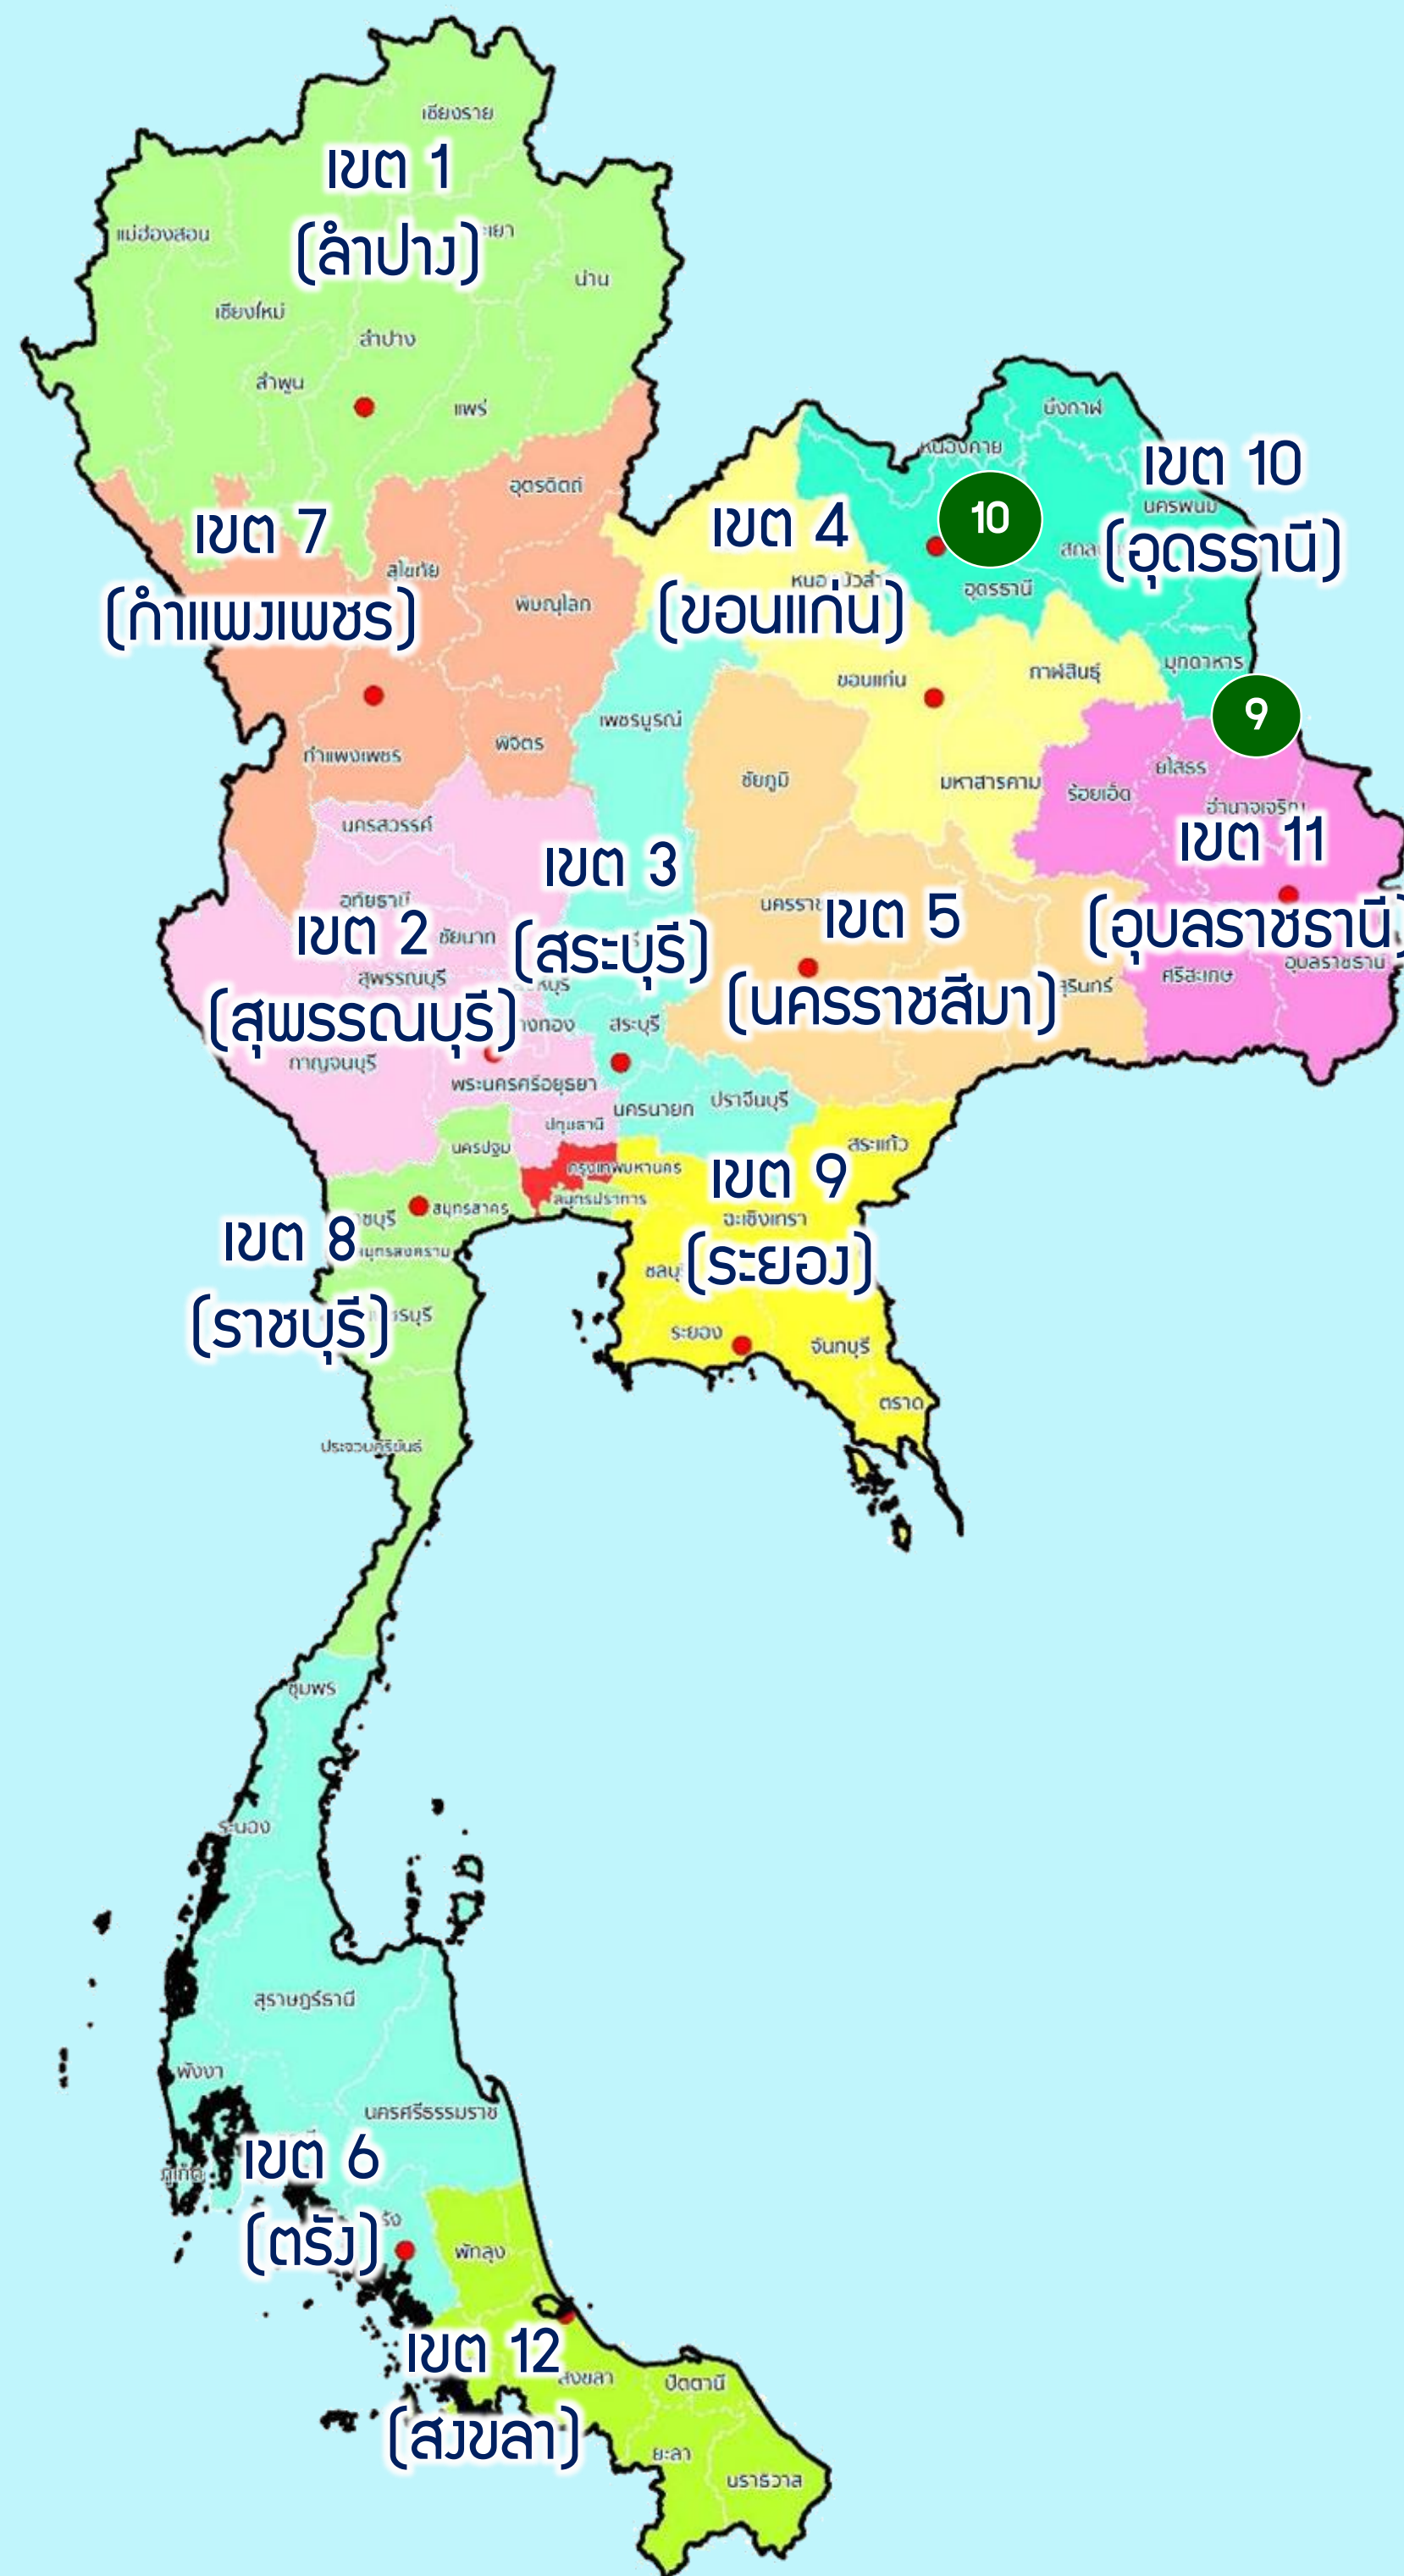

10 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงพยาบาลอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งหน่วยซ่อมบำรุง ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ



ประเภทข่าว	วันที่ 4 ก.พ. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 4 ก.พ. 64 (ข่าว)
1:ประเด็นข่าวด้านบวก	10	822
2:ประเด็นข่าวด้านลบ	0	2

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

