

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ พอ.กลุ่มวิจัยฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมทีมงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสำรวจหาแหล่งที่มาของมลพิษและโลหะหนัก ที่ปนเปื้อนลงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน ที่ 16
- 2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลในแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก
- 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564

1 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ณ พื้นที่โดยรอบสวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายบรรจ พรมจันทร์ พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ พอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมทีมงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสำรวจหาแหล่งที่มาของมลพิษและโลหะหนัก ที่ปนเปื้อนลงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจนที่ 16 ซึ่งทีมงานของกลุ่มวิจัยฯ ได้สำรวจธรณีฟิสิกส์และเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างน้ำโดยใช้เครื่องมือจะสำรวจ Geoprobe จากแหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าว เพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป โดยเบื้องต้นพบปริมาณโมลิบดีนัมและค่าความเป็นกรดของน้ำสูงมาก (pH = 3)




3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมจะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,358 บ่อ

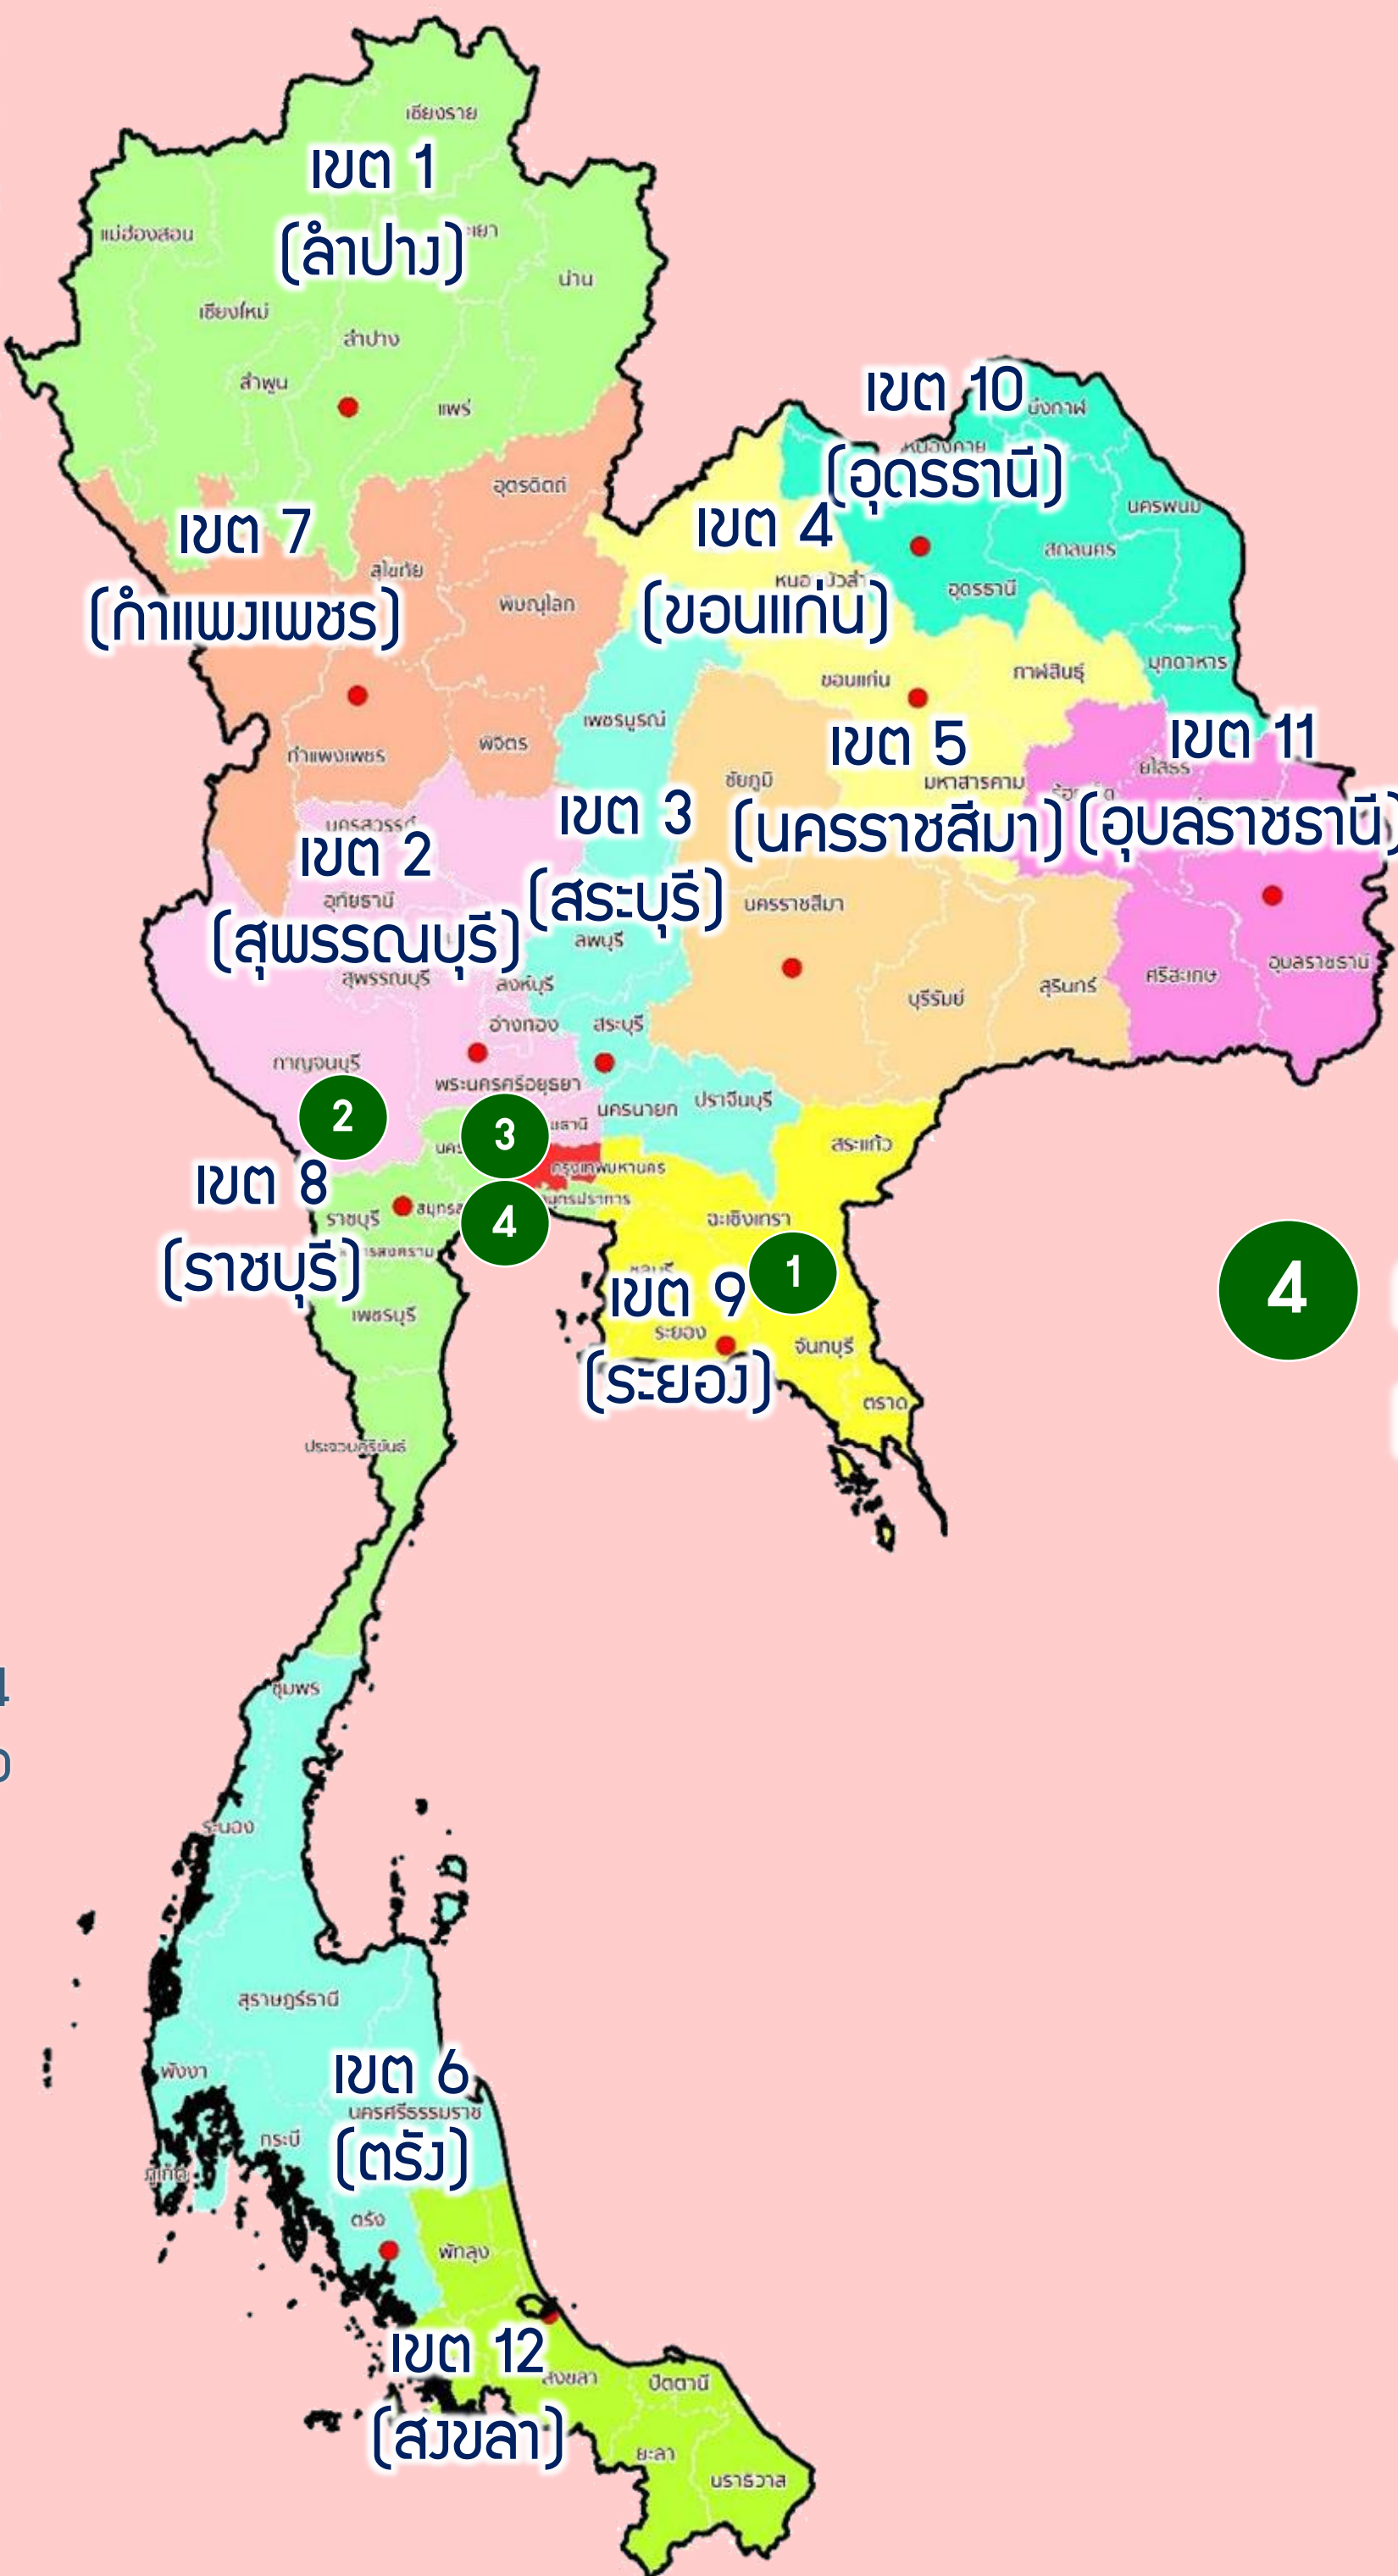


2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นายทนต์ศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลในแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน โดยหน่วยจะน้ำบาดาลจะพบชั้นน้ำที่ระดับความลึก 136 เมตร ให้ปริมาณน้ำประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้เตรียมดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วยแล้ว

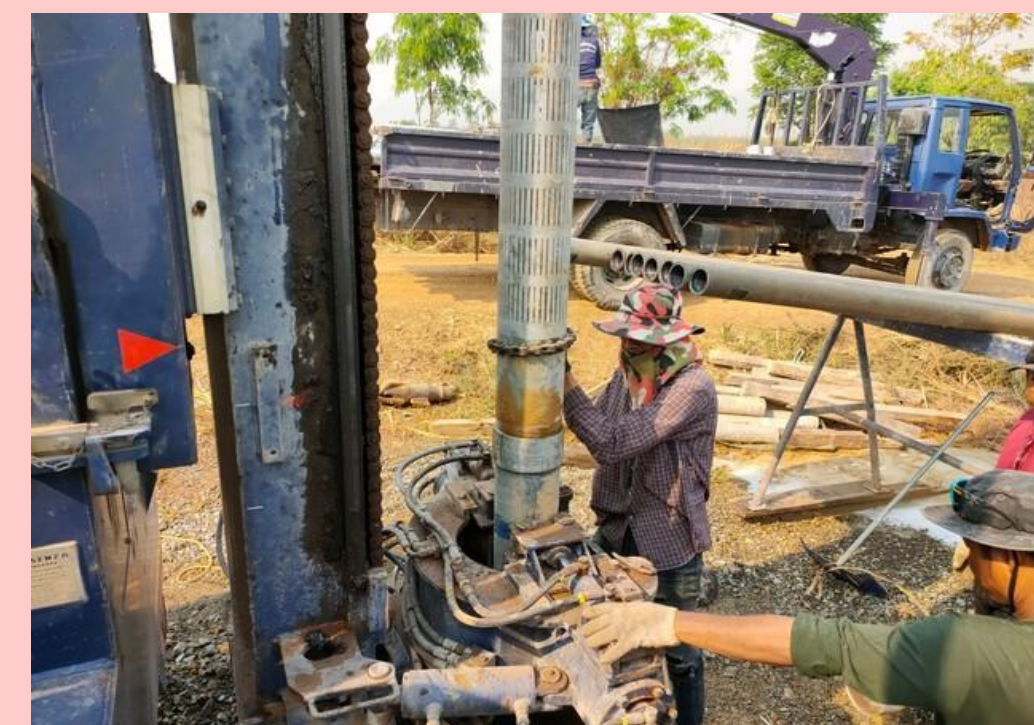


4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 มีประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2564 จำนวน 42 ราย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน 42 ราย

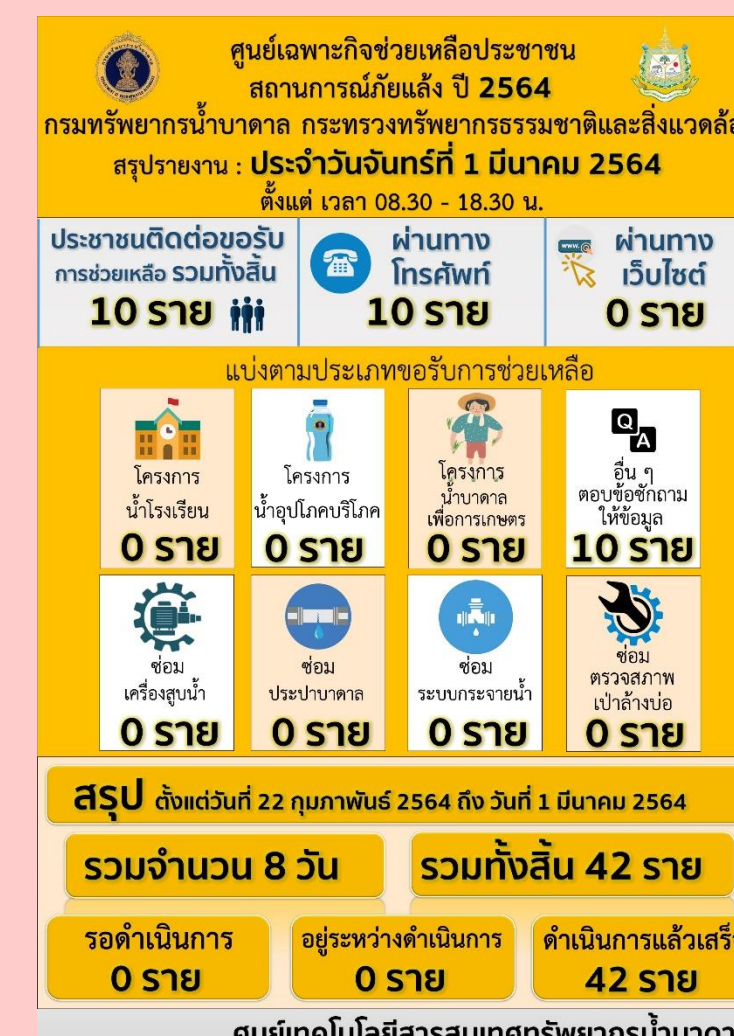

ประเภทข่าว	วันที่ 1 มี.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 มี.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	1,032
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.1/2



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและความเดือดร้อนของประชาชนตามคำขอเข้าร่วมโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่
- 6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) จัดการประชุมเร่งติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 7 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) จัดการประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบโซลาร์เซลล์ ของทุกโครงการ

5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564


ณ 1.บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2.บ้านลาดบัวหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

3.บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4.บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

นายศักดิ์ลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ดูความเหมาะสมและความเดือดร้อนของประชาชนตามคำขอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้เสนอขอขออนุมัติโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่

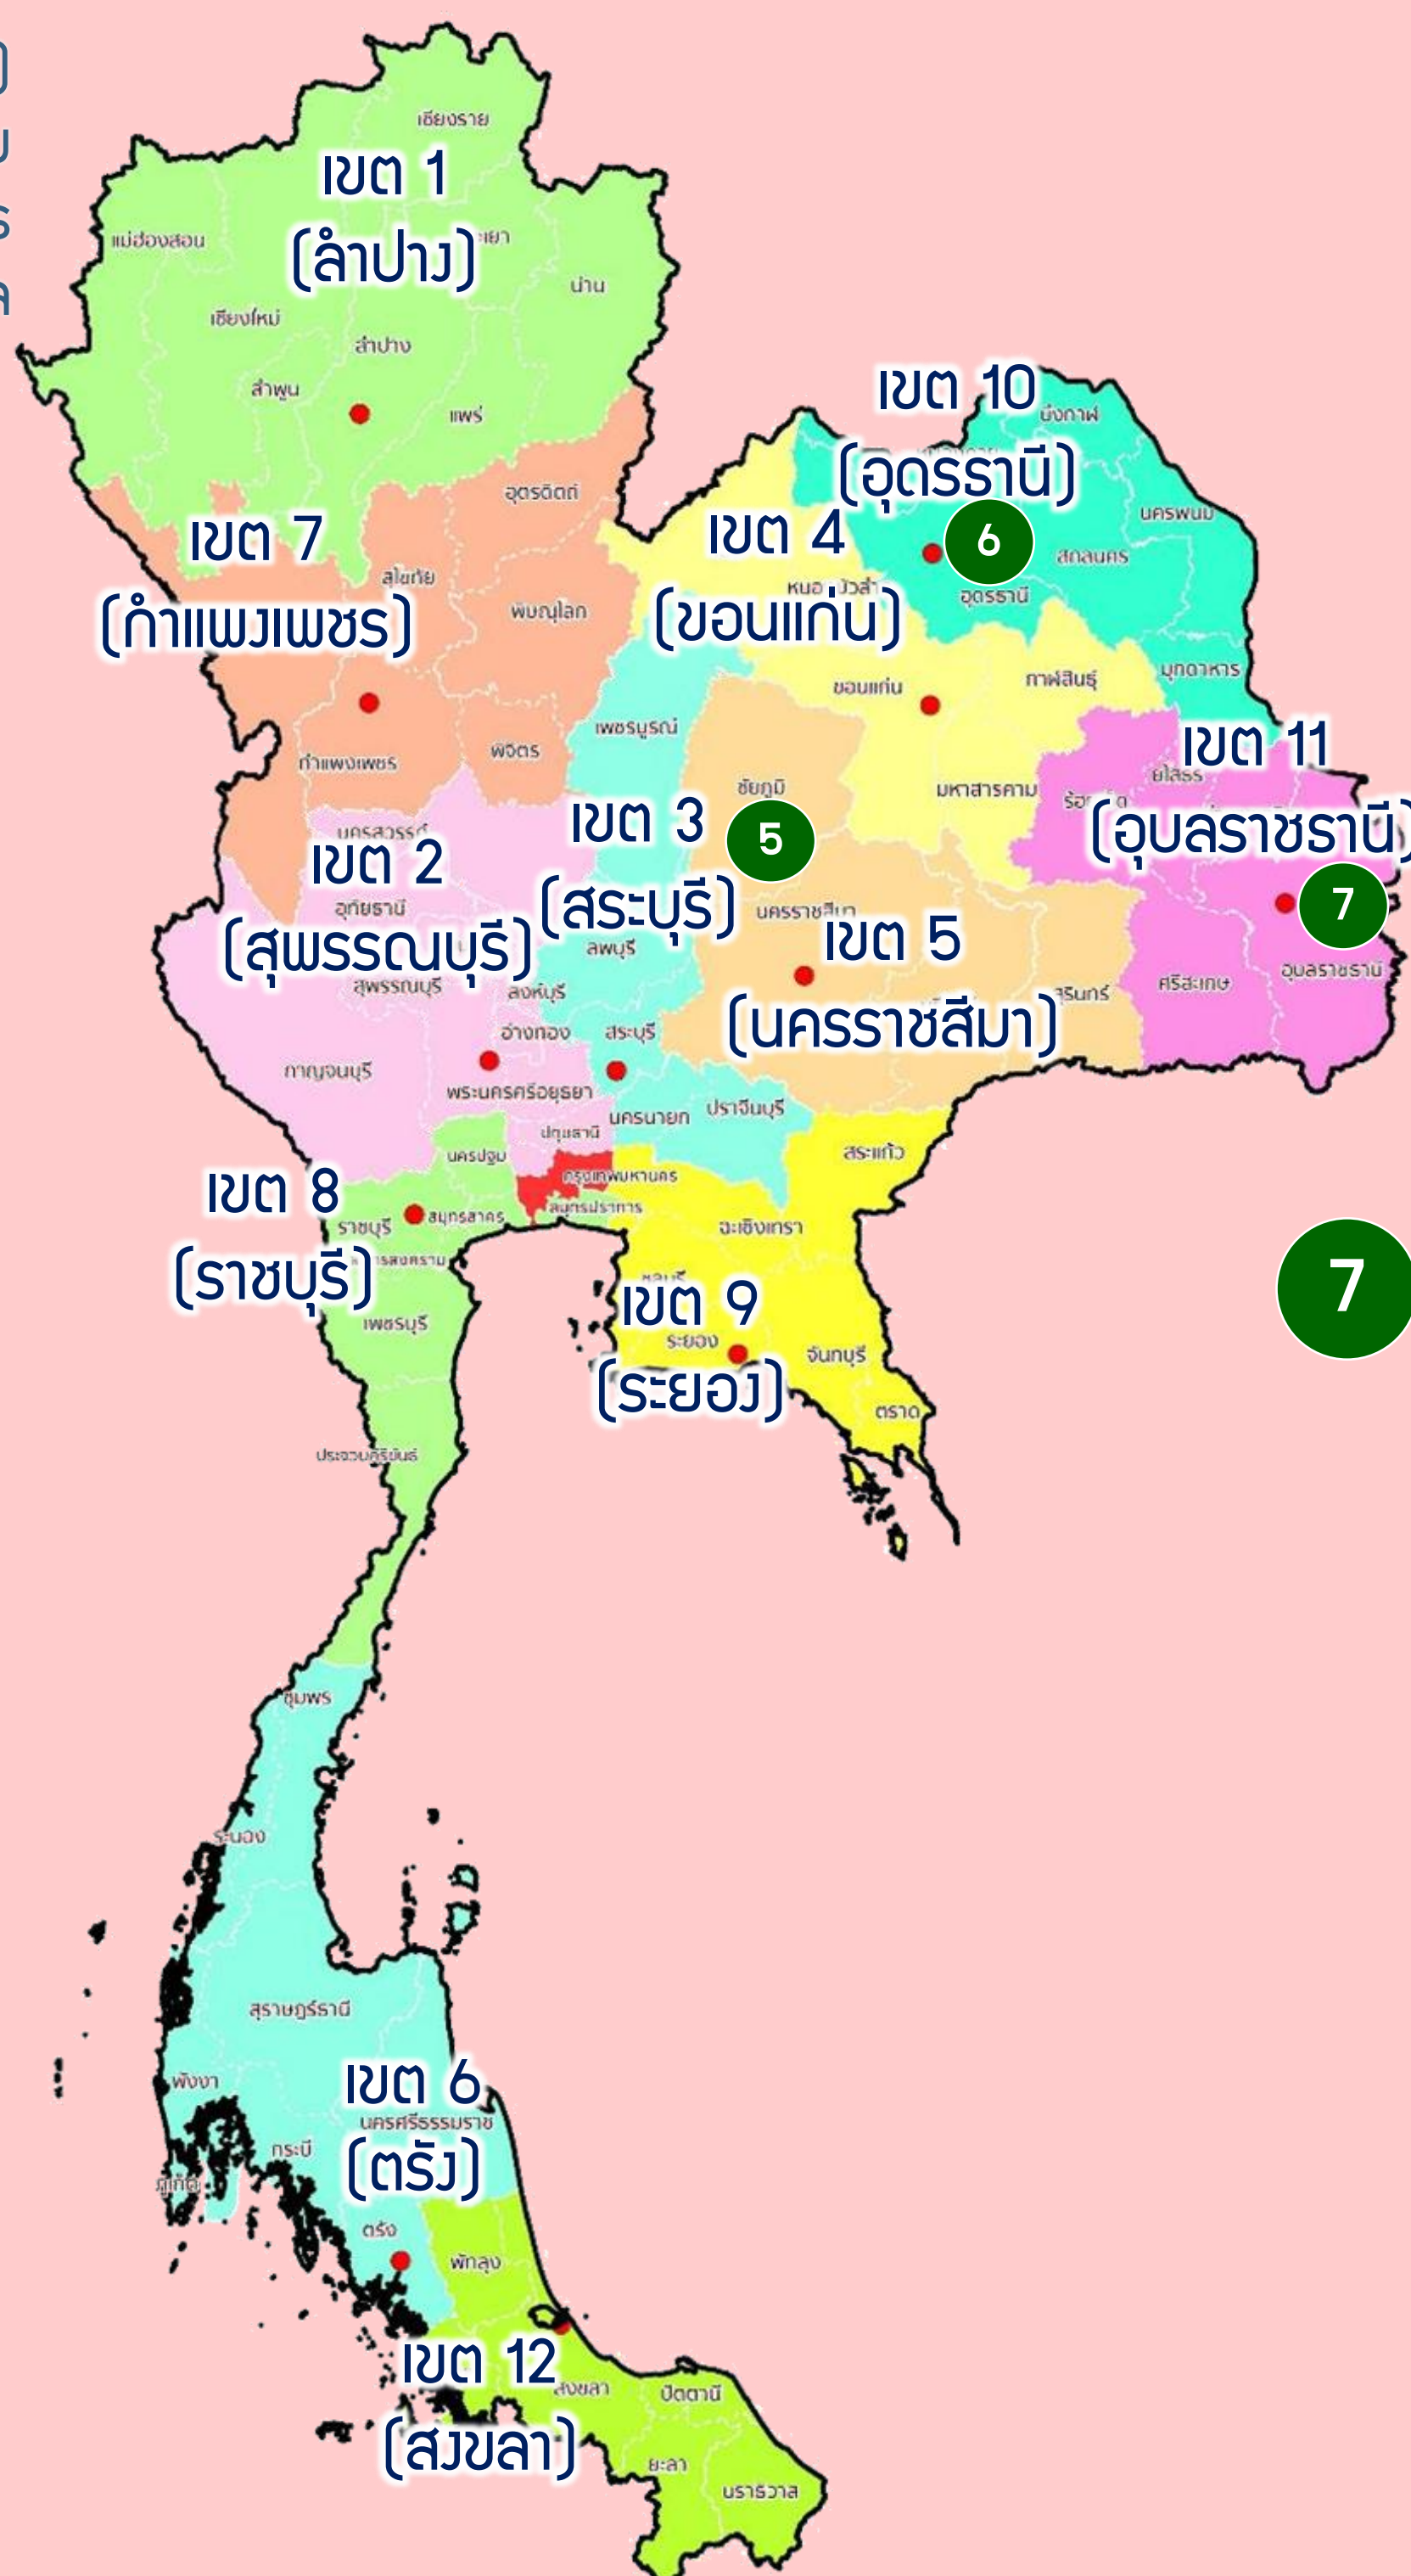

6 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)

นายวิฑิต จันทราภรณ์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมเร่งติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และการเบิกจ่าย โดยมี พอ.ส่วนร่วมประชุม รวมทั้งติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ โดยมีประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ เข้าร่วมหารือ



7 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

นายเกรียงศักดิ์ เทียมกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบโซลาร์เซลล์ ของทุกโครงการร่วมกับคณะทำงานและผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งคณะปรึกษาโครงการฯ โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน เพื่อหาวิธีการแก้ไขให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนงานและวัตถุประสงค์



ประเภทข่าว	วันที่ 1 มี.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 1 มี.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	7	1,032
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

