

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย ใน

- 1

นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ./สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญห

ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 2

สสป./สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนา

น้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน จำนวน 4 ชุด โดยจะทำการสุบทดสอบเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง
- 3

กองแผนงาน/สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นางสาวดวงมณี จันเพิ่ม พ.ท.กองแผนงาน และนายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พ.ท.สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

เข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ น้ำพุโซดา

- 1

นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ. สท. เขต 8 (ราชบุรี)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

ณ ตำบลด่านทับตะโก อำเภออู่ทอง จังหวัดราชบุรี

นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อท. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญห

ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายศุภวาท ทอประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้รายงานความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ. ได้แนะนำวิธีการวางแผนงานการดำเนินงาน

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
- 2

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล/ สท.เขต (สุพรรณบุรี)

วันที่ 16-17 เมษายน 2564

ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณ

น้ำ จำนวน 2 ชุด พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยสุบทดสอบ จากสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

จำนวน 2 ชุด โดยจะทำการสุบทดสอบเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง โครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการ

พัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งในพื้นที่ ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ทั้งนี้ จะดำเนินการสุ

บทดสอบปริมาณน้ำพร้อมกัน 4 บ่อ เพื่อประเมินผล กระทบของชั้นน้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาล เพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน



3 กองแผนงาน/สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวดวงมณี จันเพิ่ม พ.ท.กองแผนงาน และ นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พ.ท.สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณ พื้นที่ น้ำพุโซดา โดยมีปัญหาเรื่องเครื่องกรองน้ำเริ่มกรอง


น้ำได้ช้าลง เนื่องจากการจับตัวของตะกอนและตะกรันเกาะ ในท่อส่งน้ำ ไม่สามารถล้างออกได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงระบบกรองสนิมเหล็ก เพื่อให้ให้น้ำมีคุณภาพดี สามารถแจกจ่ายให้ประชาชนได้ ซึ่งในวันนี้มีจำนวนผู้เข้า

เยี่ยมชมประมาณ 1,000 -2,000 คน พร้อมทั้ง ลงพื้นที่

ตรวจติดตาม การสุบทดสอบบ่อน้ำบาดาล พร้อมกับ

จำนวน 4 บ่อ

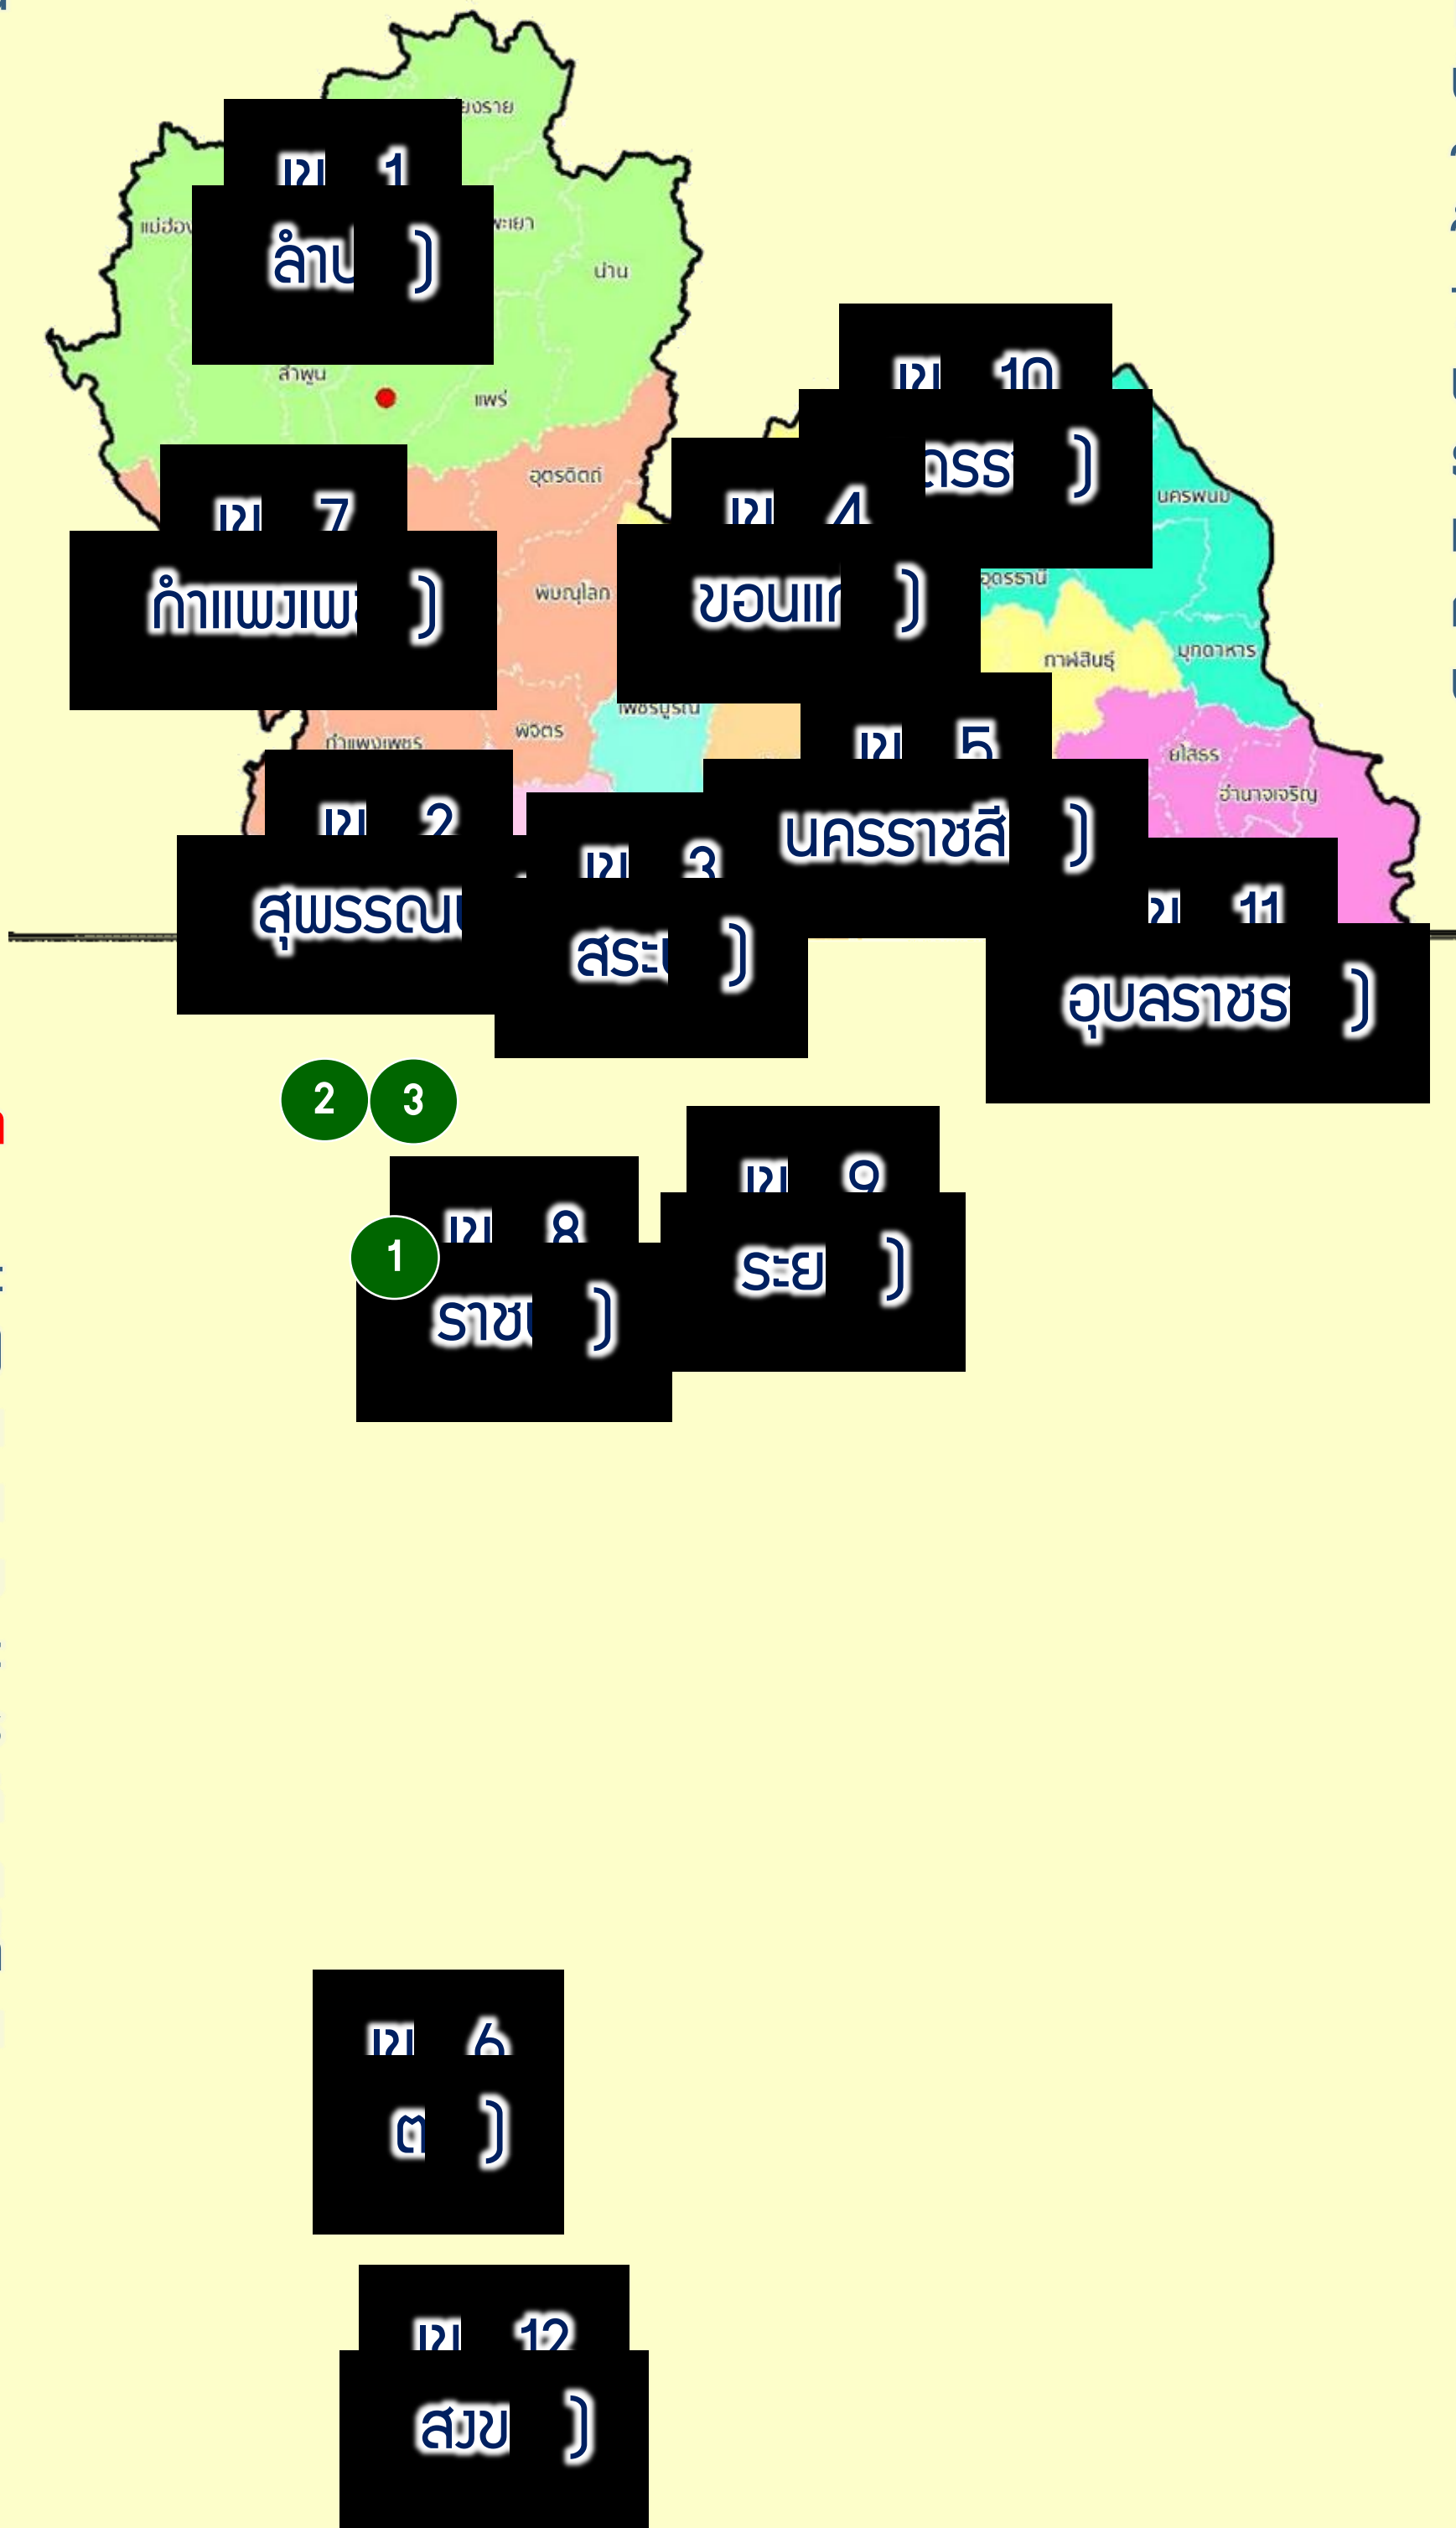

ประเภทข่าว	วันที่ 16-18 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 เม.ย. 64 (ข่าว)
ประเ ช่นด้านบวก	18	423
ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย ใน



- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ น้ำพุโซดา
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการใช้ประโยชน์ โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 08.00–17.30 น.
ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


นายบรรจพ พรหมจันทร์ พอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ น้ำพุโซดา โดยมีปัญหาเรื่องเครื่องกรองน้ำเริ่มกรองน้ำได้ช้าลง เนื่องจากระบบมีการอุดตันทำให้ไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบกรองเพื่อให้ น้ำมีคุณภาพดีเพื่อให้บริการประชาชนได้ โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณ 800–1,000 คน และลงพื้นที่ตรวจติดตาม การสุบทดสอบบ่อน้ำบาดาล พร้อมกันจำนวน 4 บ่อ



6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 16–18 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศกส. ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 มีประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,273 ราย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน 4,218 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 449 ราย รอดำเนินการ 606 ราย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 18 เมษายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล รายงานประจำวัน วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้รายงาน: นายบรรจพ พรหมจันทร์ ผู้รับทราบ: นายสุวิทย์ งามคำ			
สรุปผลการดำเนินงาน		สรุปผลการดำเนินงาน	
ประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือ	0 ราย	ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	4 ราย
รวมทั้งสิ้น	15 ราย	รวมทั้งสิ้น	11 ราย
ประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือ		ประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือ	
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	0 ราย	ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	4 ราย
รวมทั้งสิ้น	0 ราย	รวมทั้งสิ้น	4 ราย
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	0 ราย	ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	4 ราย
รวมทั้งสิ้น	0 ราย	รวมทั้งสิ้น	4 ราย
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	0 ราย	ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชน	4 ราย
รวมทั้งสิ้น	0 ราย	รวมทั้งสิ้น	4 ราย

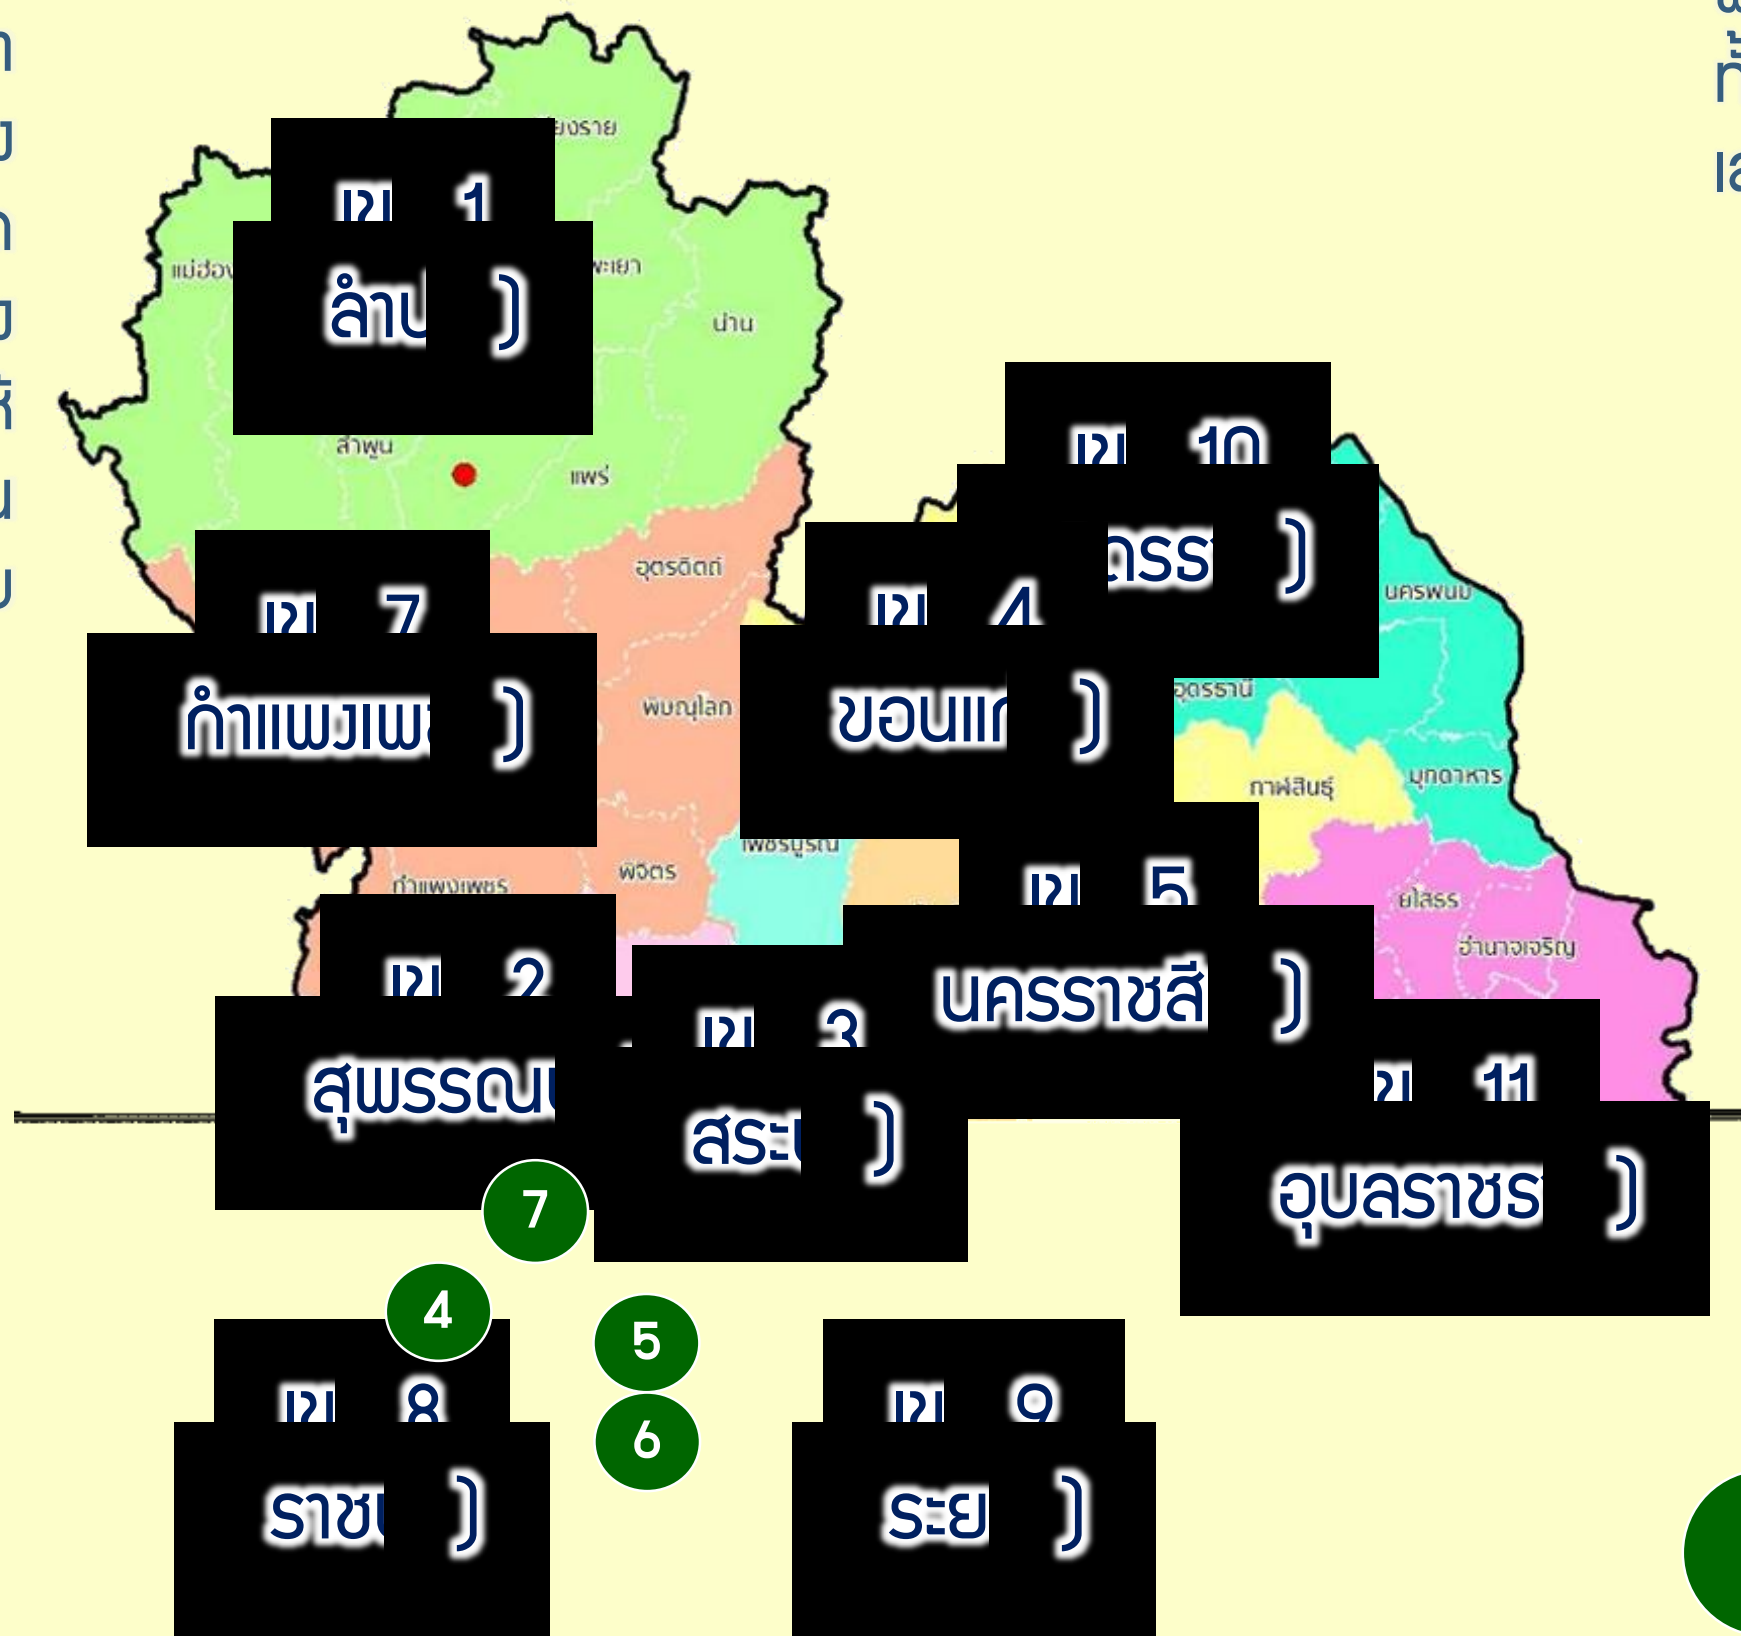

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 เมษายน 2564			
โครงการช่วยเหลือประชาชน		โครงการช่วยเหลือประชาชน	
โครงการช่วยเหลือประชาชน	1,907 ราย	โครงการช่วยเหลือประชาชน	7 ราย
รวมทั้งสิ้น	2,342 ราย	รวมทั้งสิ้น	7 ราย
ประโยชน์ที่ได้รับ		ประโยชน์ที่ได้รับ	
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์	14,448 ราย	ประชาชนที่ได้รับประโยชน์	52 ราย
รวมทั้งสิ้น	14,448 ราย	รวมทั้งสิ้น	52 ราย
ข้อมูลการดำเนินงาน		ข้อมูลการดำเนินงาน	
โครงการช่วยเหลือประชาชน	1,907 ราย	โครงการช่วยเหลือประชาชน	7 ราย
รวมทั้งสิ้น	2,342 ราย	รวมทั้งสิ้น	7 ราย
ข้อมูลการดำเนินงาน		ข้อมูลการดำเนินงาน	
โครงการช่วยเหลือประชาชน	1,907 ราย	โครงการช่วยเหลือประชาชน	7 ราย
รวมทั้งสิ้น	2,342 ราย	รวมทั้งสิ้น	7 ราย

5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 16–18 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศกส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมจะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,765 บ่อ

7 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการใช้ประโยชน์ โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งได้แนะนำการใช้บำรุงรักษาและแนวทวนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกร



ประเภทข่าว	วันที่ 16–18 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 เม.ย. 64 (ข่าว)
ประเข่าวด้านบวก	18	423
ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย ใน

- 8

สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 9

สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 10

สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 11

สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2559

8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2564

ณ 1.บ้านไร่แดง หมู่ที่ 2 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

2.บ้านดงระฆัง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และนายเฉลิมพล พรประสิทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 500 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประชาชนได้รับประโยชน์ 10 ครัวเรือน พื้นที่ 98 ไร่




10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ณ บ้านห้วยถ้ำ หมู่ที่ 21 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้งนี้

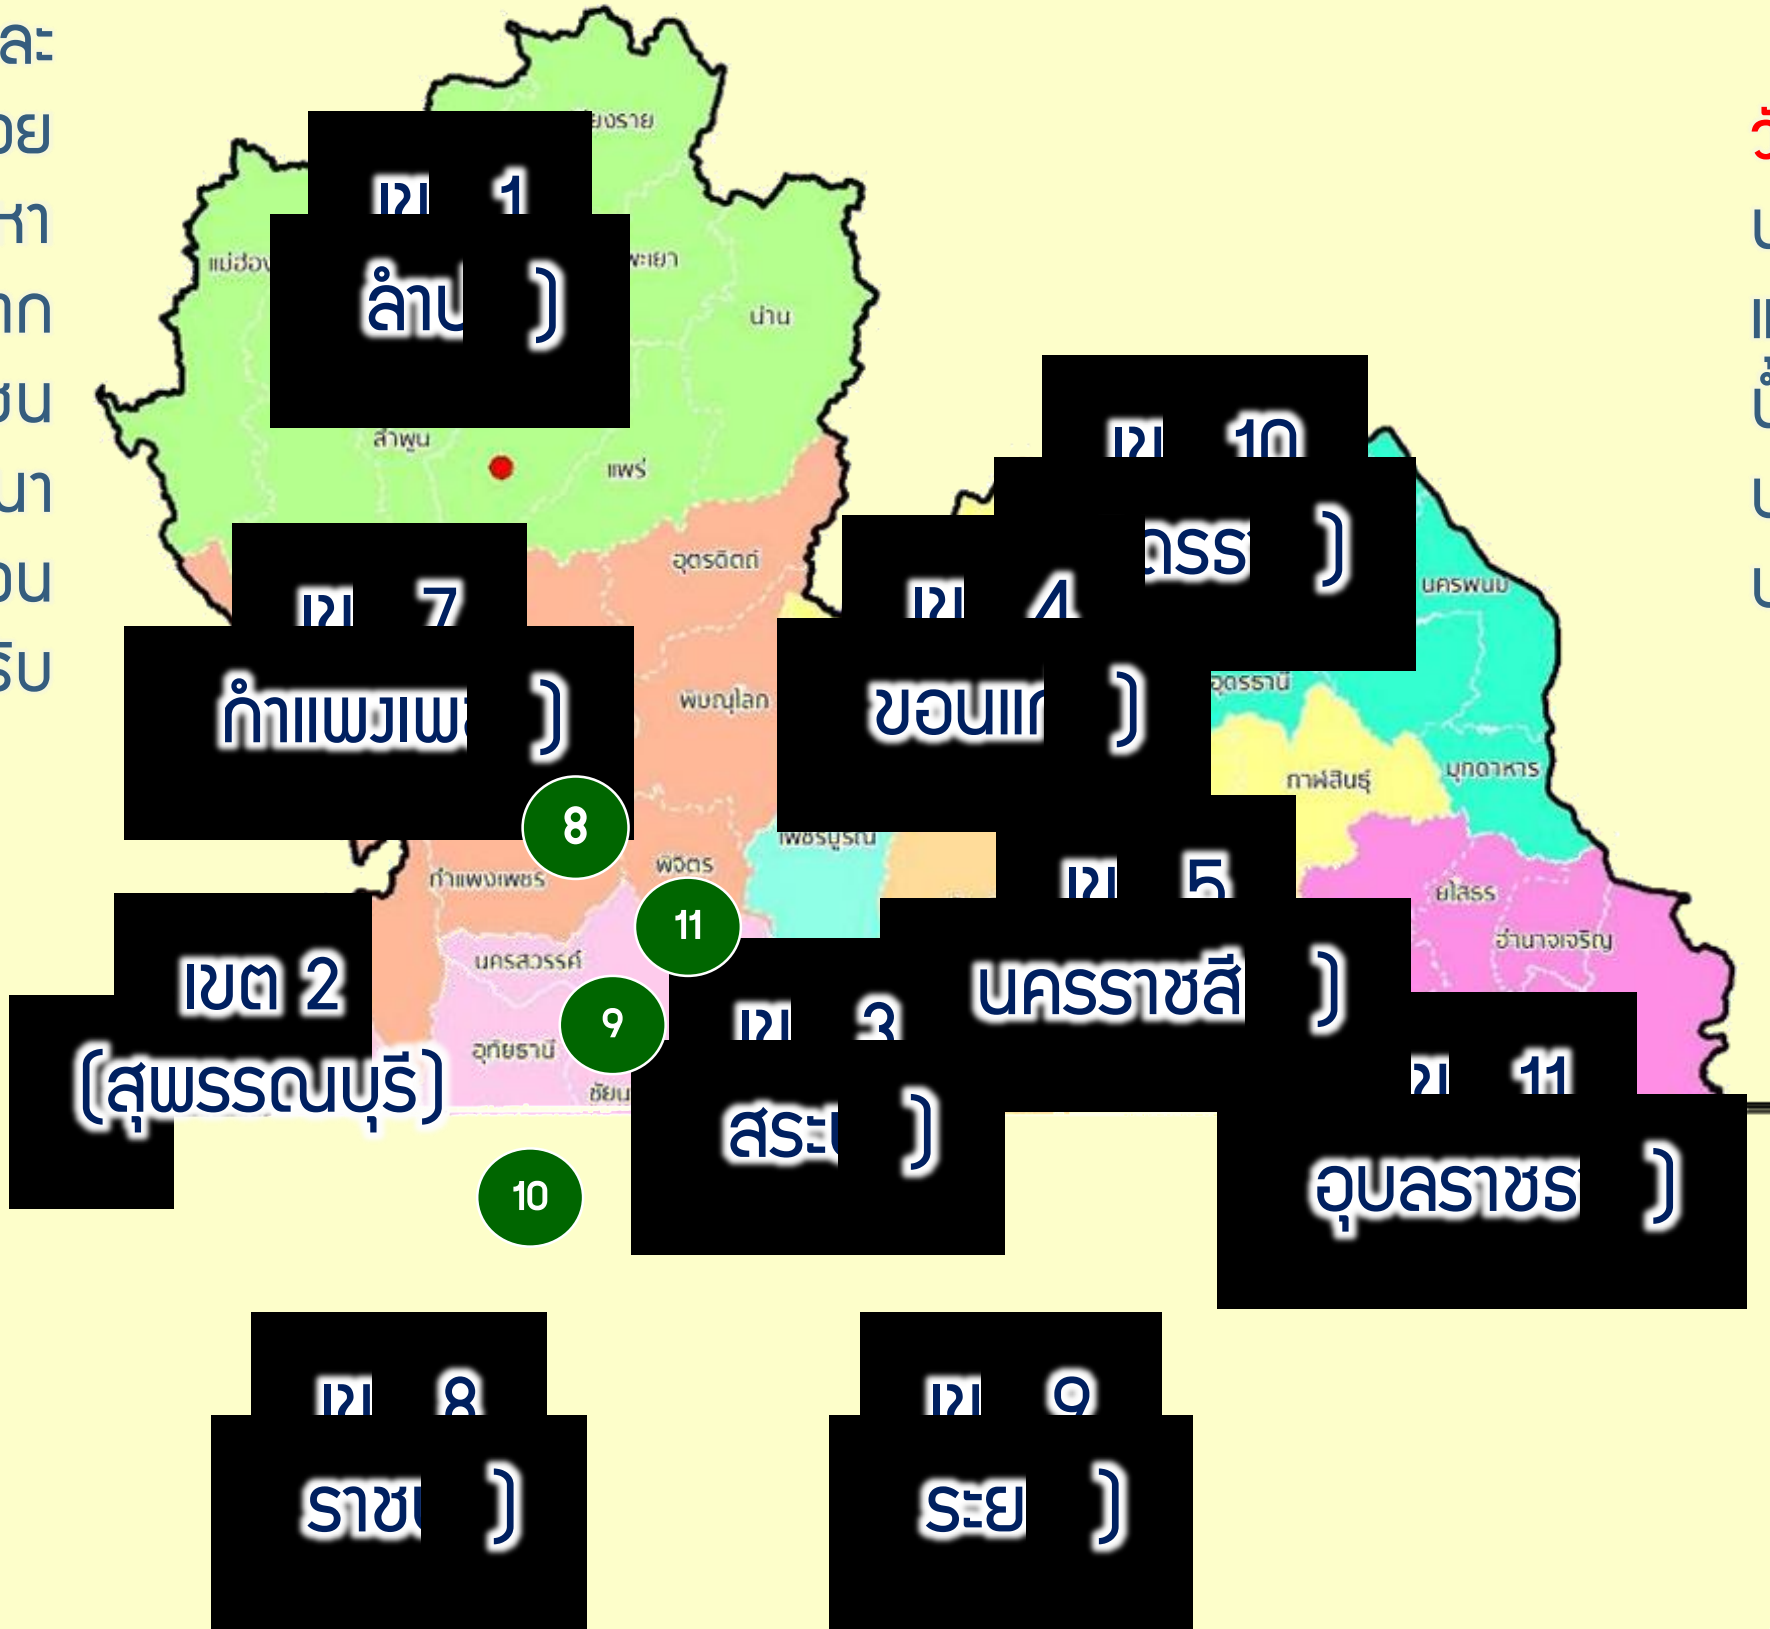

9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

ณ 1.บ้านเวรุวัฬ หมู่ที่ 8 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

2.บ้านบึงแหม่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

3.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้งนี้




11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ณ บ้านมาบฟาง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบัว อำเภอมะขาม จังหวัดพิจิตร

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับแจ้งว่าระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน ทั้งนี้ ได้เข้าดำเนินการแก้ไข โดยทำการปรับตั้งค่าสวิตช์แรงดัน และทำการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์อื่นๆ ขณะนี้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

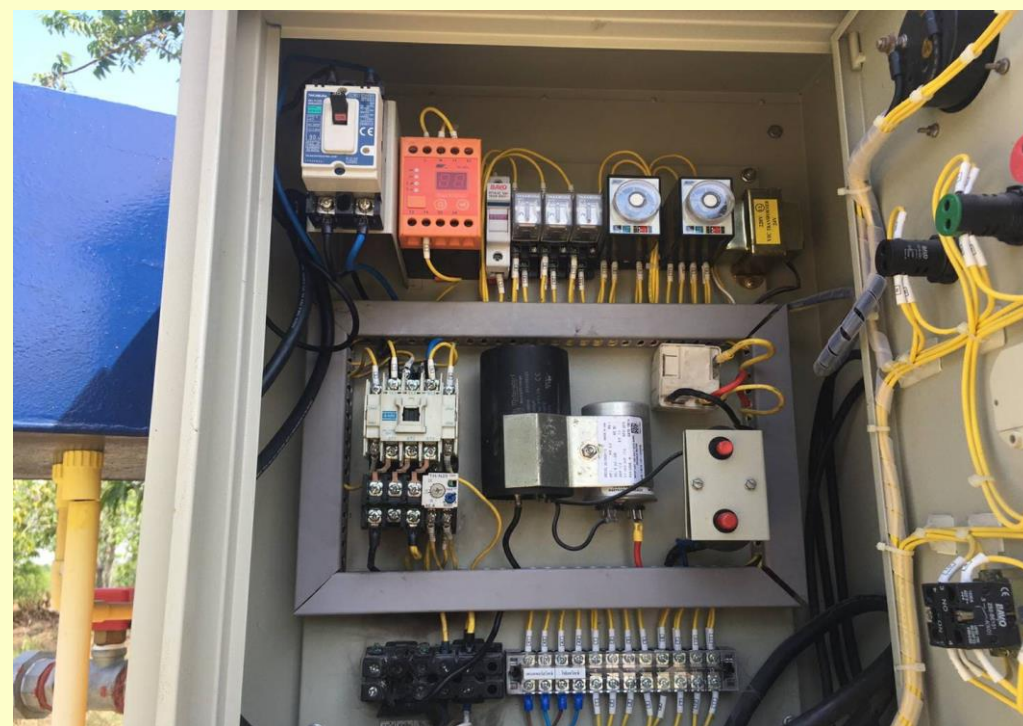

ประเภทข่าว	วันที่ 16-18 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 เม.ย. 64 (ข่าว)
ประเ็นข่าวด้านบวก	18	423
ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย ใน

- 12

สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นหินแกรนิต เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ว และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม
- 13

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โรงเรียนต้นแห่นสร้างตัววิทยานุกูล
- 14

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมตรวจเช็คระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบ้านน้ำต็ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 15

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงสำรวจพื้นที่ ตามคำขอความอนุเคราะห์เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


12 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
 ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอมะขาม จังหวัดระยอง
 นายอานนท์ พงกุล สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วยสูบทดสอบจาก สทบ.เขต 9 (ระยอง) และสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ดำเนินการสูบทดสอบร่วมกัน โดยจะสูบทดสอบเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมงแบบต่อเนื่อง โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นหินแกรนิต เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ว และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ทั้งนี้ จะดำเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ำพร้อมกันทั้ง 6 บ่อ เพื่อประเมินผลกระทบของชั้นน้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาลเพื่อดำเนินโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน



14 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
 ณ โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ตำบลหนองเรือ อำเภอนวนิवास จังหวัดสกลนคร
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมตรวจเช็คระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบ้านน้ำต็ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทางคณะครูและนักเรียนได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ต่อไป

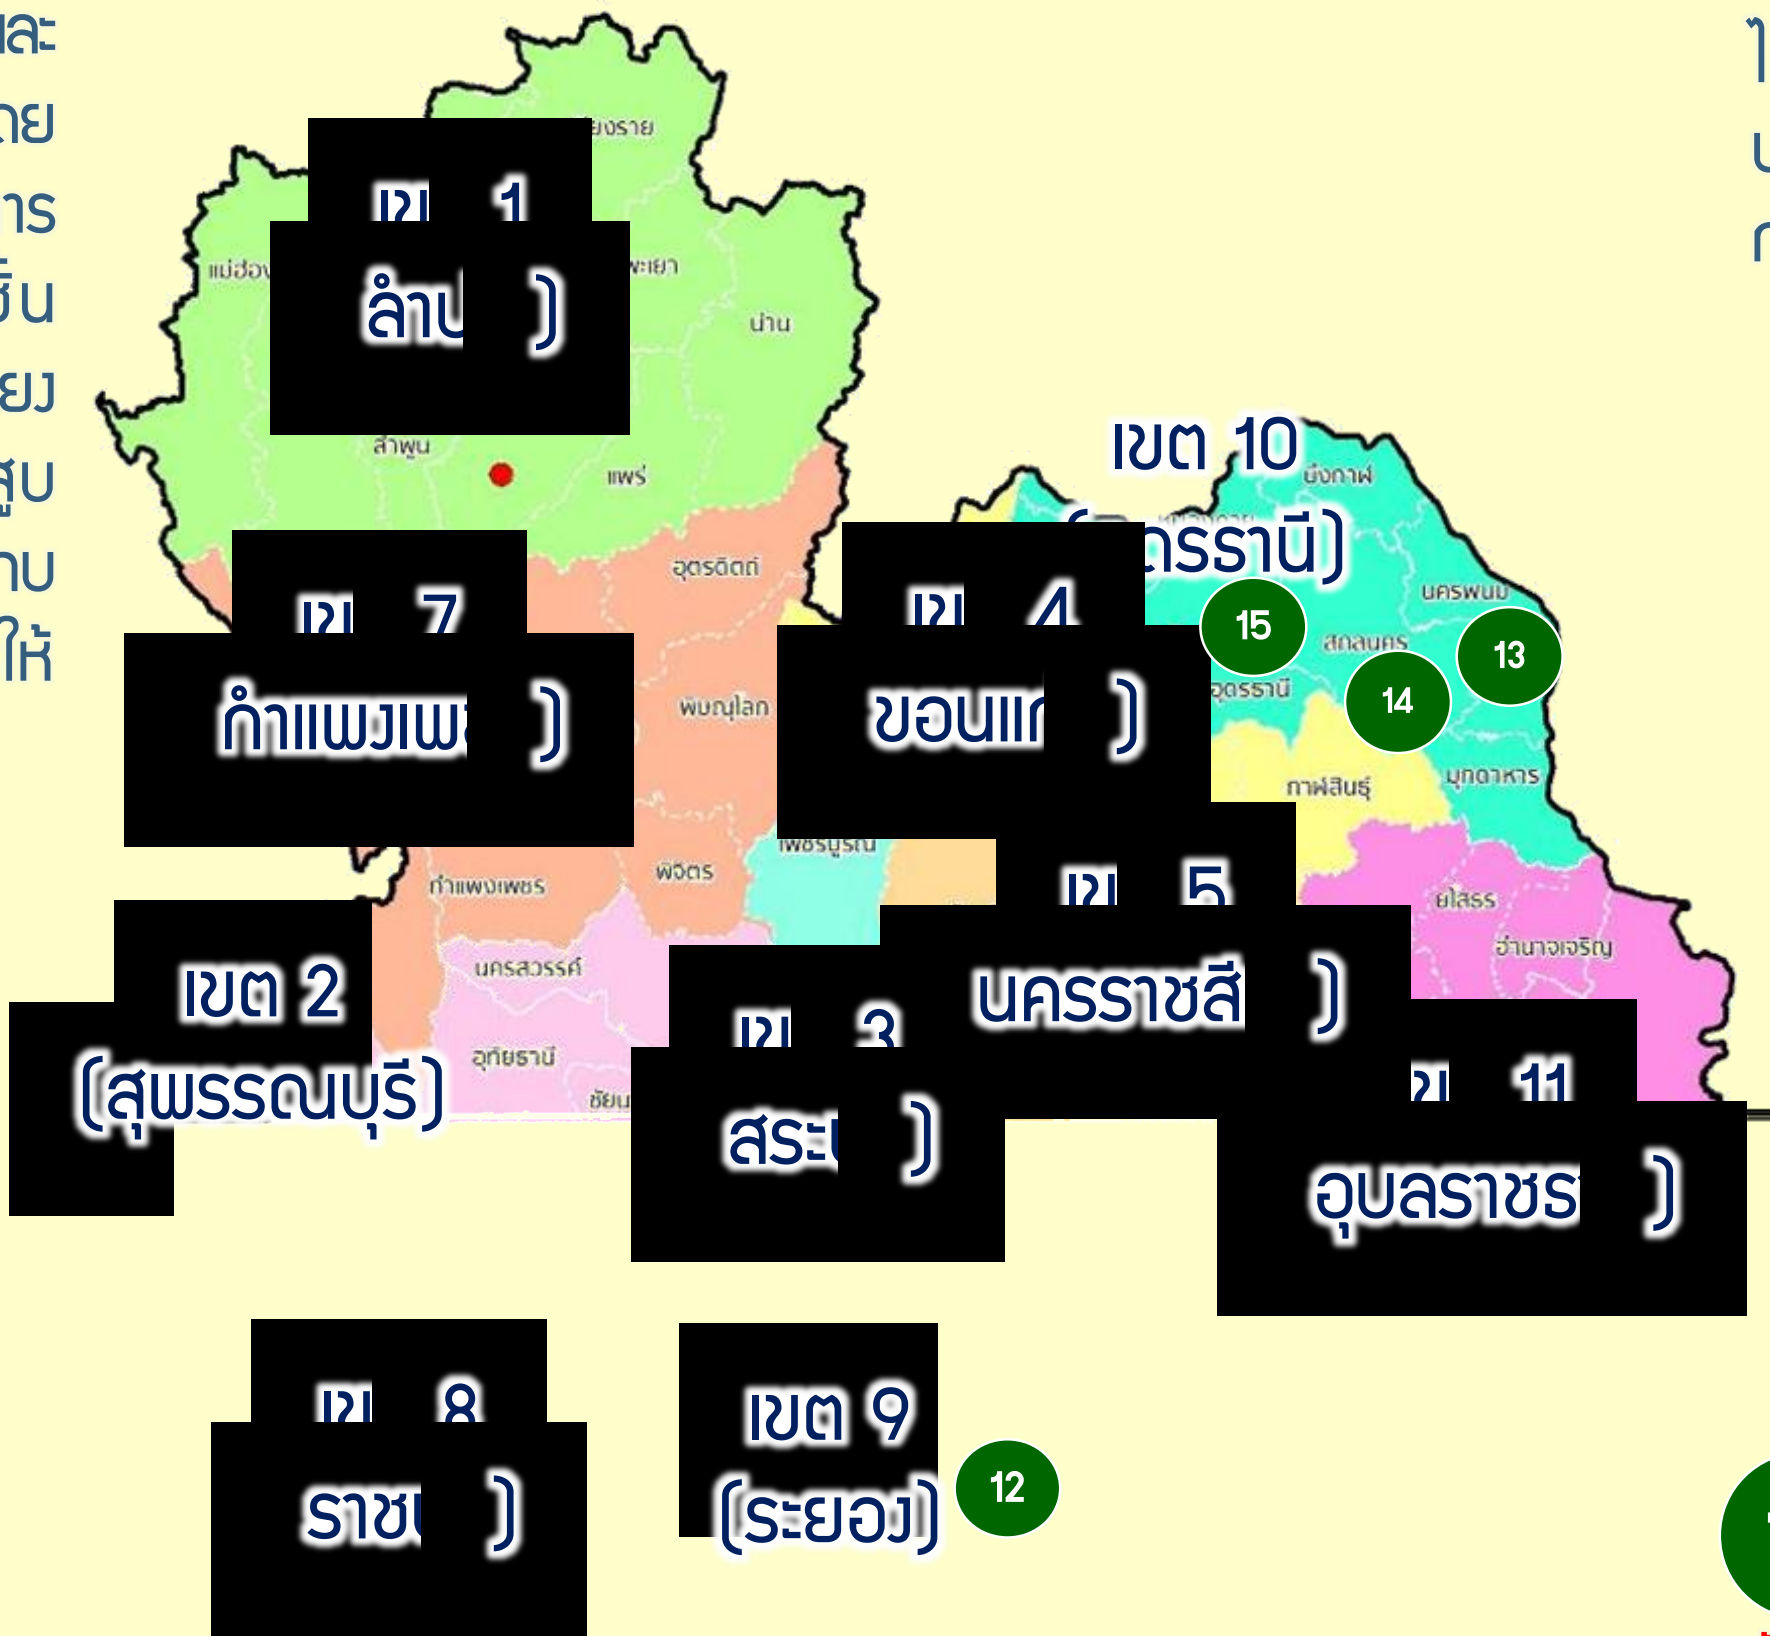

13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
 ณ โรงเรียนต้นแห่นสร้างตัววิทยานุกูล ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โรงเรียนต้นแห่นสร้างตัววิทยานุกูล ให้กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม



15 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
 ณ บ้านนาตอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงสำรวจพื้นที่ ตามคำขอความอนุเคราะห์เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้แจ้งความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง



ประเภทข่าว	วันที่ 16-18 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 เม.ย. 64 (ข่าว)
ประเ ช้าด้านบวก	18	423
ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย ใน

- 16

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

ลงสำรวจพื้นที่ ตามคำขอความอนุเคราะห์เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- 17

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)


ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับประชาชนตำบลเปือย เรื่อง การกระจายน้ำบาดาลจากโคกหมาหิวสู่ตำบลเปือย โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม
- 18

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์โบน์ และติดตามการใช้ประโยชน์การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโครงการ เมื่อปี พ.ศ. 2558


16 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
 ณ ตำบลบ้านตาต อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี
 นายวิมล จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงสำรวจพื้นที่ตามคำขอความอนุเคราะห์เข้าร่วม โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรได้แจ้งความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

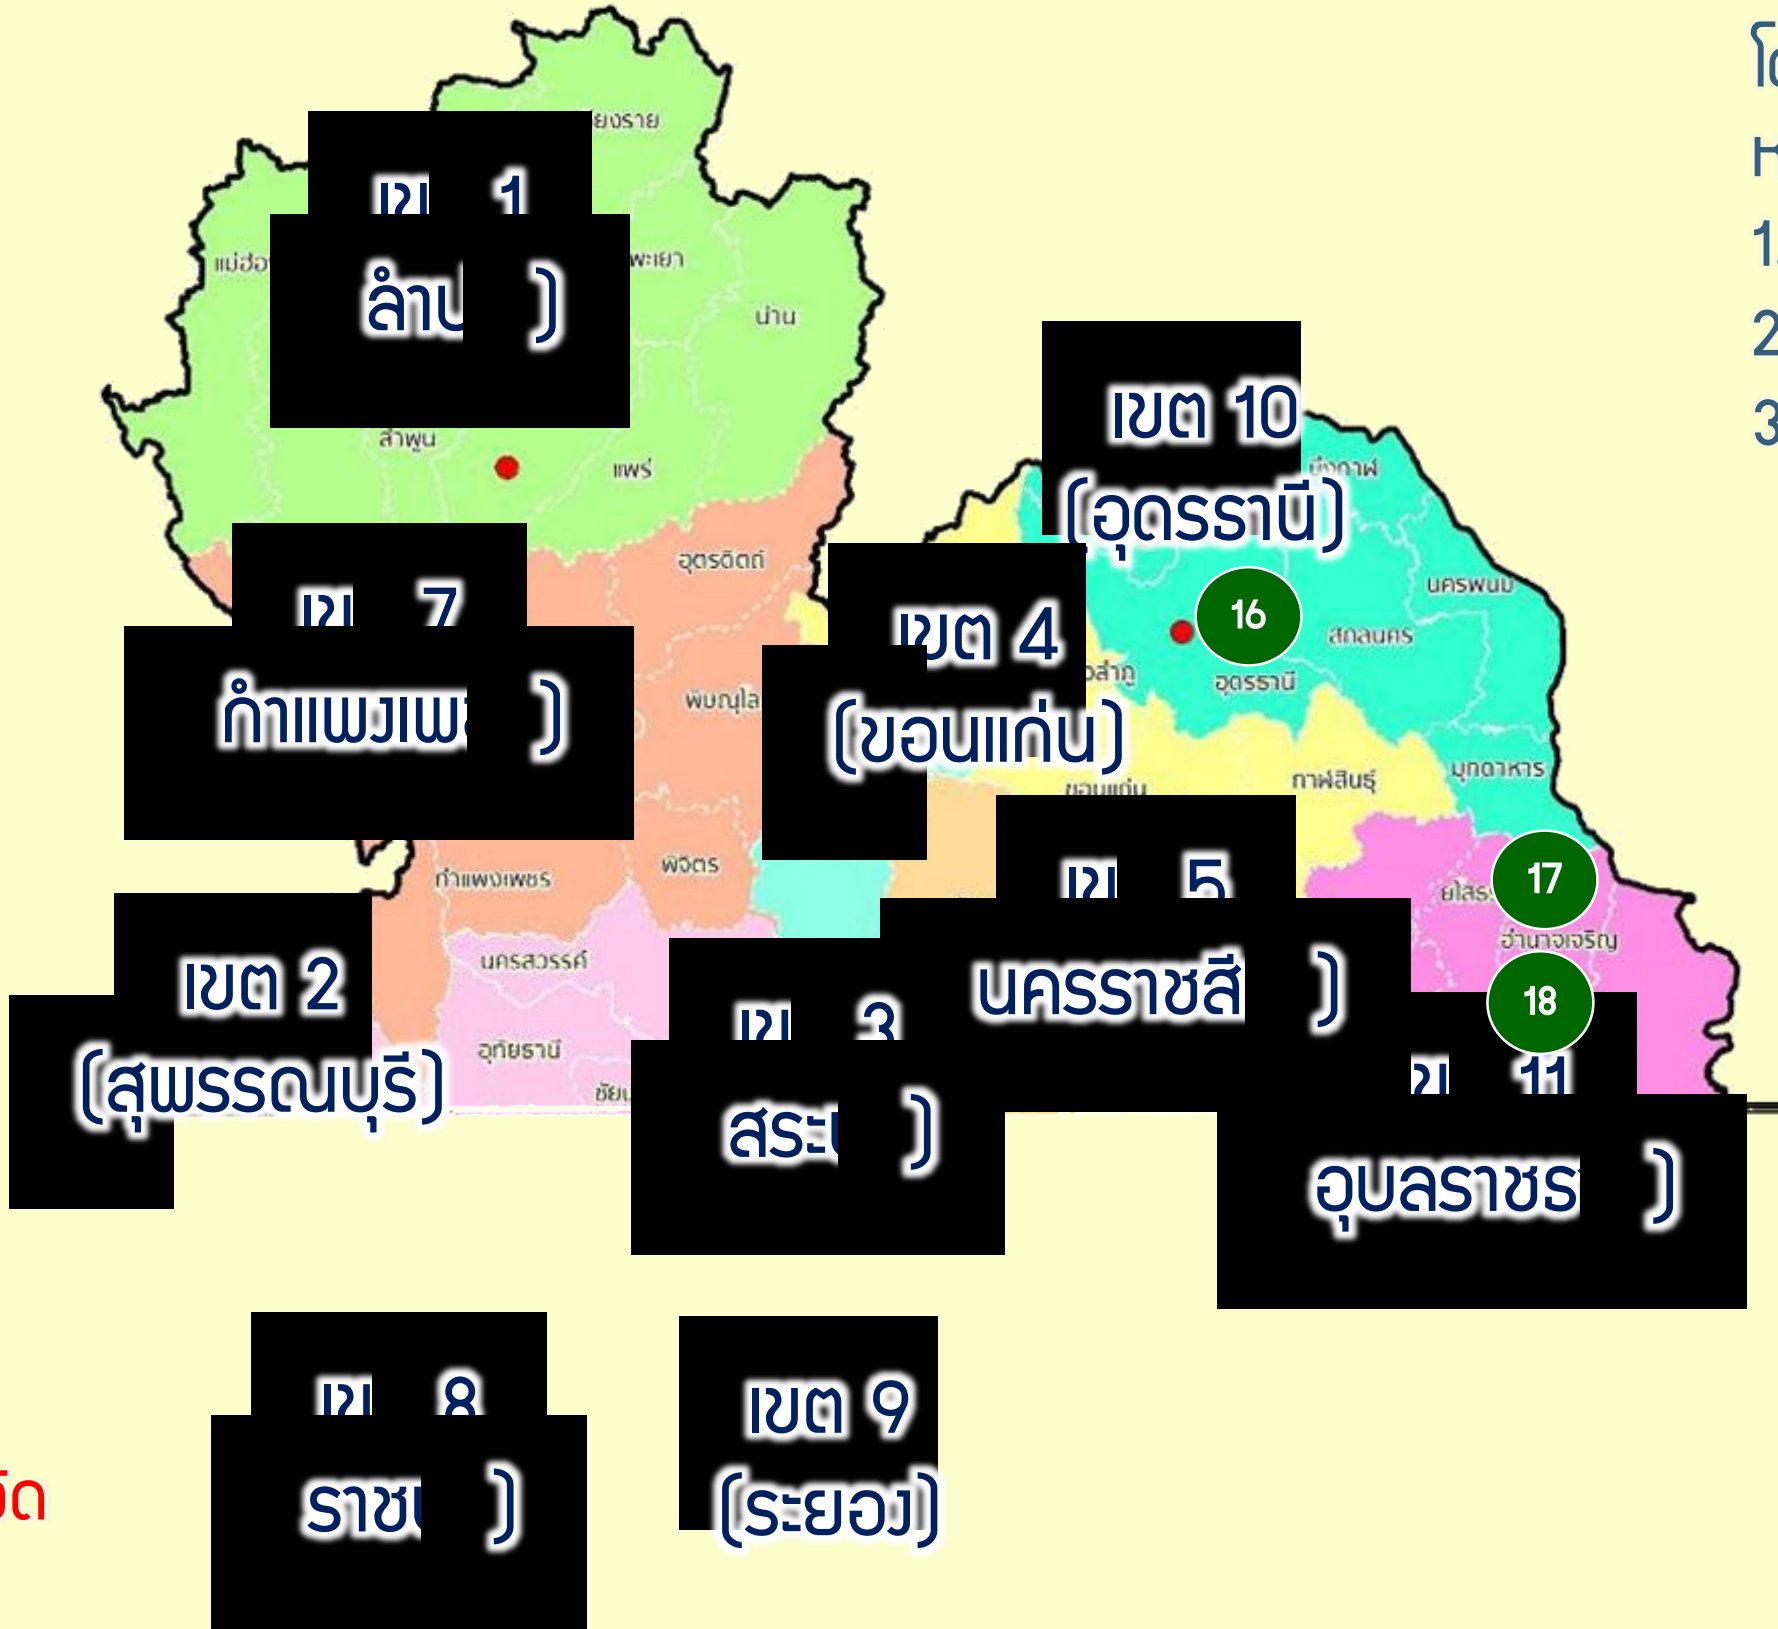

18 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
 ณ บ้านคำน้อย ตำบลห้วย อำเภอกุรุราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 นายเกรียงศักดิ์ เ็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ นายสรศักดิ์ ศรีแก้ว พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์โบน์ และให้ความรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และติดตามการใช้ประโยชน์การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับโครงการ เมื่อปี 2558 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมีความสุขได้

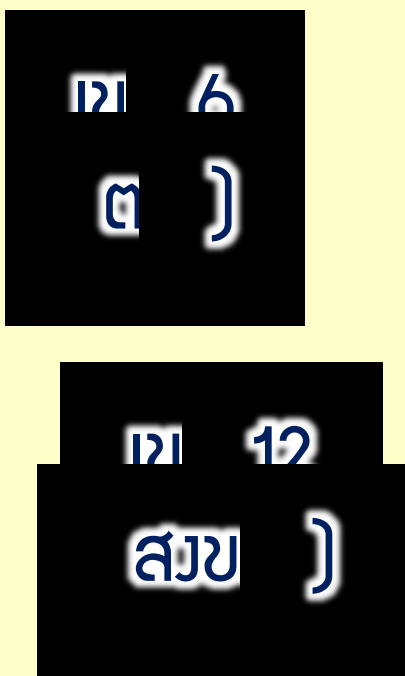

1 สทบ.เขต 1 (อุบลราชธานี)

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
 ณ วัดโพธิ์ศิลา บ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
 นายเกรียงศักดิ์ เ็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับประชาชนตำบลเปือย เรื่อง การกระจายน้ำบาดาลจากโคกหมาหิวสู่ตำบลเปือย โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หมู่ที่ 1 6 7 8 9 และหมู่ที่ 12 โดยมีประเด็นดังนี้
 1.ชี้แจงรายละเอียดโครงการพิจารณาการใช้น้ำ
 2.พิจารณาการวางระบบท่อ
 3.พิจารณาผู้รับผิดชอบดูแลระบบประปา



ประเภทข่าว	วันที่ 16-18 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 เม.ย. 64 (ข่าว)
ประเ ช่นด้านบวก	18	423
ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3