

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ช)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 **สำนักบริหารกลาง** ดำเนินการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ โดยการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ผ่านระบบ VDO Conference
- 2 **กองแผนงาน** นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง และกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
- 3 **ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล** ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 4 **ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล** ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564


1 สำนักบริหารกลาง

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายปรีชาญ สามารถ พอ.สำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ โดยการรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ตำแหน่งวิศวกร 5 อัตรา ประจำ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) และ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี 10 อัตรา ประจำ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) สทบ.เขต 3 (สระบุรี) สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) สทบ.เขต 9 (ระยอง) สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) และสทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)



3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แหว่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,854 บ่อ

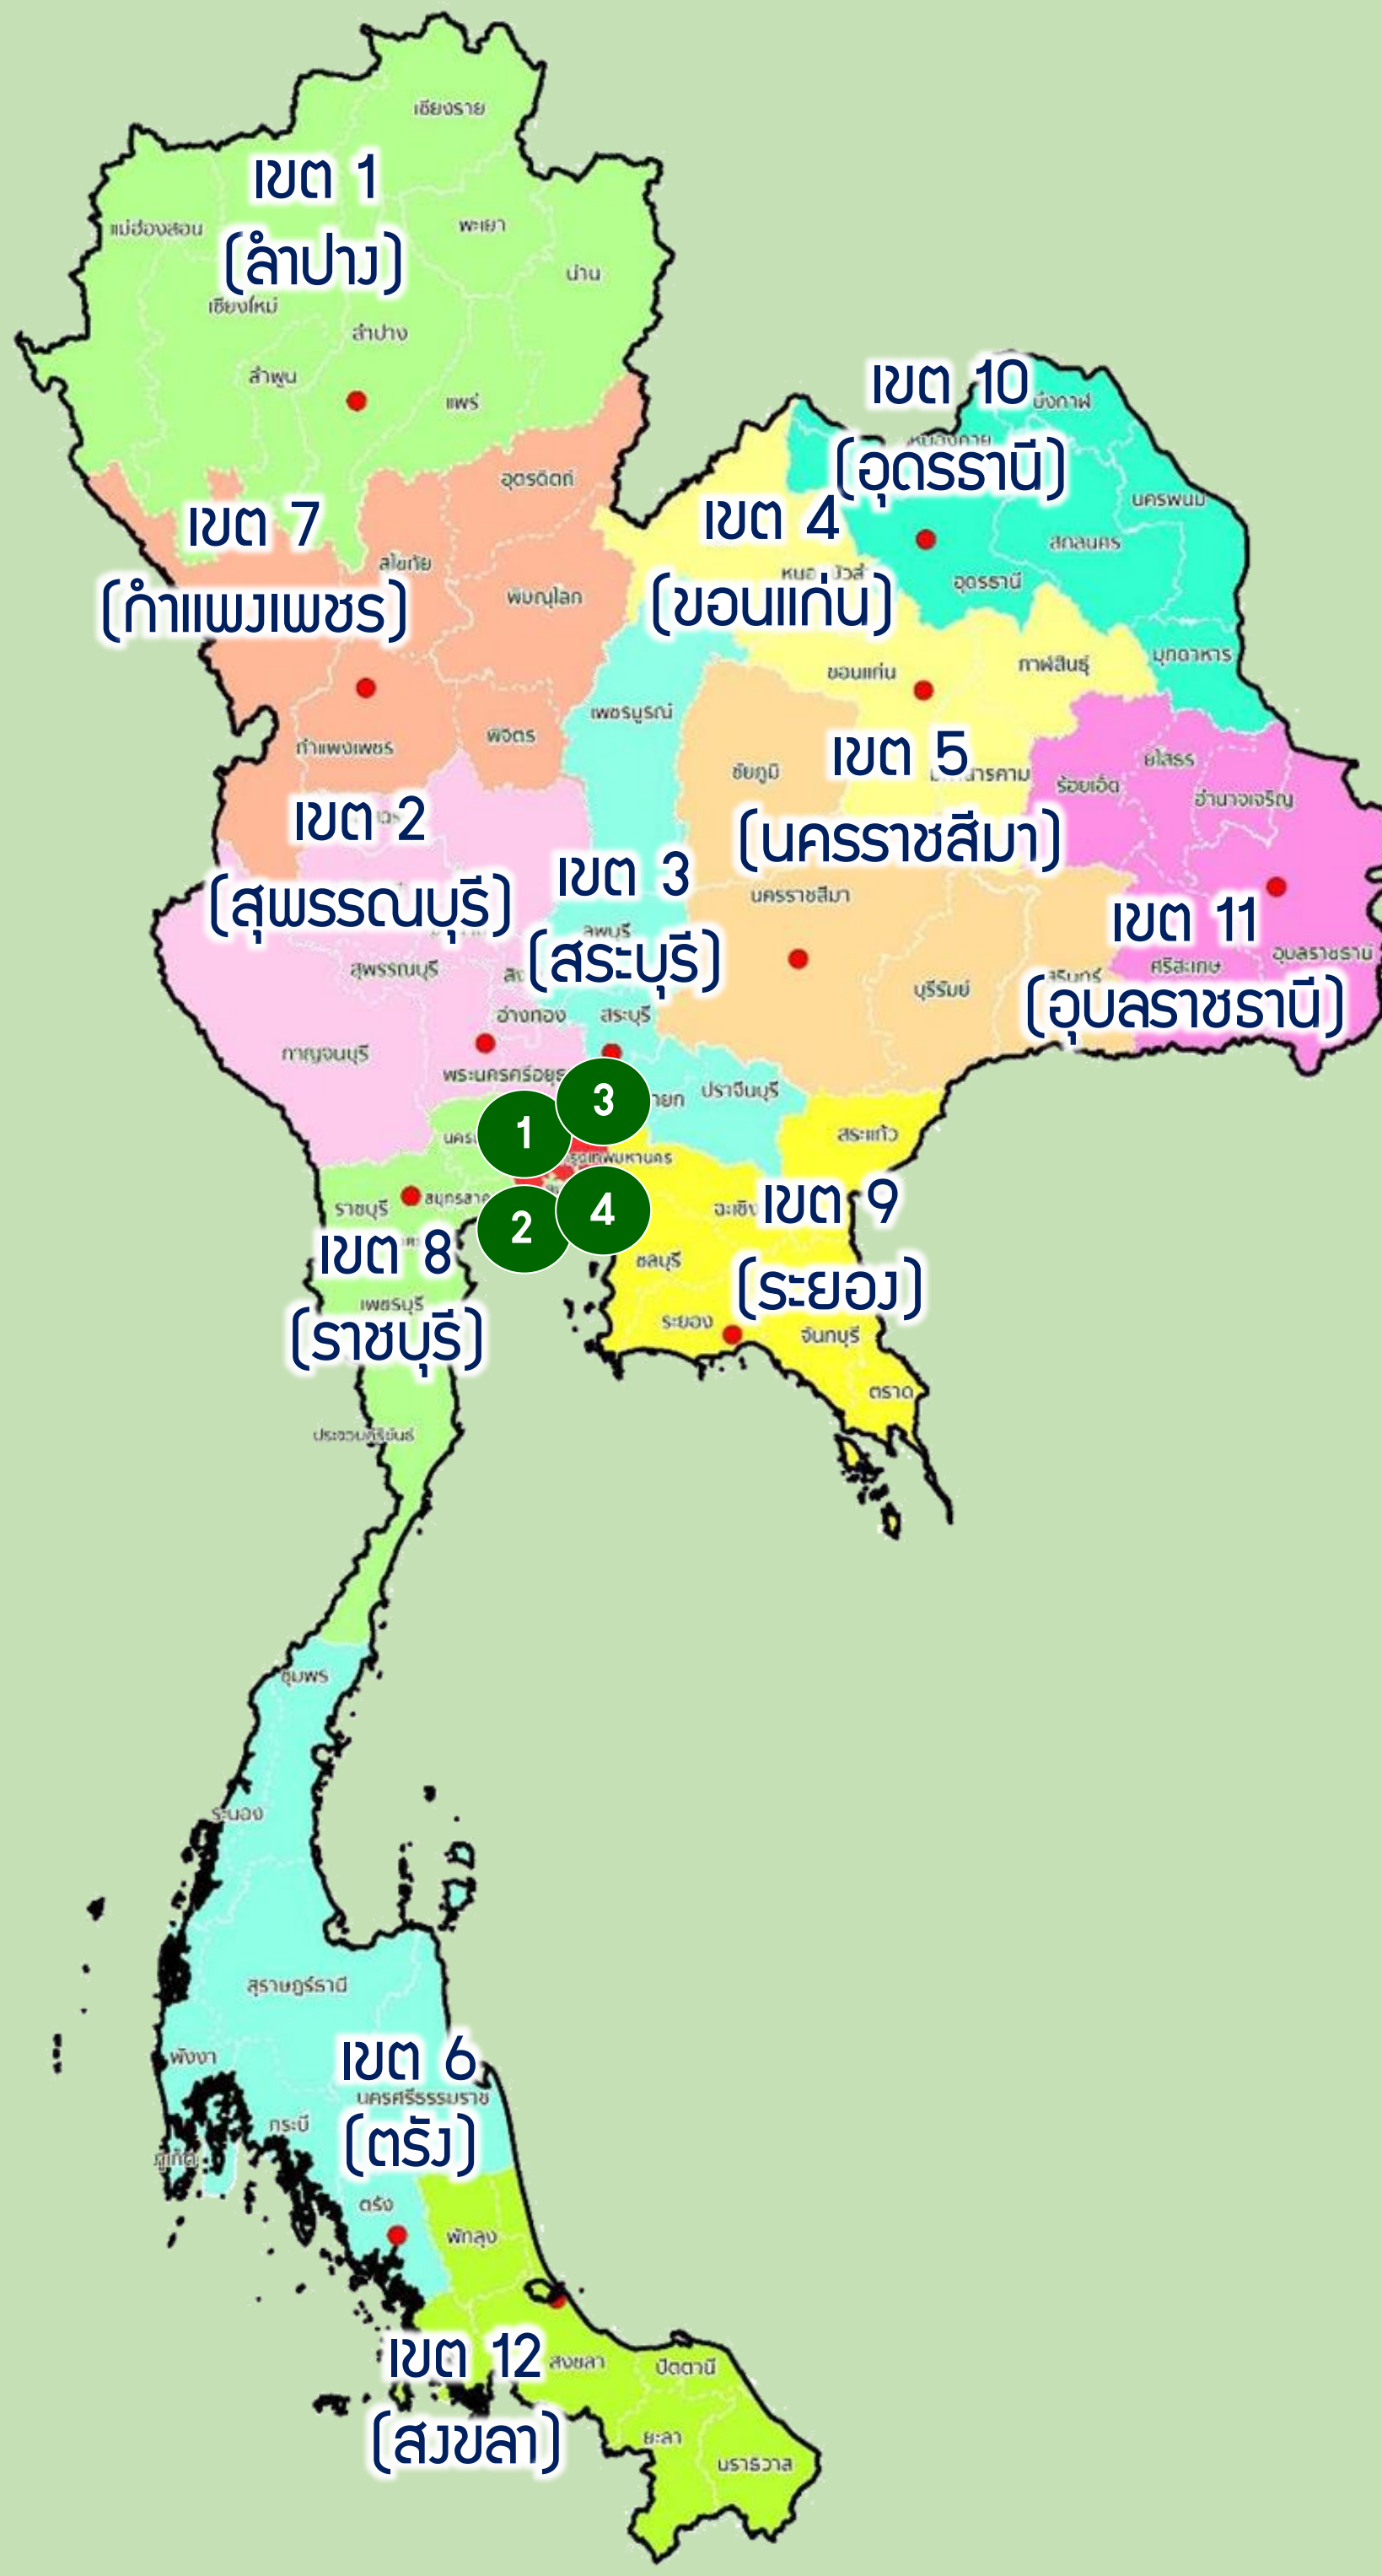

2 กองแผนงาน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง และกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โดยการประชุมแบบ vdo conference โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม



4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินการขอศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 มีประชาชนติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 27 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,617 ราย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวน 4,550 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 505 ราย รอดำเนินการ 562 ราย



ประเภทข่าว	วันที่ 27 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 เม.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	1,502
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- 5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในยามขาดแคลนของโรงพยาบาลแม่สอด และตรวจติดตามงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 6 สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 /2564

5 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 ณ 1.โรงพยาบาลแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 2.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุ หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 3.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หละ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดตาก

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในยามขาดแคลนของโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (ขนาด 420 เตียง) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนตามแนวชายแดน และได้เดินทางไปต่อที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุ เพื่อตรวจติดตามงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการก่อสร้างระบบแก่ผู้รับจ้าง และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเร่งรัดการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

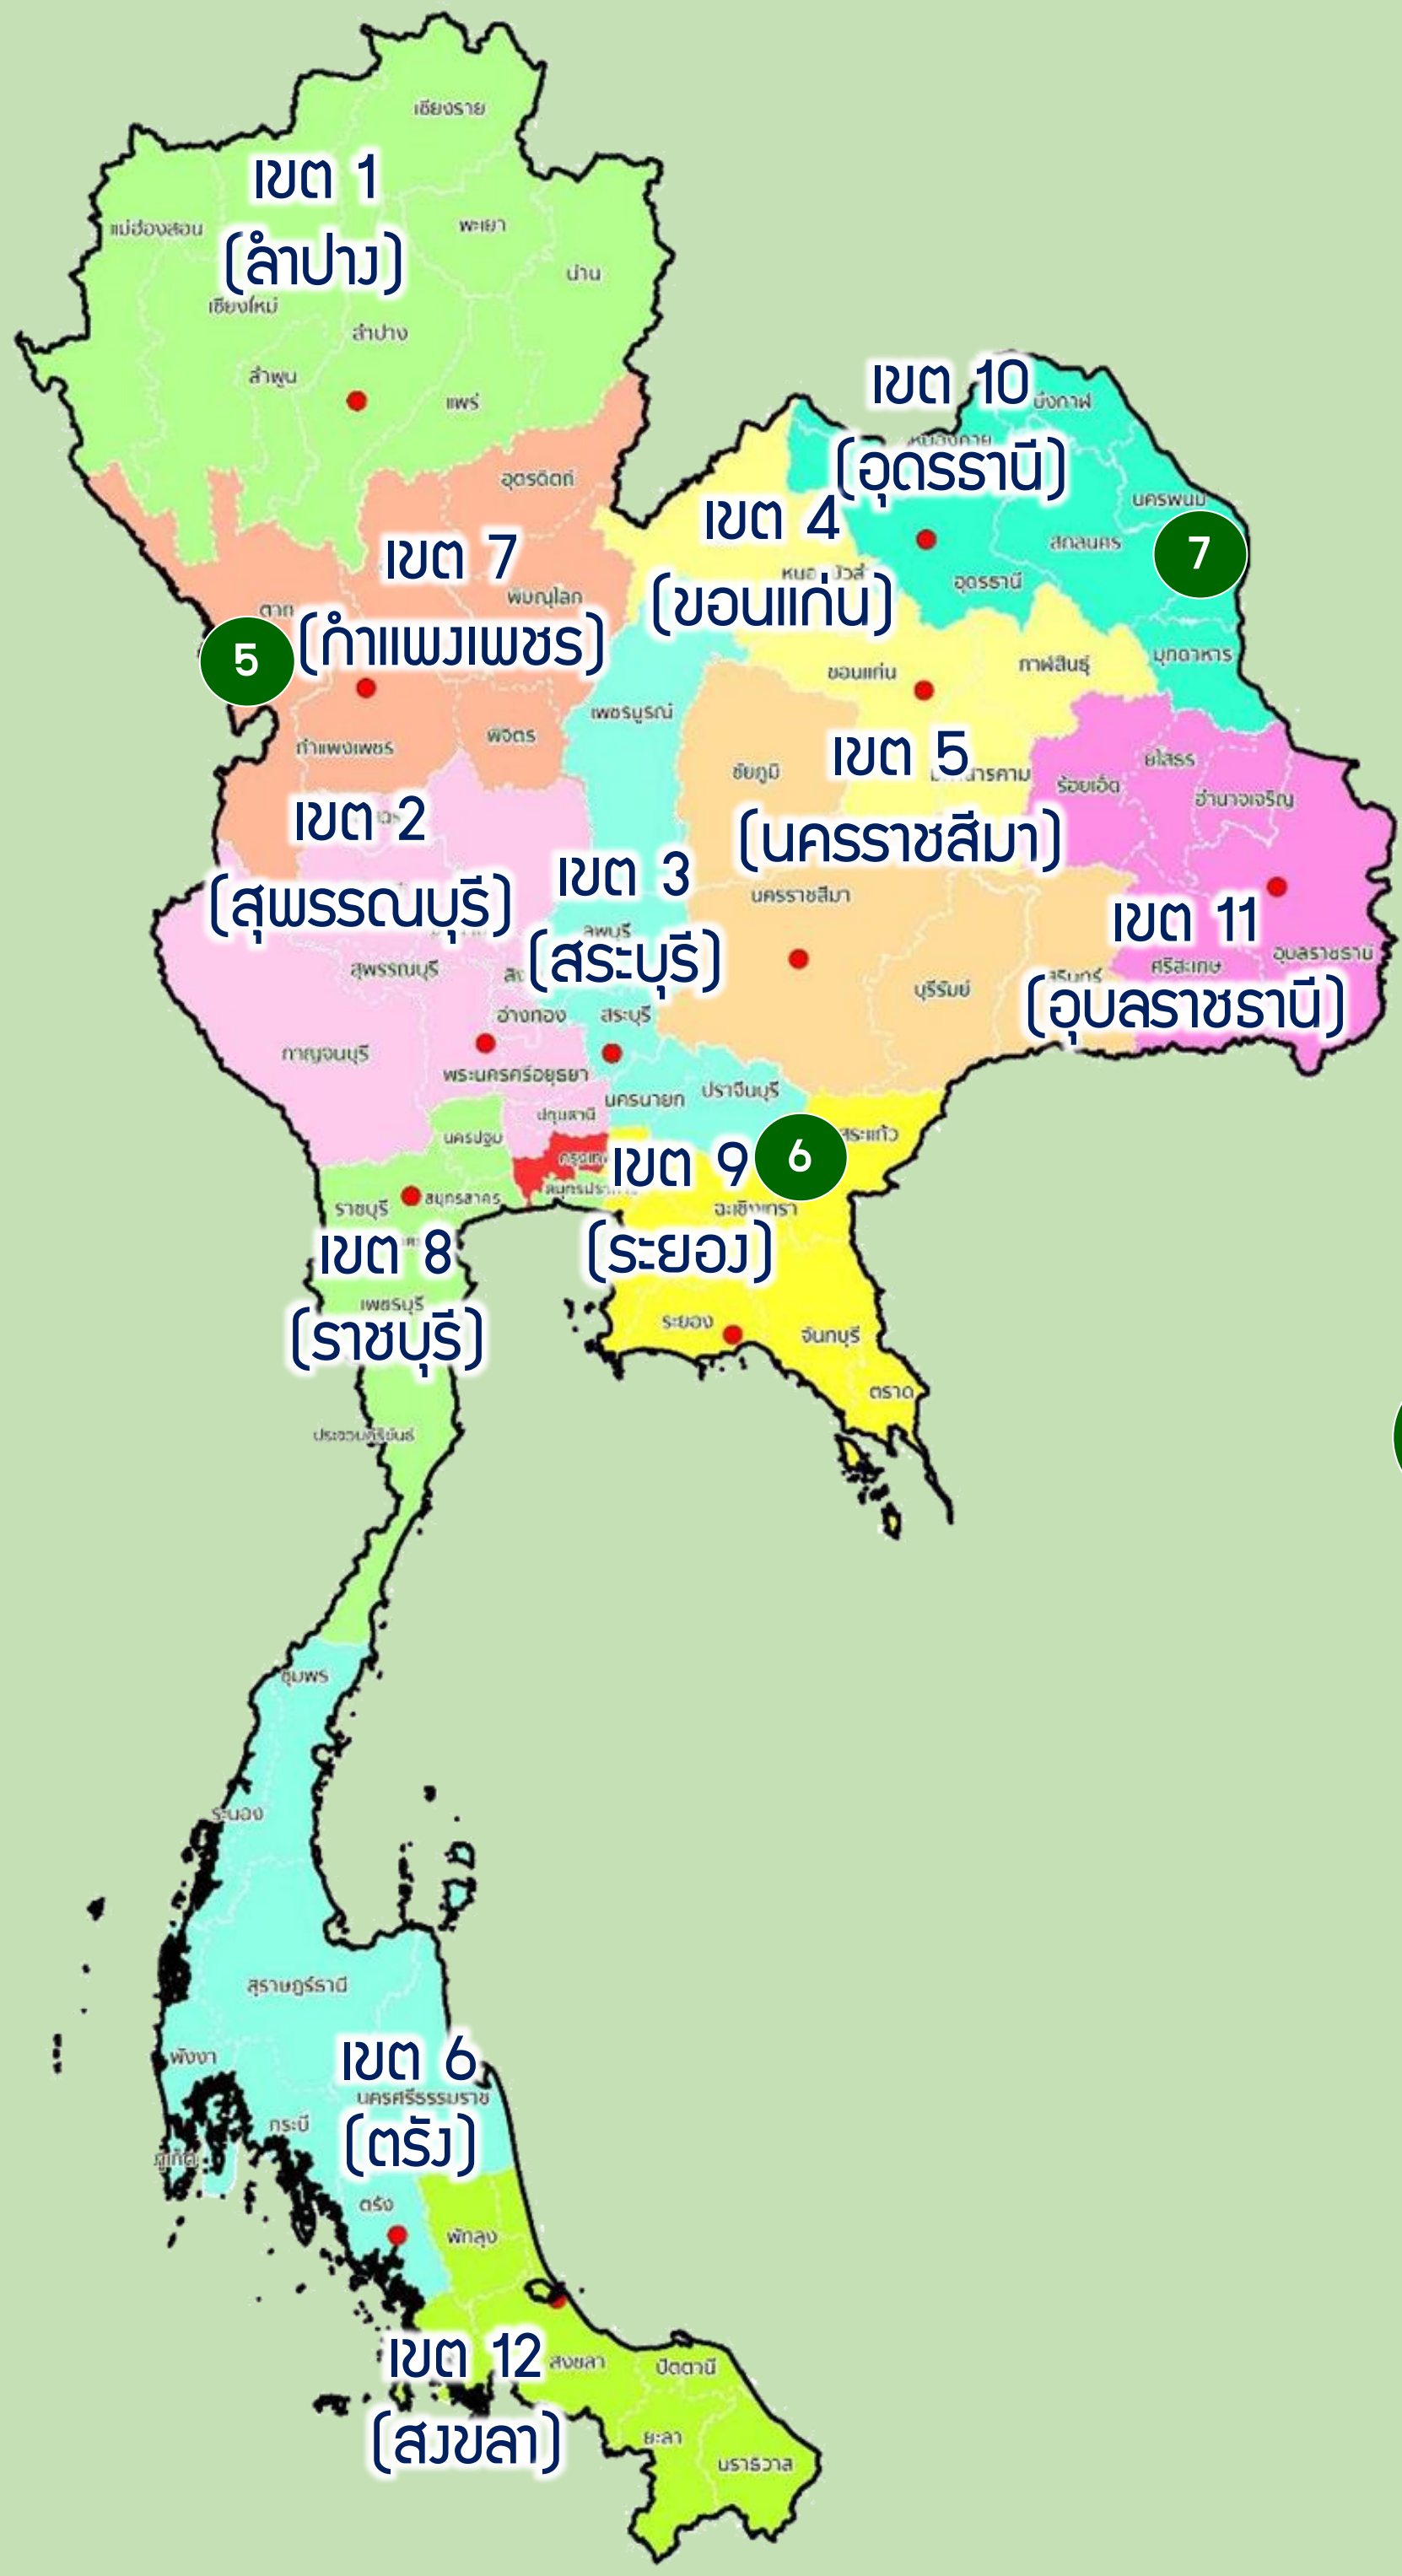

6 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 ณ 1.บ้านทุ่งแฟก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 2.บ้านนาบอน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 3.บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 4.บ้านนาอัสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) นำทีมลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 201 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 แห่ง ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้แนะนำการใช้งาน และบำรุงรักษา แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นที่ยอมรับแล้ว



7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 /2564 โดยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พื้นที่ตำบลนาขือ อำเภอลาปาก จังหวัดนครพนม และโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของน้ำเค็ม ระหว่างตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม



ประเภทข่าว	วันที่ 27 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 เม.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	1,502
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



8

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน กอนเครื่องสูบน้ำบาดาล แก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ และตรวจเช็คระบบประปา


8

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ บ้านสะพานสูง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน กอนเครื่องสูบน้ำบาดาล แก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ และตรวจเช็คระบบประปา ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

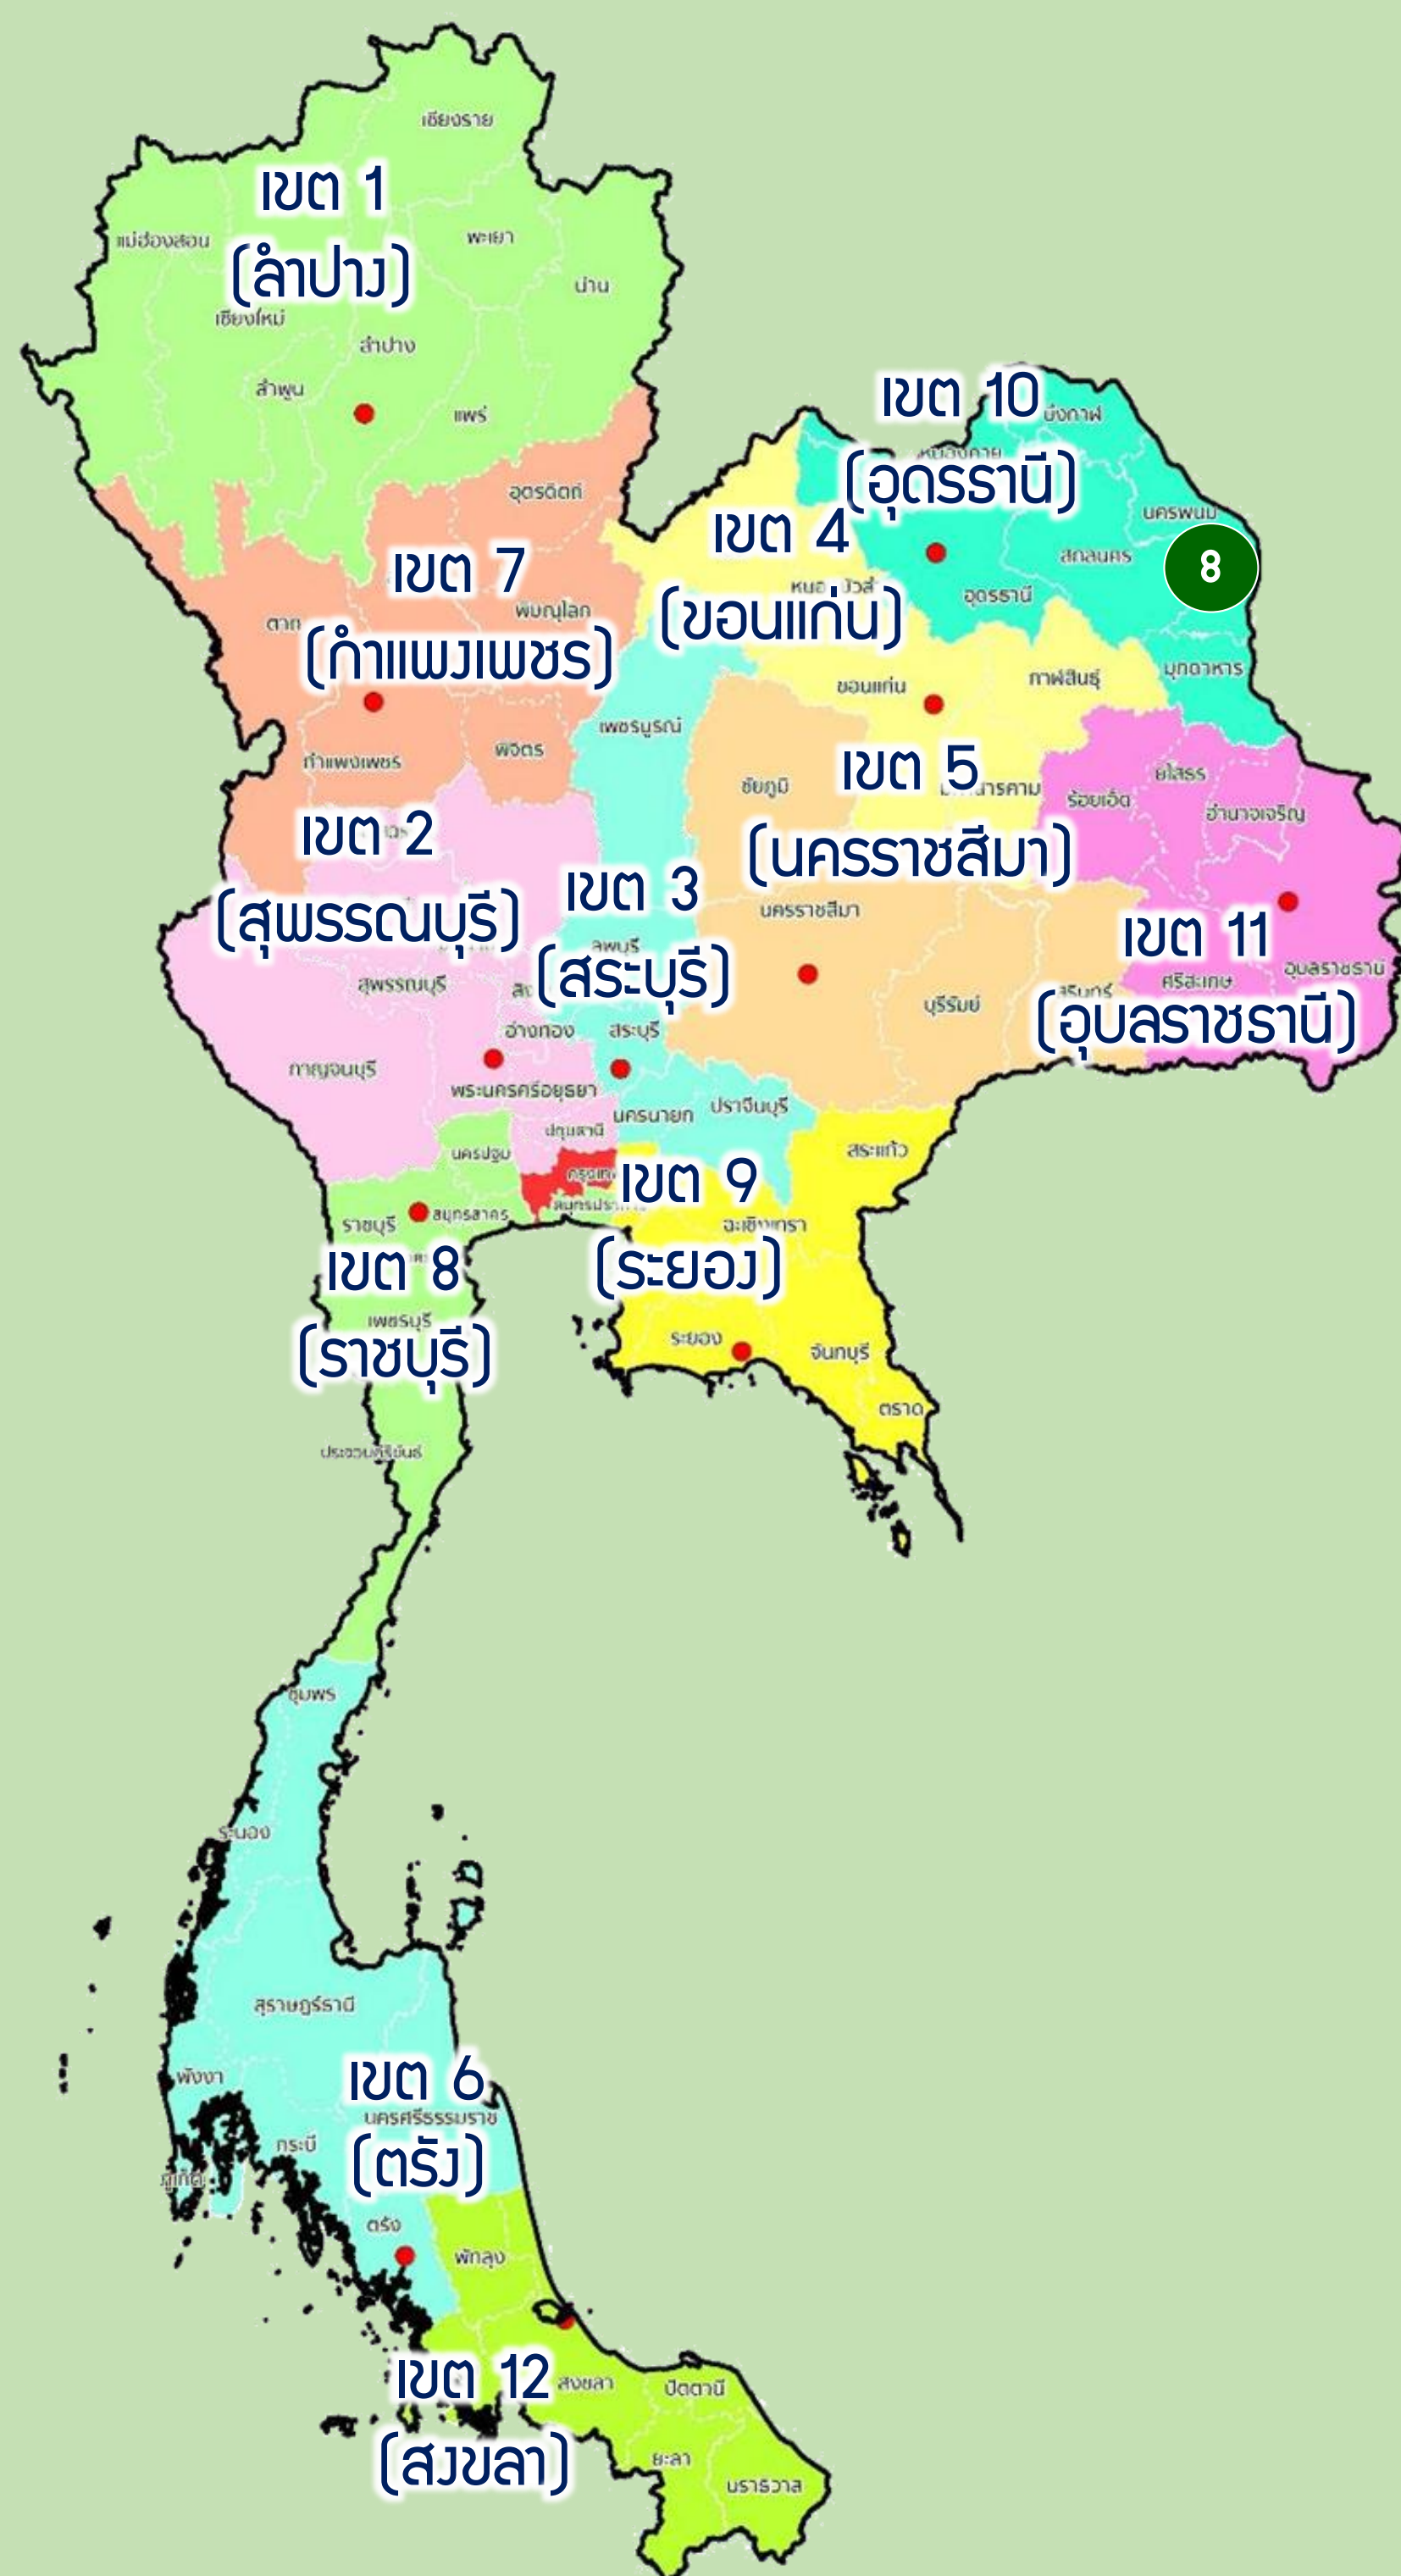

ประเภทข่าว	วันที่ 27 เม.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 27 เม.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	8	1,502
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

