

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




- นายกุศล โชติรัตน์ รอง อทบ./สทบ.เขต 9 (ระยอง) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิระยานุเคราะห์
- นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ./สทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2564 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล และคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 นายกุศล โชติรัตน์ รอง อทบ./ สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิระยานุเคราะห์ ตำบล
วังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

นายกุศล โชติรัตน์ รอง อทบ. พร้อมด้วย นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าทูล ละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม การดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิระยานุเคราะห์ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการกักตุนน้ำดื่มสำหรับประชาชน เพื่อการอุปโภค บริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชน เนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีมะปรางค์ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการ ดังนี้

- เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า ปริมาณน้ำ 4 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง
- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ระบบ
- ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดชนิด รีเวอร์ส ออสโมซิส(RO) อัตราการผลิต 500 ลิตร/ชั่วโมง

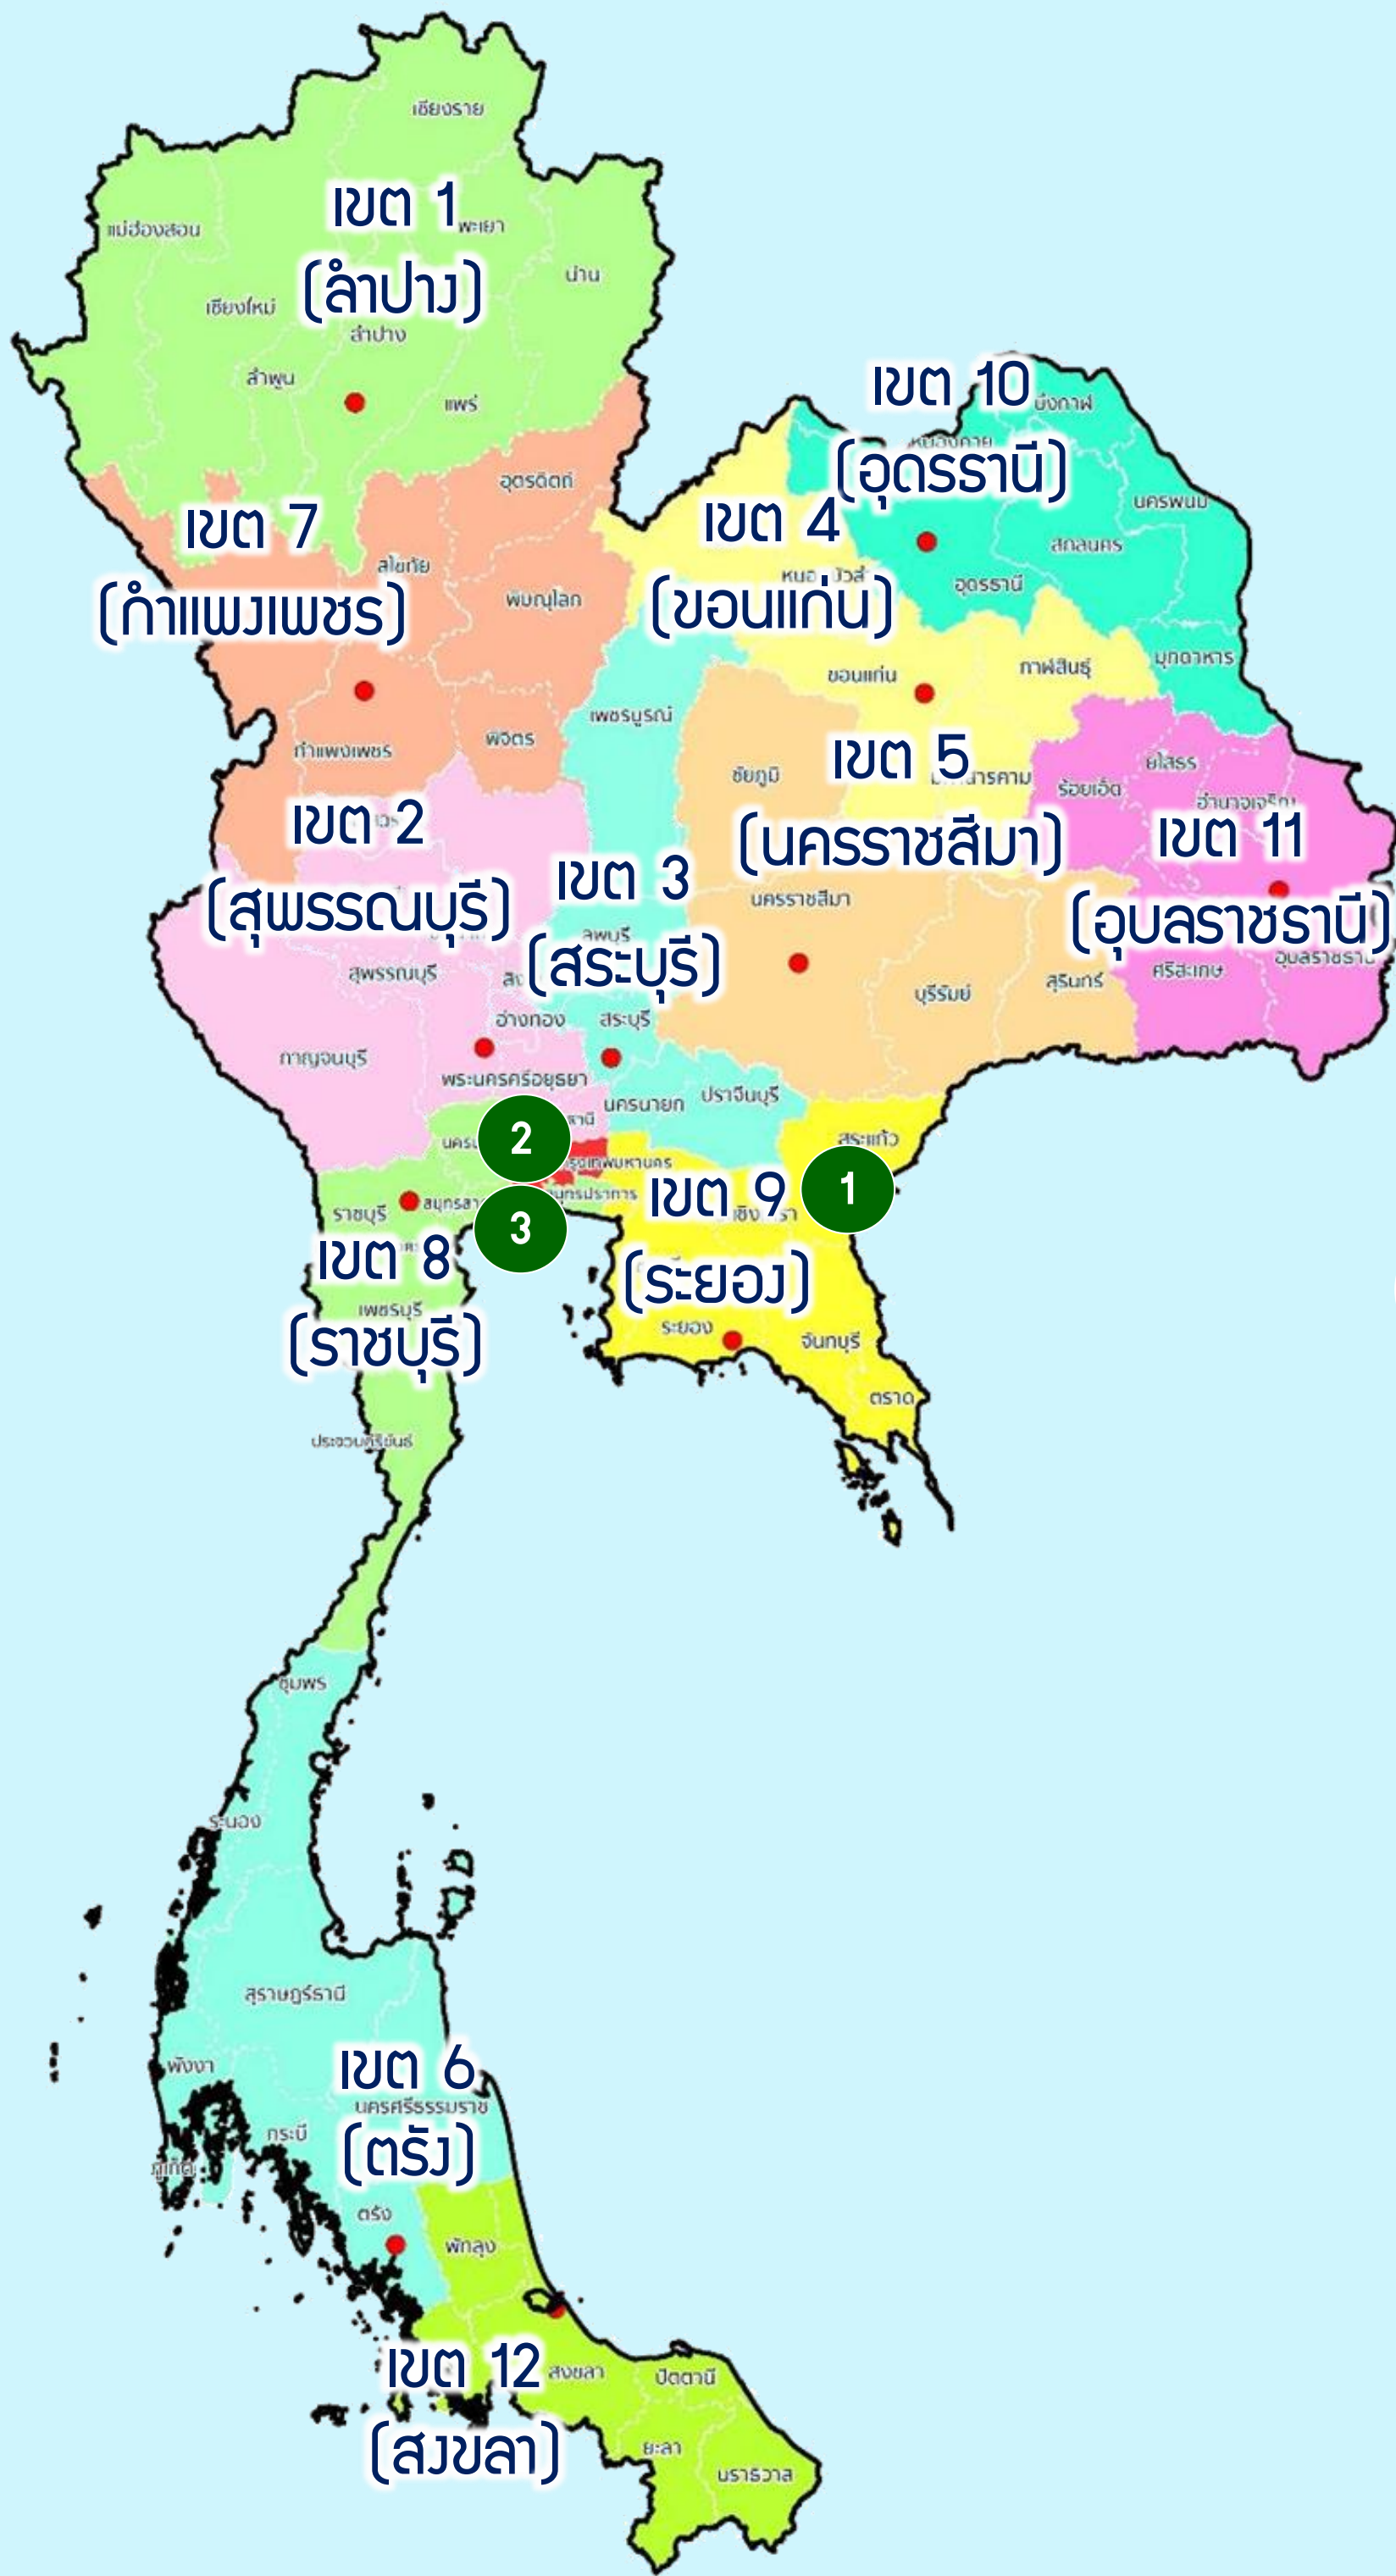

2 นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ./ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายสวัสดิ์ อันเต้ง รอง อทบ. เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2564 เพื่อ พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล และคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ในเขต วิกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยมีคำขอได้รับผลการพิจารณา ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย 30 คำขอ



3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวน ทั้งสิ้น 1,907 แหว่ 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะไปแล้ว เสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 1,971 บ่อ



ประเภทข่าว	วันที่ 13 พ.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 พ.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	1,689
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 8 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีปประเทศ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564
- 9 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และ 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการกักขังโครงการปกครองจังหวัดราชบุรี ใช้บริการผู้กักตัว ตามจุดโรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดราชบุรี
- 10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายจรูญ วรสิงห์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 11 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด และแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 1,500 ลิตร

8 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการก่อสร้าง โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีปประเทศ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564




10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายศุภเวท ทอประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่งนายจรูญ วรสิงห์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

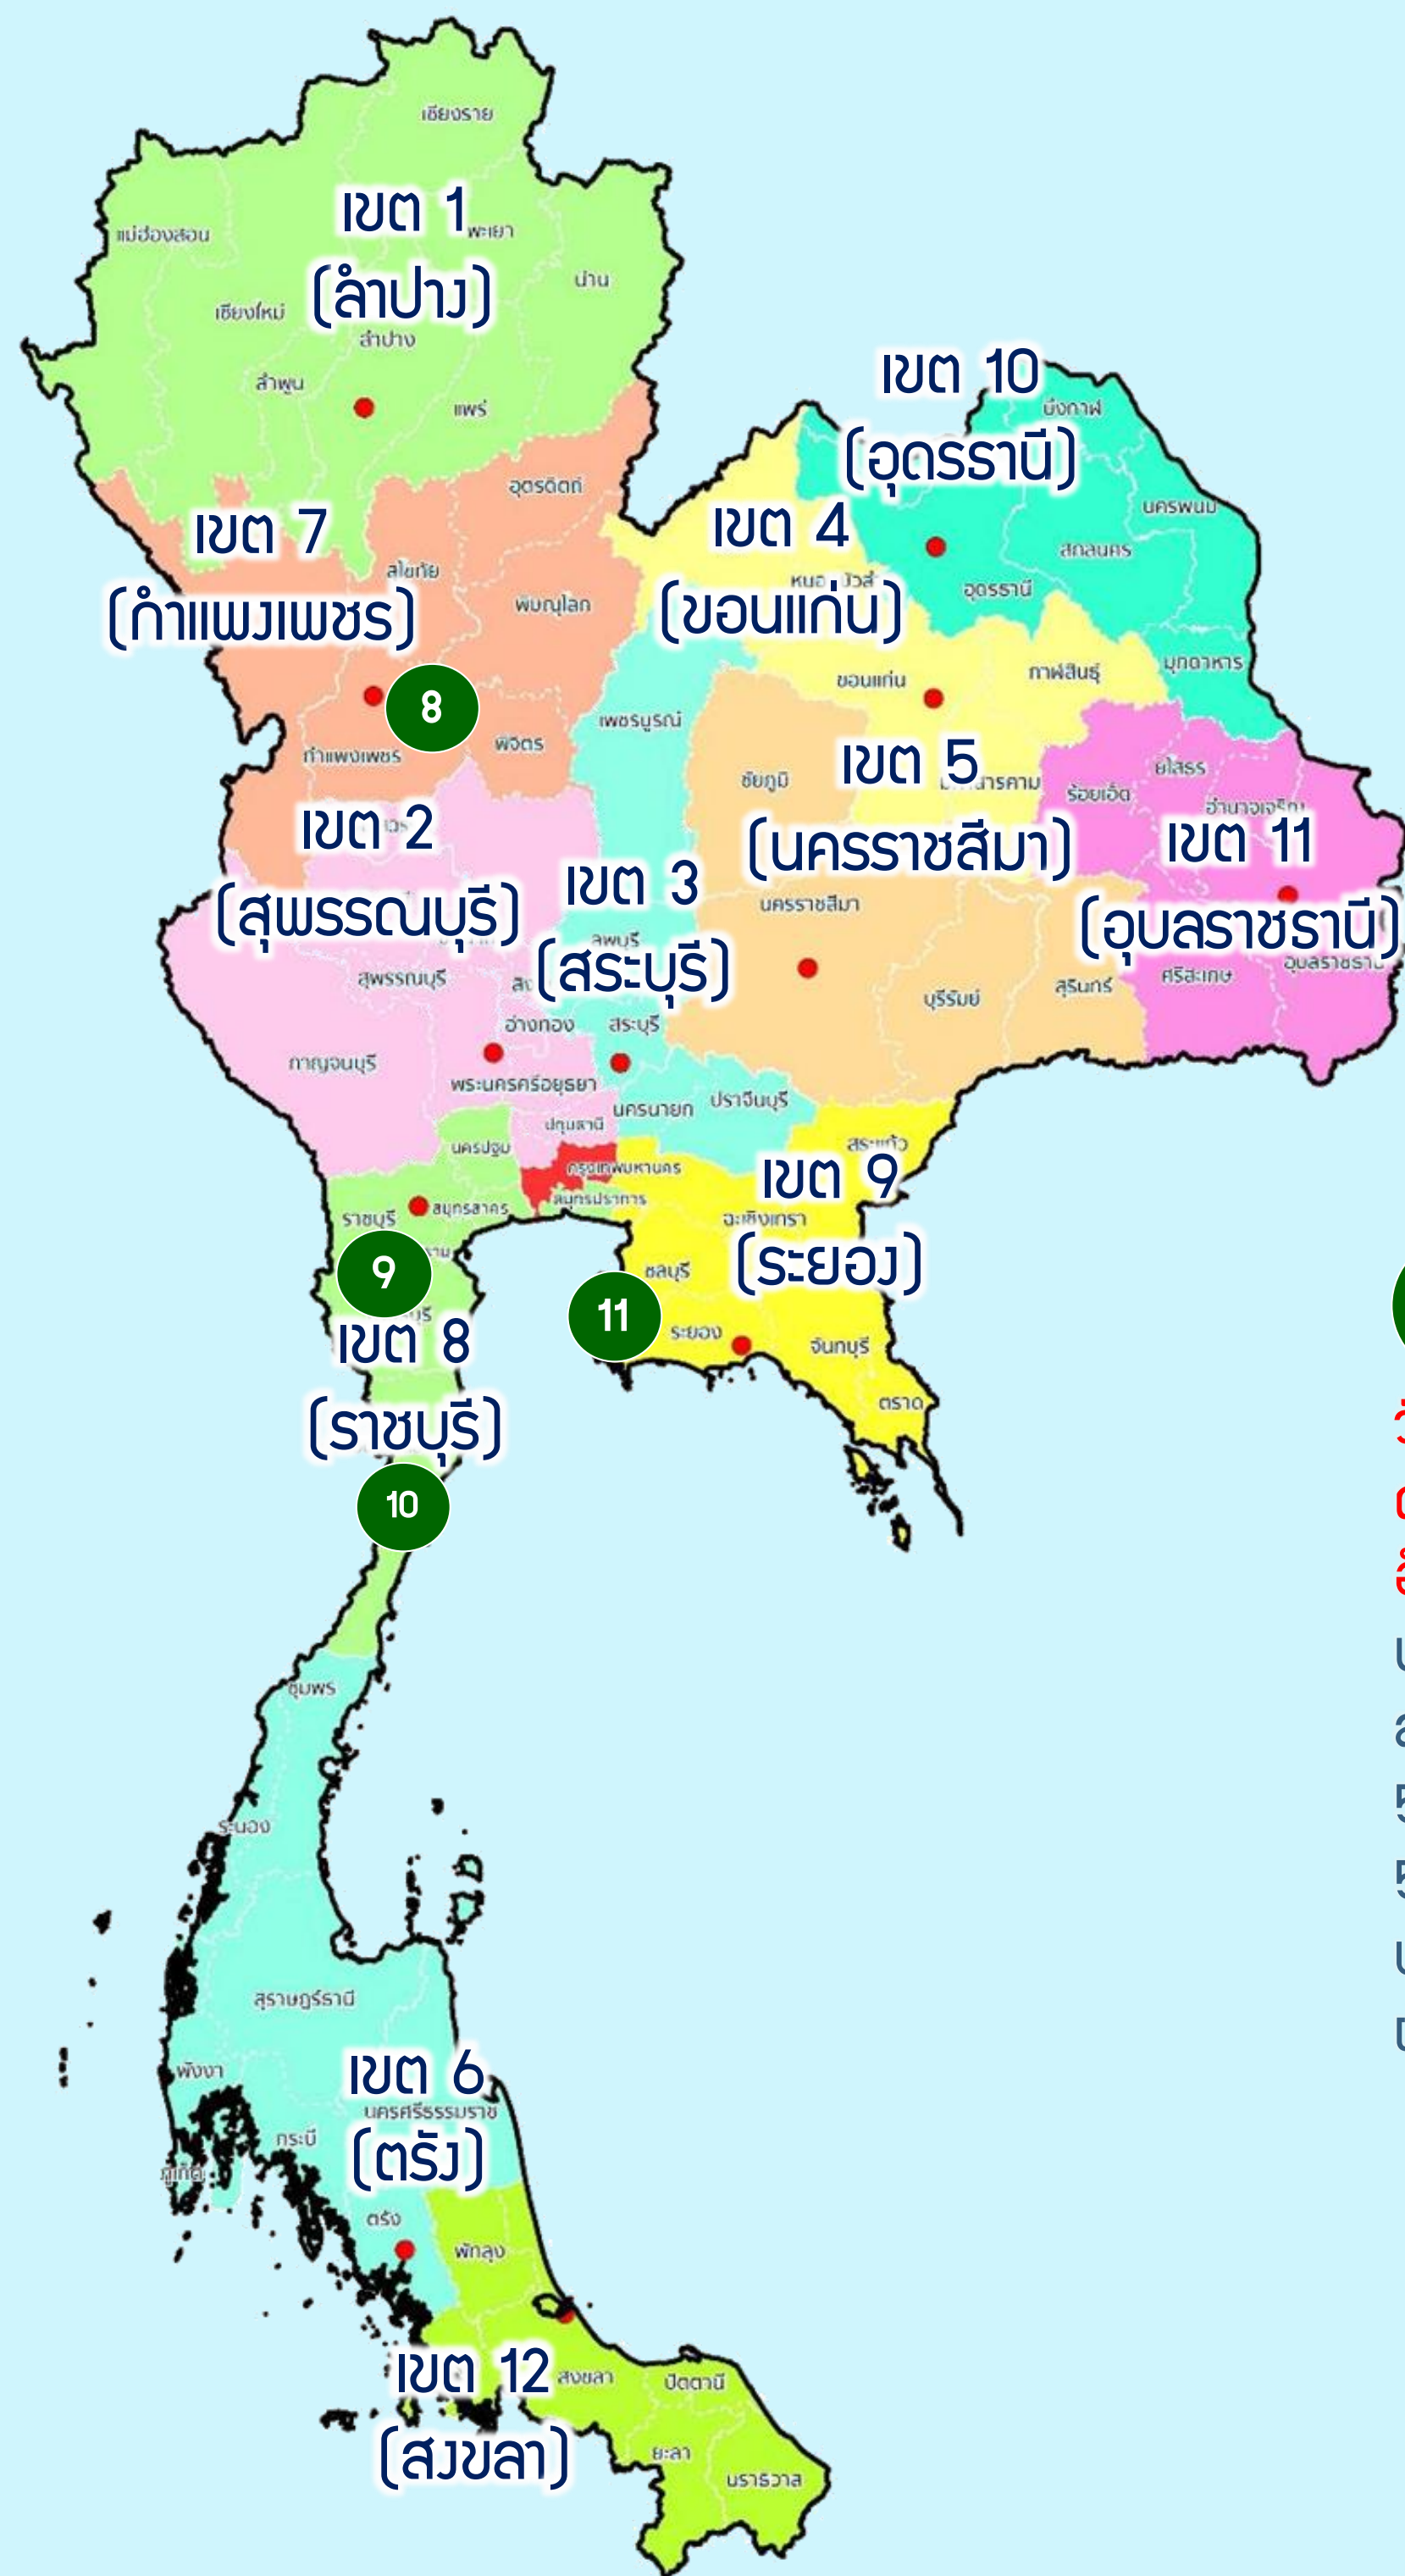


9 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ โรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดราชบุรี

นายศุภเวท ทอประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และ 1,500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการกักขังโครงการปกครองจังหวัดราชบุรี ใช้บริการผู้กักตัว ตามจุดโรงพยาบาลสนามภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แห่ง

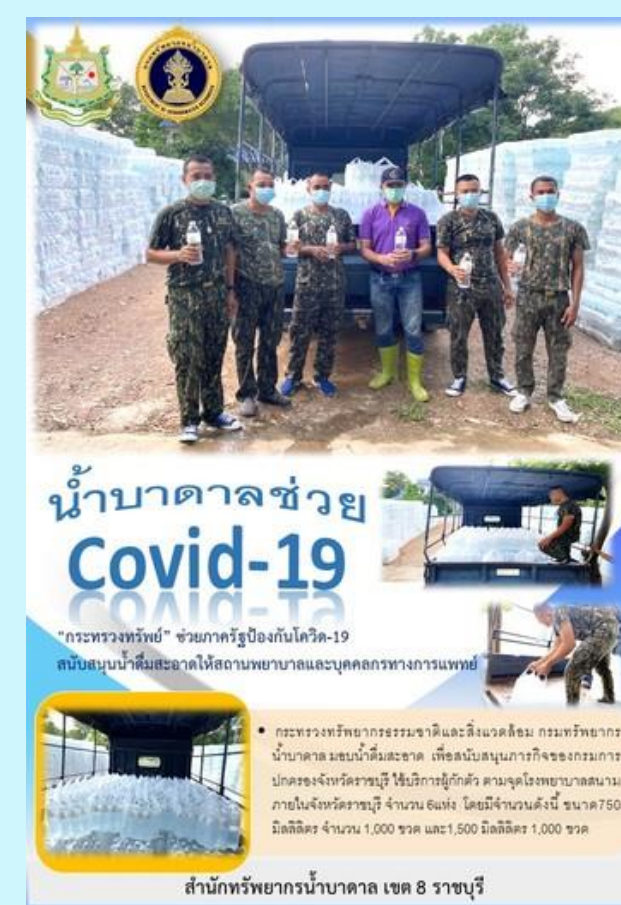

11 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายอาบนต์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) มอบหมายให้ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด และแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 1,500 ลิตร เพื่อบริการสนับสนุนแก่สถานพยาบาล และสถานที่กักตัวรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19



ประเภทข่าว	วันที่ 13 พ.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 พ.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	1,689
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



12 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูมิน

13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวนฤดา รุระดี พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

14 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

12 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูมิน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟโซล่าเซลล์ และพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือคณะครู นักเรียน ให้กลับมาใช้บ่อน้ำบาดาลได้ดังเดิม



13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งนางสาวนฤดา รุระดี พอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับนายชัยขวาลย์ ฤทธิ์สุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายกำพล เจริญทรัพย์ พอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ กสจ.หนองคาย ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการมอบ




14 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกสมบูรณ์ (โรงพยาบาลเอเซีย) อำเภอสำราญ จังหวัดอุบลราชธานี

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

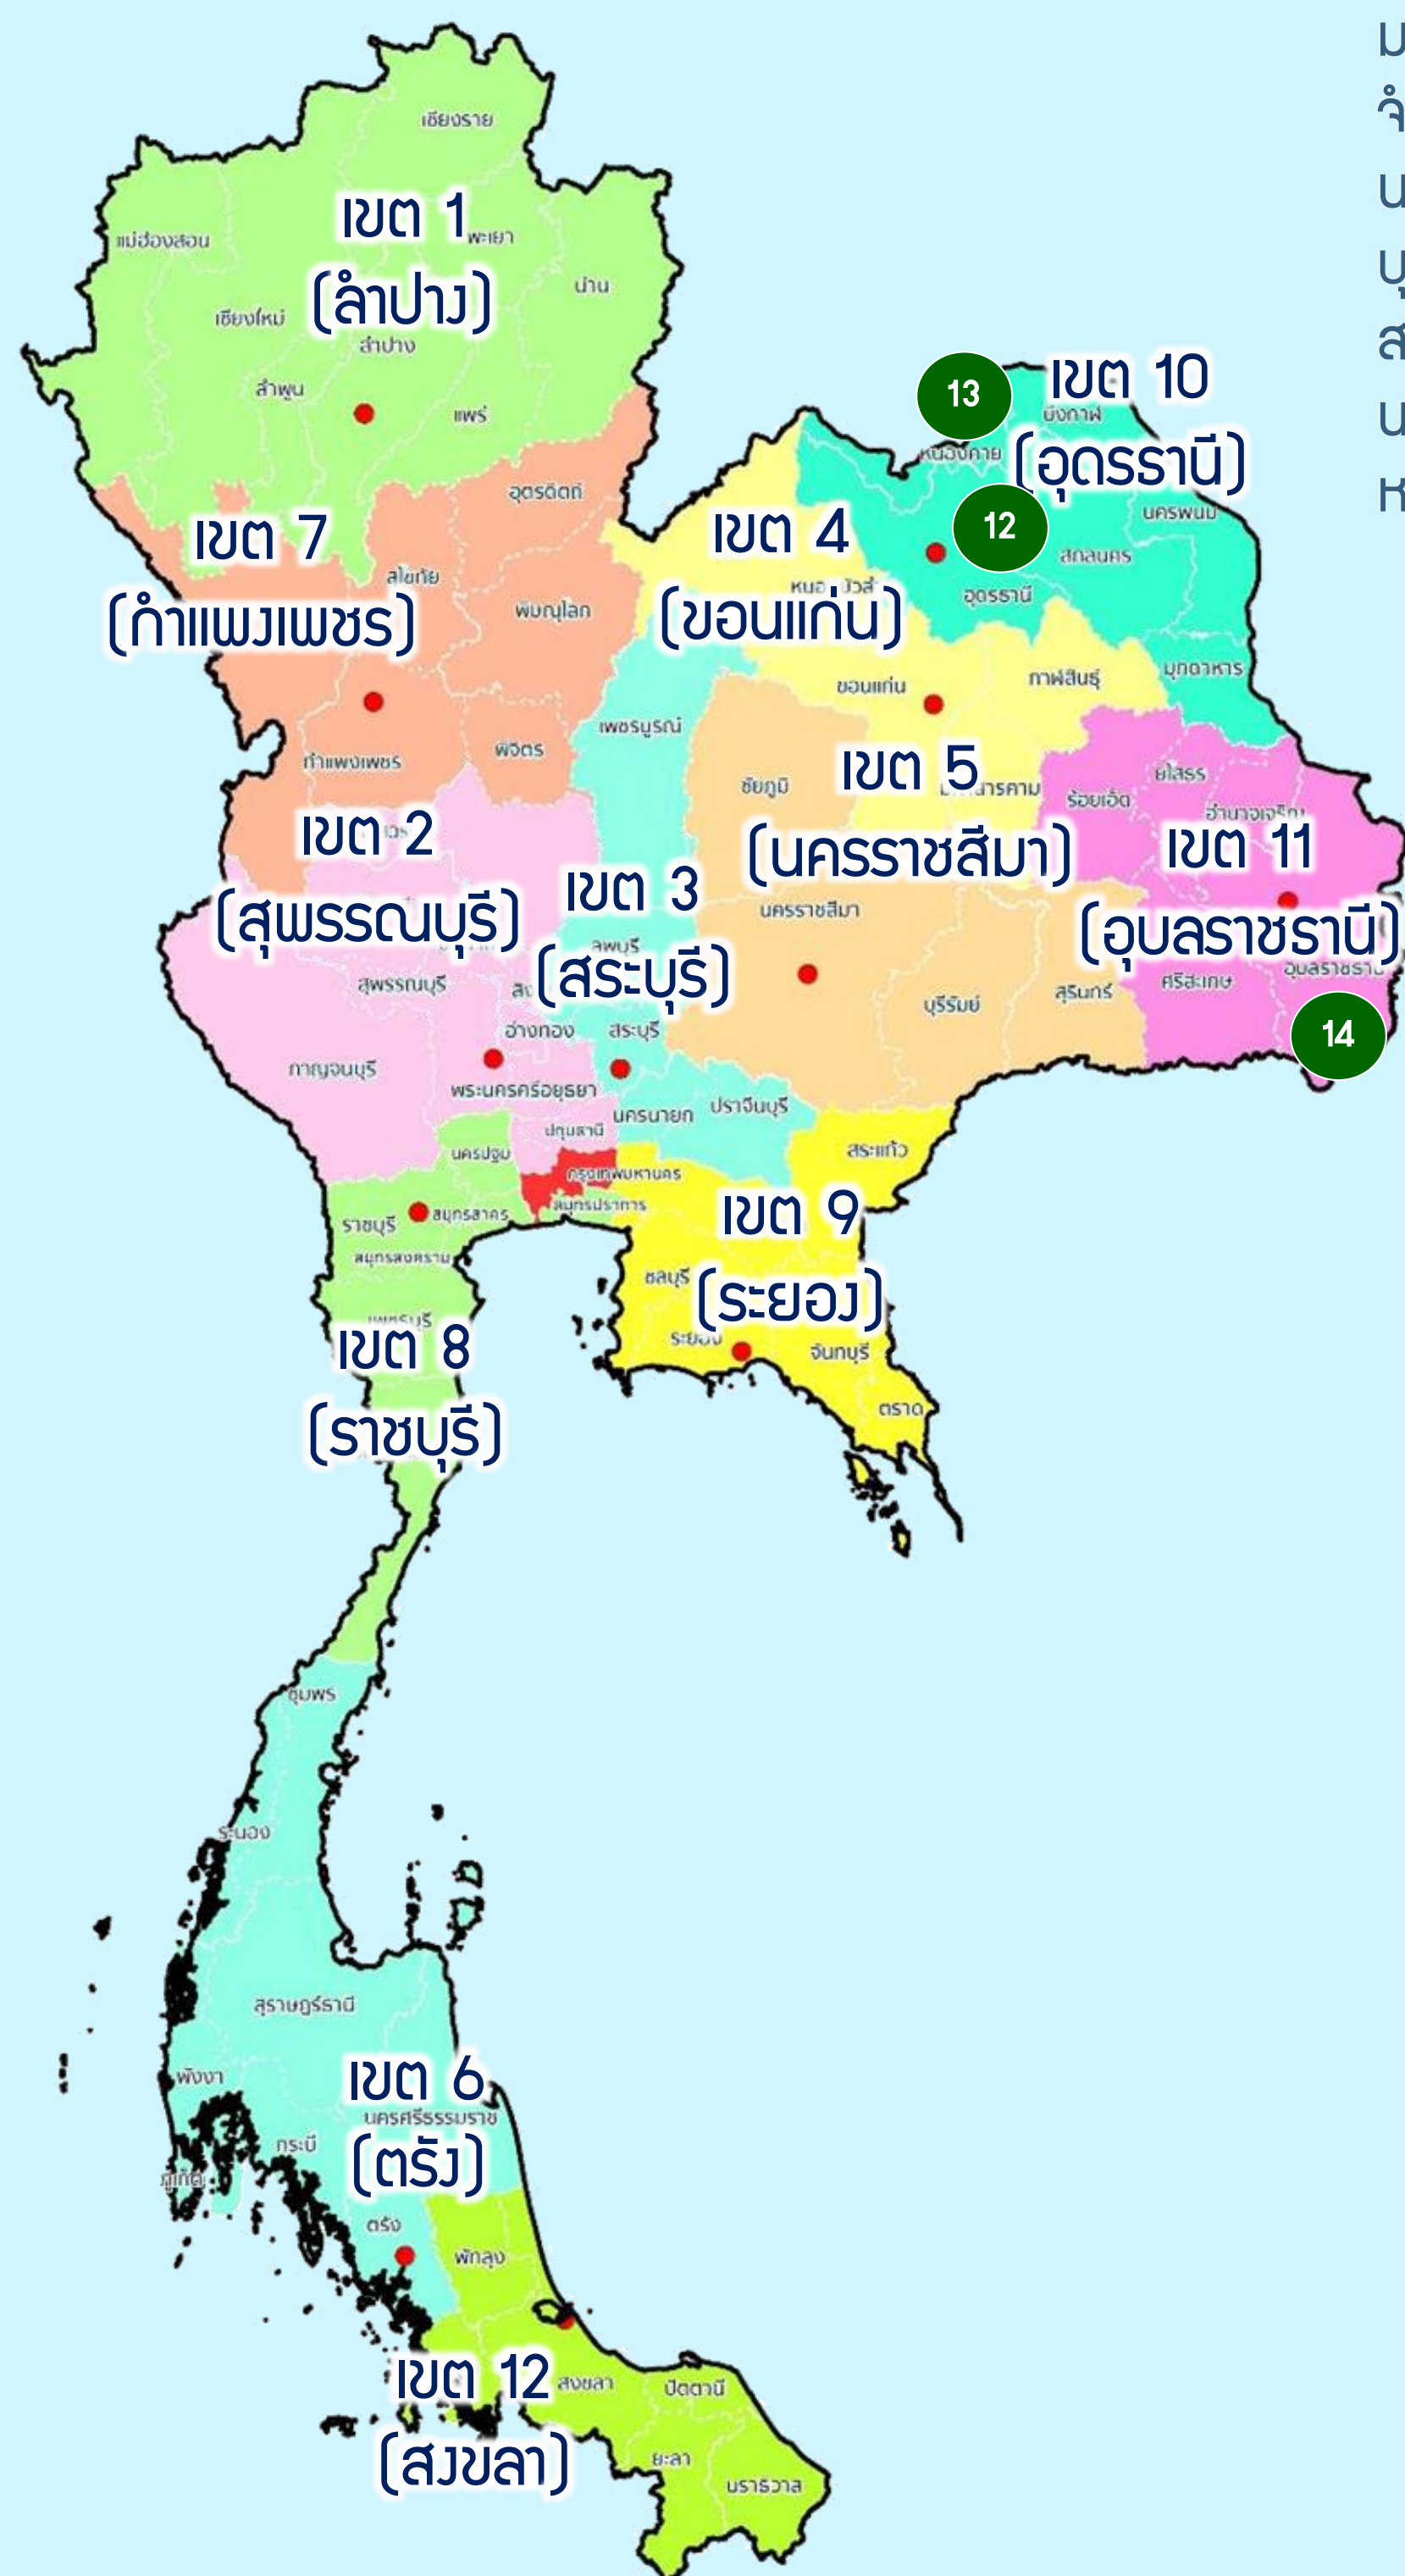

ประเภทข่าว	วันที่ 13 พ.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 13 พ.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	14	1,689
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

