

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขนาดขวด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
- 3 สกบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 4,110 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่จังหวัดตรัง
- 4 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด ให้กับ วัดเขากรวด เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,151 บ่อ

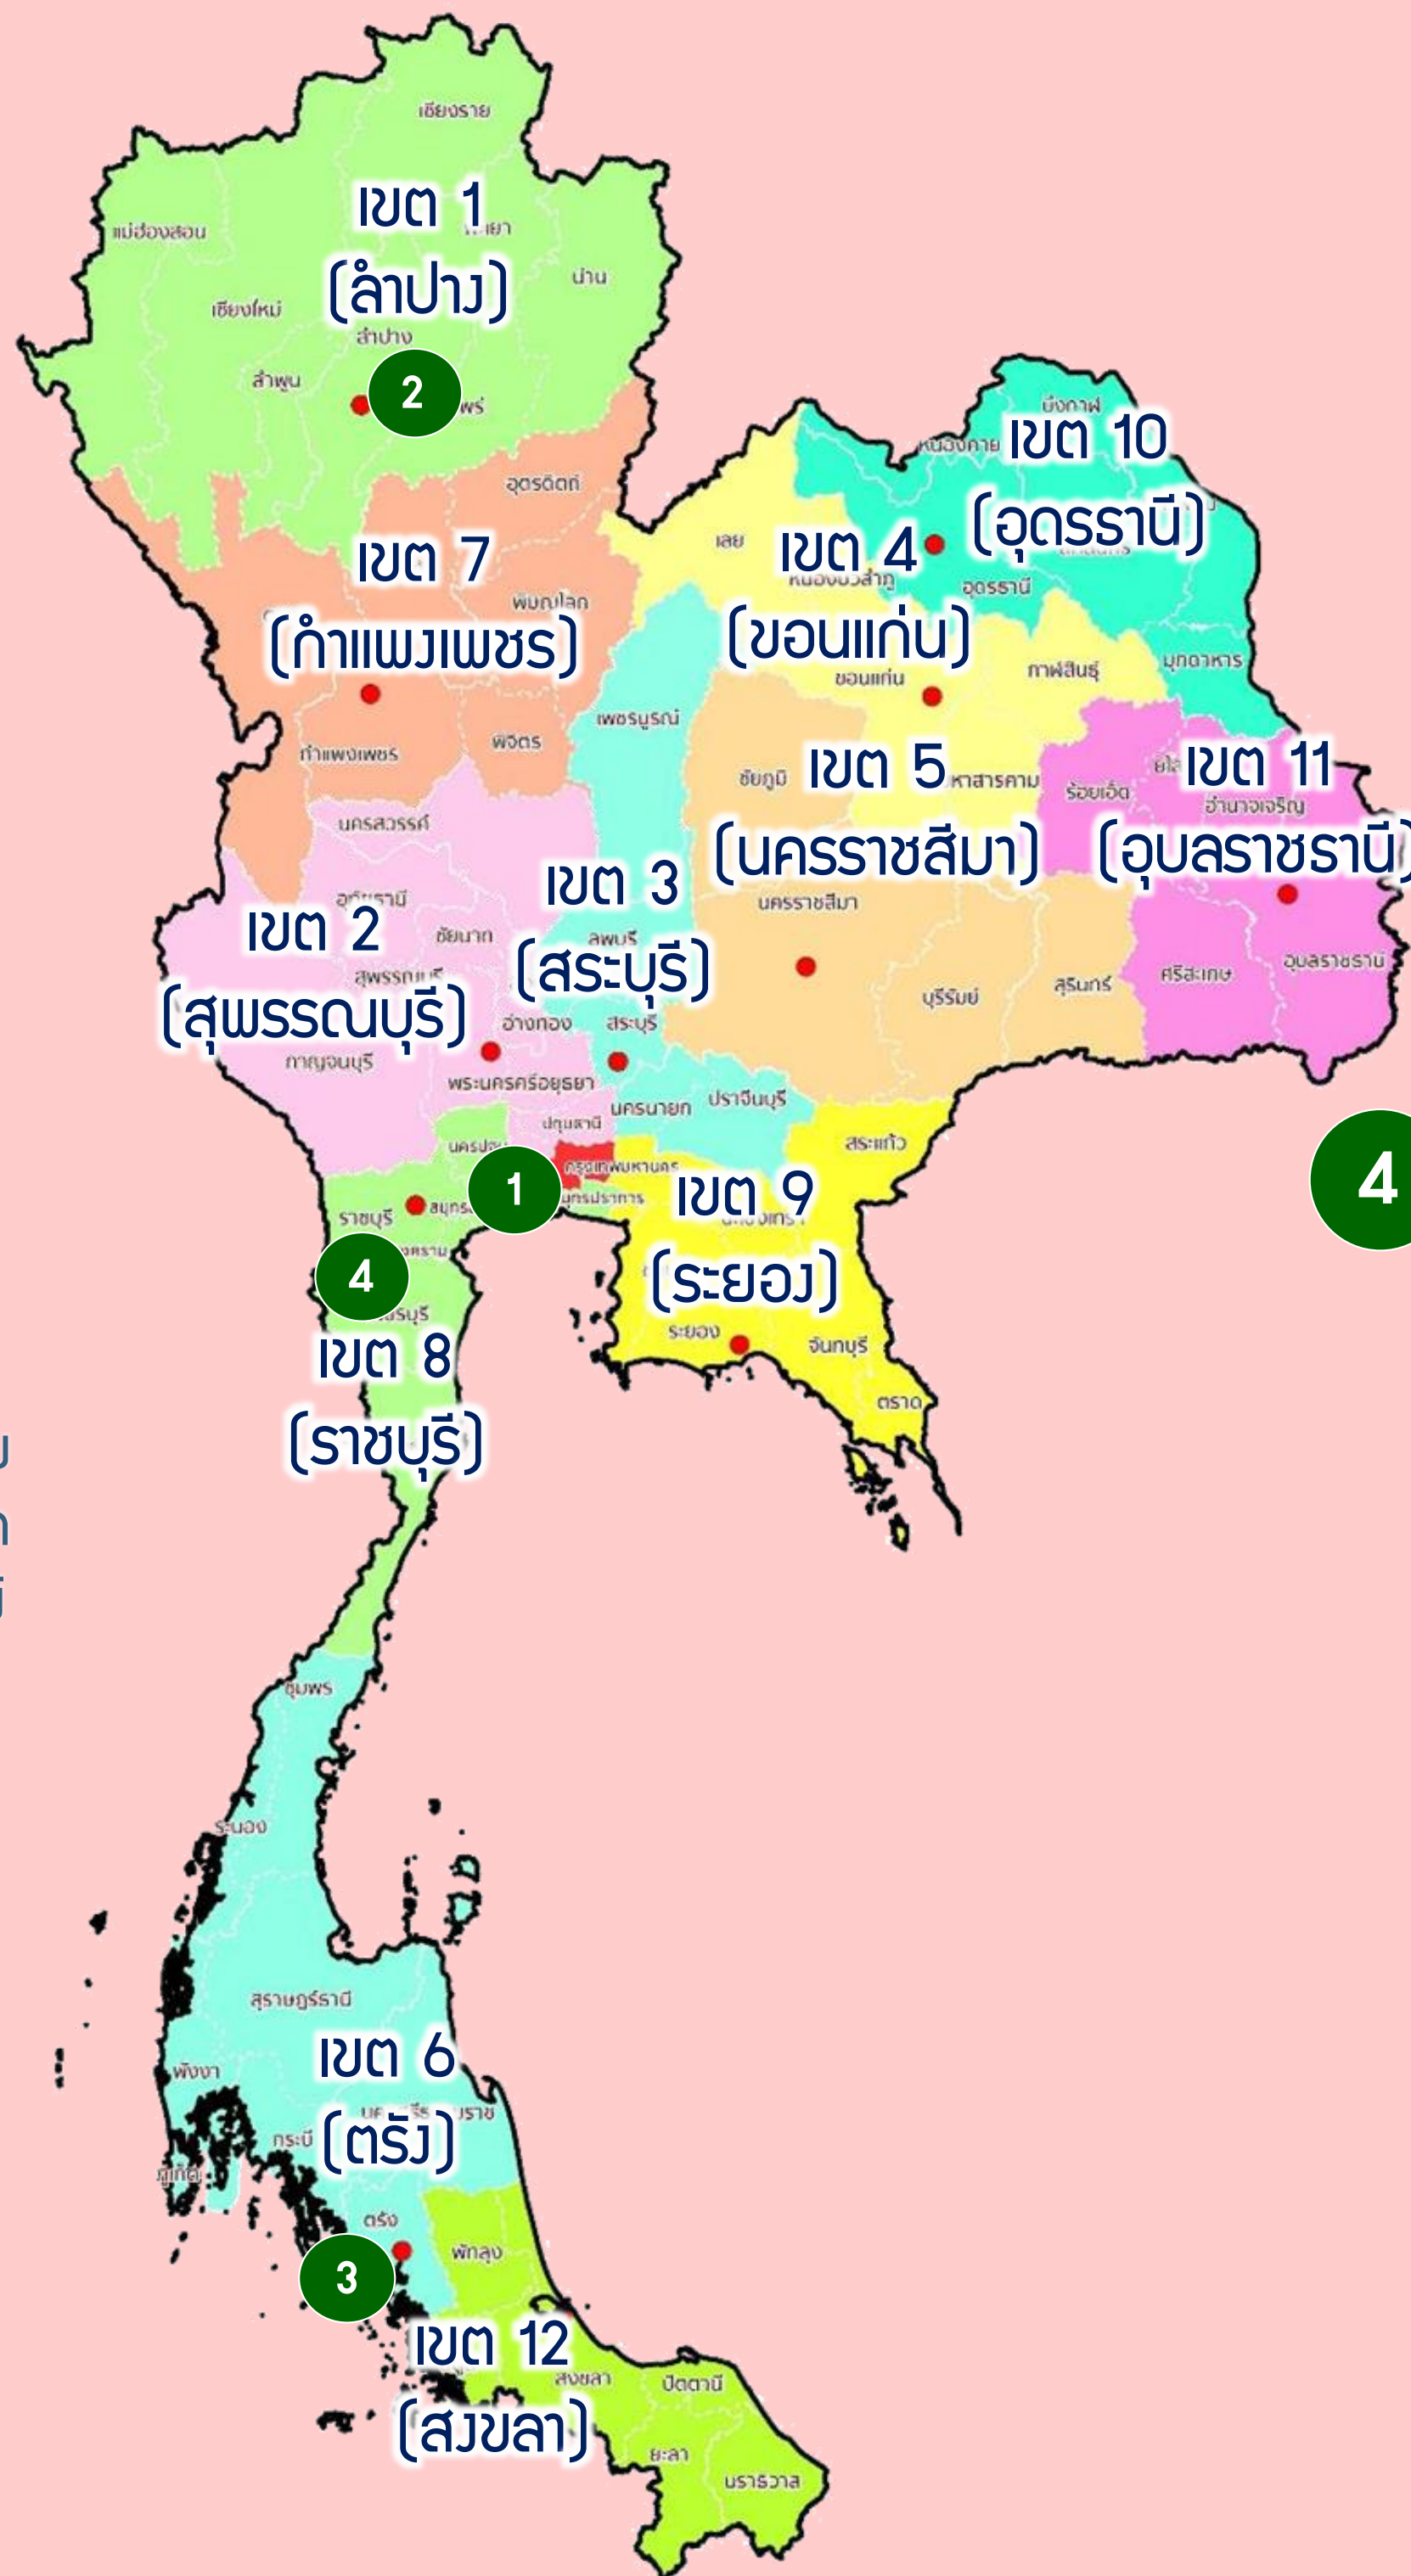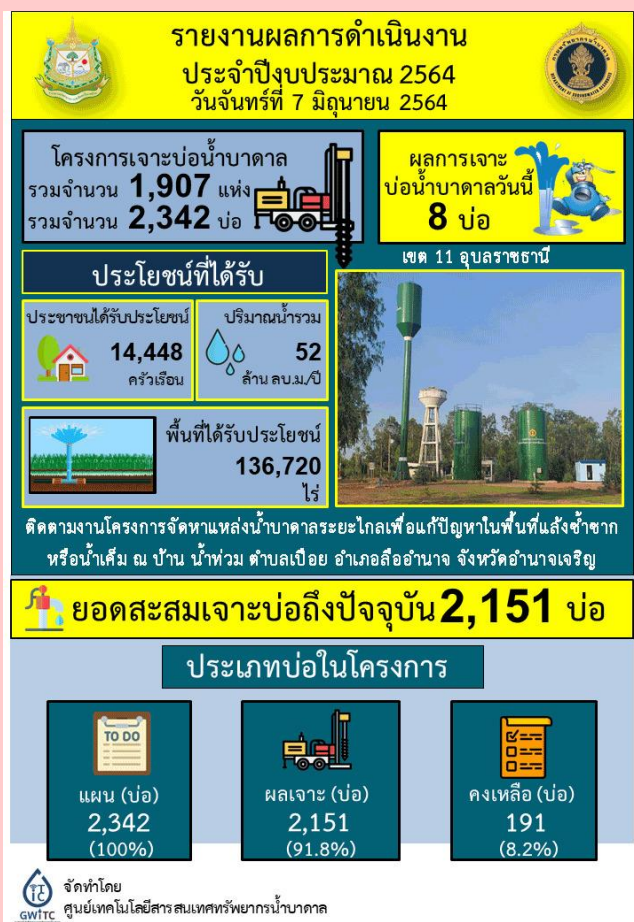

2 สกบ.เขต 1 (ลำปาง)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ดร.พพพร เศรษฐพุกงา พอ.สกบ.เขต 1 (ลำปาง) ได้มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขนาดขวด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด โดยมี นางวรรณดา ดำเนินสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ



3 สกบ.เขต 6 (ตรัง)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ พื้นที่จังหวัดตรัง

นายมงคลเกียรติ จงจิรากุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 4,110 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

- 1.โรงพยาบาลสนาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 780 ขวด
- 2.โรงพยาบาลสนาม บริษัทศรีตรังโกลนส์ จำนวน 2,550 ขวด
- 3.องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองตรุด จำนวน 780 ขวด



4 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ วัดเขากรวด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นายศุภกวี ทอประยูร พอ.สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด ให้กับ วัดเขากรวด เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



ประเภทข่าว	วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,989
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.1/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าขัดข้อง โรงเรียนบ้านท่ามะริด
- สกบ.เขต 9 (ระยอง) นางสาวพียดา ชุณห์โณทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัดสระแก้ว
- สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ผลการเบิกจ่าย และความคืบหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอบกอบกอบพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุทนต์ศิริ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาล บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ให้กับ เทศบาลตำบลนาขย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

5 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านท่ามะริด หมู่ที่ 2 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่าม่วง จังหวัดเพชรบุรี

นายศุภเวท ทองประยูร พอ.สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่เพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าขัดข้อง ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว



6 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้ นางสาวพียดา ชุณห์โณทัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด สระแก้ว โดยมีนายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์



7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

นายวิรัตน์ จันทราชนก พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ผลการเบิกจ่าย และความคืบหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอบกอบกอบพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจเช็คครกเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ




8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ เทศบาลตำบลนาขย อำเภอนาขย จังหวัดอุดรธานี

นายวิรัตน์ จันทราชนก พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้มอบหมายให้ นายวิระ สุทนต์ศิริ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาล ที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ให้กับ นายอัมรินทร์ แสนจินตะ นักจัดการงานทั่วไป เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

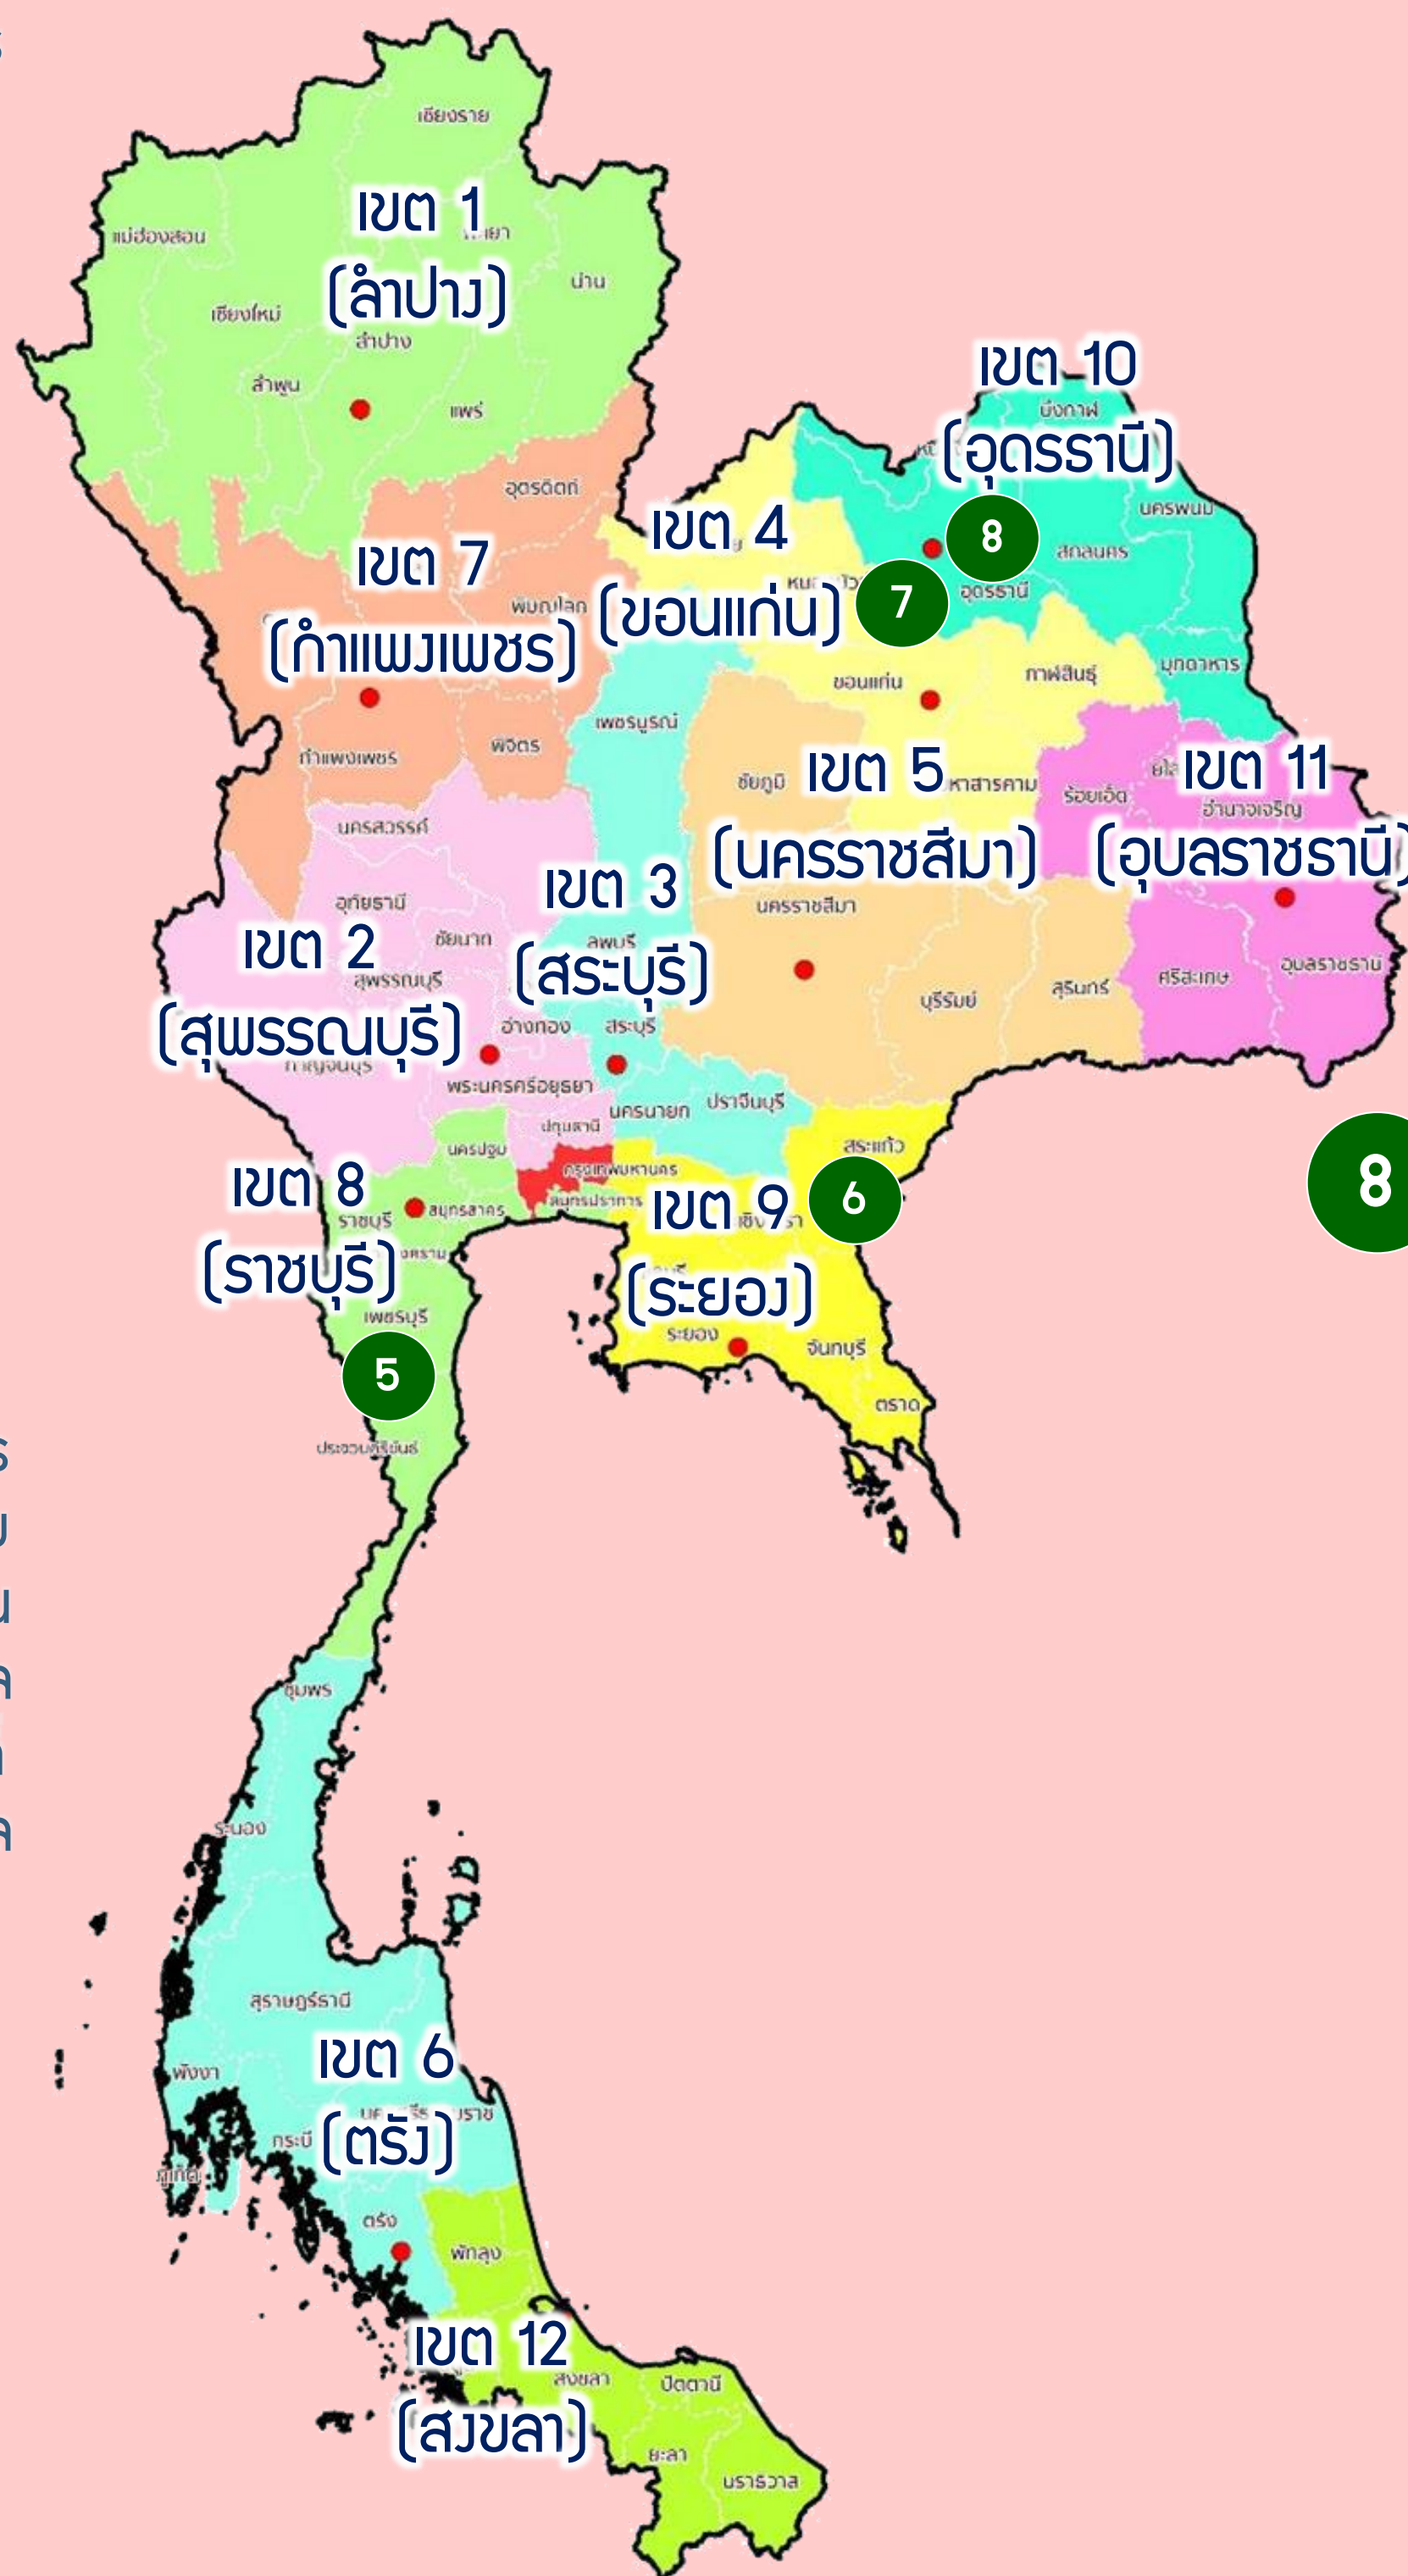

ประเภทข่าว	วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,989
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



9

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ ศูนย์ราชการ อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤต โควิด-19


9

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์ราชการ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายเกรียงศักดิ์ เท็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ ศูนย์ราชการ อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤต โควิด-19

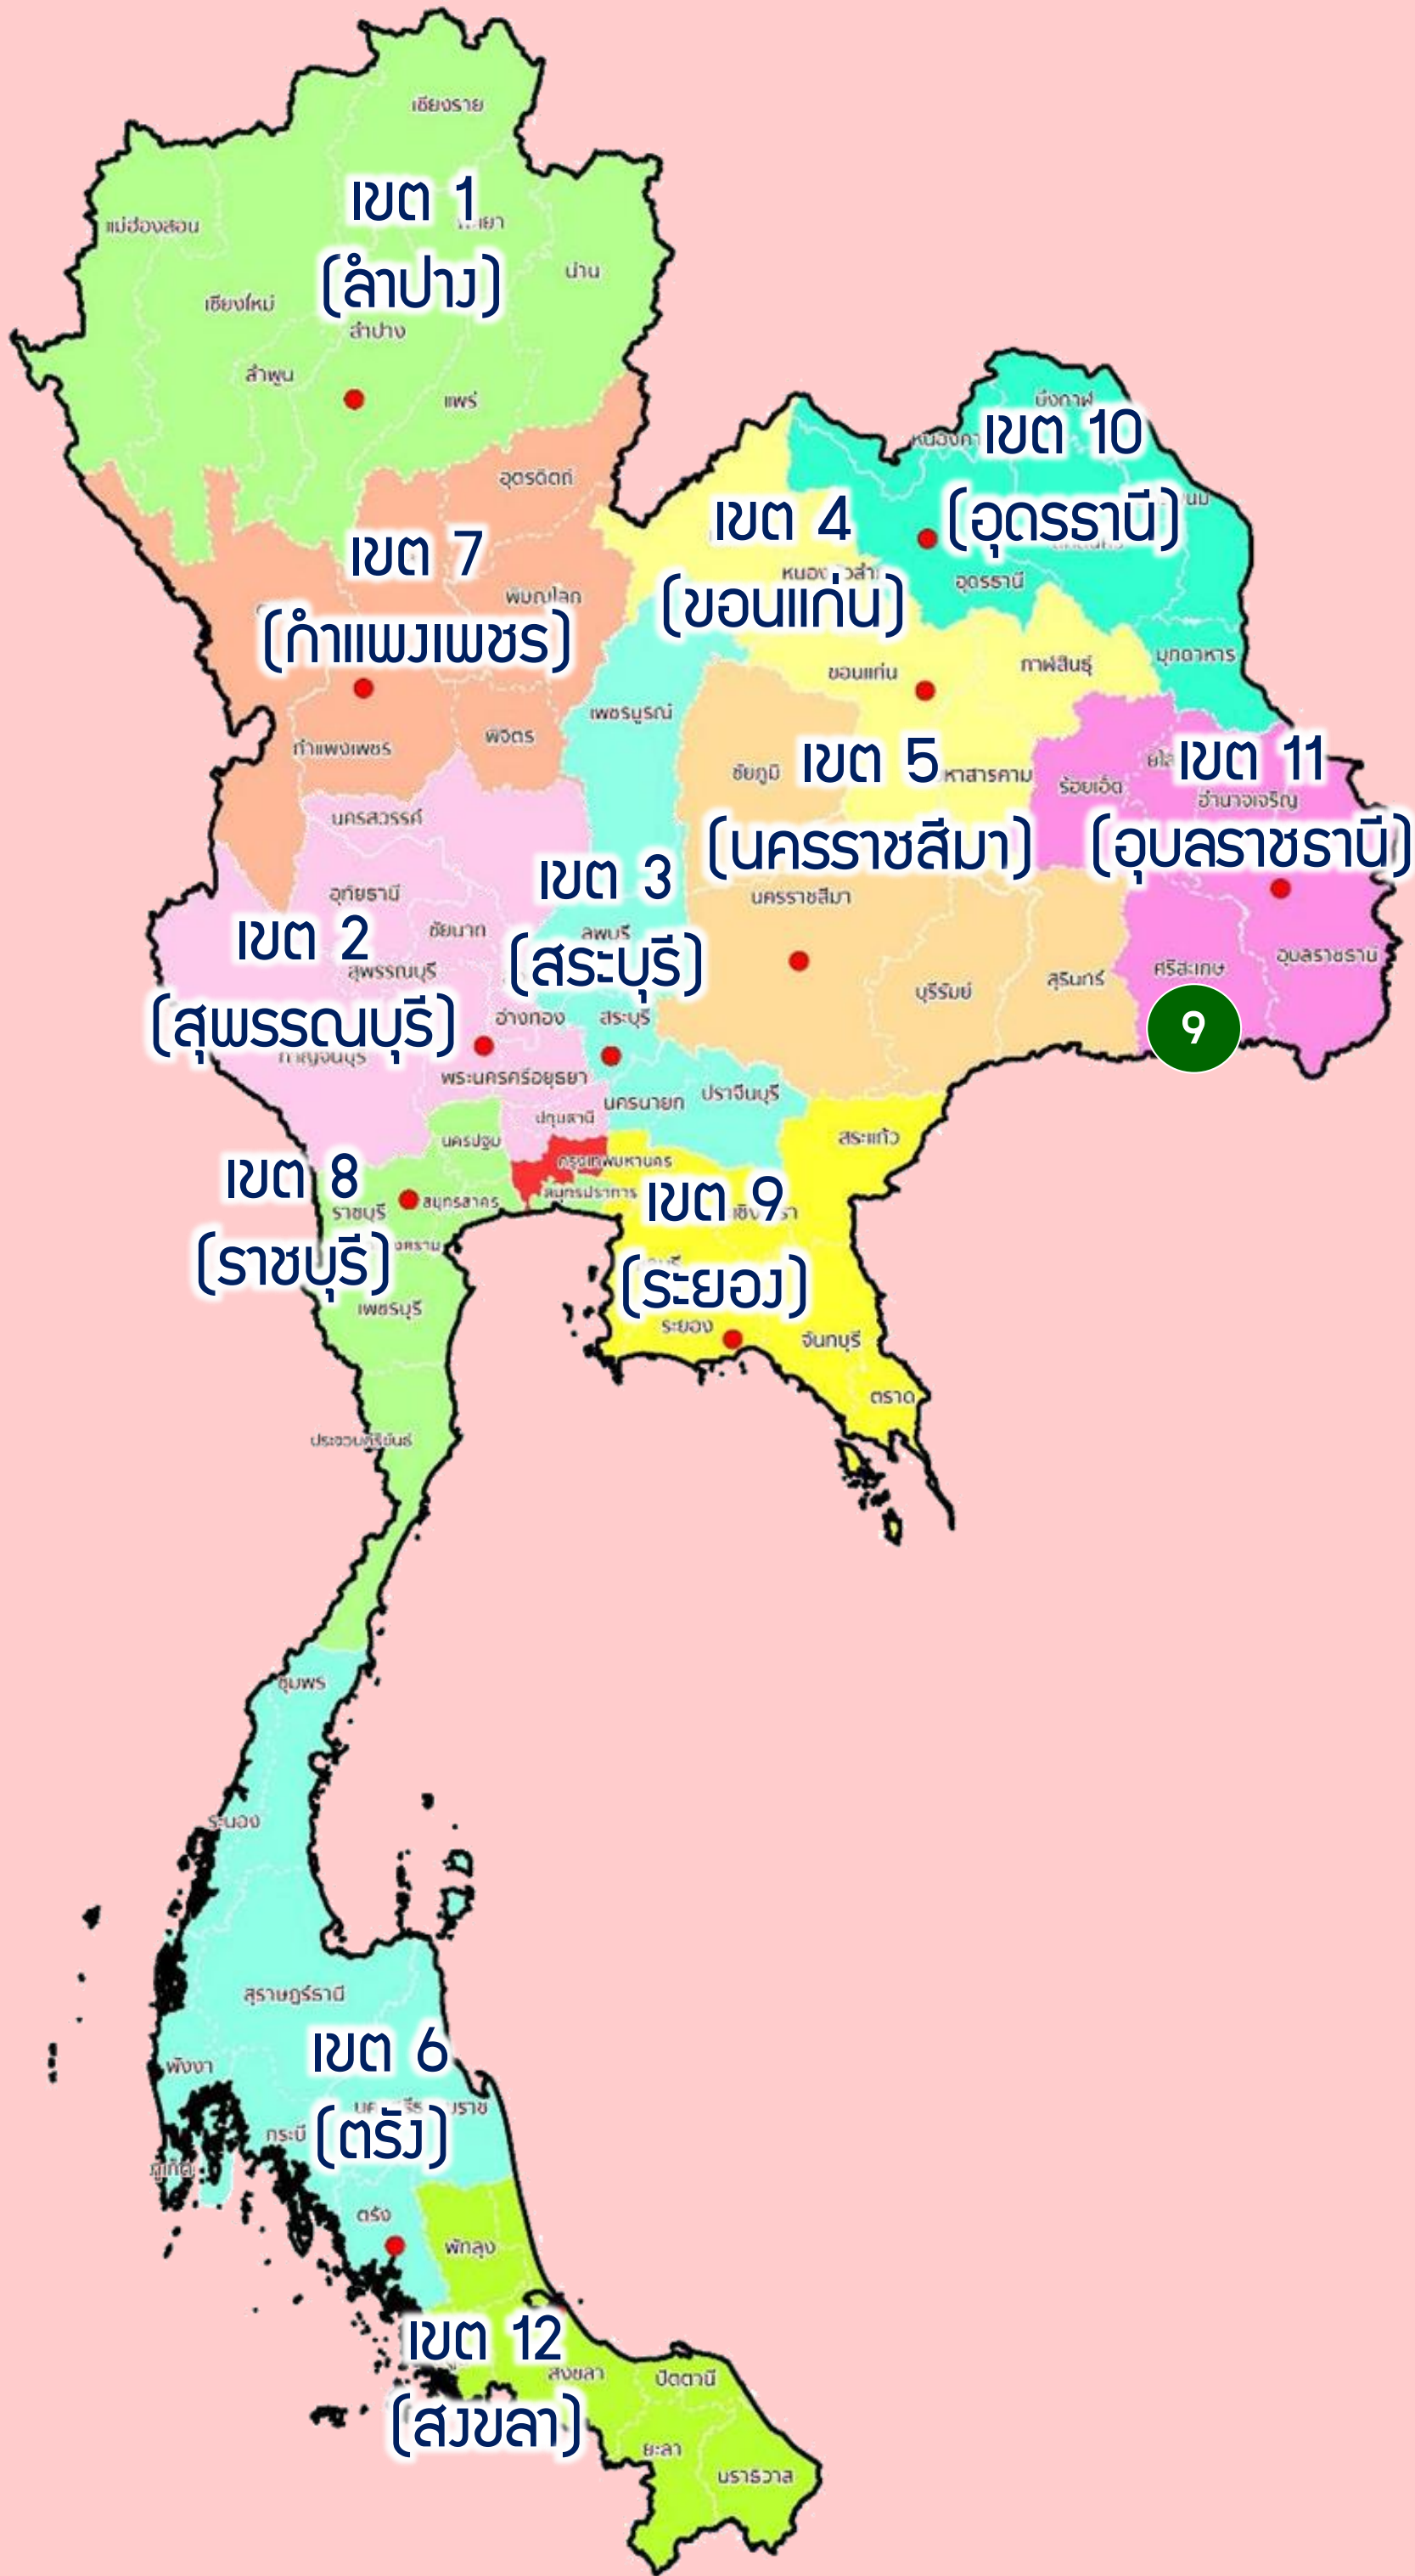

ประเภทข่าว	วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 7 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,989
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

