

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) จัดการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 17/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรอวงคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคูหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- 4 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้ติดตามการให้บริการน้ำดื่มให้กับประชาชน ณ จุดบริการน้ำแร่ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) และเปลี่ยนถังกักน้ำดื่มที่ผ่านกรองจาก 1,000 ลิตร เป็น 2,000 ลิตร ให้ใหม่

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แหว่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,173 บ่อ



2 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

นายทศศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 17/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรอวงคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 12 คำขอ




3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทศศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาคูหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลปลายนา โดยได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เพื่อที่ประชาชนและเกษตรกร สามารถสูบน้ำบาดาลแก้ไขภัยแล้งได้อย่างมั่นคง

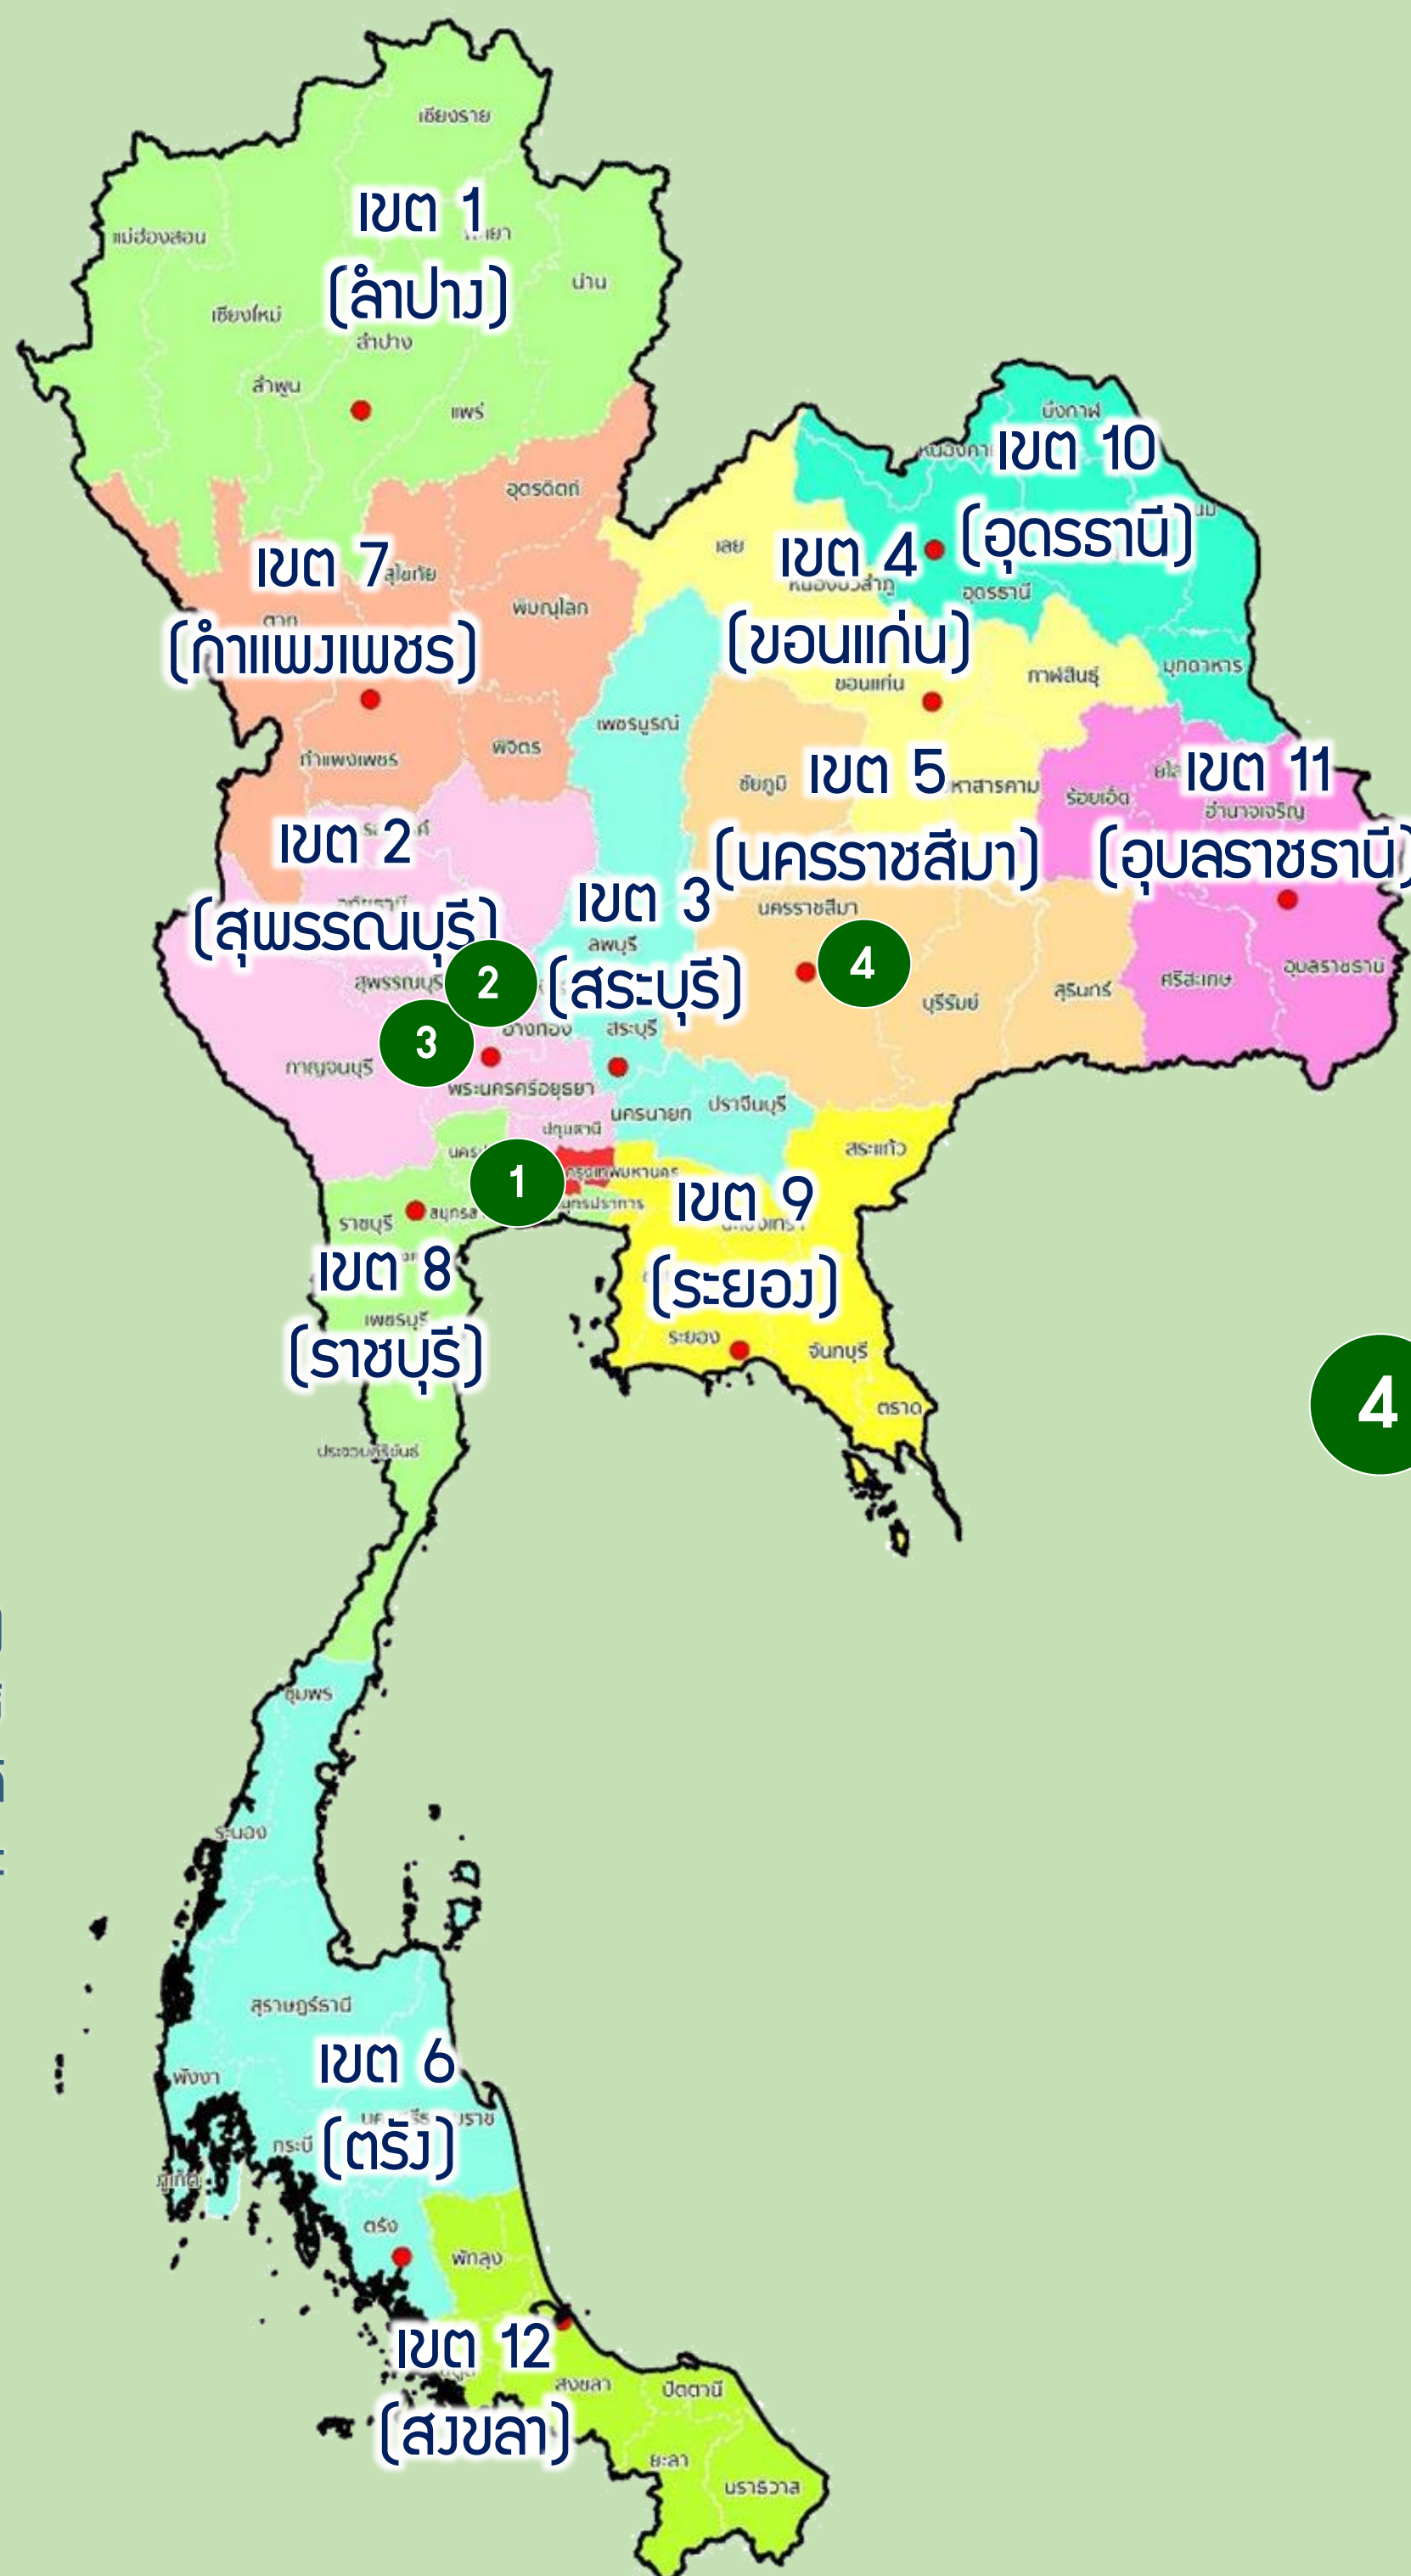

4 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

ณ จุดบริการน้ำแร่ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

นายศักดิ์จลลดา ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้ติดตามการให้บริการน้ำดื่มให้กับประชาชน โดยได้สอบถามประชาชนที่มารับน้ำดื่มสะอาดหน้า สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) และเปลี่ยนถังกักน้ำดื่มที่ผ่านกรองจาก 1,000 ลิตร เป็น 2,000 ลิตร ให้ใหม่ เนื่องจากมีประชาชนมารับน้ำดื่มตลอดวันและเพื่อไม่ให้ร้อนนาน

ประเภทข่าว	วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,090
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.1/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ท่อทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2564
- สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซม ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- สกบ.เขต 6 (ตรัง) ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 550 แกลลอน และขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 5,420 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
- สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบ RO และการบริหารจัดการ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนหลัก/สายรอง ท่อทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)

5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ 1.บ้านหนองเพือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2.บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ท่อทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 แห่ง




7 สกบ.เขต 6 (ตรัง)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ พื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนต์เกียรติ จริญญากุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 550 แกลลอน และขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 5,420 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

- 1.องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จำนวน 100 แกลลอน
- 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา จำนวน 550 แกลลอน
- 3.โรงพยาบาลรัษฎา จำนวน 3,000 ขวด
- 4.ครัวพระราชทาน อุทยานियाผู้บัญชาการสภากาชาดไทย จำนวน 2,000 ขวด
- 5.องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จำนวน 420 ขวด

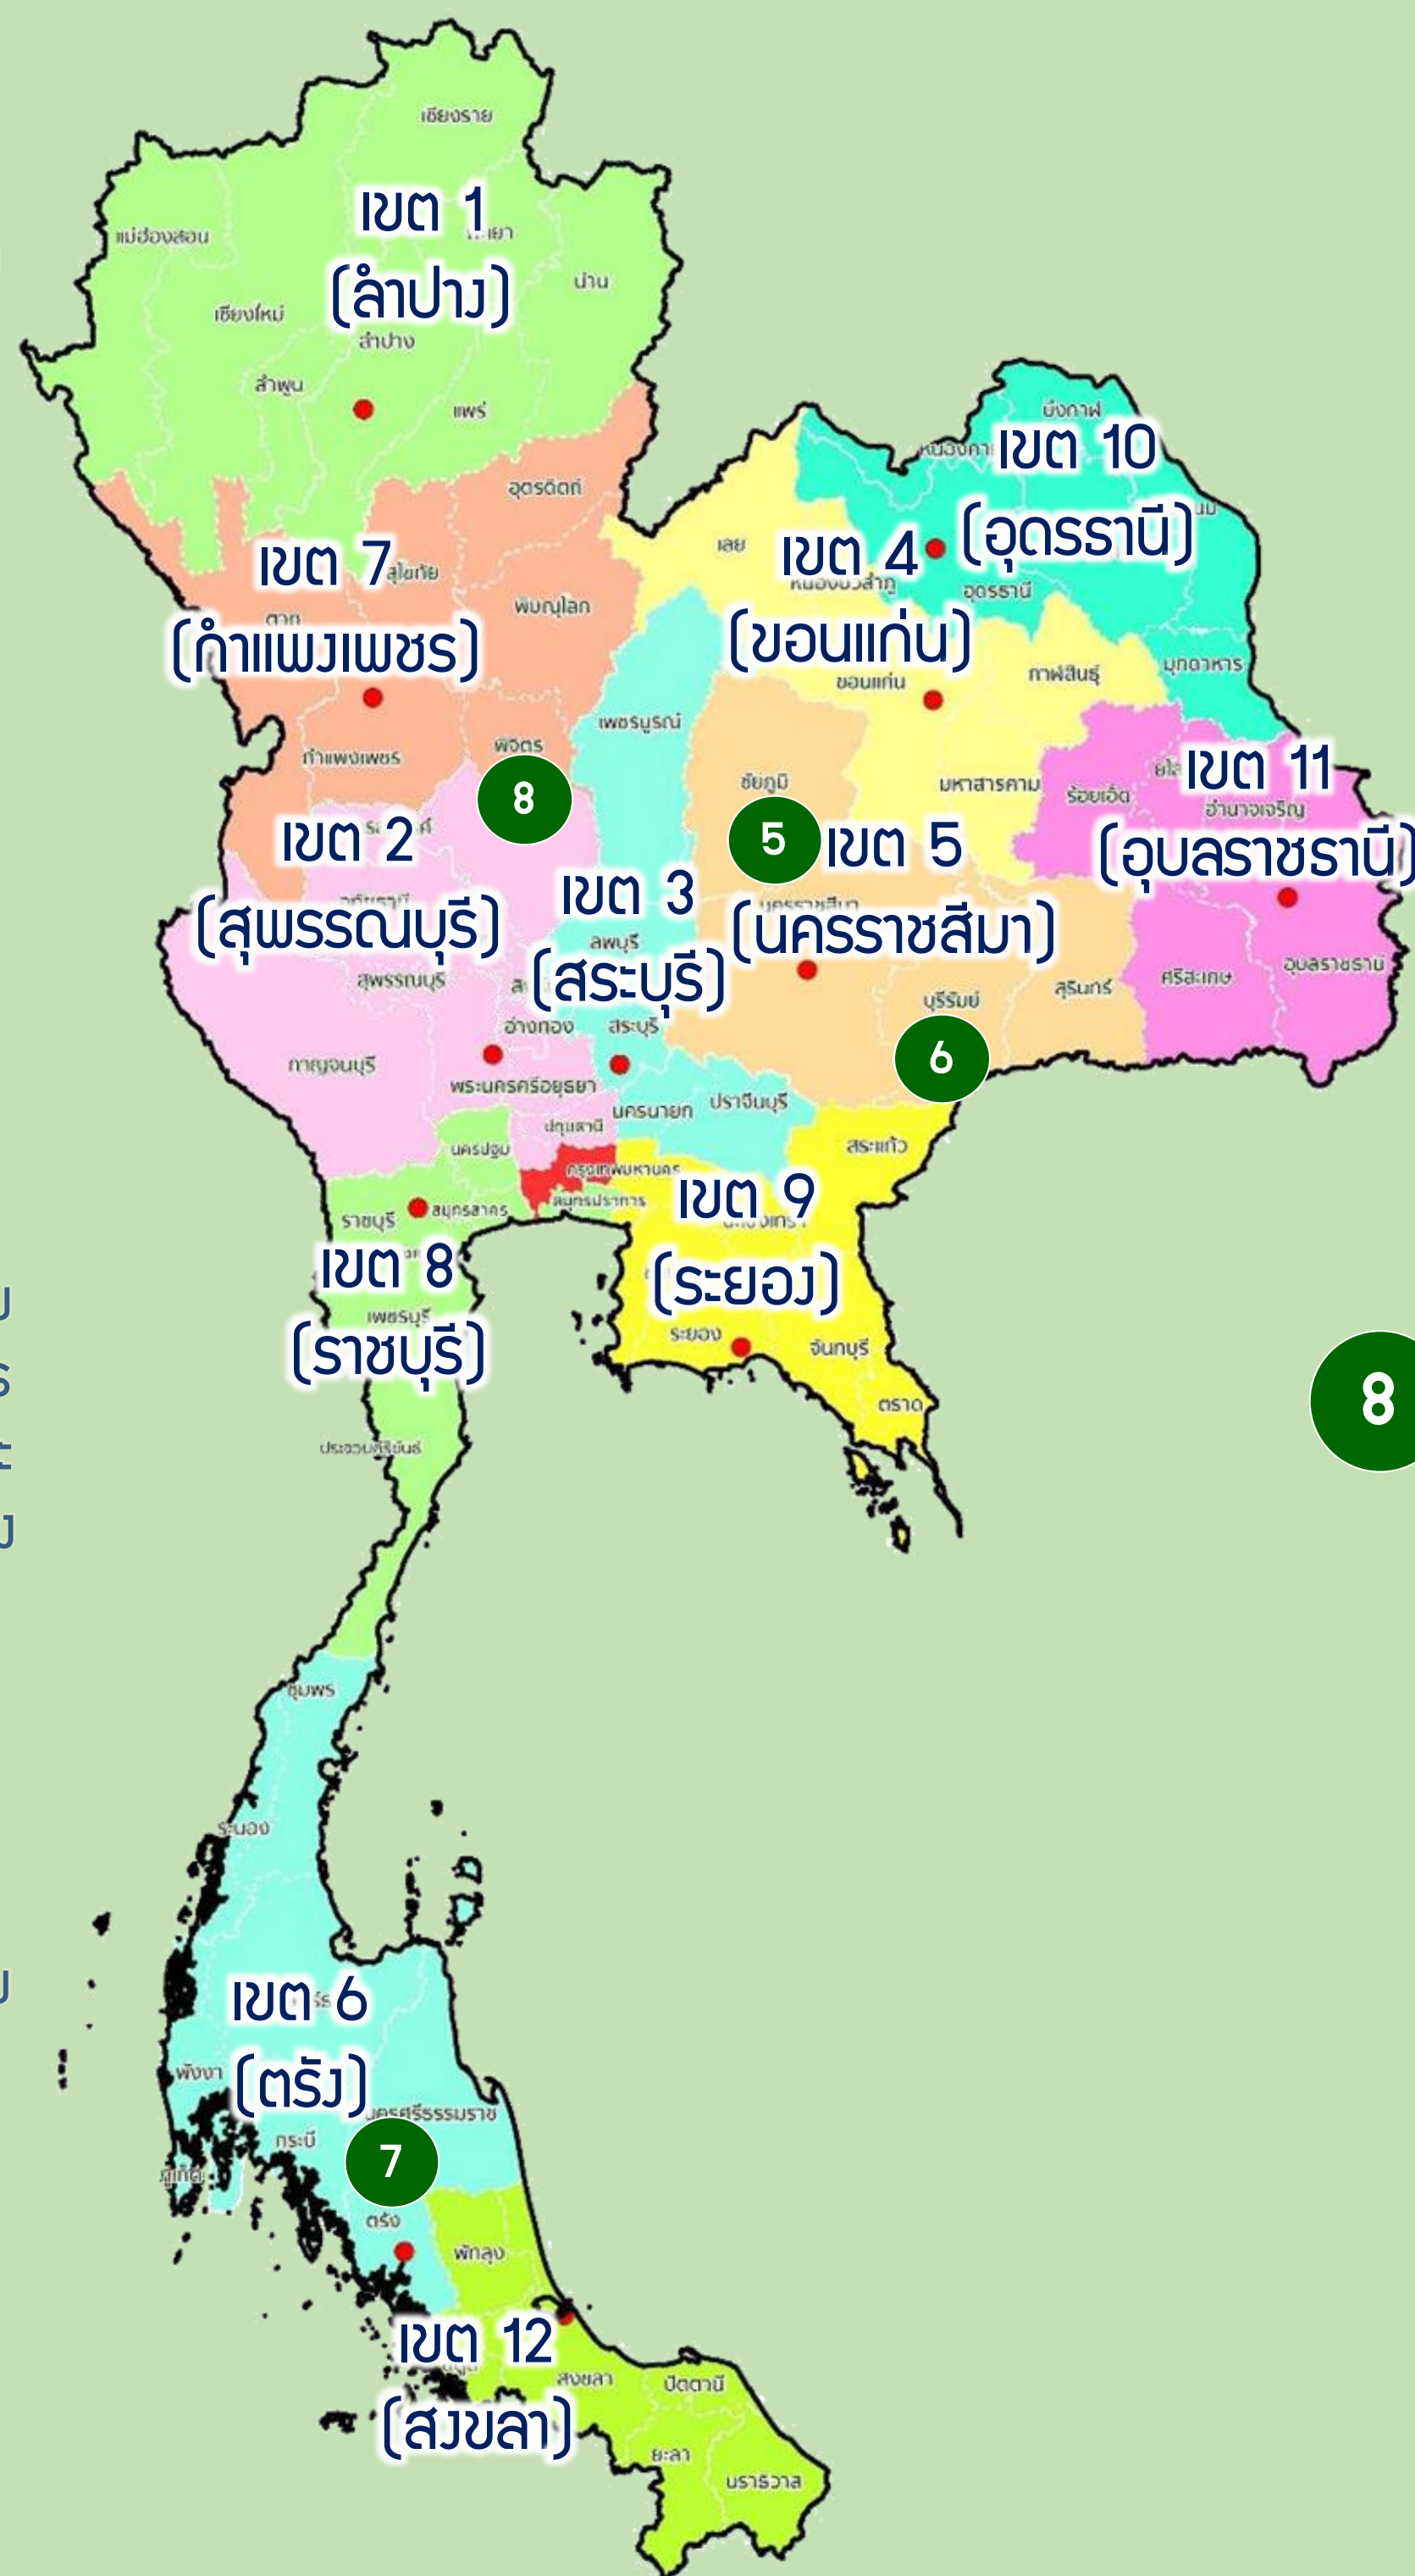

6 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลยายพราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซม ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำดื่ม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากใกล้โรงเรียน หลอดยวี่หมดอายุและเบรกเกอร์ชำรุด จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาดูแลขาดแคลนน้ำได้



8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

ณ เทศบาลตำบลหลักเหล็ก อำเภอหลักเหล็ก จังหวัดพิจิตร

นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบ RO และการบริหารจัดการ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) พร้อมส่งมอบโครงการ โดยมีนายกฤตเดช เดชกฤตพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเหล็ก เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,090
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 9 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลลอน ให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 10 สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาลและงานก่อสร้างระบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 11 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน ระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลระบบประปาที่ชำรุด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

9 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง


นายศุภเวท ทองประยูร พอ.สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,000 แกลลอน ให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนและดูแลบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



11 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ณ โรงเรียนวัดนาเหล้าบัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนา อำเภอยะนิง จังหวัดยะลา

นายอานนท์ พงศ์ลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบและซ่อมแซมระบบควบคุมประปาบาดาลให้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว

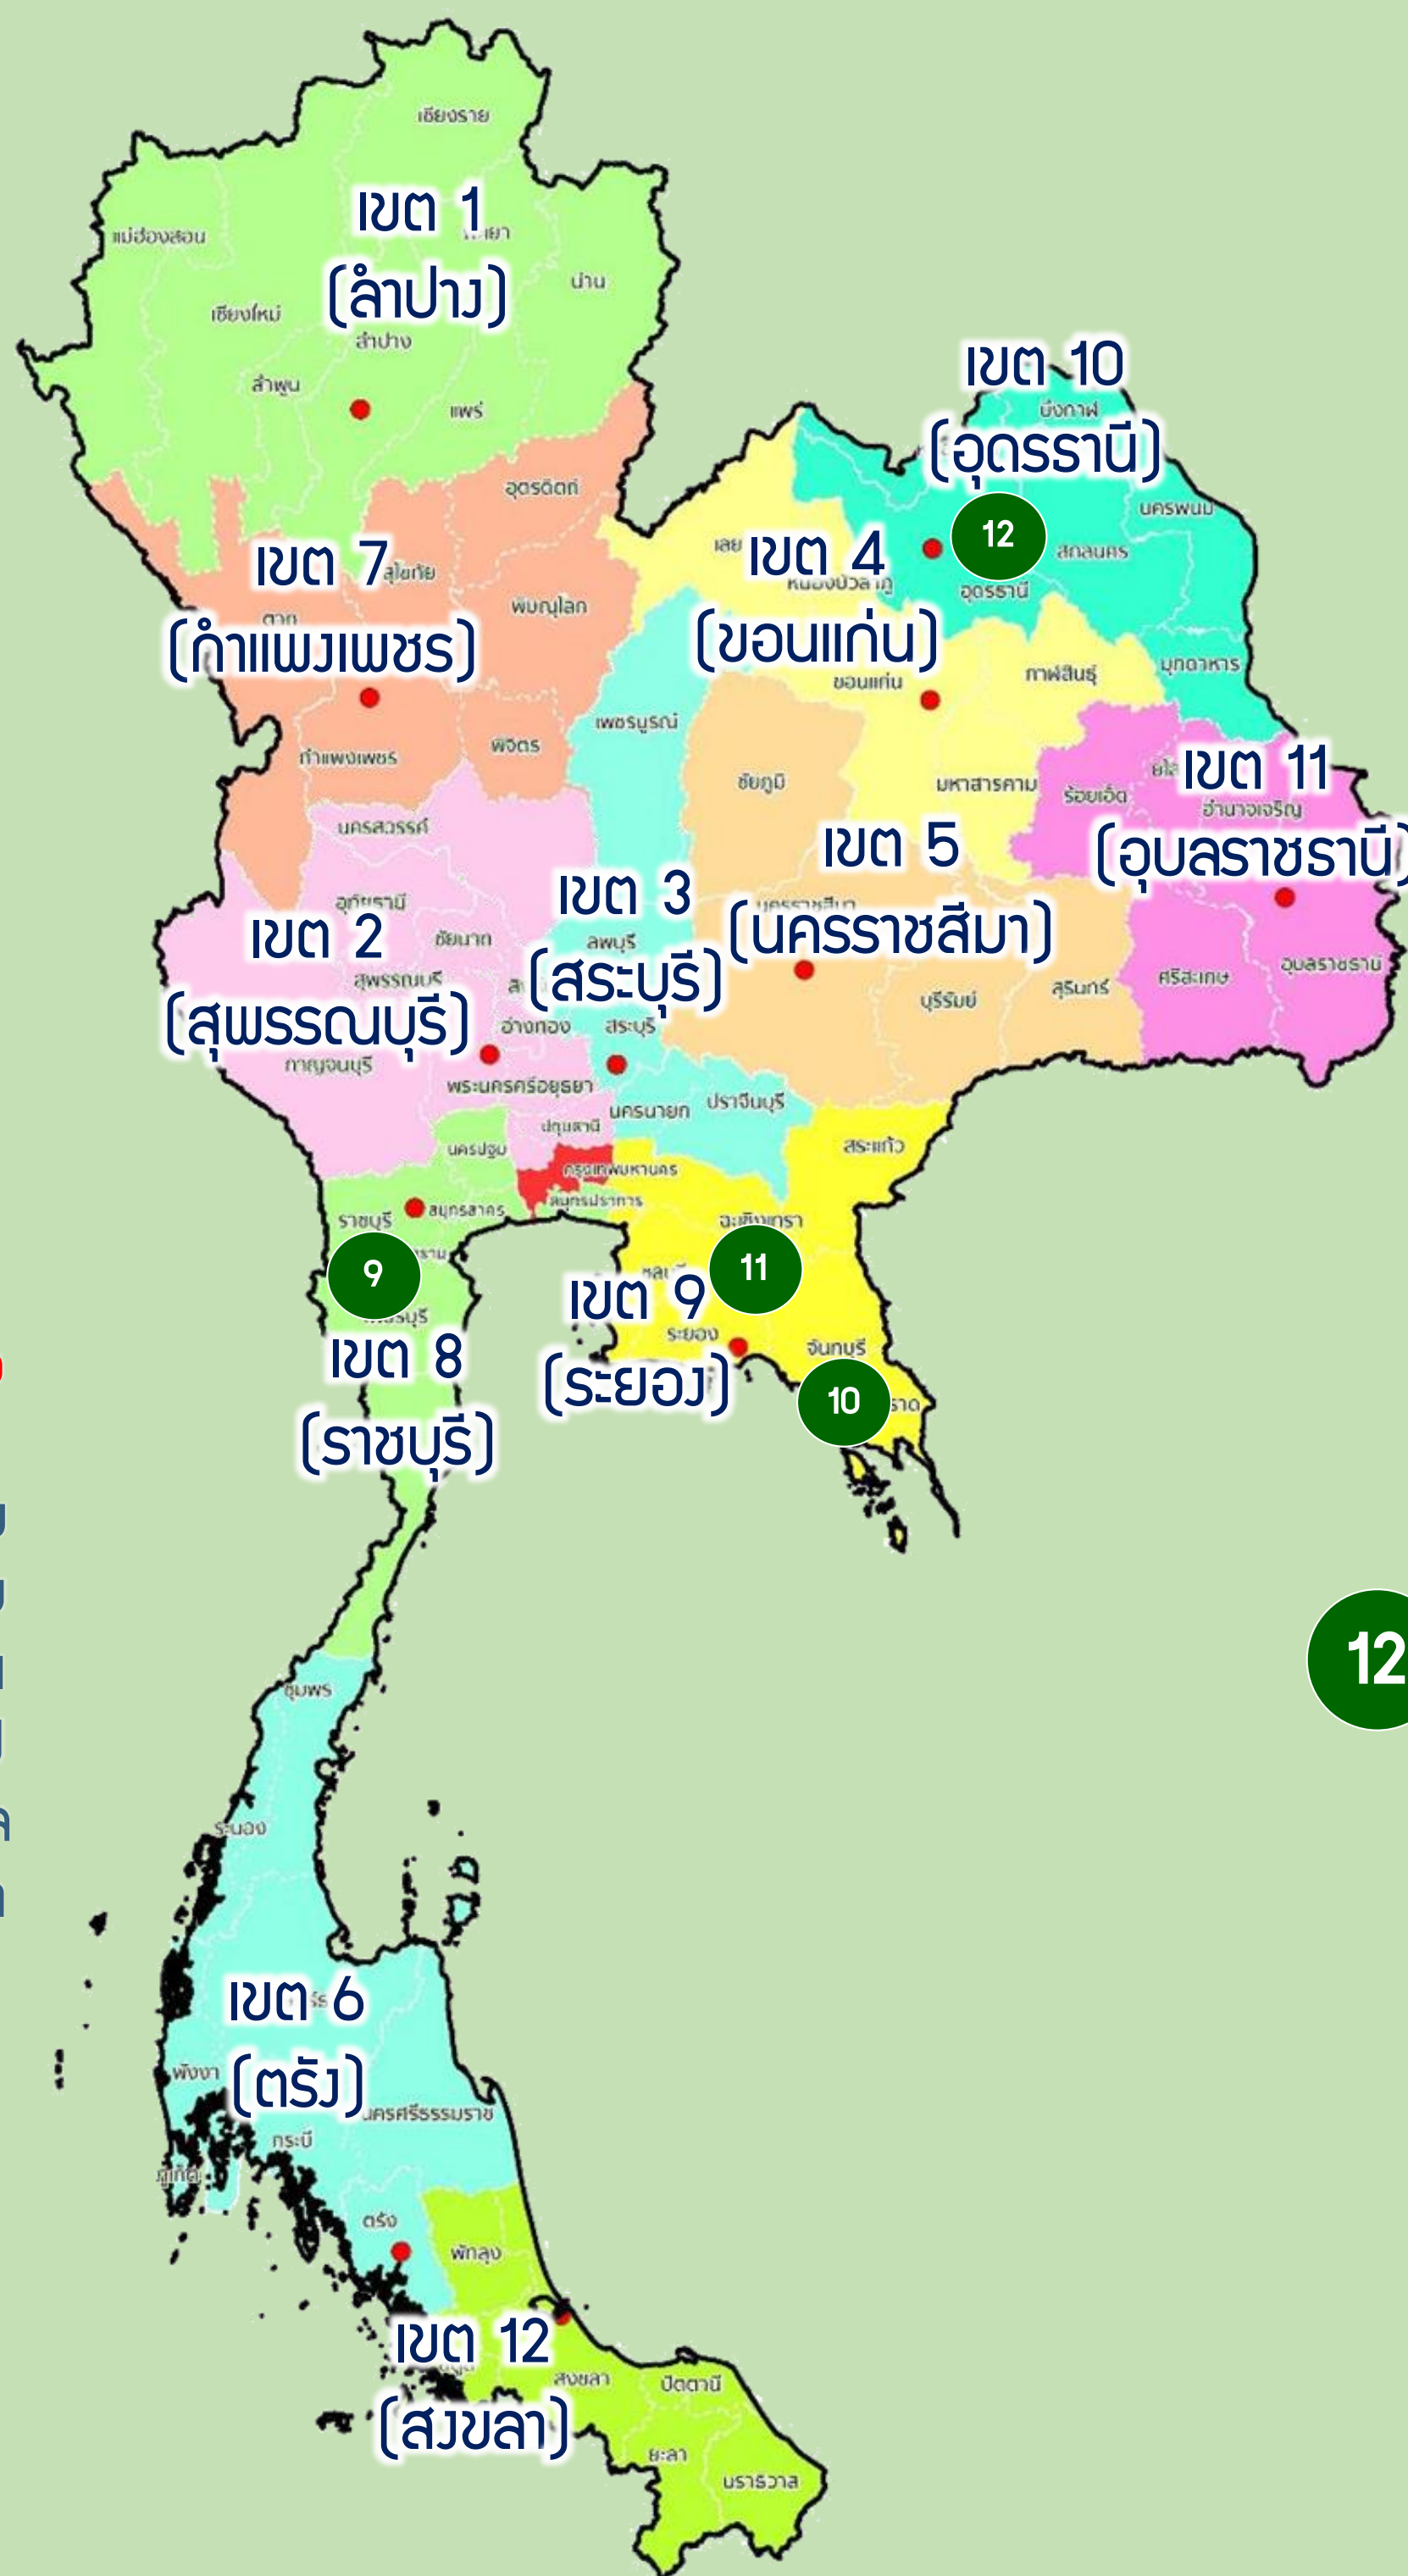

10 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ณ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ พงศ์ลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วยนายเบ็ญจทิพย์ แดงแจ้ พอ.ส่วนสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาลและงานก่อสร้างระบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

- 1.ติดตามสถานการณ์เปิดทุ่งบึงจากตำบลทุ่งบึงจากอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ติดตั้งหอดัก และจุดตั้งแผงโซลาร์แล้ว
- 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองมะลิประเวศน์ ตำบลอ่าวคิริ อำเภอชะเมา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ติดตั้งหอดักเหล็ก ถังกรองสนิมเหล็ก และแผงโซลาร์เซลล์
- 3.โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านเนินจำปา ตำบลพวา อำเภอแกลง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้ว



12 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
ณ บ้านขาว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลระบบประปาที่ชำรุดให้ใช้งานได้เพื่อรองรับภัยแล้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,090
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดน้ำขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
- 14 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของน้ำเค็ม และระบบส่งน้ำบาดาลระหว่างตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 1)
- 15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19
- 16 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

13 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายวิฑิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดน้ำขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด แกลลอน 5 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มเพื่อส่งต่อไปให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ระดมปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)




15 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

นายเกรียงศักดิ์ เหมนกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเหล่าเสือโก้ก เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

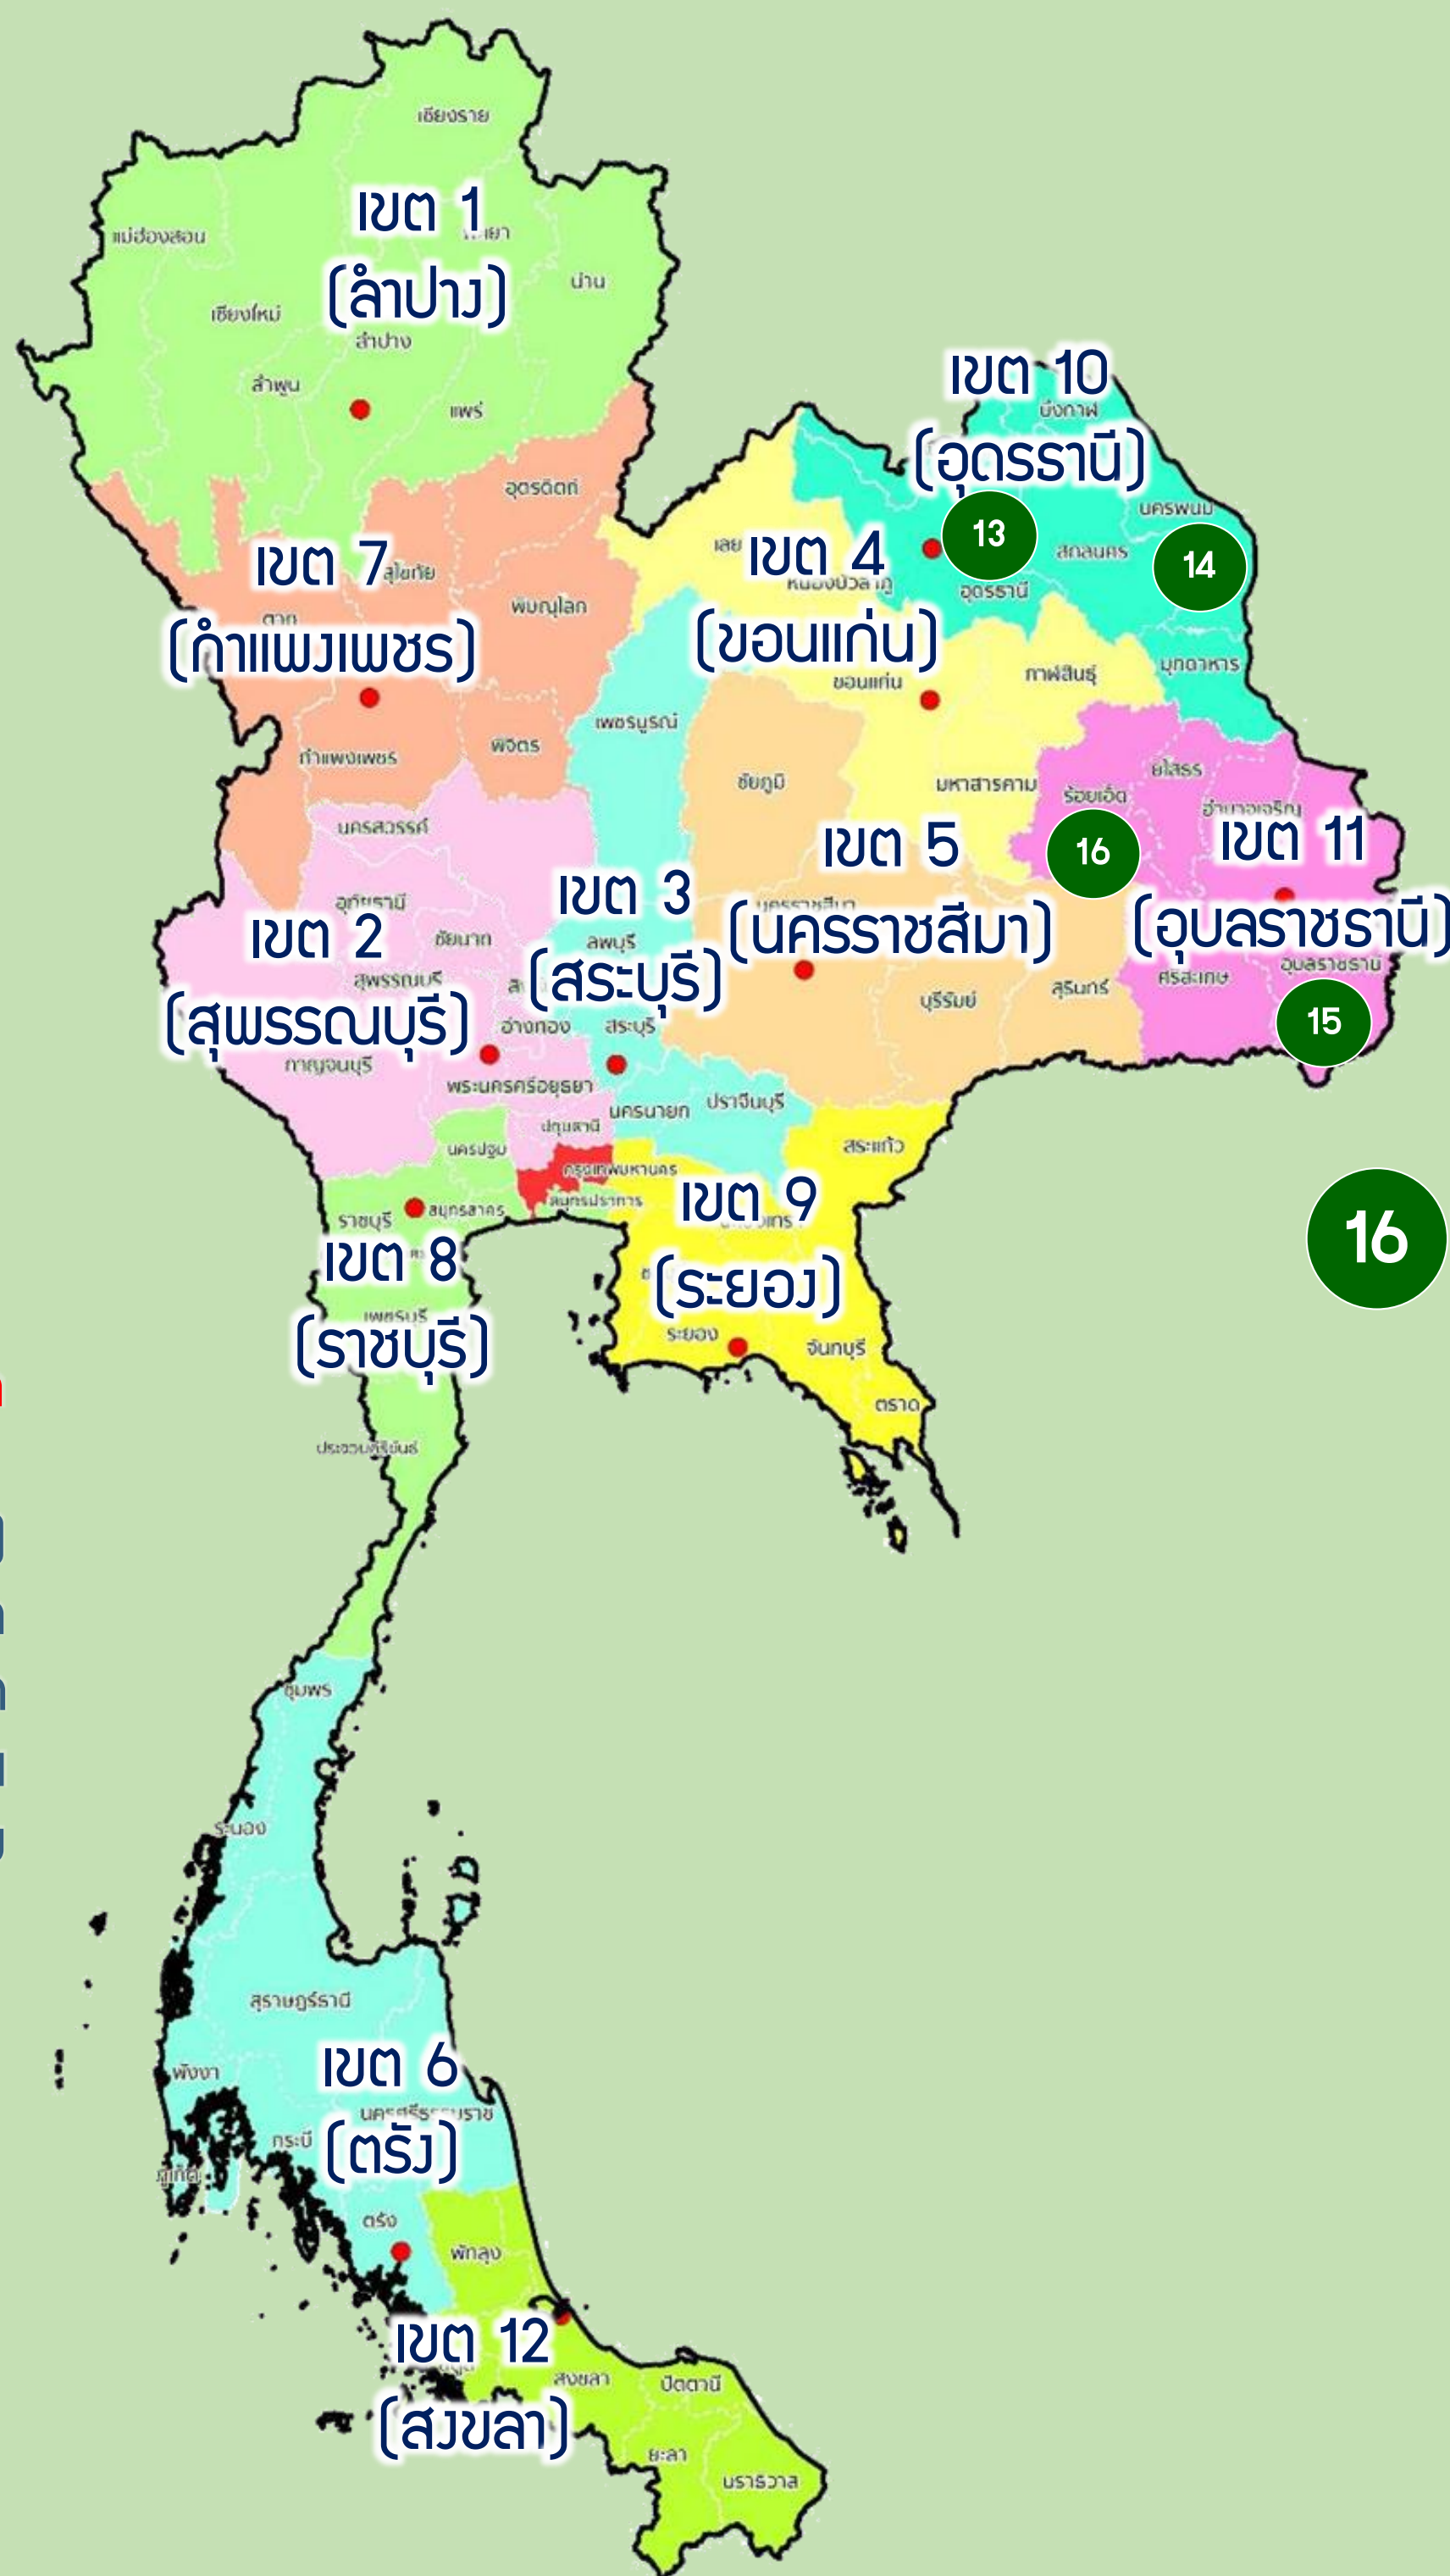

14 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม

นายวิฑิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับ นายชัชวาล อื้อสุวรรณ พอ.กสจ.จังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการทรุดตัวของน้ำเค็ม และระบบส่งน้ำบาดาลระหว่างตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 1)



16 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเกรียงศักดิ์ เหมนกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้งาน และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้งให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,090
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.4/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



17

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่วนแผนงานเข้าร่วมซ้อมการถวายรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการซ่อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

18

สทบ.เขต 12 (สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)


17

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าเสาแสนคุณ ตำบลโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายเกรียงศักดิ์ เหมะกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ส่วนแผนงานเข้าร่วมซ้อมการถวายรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ตามแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการซ่อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564

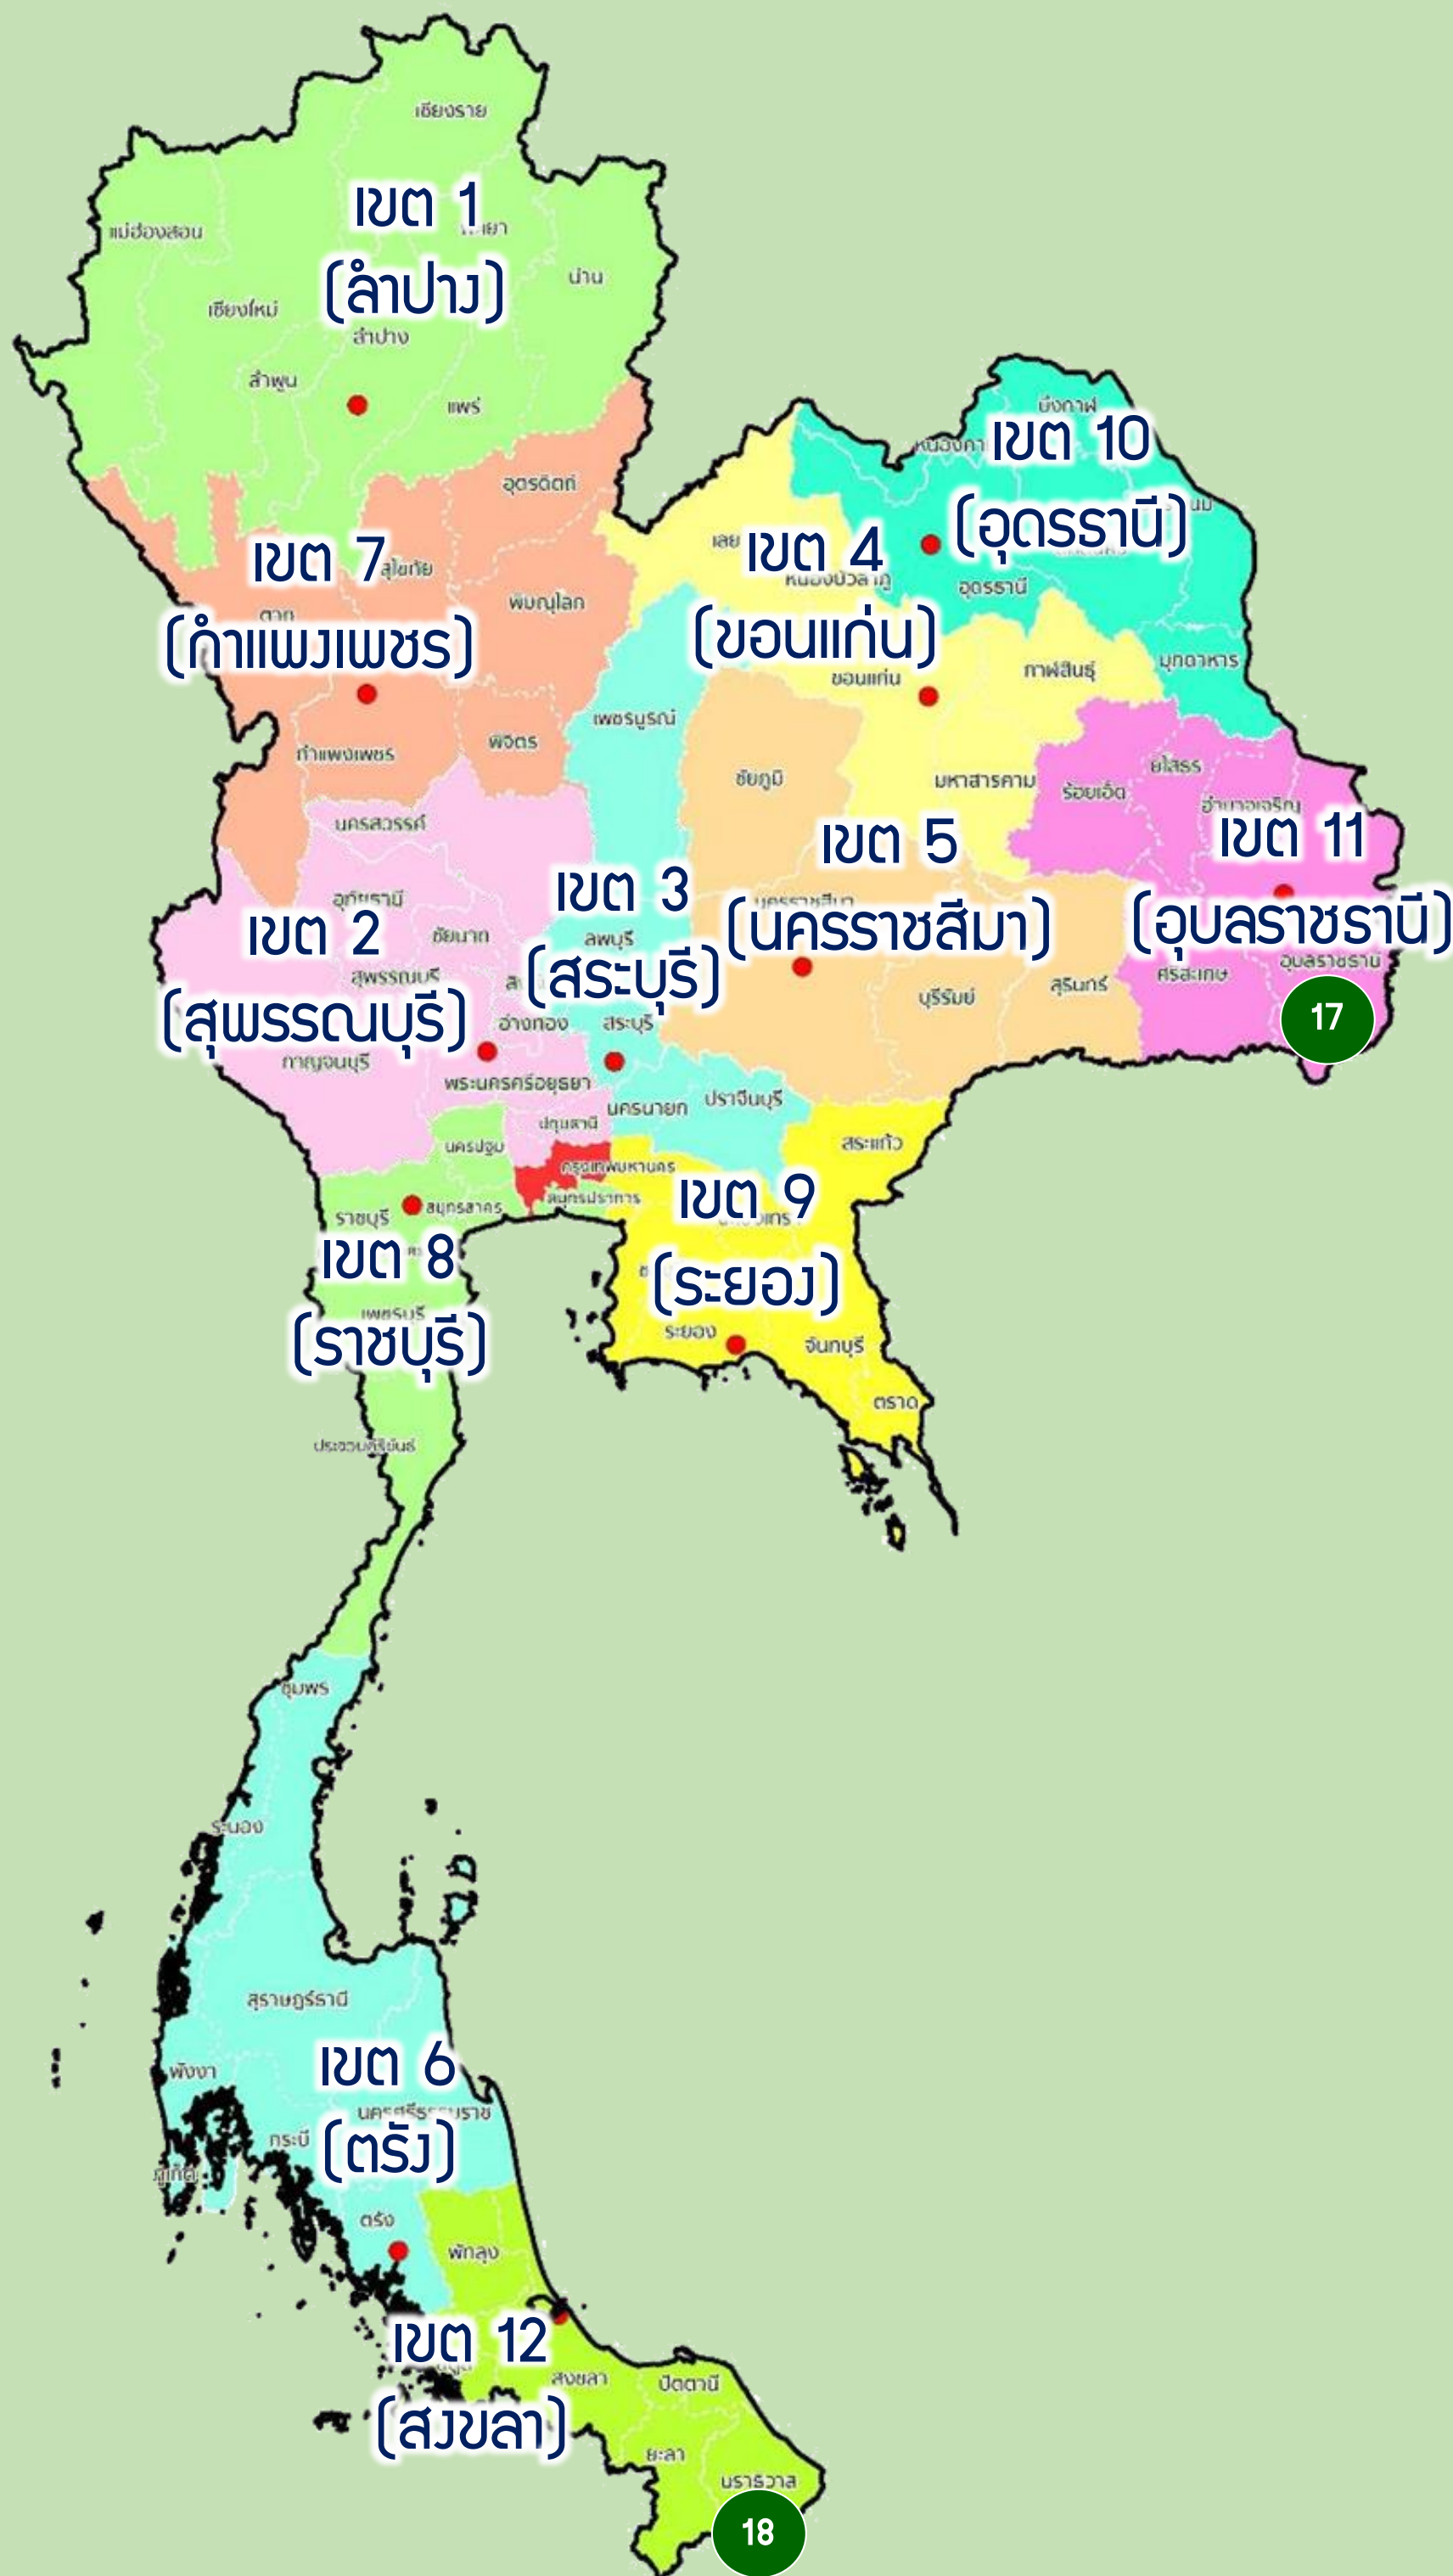

18

สทบ.เขต 12 (สงขลา)

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ศูนย์ฝึกพิทักษ์ประเทศจังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายมนู จินดา พอ.สทบ.เขต 12 (สงขลา) และนายอรุณ เทศนัย พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)



ประเภทข่าว	วันที่ 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 15 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,090
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

