

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุมสำนัก ครั้งที่ 4/2564 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งงบเงินกู้และงบกลาง เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

4 สทบ.เขต 6 (ตรัง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,080 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,186 บ่อ




3 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒน์วิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม โดยมี นายวิศิษฐ์ คณะชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี และนายรุ่งโรจน์ ภูโคกกรวด รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุรนารี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ และการบริหารจัดการน้ำบาดาล การใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเมื่อได้รับโครงการ

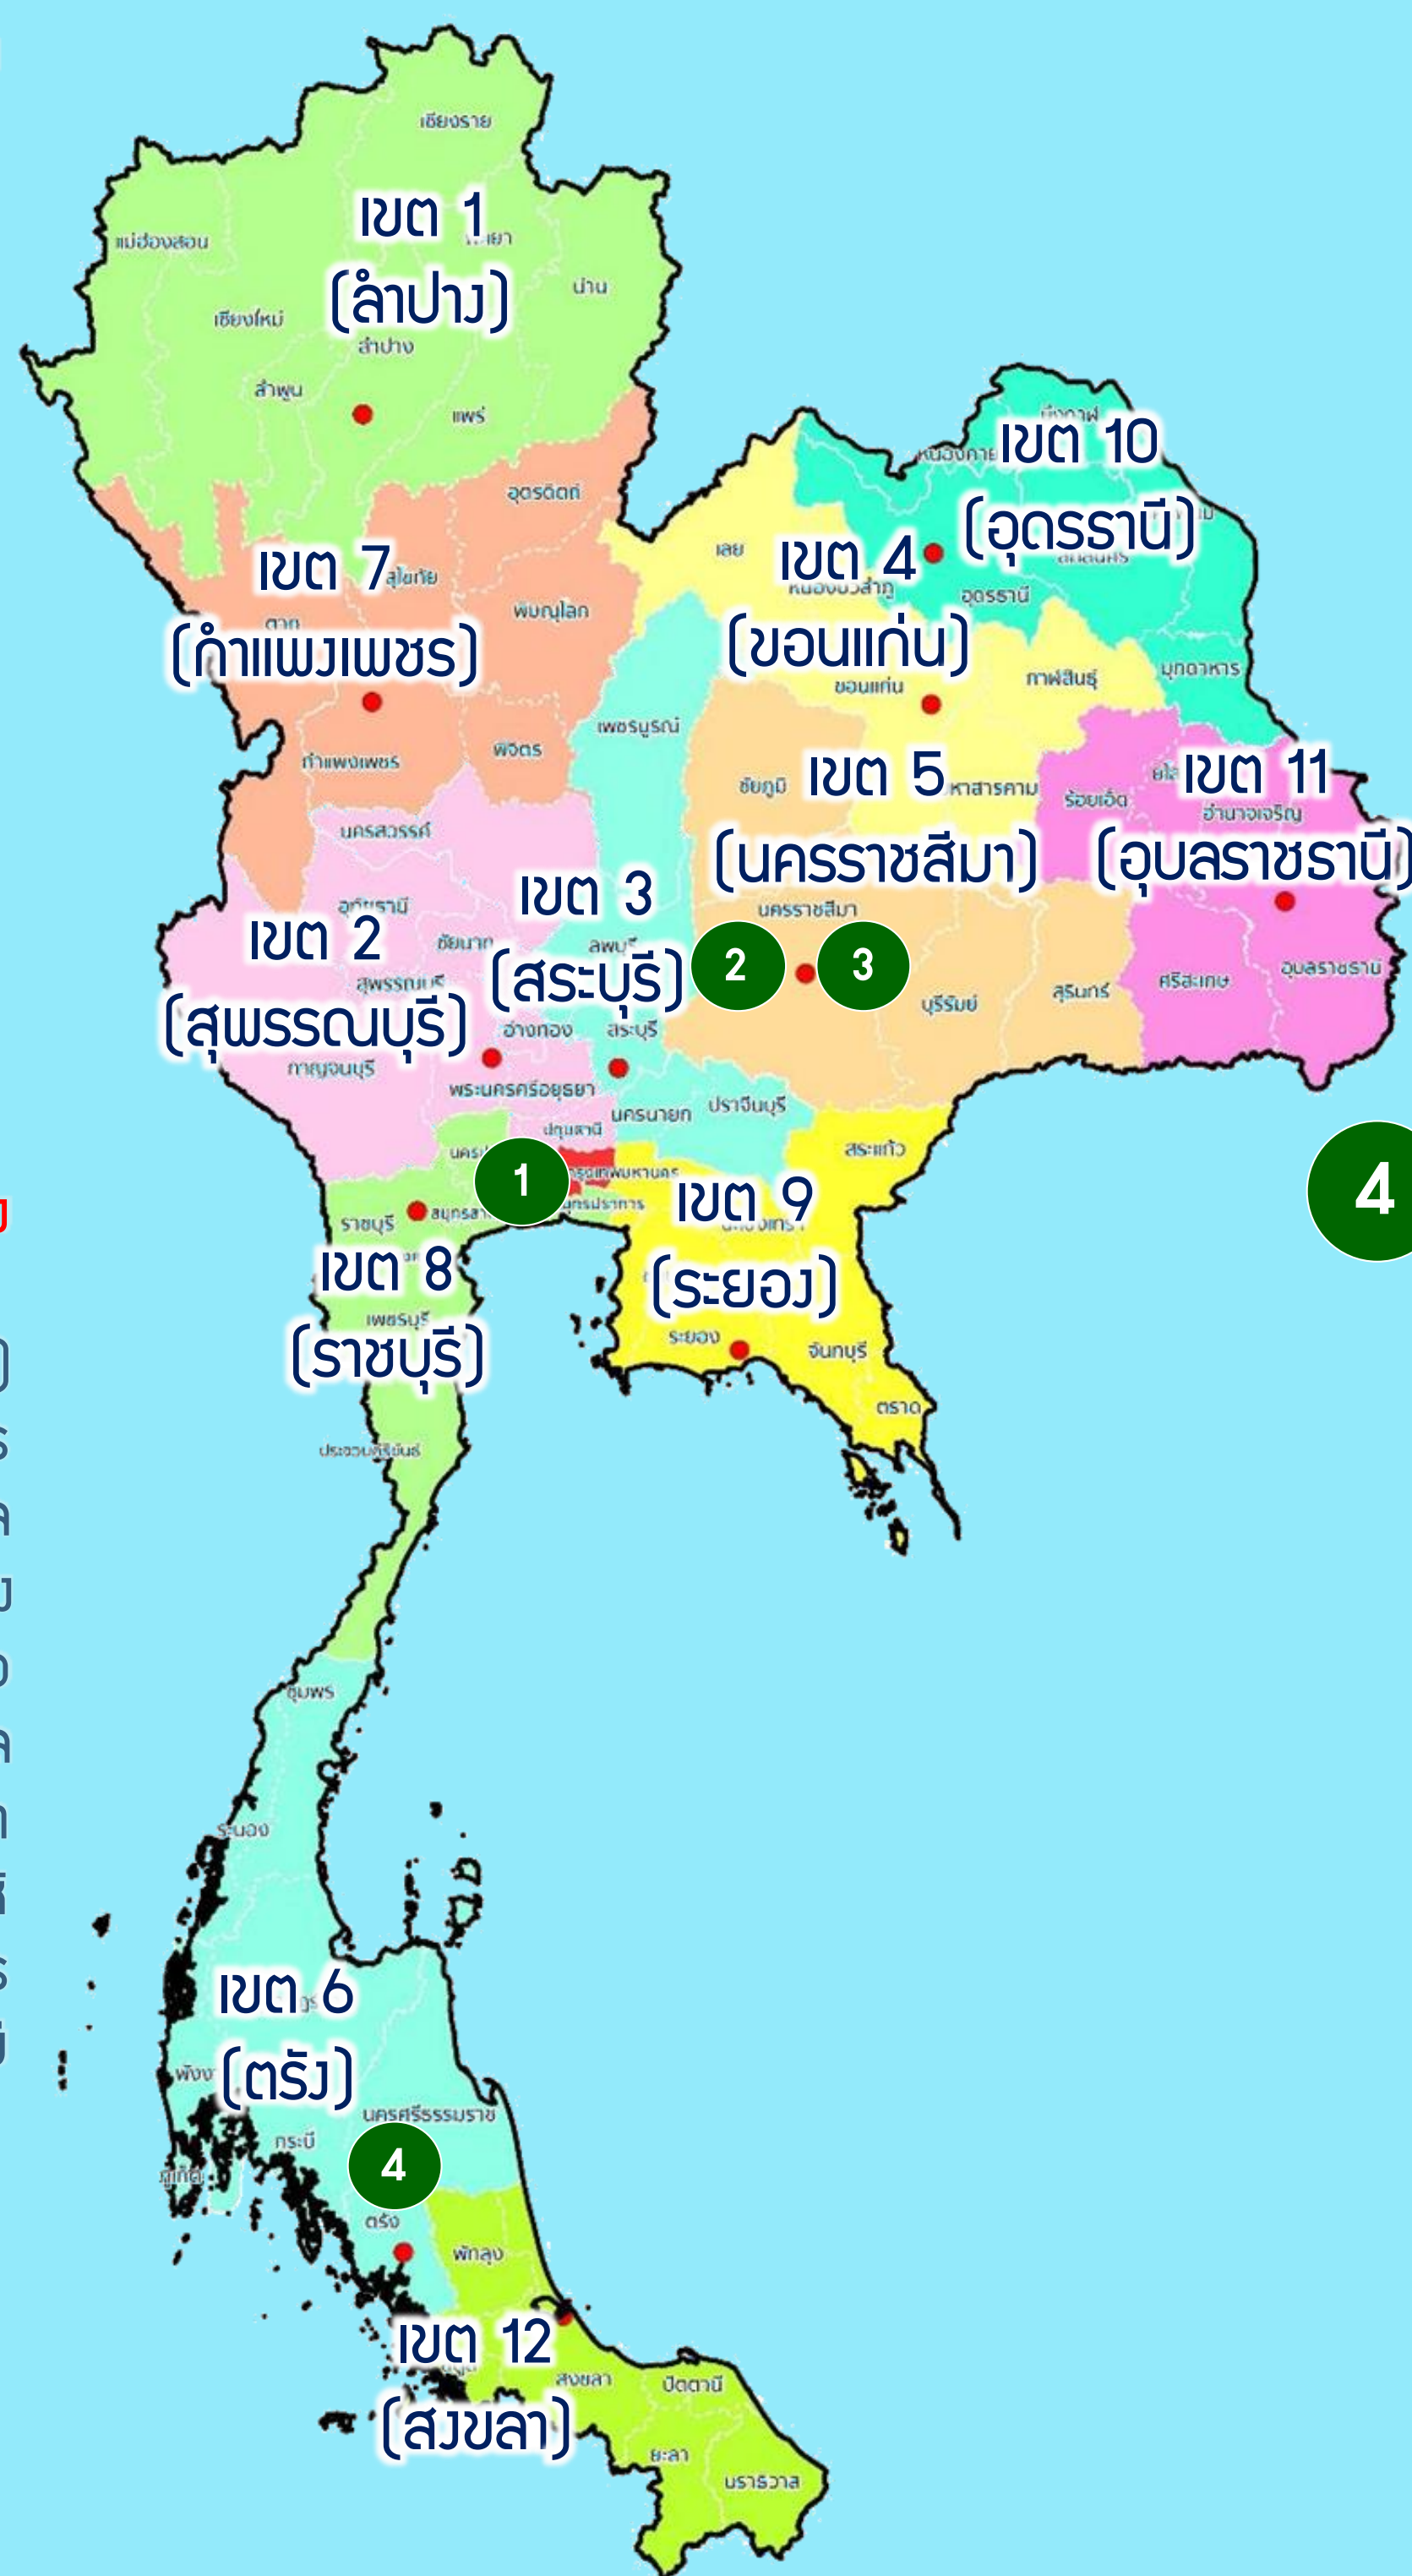

2 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เป็นประธานการประชุมสำนัก ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุม และได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรทั้งงบเงินกู้และงบกลาง เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



4 สทบ.เขต 6 (ตรัง)

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564

ณ พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนเทียร จภิกุล พอ.สทบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,080 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

- 1.ครัวพระราชทาน อุทยานิภาพิทักษ์ อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง จำนวน 2,000 ขวด
- 2.ตำบลทิว อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,080 ขวด



ประเภทข่าว	วันที่ 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,122
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 5 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบกรองน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 6 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564
- 7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ ทร.๑ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
- 8 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 แห่ง

5 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลชัยทอน อำเภอด่านช้าง จังหวัดตาก

นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้สั่งการให้หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบกรองน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขและทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำใหม่ พร้อมทั้งอธิบายการดูแลรักษาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว



7 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม สท.ท.ร. 1 บก.ท.ร.วังนันทอุทยาน

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ ทร.๑ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมี พล.ร.อ.วสันตธรรม จันทวรินทร์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน



6 สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

นายสมนึก จิรสุจินดานุกร พอ.สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564



8 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564


ณ 1.โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาใหม่ไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลา และแมลงกับ บ้านคลองหมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ประเวศน์ บ้านคลองมะลิประเวศน์ ตำบลอ่าวคิริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

4.ภัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา (จุด 1) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) นำทีม ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จ

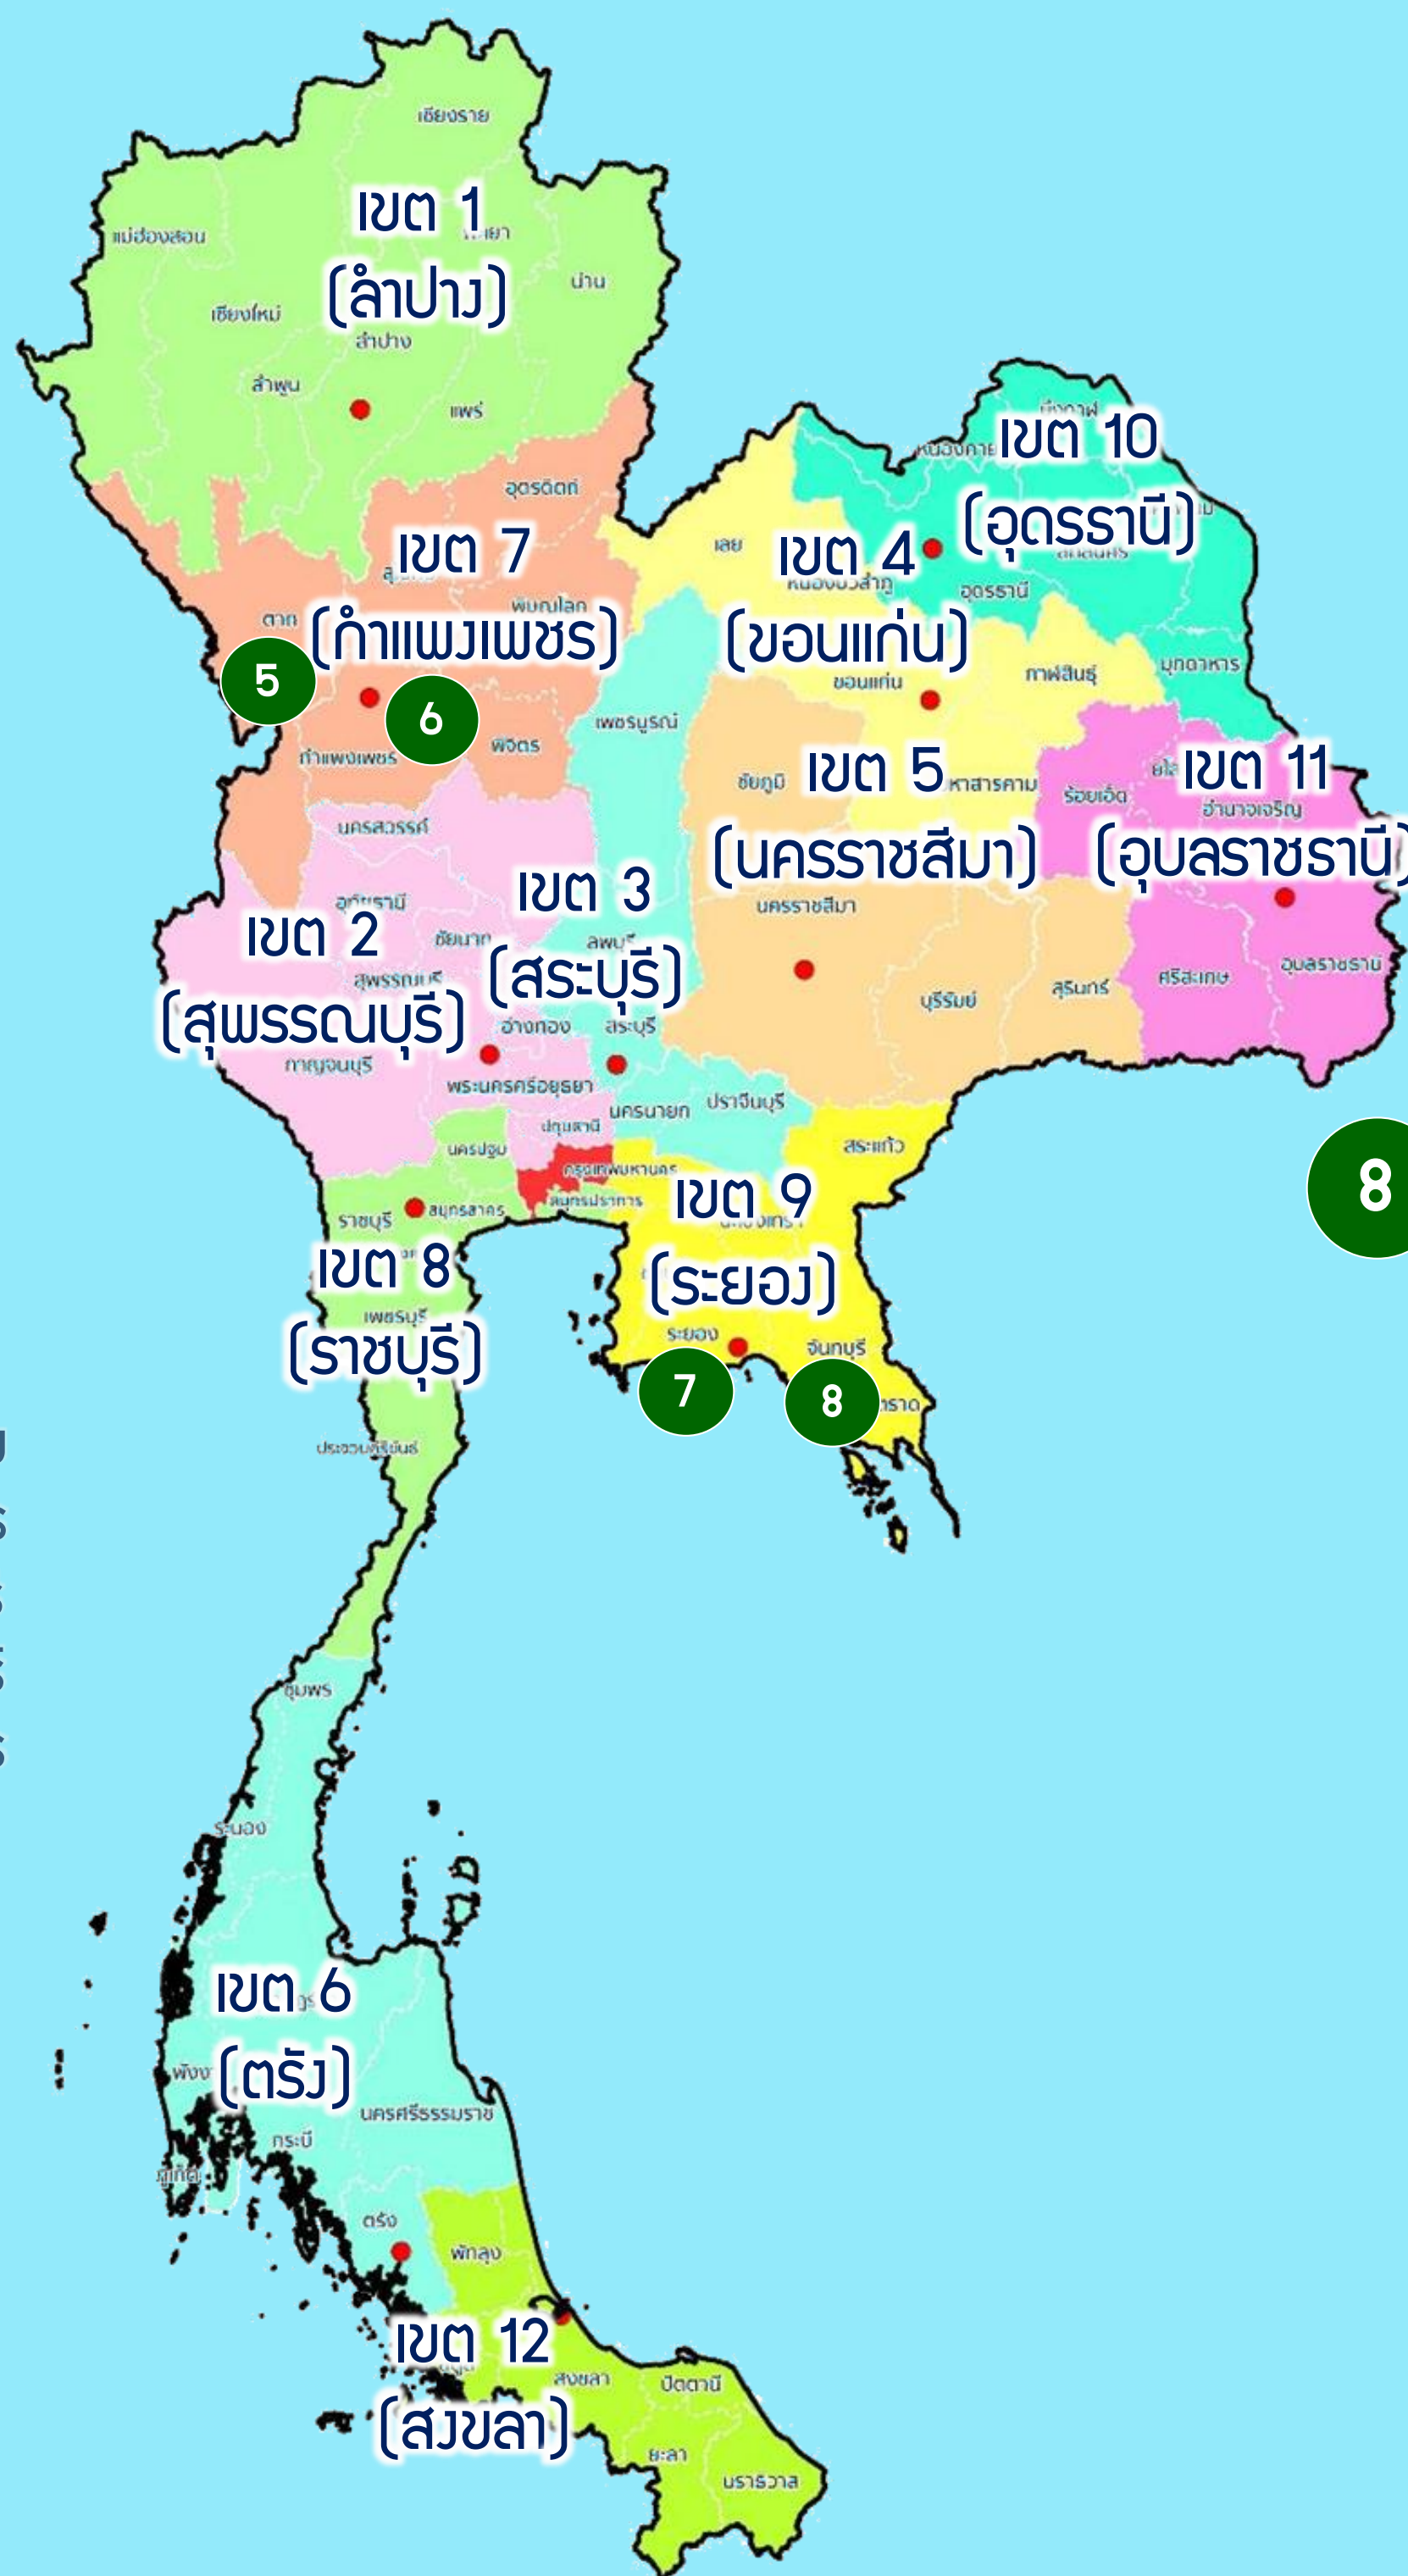

ประเภทข่าว	วันที่ 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,122
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)
- 10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลระบบประปาที่ชำรุดให้ใช้งานได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
- 11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวนันทา ธุระดี พอ.ส่วนอำนวยการ เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด แก่กลุ่ม 5 ลิตร จำนวน 250 แก่กลุ่ม ให้กับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
- 12 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ร่วมถวายรายงาน “การแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาน้ำกระด้าง” โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบที่ 2

9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านต๋ายนาคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นายวินิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) และนายสาโรจน์ ช่อสาร พอ.ส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ทวีประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564)




11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายวินิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทา ธุระดี พอ.ส่วนอำนวยการ เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด แก่กลุ่ม 5 ลิตร จำนวน 250 แก่กลุ่ม ให้กับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ระหว่างการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

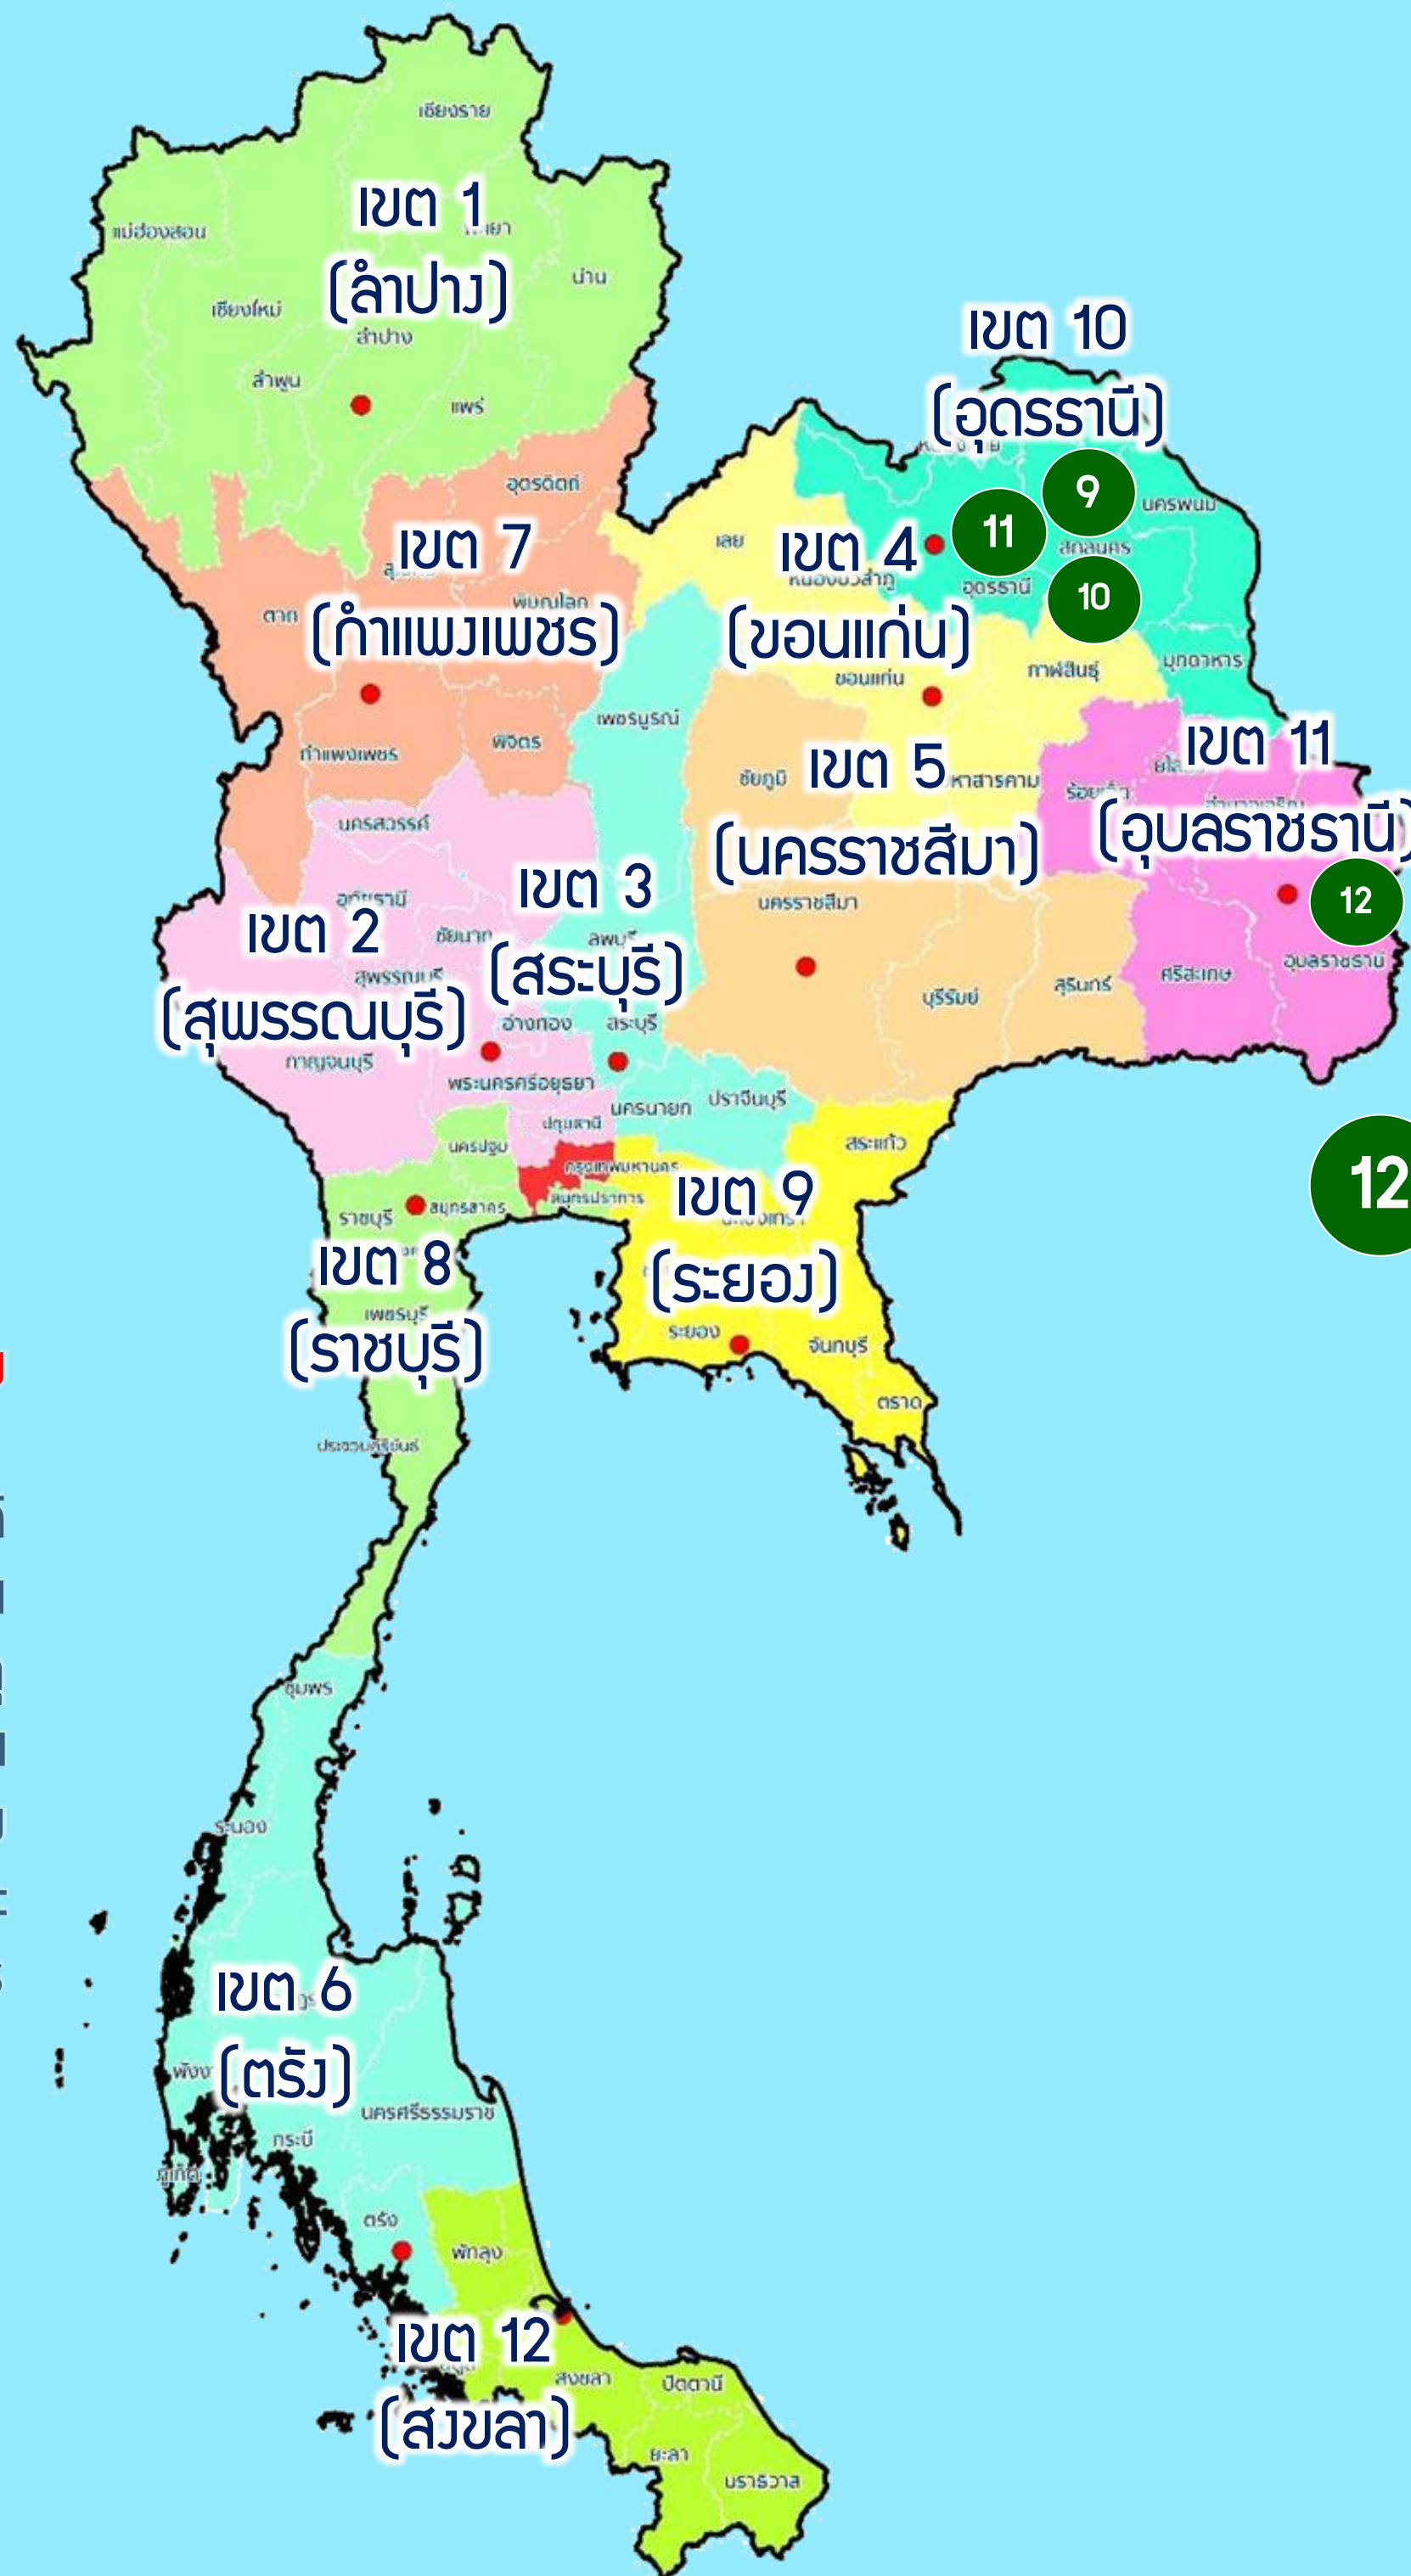

10 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร หมู่ที่ 1 ตำบลชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นายวินิต จันทราชนนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลระบบประปาที่ชำรุดให้ใช้งานได้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



12 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าเสาแสนคุณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายเกรียงศักดิ์ เทียมกลาง พอ.สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ร่วมถวายรายงาน “การแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาน้ำกระด้าง” โดยมีแผนงานแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบที่ 2 ดังนี้

- 1.ซ่อมบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ
- 2.ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ระบบ
- 3.ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดชนิด RO จำนวน 1 ระบบ
- 4.จุดจ่ายน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด

เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการตลอดปี



ประเภทข่าว	วันที่ 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,122
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



13

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม สะอาด
โรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านห้วยน้อย


13

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ลง โรงเรียนตำรวจตระเวนบ้านห้วยน้อย ตำบลปากอ
อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ

นายเกรียงศักดิ์ เหมกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)
ได้สั่งการให้ ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษา
ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด
ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ระบบมี
อายุการใช้งานยาวนาน สำหรับเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
ของ ครู นักเรียน รวมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน

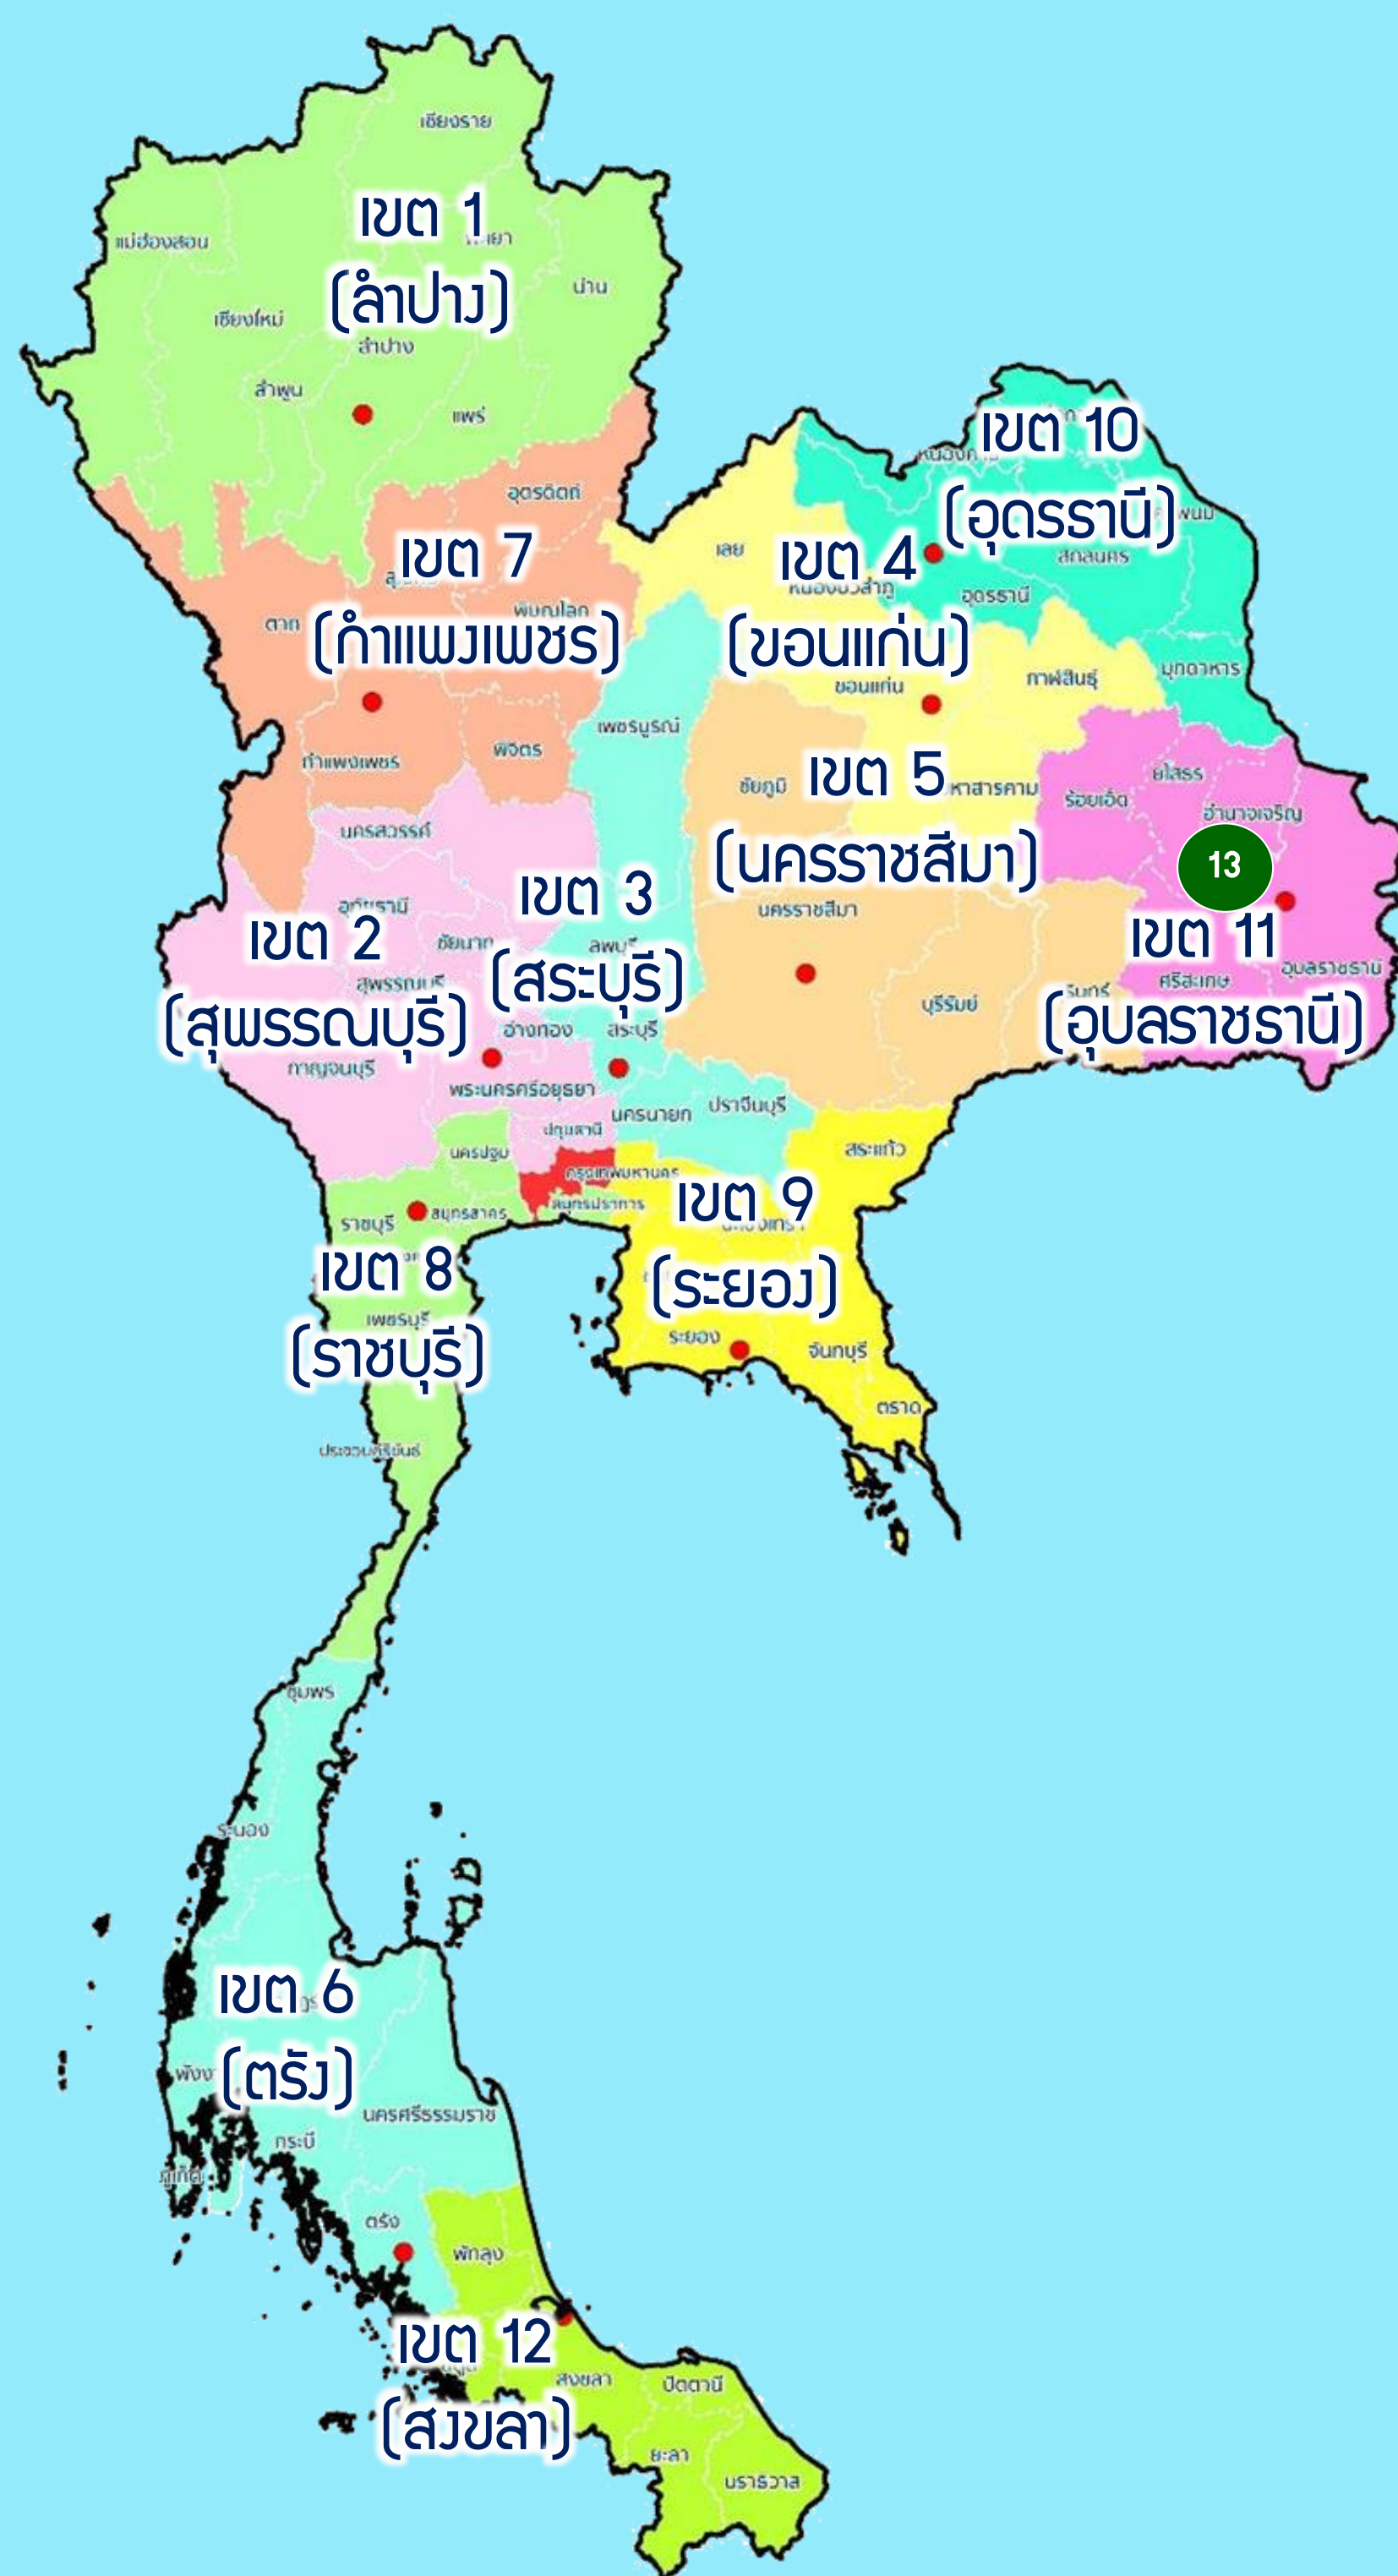

ประเภทข่าว	วันที่ 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	13	2,122
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

