

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ยี่)

- 1
- นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์/กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2564
- 2
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) หน่วยเจาะน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติงานหาแหล่งน้ำบาดาล โดยได้จัดส่งรถเจาะน้ำบาดาลแบบหมุนดูดกลับ (RC) พร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ สามารถเจาะได้ลึกถึง 300 เมตร เข้าดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อย่างเร็วที่สุด

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยัง
สทบ.เขต 1-12
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภ. เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2564 โดยมี
คณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค สทบ.เขต 1-12 เข้าร่วมประชุมการรายงาน
ผลการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




1.ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



2.ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)



3.ห้องประชุม สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

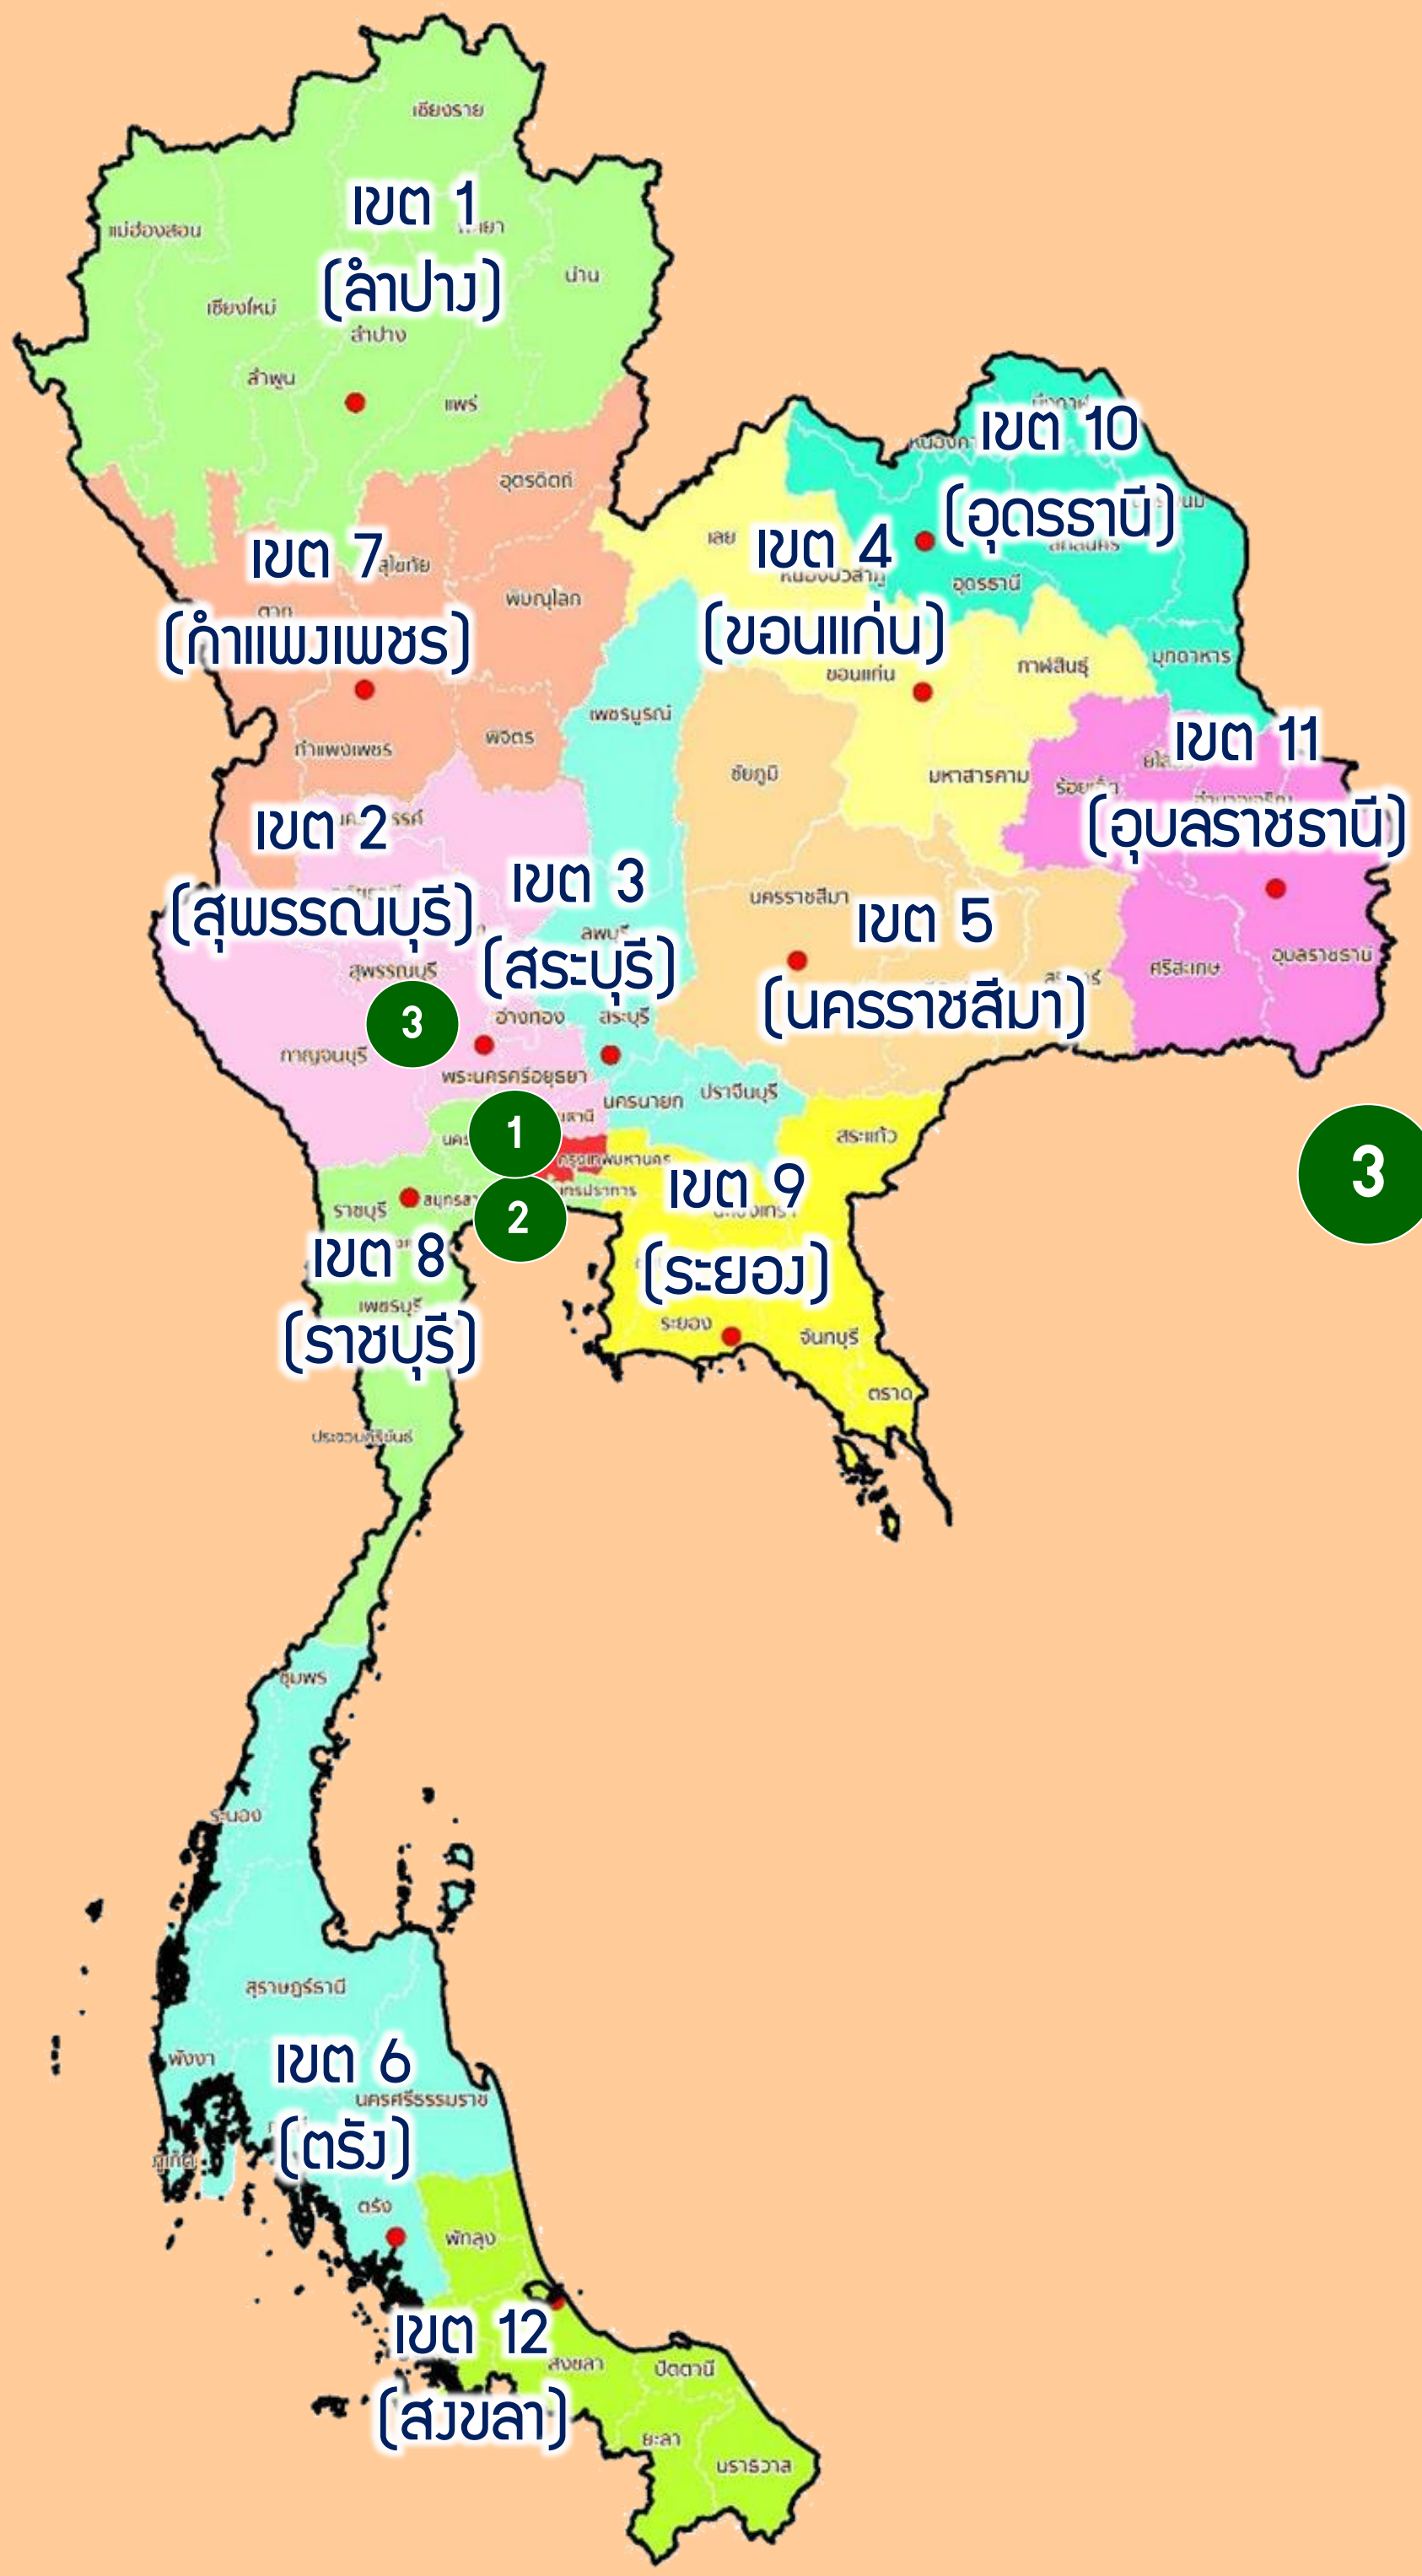

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 1,907 แหว่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้ว
เสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,198 บ่อ



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
นายทบทศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
ได้จัดหน่วยเจาะน้ำบาดาล ลงพื้นที่เร่งปฏิบัติงานหาแหล่ง
น้ำบาดาลโดยด่วน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้จัดส่งรถ
เจาะน้ำบาดาลแบบหมุนดูดกลับ (RC) พร้อมอุปกรณ์
ชุดใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ สามารถเจาะได้ลึกถึง 300 เมตร
เข้าดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความขาด
แคลนแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,194
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ยี่)

- 8 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำ โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557
- 9 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
- 10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายธนาธิกร กุ่มมาลี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 12/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 11 สทบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบ น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

8 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลสะพานทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำ โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2557 โดยได้ทำการตรวจเช็คระบบจ่ายน้ำพบว่าเครื่องสูบลุย จึงทำการแก้ไข เปลี่ยนเครื่องสูบลุยใหม่ และซ่อมเป่าล้างบ่อเพื่อฟื้นฟูสภาพของบ่อน้ำบาดาลให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำได้




10 สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

นายธนาธิกร กุ่มมาลี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 12/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขออนุญาต เจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลได้รับการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 6 คำขอ

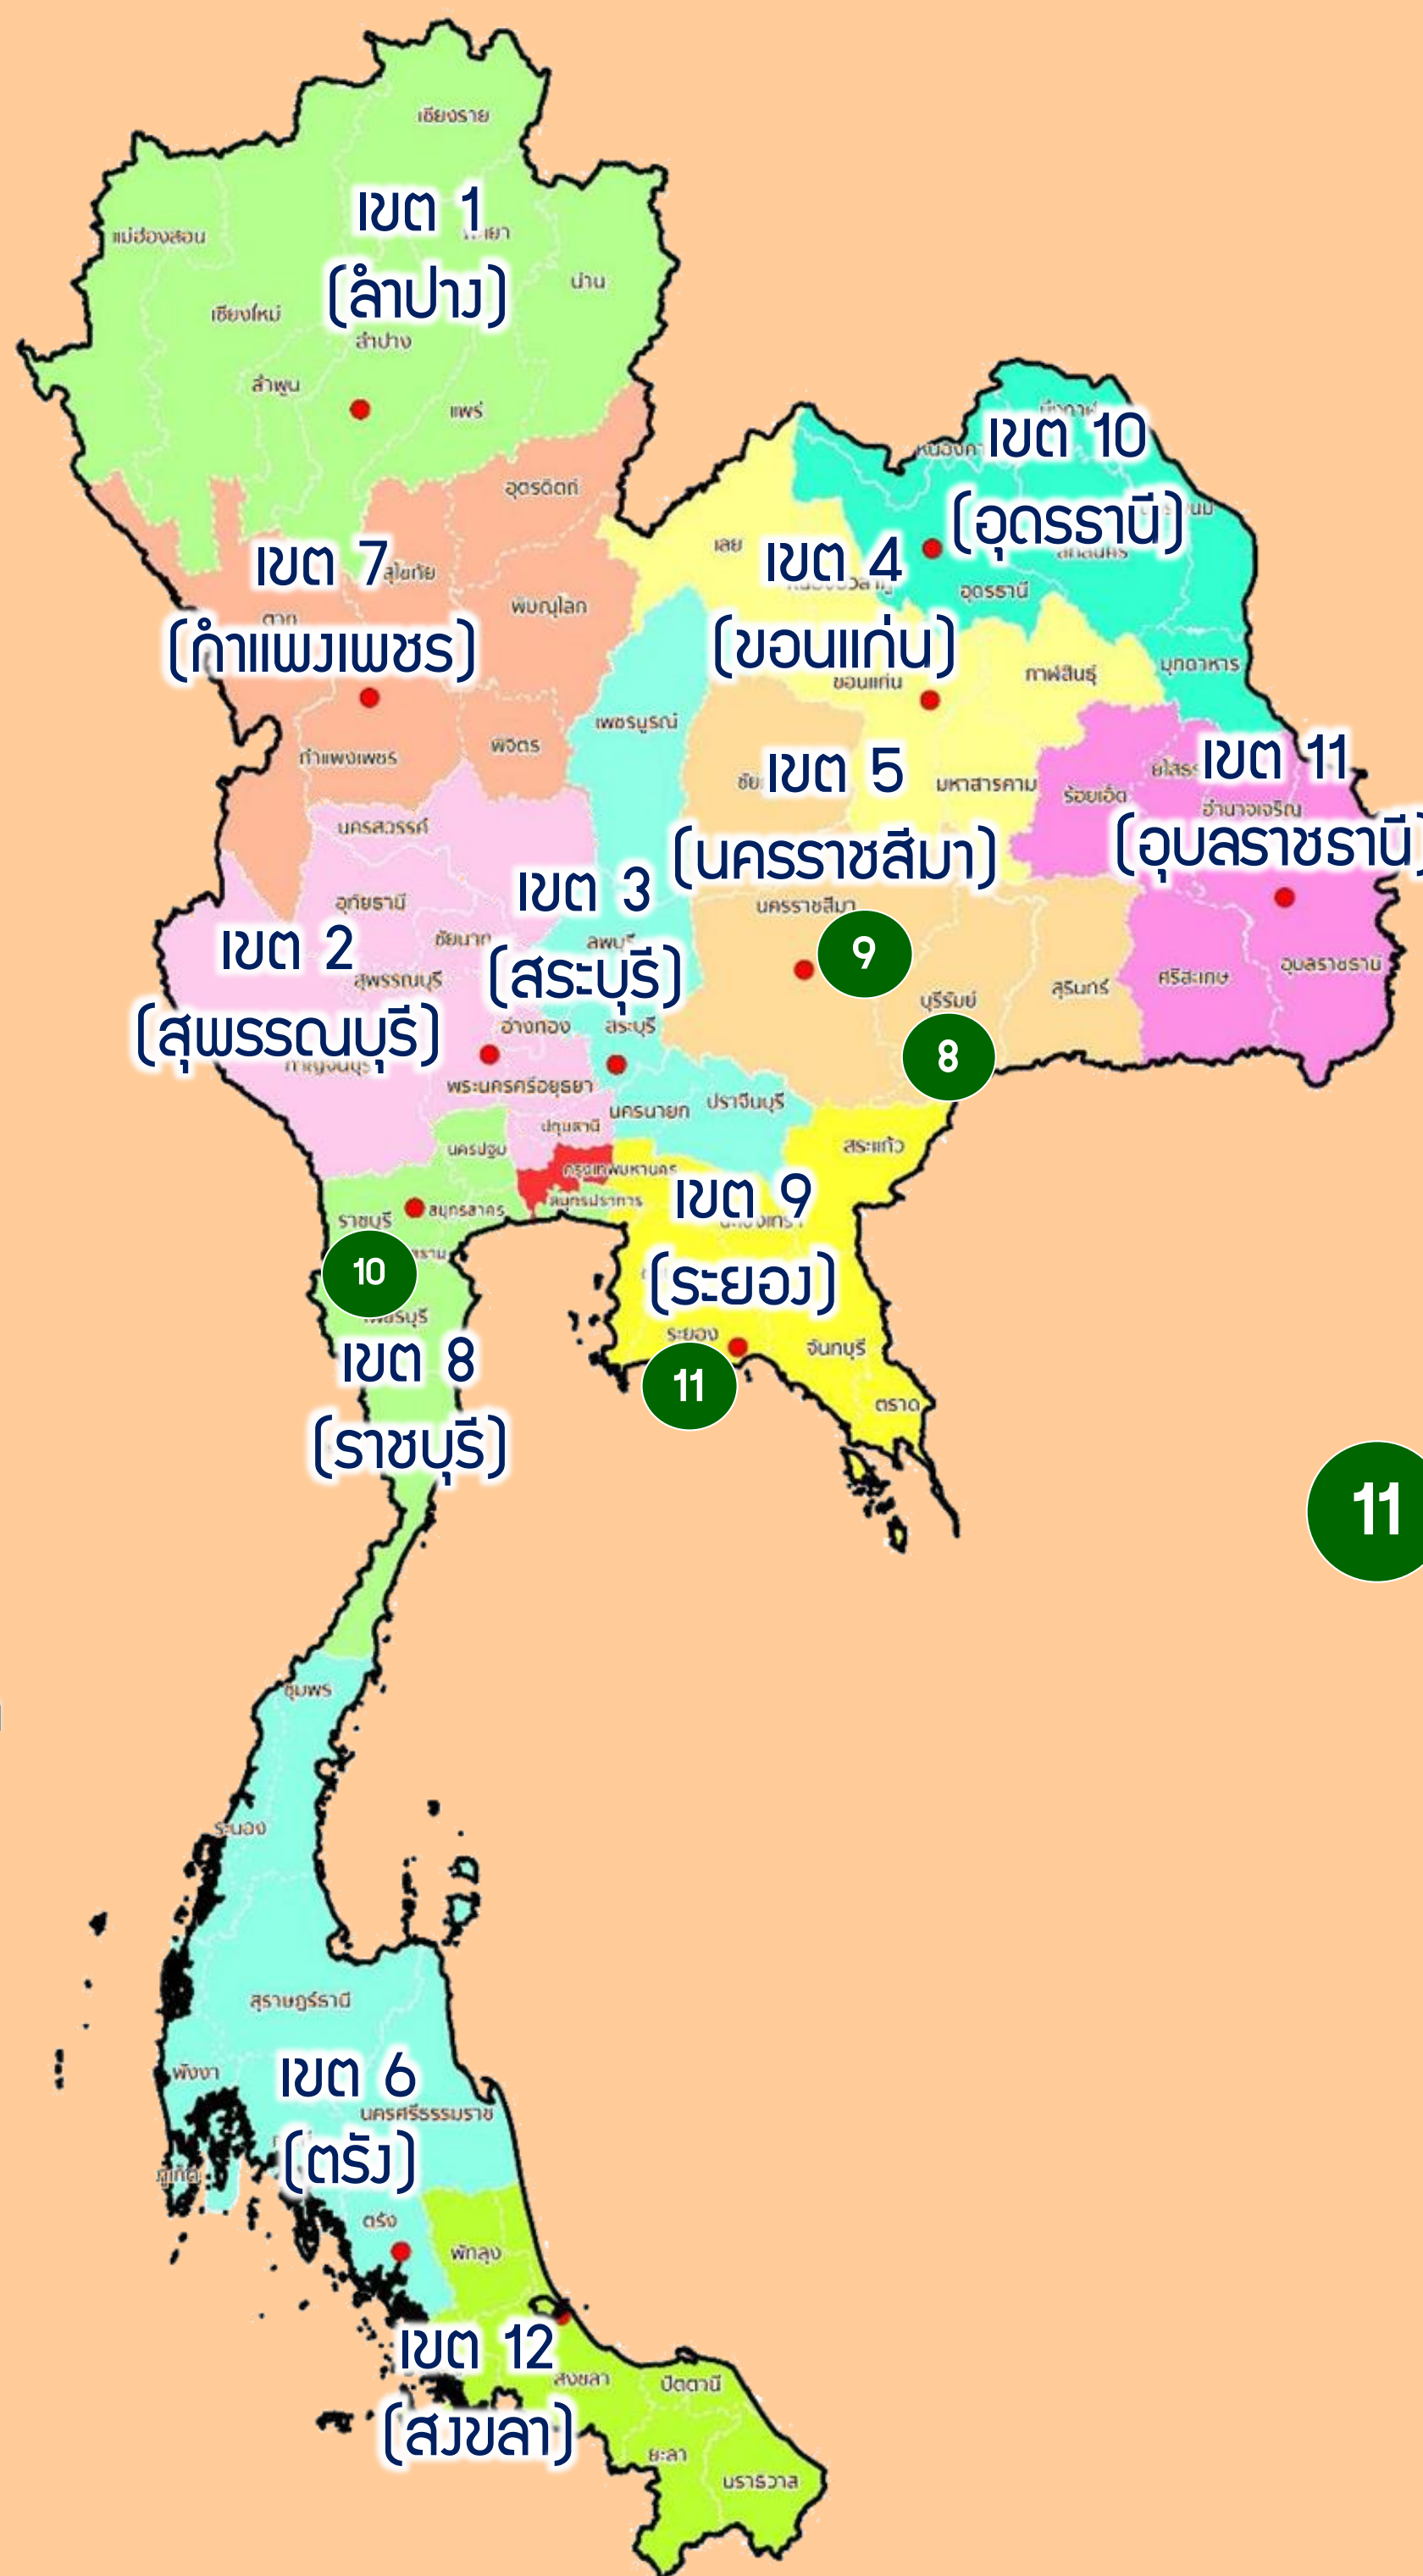

9 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

2.ตำบลบ้านปรวค์ อำเภอกวน จังหวัดนครราชสีมา
นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายพัฒนวิทย์ จิตต์พิทักษ์ พอ.ส่วน วิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ พัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน และ โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร โดยมีผู้แทนหน่วยงาน กอวช นายโกมล บุญญาพวงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลจักราช และกำนัน นายประสิทธิ์ ปราสาทสูง เข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ และการบริหารจัดการน้ำบาดาล การใช้ ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อได้รับโครงการ



11 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งกับ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบ ประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน ระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบ่อ น้ำบาดาล เปลี่ยนสารกรอง และใส่กรองระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำบาดาล ให้สามารถใช้บ่ได้ปกติแล้ว



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,194
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.3/5

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ยี่)

- 12 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 1,750 ลิตร สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid-19
- 13 สทบ.เขต 9 (ระยอง) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 120 ไร่ (บึงบึง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 แห่ง
- 14 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ

12 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด และแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 1,750 ลิตร สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid-19




14 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลคำบว อำเภอบ้านเพือ จังหวัดอุดรธานี

นายวิวัฒน์ จันทราชนนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาล เพื่อให้ ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน รวมถึงชุมชนใกล้เคียงได้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค คมดิม

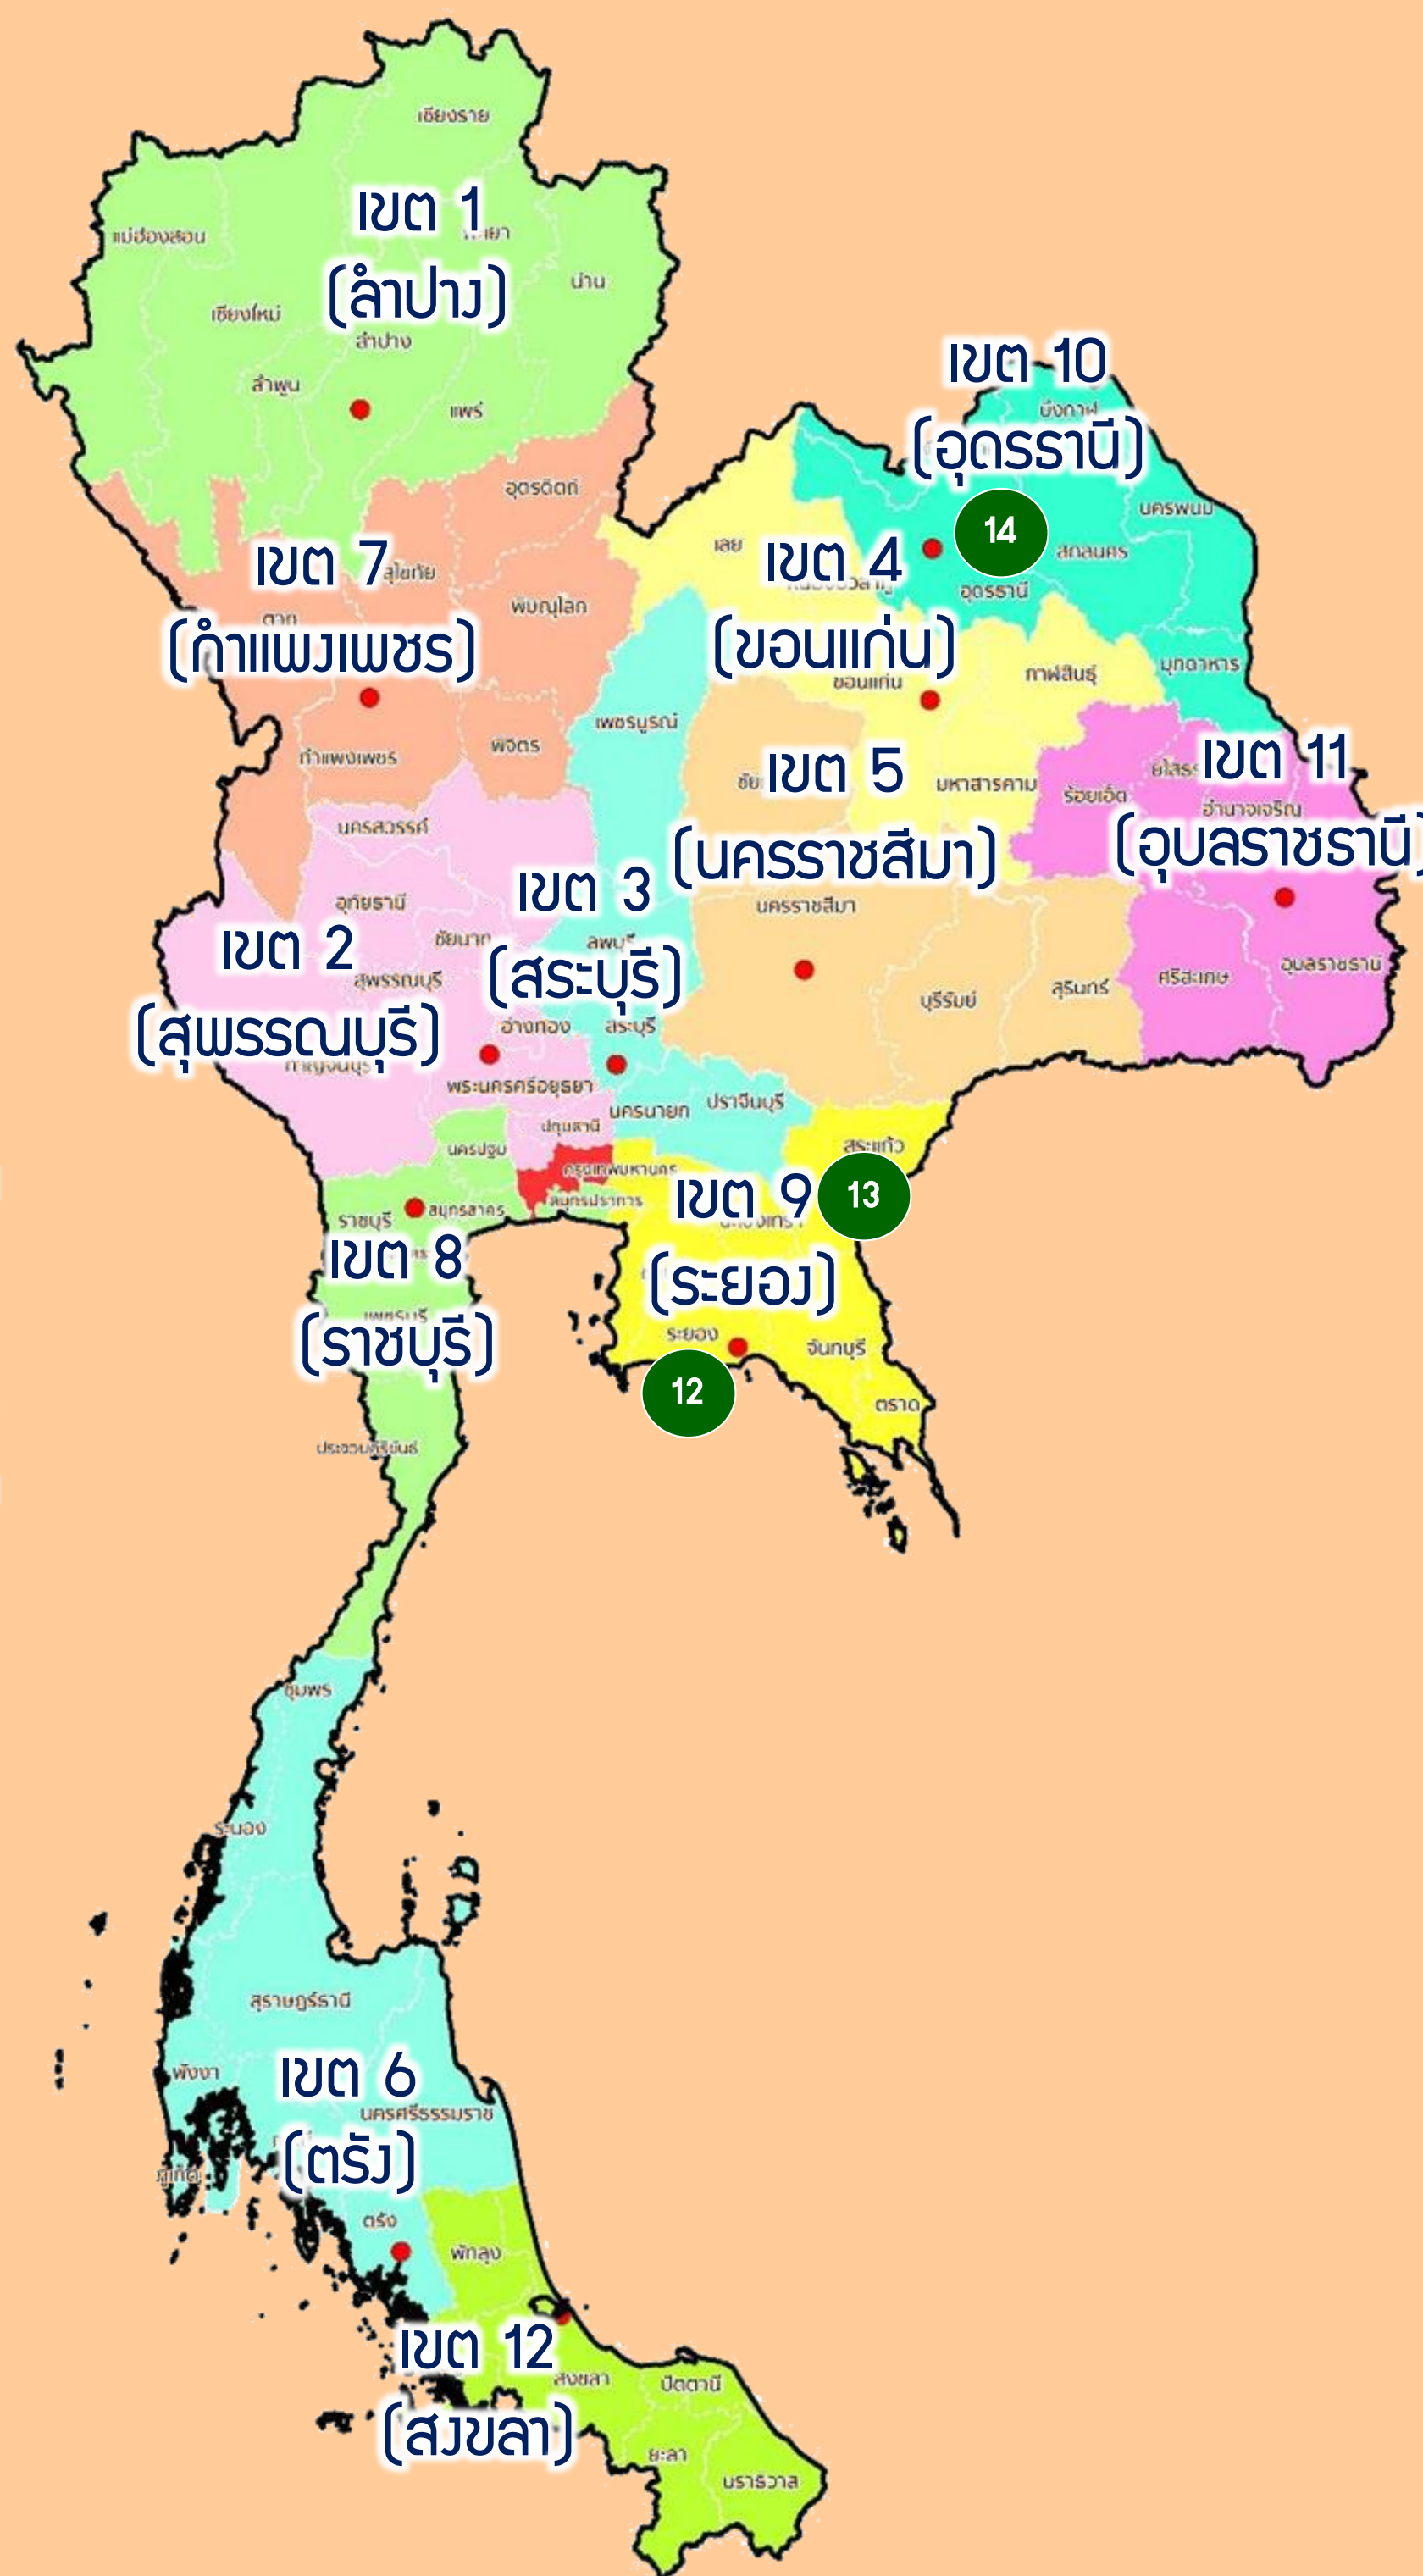

13 สทบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ณ 1.บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2.บ้านไทยอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

3.บ้านวังจำปี หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

4.บ้านใหม่คลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยมงคล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

5.บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยมงคล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

6.บ้านชัยเกษมพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

7.บ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

8.บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

9.บ้านคำยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหินปูน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

10.บ้านภูมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

11.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

12.บ้านคลองสามสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

13.บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 120 ไร่ (บึงบึง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 แห่ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำได้ทันที



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,194
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3

P.4/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ยี่)

- 15

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวีระ สุทรศิริ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 16

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 17

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด ให้กับโรงพยาบาลหนองหาน เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
- 18

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

15

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)


วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ นายวีระ สุทรศิริ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รับผิดชอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



17

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,500 ขวด ให้กับ นายแพทย์รณรงค์ มีเพียร พอ.โรงพยาบาลหนองหาน เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

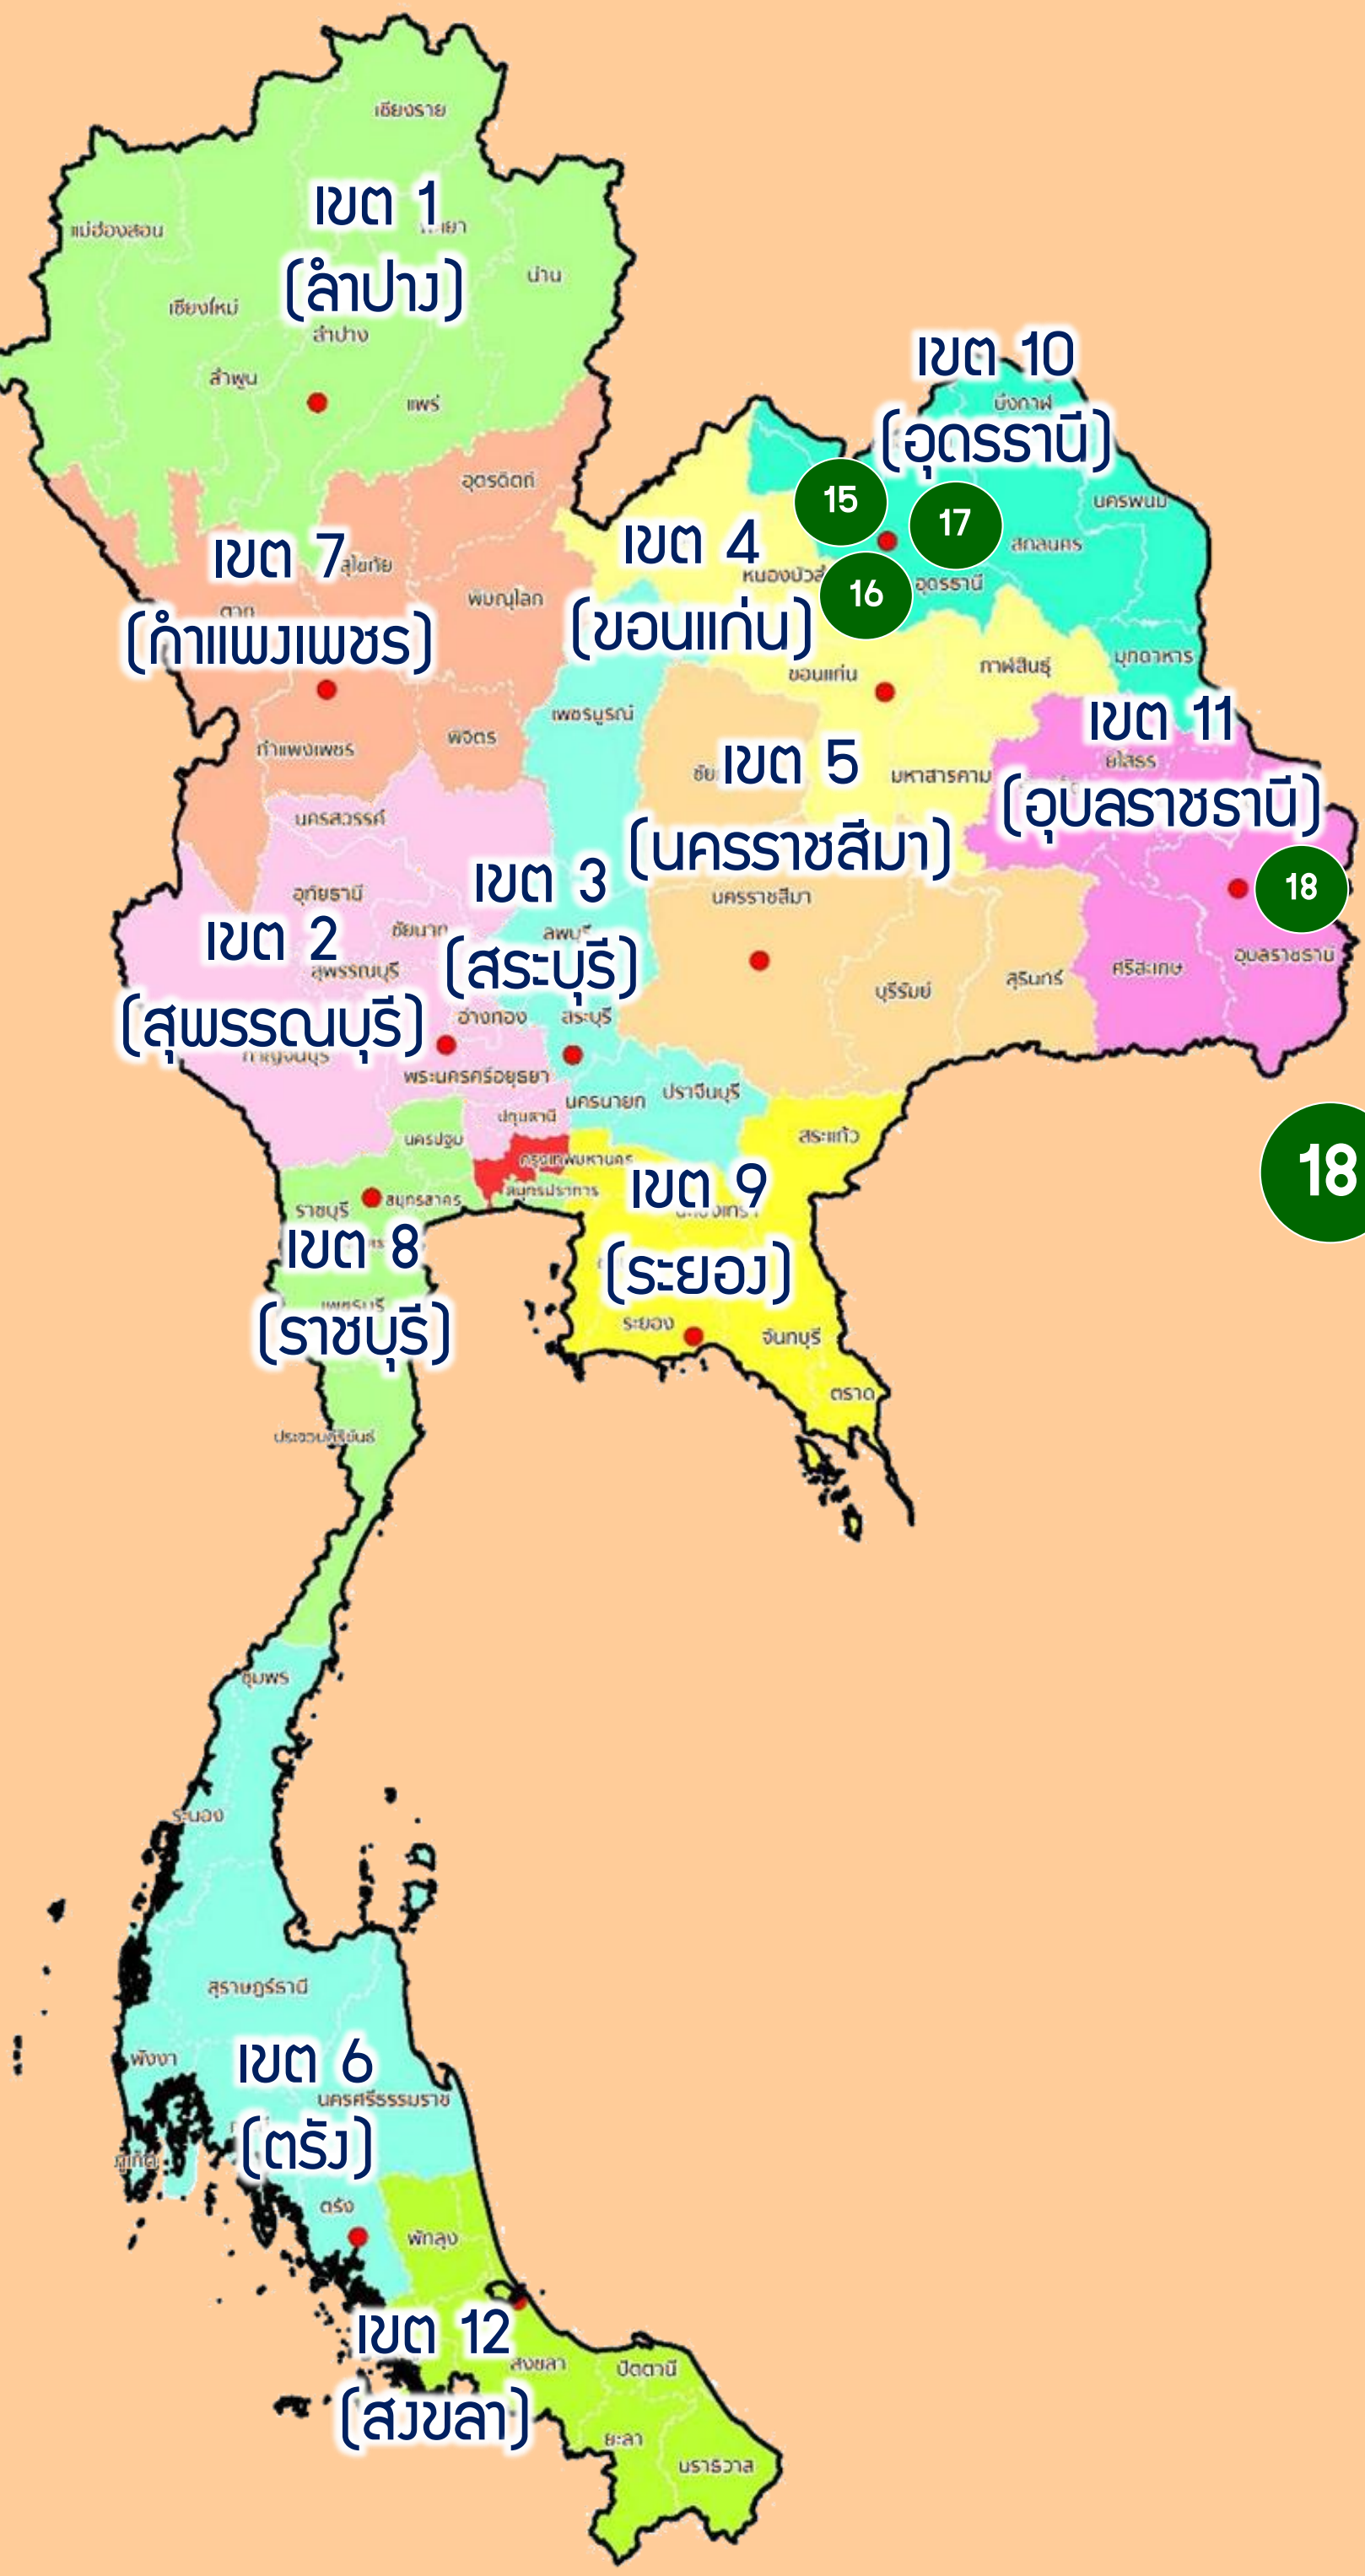

16

สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ พื้นที่รับผิดชอบ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
 นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



18

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย บ้านยางเท็ง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล และอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 2 แห่ง



ประเภทข่าว	วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 23 มิ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	18	2,194
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	0	3