

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ยี่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1 สำนักบริหารกลาง/สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว ตำแหน่งช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบน้ำบาดาล จำนวน 18 อัตรา ผ่านระบบ Video Conference
- 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
- 4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่ที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่

1 สำนักบริหารกลาง/สทบ.เขต 1-12

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์นครราชสีมา ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


สำนักบริหารกลาง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว ตำแหน่งช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบน้ำบาดาล จำนวน 18 อัตรา ณ สทบ.เขต 1-12 พร้อมทั้งชี้แจงการทำสัญญาจ้าง ผ่านระบบ Video Conference (Application : Cisco Webex Meetings)



3 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านพยอมรวม หมู่ที่ 12 และบ้านทุ่งคูคต หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และ 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ จำนวน 2 แห่ง มีความก้าวหน้าในภาพรวมโครงการ การดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลและงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ แล้วเสร็จประมาณ 50 %

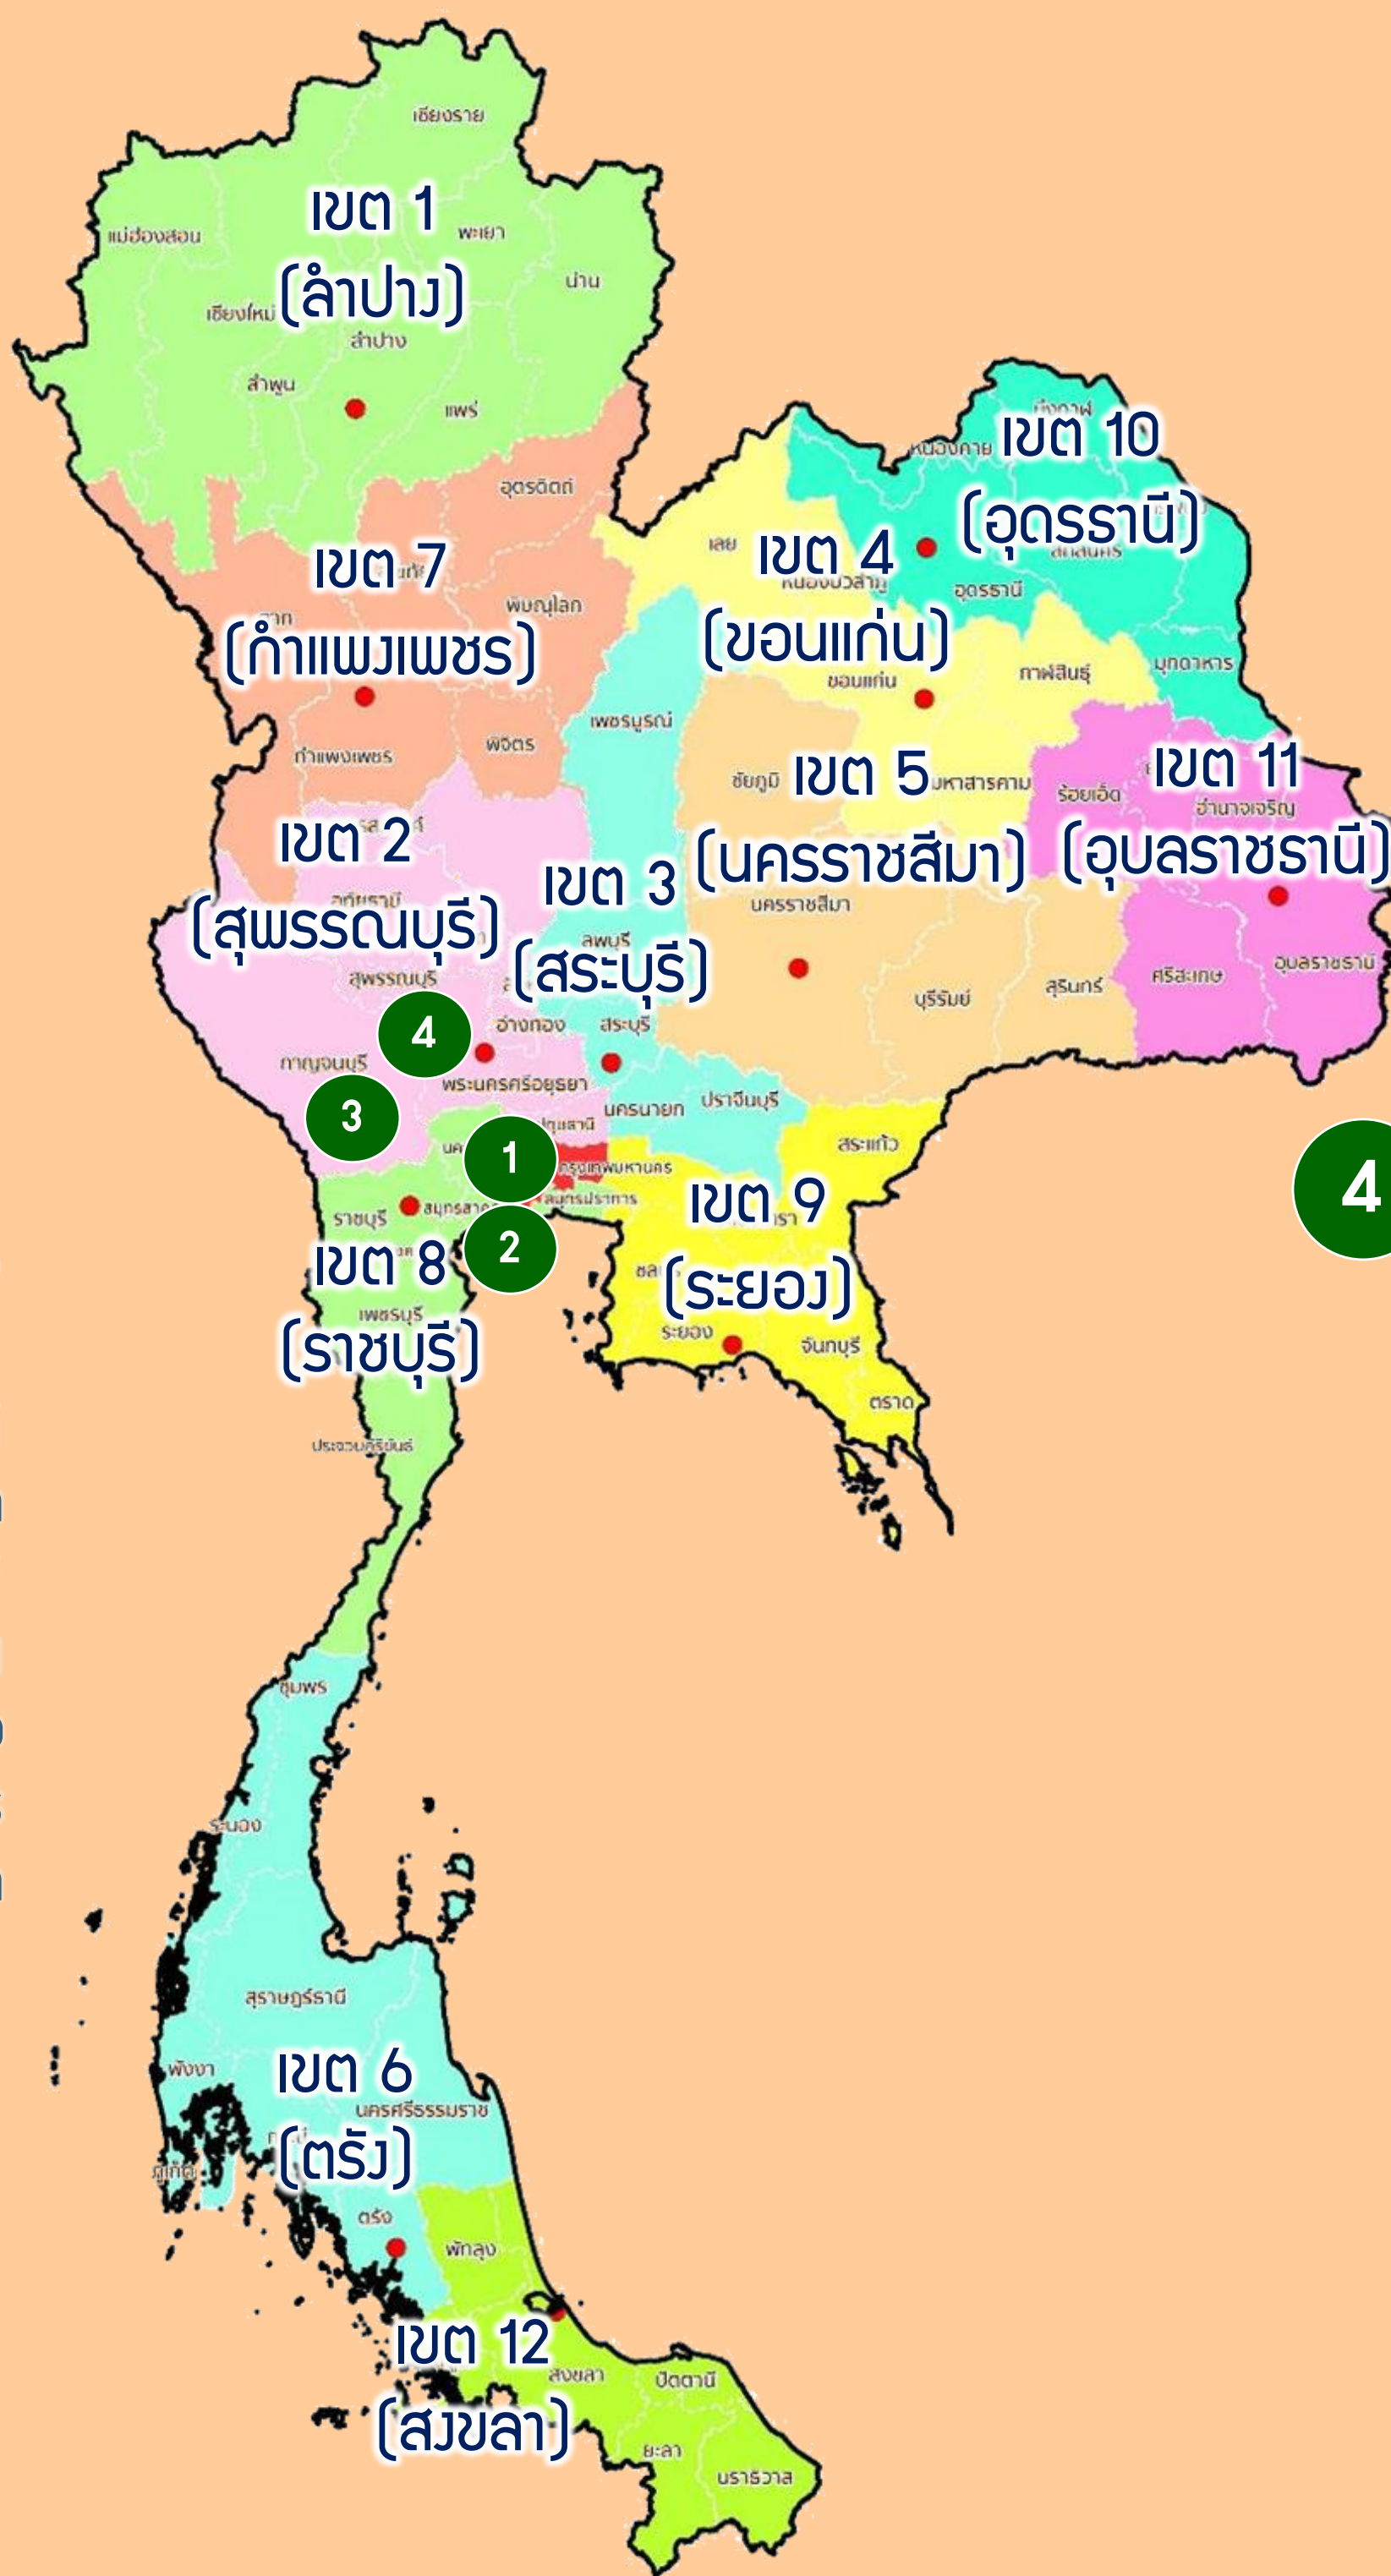

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น.

ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวน กิ่งล้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,256 บ่อ



4 สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านวังกรรณต์ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายทวนศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงสำรวจพื้นที่ที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ได้ชี้แจง แผนการบริหารจัดการ และแผนการใช้ประโยชน์แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังน้ำซับ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น เพื่อเตรียมส่งมอบให้ใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป



ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,451
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	6

P.1/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)

5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาคูหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาล ให้กับ ตำบลบ้านโพธิ์

6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (งบเงินกู้)

7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ติดตามการทดสอบสมรรถนะเจาะน้ำบาดาลแบบหมุนดูดกลับ (RC) พร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถเจาะได้ลึกถึง 300 เมตร

8 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ร่วมบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และ แกสลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกสลอน ให้กับ อบต.สร้างโคก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาคูหาการใช้ประโยชน์บ่อน้ำบาดาล โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนสารกรองของตัวกรอง สนิมเหล็ก และซ่อมบำรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสูบน้ำบาดาลใช้อุปโภค บริโภค ได้อย่างมั่นคง




7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ติดตามการทดสอบสมรรถนะเจาะน้ำบาดาลแบบหมุนดูดกลับ (RC) พร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ สามารถเจาะได้ลึกถึง 300 เมตร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเจาะในความลึก 300 เมตร และอยู่ระหว่างการหยั่งระดับฝึกลึกสัหลุมเจาะ ซึ่งหลังจากทดสอบเรียบร้อยแล้วจะพื้นที่ที่จะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาคูหาเพื่อประชาชนต่อไป

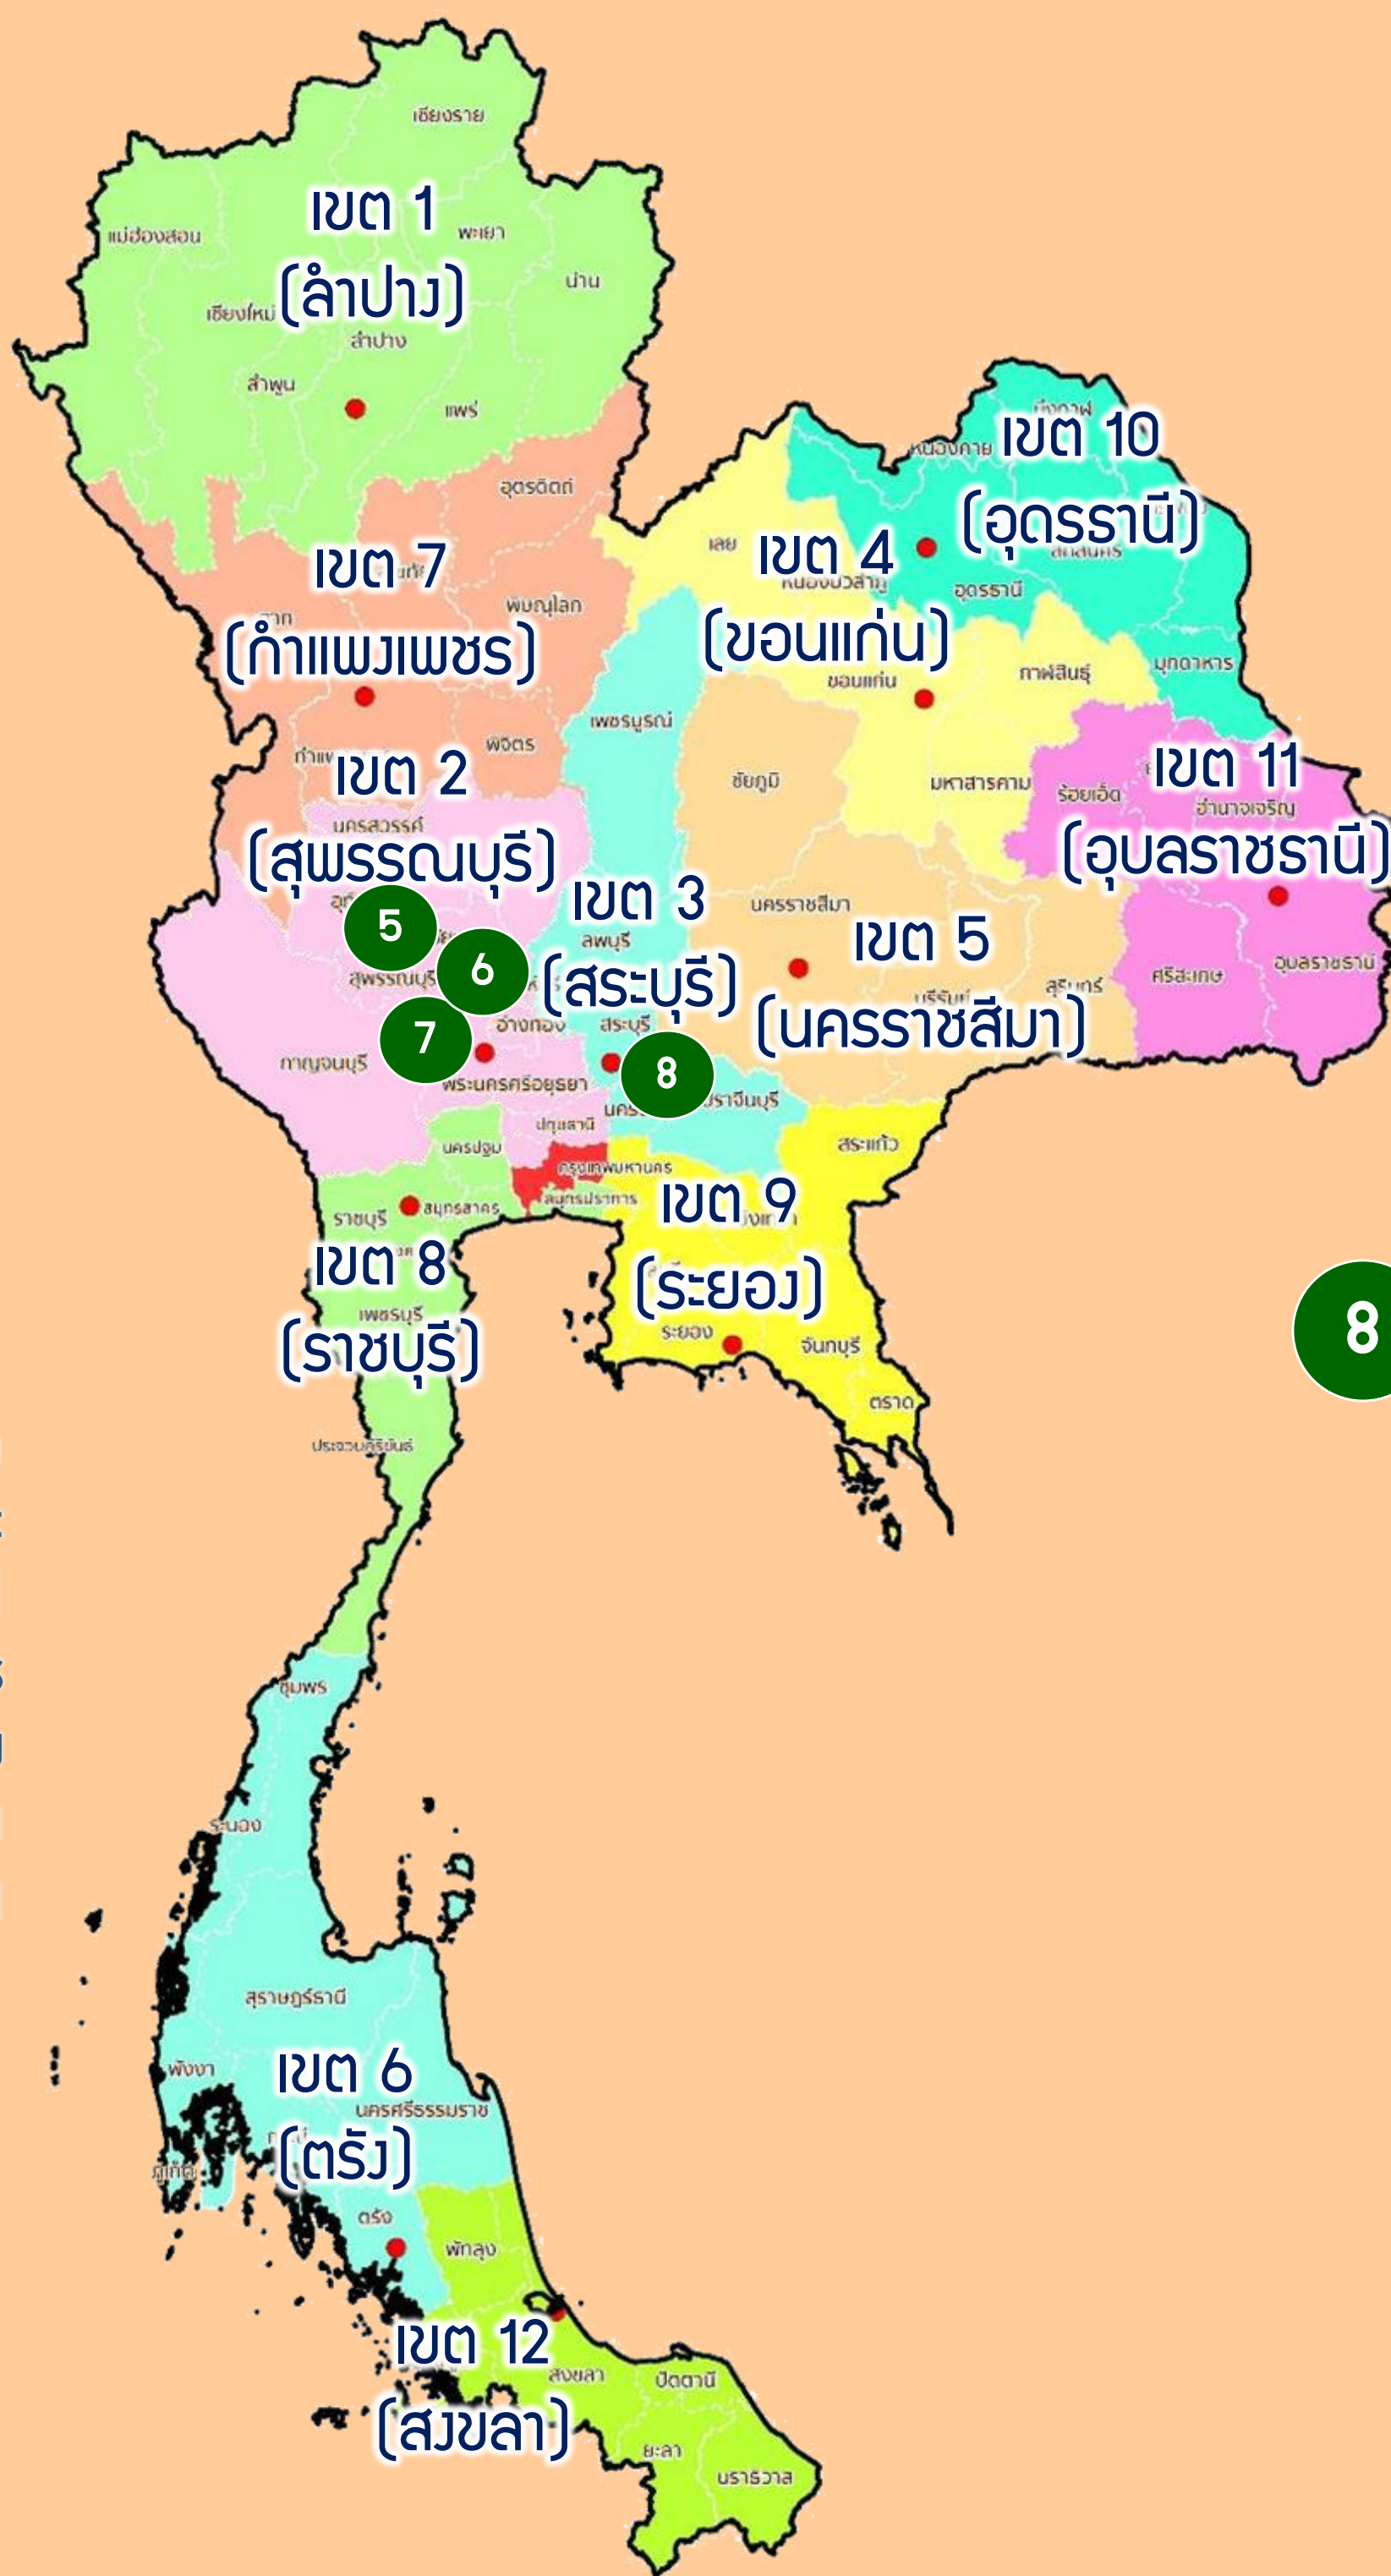

6 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (งบเงินกู้) ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาคูหาเคลนน้ำทางการเกษตรอย่างมั่นคง



8 สกบ.เขต 3 (สระบุรี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ อบต.สร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

นายสุรรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ได้ร่วมบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด และ แกสลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกสลอน ให้กับ อบต.สร้างโคก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,451
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	6

P.2/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ยี่)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- สบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจำหน้าที ลมพื้่นทีซ้แฉง โครงการเพิ่มประสิทริกาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อกาเกษตรด้วยพลัมงานแสดวาทิตยัเพื่อ ล้งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
- สบ.เขต 6 (ตรัง) เจำหน้าที ลมพื้่นทีมอบน้ำดื่มสะวดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลล้งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุต เพื่อ่นำไปช่วยเหลือบุคลากรกาการแพทยัและพู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคคิวด-19
- สบ.เขต 7 (กาแพงเพชร) เจำหน้าที ลมพื้่นทีมอบน้ำดื่มสะวดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ อำเภอมือ่งกาแพงเพชร เพื่อ่นำไปช่วยเหลือประชาชนทีมาฉิดฉักซึ่นป้องกับโรคติดชื้อไวรัส Covid-19 แล่บุคลากรกาการแพทยั
- สบ.เขต 7 (กาแพงเพชร) ล่วนปฏิบัติการ ลมพื้่นทีช่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและเปาล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองเดน บ้านโคกกระทือ และ บ้านเนินมะคึก (ประปา)

9 สบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ พื้นที่รับผิดชอบ สบ.เขต 5 (นครราชสีมา)


นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้ส่งการให้เจ้าหน้าที่ ลมพื้่นทีซ้แฉง โครงการเพิ่มประสิทริกาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อกาเกษตรด้วยพลัมงานแสดวาทิตยัเพื่อ ล้งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยเปลี่ยนจากระบบสูบน้ำด้วยเทอร์โบน์ เป็นระบบโซลาร์เซลล์ มีหอกังและระบบกระจายน้ำ ำให้กลุ่มเกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ ำการเกษตรได้มากขึ้น ช้่ง สบ.เขต 5 ได้รับโครงการดังกล่าว ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 30 หมู่

11 สบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลมพื้่นทีมอบน้ำดื่มสะวดผลิตจากน้ำบาดาลทีได้มาตรฐาน ผ่านระบบ R0 บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอมือ่งกาแพงเพชร เพื่อ่นำไปช่วยเหลือประชาชนทีมาฉิดฉักซึ่นป้องกับโรคติดชื้อไวรัส Covid-19 แล่บุคลากรกาการแพทยั

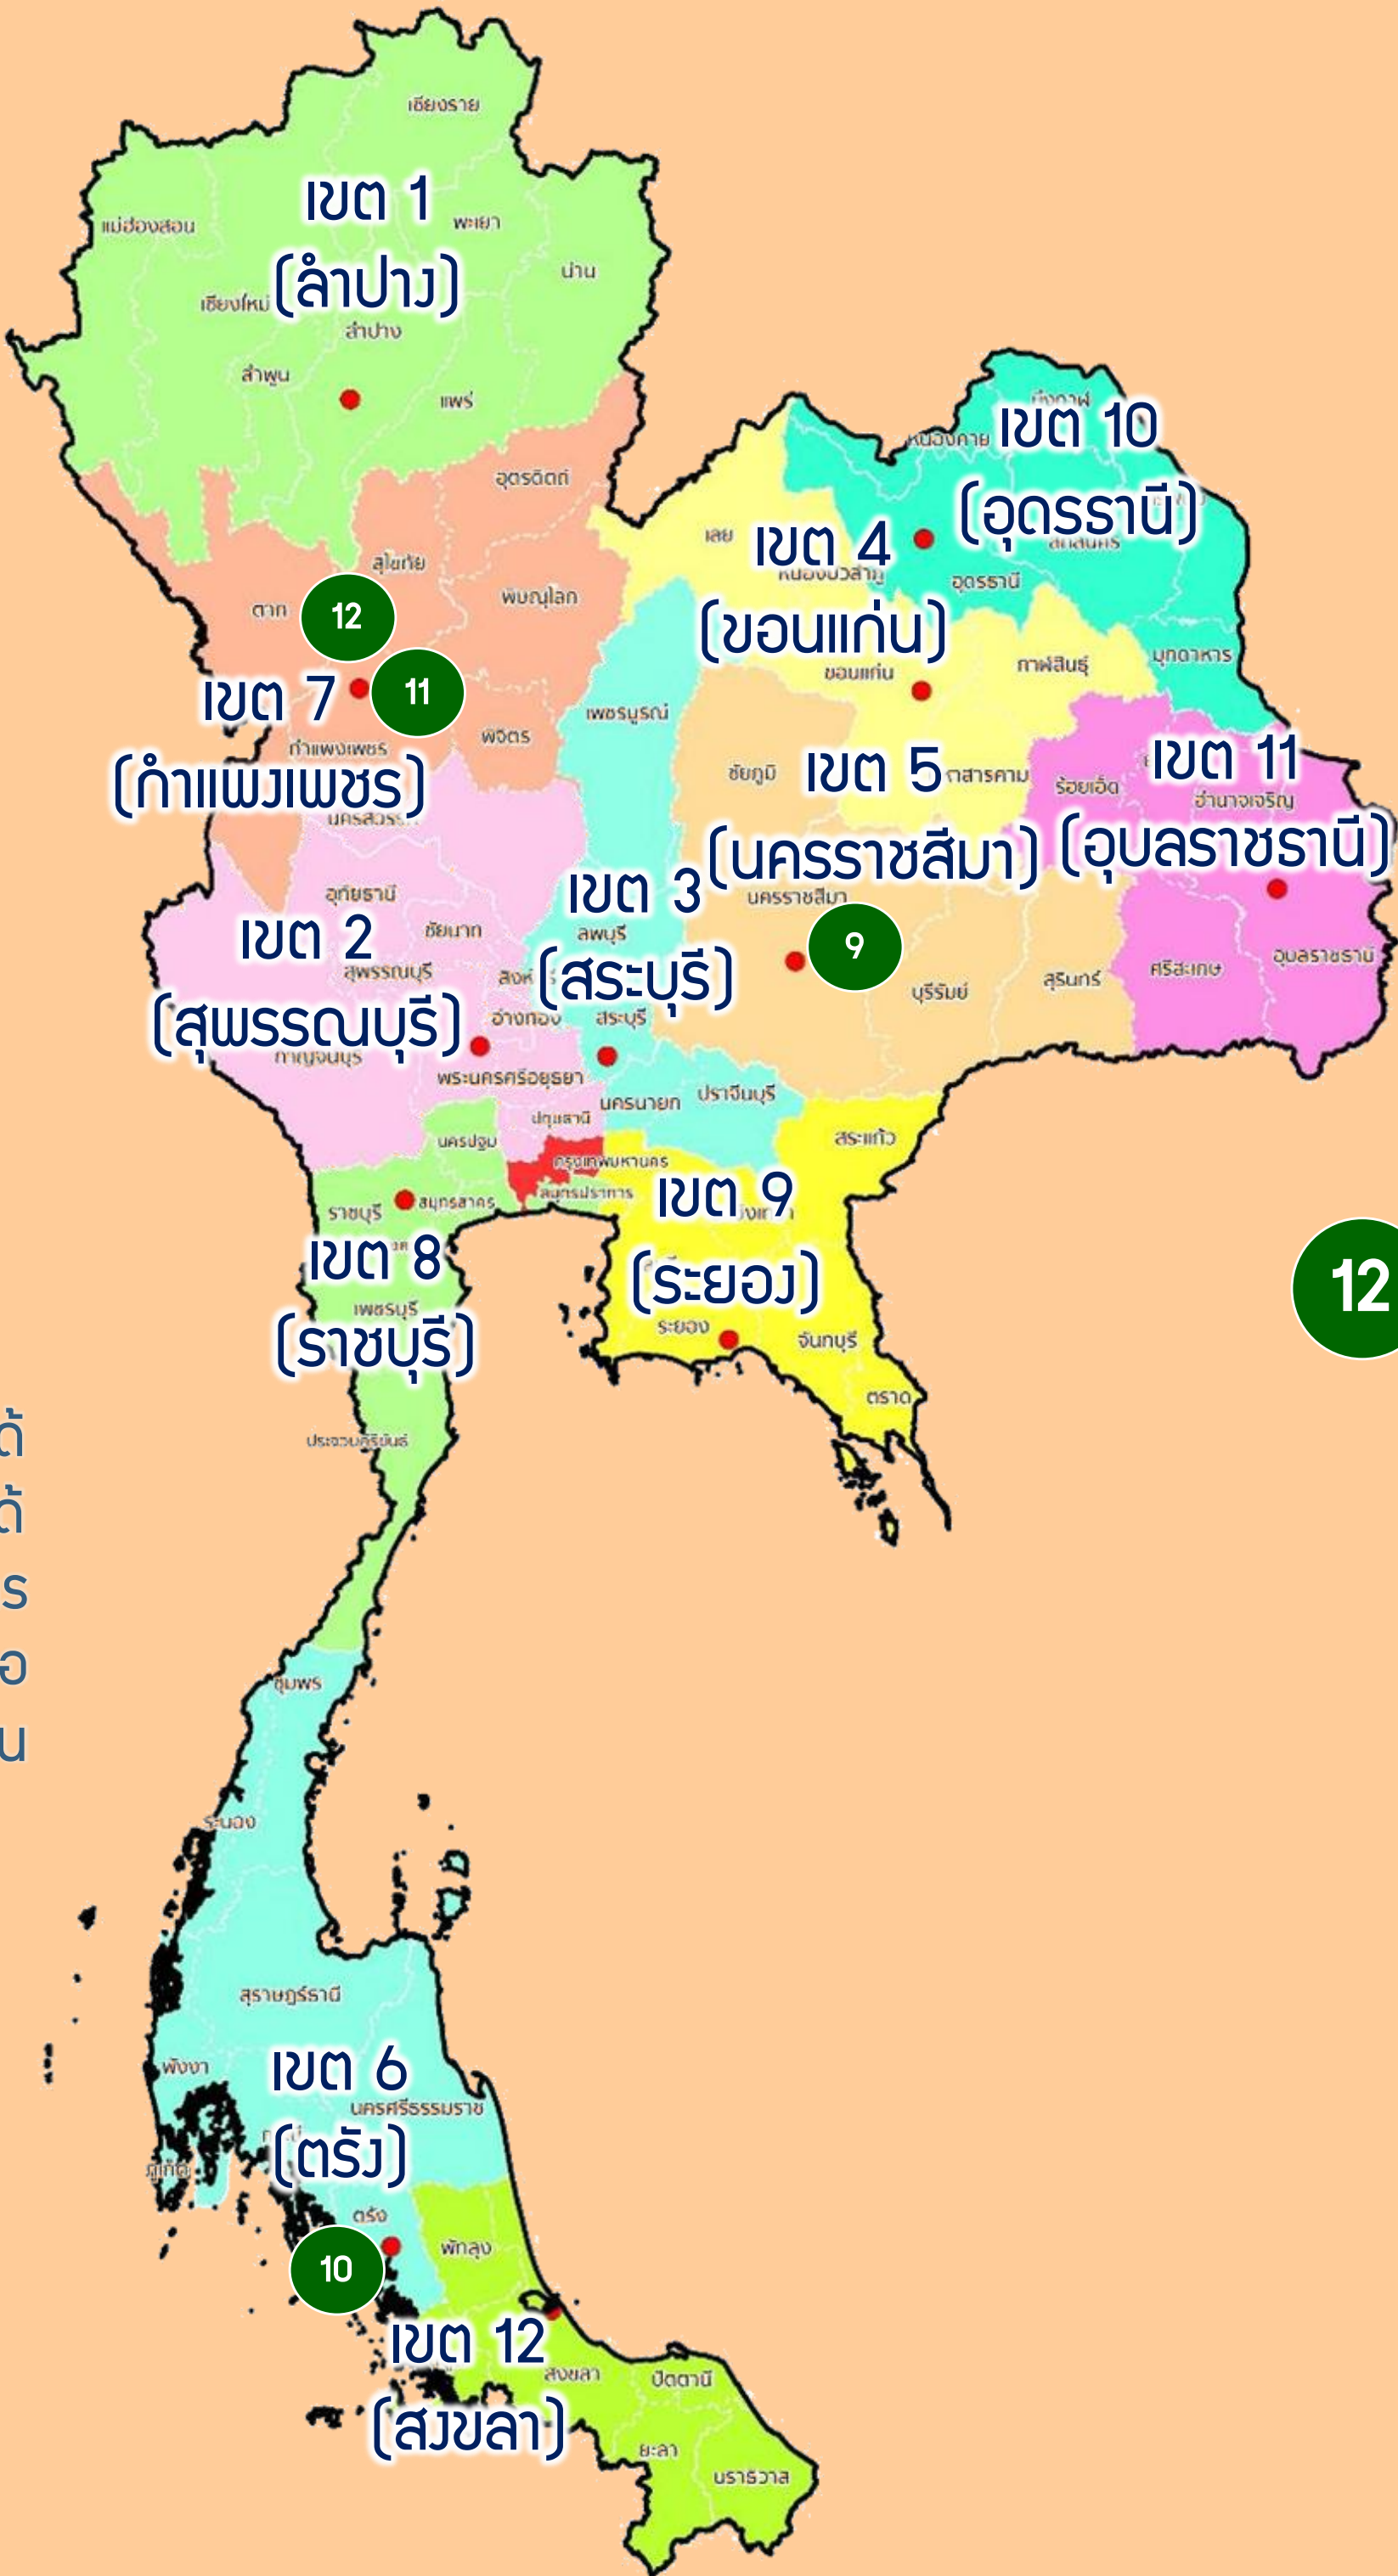

10 สบ.เขต 6 (ตรัง)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุต อำเภอมือ่งตรัง จังหวัดตรัง

นายมนเทียร จงจินากุล พอ.สบ.เขต 6 (ตรัง) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลมพื้่นทีมอบน้ำดื่มสะวดผลิตจากน้ำบาดาลทีได้มาตรฐาน ผ่านระบบ R0 บรรจุขวดขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลล้งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุต เพื่อ่นำไปช่วยเหลือบุคลากรกาการแพทยัและพู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคคิวด-19



12 สบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ 1.โรงเรียนบ้านหนองเดน หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพ อำเภอสัมพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร

2.บ้านโคกกระทือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอสรรค์สำโรง จังหวัดสุโขทัย

3.บ้านเนินมะคึก (ประปา) หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำร้อน อำเภอมือ่งตาก

นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลมพื้่นทีช่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและเปาล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองเดน บ้านโคกกระทือ และบ้านเนินมะคึก(ประปา) ให้สามารถใช้รงานได้เต็มประสิทริกาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียง แล่แก้ไขปัญหากาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค



ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,451
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	6



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่ย)

13 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

14 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ปริมาณ 1,500 ลิตร ให้กับ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิระ สุทธศิริ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 500 ไร่

16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

13 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ โรงเรียนวัดไชยธารา (เกิดศิริประชาสรรค์) ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบควบคุมประปาบาดาล เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบเพื่อให้คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้มีน้ำดื่มสะอาดใช้ ปัจจุบันใช้งานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว




15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายวิรัตน์ จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ นายวิระ สุทธศิริ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน (หัวหน้าโครงการ) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 500 ไร่ โดยมีผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังโครงการ

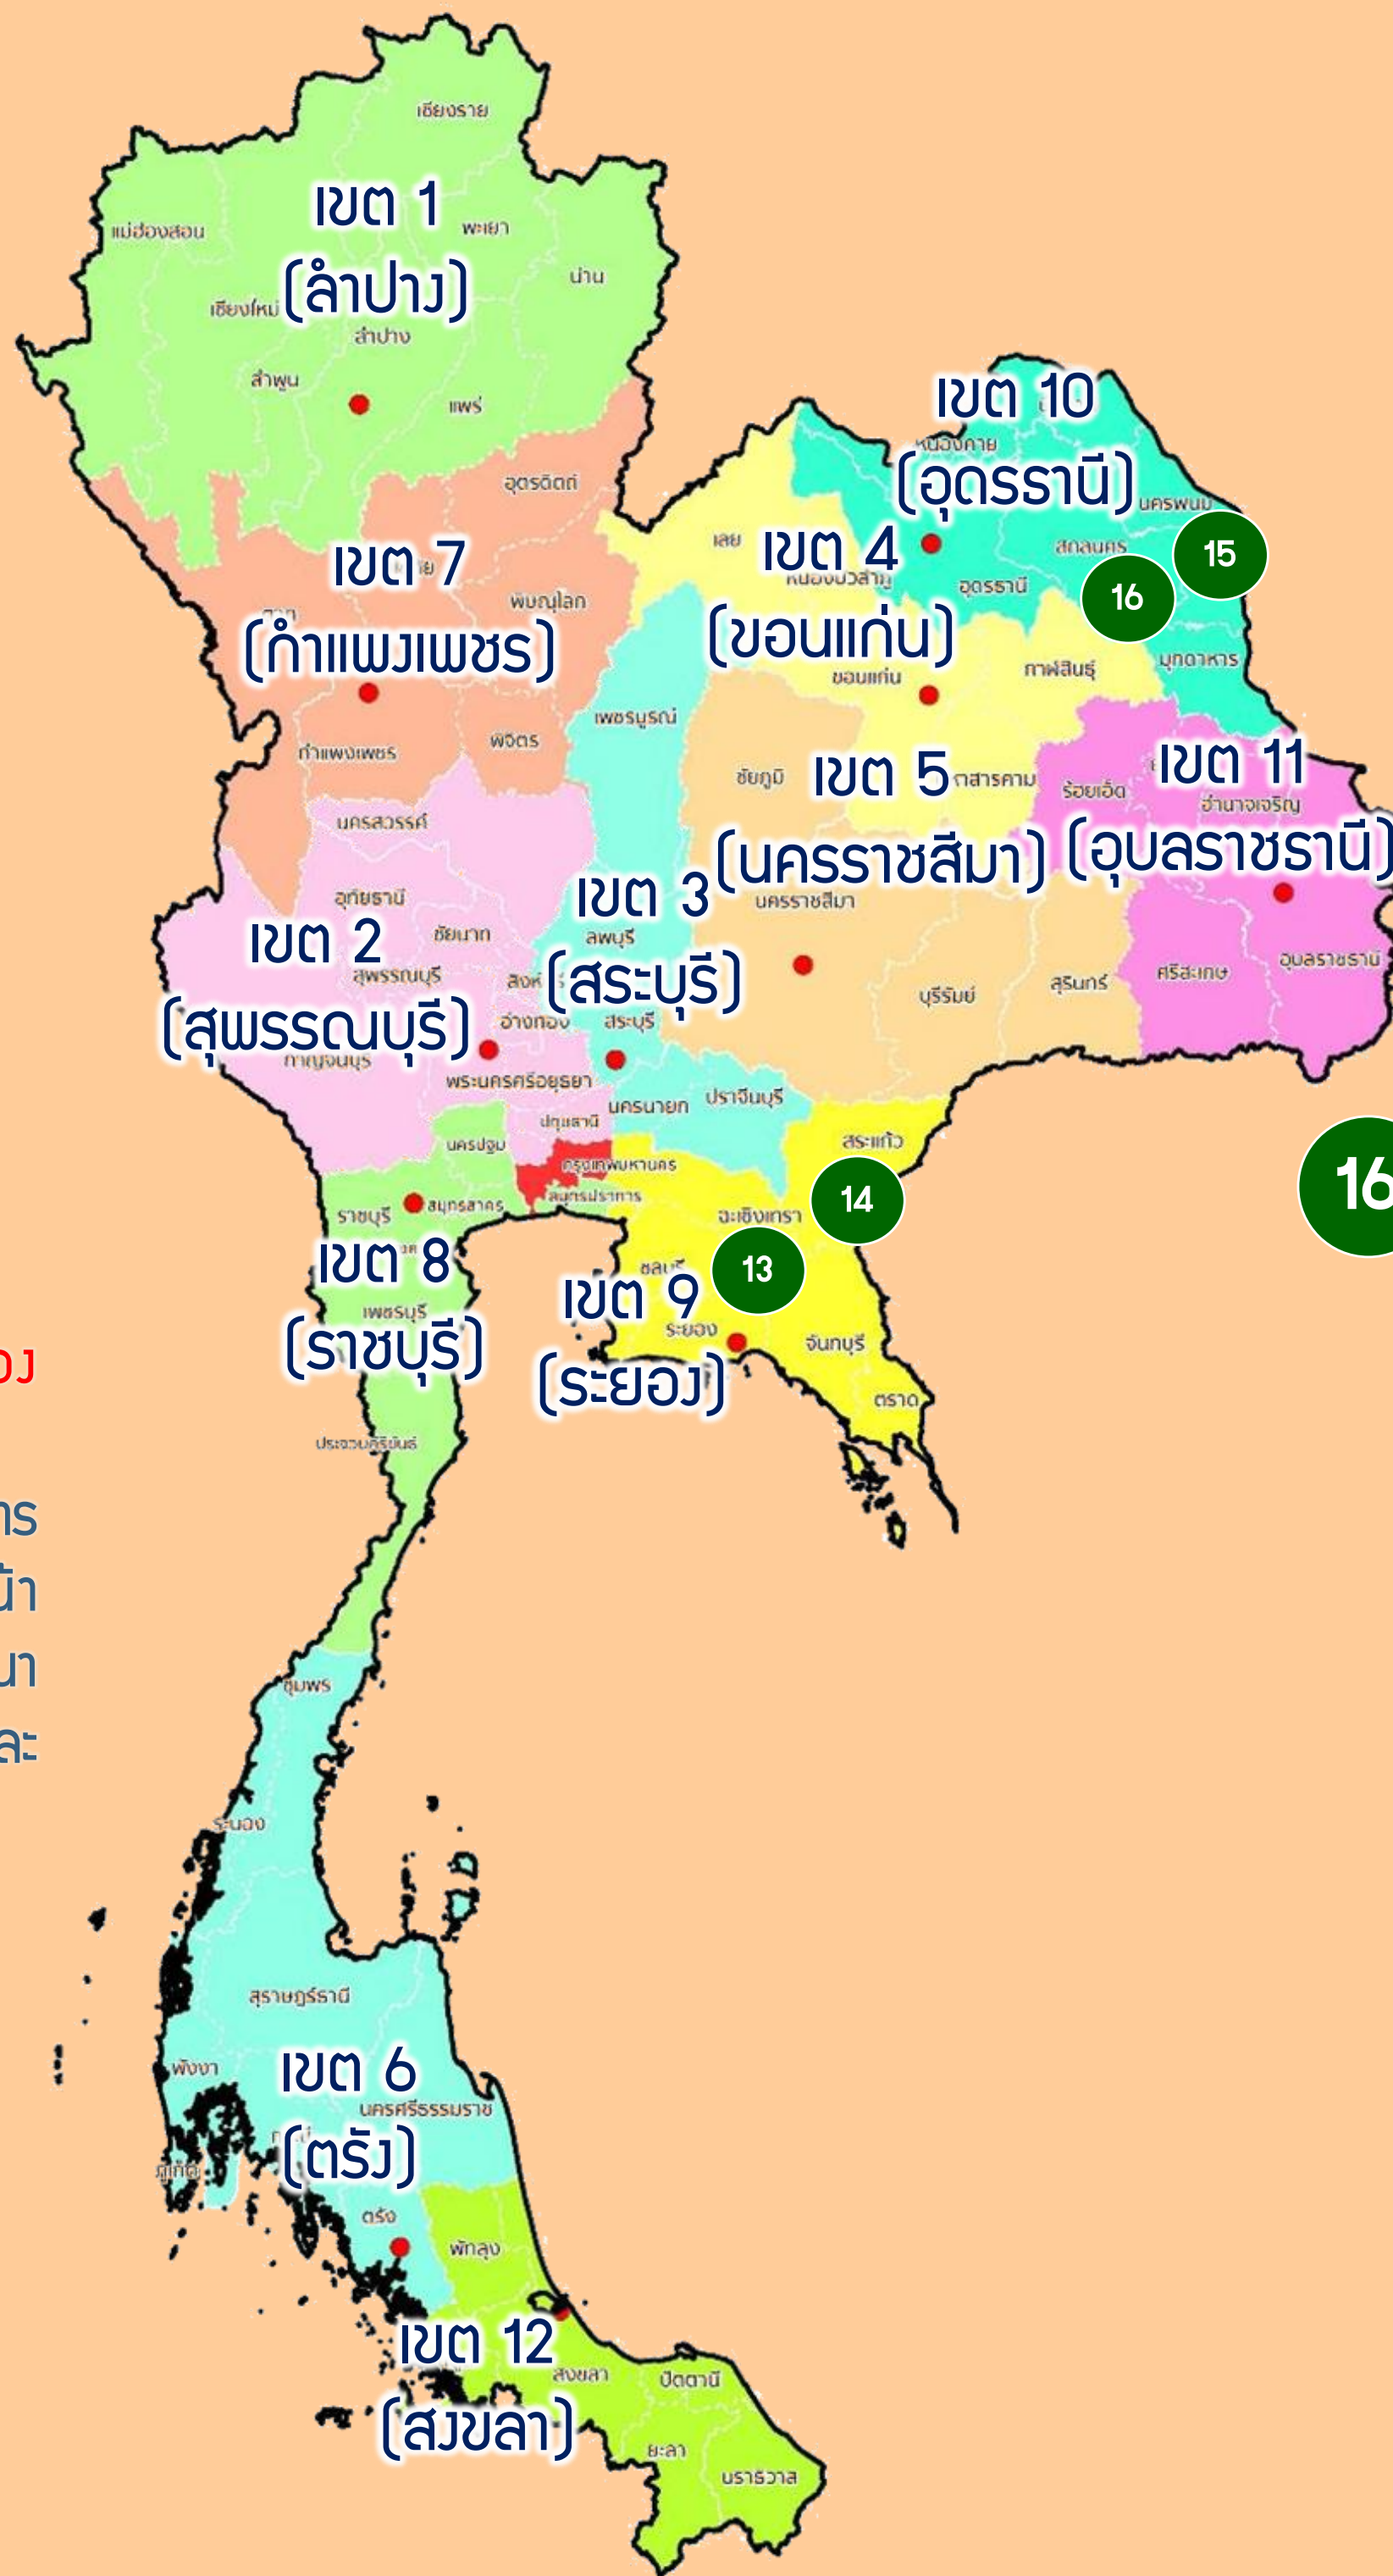

14 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายอานนท์ พงกุลา พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด ปริมาณ 1,500 ลิตร ให้กับ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยบริการตรวจรักษาเพื่อหาเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกัน



16 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค้อนิสไทย ตำบลแม่บาค อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวิรัตน์ จันทราภรณ์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาบาดาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและประชาชนใกล้เคียง ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค ใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียง



ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,451
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	6

P.4/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



17 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างทำความสะอาดให้กับ บ้านฟ้าประทาน

18 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างทำความสะอาดให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

19 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลสัวคม อำเภอสัวคม จังหวัดหนองคาย

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างทำความสะอาด เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ



18 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลและเป่าล้างทำความสะอาด เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ




19 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนิกรบไทย ตำบลบึงมะแล อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

- 1.นิคมฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาระบบ
- 2.มีการเก็บสถิติค่าไฟฟ้าเพื่อประเมินค่าไฟฟ้าก่อนและหลังใช้งานระบบพบว่าค่าไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้น
- 3.มีการประสานงานกับท้องถิ่นสามารถรับน้ำไปใช้งานได้ กรณีฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

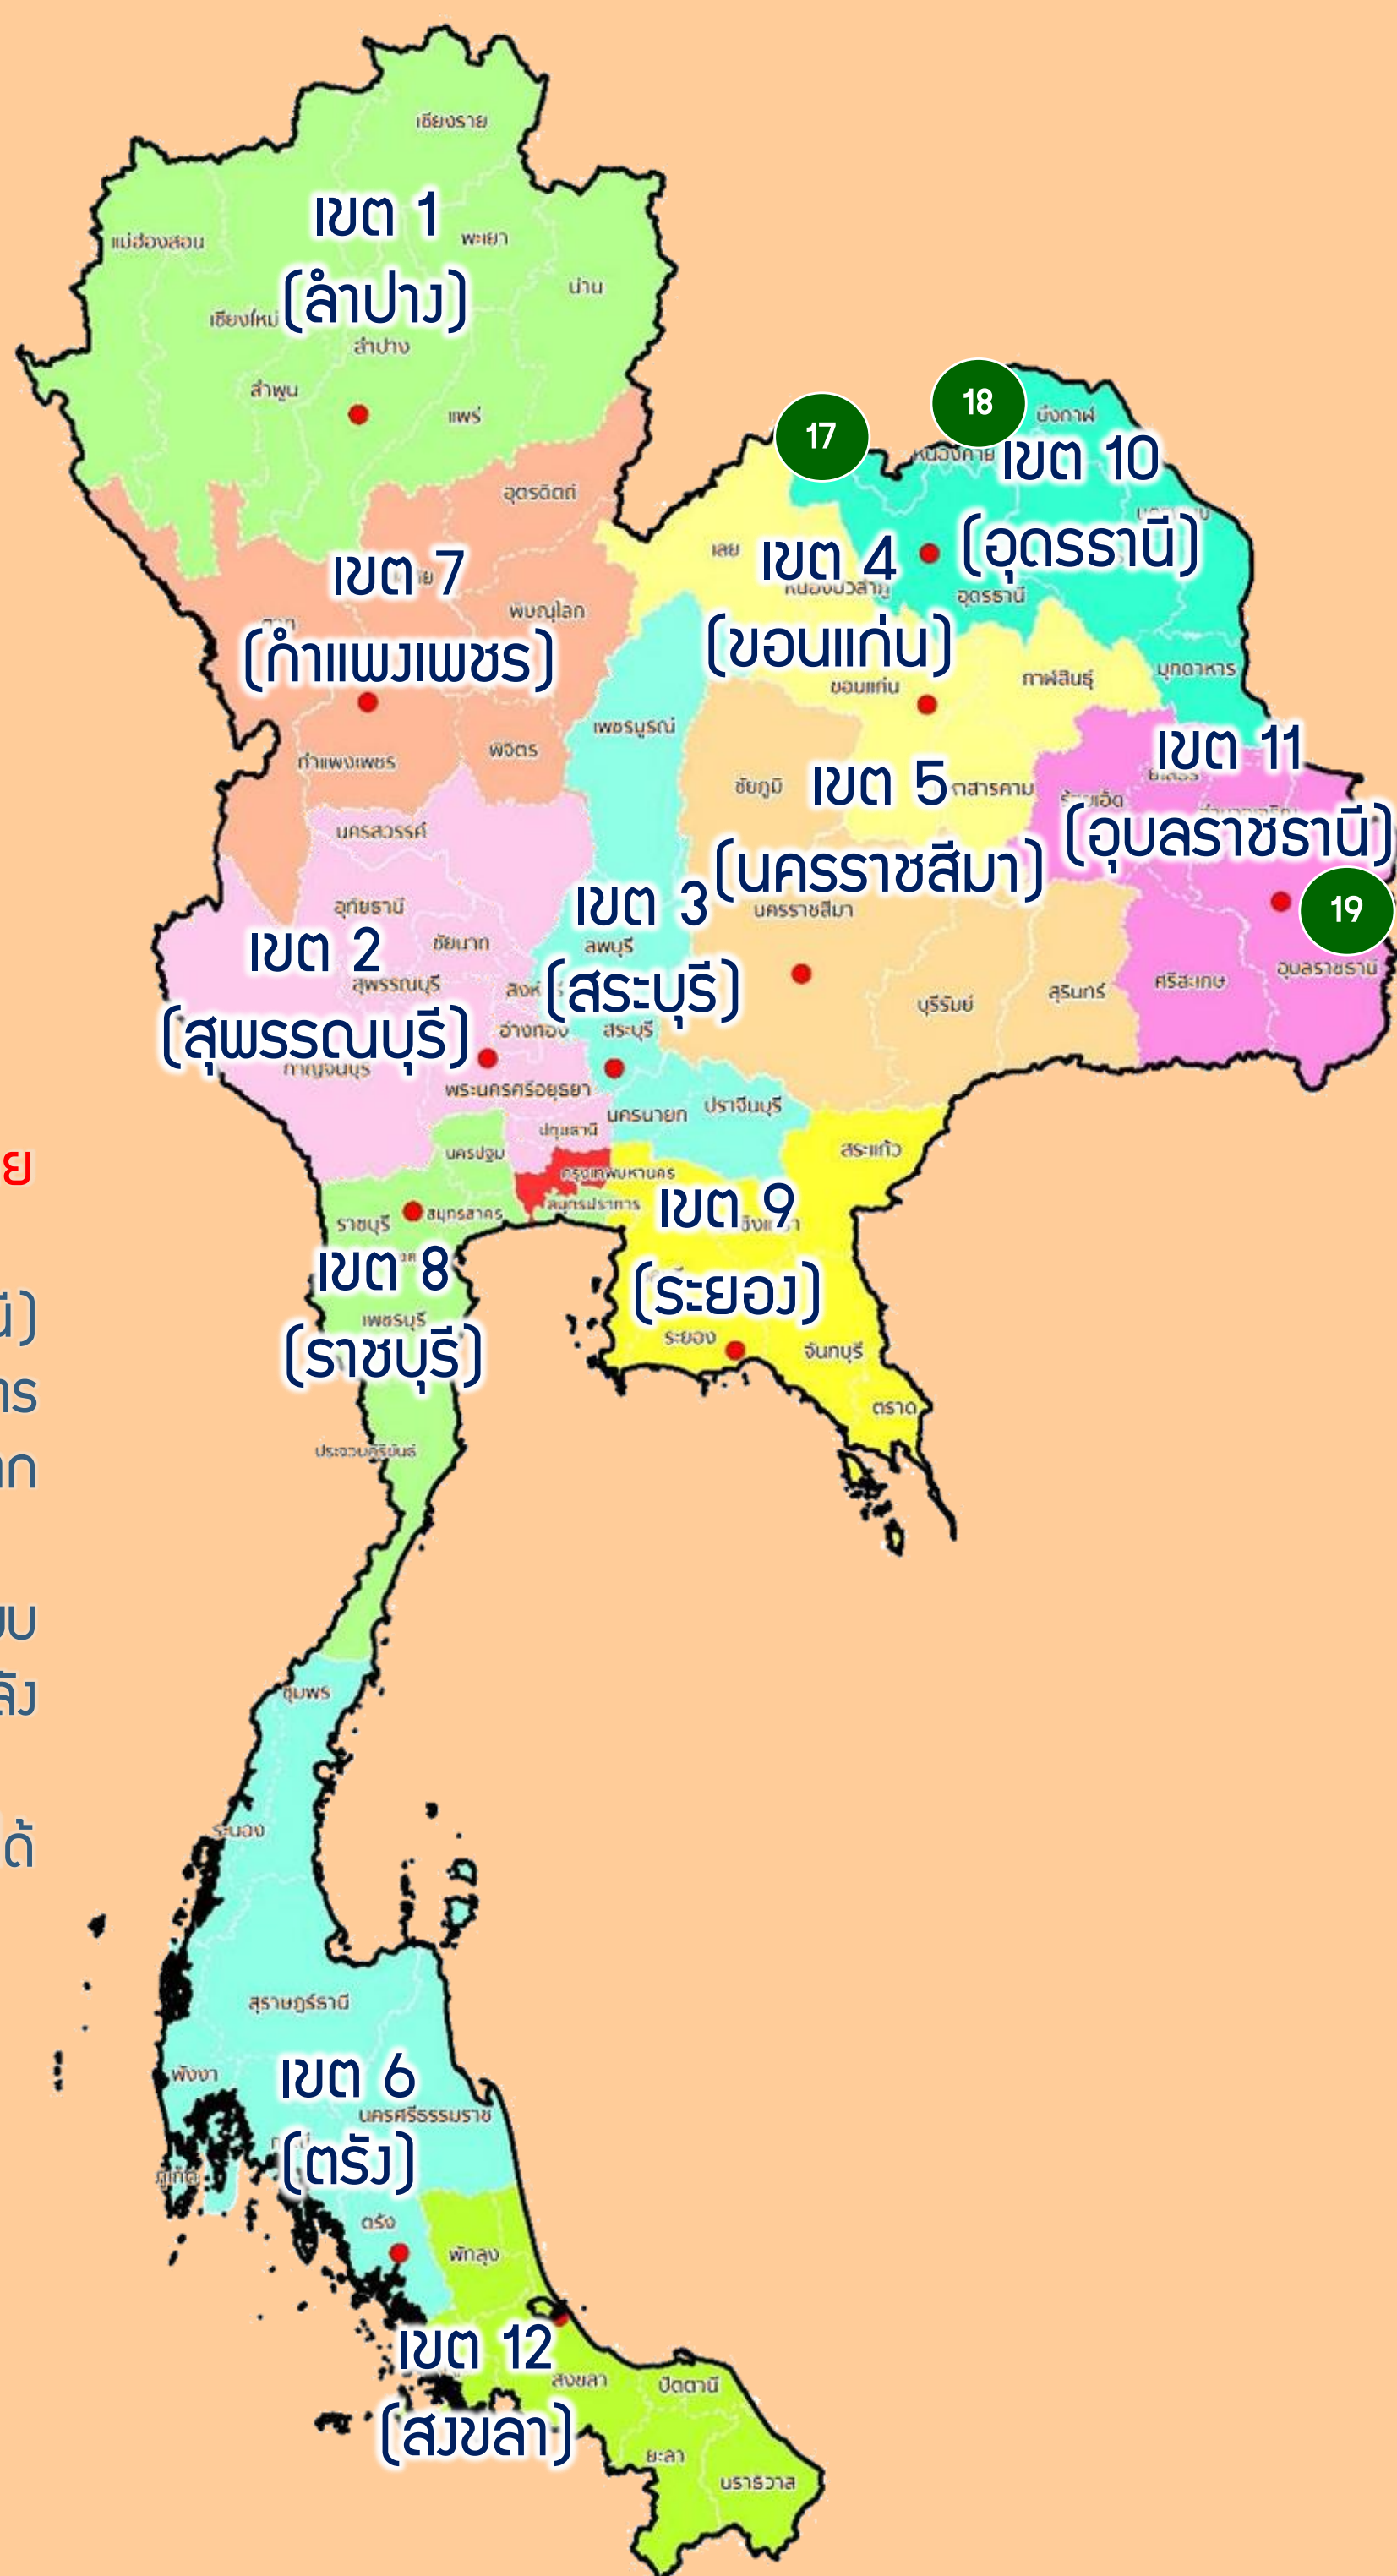

ประเภทข่าว	วันที่ 14 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 14 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	2,451
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	6

P.5/5



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

