

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./สอฝ./สคบ./กวน. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล น้ำผิวดิน และดิน บริเวณโรงงานผลิตเม็ดโพลีเมอร์และพลาสติก บริษัทหมีขี้เหล็ก เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สทบ.เขต 1 (ลำปาง) นายวิรัตน์ ปิยะรุ่งเรืองเกษม หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่


1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ./สอฝ./สคบ./กวน.

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อภบ. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล น้ำผิวดิน และดิน บริเวณโรงงานผลิตเม็ดโพลีเมอร์และพลาสติก บริษัทหมีขี้เหล็ก เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกองวิเคราะห์น้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและน้ำ รวมทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง ได้แก่ ดิน 22 ตัวอย่าง น้ำผิวดิน 10 ตัวอย่าง และน้ำบาดาล 28 ตัวอย่าง ในรัศมี 5 กิโลเมตร บริเวณรอบโรงงานฯ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound : VOCs) ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเก็บตัวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจากผลการตรวจสอบ พบสารสไตรีนในน้ำผิวดินปริมาณสูงมากกว่า 19,000 ไมโครกรัมต่อลิตร ขณะที่ตัวอย่างน้ำบาดาลจากบ่อเอกชน 2 แห่ง คือ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด และบริษัท ลักกี้เฟลม จำกัด ตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายใดๆ ส่วนน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ พบสารสไตรีนเพียง 0.4-3.7 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น (ค่ามาตรฐานน้ำใต้ดินกำหนดว่าต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) ดังนั้น น้ำบาดาล จึงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่ยังต้องติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังต่อไปอีกระยะ

2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น.
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,907 แห่ง 2,342 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,265 บ่อ

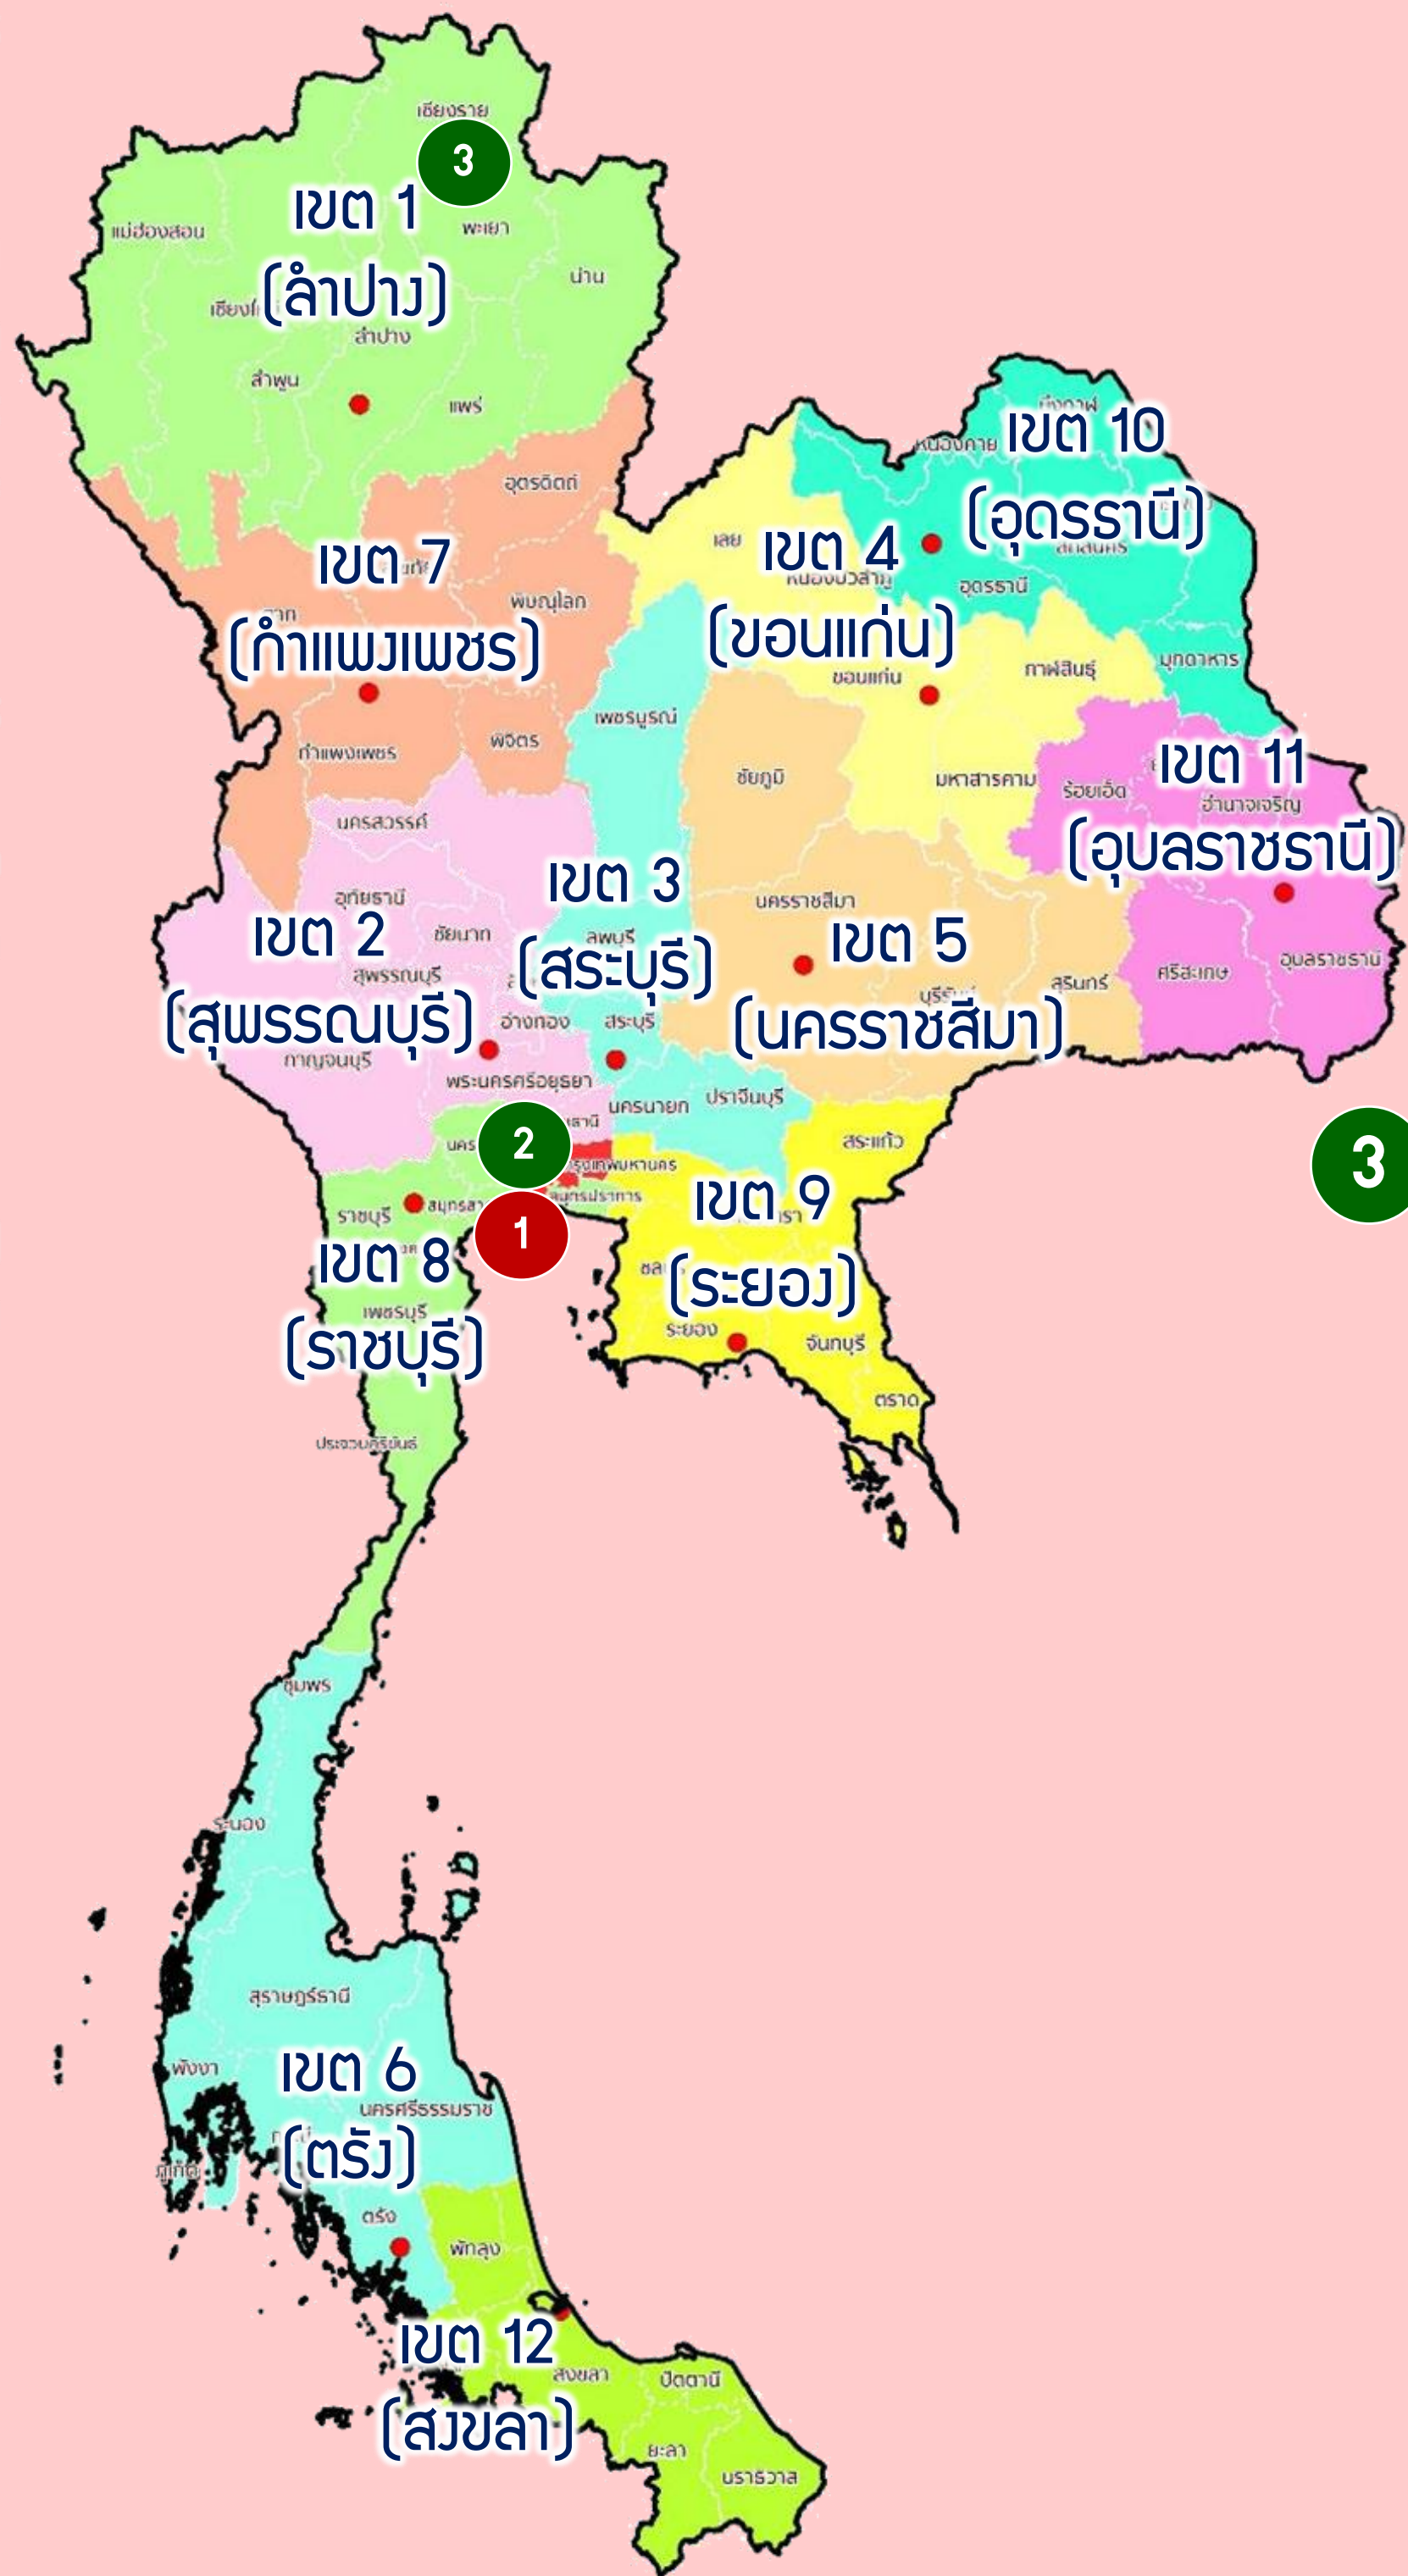

3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิรัตน์ ปิยะรุ่งเรืองเกษม หัวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ พื้นที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการและรับสมัครสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีดอนชัย มีสมาชิกทั้งหมด 57 ราย พื้นที่การเกษตร จำนวน 507 ไร่ ปลูกพืชข้าว ส้ม ข้าวโพด และลำไย มีการคัดเลือกคณะกรรมการใช้น้ำกลุ่ม และทีมบริหารเรียบร้อยแล้ว กำหนดจุดเจาะและพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และมีเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กฎหมายน้ำบาดาล



ประเภทข่าว	วันที่ 19 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 19 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,510
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	7



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (รวมบึงกุ)
- 5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดและให้กำลังใจชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการการศึกษาสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพัฒน่าน้ำบาดาล และตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน
- 6 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายไพโรจน์ ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำ ขั้นตอนดำเนินการ โครงการพัฒน่าน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
- 7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน หน่วยเจาะ H โครงการพัฒน่าน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

4 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายทนต์ศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาดใหญ่ 500 ไร่ (รวมบึงกุ) ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตรอย่างมั่นคง




6 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ บ้านยางบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และบ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมพลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

นายศักดิ์วิฑูรย์ ศิริวิธา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ได้สั่งการให้นายไพโรจน์ ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลงพื้นที่ประสานงานการบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ และกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองไผ่ บ้านยางบัว และบ้านภูดิน เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำขั้นตอนดำเนินการ โครงการพัฒน่าน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่กลุ่มเกษตรกร

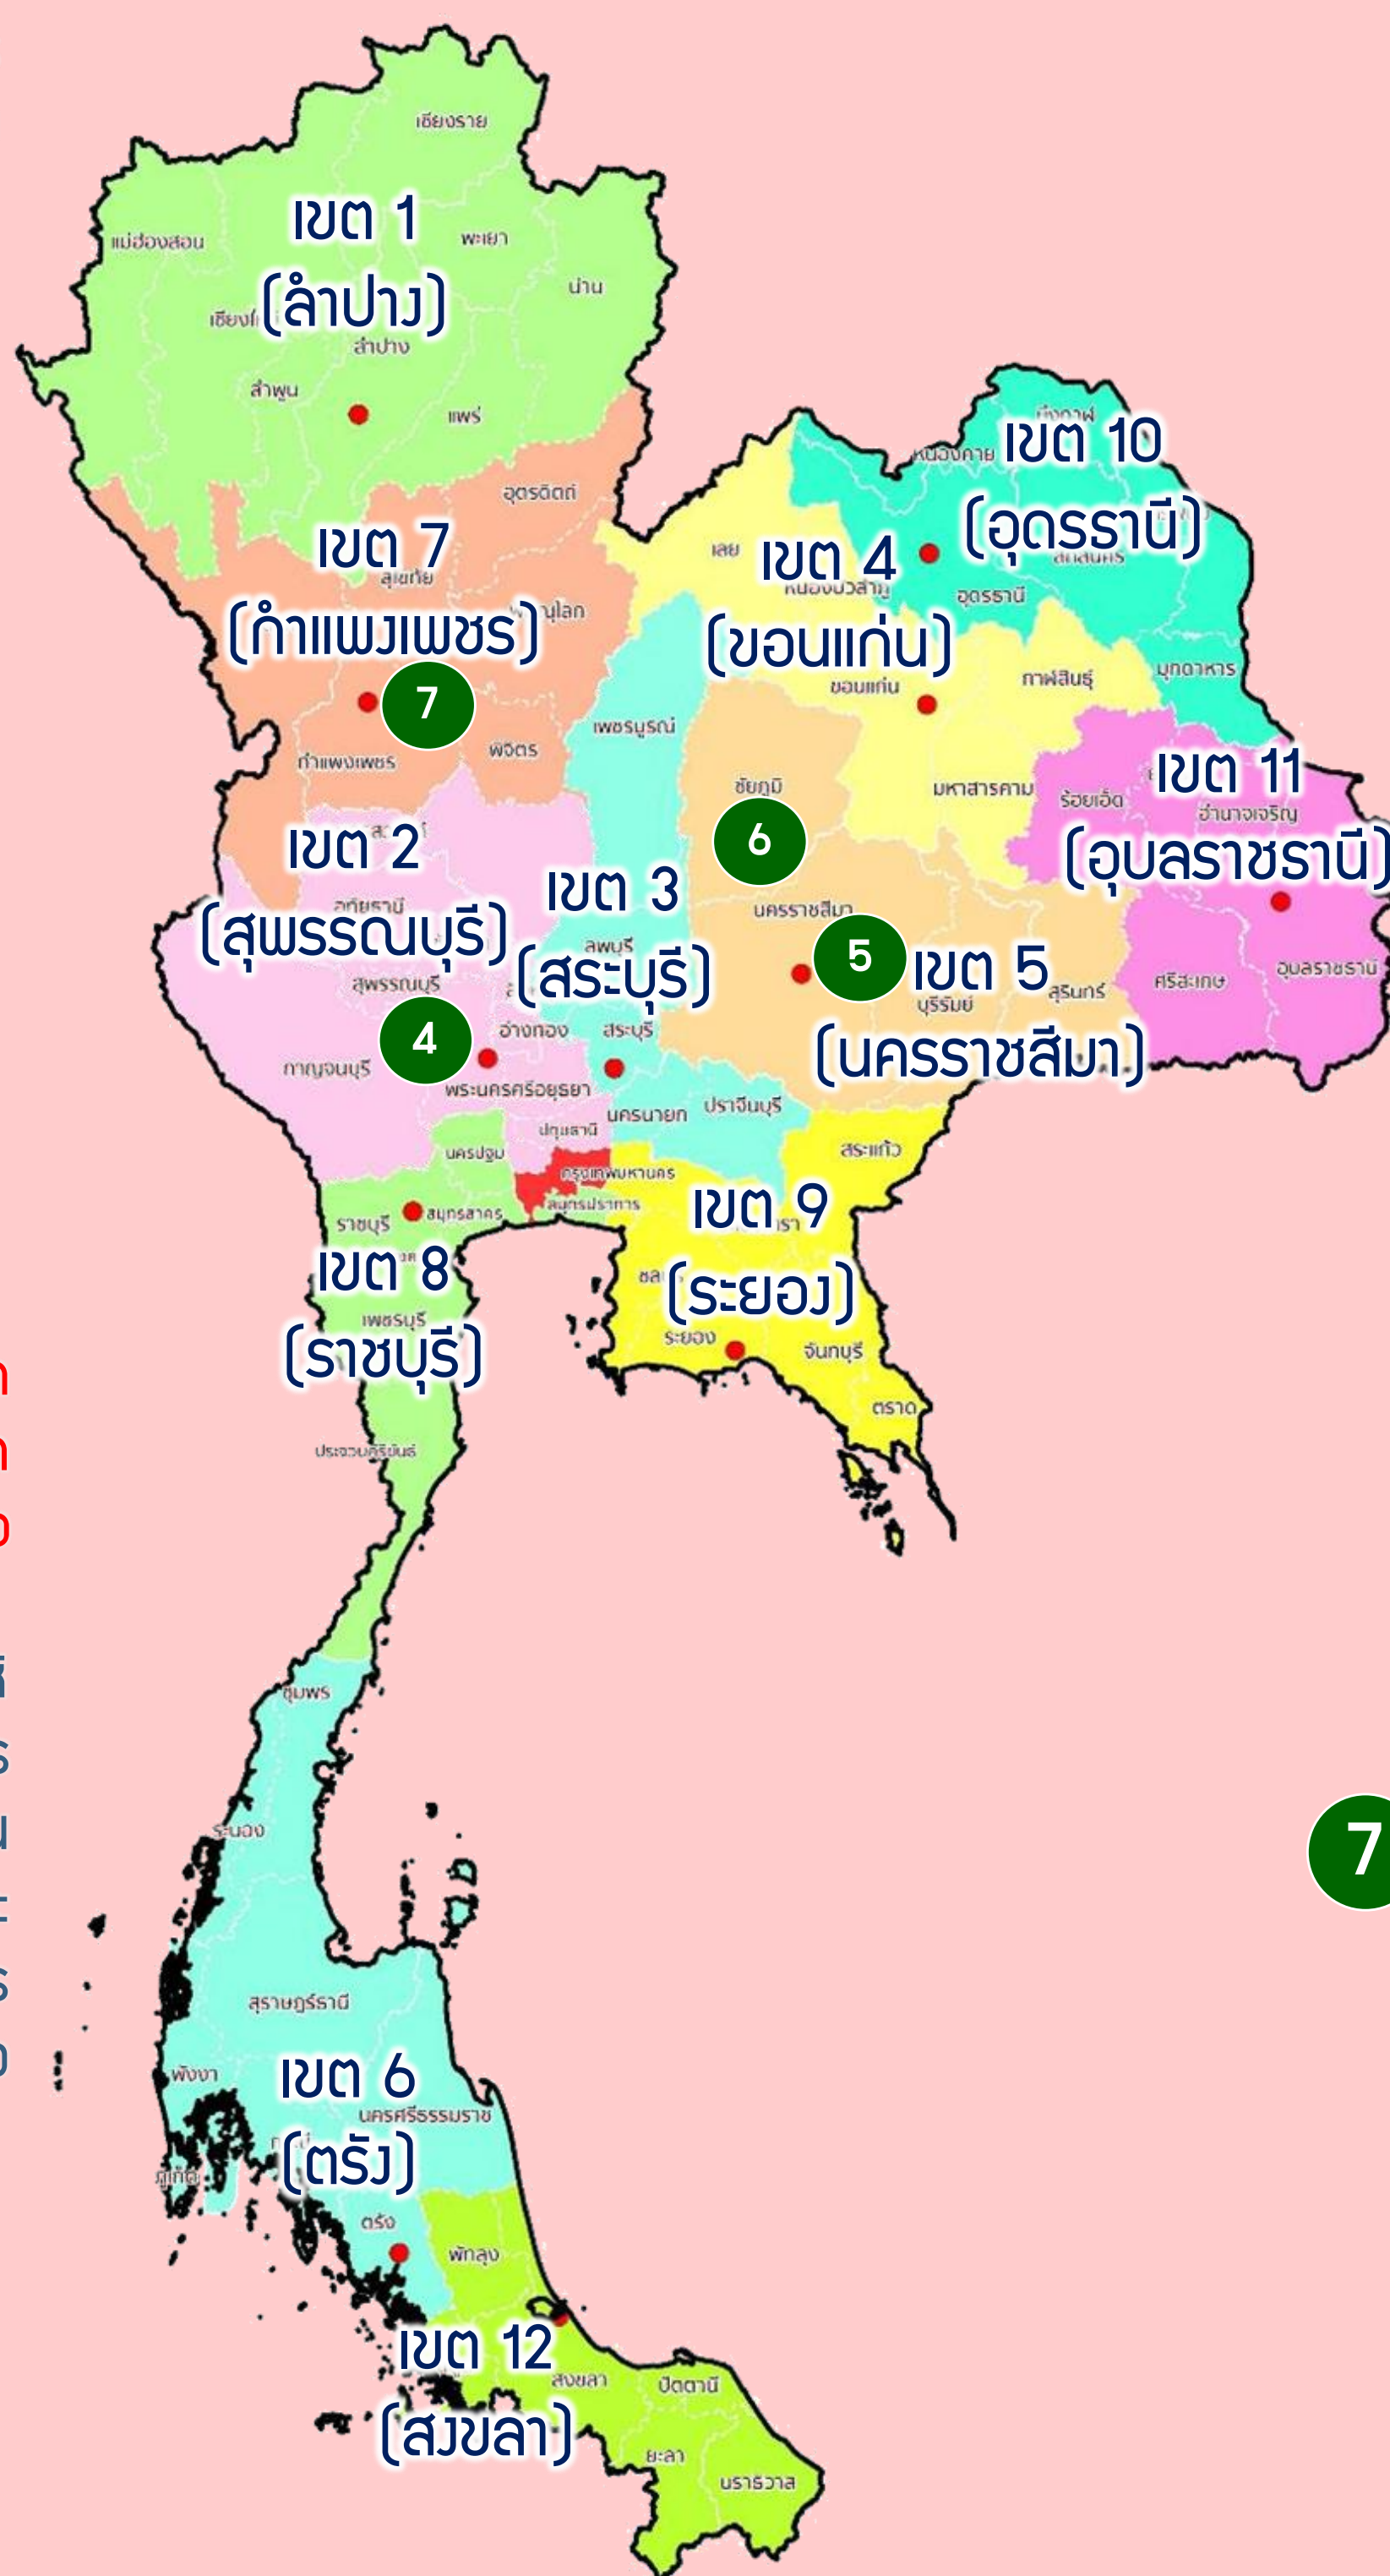

5 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ ตำบลสระเกษ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และบ้านหลุมพลา หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมพลา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นายศักดิ์วิฑูรย์ ศิริวิธา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดและให้กำลังใจชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังนี้
1.โครงการการศึกษาสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพัฒน่าน้ำบาดาล นายศรีณย์ เจริญโทสมค์ หัวหน้าชุดเจาะ A ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลสระเกษ
2.โครงการการศึกษาสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพัฒน่าน้ำบาดาล นายเกียรติศักดิ์ ไกรณันท์ หัวหน้าชุดเจาะ D ปฏิบัติการเจาะบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลสระเกษ
3.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาระบบให้กับ บ้านหลุมพลา โดยมีผู้ใหญ่บ้านหลุมพลาได้รับฟังเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป



7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านต้นดง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมนึก จิรัฐจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน หน่วยเจาะ H โครงการพัฒน่าน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน



ประเภทข่าว	วันที่ 19 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 19 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,510
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.2/4

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ช่วง)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และบ้านดงลาน
- 9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ
- 10 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,200 ขวด ปริมาณ 900 ลิตร ให้กับ ที่ว่าการอำเภอคลองขื่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
- 11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 300 ไร่

8 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ 1.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2.บ้านดงลาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามขา จังหวัดตาก
นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และบ้านดงลาน ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



10 สกบ.เขต 9 (ระยอง)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอาณนท พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดผลิตจากน้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน ผ่านระบบ RO บรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,200 ขวด ปริมาณ 900 ลิตร ให้กับ ที่ว่าการอำเภอคลองขื่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว บ้านวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ โดยมีระบบ เติมน้ำผ่านบ่อวนคอนกรีต ความลึกบ่อระดับตื้น ไม่เกิน 15 เมตร




11 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

นายวินิต จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการ เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ 300 ไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้พอเพียงสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

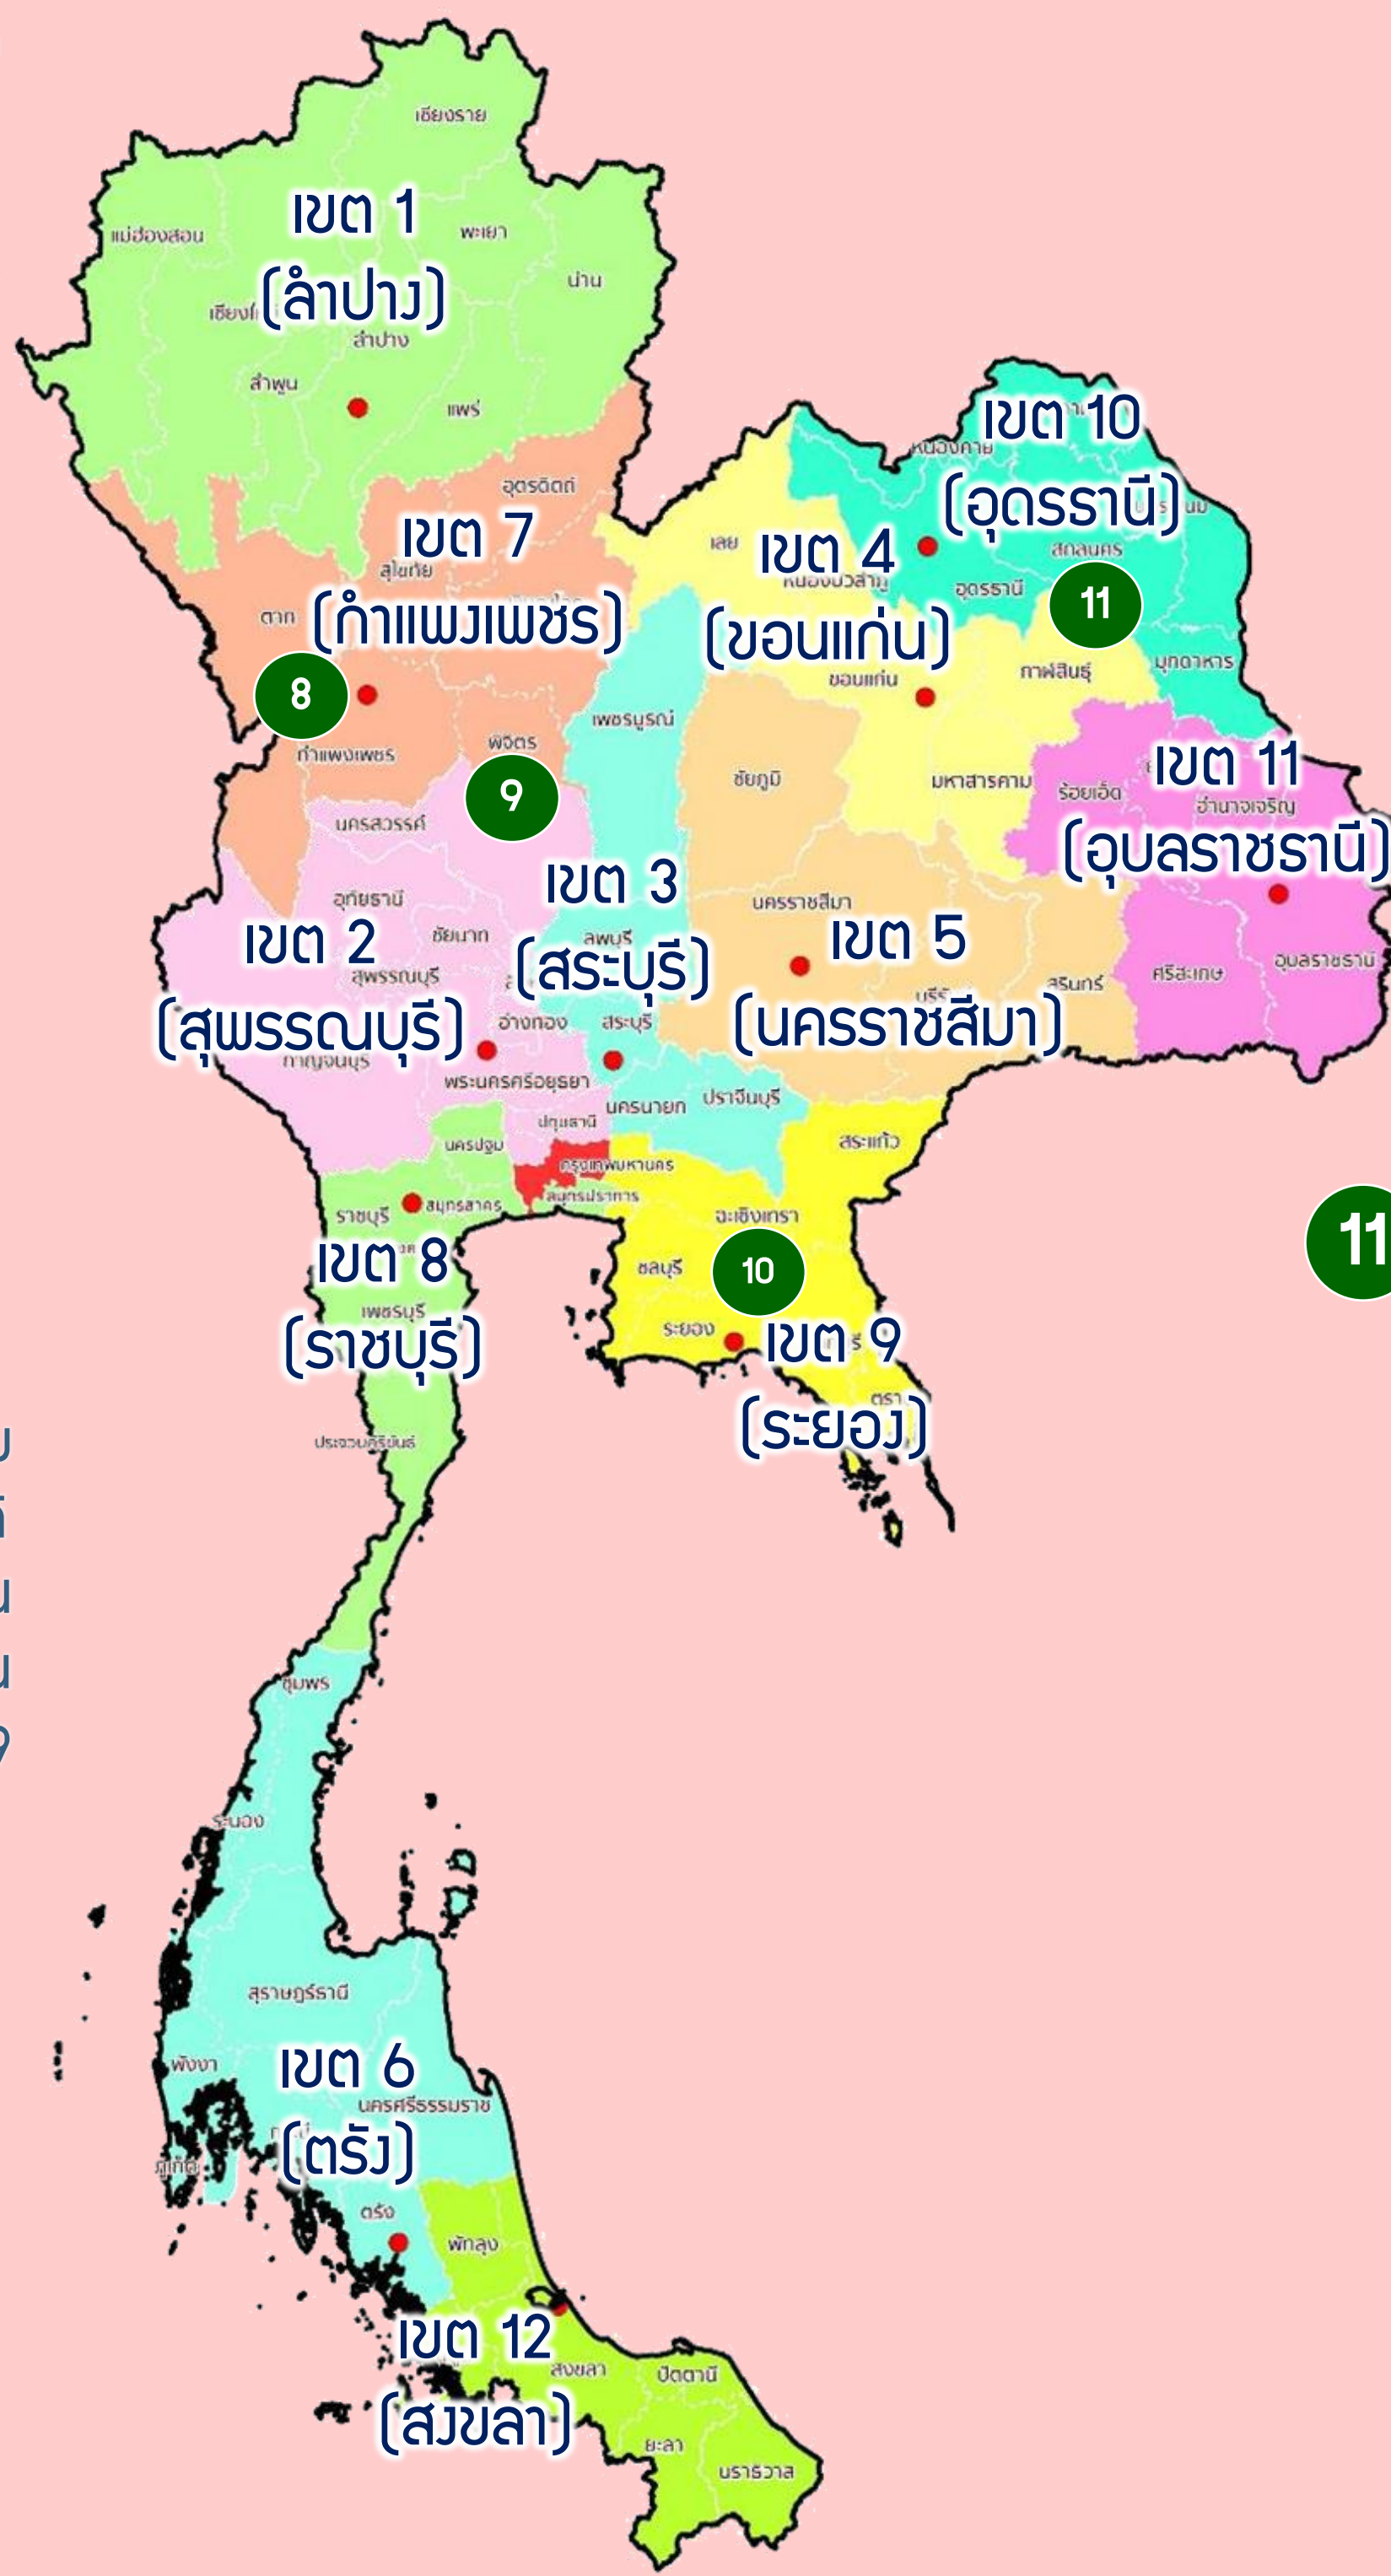

ประเภทข่าว	วันที่ 19 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 19 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,510
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัย (1 ข่าว)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



12

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการลงเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า 450 คน

12

สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)


วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พว.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ได้สั่งการให้ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการลงเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า 450 คน โดยมีข้อมูลบ่อน้ำบาดาล สามารถผลิตน้ำได้เพิ่มมากกว่า 88,000 ลิตรต่อวัน ดังนี้

- 1.เจาะบ่อลึก 18 เมตร
- 2.ปริมาณน้ำ 5.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- 3.ระดับน้ำปกติ 4 เมตร
- 4.ระดับน้ำหลังปั๊ม 10 เมตร
- 5.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า ลึก 12 เมตร
- 6.ท่อน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 60 เมตร

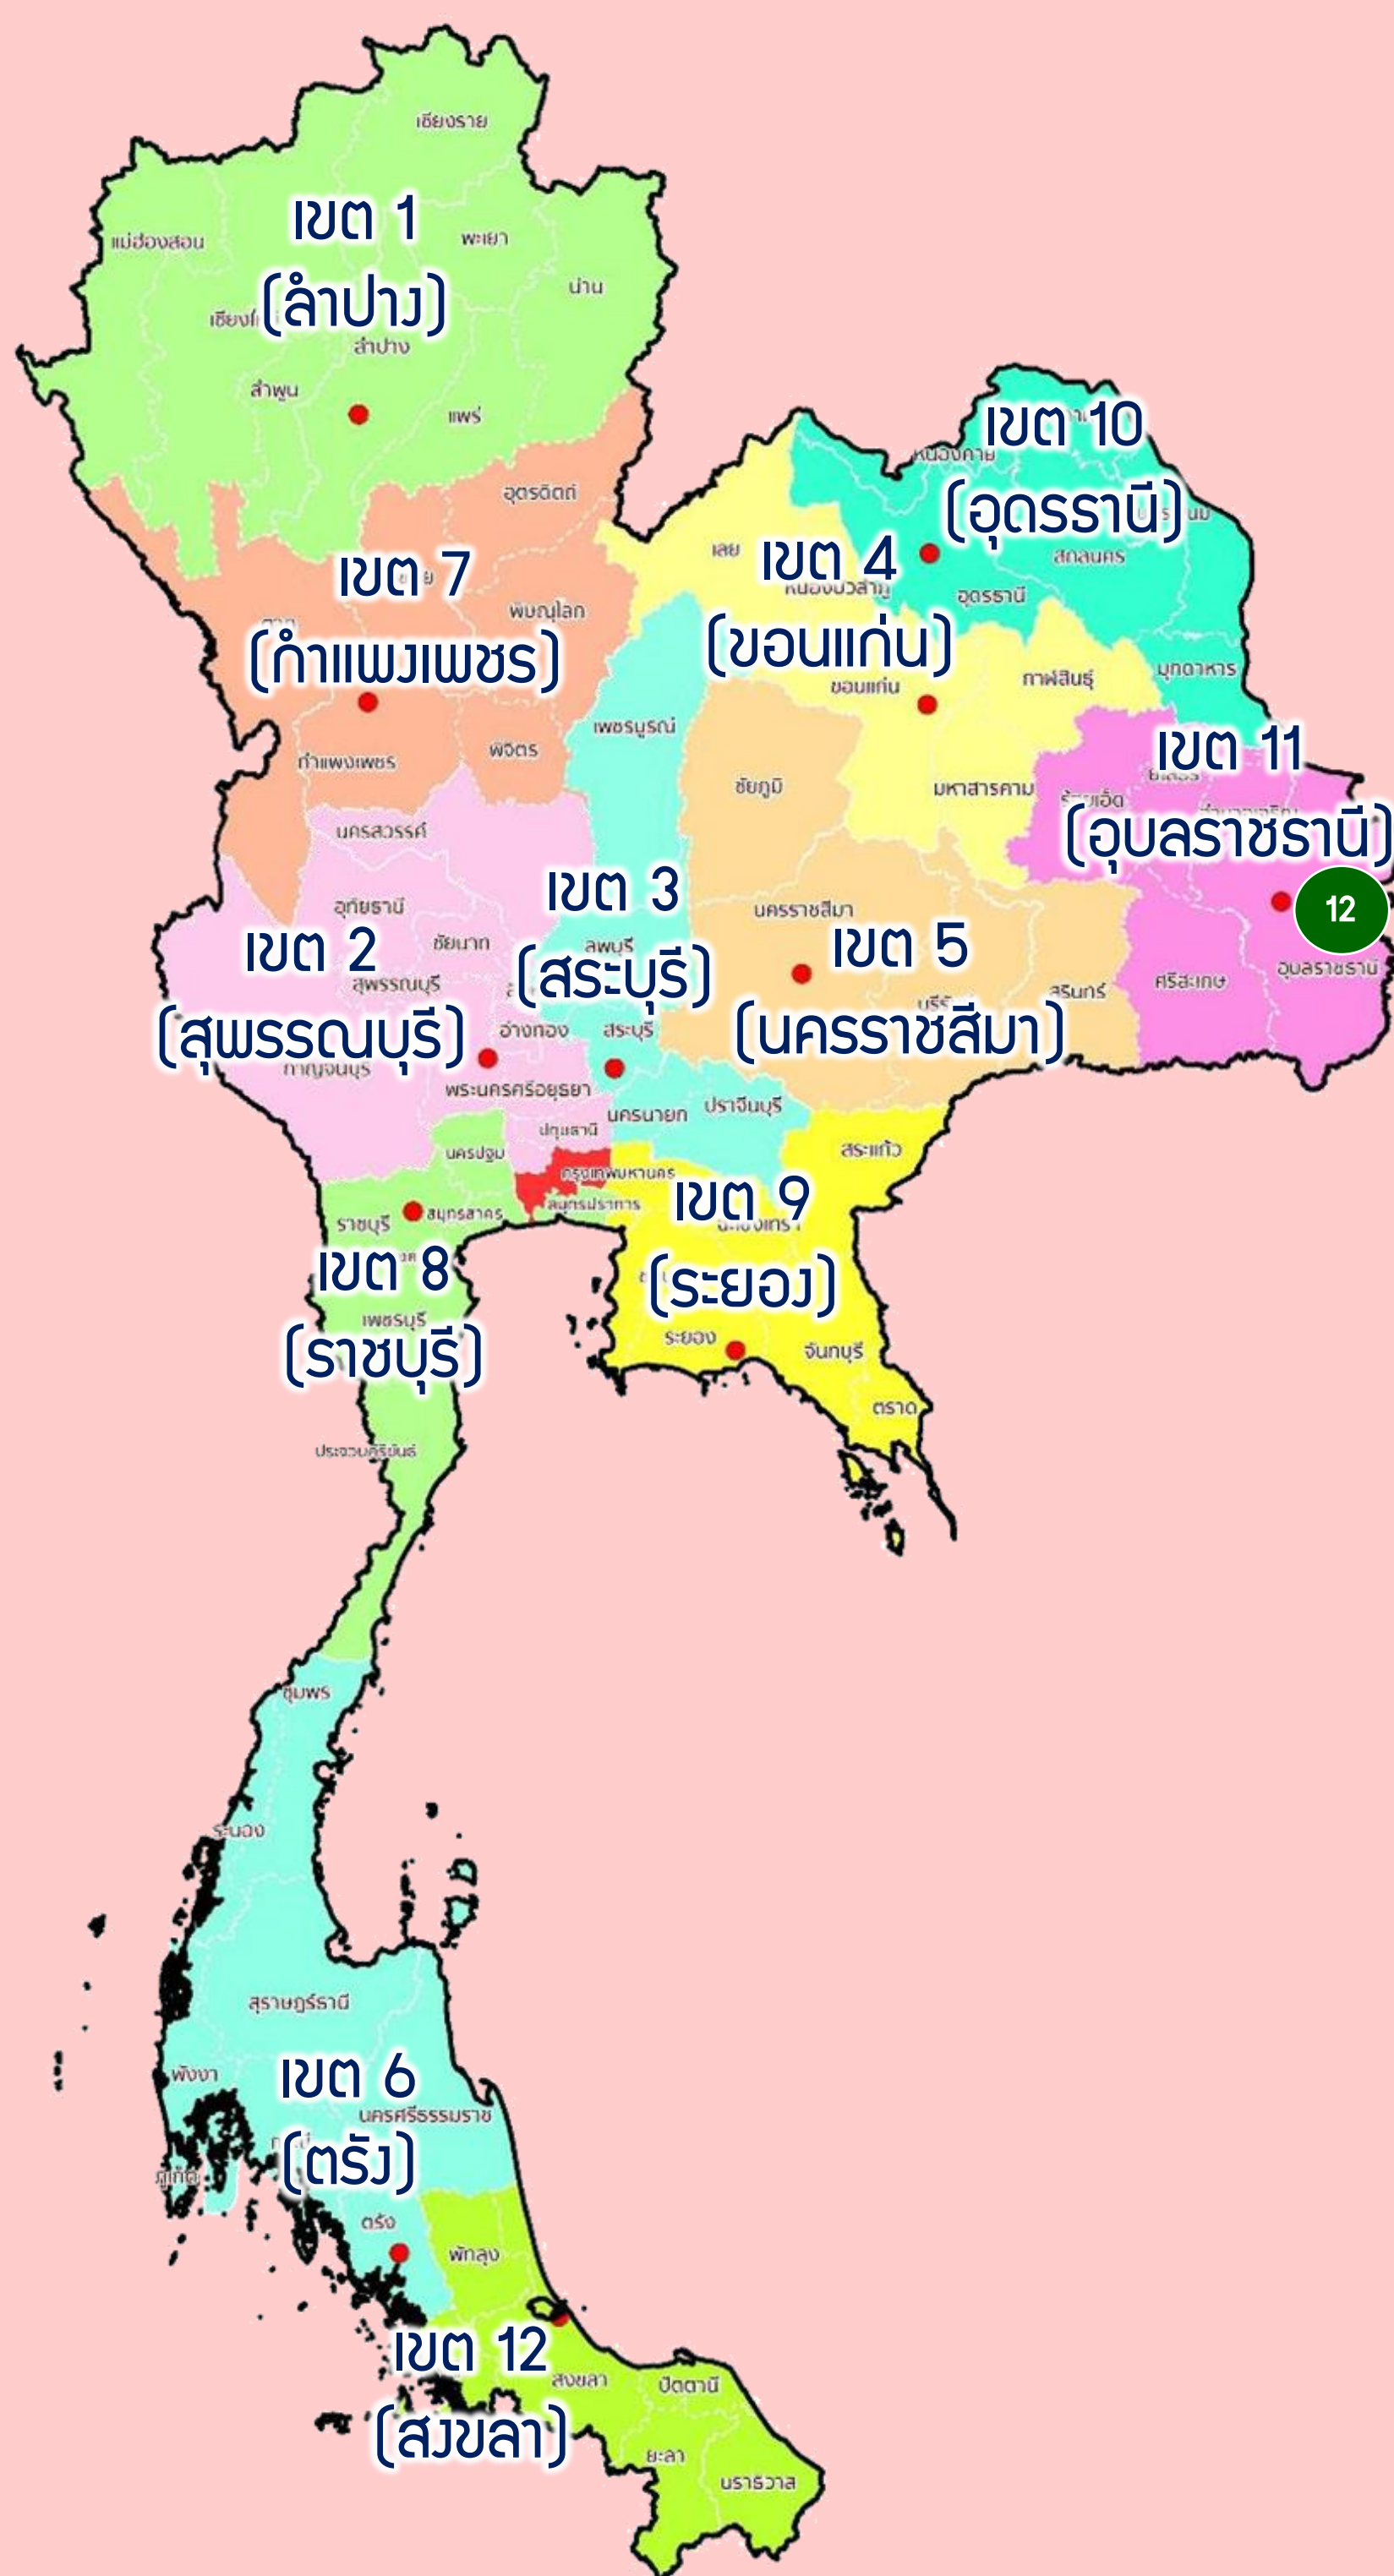

ประเภทข่าว	วันที่ 19 ก.ค. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 19 ก.ค. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	11	2,510
2.ประเด็นข่าวด้านลบ	1	7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

