


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

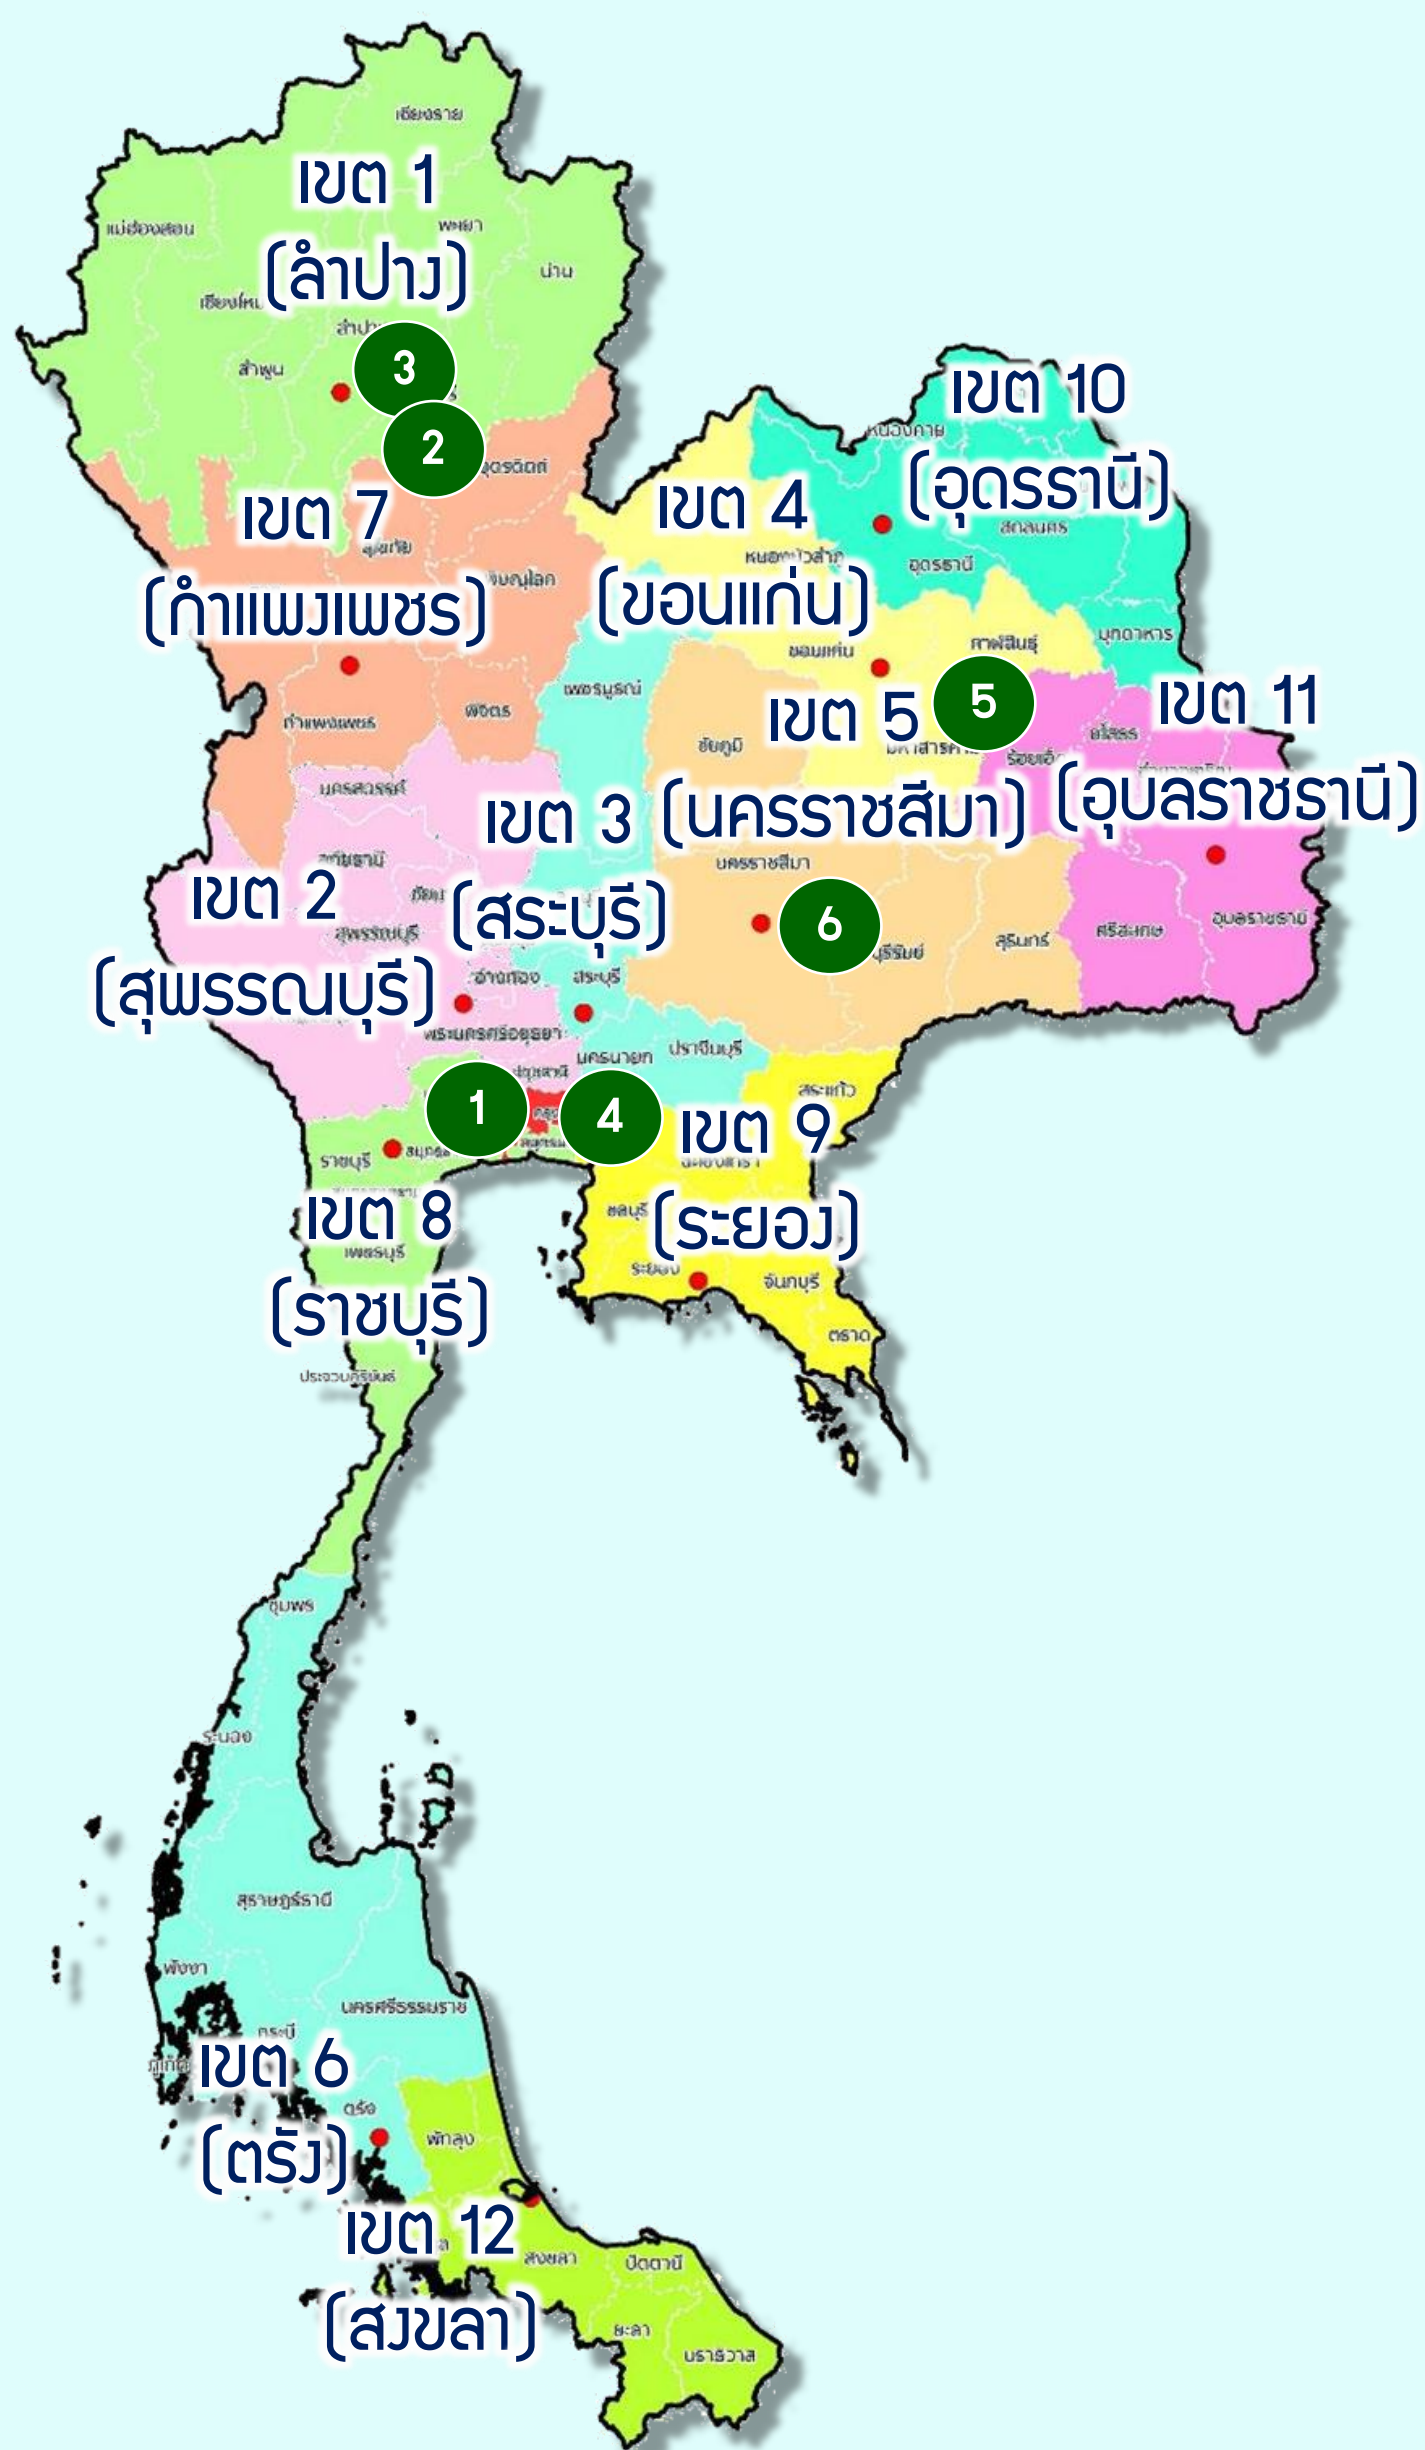

1. สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล นางรวมทรัพย์ คณะณะ พอ.สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบ ได้บรรยายการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้กับ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



2. สทบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยซ่อมบำรุง ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้ง (วิกฤล) ณ บ้านดอนกว๋าว ม.5 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่



3. สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับ เทศบาลตำบลดินบุรี เพื่อบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และแจกจ่ายภาชนะบรรจุน้ำดื่มแบบเกลลอนและขวดน้ำ ให้กับประชาชนเพื่อใช้บรรจุน้ำจาก จุดจ่ายน้ำ โครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนบนถนนสายหลัก/สายรอง ทั่วประเทศ ระยะที่ 2 นำไปอุปโภค บริโภค ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดินบุรี อ.ดิน จ.ลำปาง



4. สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายทวิศักดิ์ เพ็ชรรักษา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายบุญโชค แซ่โว่ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้ โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อความเข้มแข็ง ปีบัญชี 2564 ร่วมกับ สำนักงาน ร.ส.ก.จังหวัดปราจีนบุรี/สำนักงาน ร.ส.ก. จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทร์ ธีรสิทธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก



5. สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับสถานีตำรวจภูธรภมราไสย อ.ภมราไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เนื่องจากพนักงกับแม่น้ำชีพังกทำให้ถนนขาด ไม่สามารถสัญจรได้ ณ บ้านเจริญ ม.7 ต.ท่าก้อ อ.ภมราไสย จ.กาฬสินธุ์



6. สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของหน่วยฯ B โดยมี นายสุภรณ์ นันท์ ศรีวิพัฒน์ เป็นหัวหน้าชุด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยมี นายวุฒิพงษ์ ดุสิตธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช และนายโกมล บุญญาพรมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมรับฟังวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และเร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ประชาชนได้ใช้น้ำกินแล้วนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช บ้านโนนพุก ม.2 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา



ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	568
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		4




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

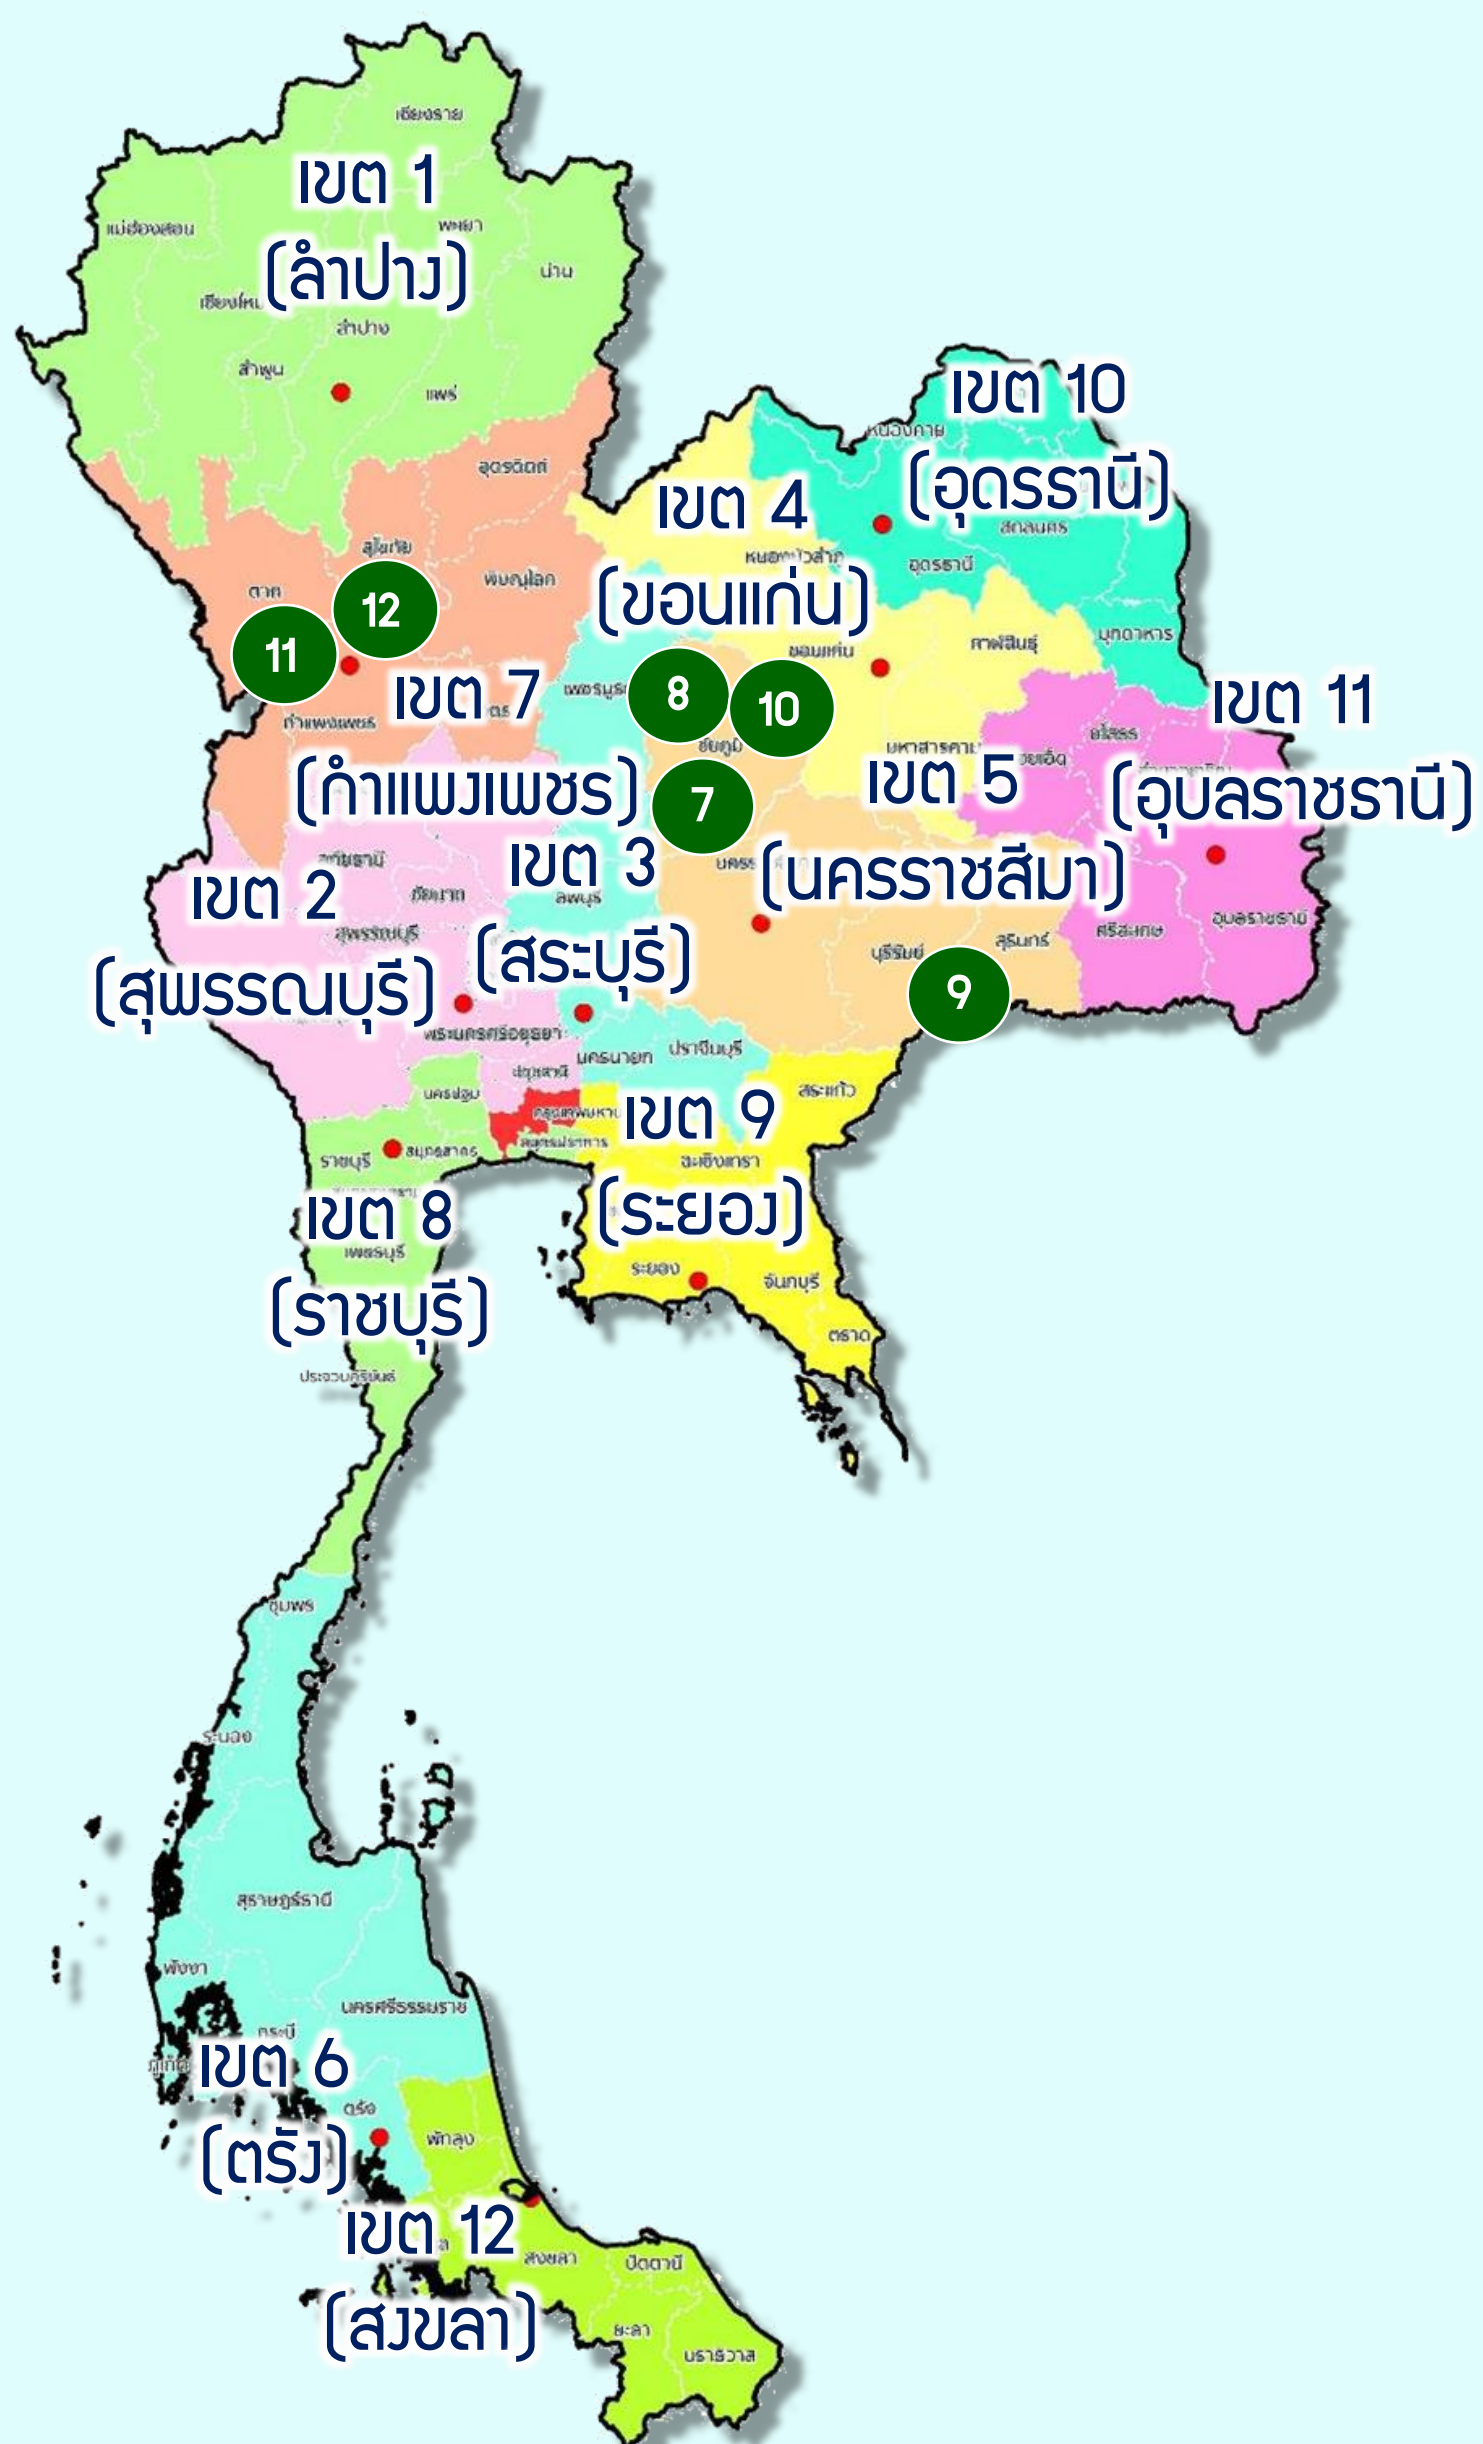

- 9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ และสำรวจตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่ตามคำขอ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ และ 300 ไร่ เพื่อจัดทำแผนผังประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
- 1.บ้านโคกกม ม.9 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 - 2.บ้านหนองจอก ม.11 ต.ตาบอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 - 3.บ้านบัวพิภพวิเศษ ม.12 ต.ทวายโน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 - 4.บ้านน้อยหนองแก ม.16 ต.เมืองใหม่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 - 5.บ้านหนองชัยศรี ม.1 ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์



- 10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพัฒนวิทย์ จิตพิทักษ์ พอ.ส่วนวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมในการดำเนินงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชนได้ทราบและเข้าใจ ณ ต.พิบูลย์ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และ ต.แหลมทอง อ.กักตักชุมพล จ.ชัยภูมิ



- 7 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมภพ ลือพงศ์วัฒน์ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล และสภาพการใช้บ่อน้ำบาดาลปัจจุบัน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เพื่อให้การประกอบกิจการน้ำบาดาลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป ณ อ.เนินสง่า และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ



- 8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพริมาธร ปัดตา วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และสำรวจความเหมาะสมในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ดังนี้
- 1.บ้านชุมชนพัฒนา ม.11 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 - 2.บ้านเมืองกลาง ม.1 ต.โนนคอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 - 3.บ้านหลวงศิริ ม.11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซม เสาบ่อน้ำบาดาล ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
- 1.โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ม.2 ต.บ่อท่า อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร
 - 2.โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ม.10 ต.พานทอง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 - 3.โรงเรียนบ้านแม่สลับหลวงวิทยา ม.2 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
 - 4.โรงเรียนแม่อมก ม.4 ต.แม่หวด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก



- 12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร และติดตามการเพาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (บึงหลวง) ประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านมณฑลศิริ ม.6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย และบ้านท่าช้าง ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	568
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

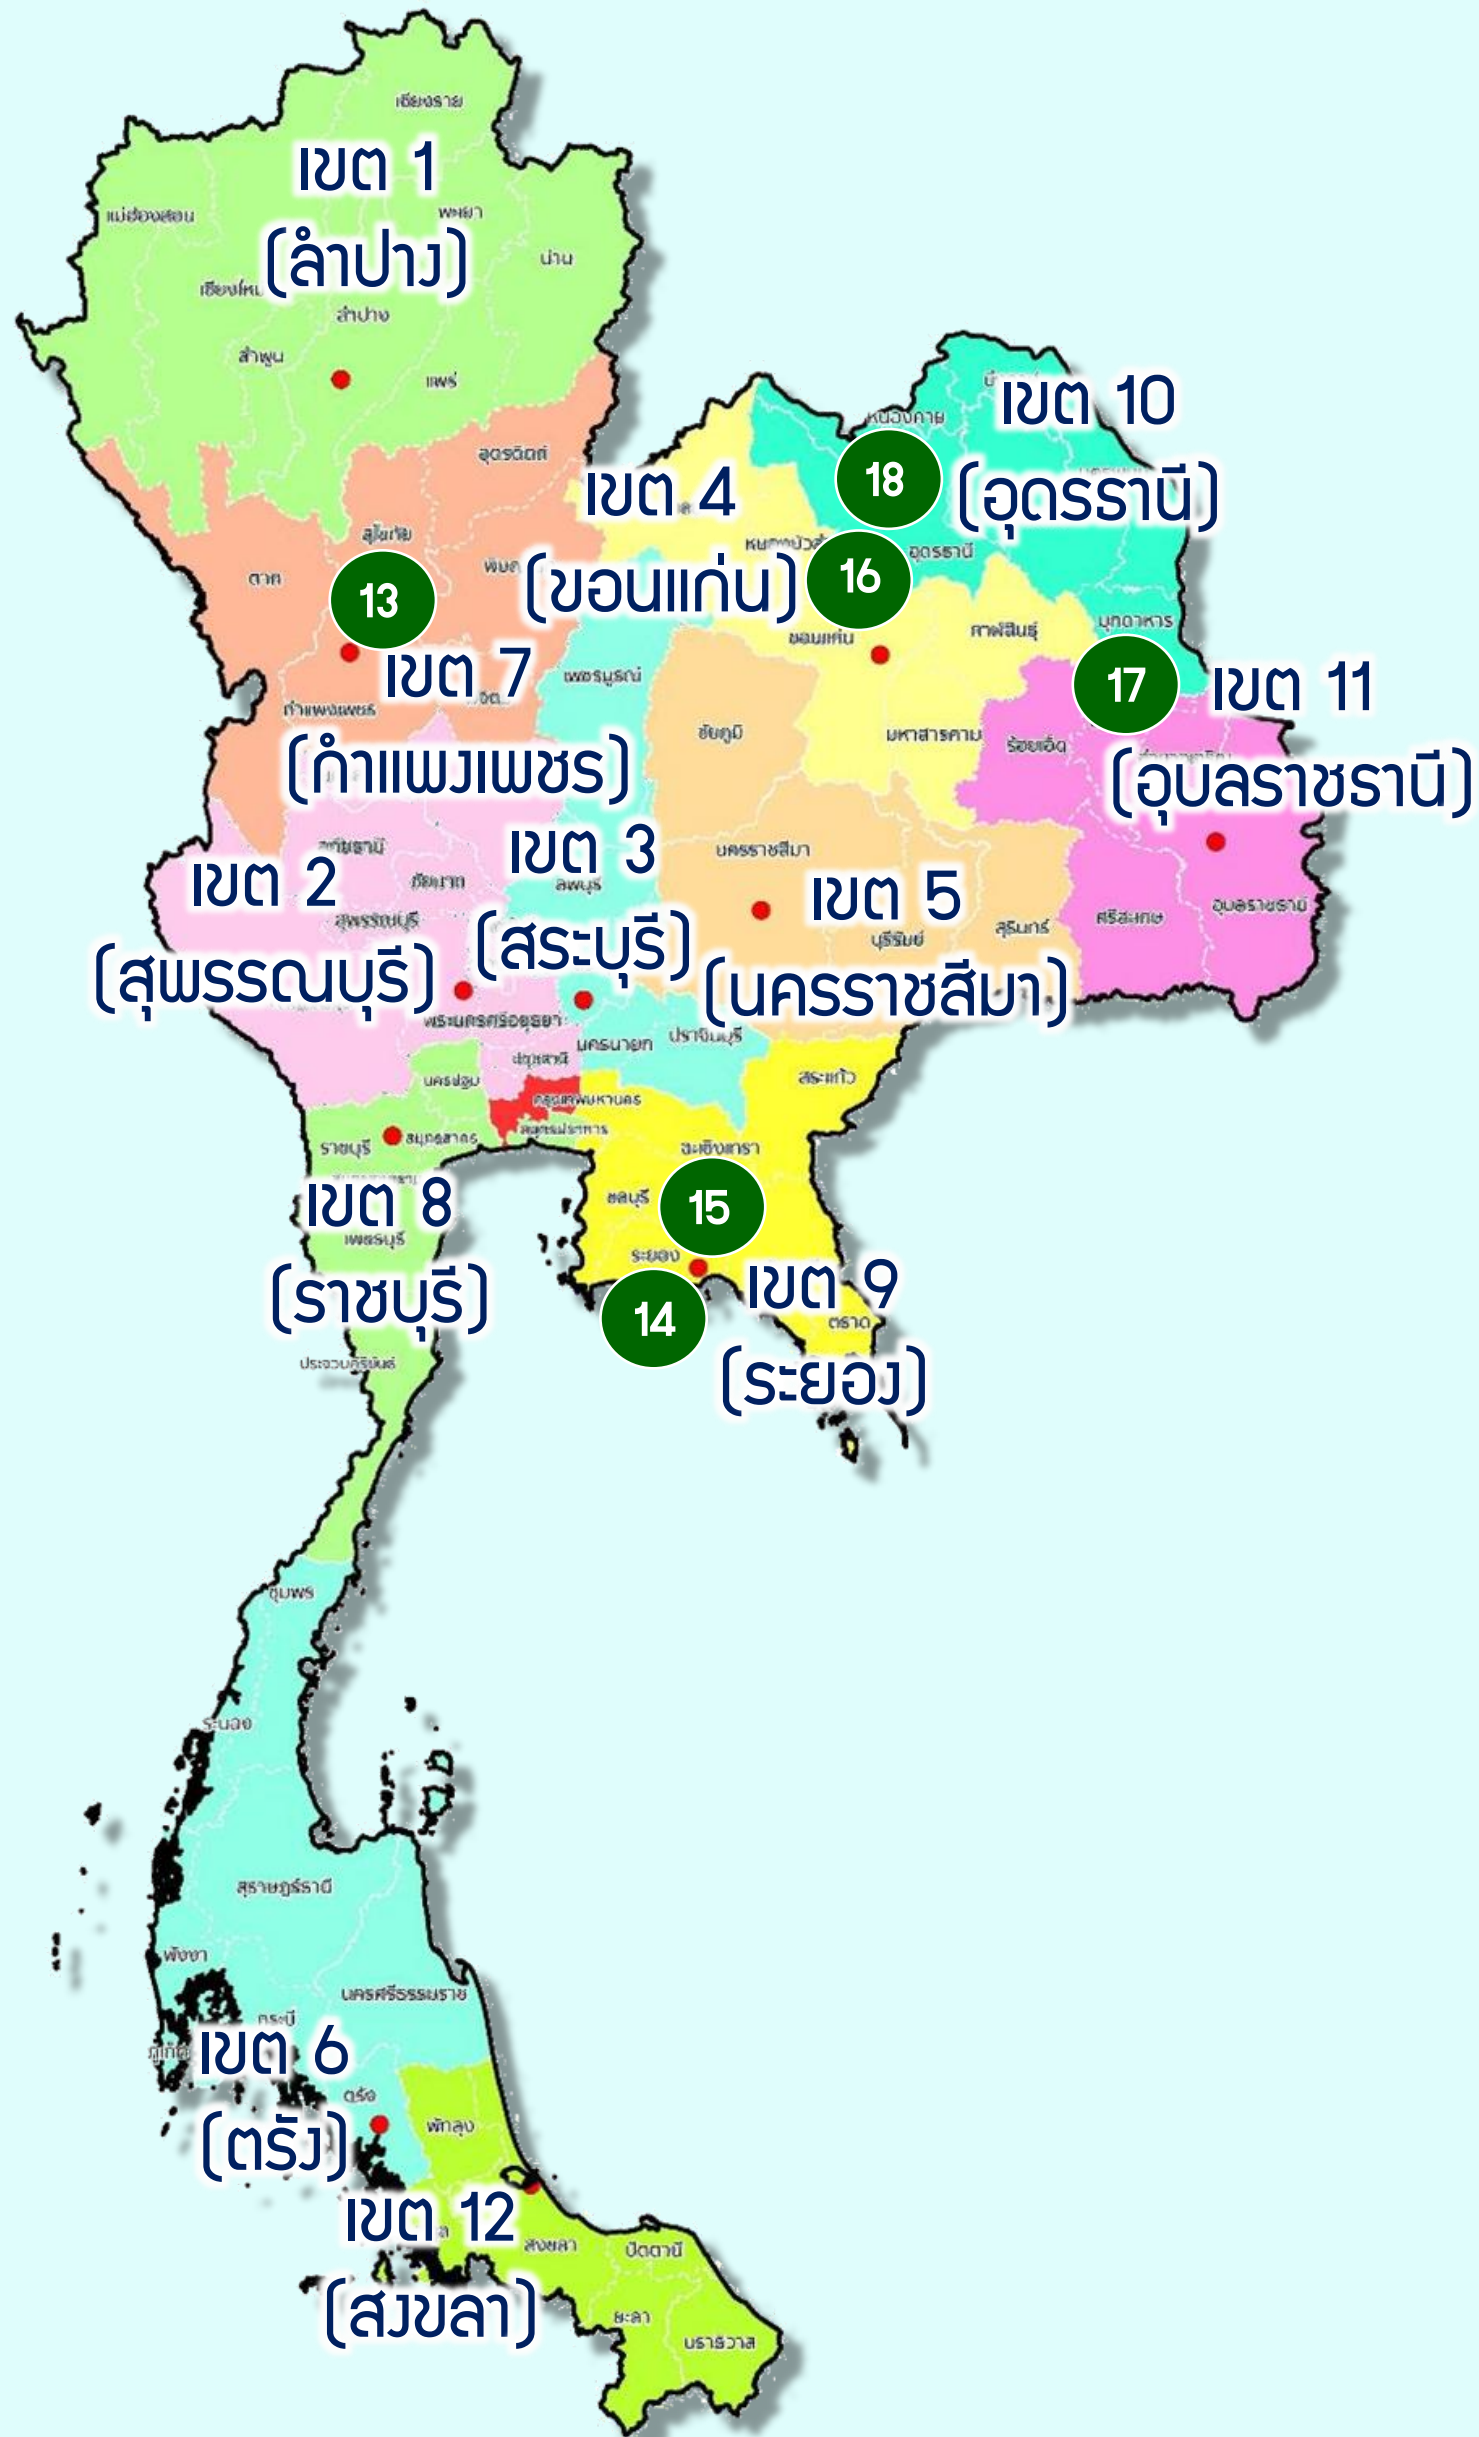

- 15** สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม และชี้แจงการดำเนินงาน และติดตามงาน พร้อมทั้งชี้จุดดำเนินงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการน้ำบาดาลอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ดังนี้
- 1.บ้านคลอง 20 ม.5 ต.สิริโคทอว อ.พาน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 - 2.บ้านห้วยทับมอญ ม.2 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
 - 3.ต.โพธิ์อากาศ อ.พาน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา



- 16** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับสำนักทรัพยากรน้ำภาค 3 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อใช้ในการบริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



- 13** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์และมอบบันทึกข้อตกลง และเข้าร่วมเป็นวิทยากรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลิพแล จ.อุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



- 14** สกบ.เขต 9 (ระยอง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 33/2564 เพื่อพิจารณากลับกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ จำนวน 9 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 9 (ระยอง) ผ่านระบบ Teleconference



- 17** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบประปาบาดาล และปลาล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านสามแ้ว ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร



- 18** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชินศิริ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดหนองคาย (คทช.จังหวัดหนองคาย) โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปทุมทวารวดี ศาลากลาง ชั้น 4 จังหวัดหนองคาย



ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	568
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		4




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

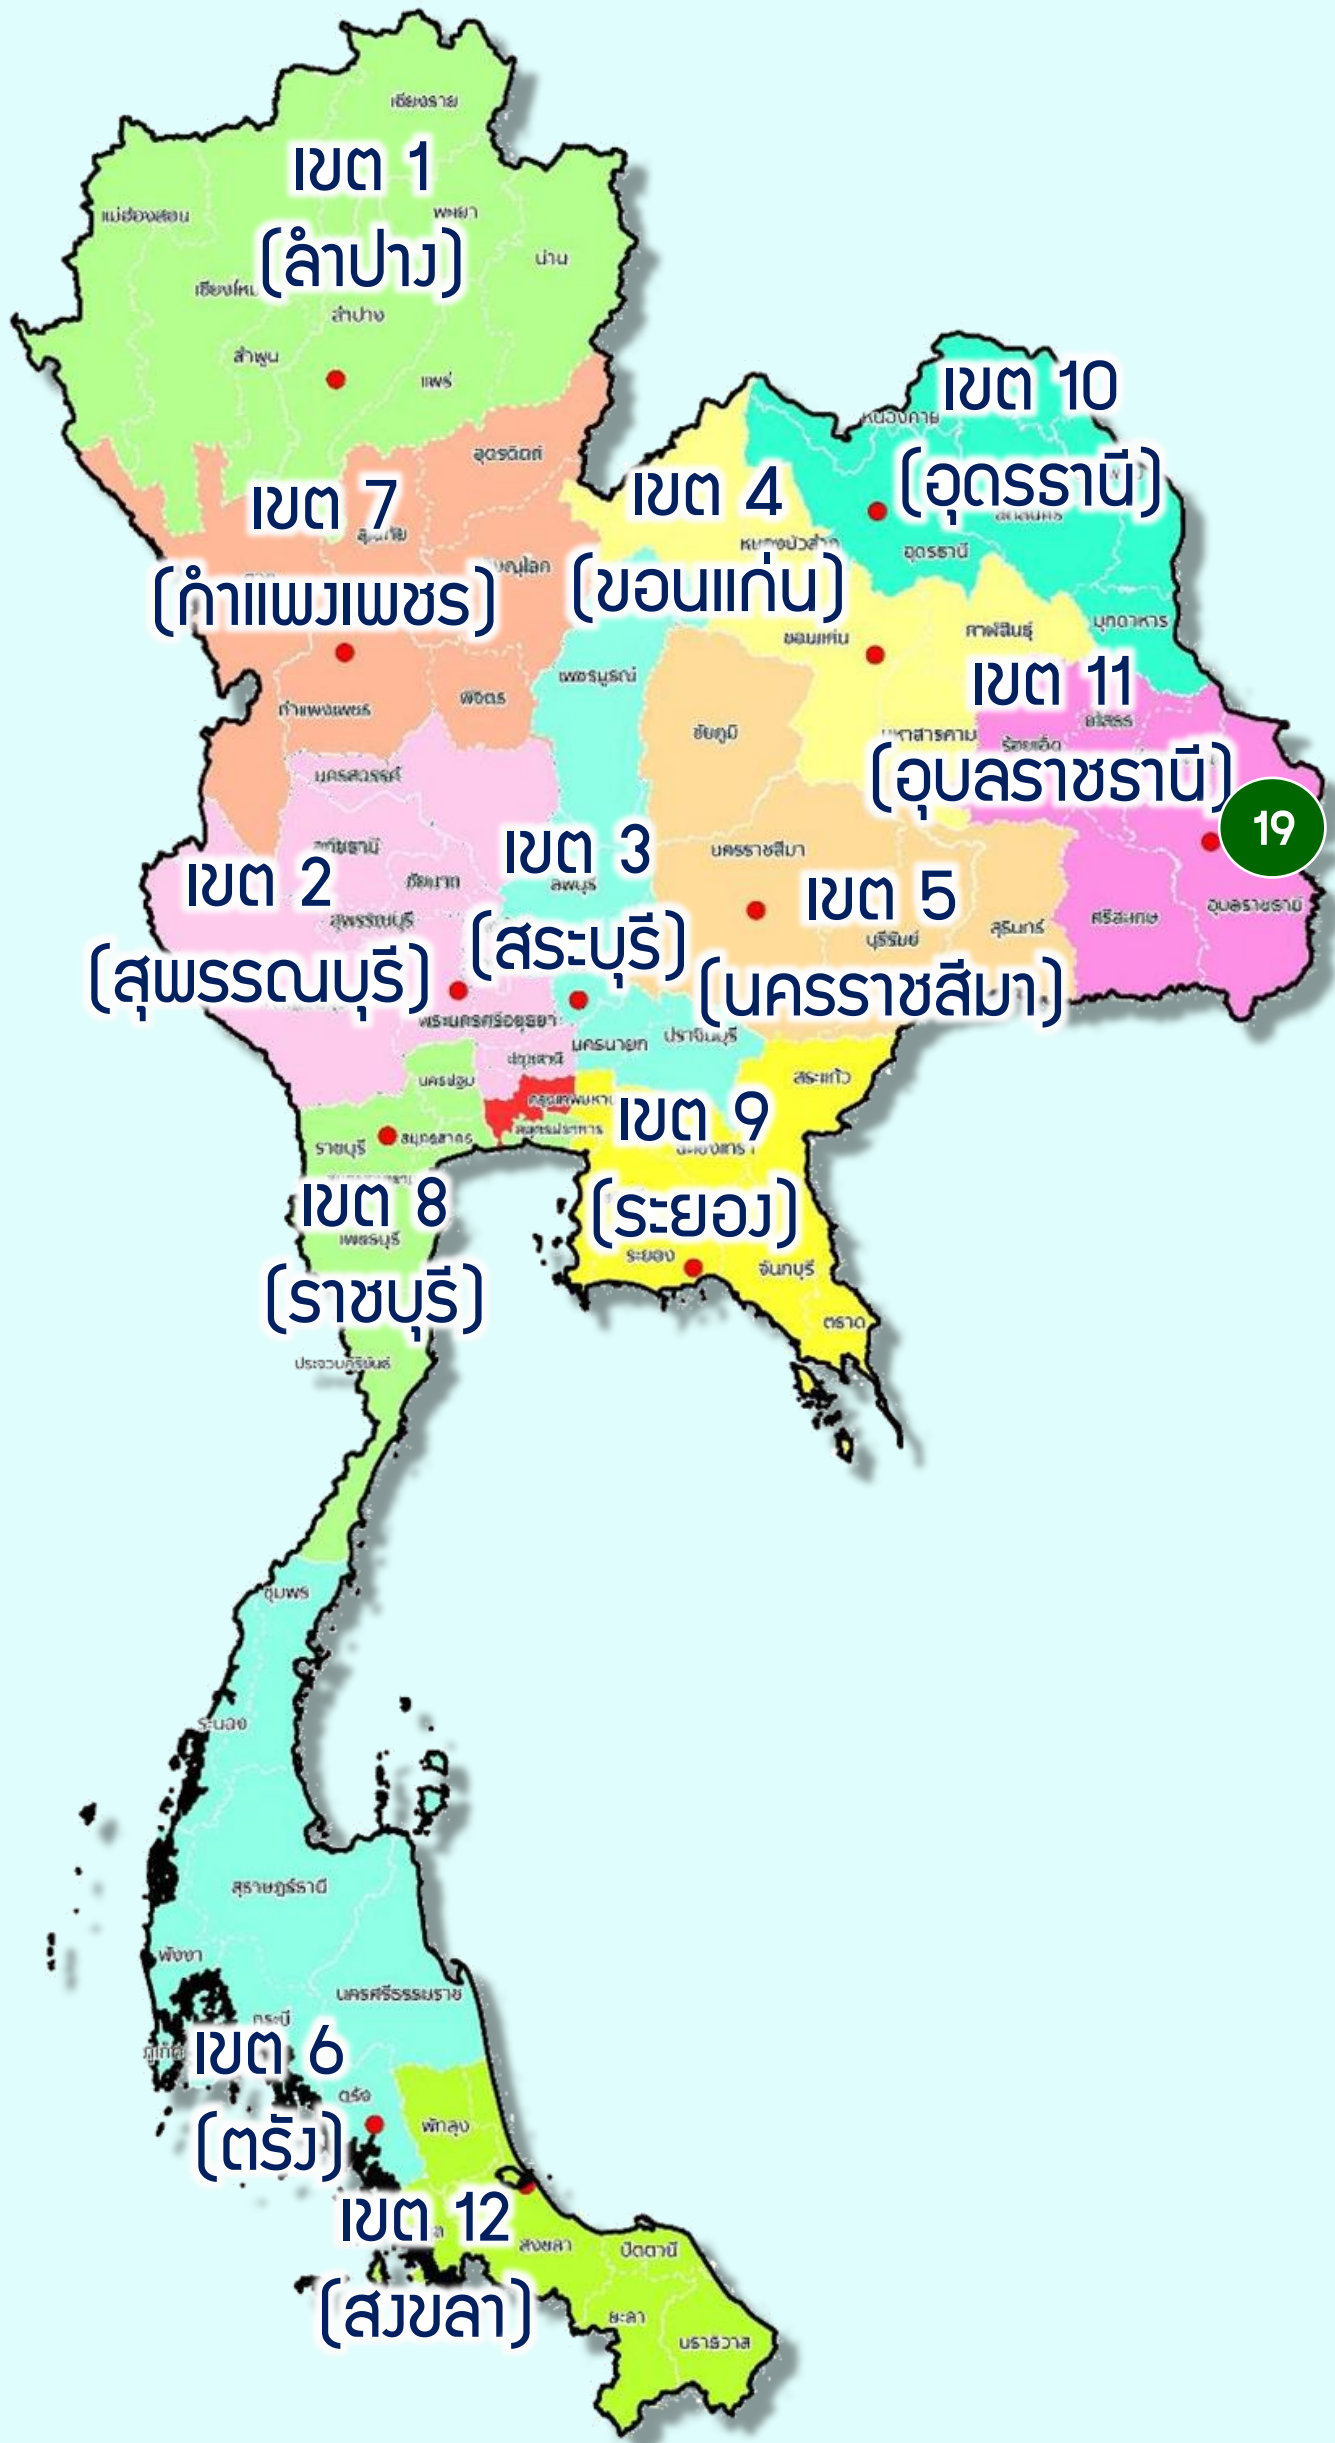

19 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการชะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความลึกหะ 36 เมตร ปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ ค่า TDS 135 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.10 บ้านแสนสุข ม.2 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



ประเภทข่าว	วันที่ 11 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 11 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	19	568
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		4

