


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

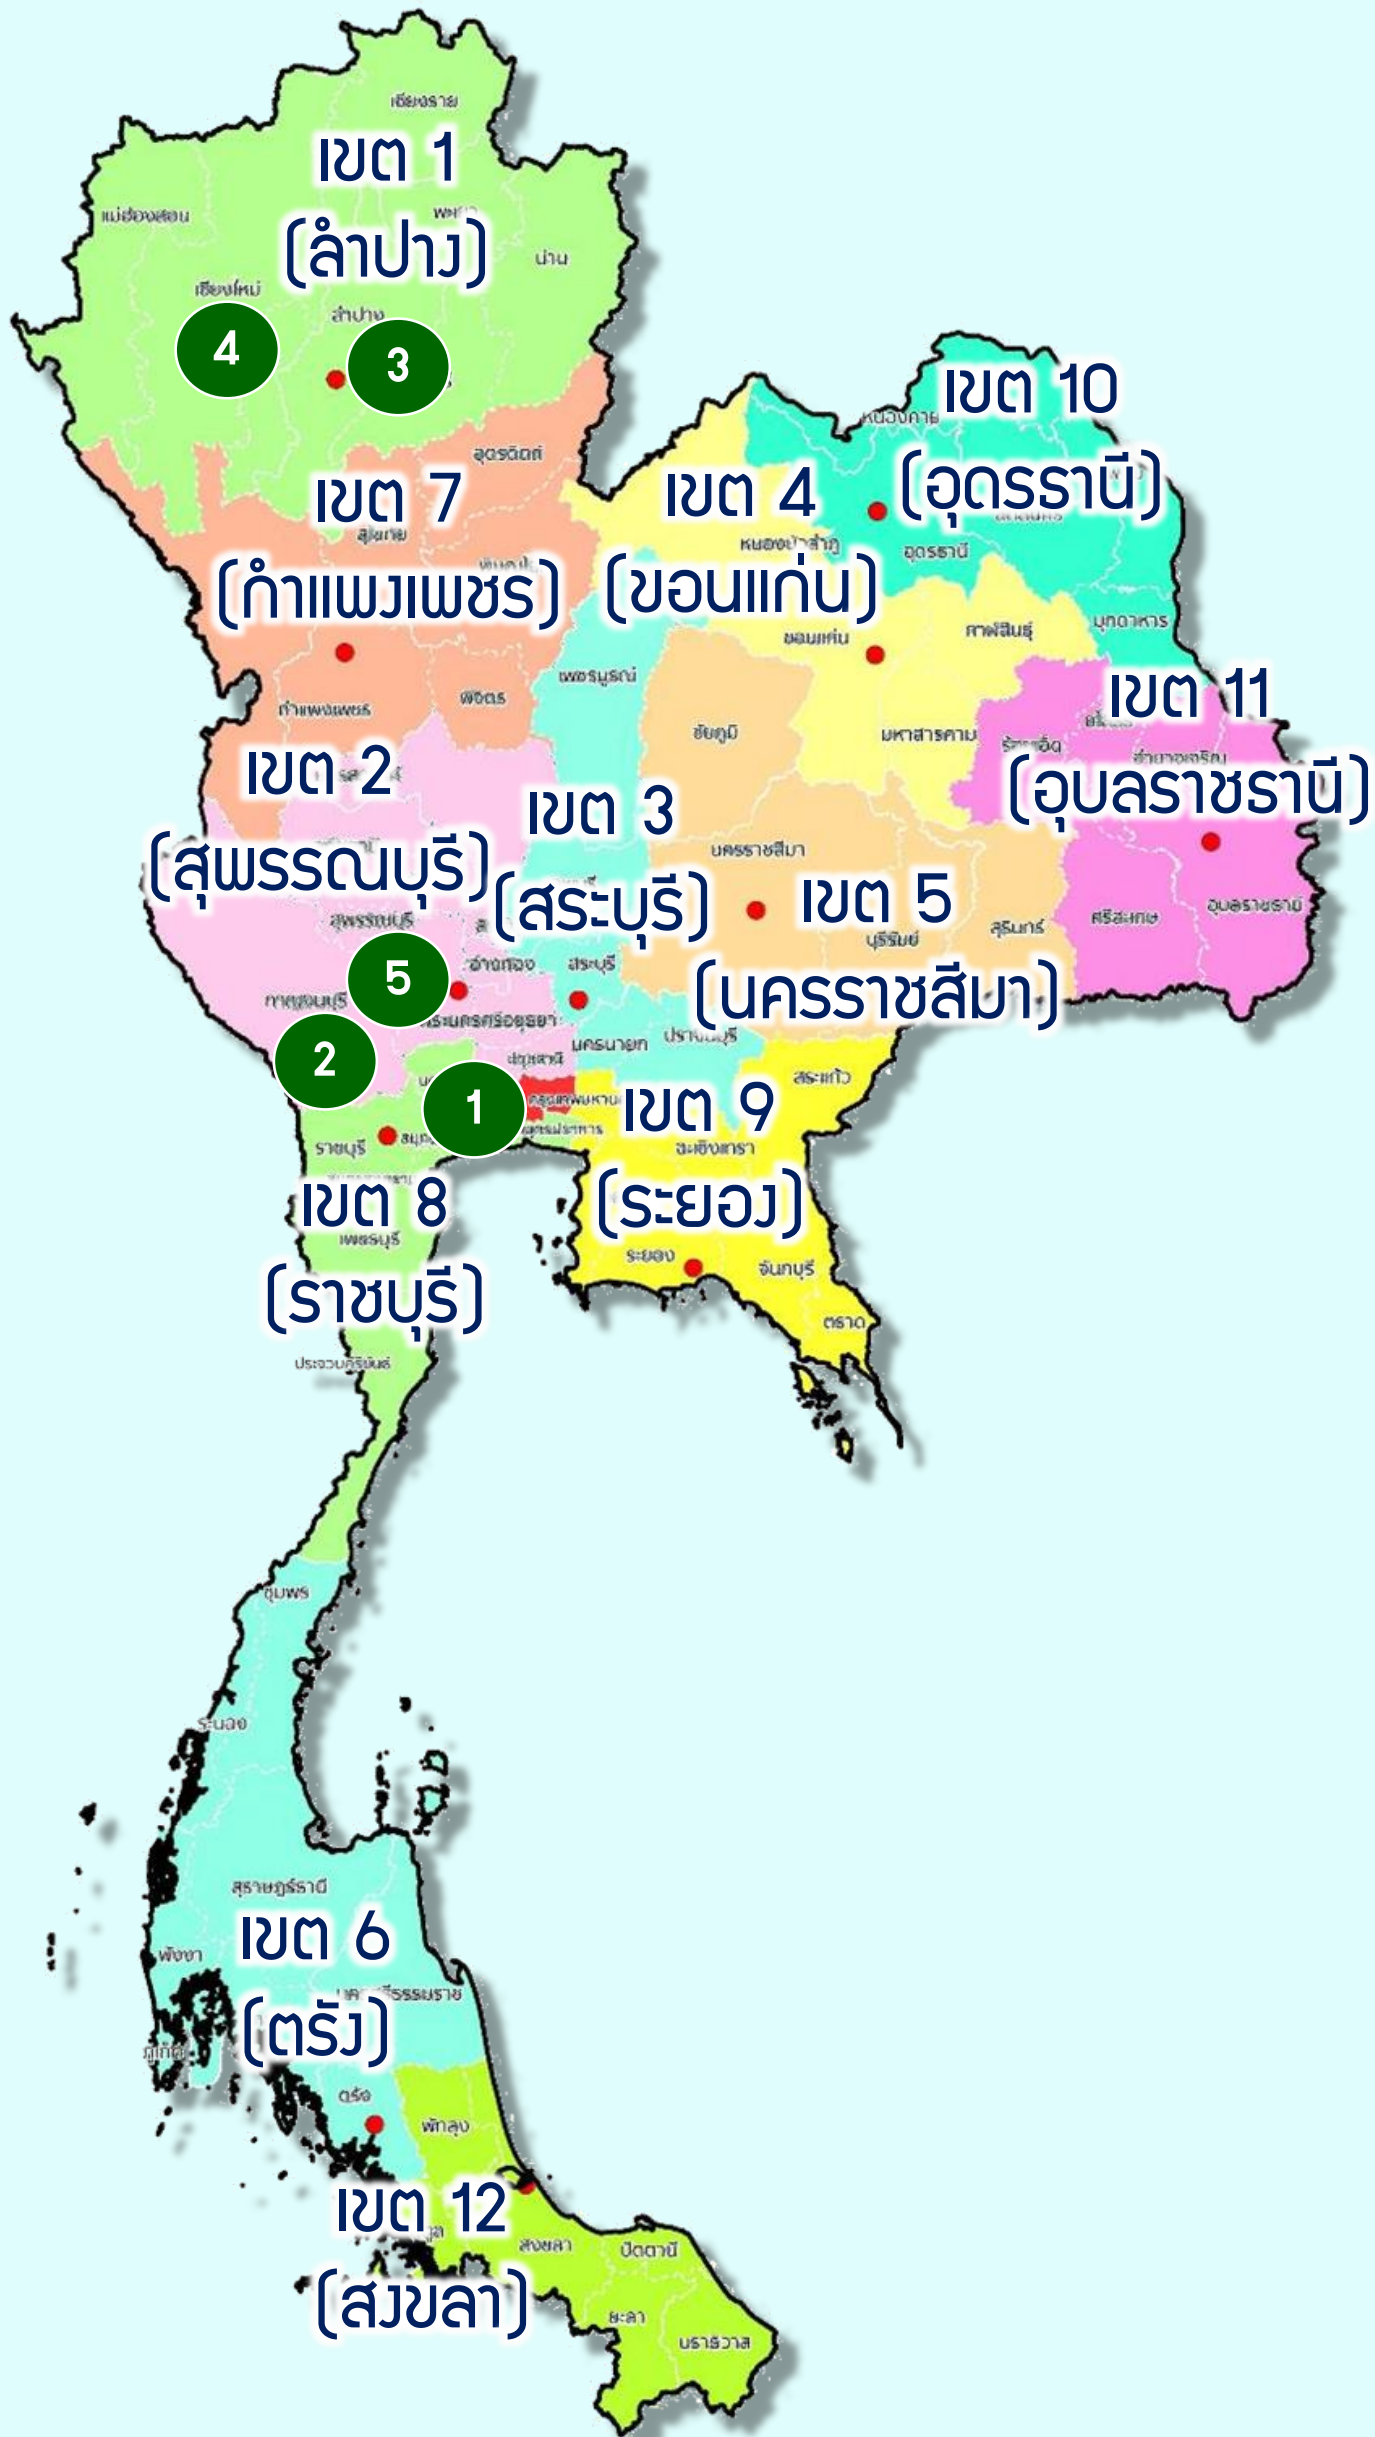

1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อ.กบ./กองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ.2561 กระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



2 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล/ สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายสุรินทร์ วรกีธำรง พอ.สำนักพัฒนาน้ำบาดาล นางสาวเพ็ญฉัตร จันทวงษ์โส พอ.ส่วนแผนกและภูมิศาสตร์สารสนเทศ และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รวมกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) และเยี่ยมชมบ่อน้ำพุโซดา โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน และโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินเขี้ยวระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ดังนี้

- 1.บ้านปากซัดหนองบัว ม.2 ต.หนองฟ้า อ.เสาชิงชัย จ.กาญจนบุรี
- 2.บ้านเขาดินสอ ม.12 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระพ้อ จ.กาญจนบุรี
- 3.บ้านพยอมราม ม.12 อ.ห้วยกระพ้อ จ.กาญจนบุรี
- 4.บ้านทุ่งคูณ ม.19 อ.ห้วยกระพ้อ จ.กาญจนบุรี
- 5.บ่อน้ำพุโซดา ต.ห้วยกระพ้อ อ.ห้วยกระพ้อ จ.กาญจนบุรี

3 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยบ่อที่ 1 เจาะลึก 114 เมตร พัฒนาบ่อ 67 เมตร ปริมาณน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และบ่อที่ 2 เจาะลึก 114 เมตร พัฒนาบ่อ 114 เมตร ปริมาณน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อยังพอสำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชน ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านปางก้า ม.3 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง



4 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) หน่วยสุบทดสอบปริมาณน้ำ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านต้นเหินน้อย ต.ท่าวังพริ้ว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



5 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) หน่วยสุบทดสอบปริมาณน้ำ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล โครงการศึกษาระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC) และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ความลึก 300 เมตร ได้ปริมาณน้ำประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 18 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	681
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		6




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

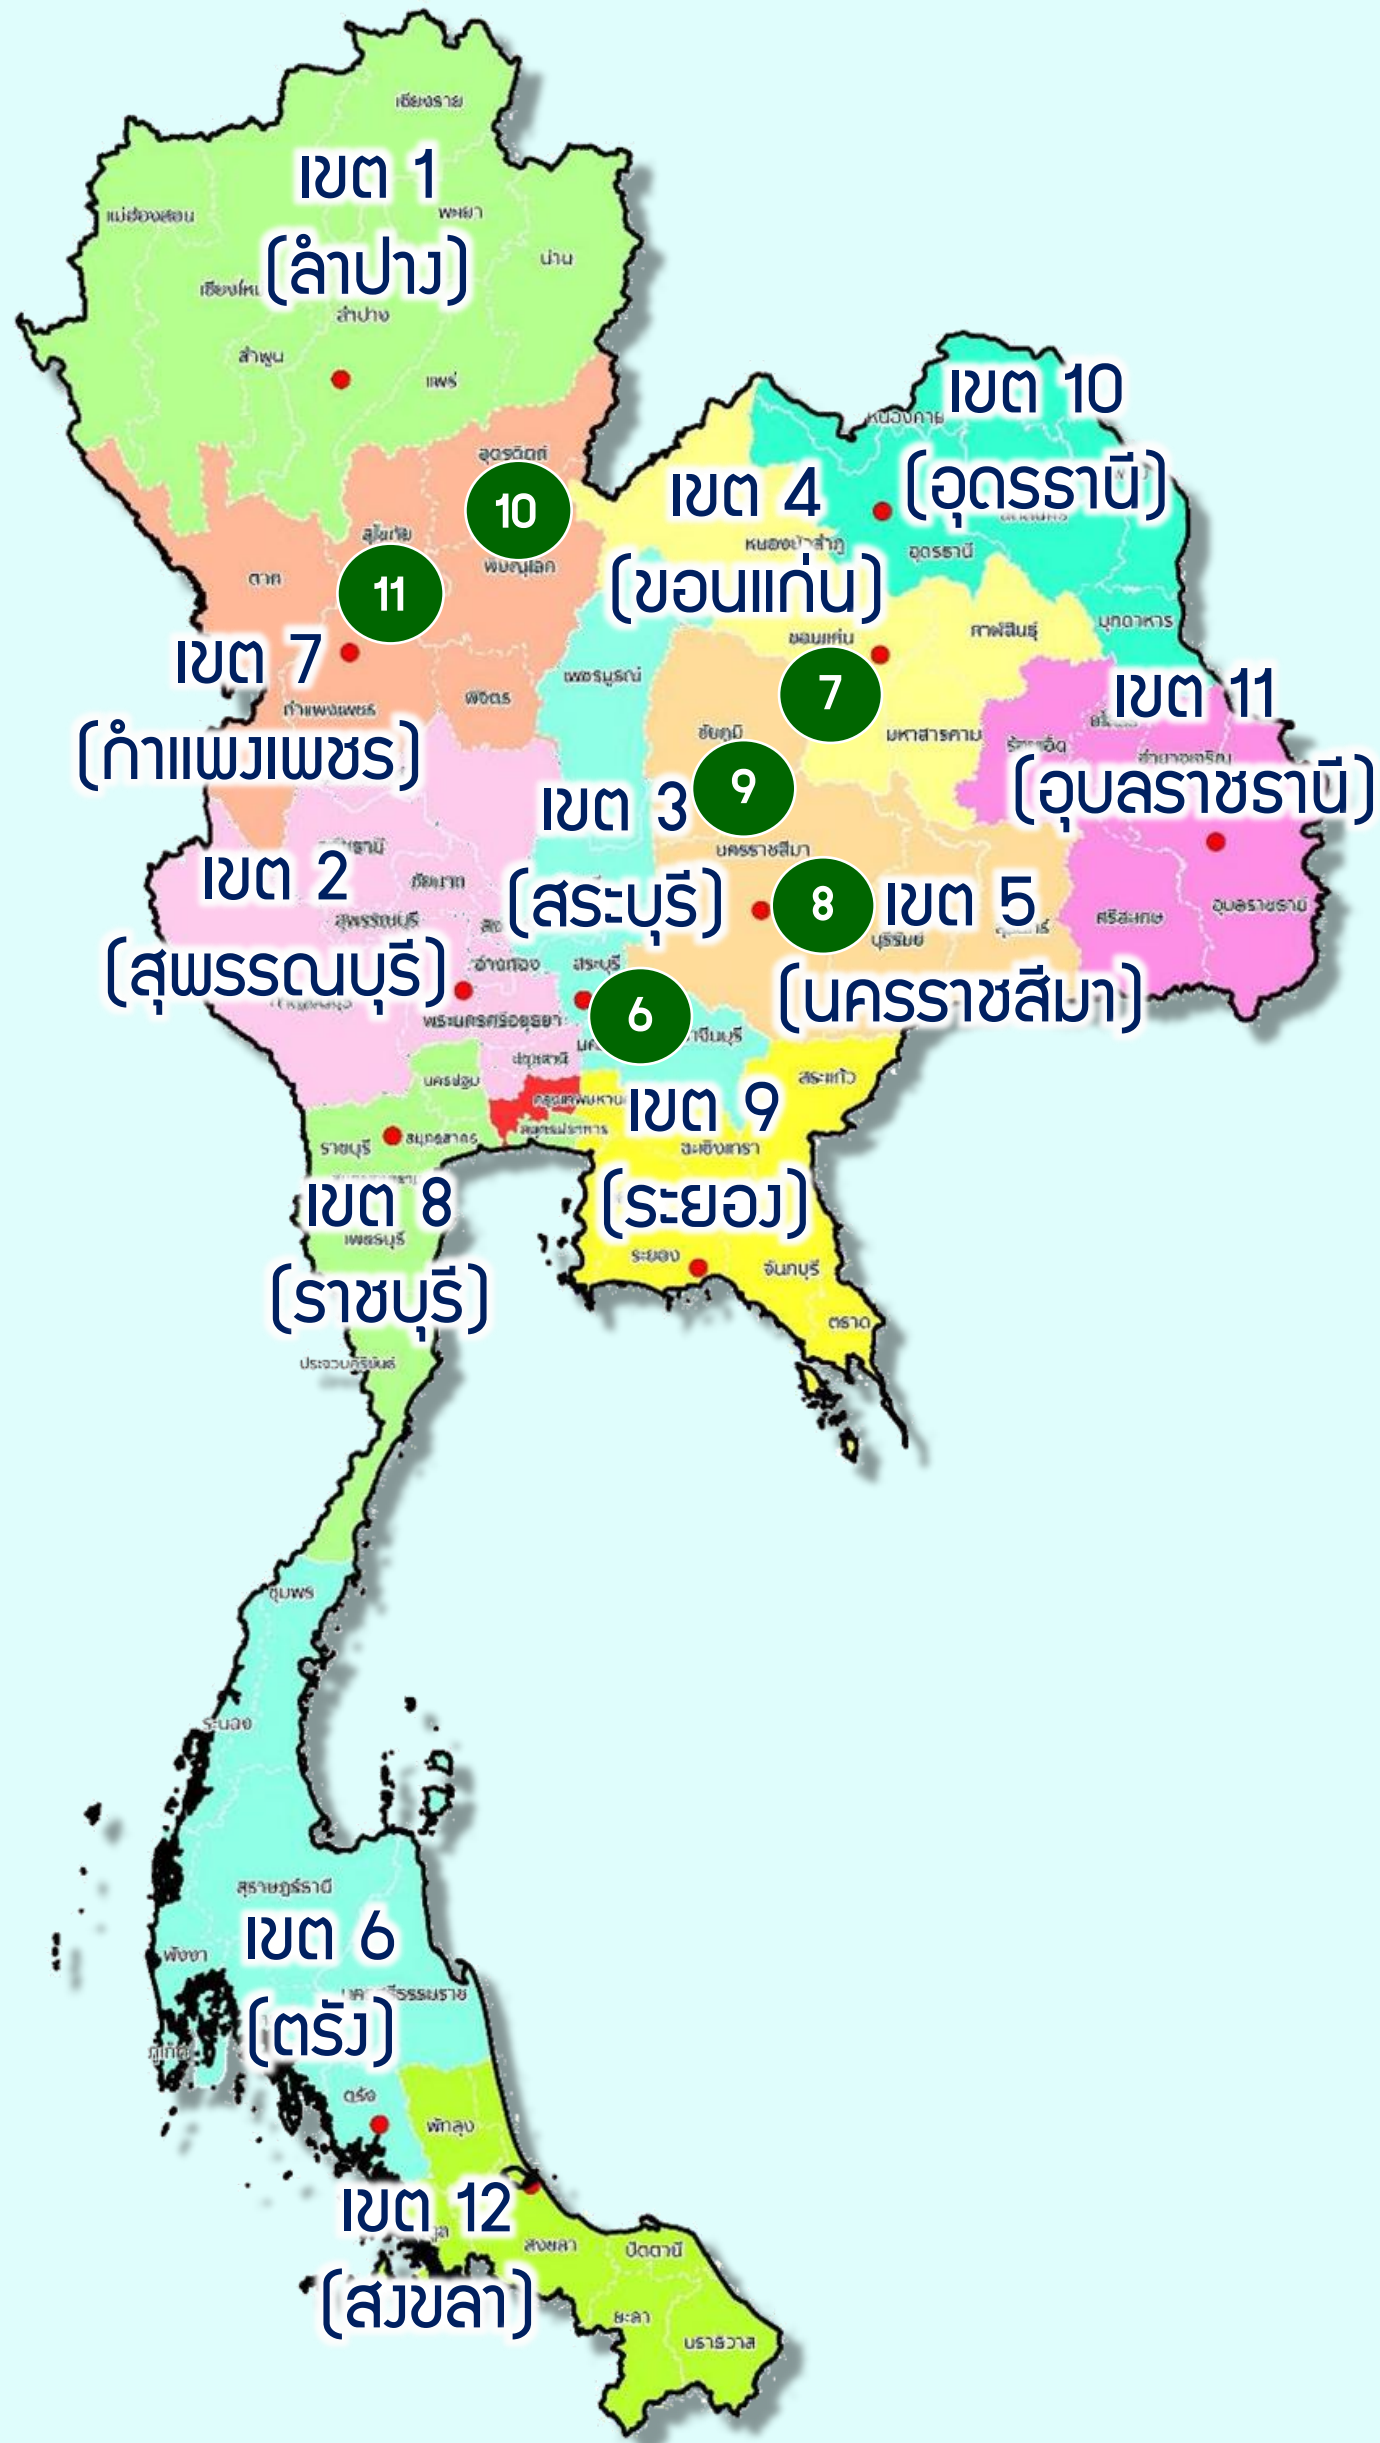

6 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 31/2564 เพื่อพิจารณาการขึ้นราคาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (e-meeting) จำนวน 14 อำเภอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-meeting)



7 สกบ.เขต 4 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แคว้นนครราชสีมา อุบลราชธานี - สกลนคร และร้อยเอ็ด) ณ บ้านหินขาว ม.15 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น



8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ของหน่วยเจาะ D โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ไกรมณี เป็นหัวหน้าชุด เริ่มดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดใหม่สันติ ม.5 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา



9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ร่วมกับกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร.ก.ส) และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 อ.เมือง อ.แก้งคร้อ อ.คอนสาร อ.บ้านแท่น และ อ.ภูเขียว โดยมี นายสามารถ แกนวิสุทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รกส.ชัยภูมิ เป็นประธาน และมี ป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ร.ก.ส. บ้านชัยบวรไพร ม.4 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ




10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซม เสาบ่อน้ำบาดาล ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านวังดิน ม.6 ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
2.โรงเรียนนาบกก ม.4 ต.นาบกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
3.โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์



11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และทำการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านท่าช้าง ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



ประเภทข่าว	วันที่ 18 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	681
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		6

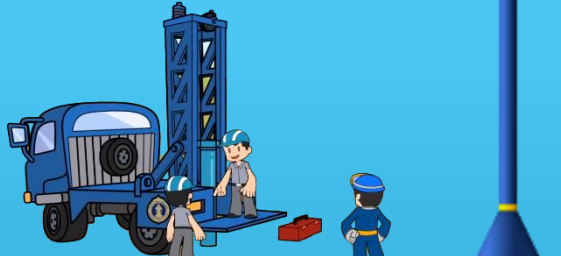


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

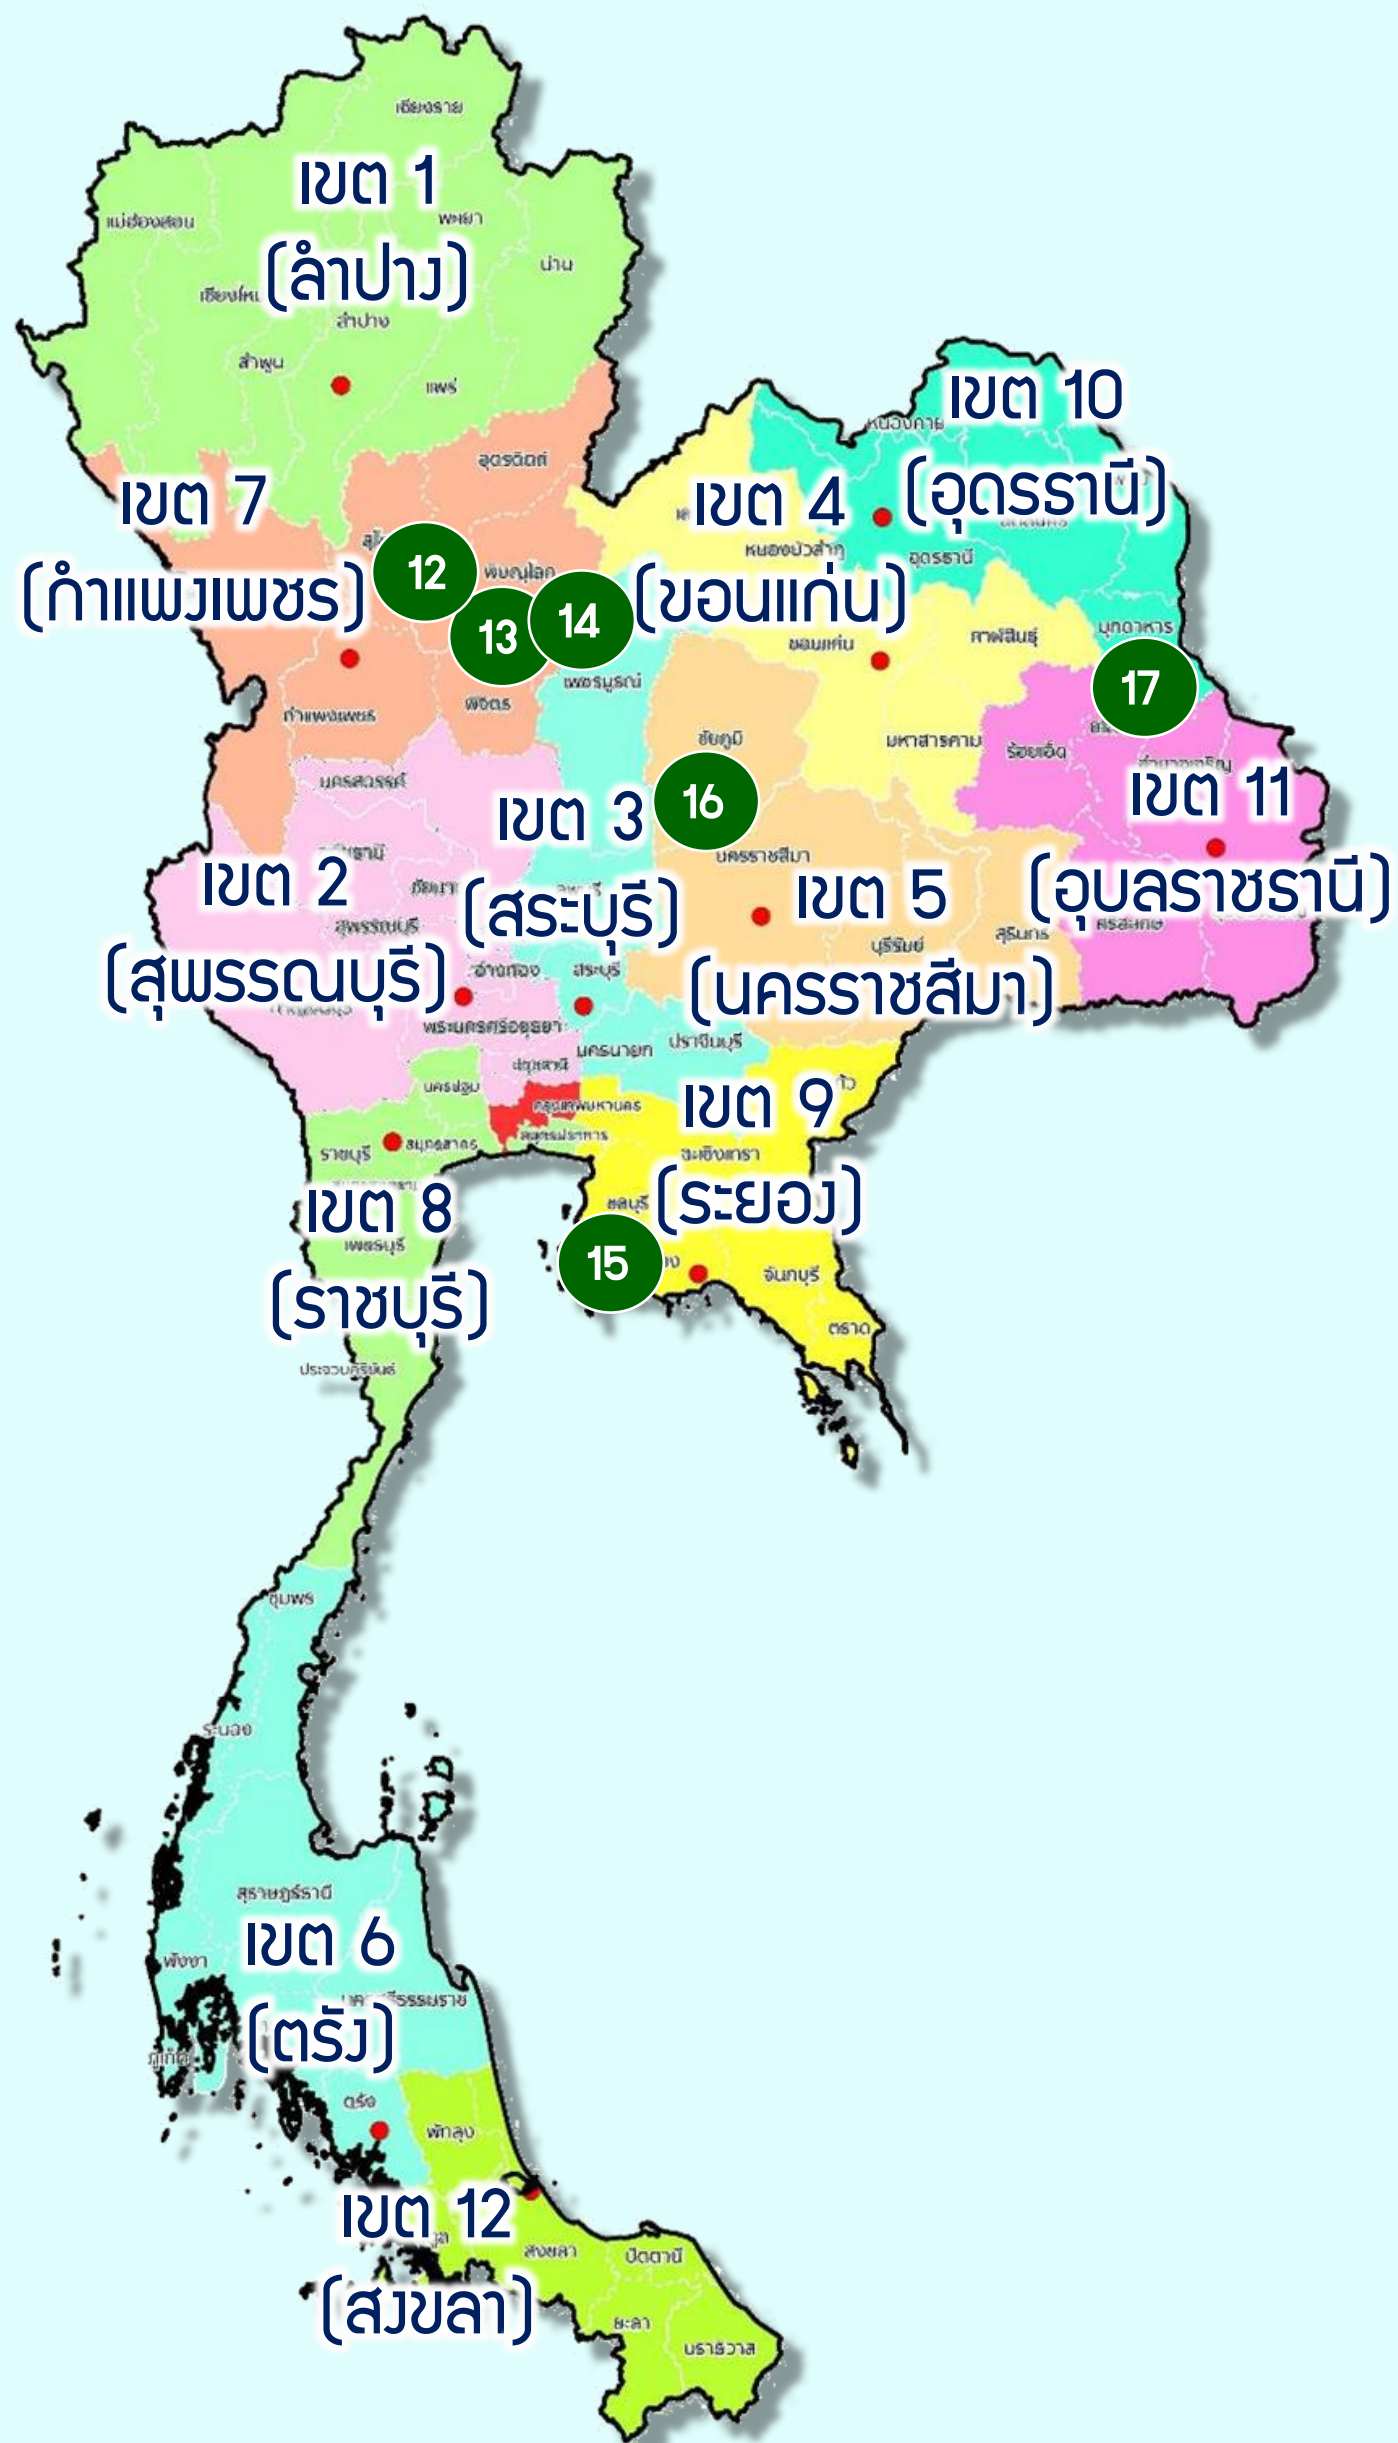

- 12** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และทำการสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านคลองมะเเผลบ ม.9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พหลโยธิน จ.พิจิตร



- 13** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล และทำการสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (โครงการทหารพันธุ์ดี) ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร




- 14** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเจาะบ่อน้ำบาดาล และสูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านสนามบิน ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร และบ้านคลองมะเเผลบ ม.9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พหลโยธิน จ.พิจิตร



- 15** สกบ.เขต 9 (ระยอง) เข้าร่วมในการบรรยาย เรื่อง น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในการสร้างความพร้อมให้กระบวนการบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่าย (Network) สร้างความร่วมมือ (Co-Operation) และสร้างพันธมิตร (Partner) เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มผู้ผลิต/สร้างแผนธุรกิจเพื่อความมั่นคง พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเกรียงไกร จารักษ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน รศ.จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 ราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี



- 16** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ณ บ้านขัว ม.2 ต.บ้านขัว อ.บ้านขัว จ.ชัยภูมิ

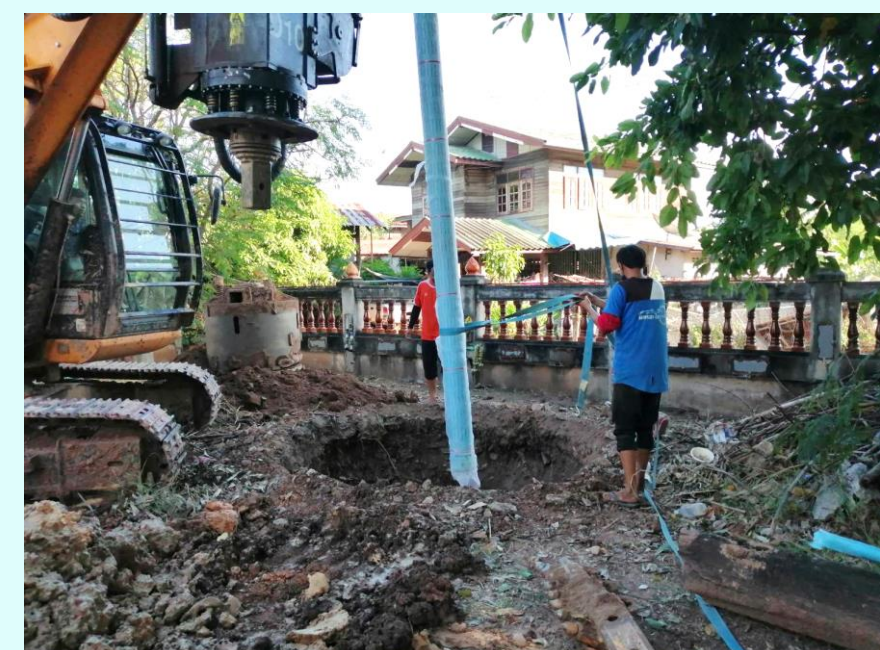

- 17** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นักธรณีวิทยา ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ณ บ้านพื้งคอง ม.10 ต.พื้งคอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร



ประเภทข่าว	วันที่ 18 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	681
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		6




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

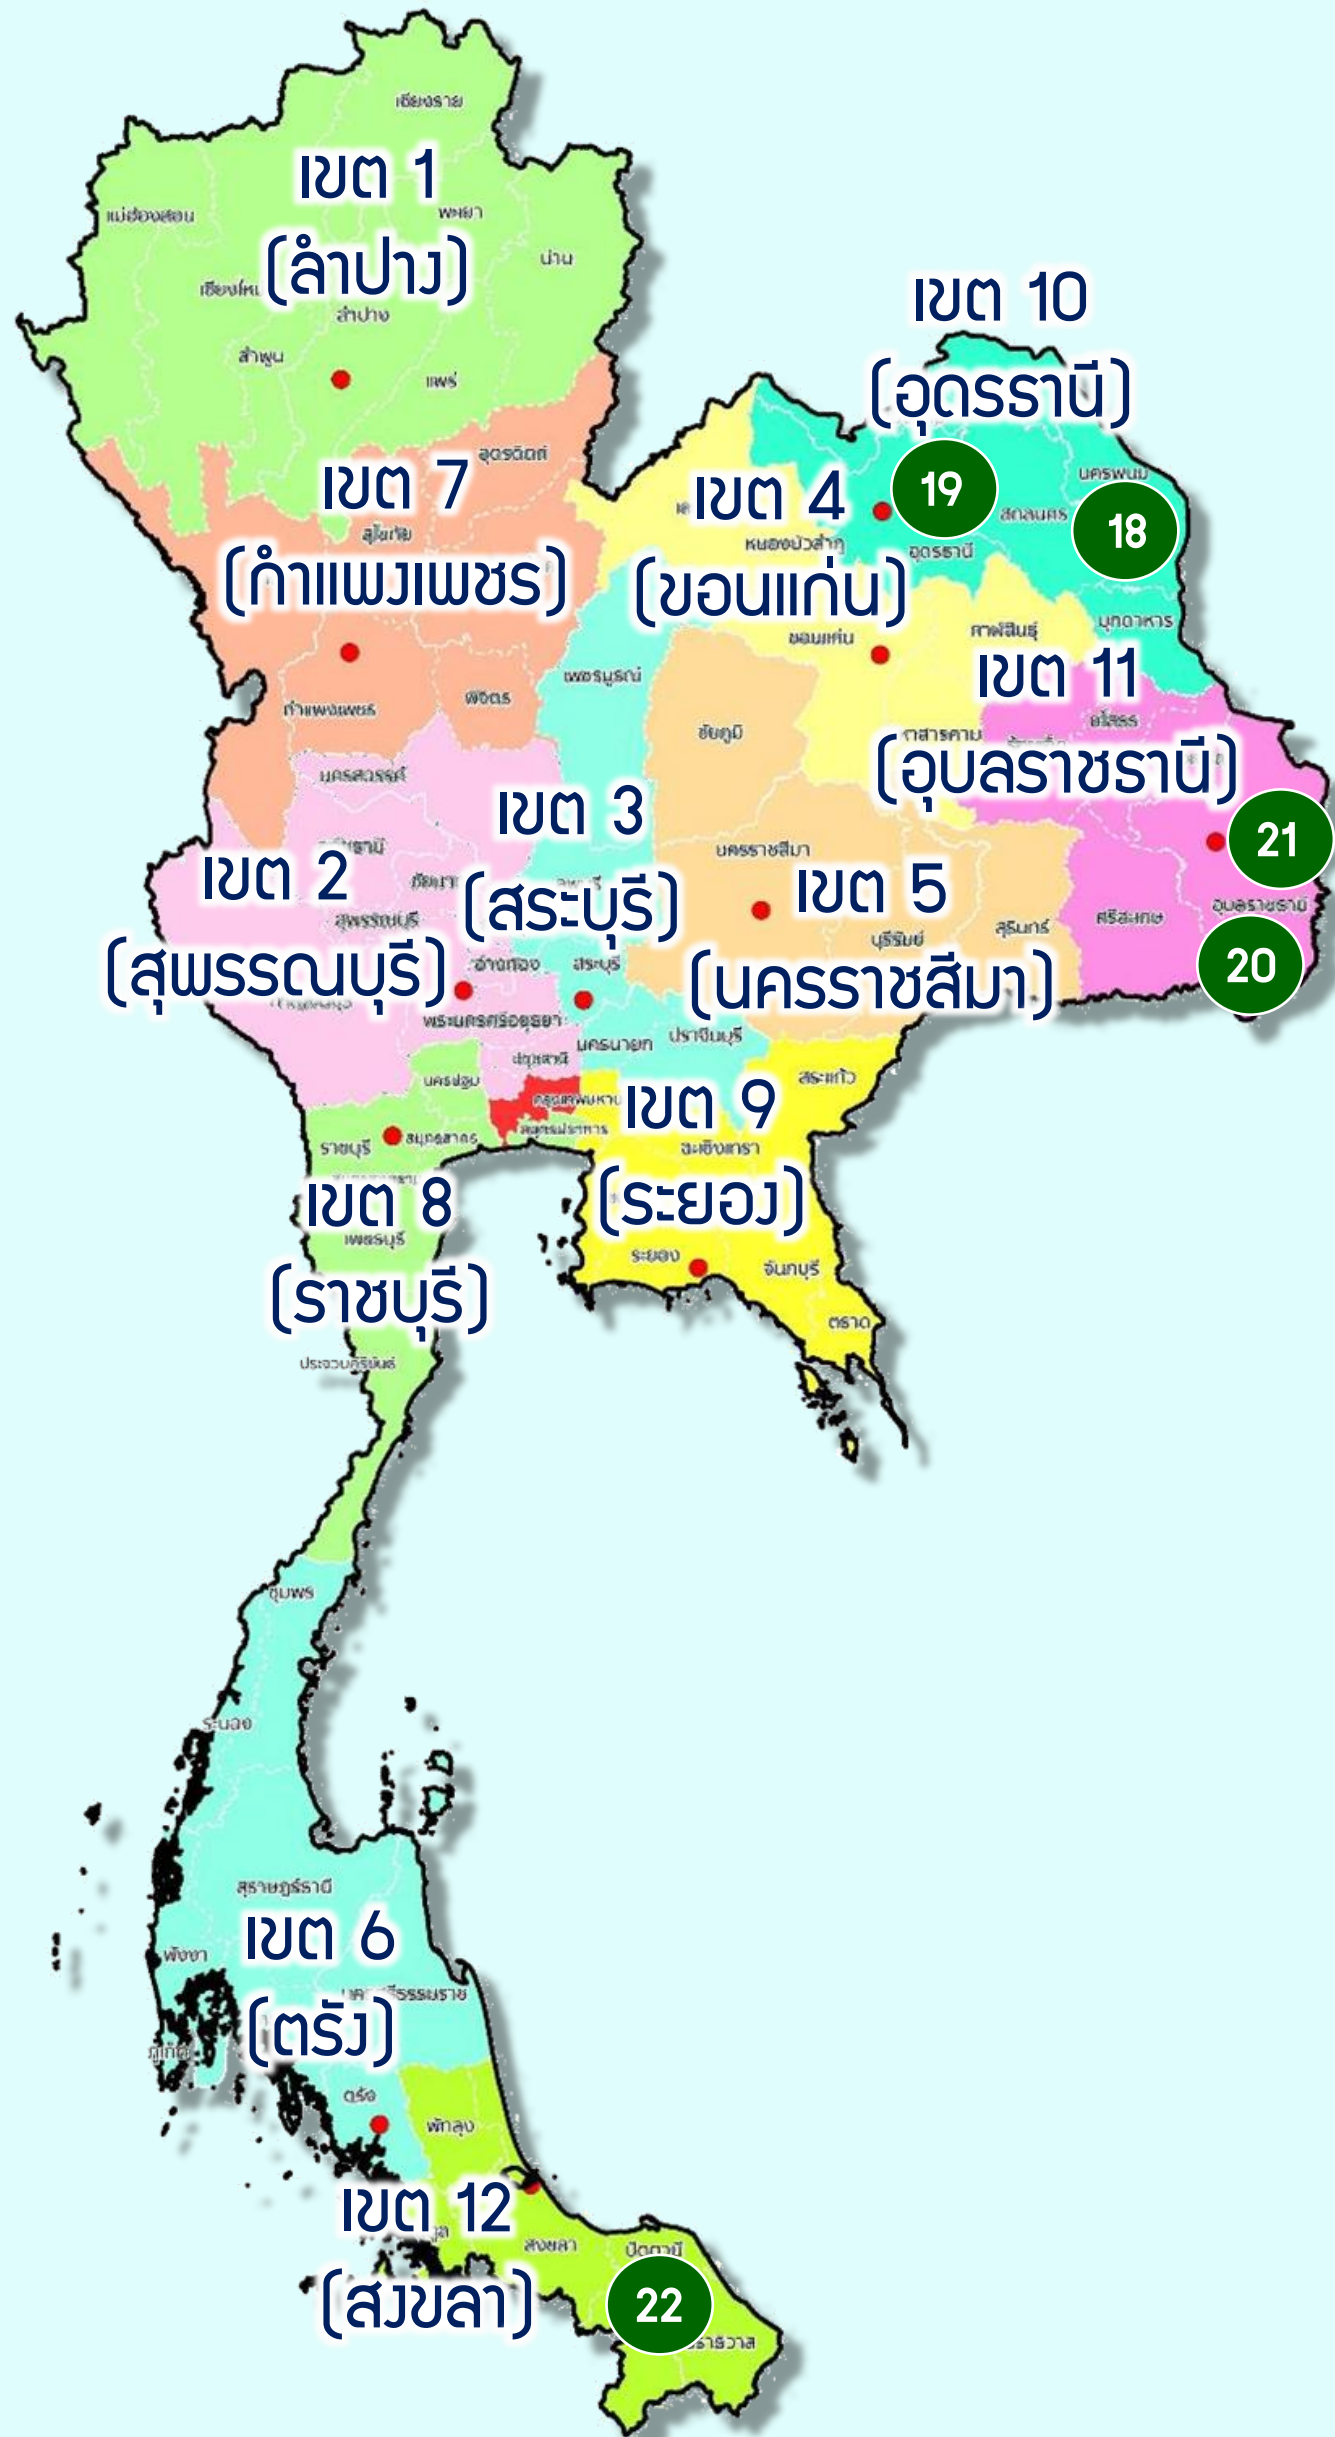

18 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายโกเมก ชินศิริ พอ.ฝ่ายแผนงาน ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบระบบน้ำลุ่มน้ำใต้ดินผ่านสระและฝายกั้นน้ำ (Weir) และโครงการทดลองเติมน้ำลุ่มน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำท่า จ.สกลนคร และจ.นครพนม



19 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวีระ สุทธิศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 60 ไร่ ณ บ้านดอนเขื่อง ต.บ้านแก่ง อ.เพ็ญลักษ์ จ.อุดรธานี และ ต.นาขุม อ.นาขุม จ.อุดรธานี



20 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ส่วนวิชาการ และส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียด และสำรวจกรณีพิพาทเพื่อกำหนดจุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และวางแผนงานการก่อสร้างระบบประปา โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ณ โรงเรียนปากห้วยม่วง ม.1 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี



21 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ โครงการเพิ่มน้ำต้นทุน และระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าระบบประปาบาดาลยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ณ โรงเรียนเพ็ญหลวง 12 บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และ แปลงใหญ่บ้านลำปะหลัง ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



22 สกบ.เขต 12 (สงขลา) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน มอบให้กับ โรงพยาบาลรัฐปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายศุภชัย ศรีพรหม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ร่วมส่งมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด 2019 และบุคลากรทางการแพทย์



ประเภทข่าว	วันที่ 18 พ.ย. 64 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 18 พ.ย. 64 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	22	681
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		6

