



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- 1** สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการหยั่งร่อนเพื่อศึกษาหาข้อมูลหาบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดิน ระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองสน ม.17 บ้านหนองสน ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



- 2** สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเขต จำนวน 11 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) และ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Application Line Meeting



- 3** สทบ.เขต 3 (สระบุรี) ร่วมกับ กรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน ก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 (งบกลาง) ณ บ้านใหม่เกษตร ม.8 ต.คลองเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี



- 4** สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ฟ้าฟ้า รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครอบครัว ณ บ้านใหม่เกษตร ม.8 ต.คลองเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

- 1.เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 1 บ่อ ความลึก 60 เมตร ปริมาณน้ำ 15.6 ลูกบาศก์เมตร
- 2.ก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
 - 2.1 หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรอกเขาแรงดัน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
 - 2.2 ถังกรองสนิมเหล็ก อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 - 2.3 จุดบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ระบบ
 - 2.4 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด
 - 2.5 ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ระบบ



- 5** สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วย นายอุดม ชูฤทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธรัตนาราม บ้านบึงบัว ม.1 ต.บึงบัว อ.วัดชนบท จ.พิจิตร




ประเภทข่าว	วันที่ 6 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 6 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,177
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7





สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

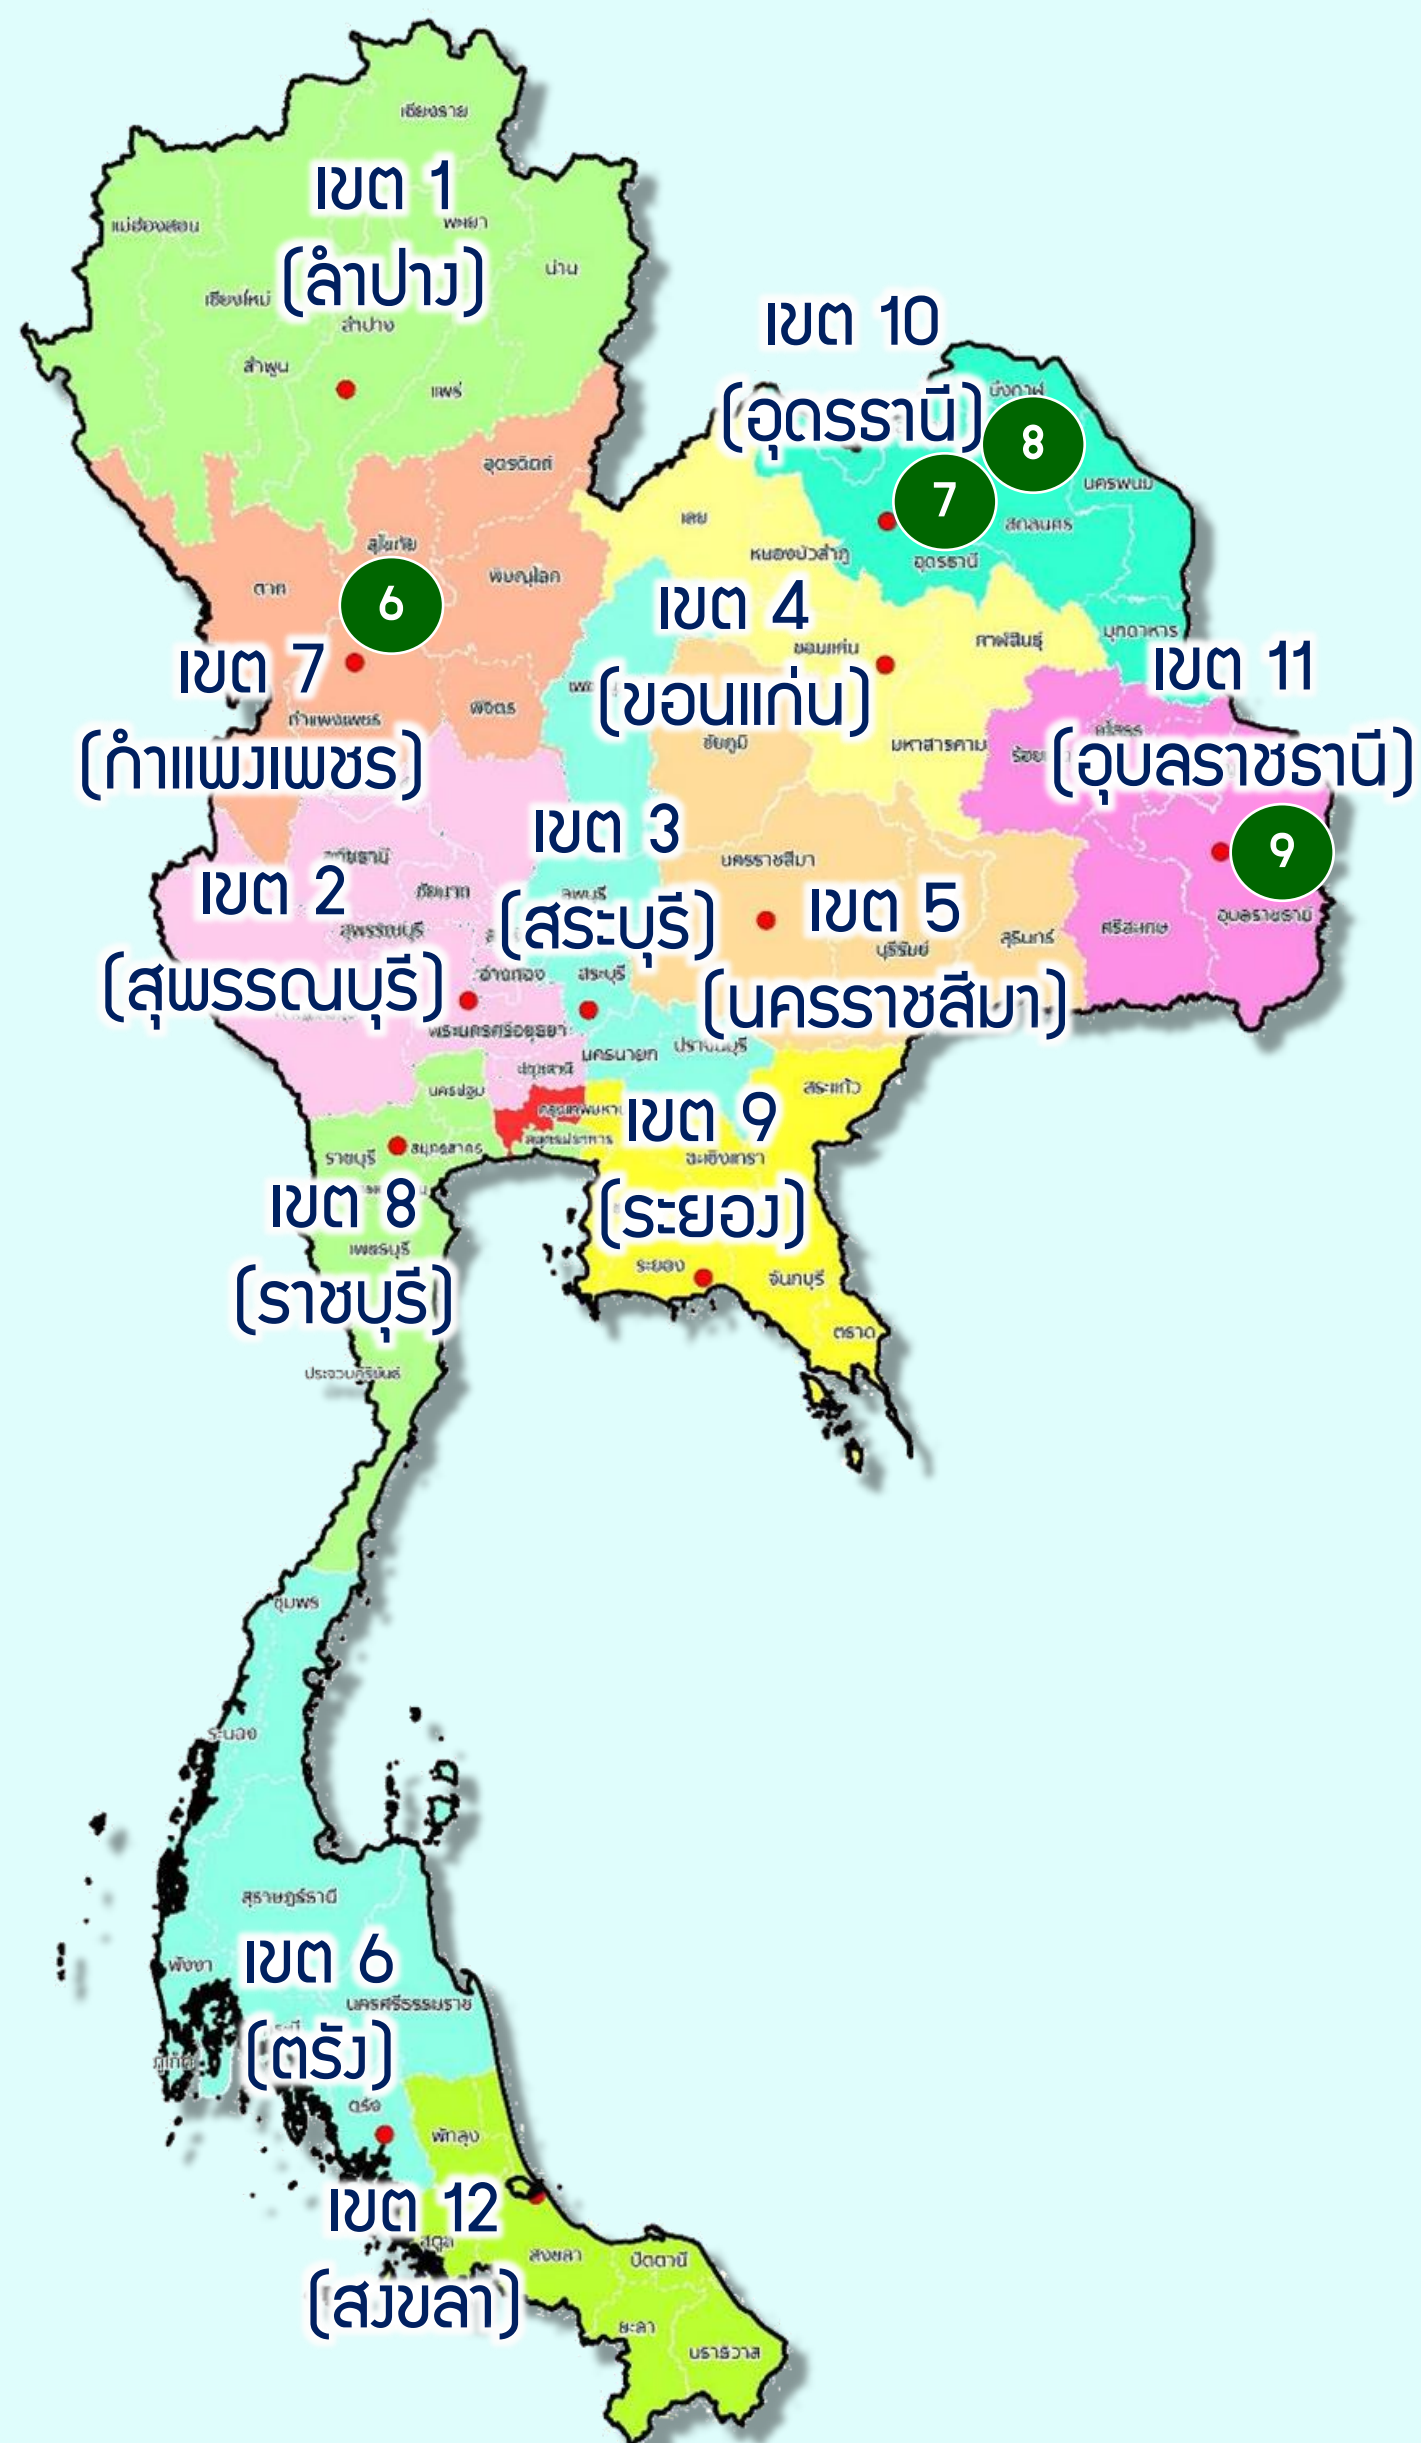


6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.นาซำศรี อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



7 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ บ้านลานเต ม.7 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี



8 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

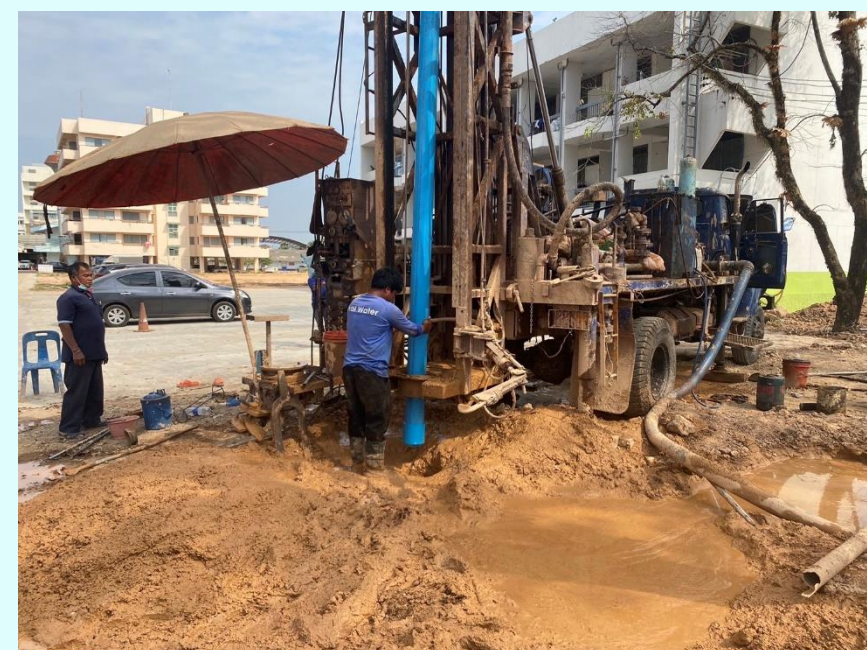

9 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลนาเรื่อ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน



ประเภทข่าว	วันที่ 6 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 6 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,177
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

