




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

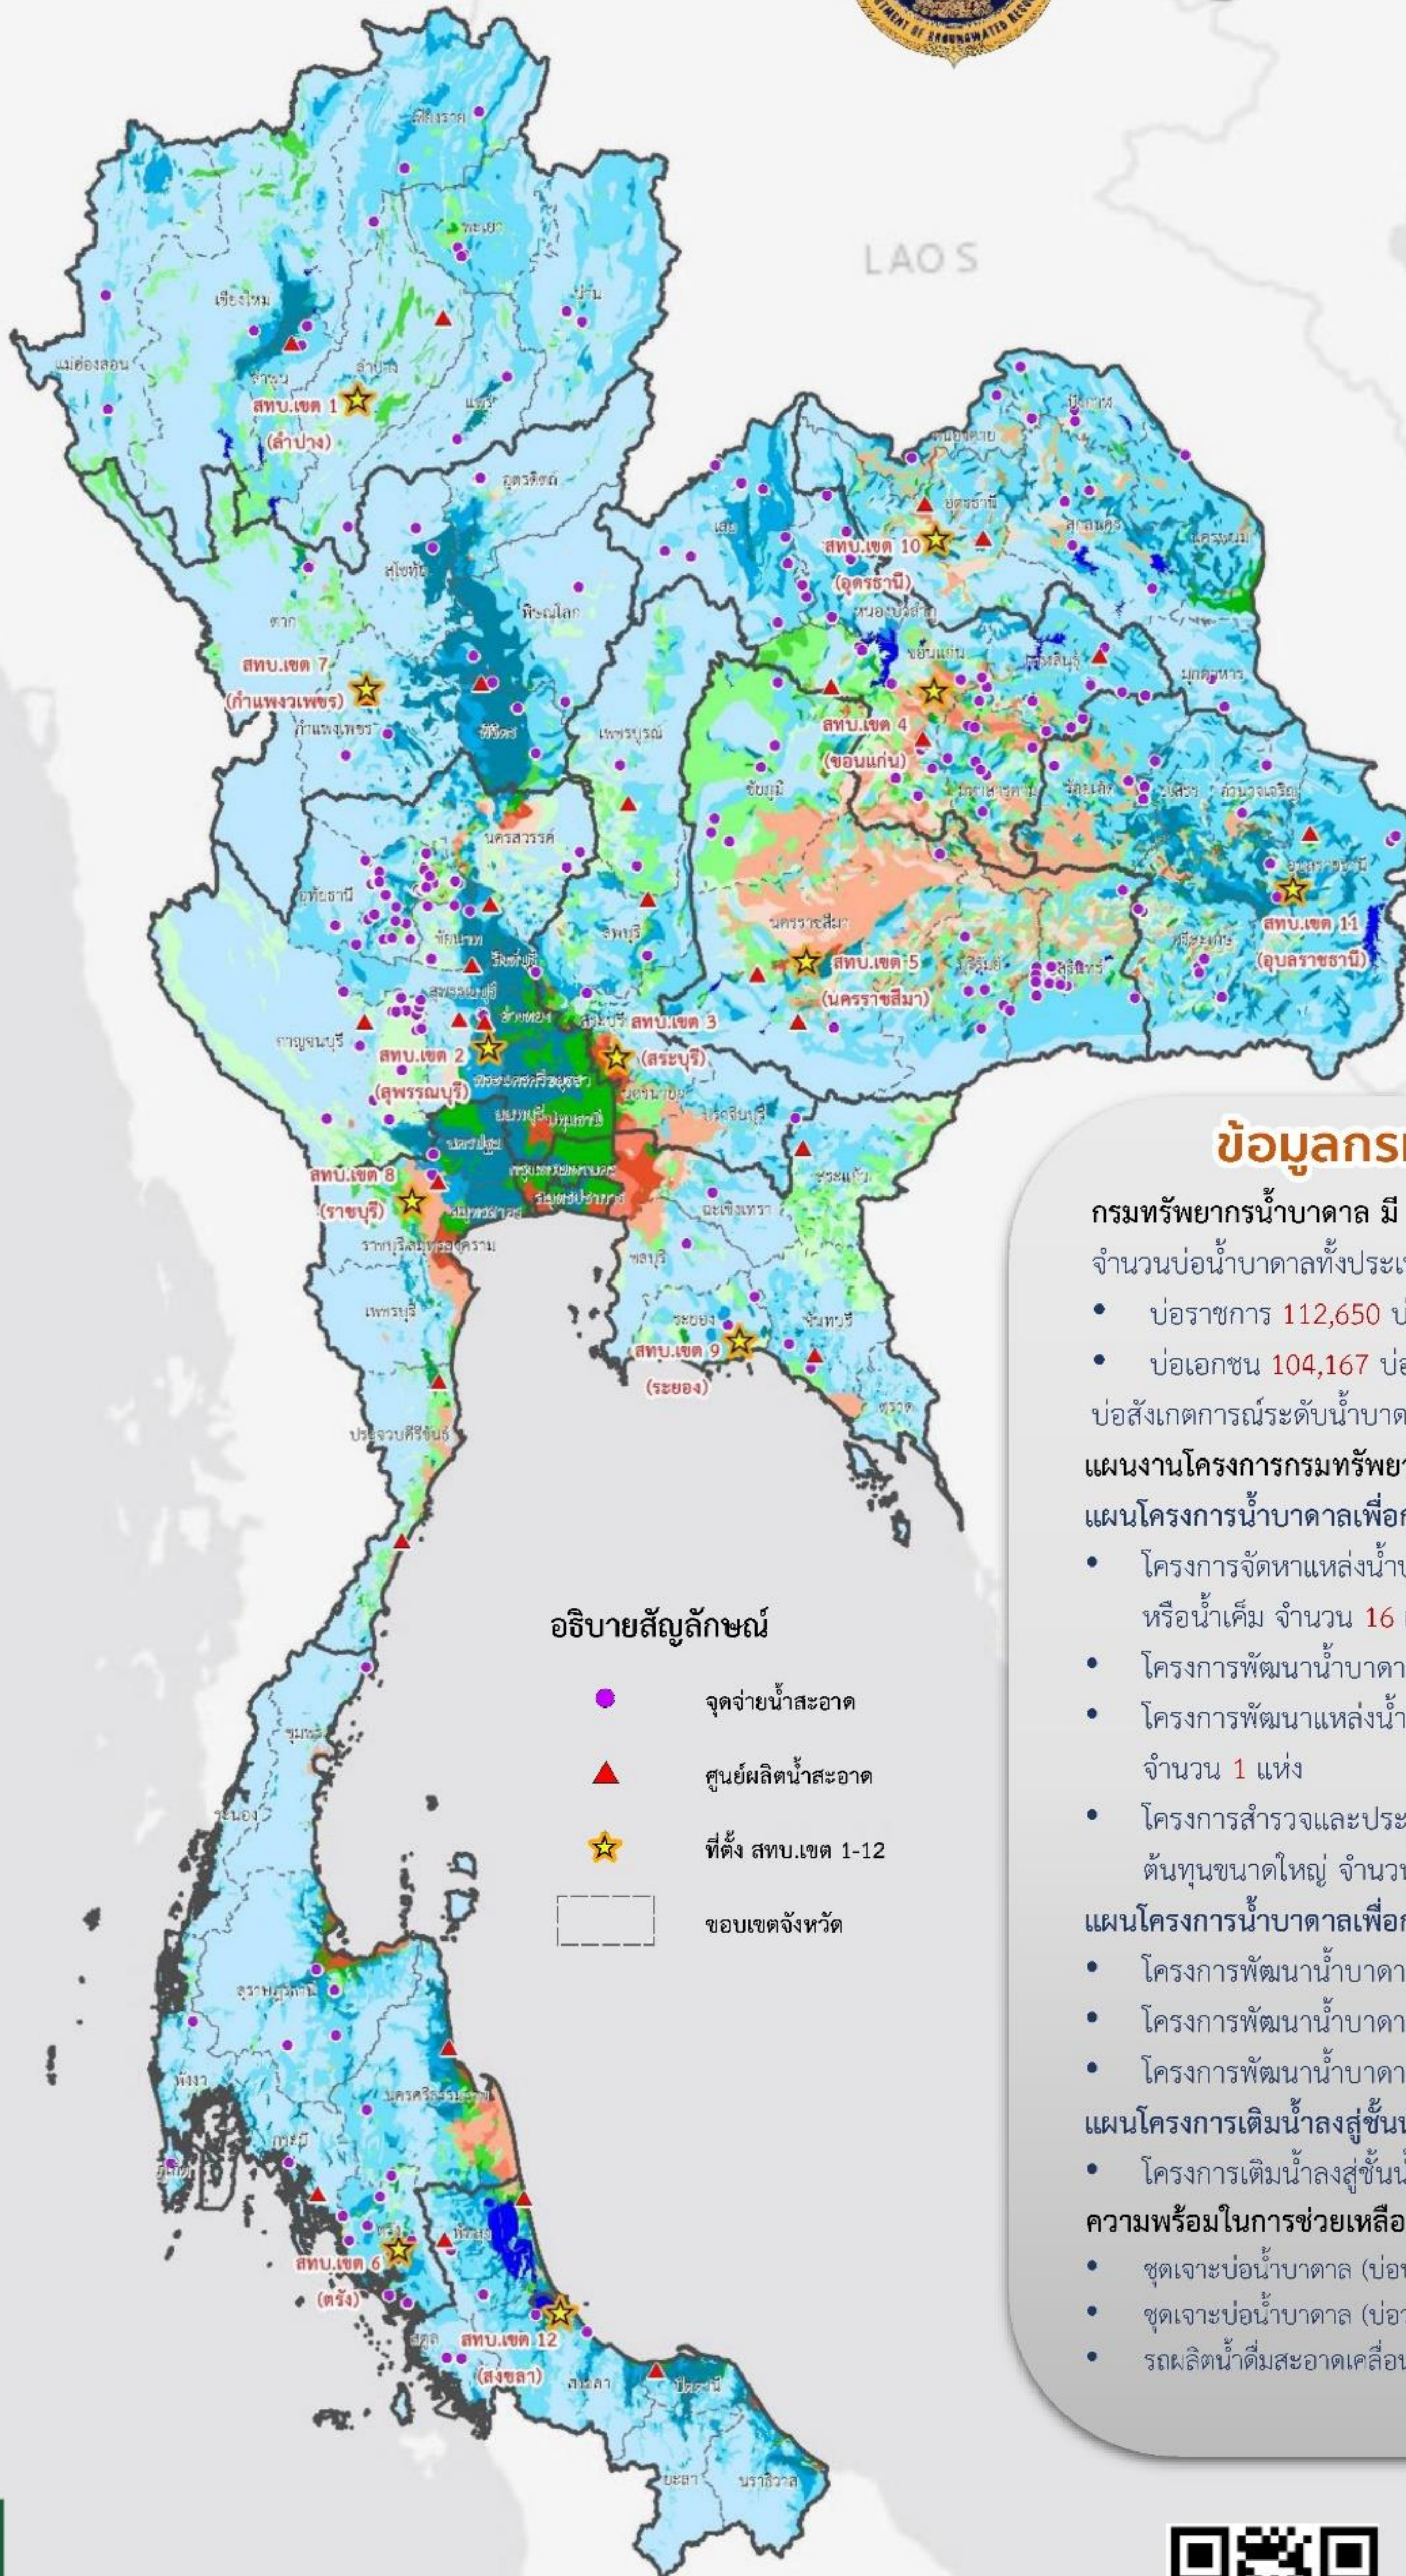

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
(Indicator)

ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้
(Groundwater Availability Index)

Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร

P.1/3

ข้อมูล : กองแผนงาน และเว็บไซต์ <http://www.dgr.go.th> ณ วันที่ 12/10/64


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

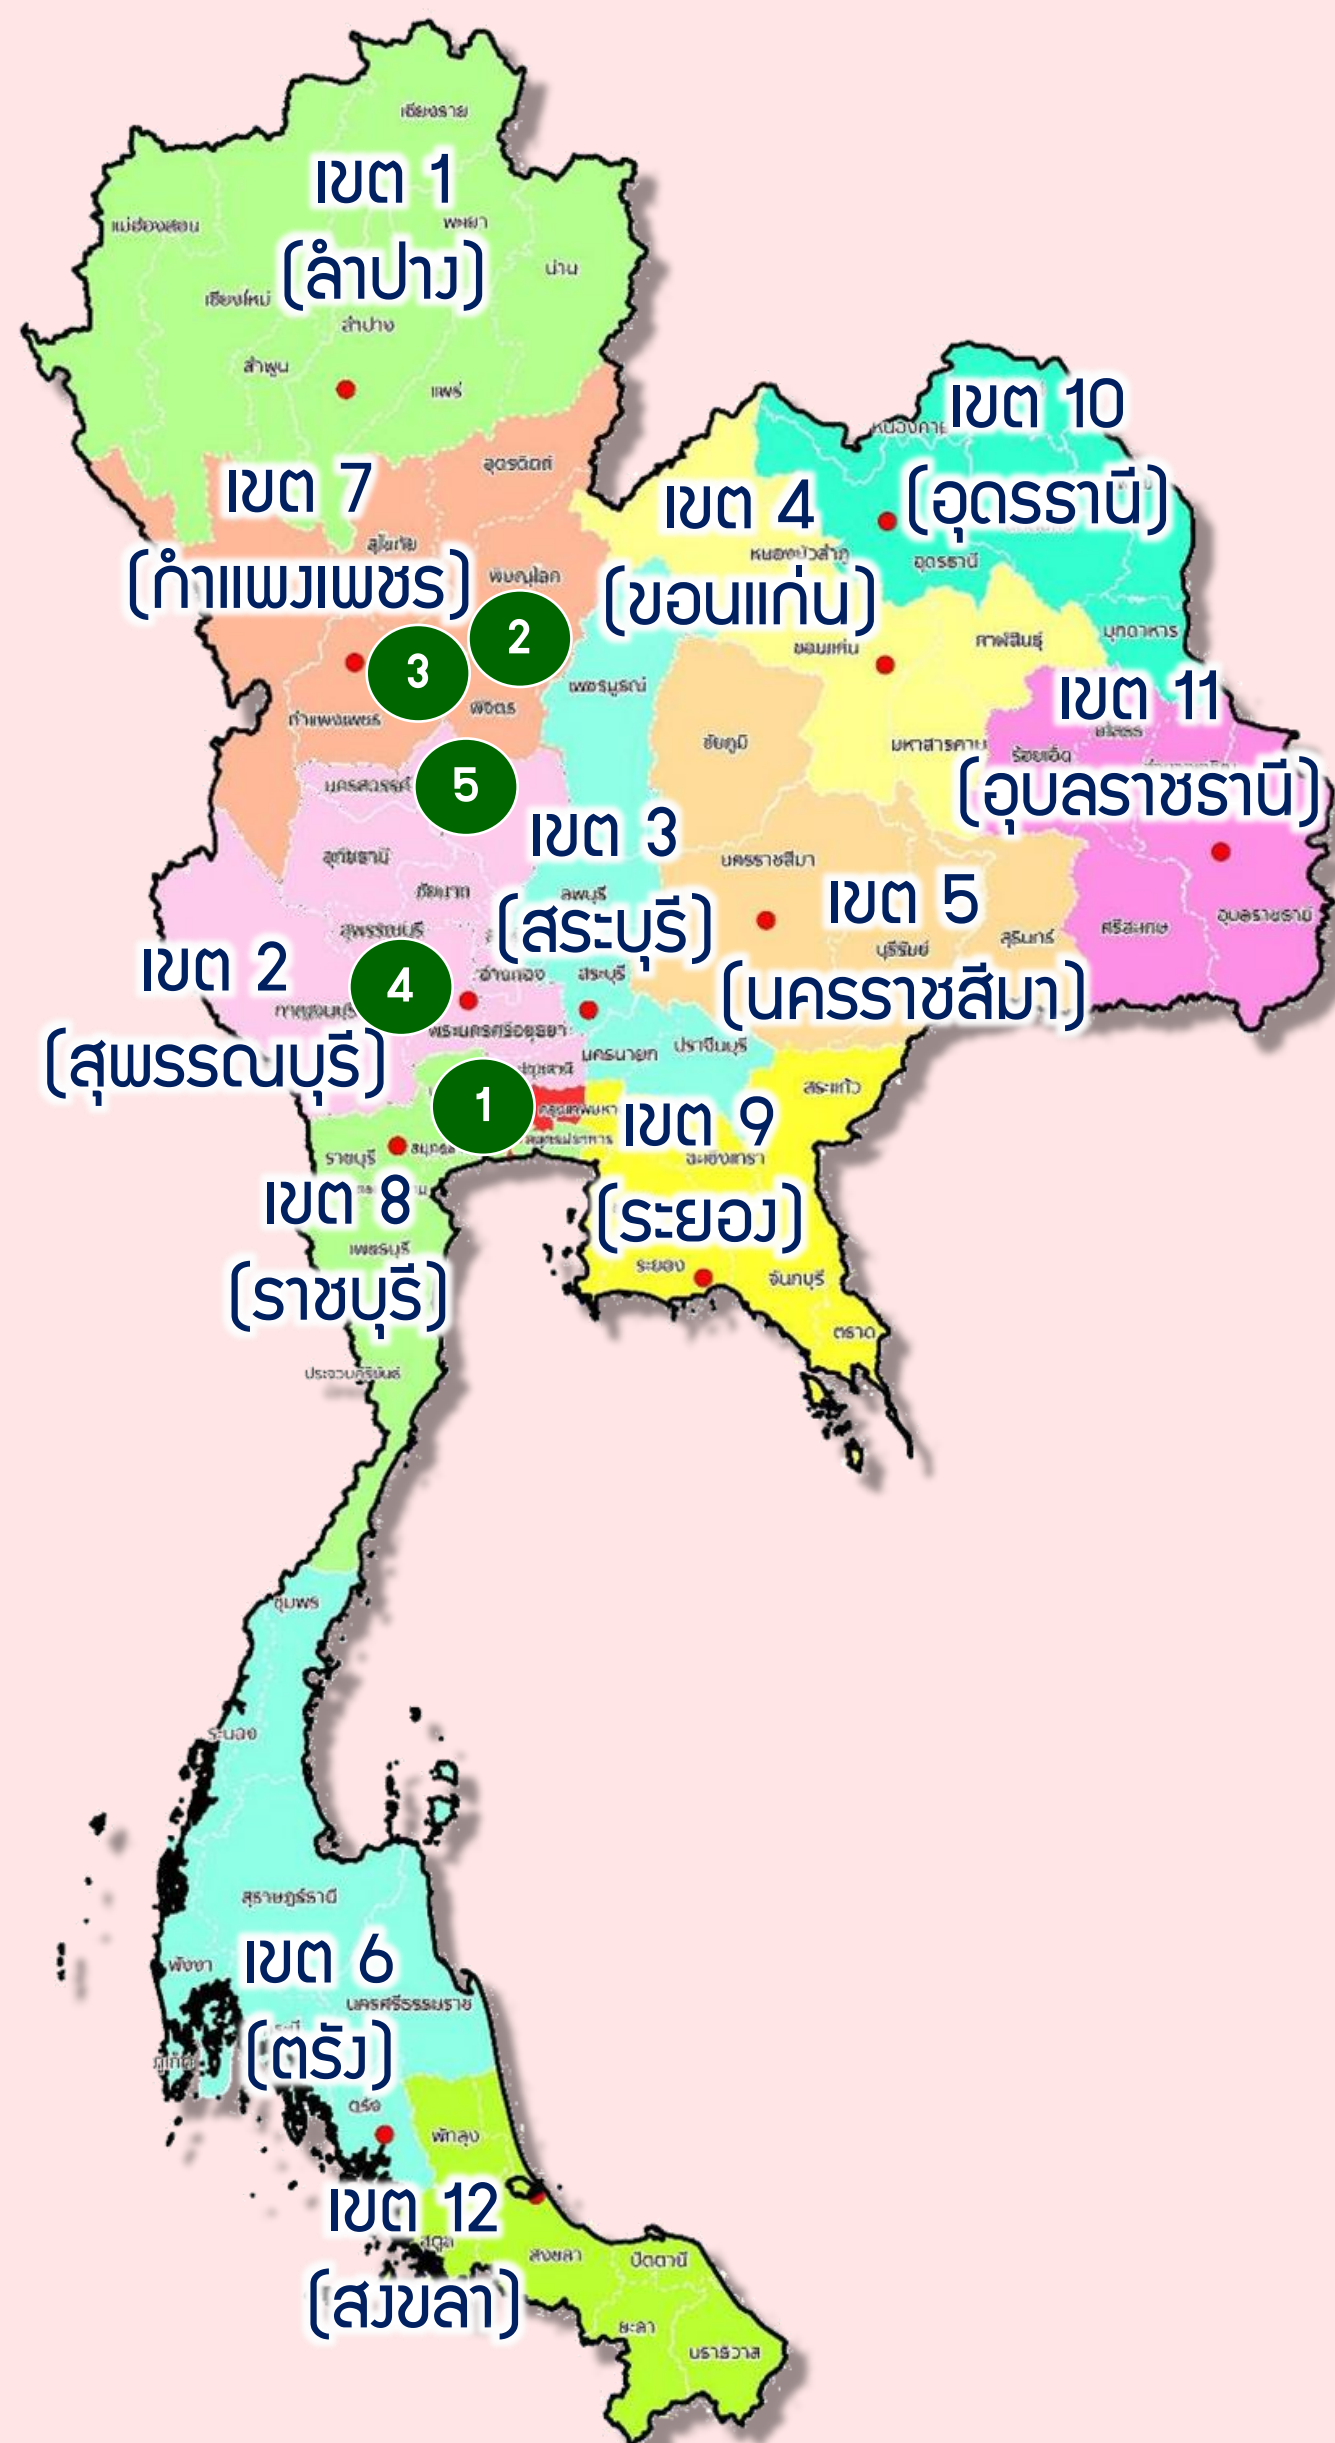

1. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดี./กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ไปยัง สทบ.เขต 1-12 ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 1.ผลการเบิกจ่ายมิวนวประมาณ พ.ศ. 2565
 - 2.ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 - 3.การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (งบกลาง)
 - 4.รายงานสืบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2565
 - 5.แนวทางการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล



2. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านระบบเติมน้ำใต้ดินบ่อวงคอนกรีต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหาอัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ โดยผลการทดสอบชั่วโมงที่ 56 ยังคงสามารถเติมน้ำได้ในอัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำภายในบ่อยกตัวสูงขึ้น 1 - 2 เมตร ณ อ.บาร่าง จ.พิษณุโลก




3. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการหยั่งระดับเพื่อศึกษาผลกระทบจากบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดบึงสำราญน้อย บ้านบึงสำราญน้อย ม.8 ต.ท่าวัดนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร




4. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายชลพรรษา บุญซื่อ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 7 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Line meeting)



5. สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจรับงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (งบวินกู้) พร้อมกับได้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ บ้านท่าบารึง ม.4 ต.นาบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และบ้านห้วยแห้ว ม.2 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

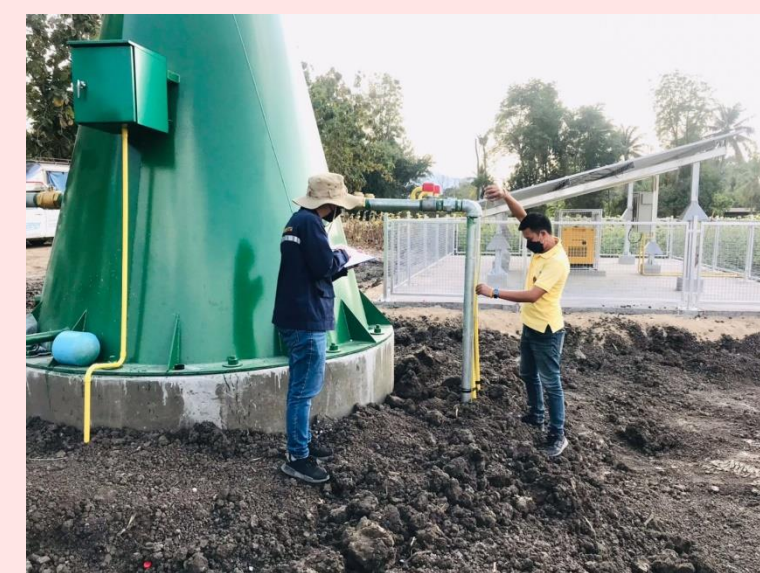


ประเภทข่าว	วันที่ 17 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	10	1,265
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

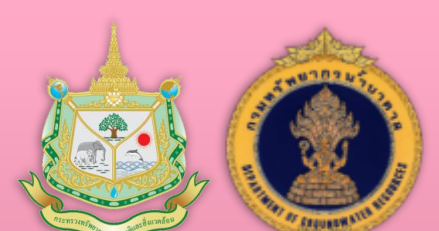

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

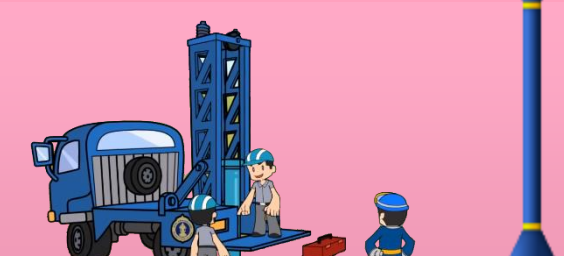


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

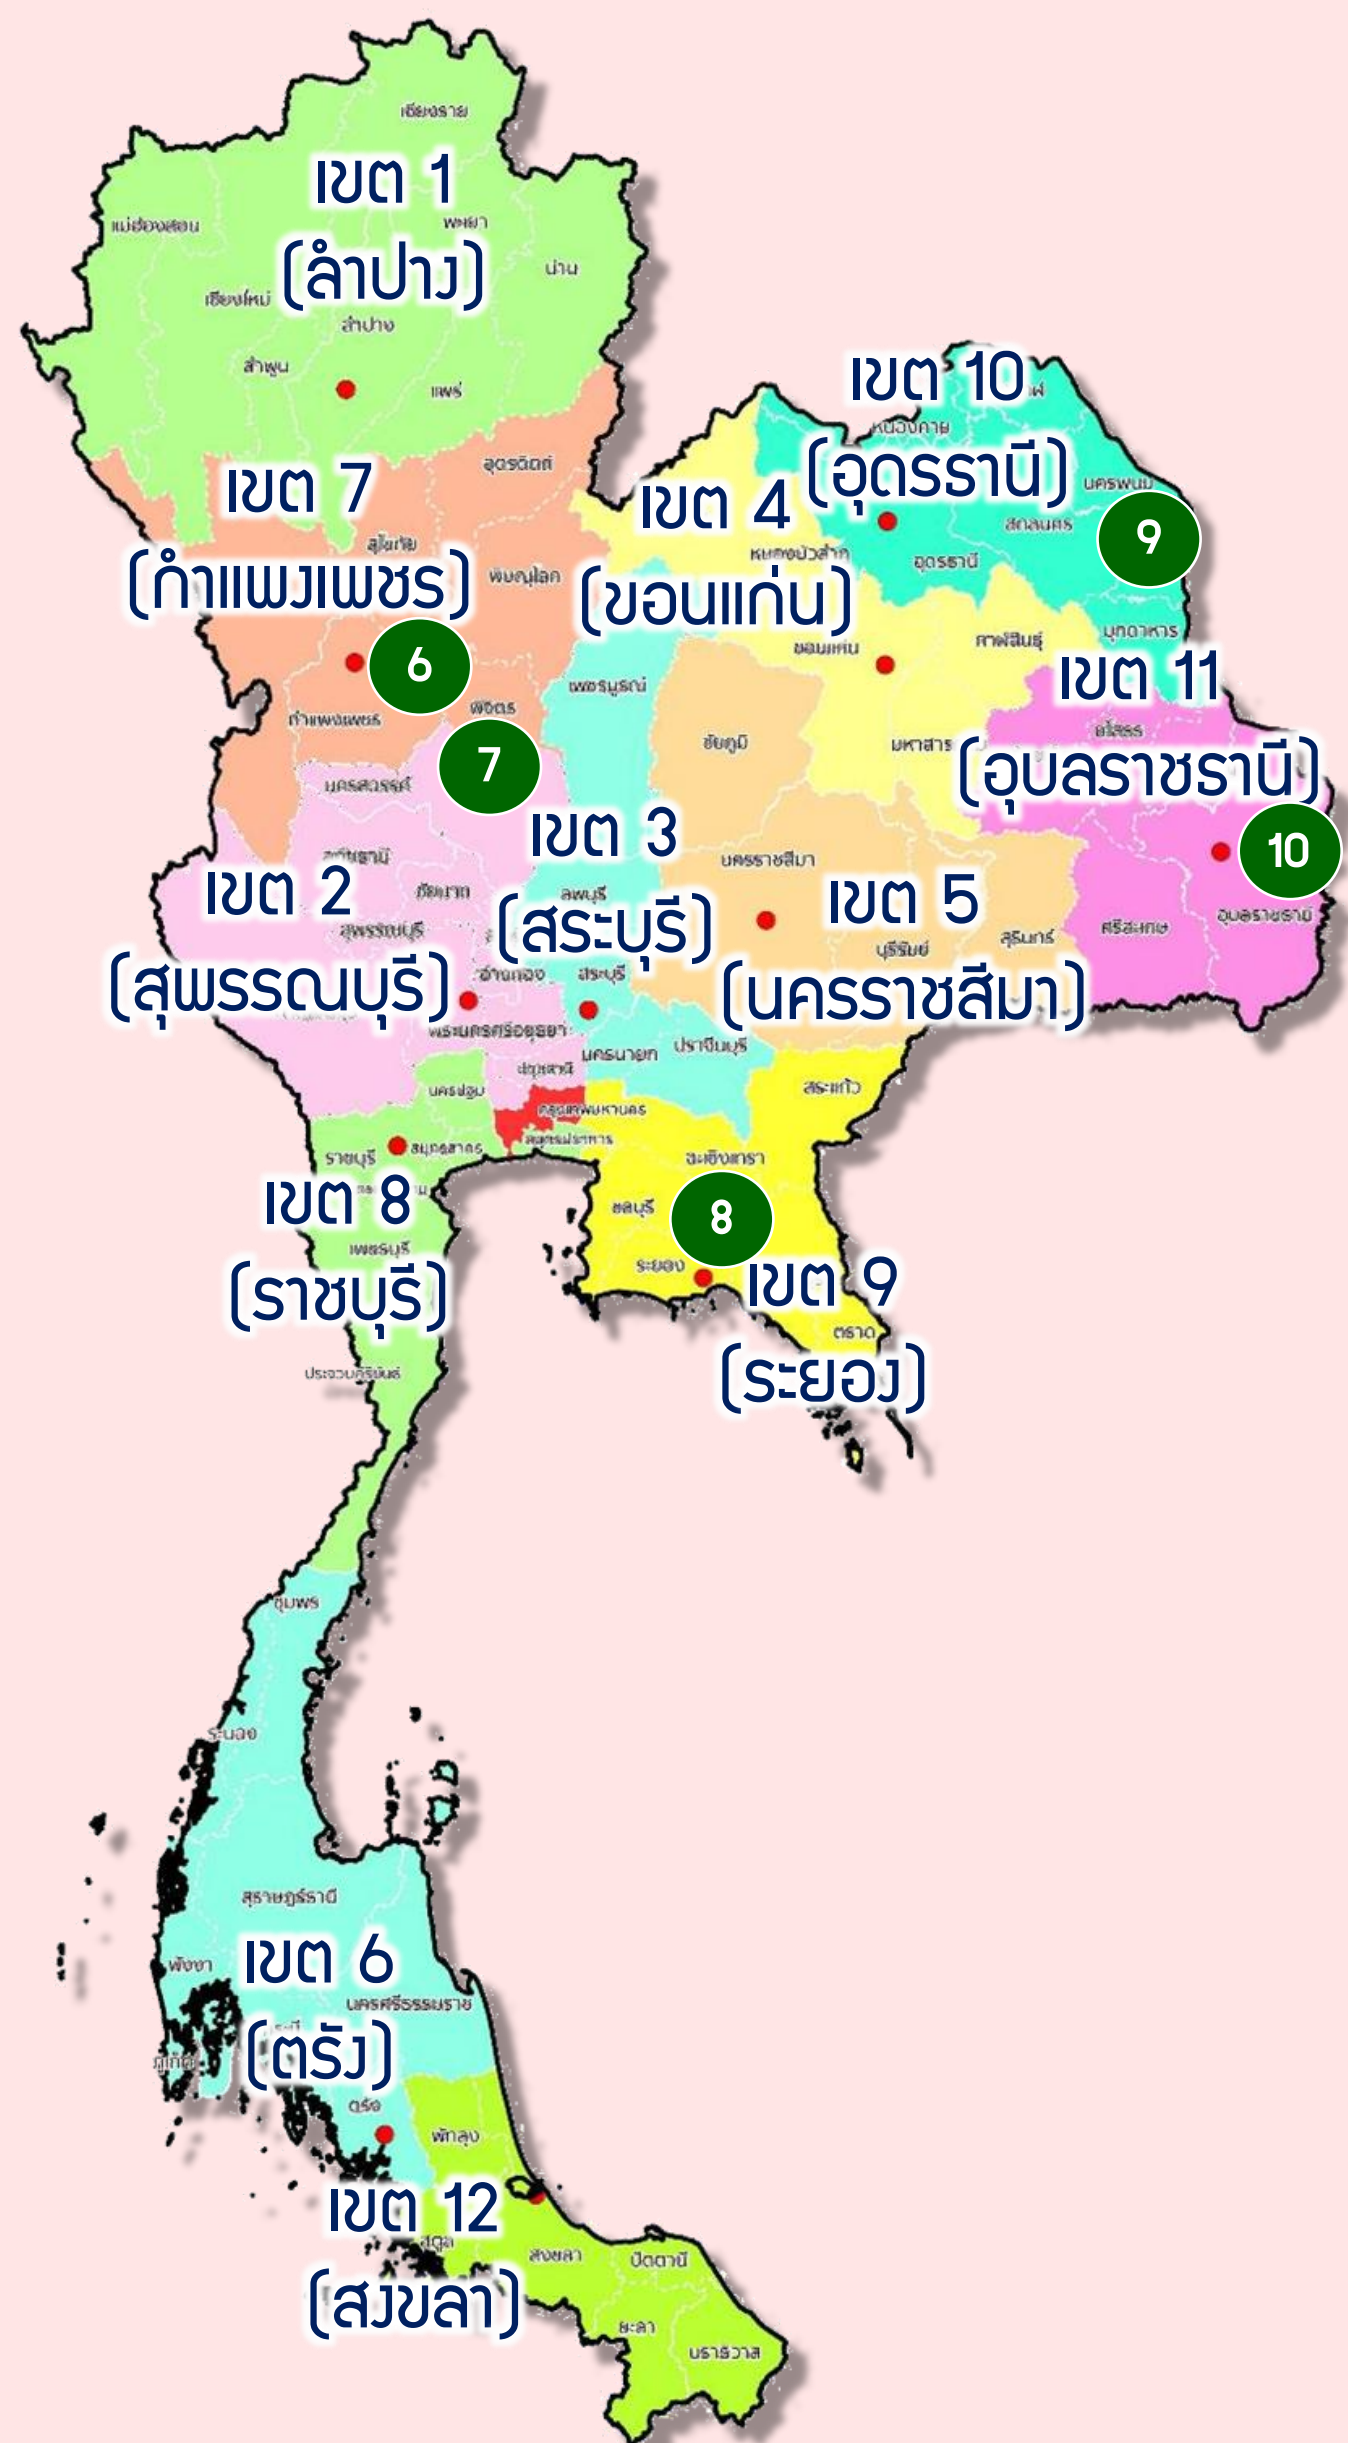

8 สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมตู้ควบคุม พร้อมเปลี่ยนบ่อน้ำบาดาล ขณะนี้สามารถใช้งาน ได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่บุคลากรของโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง



9 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สุบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพียงพออย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ บ้านนาสามัคคี ม.9 ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม



6 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายอุดม ชูฤทธิ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอการค้าขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล และแก้ไขปริมาณน้ำบาดาลที่มี ขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 33 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)




10 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอการค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 93 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)



7 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นางสุรีย์ แก้วกล้า และ ที่ดิน นางพูล สิมหิระ บ้านนาบกระเปา ม.4 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร




ประเภทข่าว	วันที่ 17 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 17 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	10	1,265
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

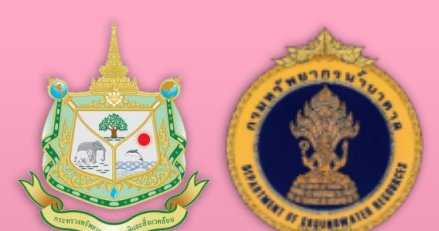

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

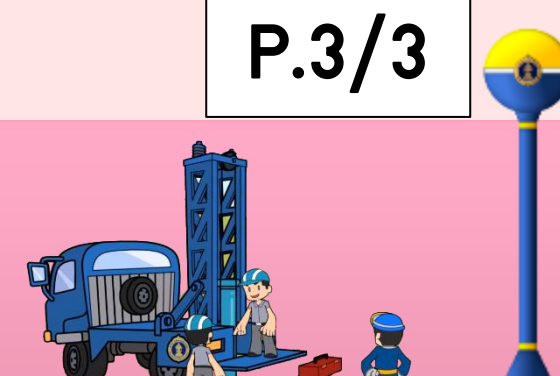

P.3/3