



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

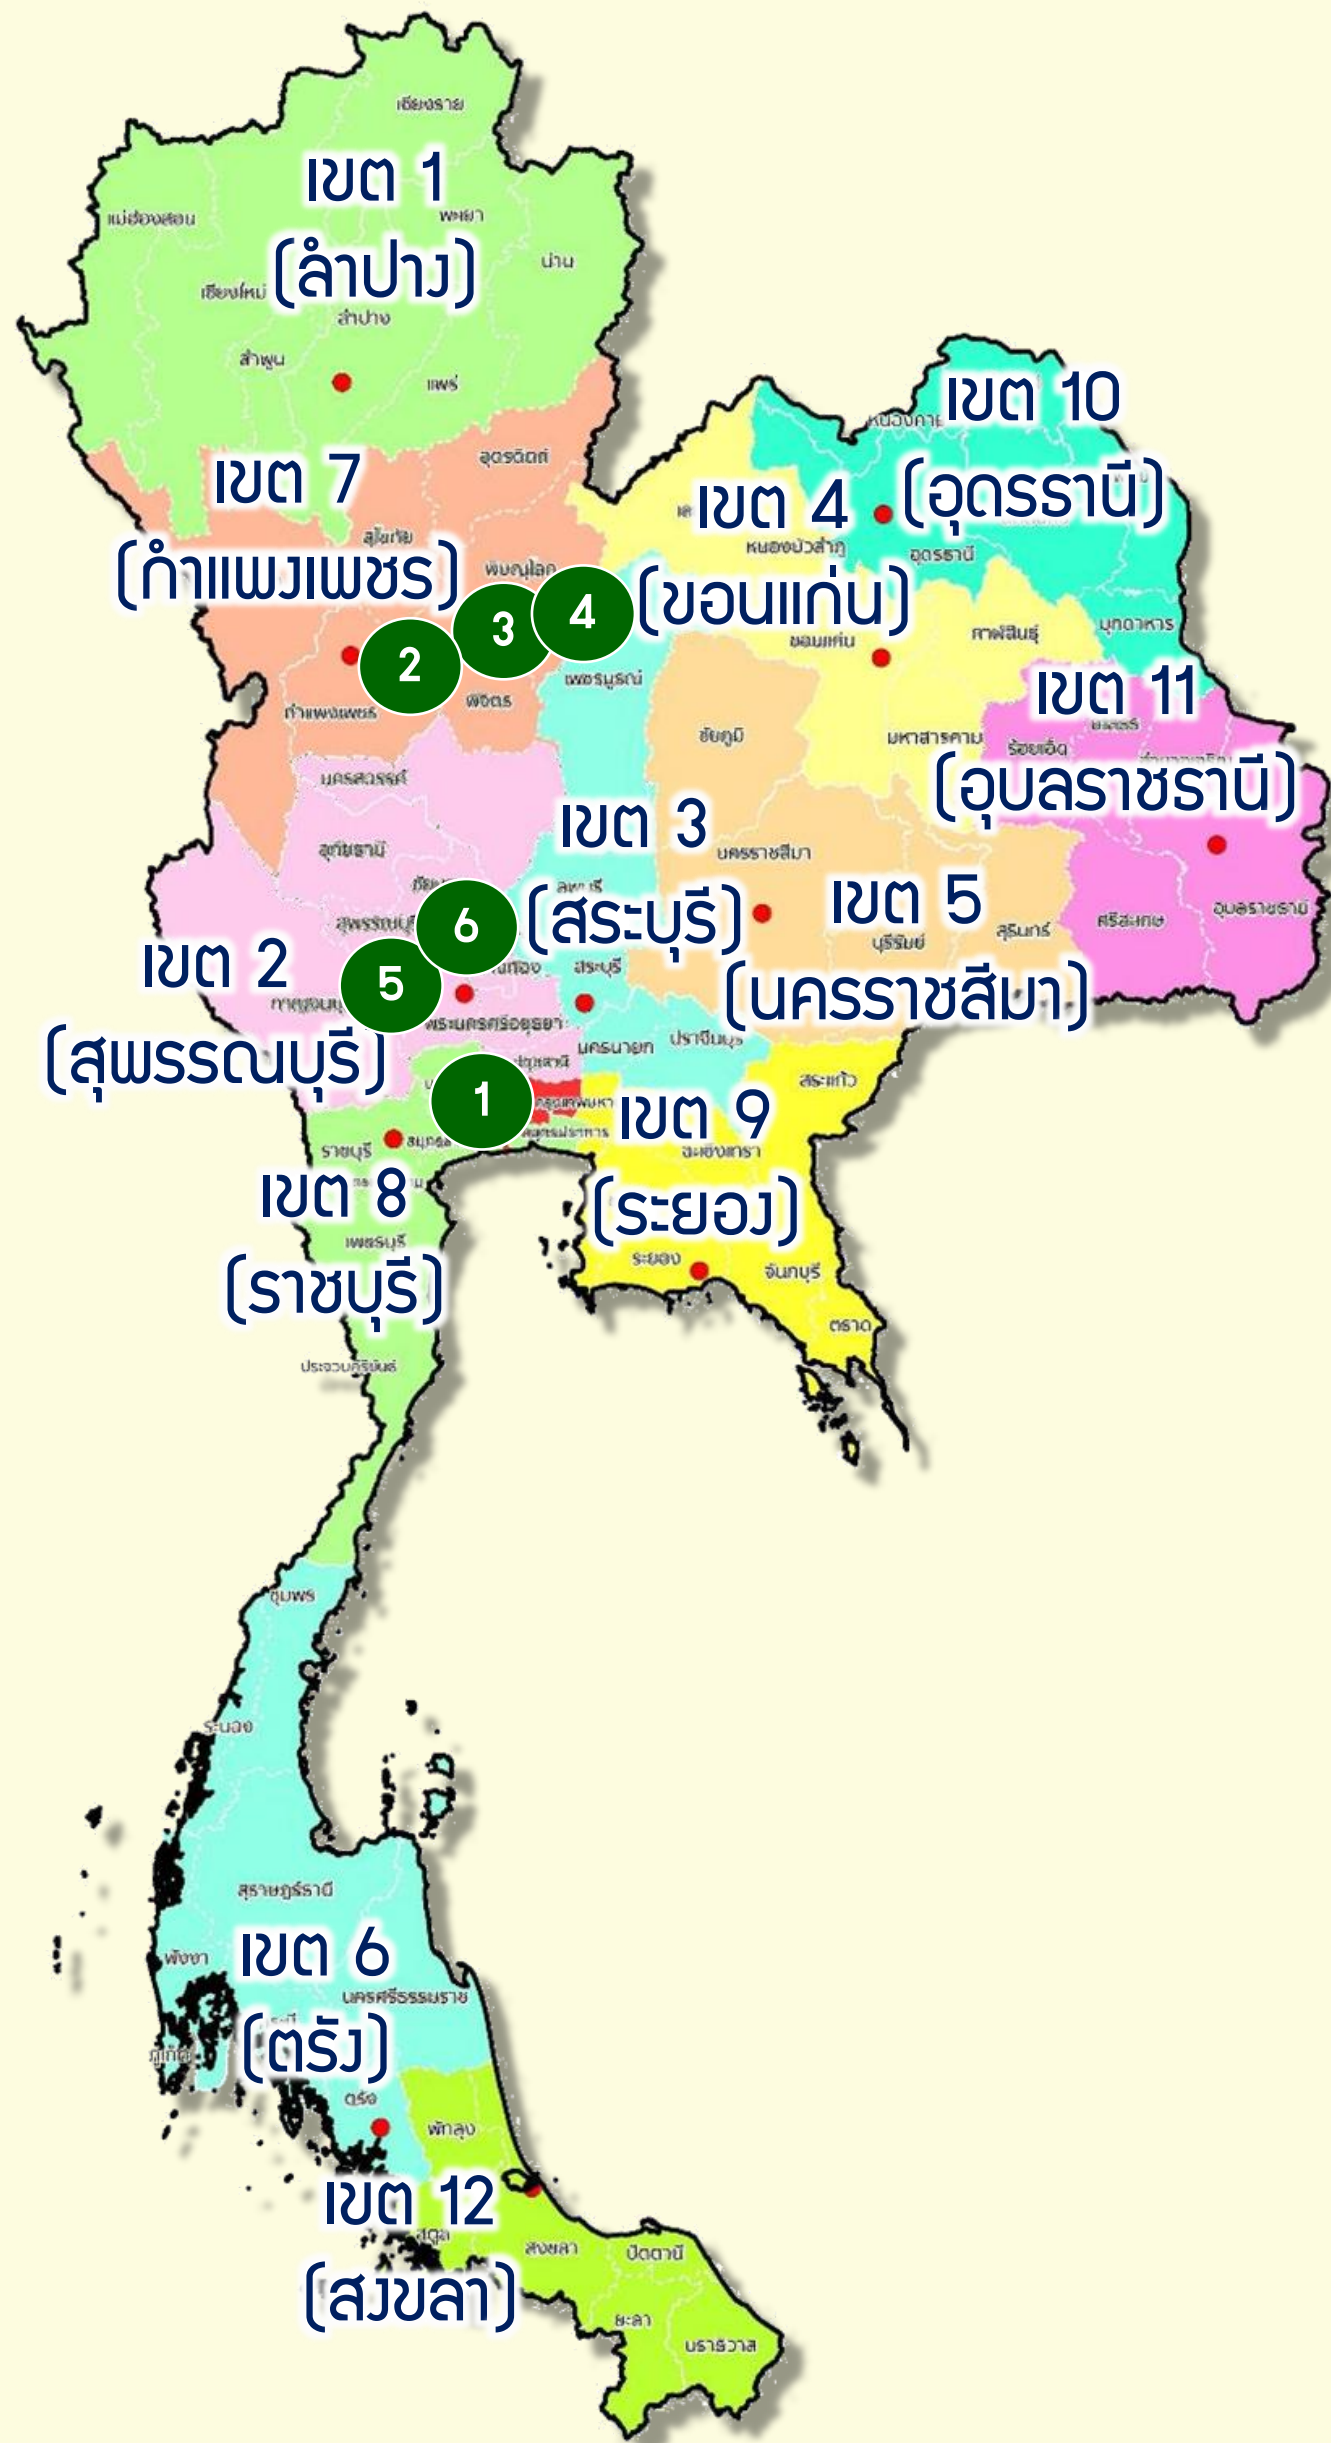

- นายกุลศล โชติรัตน์ รอง อภบ./สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธาน กล่าวเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดยมี นายวิทยา มินิสิชัย พอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ จากนโยบายสู่การปฏิบัติและทิศทางการเติมน้ำใต้ดินในอนาคต และเป็นวิทยากร ในหัวข้อ แนวทางการเติมน้ำใต้ดินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร



- สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการห้วยจรดพิสัยสกลหุมจะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล โครงการเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้น ปริมประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดชุมนาก บ้านชุมนาก ม.3 ต.การวัดนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร



- สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 1 ระยะยาวไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหา อัตราการเติมน้ำที่ขึ้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำ ใต้ดิน ณ บ้านโพธิ์ราม ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากทดสอบ 222 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 2,147.35 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 9.67 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 6 เมตร



- สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหา อัตราการเติมน้ำที่ขึ้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำ ใต้ดิน ณ สำนักวนเกษตรตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากทดสอบ 343 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 1,190.55 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 3.47 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 1.8 เมตร



- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายชลพรรษา บุญซื่อ พอ.ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการขึ้นกรอ ค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 12 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Application Line Meeting)



- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจเพื่อ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการเจาะ บ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 560 เมตร และจะเร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจนถึงระดับความลึก 650 เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ณ บ้านมะขามเรียง ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี




ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

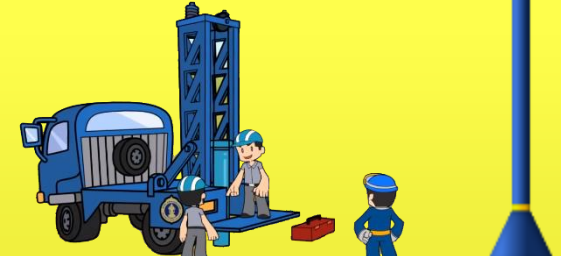


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

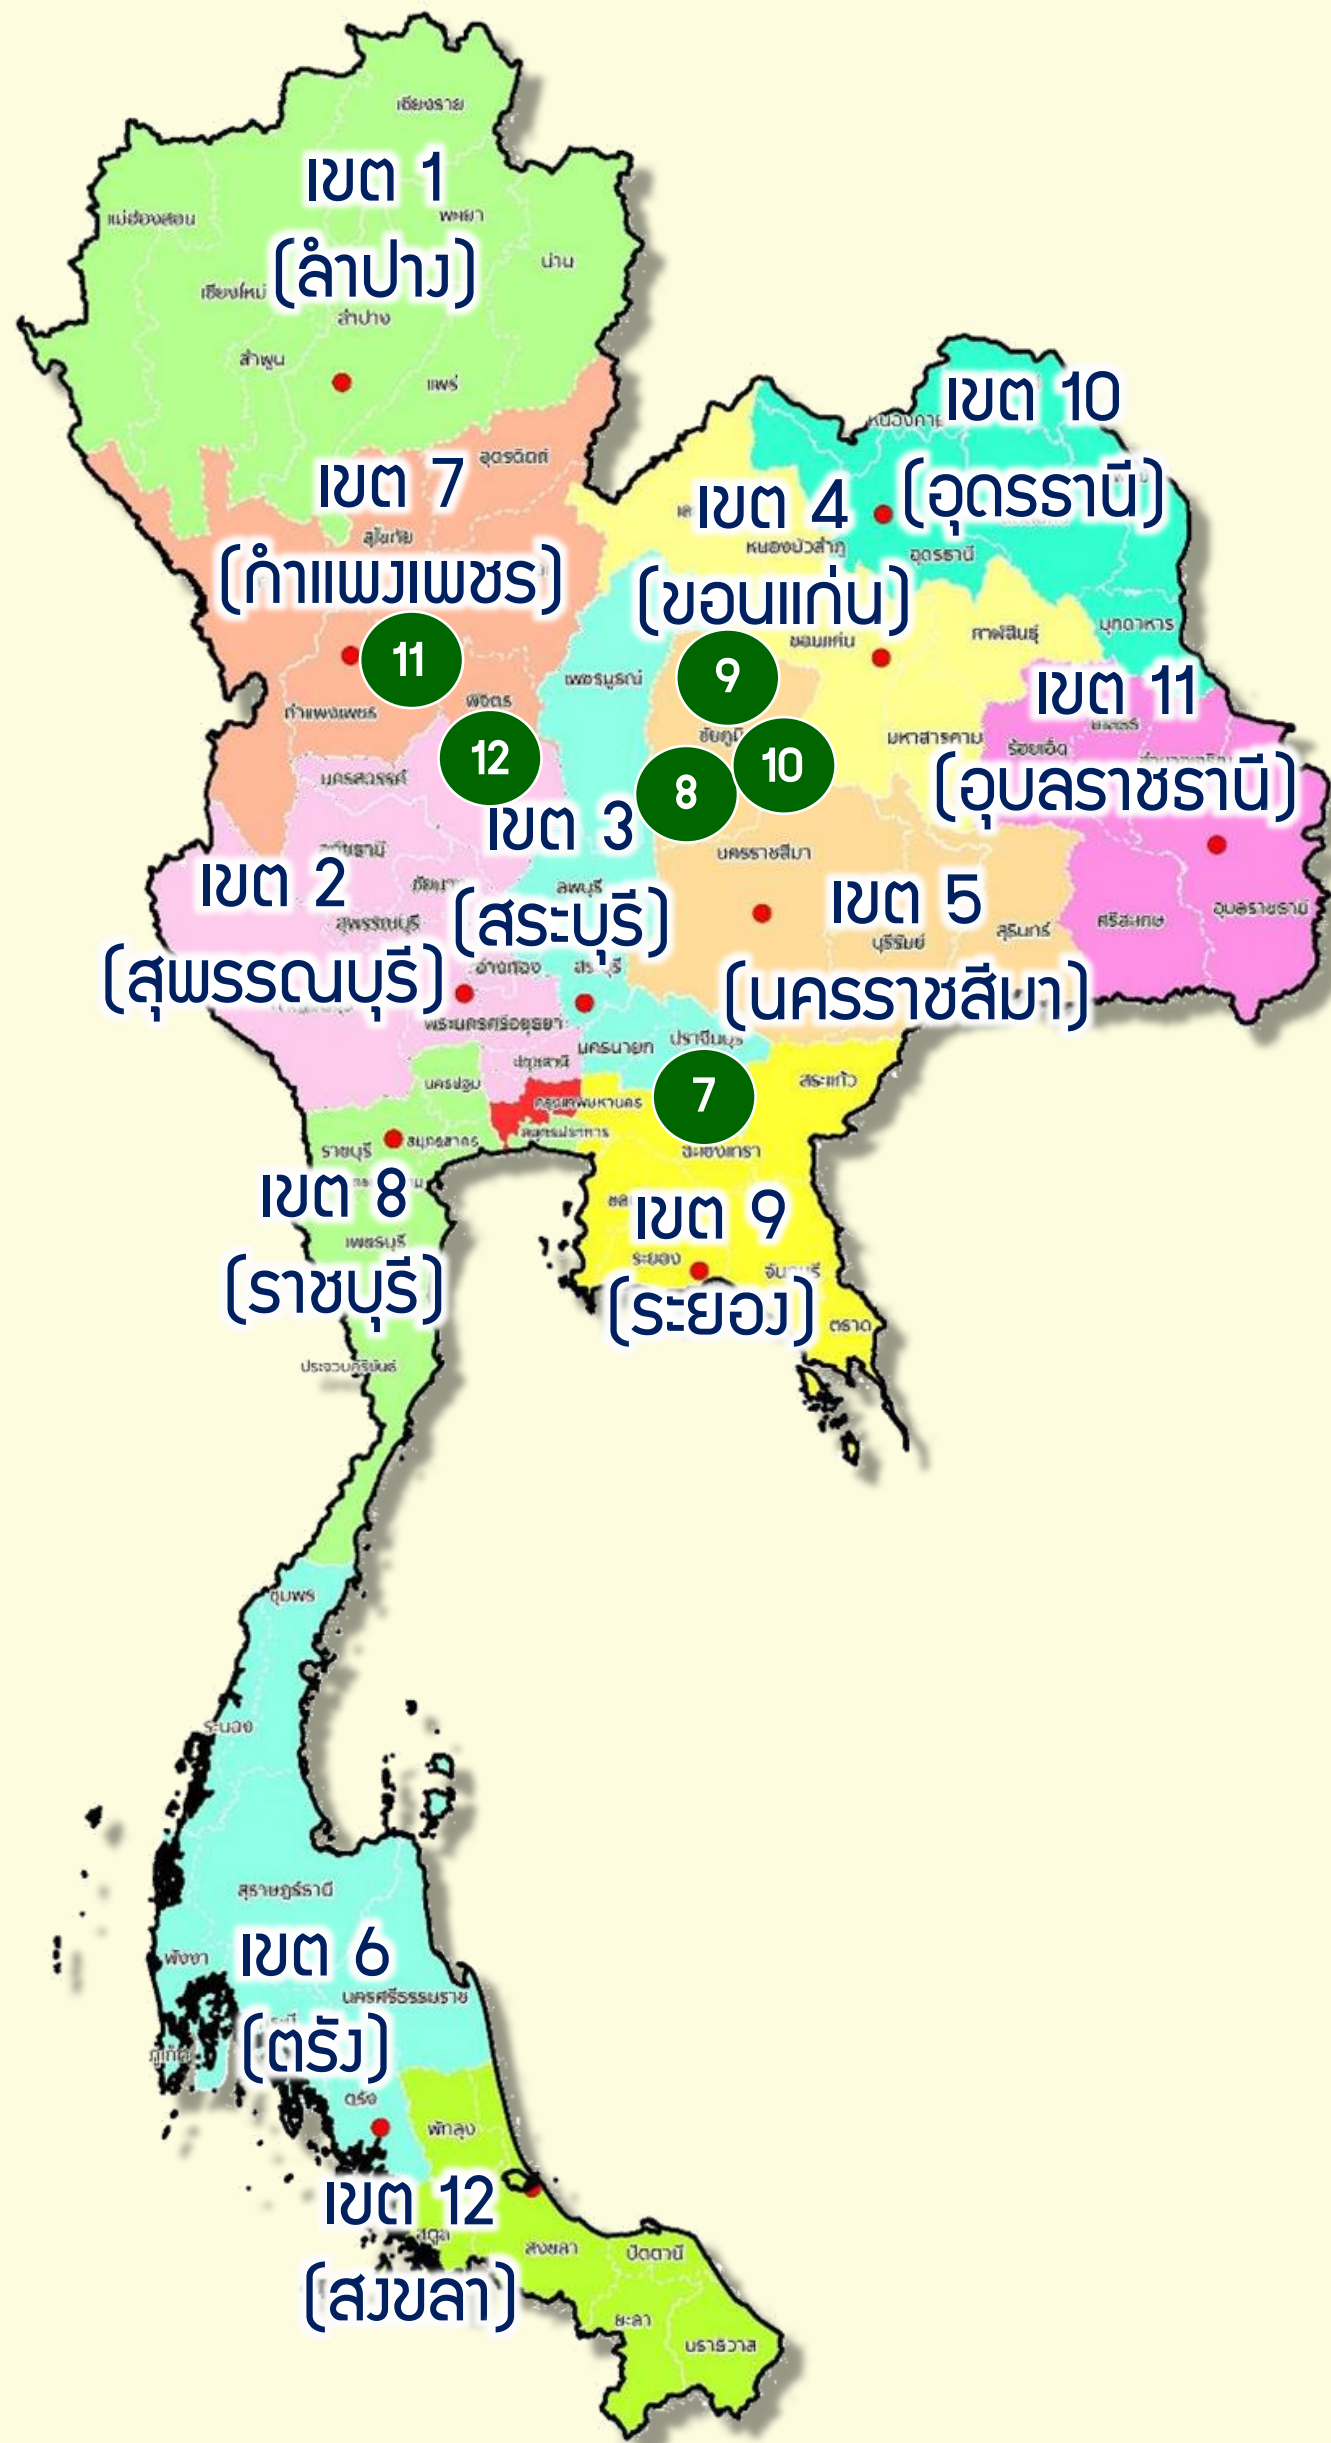

- 7 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา ลำราง และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



- 8 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายพริมาตร ปัดดา วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่วางผังท่อกระจายน้ำบาดาล โครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำได้ทันในฤดูแล้งที่จะมาถึง และให้การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ บ้านโนนสะอาด ม.1 ต.บ้านแก้ง และ บ้านหนองไร่ ม.4 ต.หนองสนธิ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ



- 9 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (วมวินกู่ เยียวยาฯ ผลกระทบโควิด 2019) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอด อธิบายวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 หมู่ ดังนี้
 1.บ้านนาคนหัก ม.1 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 2.บ้านหนองไผ่พัฒนา (กลุ่มที่ 3) ม.17 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 3.บ้านหัวสนาม (จุดที่ 1) ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 4.บ้านหัวสนาม (จุดที่ 2) ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 5.บ้านหนองแวง ม.1 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ



- 10 สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (วมวินกู่ เยียวยาฯ ผลกระทบโควิด 2019) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอด อธิบายวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 หมู่ ดังนี้
 1.บ้านโหล่น (จุดที่ 1) ม.6 ต.นาแก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 2.บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.17 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 3.บ้านหนองใหญ่ ม.5 ต.บ้านจารย์ อ.กุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ
 4.บ้านหัวหว้าเหนือ (จุดที่ 3) ม.12 ต.หัวฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 5.บ้านหนองแวง ม.4 ต.โคกสูง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 6.บ้านหัวสูง (จุดที่ 1) ม.4 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ



- 11 สกบ.เขต 7 (กาฬมณฑล) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล (จุดที่ 1) โครงการระบบติดตามเพื่อระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนไค้ไฟฟ้าวิทยา ม.1 ต.ไค้ไฟฟ้า อ.เขาค้อ จ.กาฬมณฑล



- 12 สกบ.เขต 7 (กาฬมณฑล) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.บ้านนา อ.วังยาง จ.พิจิตร




ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

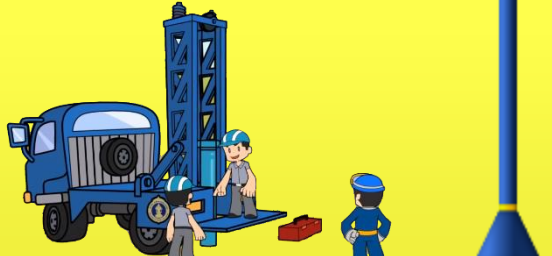


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

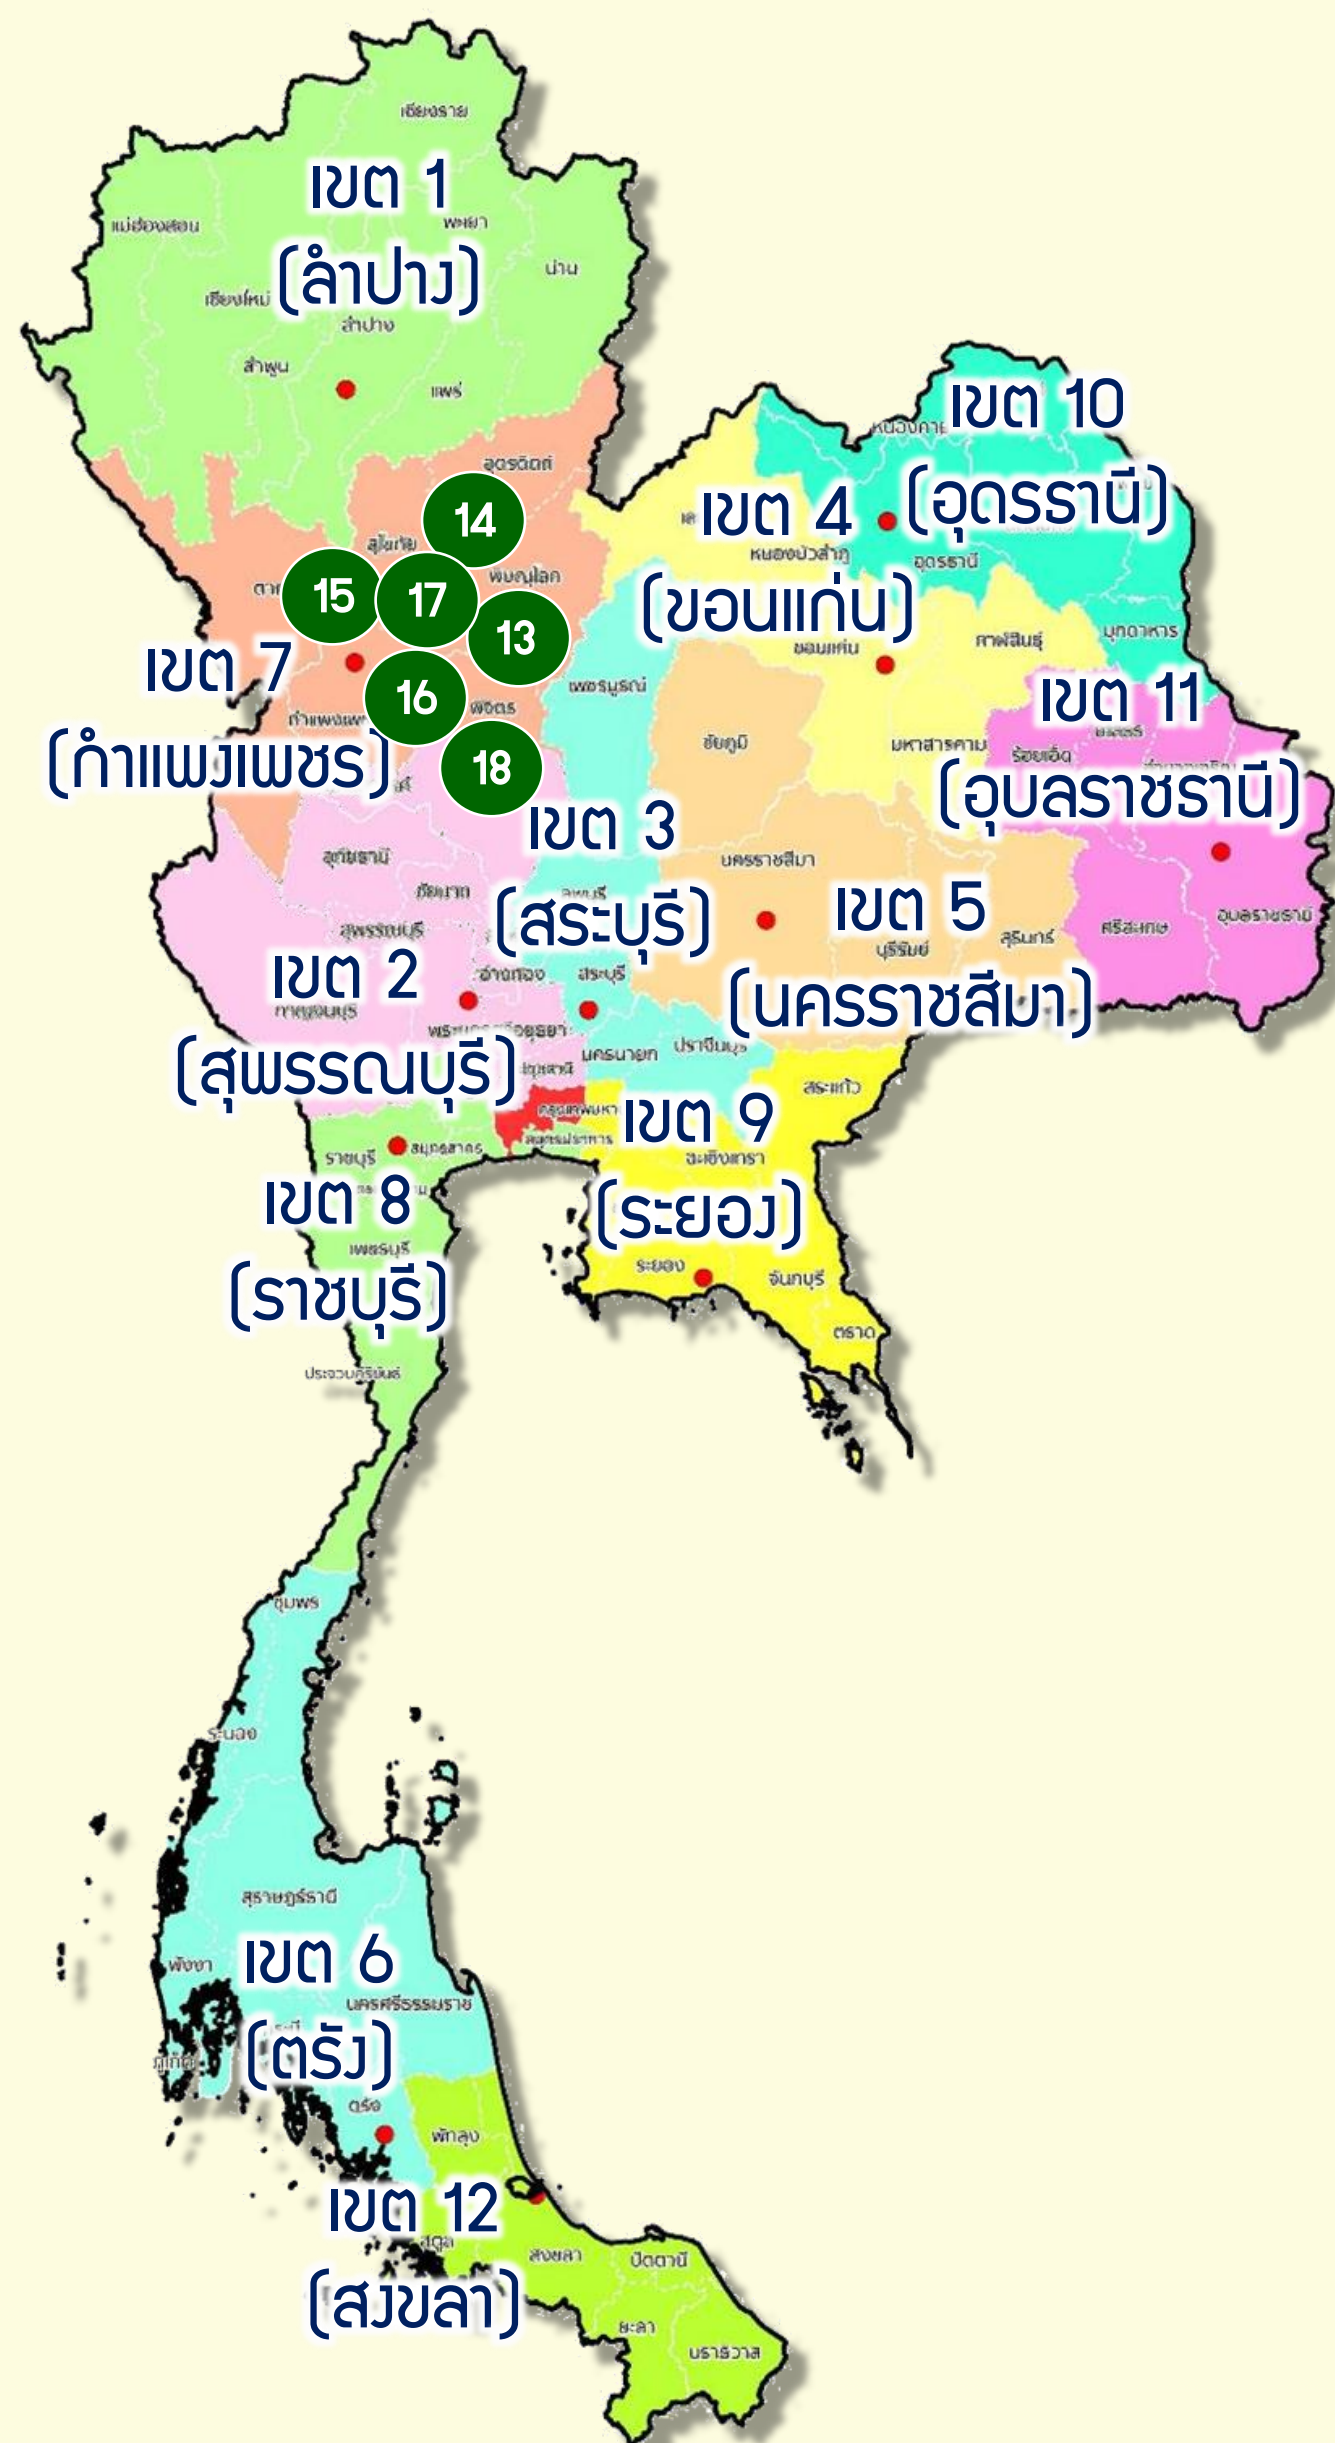

- 13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา ล้ำราว เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านรักไทย ม.7 ต.ชมพู่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก



- 14 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา ล้ำราว และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์



- 15 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย



- 16 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.สกลบาตร อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร



- 17 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



- 18 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังบประมาณ พ.ศ. 2565 บ้านบึงเต่า ม.5 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร จำนวน 4 แหว่ ดังนี้
1.ที่ดิน นางโสน สันถัด
2.ที่ดิน นางแตง พวงมู่
3.ที่ดิน นางกวีวาล เอ็มใจ
4.ที่ดิน นางคำนึ่ง คมภู



ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




P.4/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

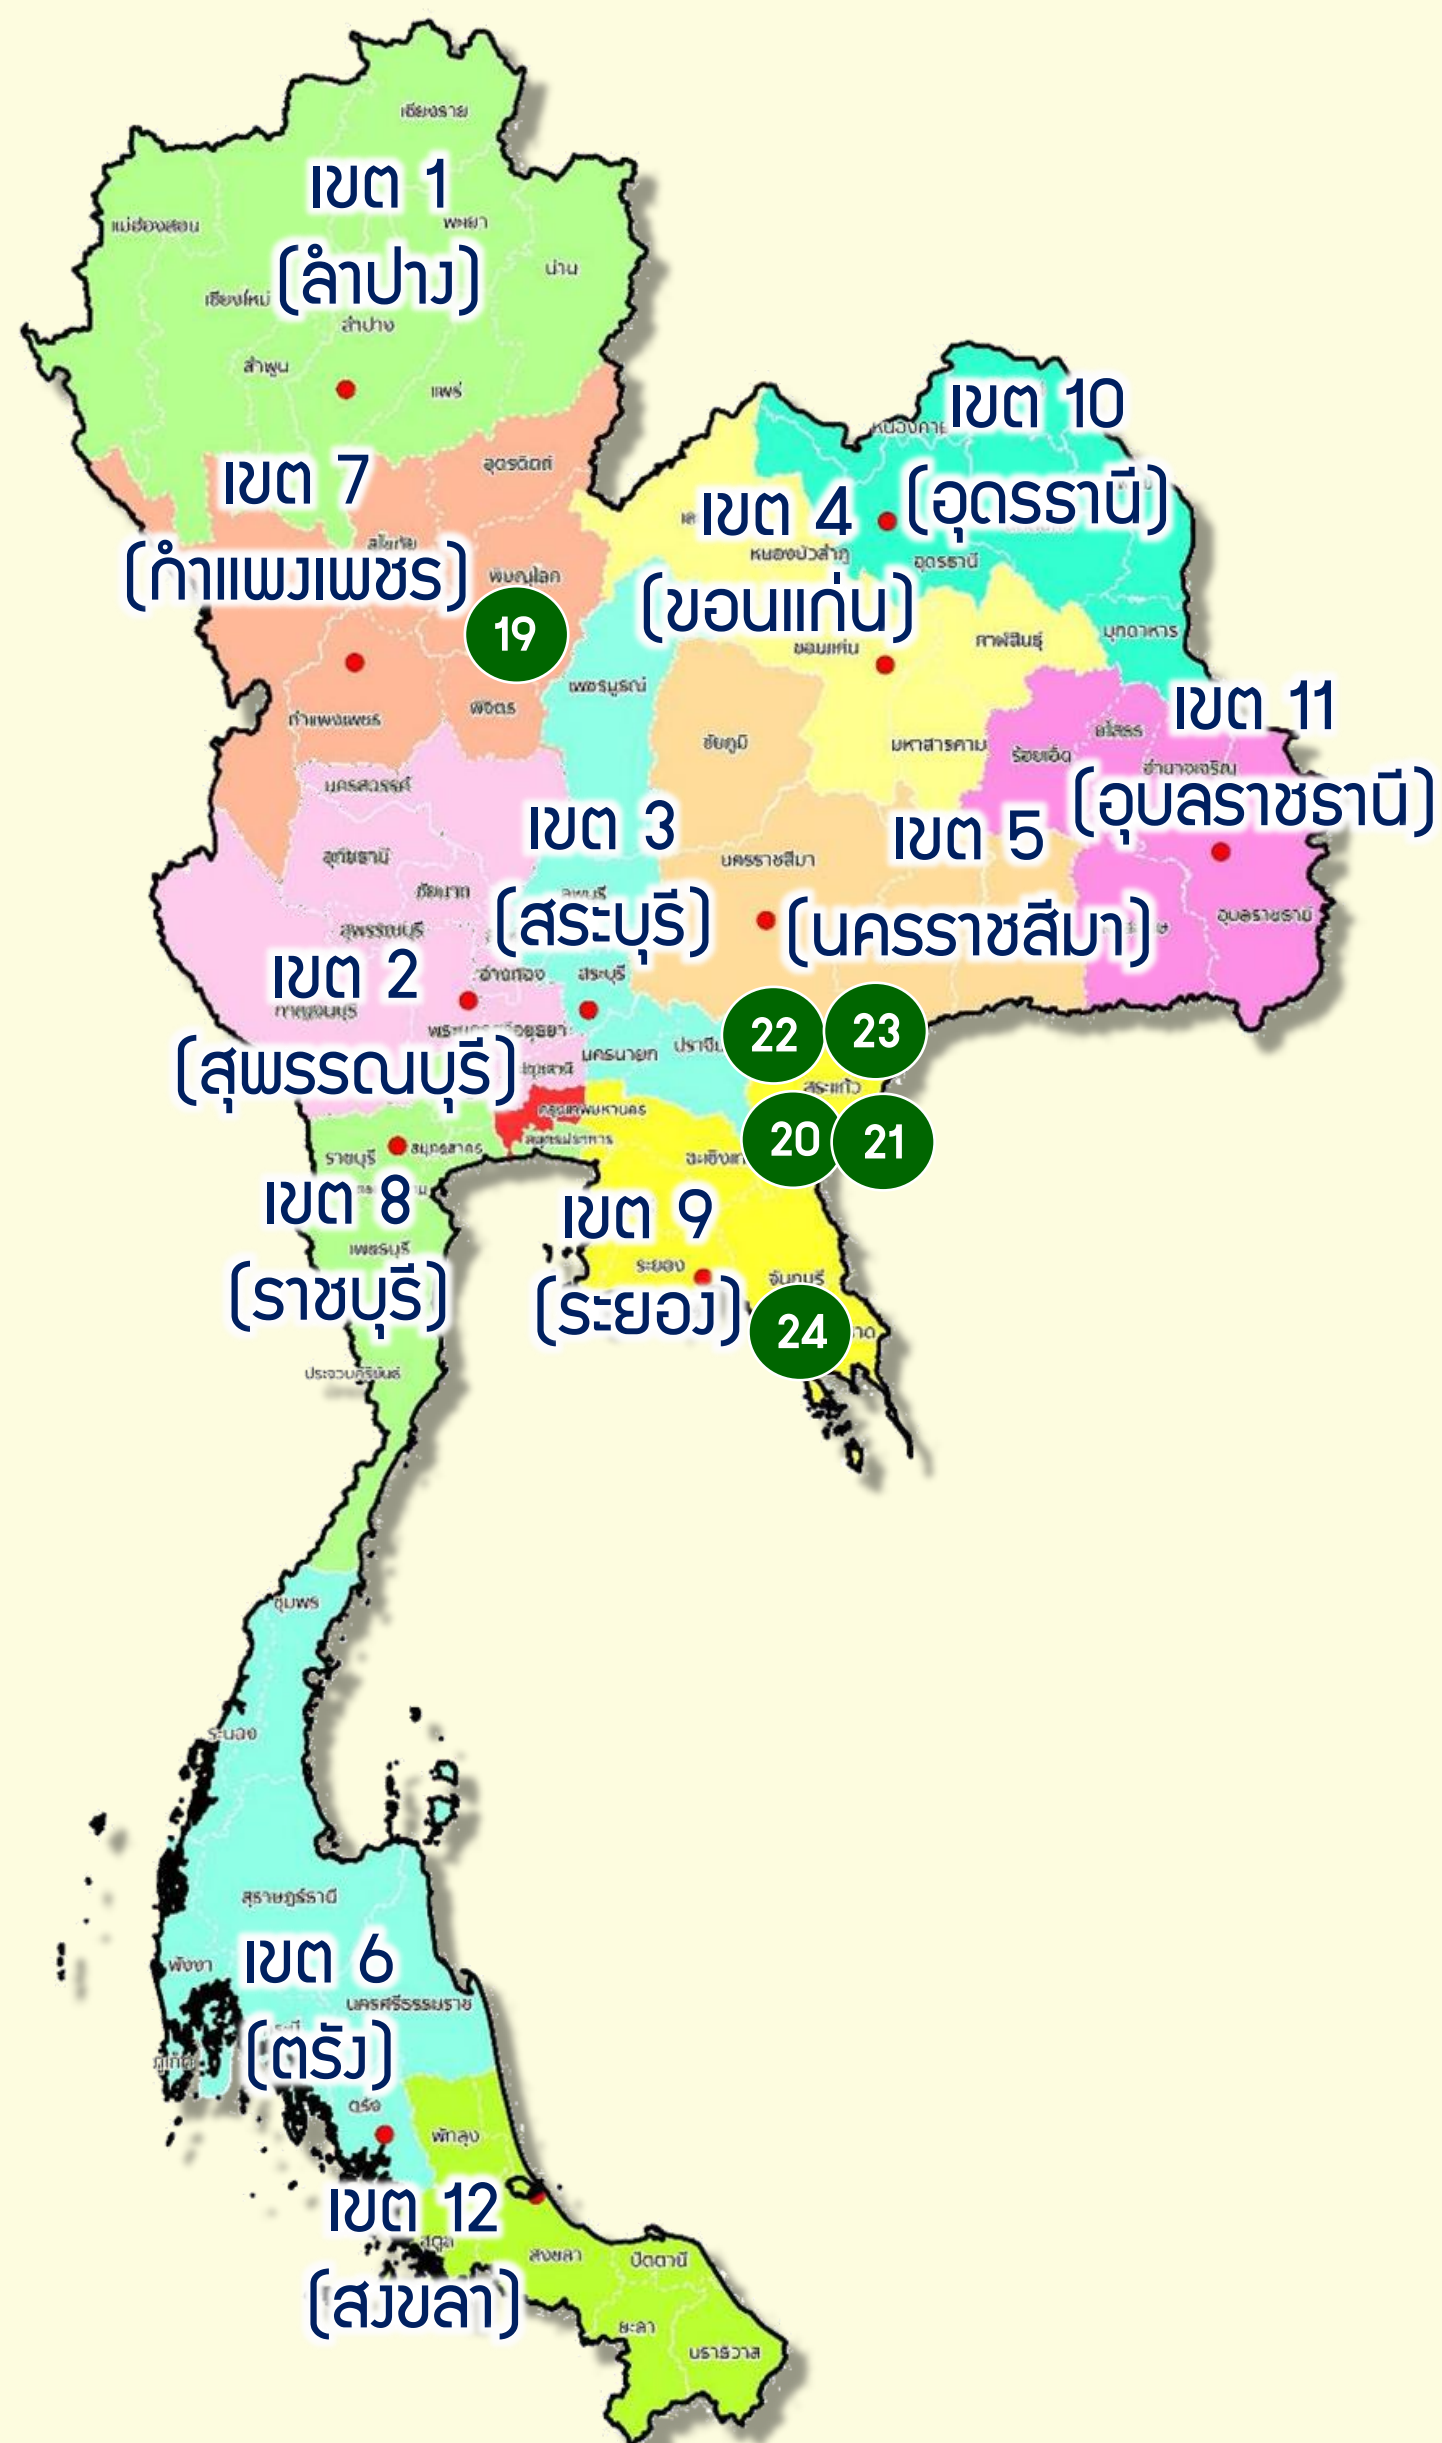

- 19** สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสนามบิน ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. กอ.พันทหารม้าที่ 9 กอ.พลหารรบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (โครงการทหารพันธุ์ดี)
 2. กอ.พันทหารสื่อสารที่ 23 กอ.กพลคกที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (โครงการทหารพันธุ์ดี)
 3. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ)



- 20** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (บึงวินทุ) เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ณ บ้านไร่เหนือพัฒนา ม.20 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



- 21** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ส่งมอบงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บ้านคลองตาสุตพัฒนา ม.15 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 2. บ้านใหม่ไพรวัลย์ ม.7 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 3. บ้านสุขเจริญ ม.10 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว



- 22** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ส่งมอบงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. บ้านทับวังมน ม.6 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 2. บ้านเขาพาหึง ม.2 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 3. บ้านวังปิ่น ม.9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 4. บ้านเขาจันทร์แสด ม.2 ต.คลองไก่อ่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 5. บ้านศาลาเขียว ม.7 ต.คลองไก่อ่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



- 23** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ส่งมอบงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 3 แห่ง และติดตามงาน โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ รูปแบบสระเติมน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง 64/65) จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
1. บ้านทรายมูล ม.9 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 2. บ้านเขาบ่อสามัคคี ม.27 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 3. บ้านกรังผะประเสริฐ ม.18 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 4. บ้านพรสวรรค์ ม.3 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



- 24** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและติดตั้งกังหันน้ำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 190 แห่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (บึงวินทุ) พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บ้านบ่อยาย ม.13 ต.ทุ่งขาม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 2. บ้านคลองแม่ ม.10 ต.ทุ่งขาม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 3. บ้านแหลม ม.4 ต.เทพนิมิตร อ.ปัวน้ำร้อน จ.จันทบุรี




ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

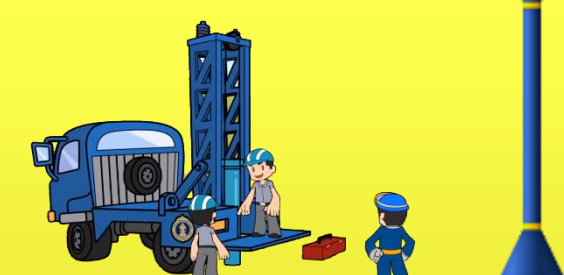


P.5/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

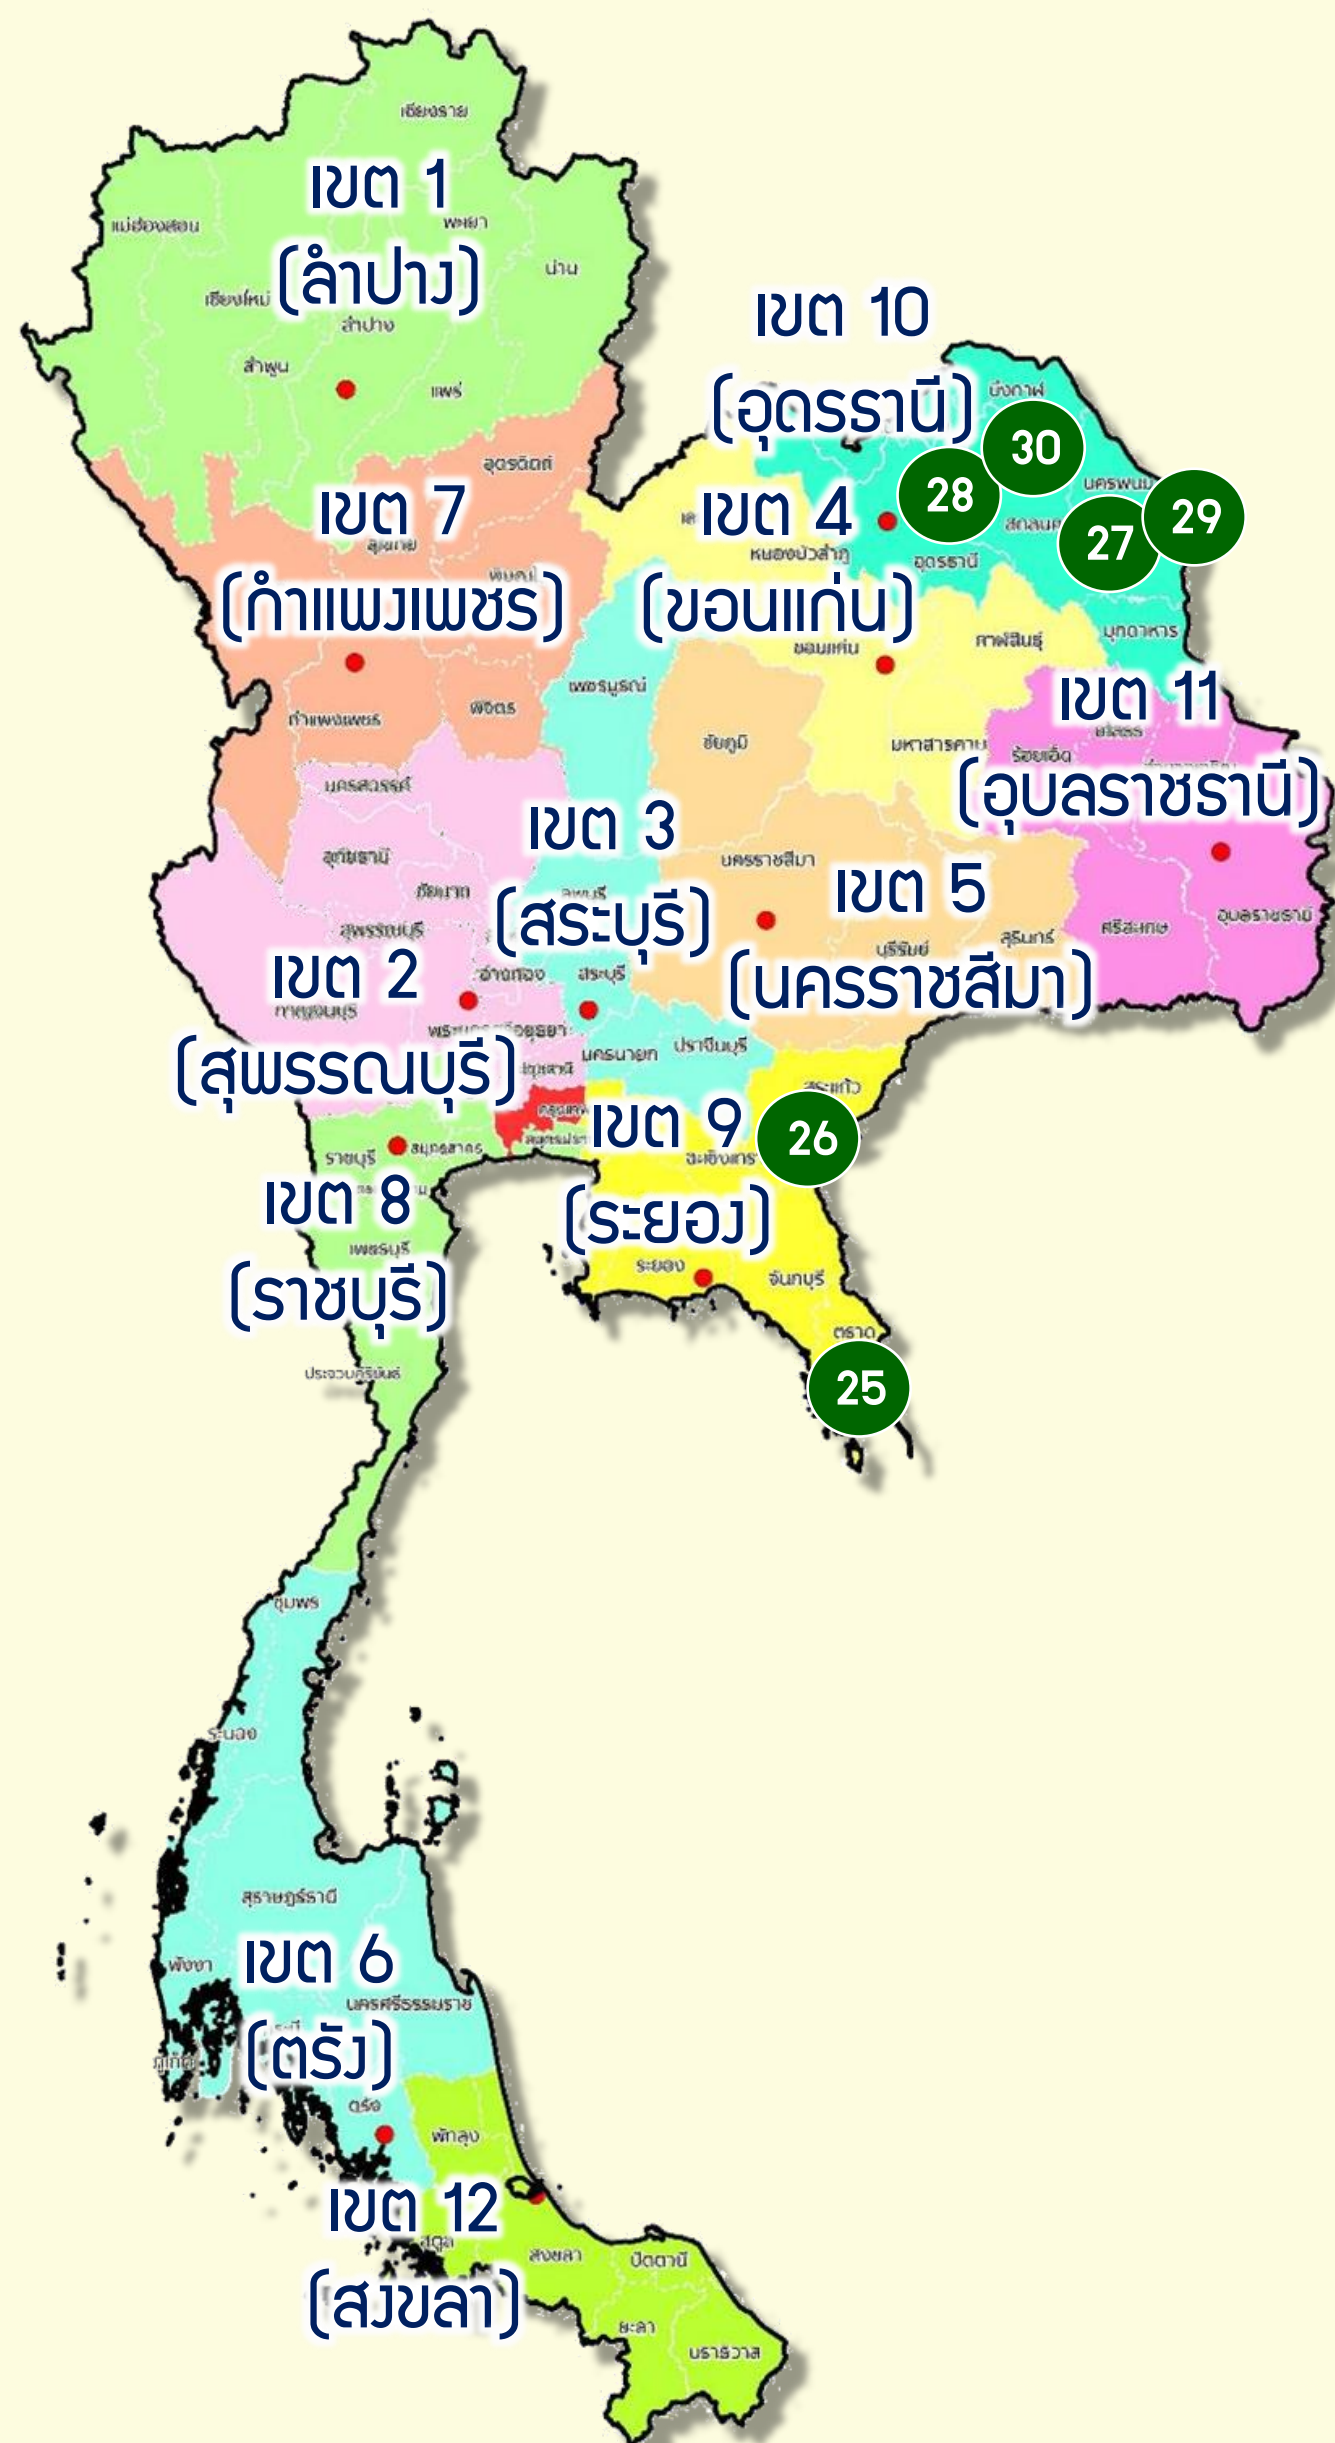

- 25** สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและติดตั้งท่อน้ำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 190 แห่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (วมินกู่) พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้ระบบและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร ณ บ้านเขากระแจะ ม.8 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี และบ้านดงกลาง ม.5 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด



- 26** สกบ.เขต 9 (ระยอง) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อหาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการก่อสร้างระบบให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ณ บ้านทับทิมสยาม 03 ม.9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว



- 27** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม



- 28** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับ สำนักรงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ต.หนองน้ำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อให้บริการประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19



- 29** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.นามะขี้อ อ.ปลาปาก จ.นครพนม



- 30** สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ บ้านทุ่งเจริญ ม.18 ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ




ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

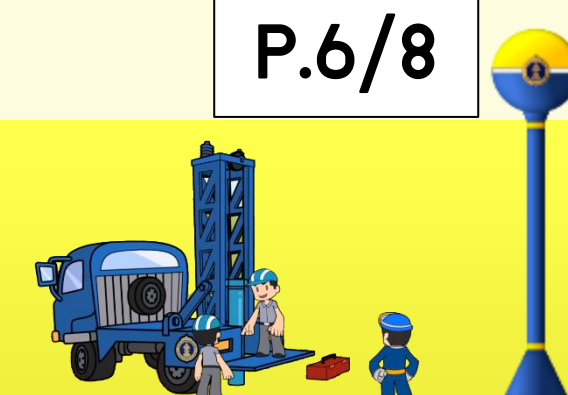


P.6/8

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

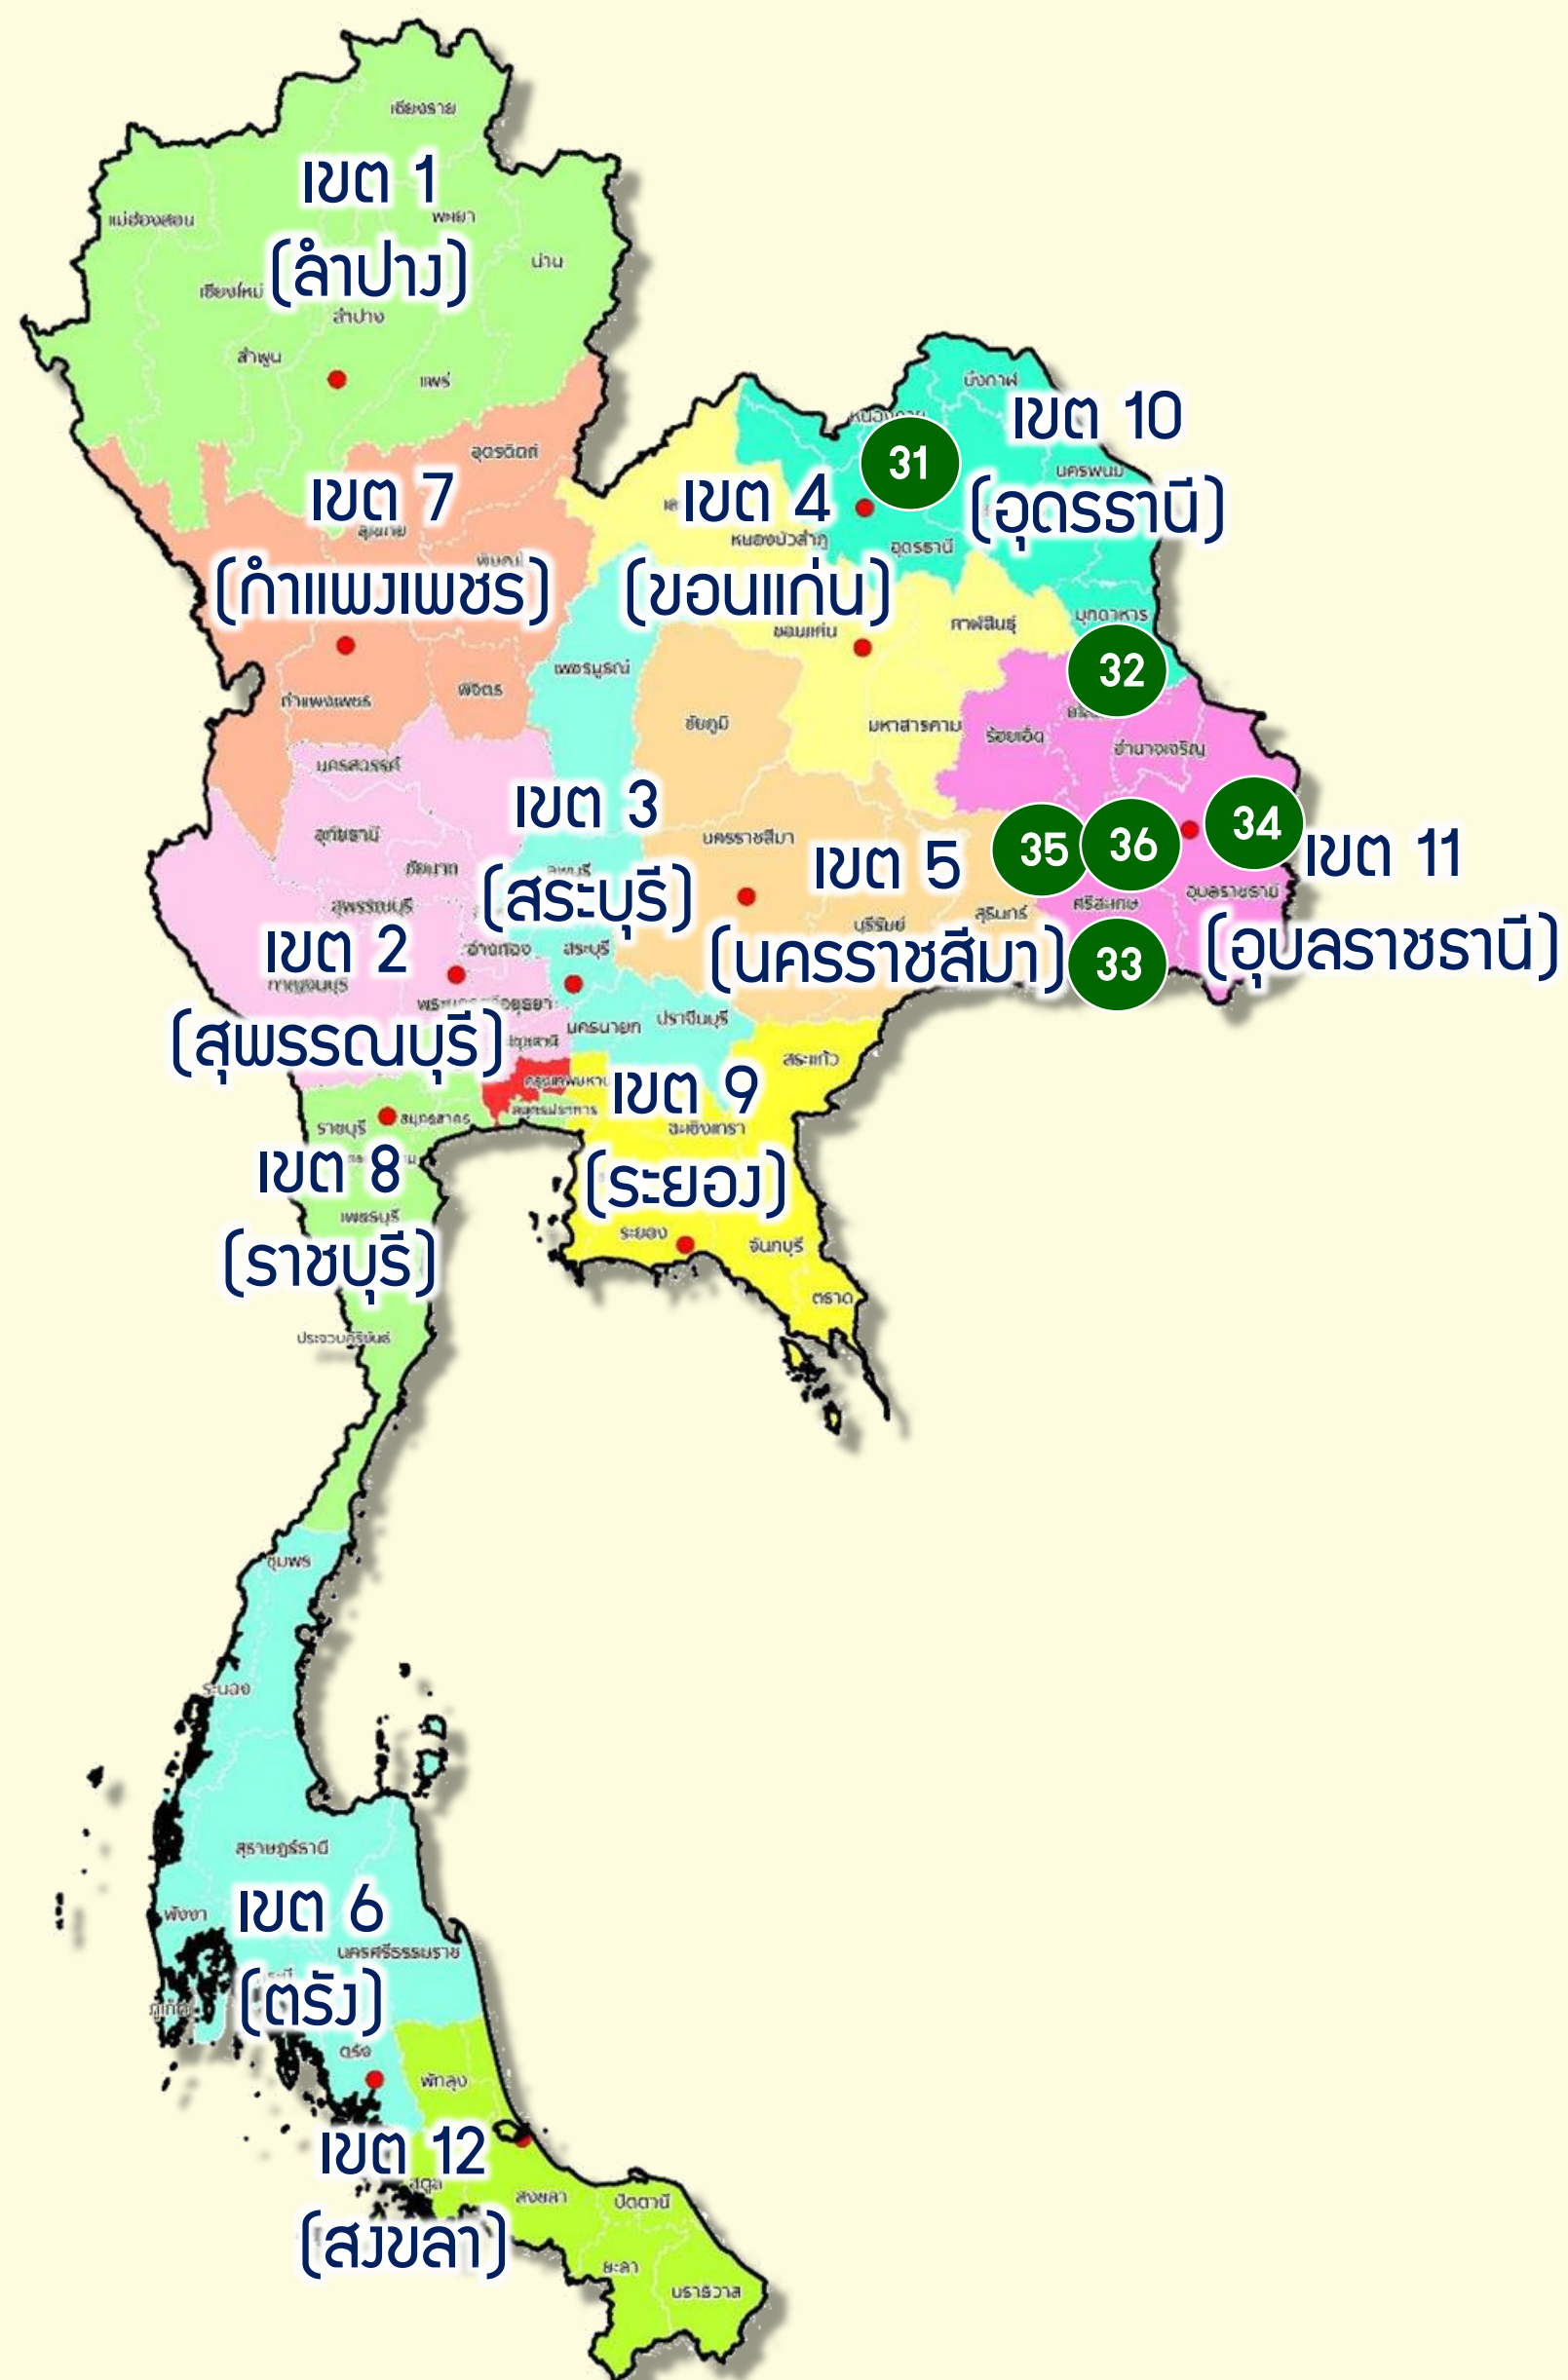

31 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับโรงเรียนบ้านเทพประกับ ต.นาบัว อ.สหัสขันธ์ จ.หนองคาย ให้ใช้งานได้ปกติ เพื่อให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ



32 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายยอดชาย ฝ้ายลวย ลงพื้นที่ติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านดอนตาลใหม่ ม.11 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร



33 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพิจารณาเข้าร่วม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนปรีดิตรธรรมปรารักษ์วิทยาคม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ




34 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่เร่งตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (รวมมิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565 ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งนี้



35 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ เทศบาลตำบลศรีรัตน (ต.ศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์โครงการ



36 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพิจารณาเข้าร่วม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารพรานที่ 23 บ้านน้ำเย็น ม.5 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

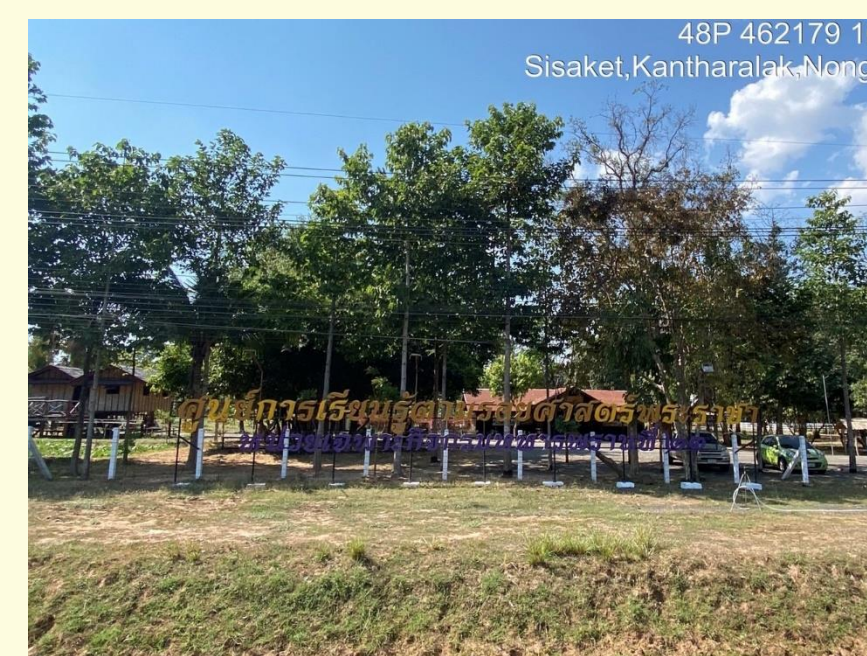


ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

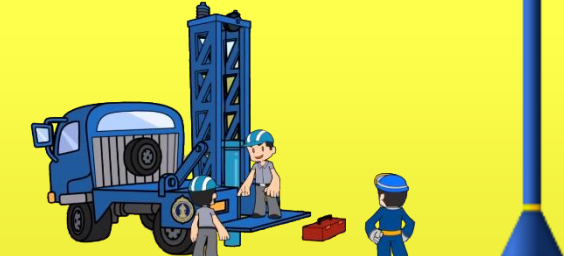


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

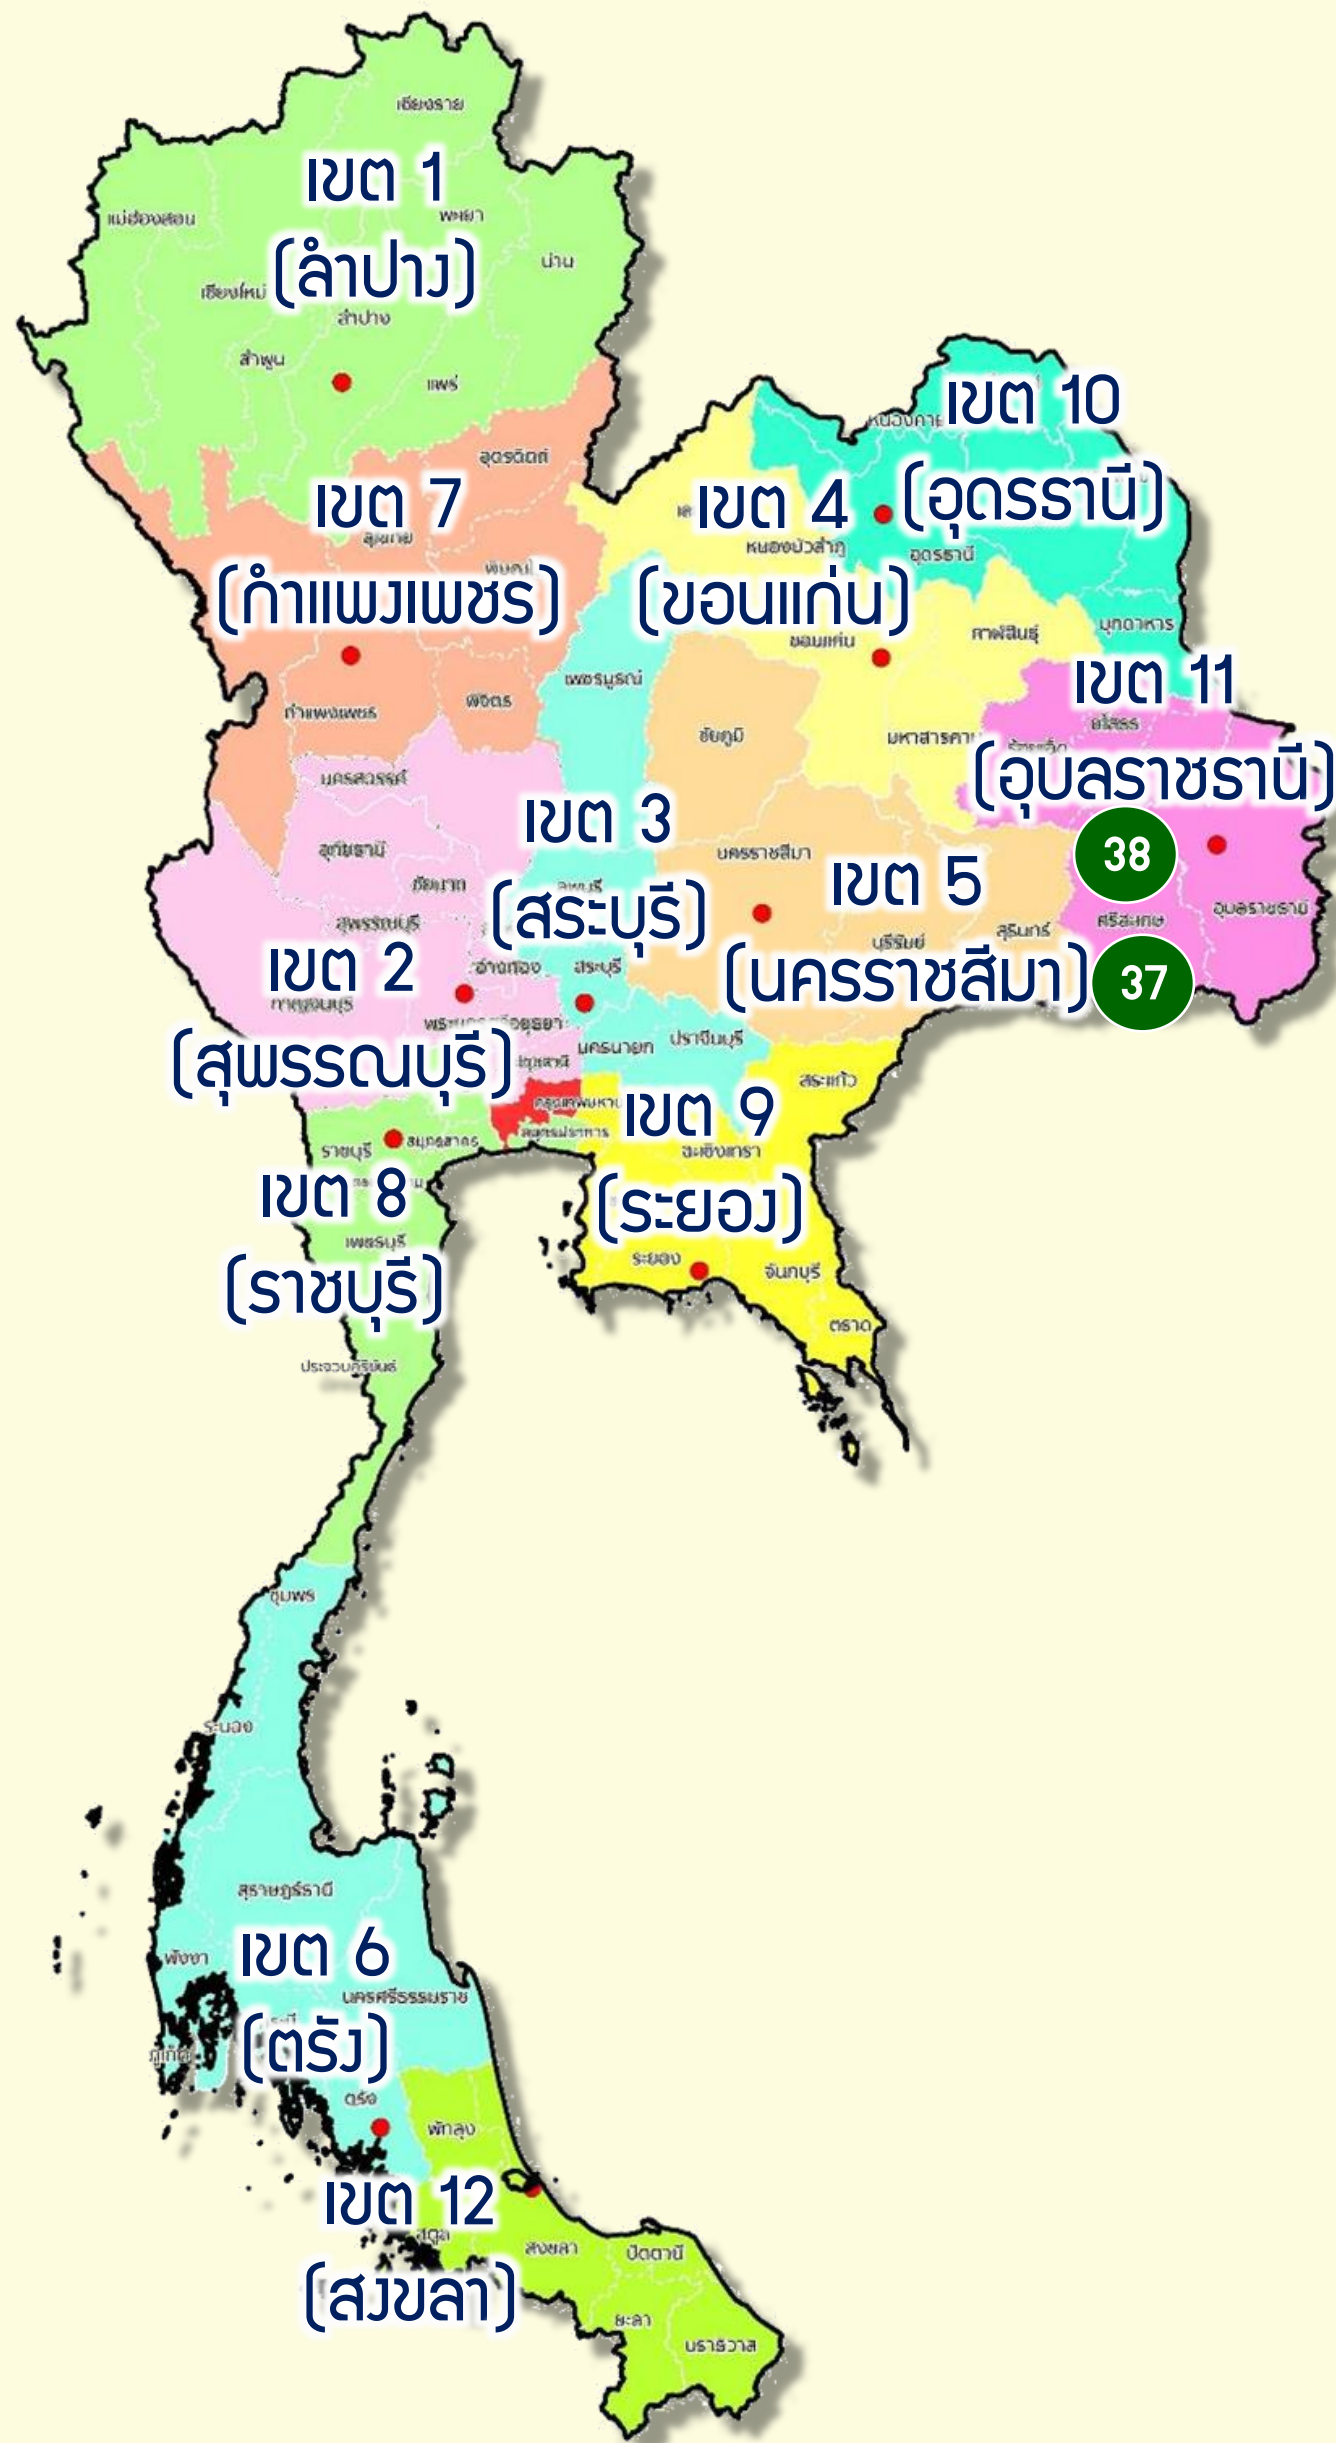

37 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่เร่งตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (วมบิณท์) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565 ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งนี้



38 สกบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพิจารณาเข้าร่วม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนปรีดิตรธรรมโพธิ์ศรีวิทยา ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนปรีดิตรธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ



ประเภทข่าว	วันที่ 28-30 ม.ค. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 30 ม.ค. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	38	1,470
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.8/8



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

