




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

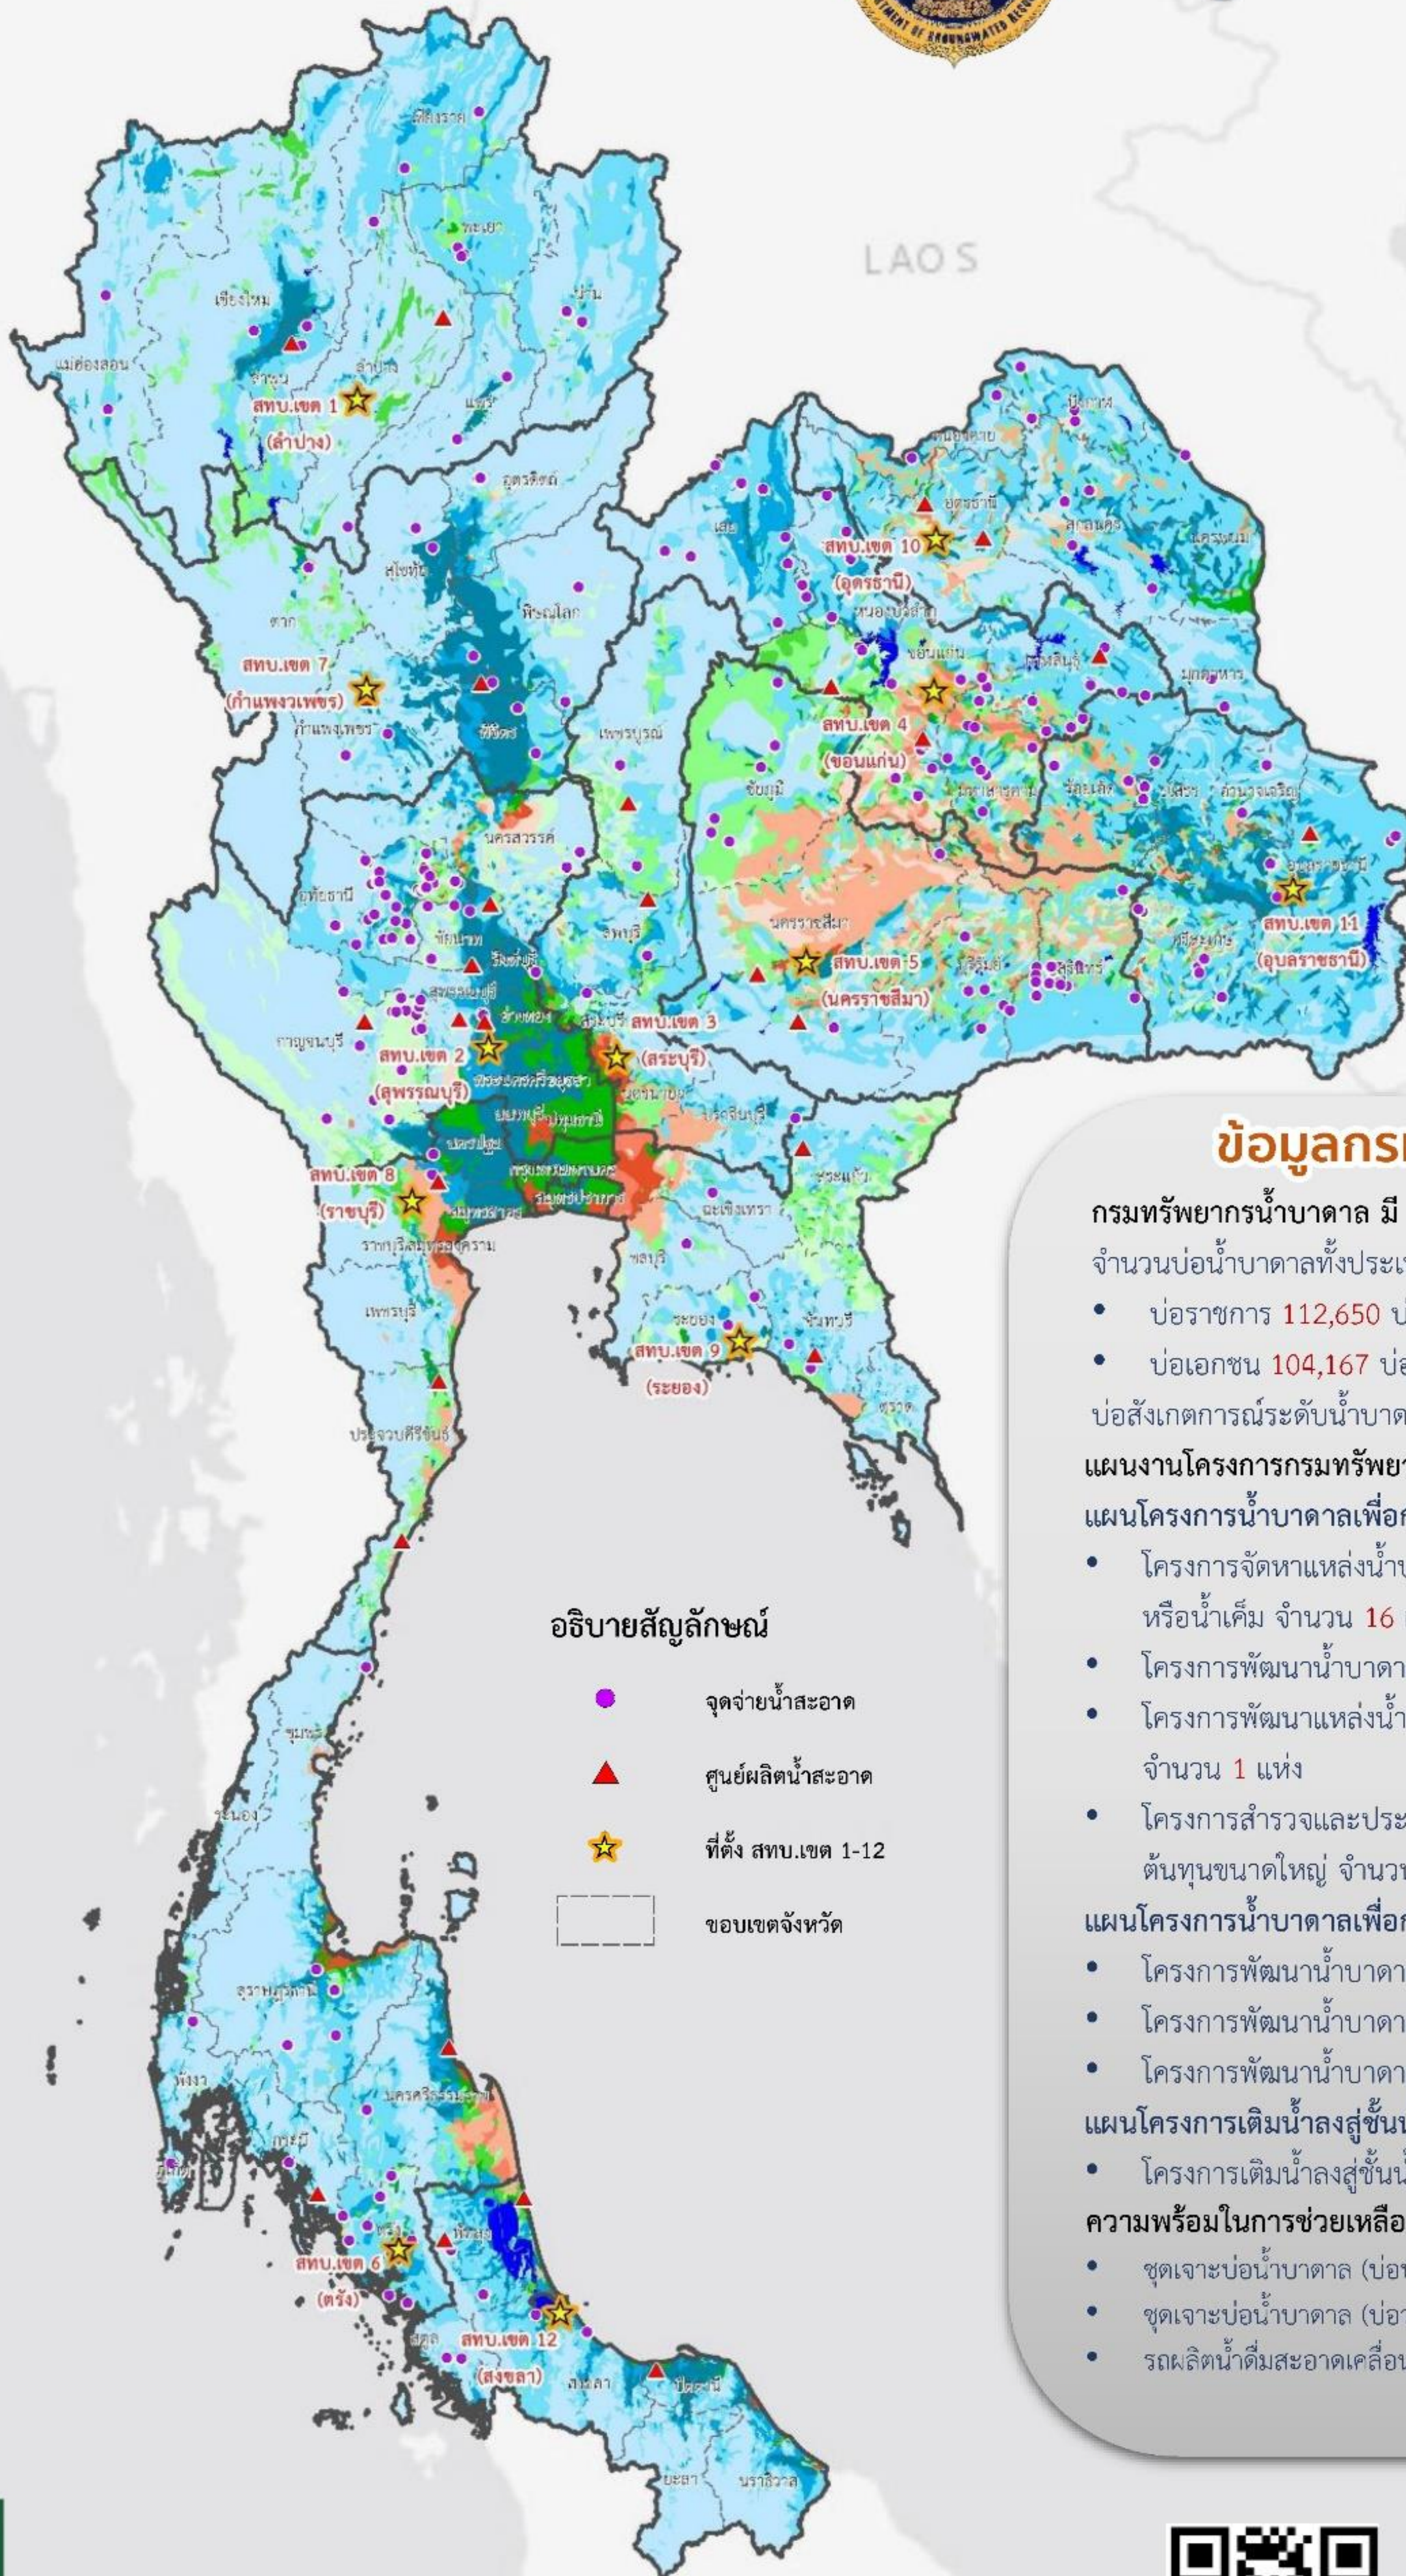

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

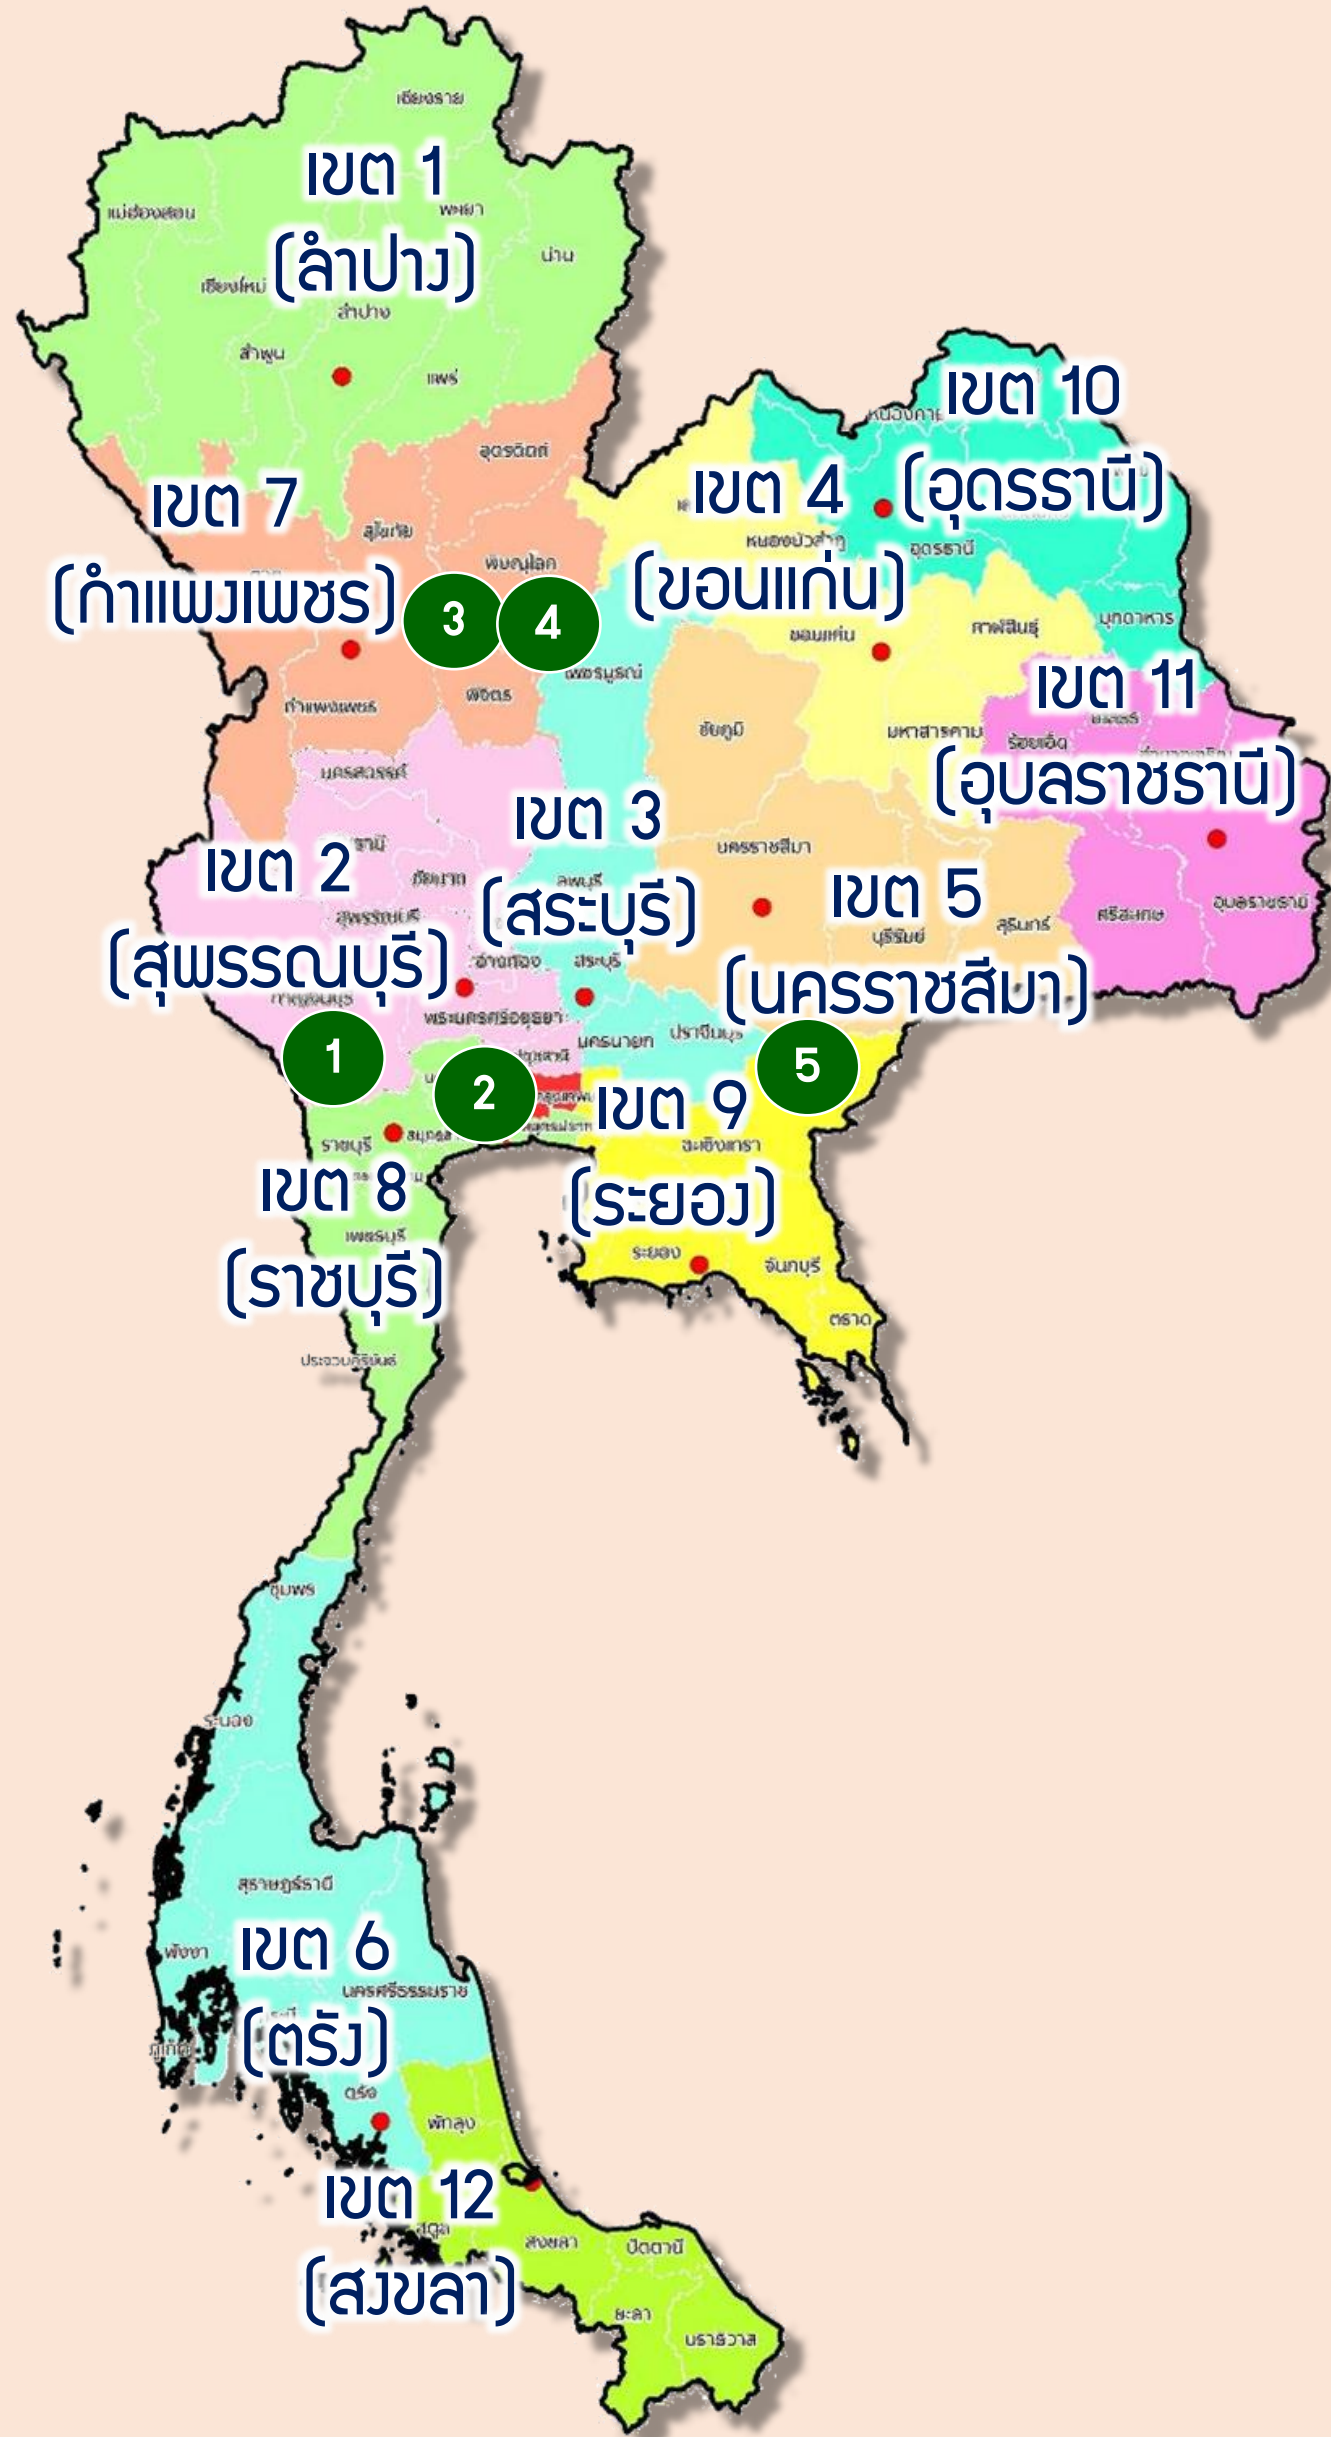

1 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อ.กบ./สสป./กวน./สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)/สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล ที่ปรึกษากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์ ภะโร โป.สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายสุกิจ วังษ์ชาลี พอ.กมลวิเศษน้ำบาดาล นายทนต์ศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายศุภกฤษ ทอประยูร พอ.สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ดังนี้

- 1.ที่ว่าการ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
- 2.วัดหนองนกแก้ว ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
- 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



2 นายกุศล โชติรัตน์ รอง อ.กบ./สำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ สามารถปฏิบัติงานพัฒนาน้ำบาดาลได้ตามมาตรฐาน และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ทันทีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Video conference ด้วย โปรแกรม Cisco webex meetings และไลฟ์สดทาง You tube




3 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 1 ระยะยาวไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหา อัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ บ้านโพธิ์ราม ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากดสอบ 317 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 2,684.10 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 8.46 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 7 เมตร



4 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบเติมน้ำ ใต้ดินระดับตื้นบ่อวงคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบที่ 2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง เพื่อหา อัตราการเติมน้ำที่ชั้นน้ำใต้ดินสามารถรองรับได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ทดสอบเติมน้ำต่อเนื่อง 152 ชั่วโมง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบเติมน้ำใต้ดิน ณ สำนักพัฒนาเทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ดังนี้

- 1.ระยะเวลากดสอบ 439 ชั่วโมง
- 2.ปริมาณการเติมน้ำรวม 1,346.29 ลูกบาศก์เมตร
- 3.อัตราการเติมน้ำเฉลี่ย 3.06 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.ระดับน้ำภายในบ่อเติมน้ำยกตัวสูงขึ้น 1.5 เมตร

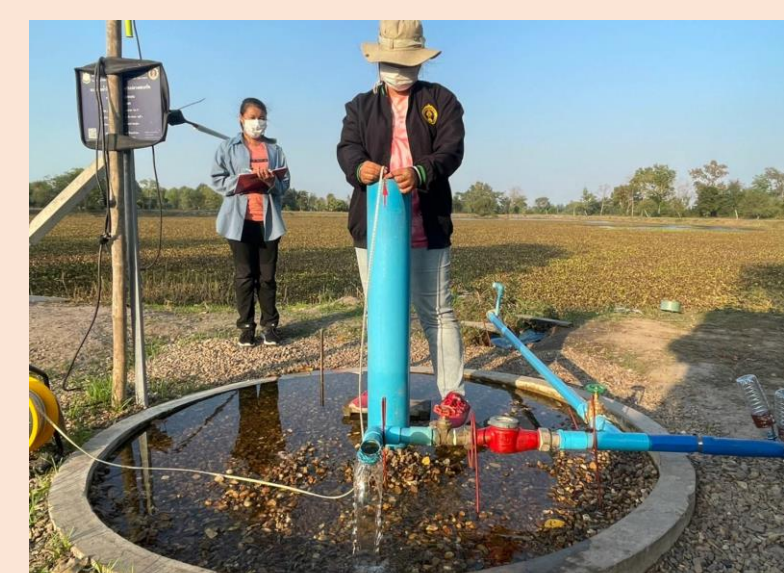

5 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล/สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ร่วมกับ นางสาวสุภาวดี พานทอง พอ.ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประเมินผล โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรอง ท่อประเทศ (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และเทศบาลตำบลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว



ประเภทข่าว	วันที่ 2 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,514
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

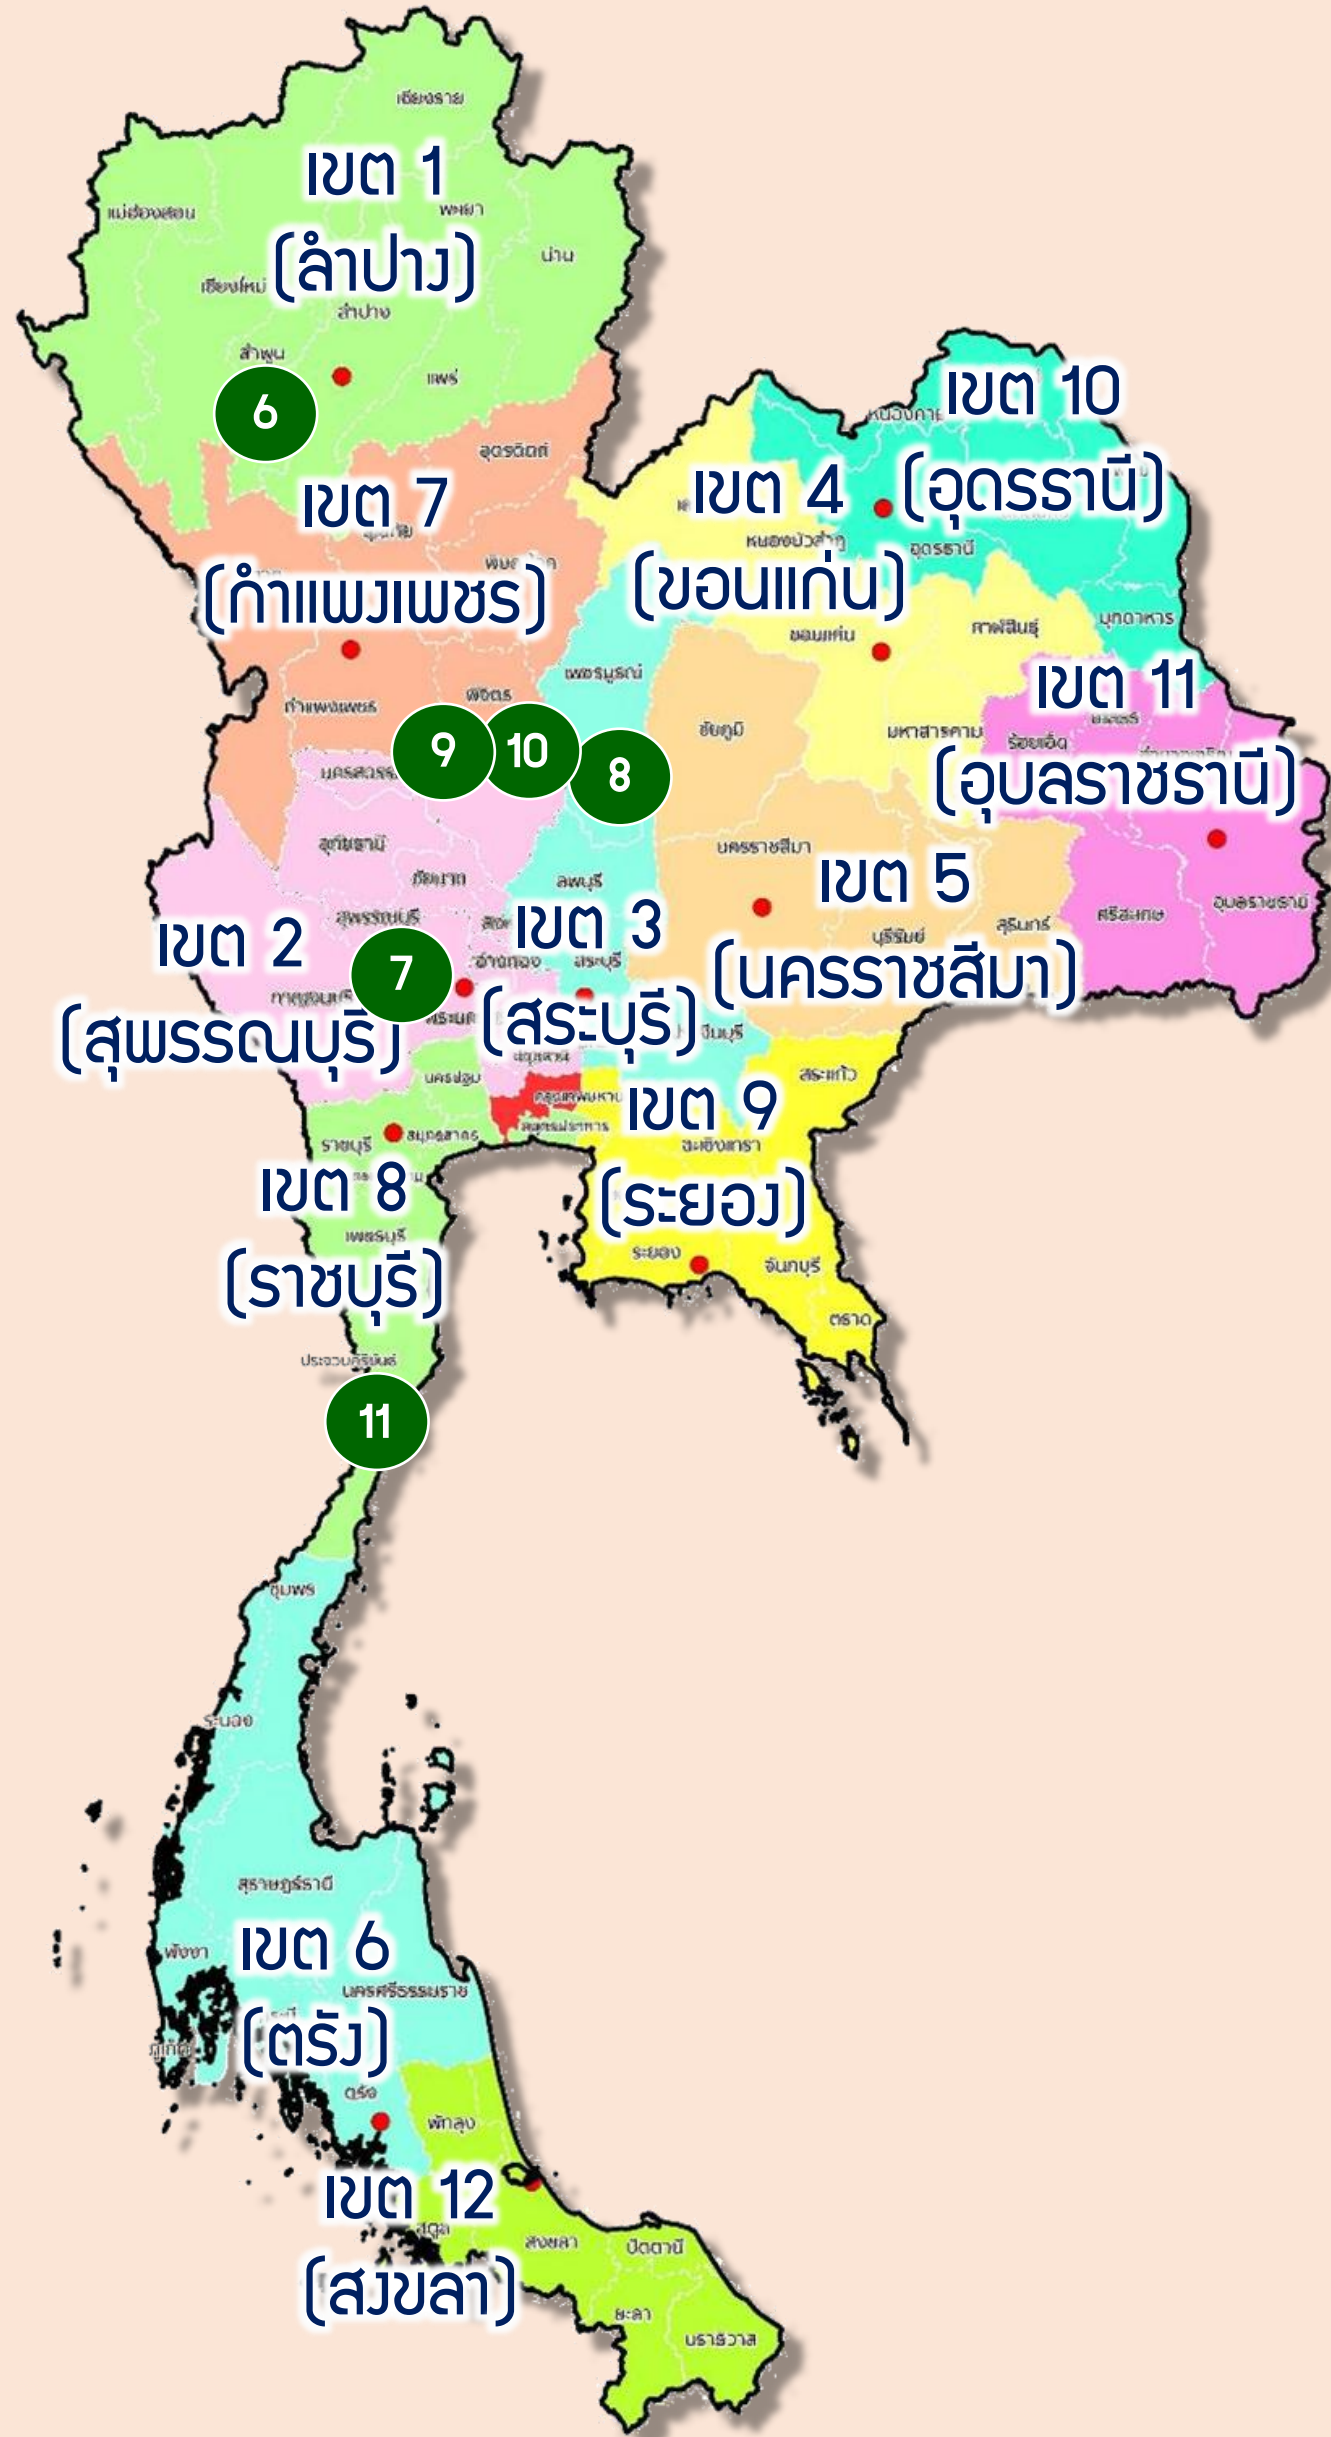

6 สกบ.เขต 1 (ลำปาง) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ความลึก 300 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำปาง



7 สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) นายกมลศักดิ์ ล้อชูสกุล พอ.สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ความลึก 570 เมตร เพื่อเร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ บ้านมะขามเรียง ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี



8 สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรทิน บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปังประมาณ พ.ศ. 2563/2564 (งบกลาง) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนองไต้ น้ำกรวย ม.10 ต.หนองสาหร่าย อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
- 2.บ้านหน่วยประครอง ม.10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
- 3.บ้านน้ำลา ม.5 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
- 4.บ้านโนนจัน ม.10 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์



9 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (งบกลาง) และโครงการศึกษาสำรวจ จุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรอง ท่อประเทศ (ระยะที่ 2) ปังประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านวังทับไทร ม.1 ต.วังทับไทร และเทศบาลตำบลสากเหล็ก ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร



10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปังประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นายพยนต์ ไร่จิโร (จุดที่ 1) และ ที่ดิน นายพยนต์ ไร่จิโร (จุดที่ 2) บ้านบึงเต่า ม.5 ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



11 สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) นายศุภเวท ทอประยูร พอ.สกบ.เขต 8 (ราชบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ เพื่อเร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ณ บ้านทุ่งกระดิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ประเภทข่าว	วันที่ 2 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,514
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

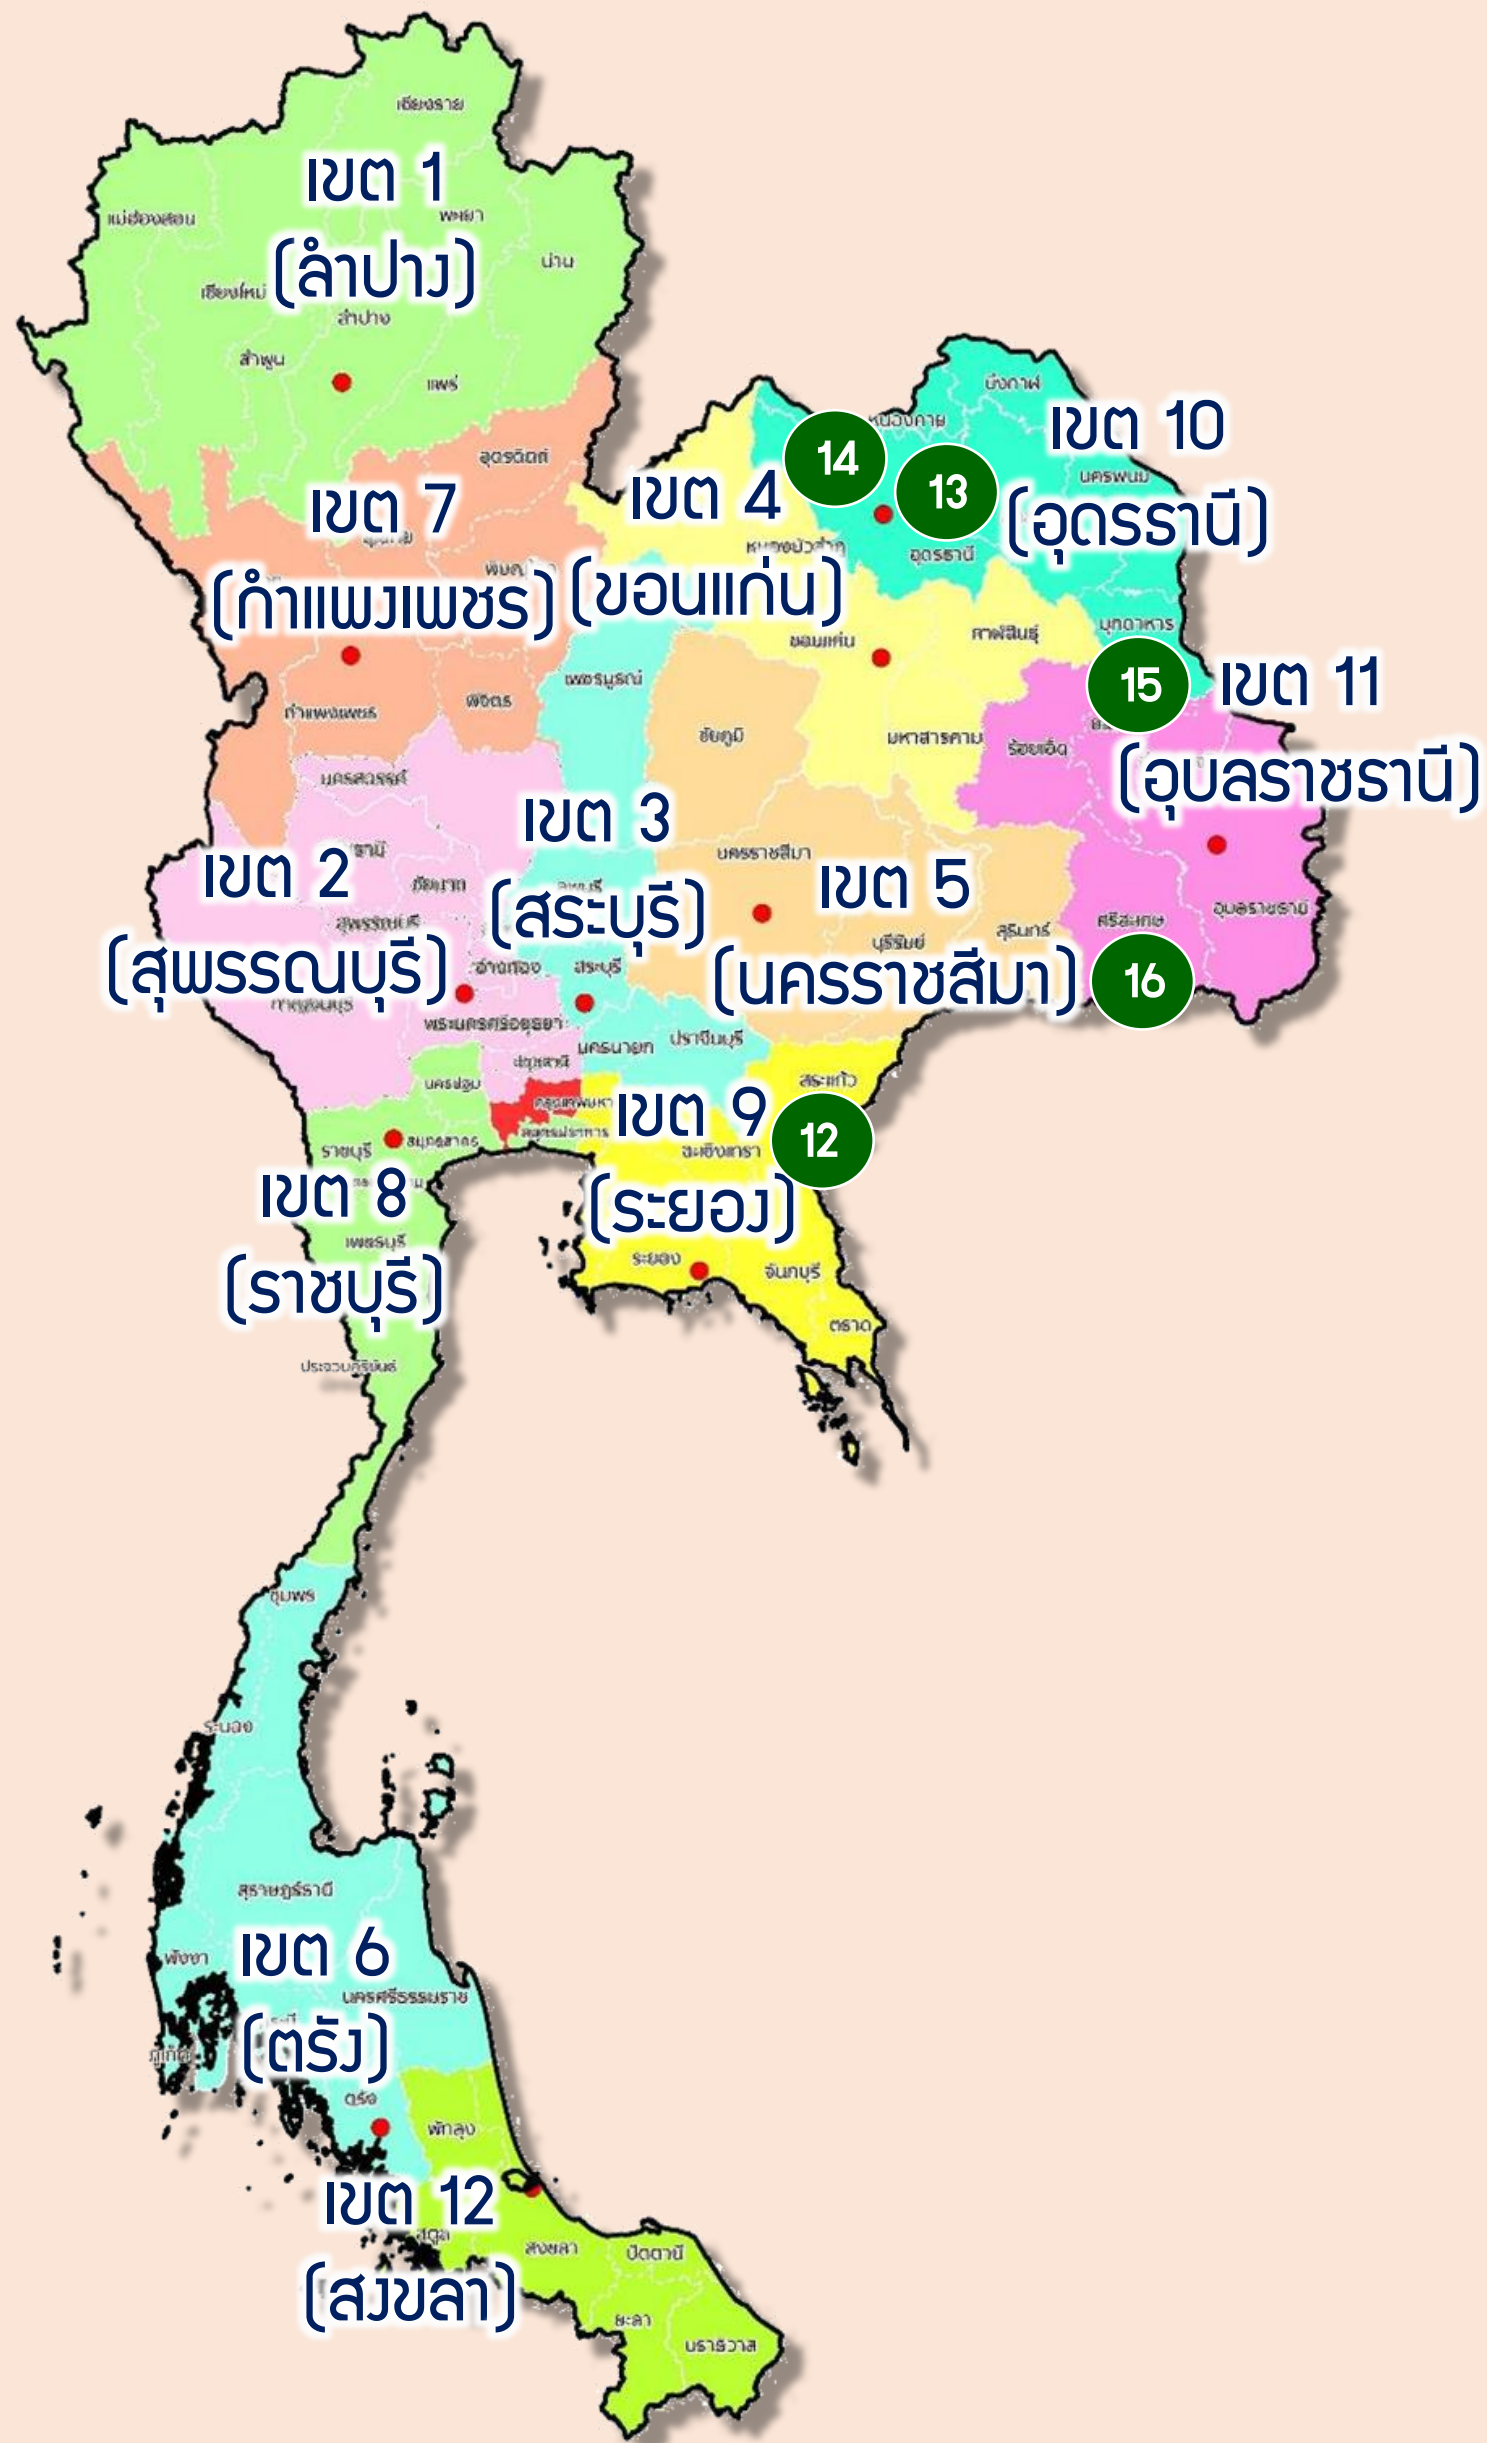

14 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นางสาวศรัณญา สุขเพิ่ม นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาล โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ณ บ้านพาตั้ง ม.1 ต.พาตั้ง อ.สิมคม จ.หนองคาย



15 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ณ บ้านสมเปือย ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร



12 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงศ์ลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 67 แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (วมหินกู่) พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการใช้ระบบและการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลสำหรับการเกษตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านโนนสมบัติ ม.4 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
- 2.บ้านภูมื่น ม.5 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
- 3.บ้านโนนสมบัติ ม.4 ต.คลองหินปูน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว



13 สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิฑิต จันทรานนท์ พอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณากลับกรอคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณาให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวนทั้งสิ้น 64 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)



16 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ห้วยรรณหุลุมเกาะ (E-log) โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองนาบ้อย ม.10 และบ้านหนองขุน ม.3 ต.พิภพ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ



ประเภทข่าว	วันที่ 2 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 2 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,514
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.4/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

