




ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM

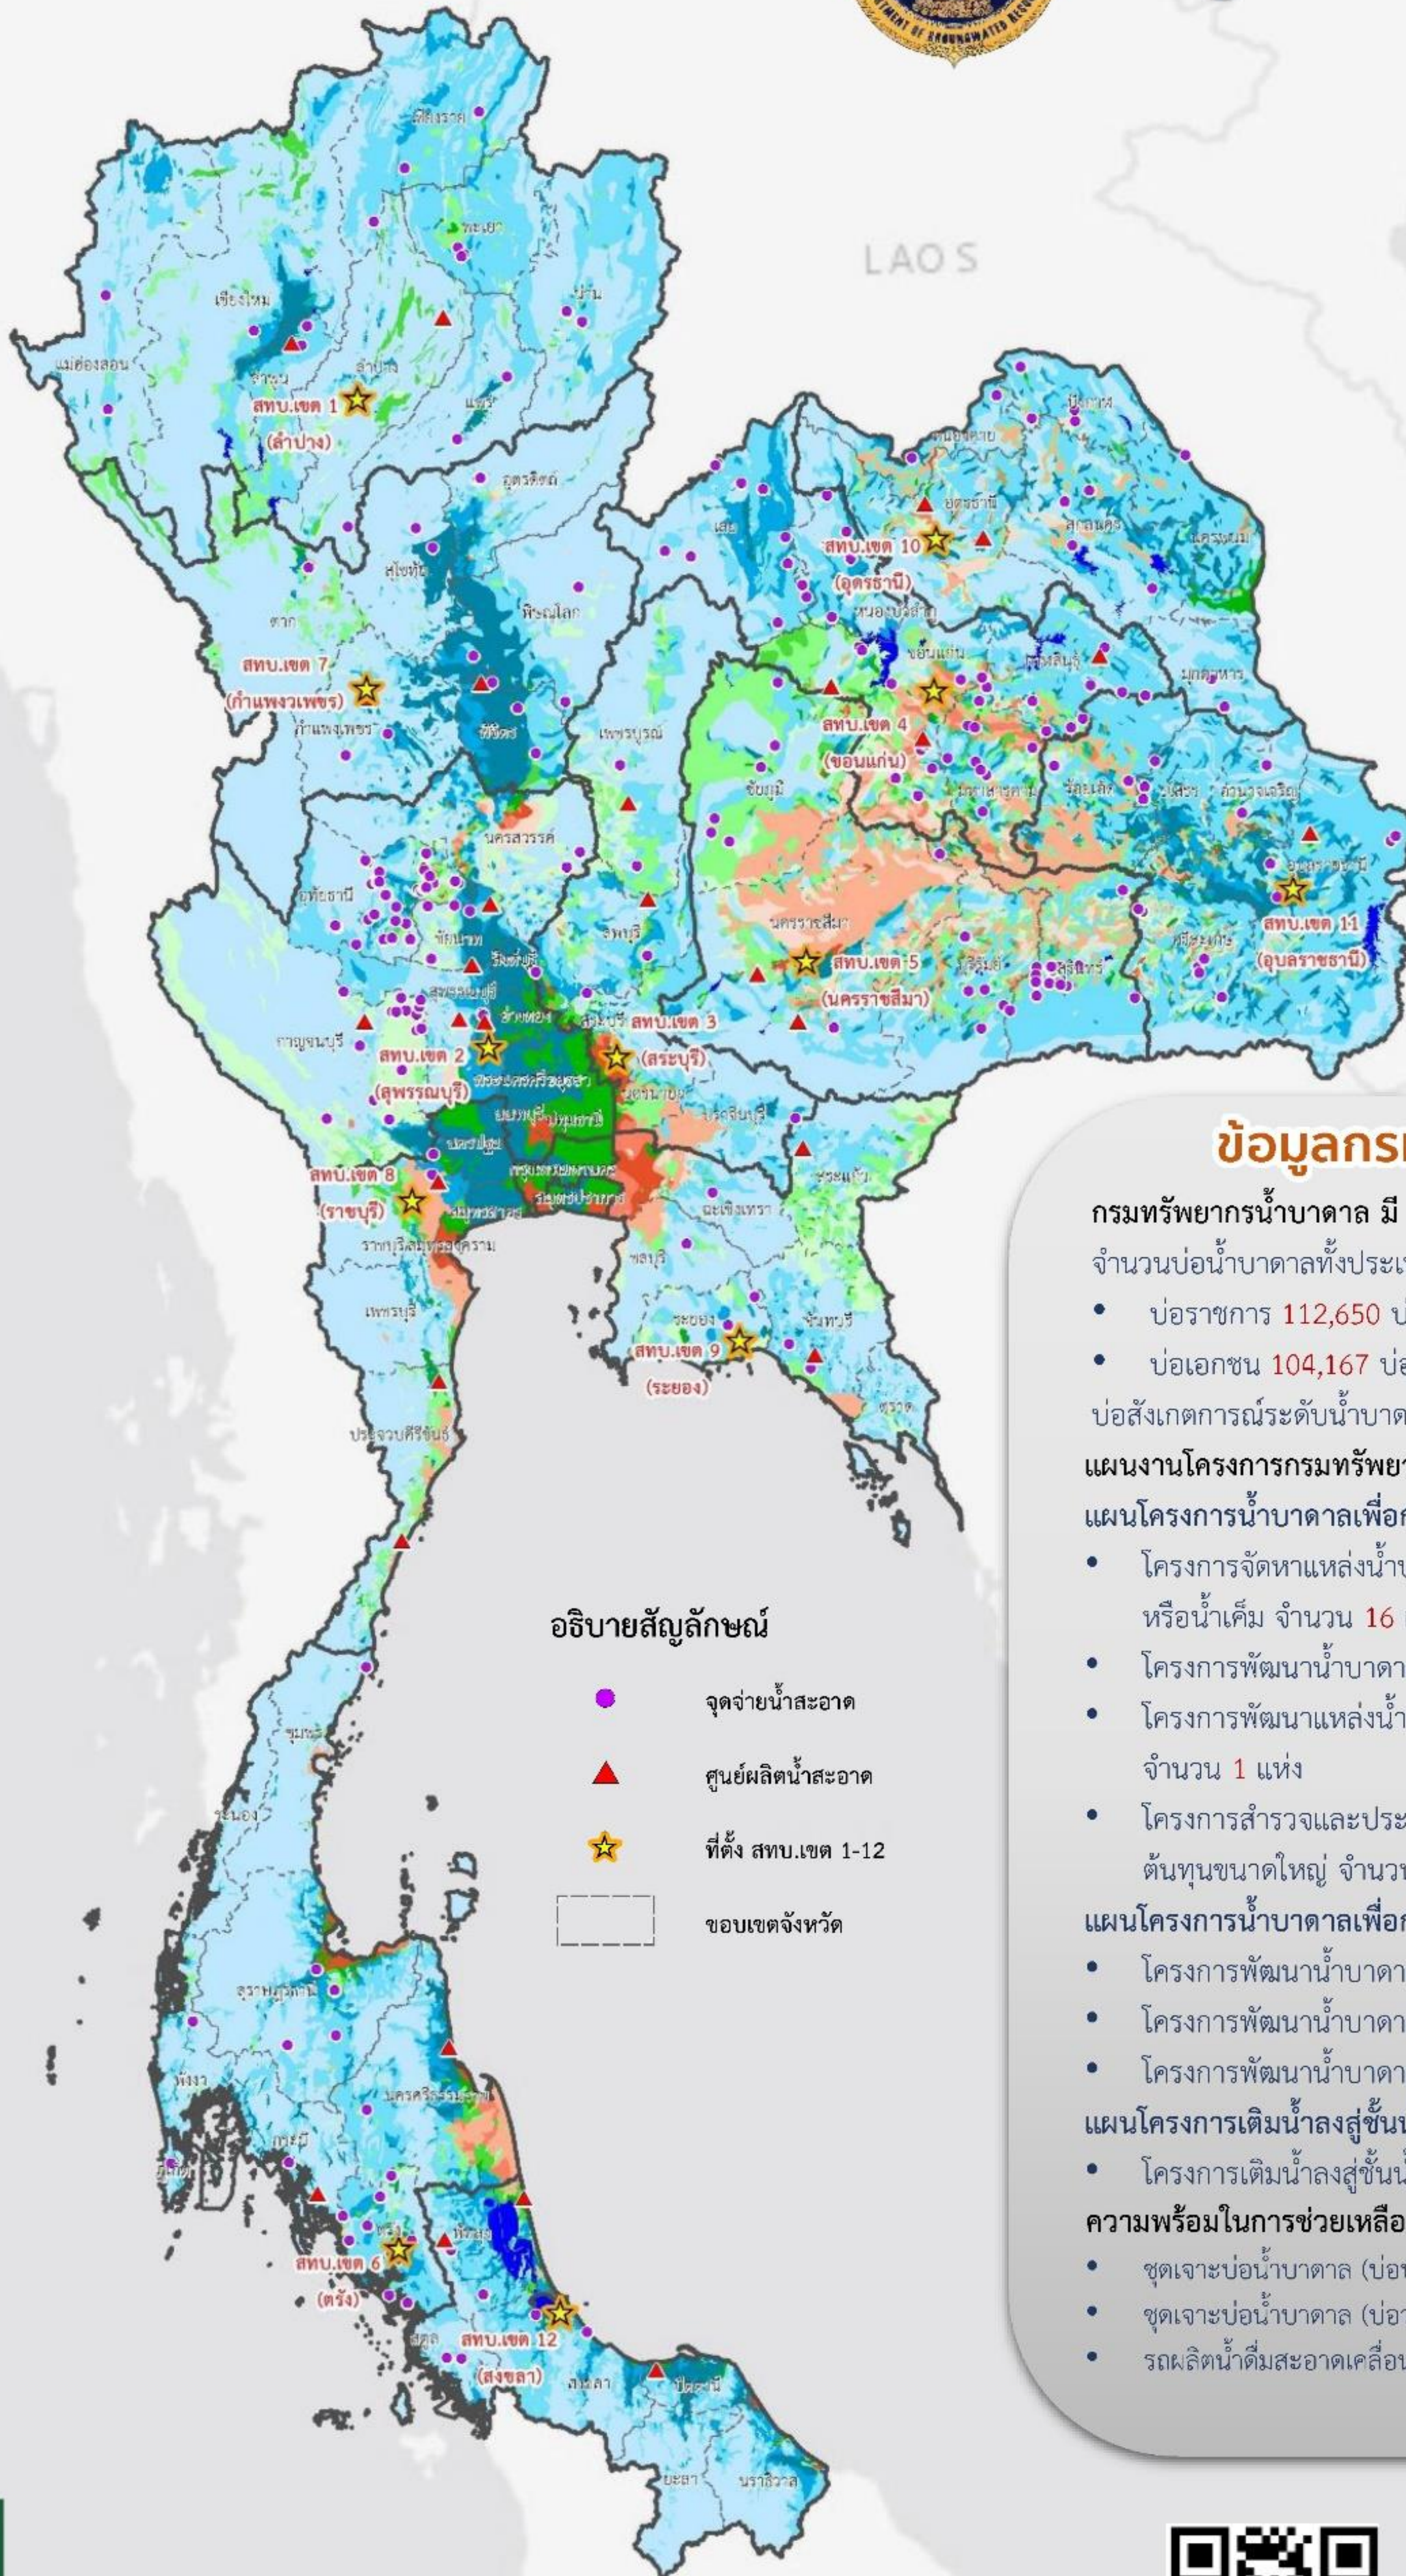

อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				


0 50 100 150 200 กิโลเมตร

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

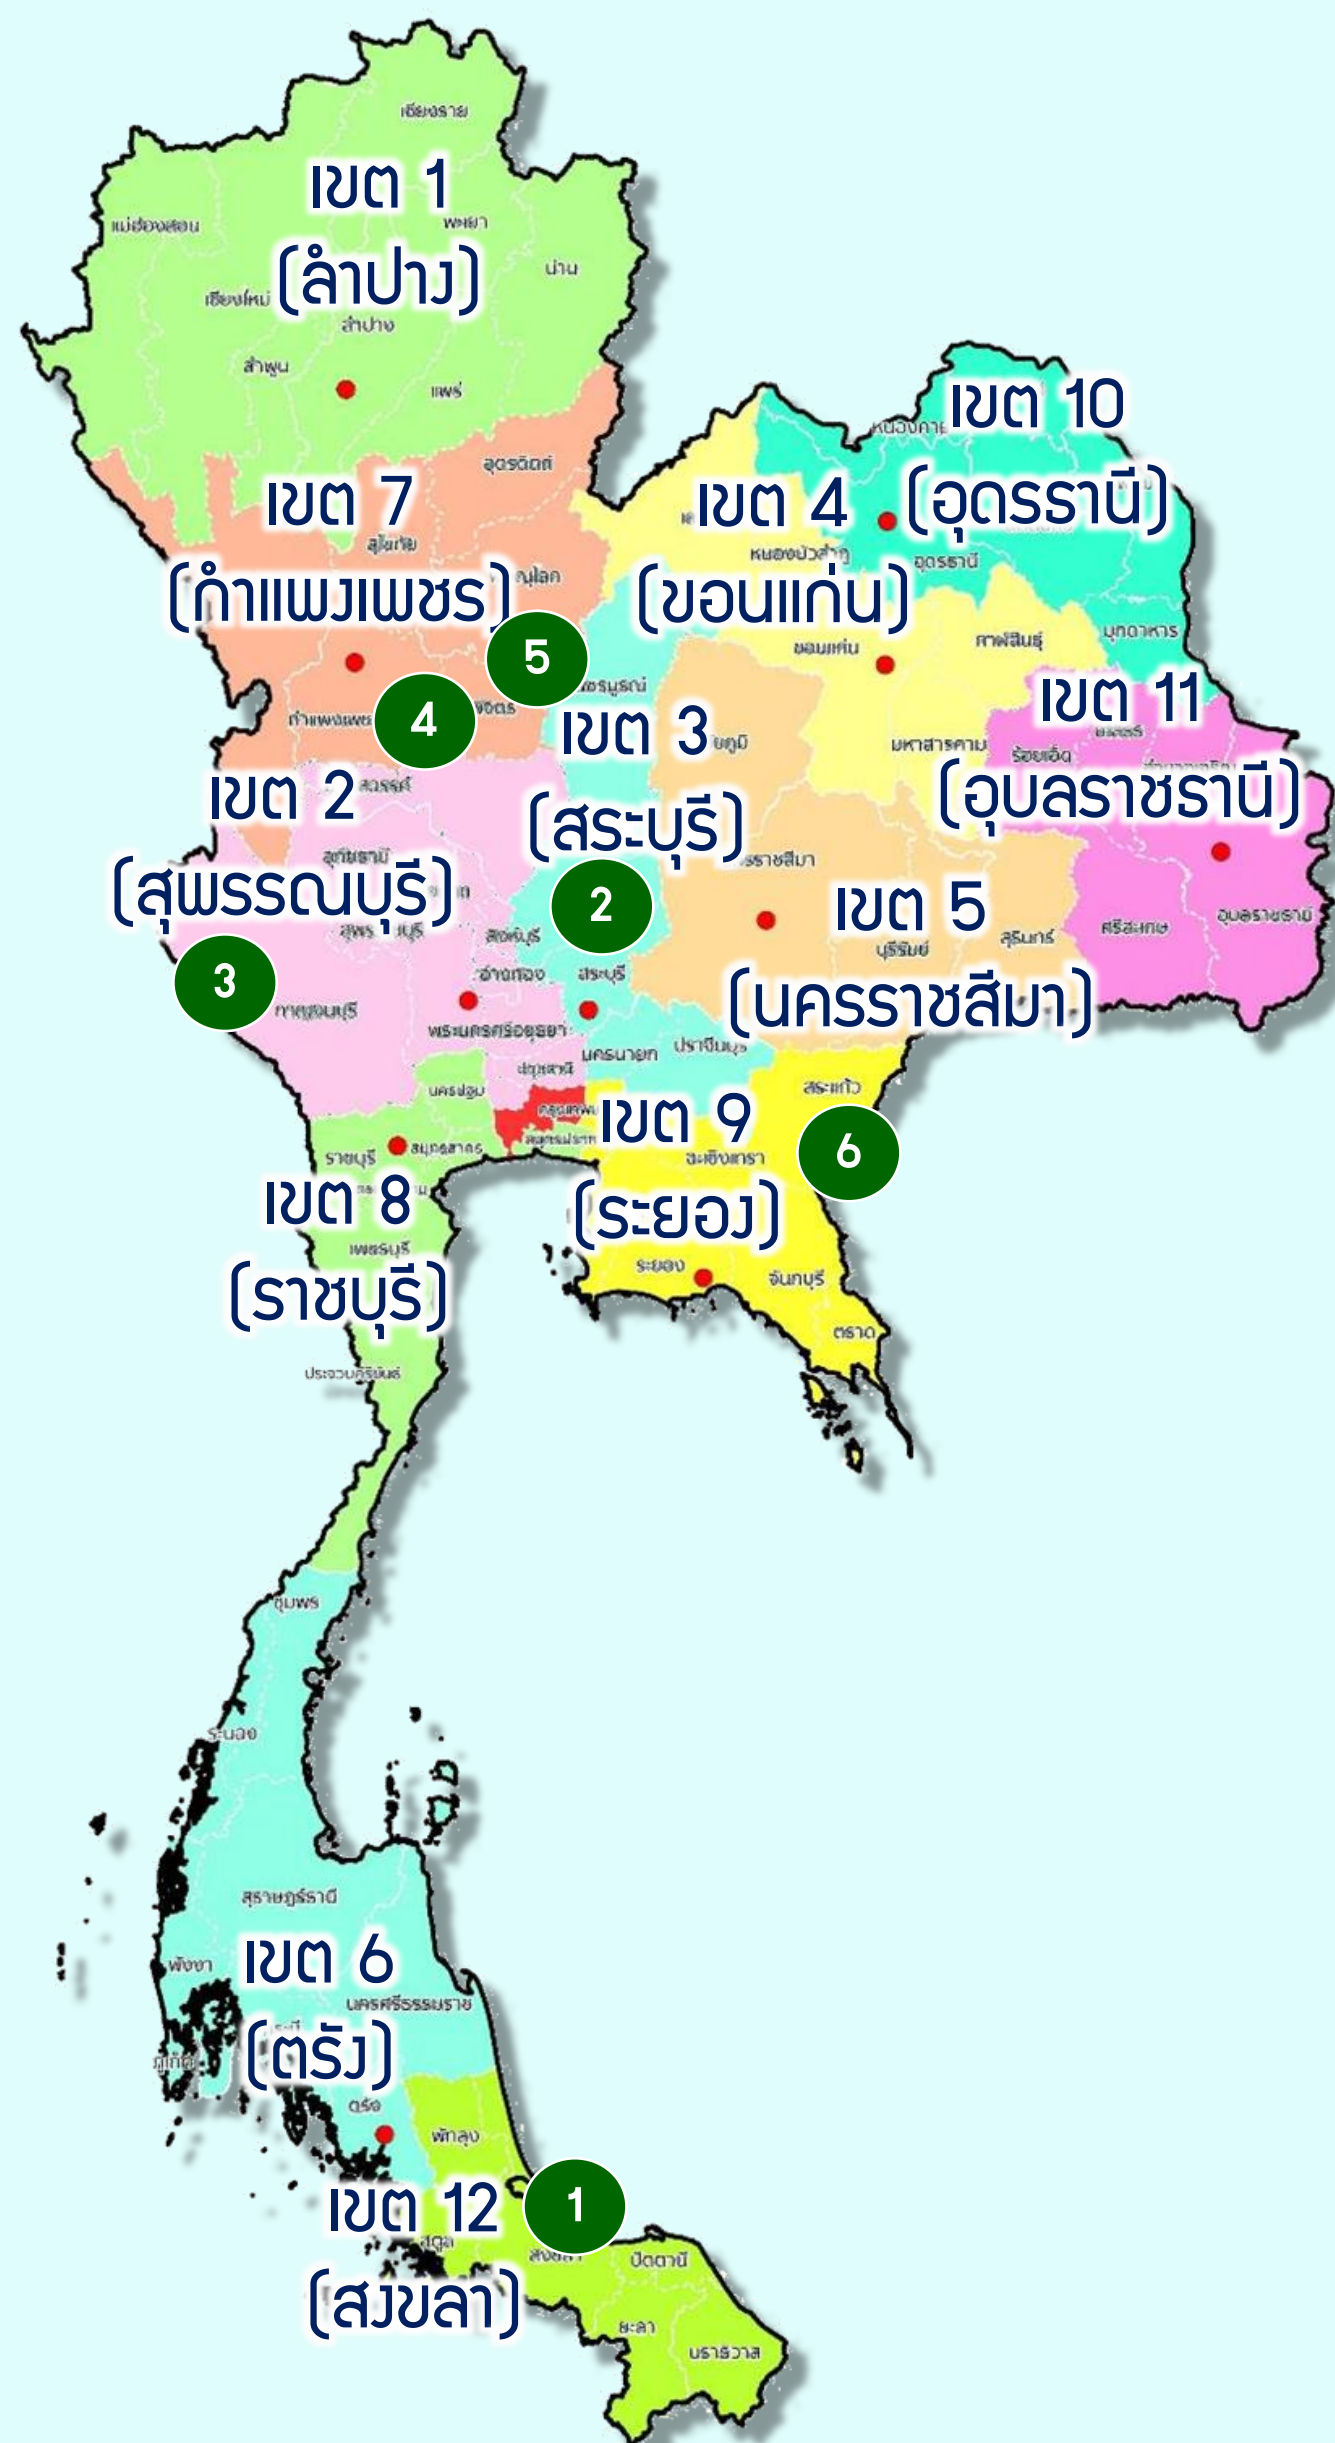


1. สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล เก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือที่ระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 สถานี / 8 บ่อ ดังนี้
1. สถานี STSKA039 จำนวน 2 บ่อ สภาพสถานีใช้งานได้
 2. สถานี STSKA040 จำนวน 2 บ่อ สภาพสถานีใช้งานได้
 3. สถานี STSKA020 จำนวน 4 บ่อ สภาพสถานีใช้งานได้



2. สกบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สกบ.เขต 3 (สระบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเขตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) โดยใช้โปรแกรม Line เพื่อพิจารณาการขึ้นกรอกรับใบอนุญาต ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคำขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล รวม 6 คำขอ ณ ห้องประชุม สกบ.เขต 3 (สระบุรี)



3. สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา พอ.สกบ.เขต 5 (นครราชสีมา) พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ราย ศึกษาฐานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกุลพันธ์ คล้ายสุบรรณ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ สกบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ บ้านทุ่งคูณ ม.19 ต.ห้วยกระลา อ.ห้วยกระลา จ.กาญจนบุรี

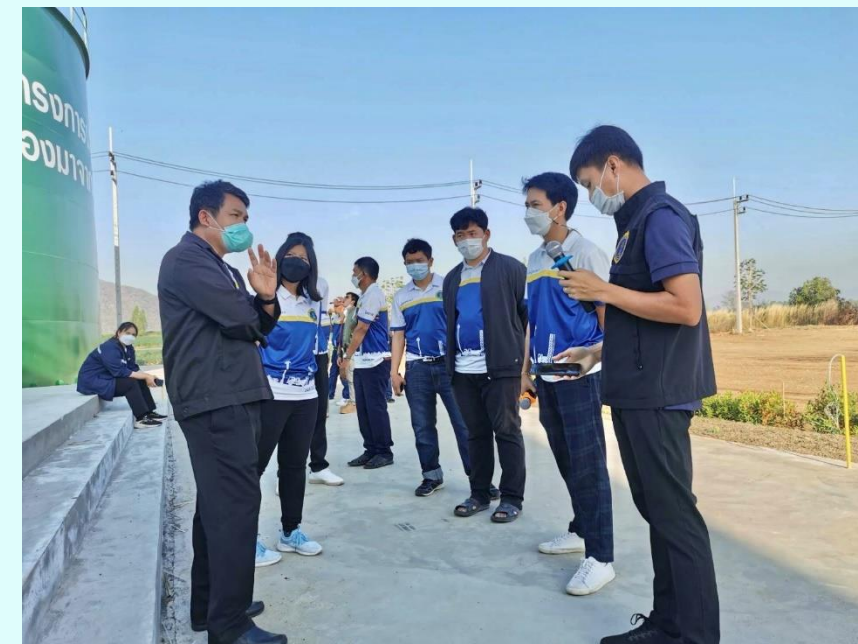

4. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรัฐจินดาบุตร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อสังเกตการณ์ “โครงการระบบติดตามฟ้าระวีระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ โรงเรียนโค้วไผ่วิทยา ม.1 ต.โค้วไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล “โครงการศึกษาสำรวจ เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่” ณ บ้านอุ่มทะมา ม.8 ต.นบพริ้ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร



5. สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เข้าดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล “โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ที่ดิน นางเรณู รสดี บ้านบึงเต่า ม.5 ต.หนองสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร



6. สกบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุล พอ.สกบ.เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 67 แห่ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (รวมพื้นที่) จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
- 1.บ้านโนนสมบัติ ม.4 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 - 2.บ้านภูมิม ม.5 ต.พระพล อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
 - 3.บ้านโนนสมบัติ ม.4 ต.คลองหินปูน อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว



ประเภทข่าว	วันที่ 3 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,523
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

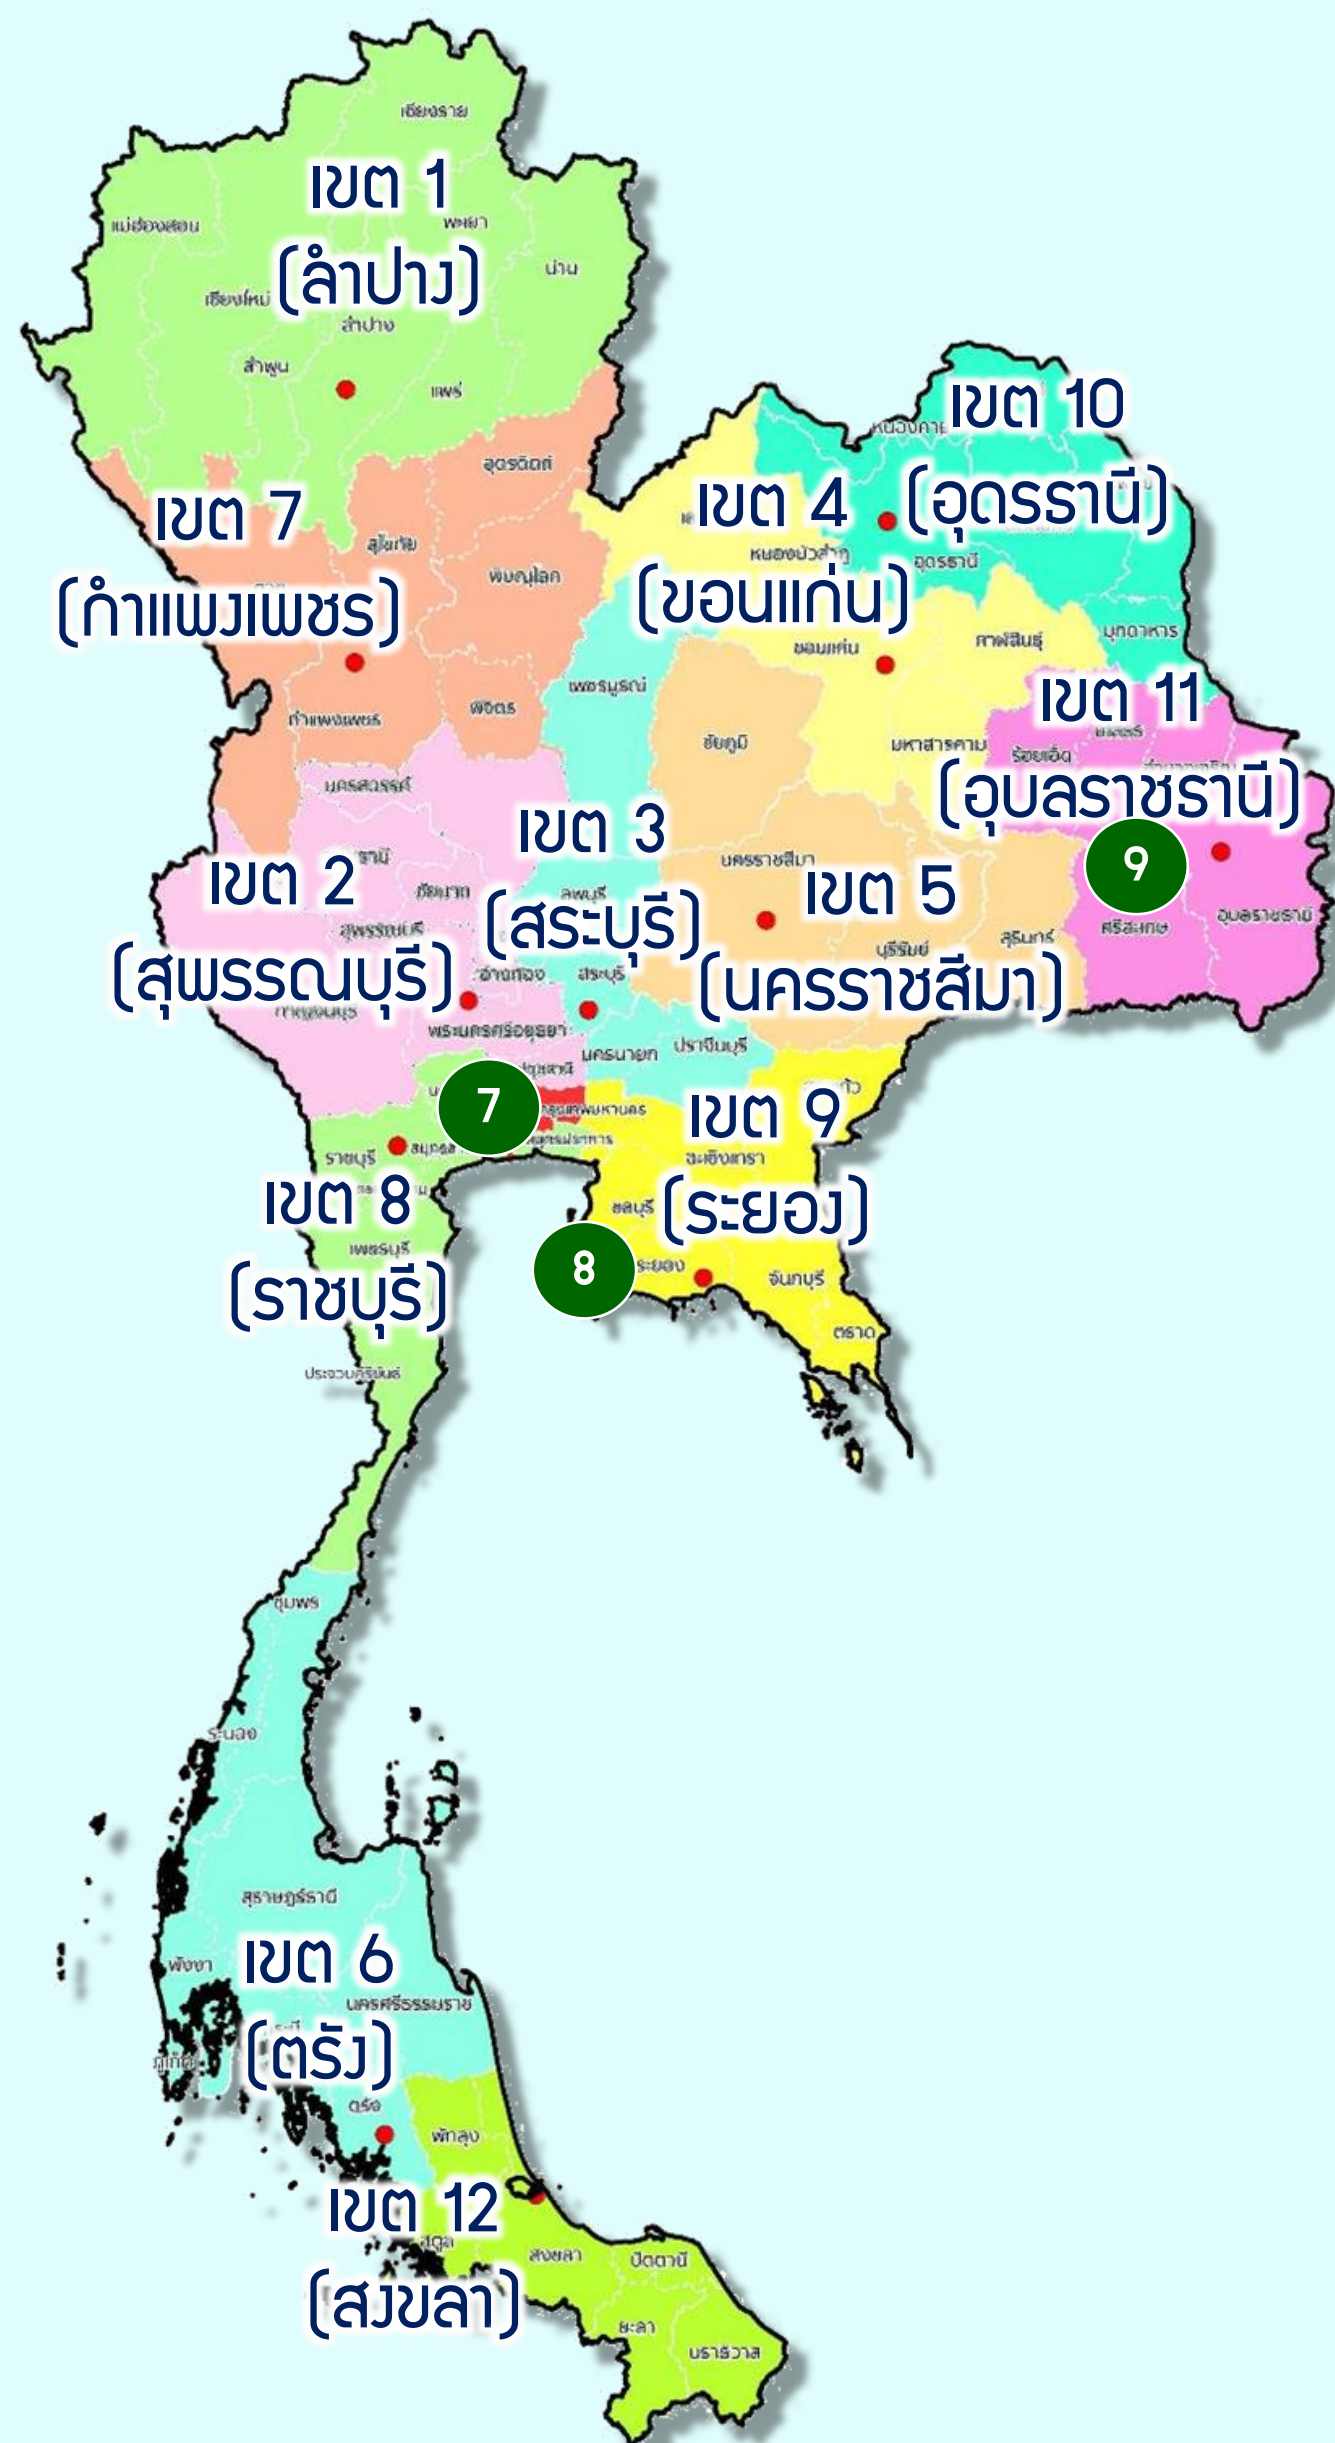

- 9 สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง พอ.สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ ของโครงการ ณ เทศบาลตำบลศรีรัตน (ตำบลศรีแก้ว) อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ



- 7 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายอานนท์ พงกุลลา พอ.สทบ.เขต 9 (ระยอง) พร้อมด้วยกรรมการ ตรวจจับพิสด และผู้ควบคุมงาน ประชุมเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้าง ขอบบริษัทโรลลิ่ง คอนเซปต์ อินโนวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ทุกโครงการที่บริษัทได้รับ ได้แก่
- 1.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 300 ไร่ (งบมินกั)
 - 2.โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 300 ไร่ (งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
 - 3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



- 8 สทบ.เขต 9 (ระยอง) นายธนพล พิมพ์พันธ์ พอ.ส่วนปฏิบัติการ สังกัดหน่วยเจาะลงพื้นที่ เกาะสีชัง เพื่อทำการเจาะสำรวจ โดยการขนส่งรถเจาะข้ามทะเล ภายใต้โครงการสำรวจและ ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 19 พื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี



ประเภทข่าว	วันที่ 3 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 3 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	9	1,523
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/3



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

