



ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Gulf of
Tonkin

LAOS

VIETNAM



อธิบายสัญลักษณ์

- จุดจ่ายน้ำสะอาด
- ศูนย์ผลิตน้ำสะอาด
- ที่ตั้ง สทบ.เขต 1-12
- ขอบเขตจังหวัด

ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มี สทบ.เขต ครอบคลุมทั่วประเทศ 12 เขต

จำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 216,817 บ่อ (ณ วันที่ 12/10/64)

- บ่อราชการ 112,650 บ่อ

- บ่อเอกชน 104,167 บ่อ

บ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาล 3,586 บ่อ 2,345 สถานี

แผนงานโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2565 จำนวน 600 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 104 แห่ง

- โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม จำนวน 16 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 68 แห่ง
- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration) จำนวน 1 แห่ง
- โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ จำนวน 19 แห่ง

แผนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 196 แห่ง

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 29 แห่ง
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 17 แห่ง

แผนโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล

- โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จำนวน 300 แห่ง

ความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ

- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อปกติ) 86 ชุด
- ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อวาง) 7 ชุด
- รถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ 17 คัน
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการบริโภค 110 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค 191 แห่ง
- ชุดซ่อมระบบประปาบาดาลและเครื่องสูบน้ำบาดาล 35 ชุด



<https://shorturl.asia/qikwe>

คุณภาพน้ำบาดาล
(ดัชนีชี้วัด)
Groundwater Quality
Total Dissolved Solids (TDS) (mg/L)

	ดัชนีชี้วัดน้ำบาดาลที่ทำได้ Groundwater Availability Index ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)			
	< 2	2 - 10	10 - 20	> 20
< 500				
500 - 1,500				
> 1,500				

0 50 100 150 200 กิโลเมตร


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

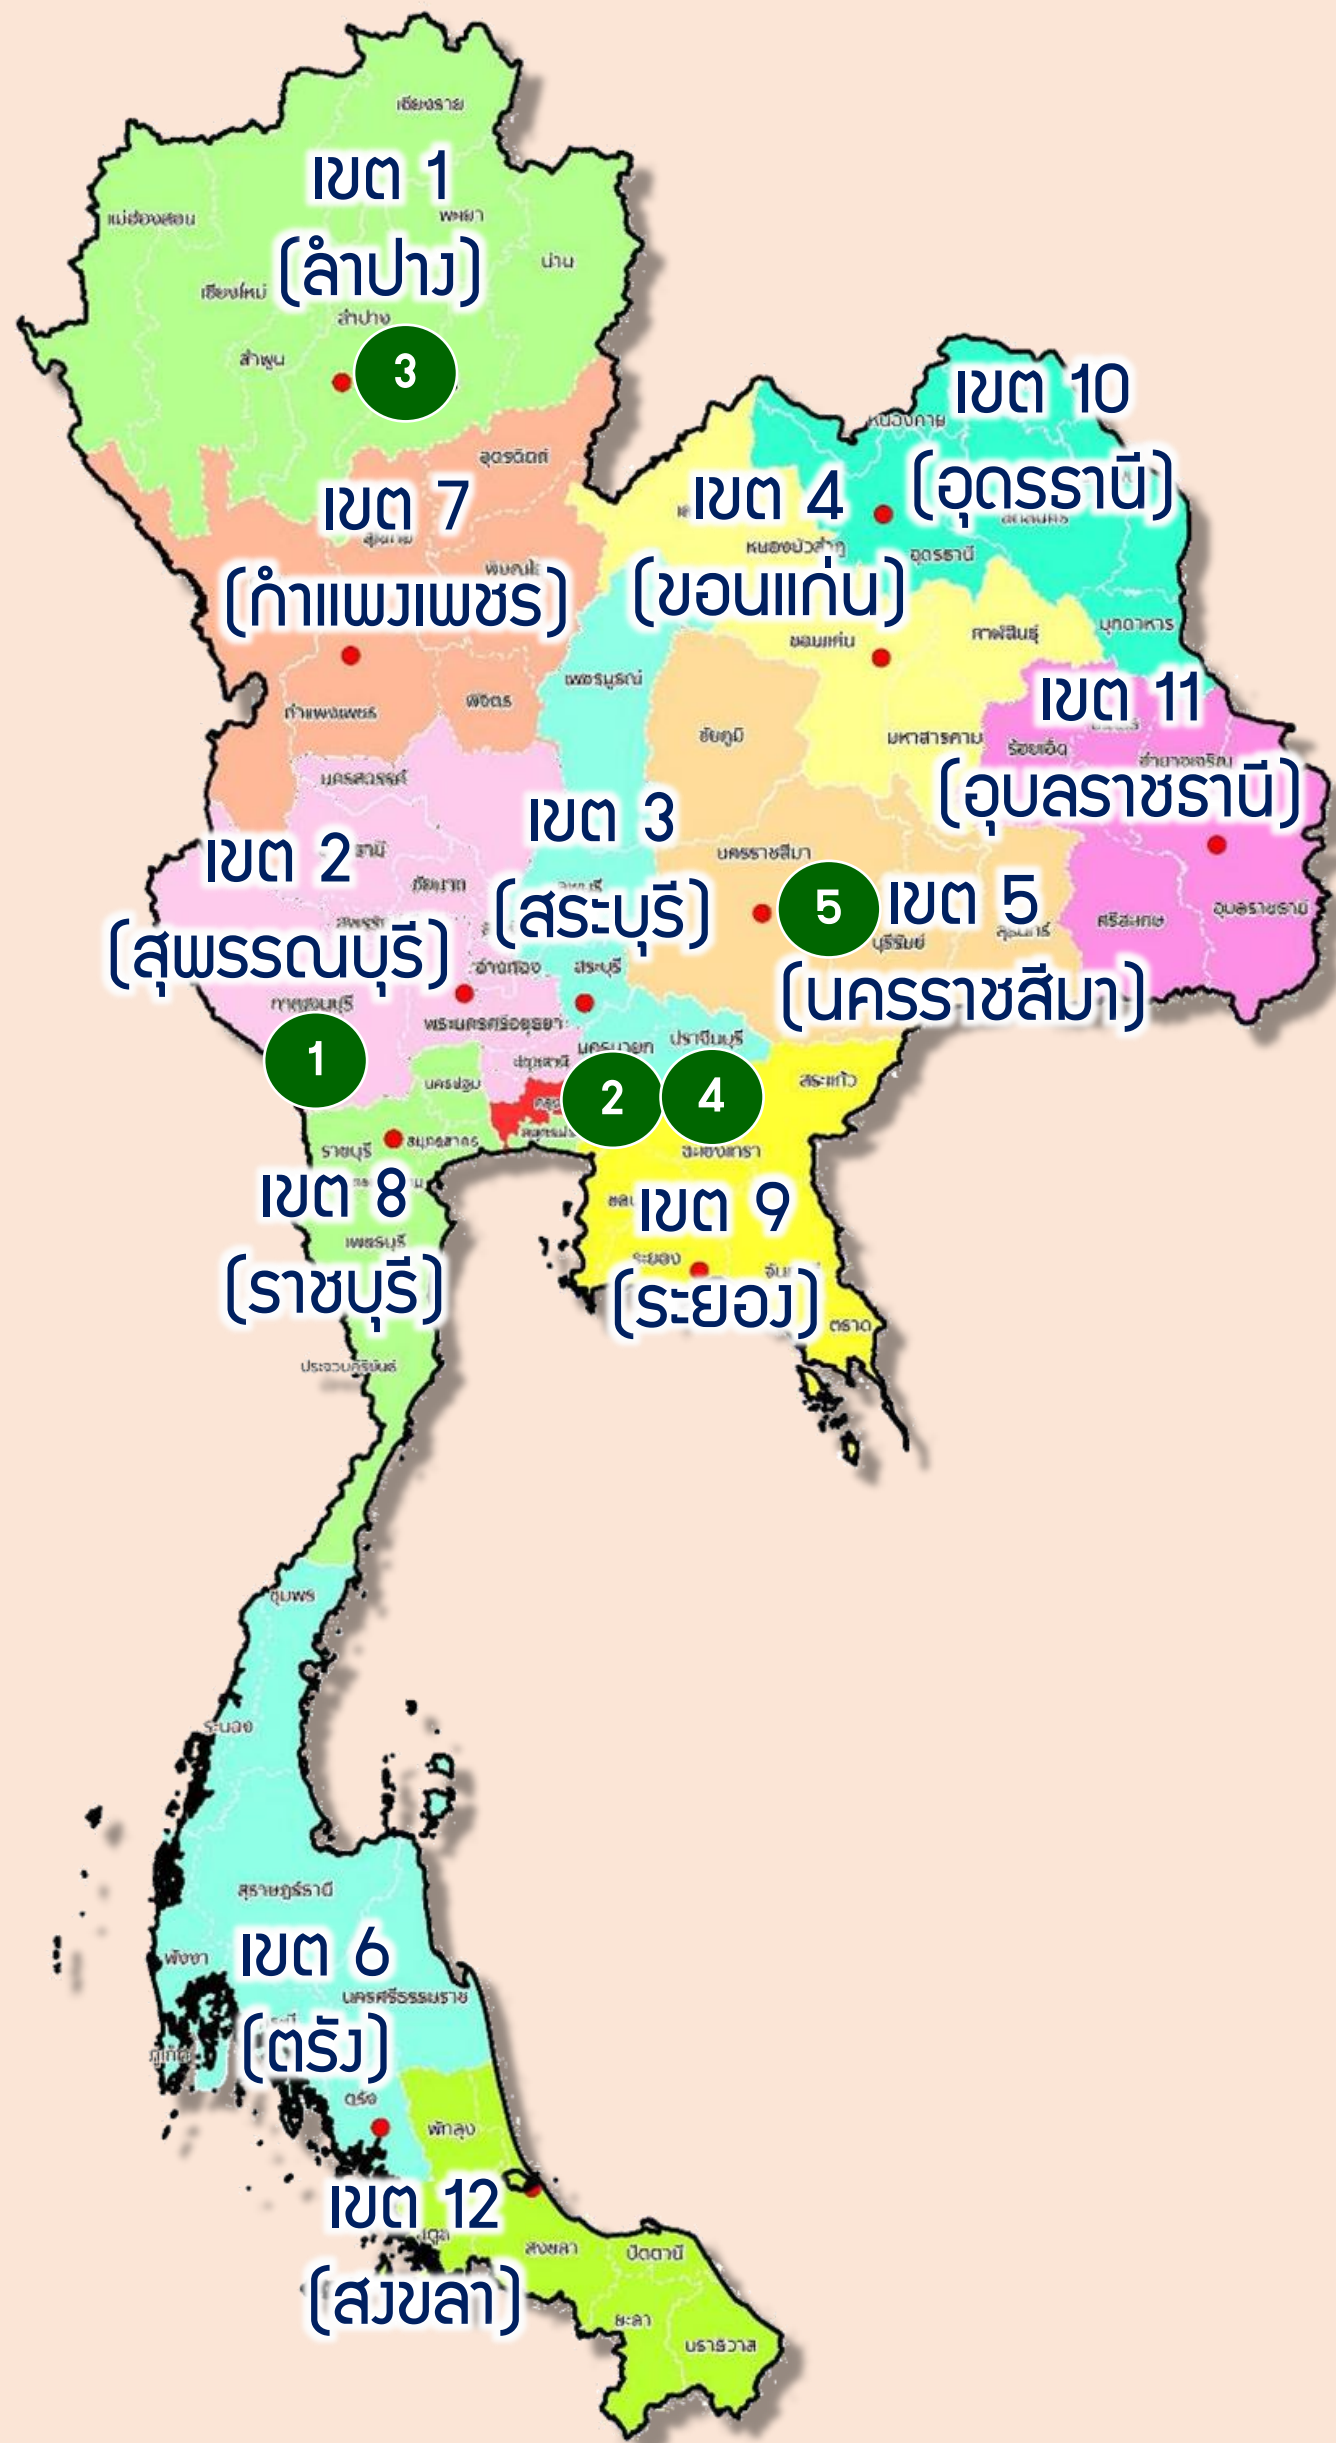

1 นายศักดิ์ดา วิชัยกุล อธิบดี/สำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ” ครั้งที่ 1 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดูแลรักษาระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มผู้ใช้ น้ำ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การใช้งานระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 175 ราย ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเพลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี



2 สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ บ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลและตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาล อัตโนมัติ ในพื้นที่ จ.นครนายก จำนวน 3 สถานี/ 5 บ่อ ดังนี้
ณ 1.สถานี LCNY004 วัดสุนทรพิชัยธาราม จ.นครนายก บ่อหมายเลข BPK500228/1 (ระดับน้ำ 20.73 เมตร) และบ่อหมายเลข BPK500228/2 (จุดกลบ) สภาพสถานีใช้งานได้
2.สถานี LCNY005 วัดบางนาเหล็ก จ.นครนายก บ่อหมายเลข BPK500222/1 (ระดับน้ำ 33.41 เมตร) และ บ่อหมายเลข BPK500222/2 (ระดับน้ำ 19.28 เมตร) สภาพสถานีใช้งานได้
3.สถานี LCNY006 อบต.บางสนมบุรี จ.นครนายก บ่อหมายเลข BPK500223 (ระดับน้ำ 2.81 เมตร) สภาพสถานีใช้งานได้



3 สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ดร.พมพร เศรษฐพุกาษา พอ.สทบ.เขต 1 (ลำปาง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล โดยมีคำขอรับใบอนุญาตฯ/ใช้ น้ำบาดาล ได้รับผลการพิจารณา ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเขต จำนวน 14 คำขอ ณ ห้องประชุม สทบ.เขต 1 (ลำปาง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คลาวด์ (Zoom cloud meeting)



4 สทบ.เขต 3 (สระบุรี) นายสุรัตน์ บัวพันธ์ พอ.สทบ.เขต 3 (สระบุรี) และเจ้าหน้าที่ ส่วนวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลและสำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปังงประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
ณ 1.ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
2.ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



5 สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจง วัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ และสำรวจตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่ โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 2 บ้านหนองไผ่พัฒนา ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.อ.สมโชค จันทาสี ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ 2 พ.อ.อาชวิน อัครพันธ์ เสนาธิการกรมพัฒนา ที่ 2 และ พ.ก.ณัฐกร รากแก่น นายช่างโยธา กรมพัฒนาที่ 2 เข้าร่วมรับฟัง เพื่อจัดทำแผน และขอบประมาณต่อไป



ประเภทข่าว	วันที่ 9 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,567
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.2/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล




สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

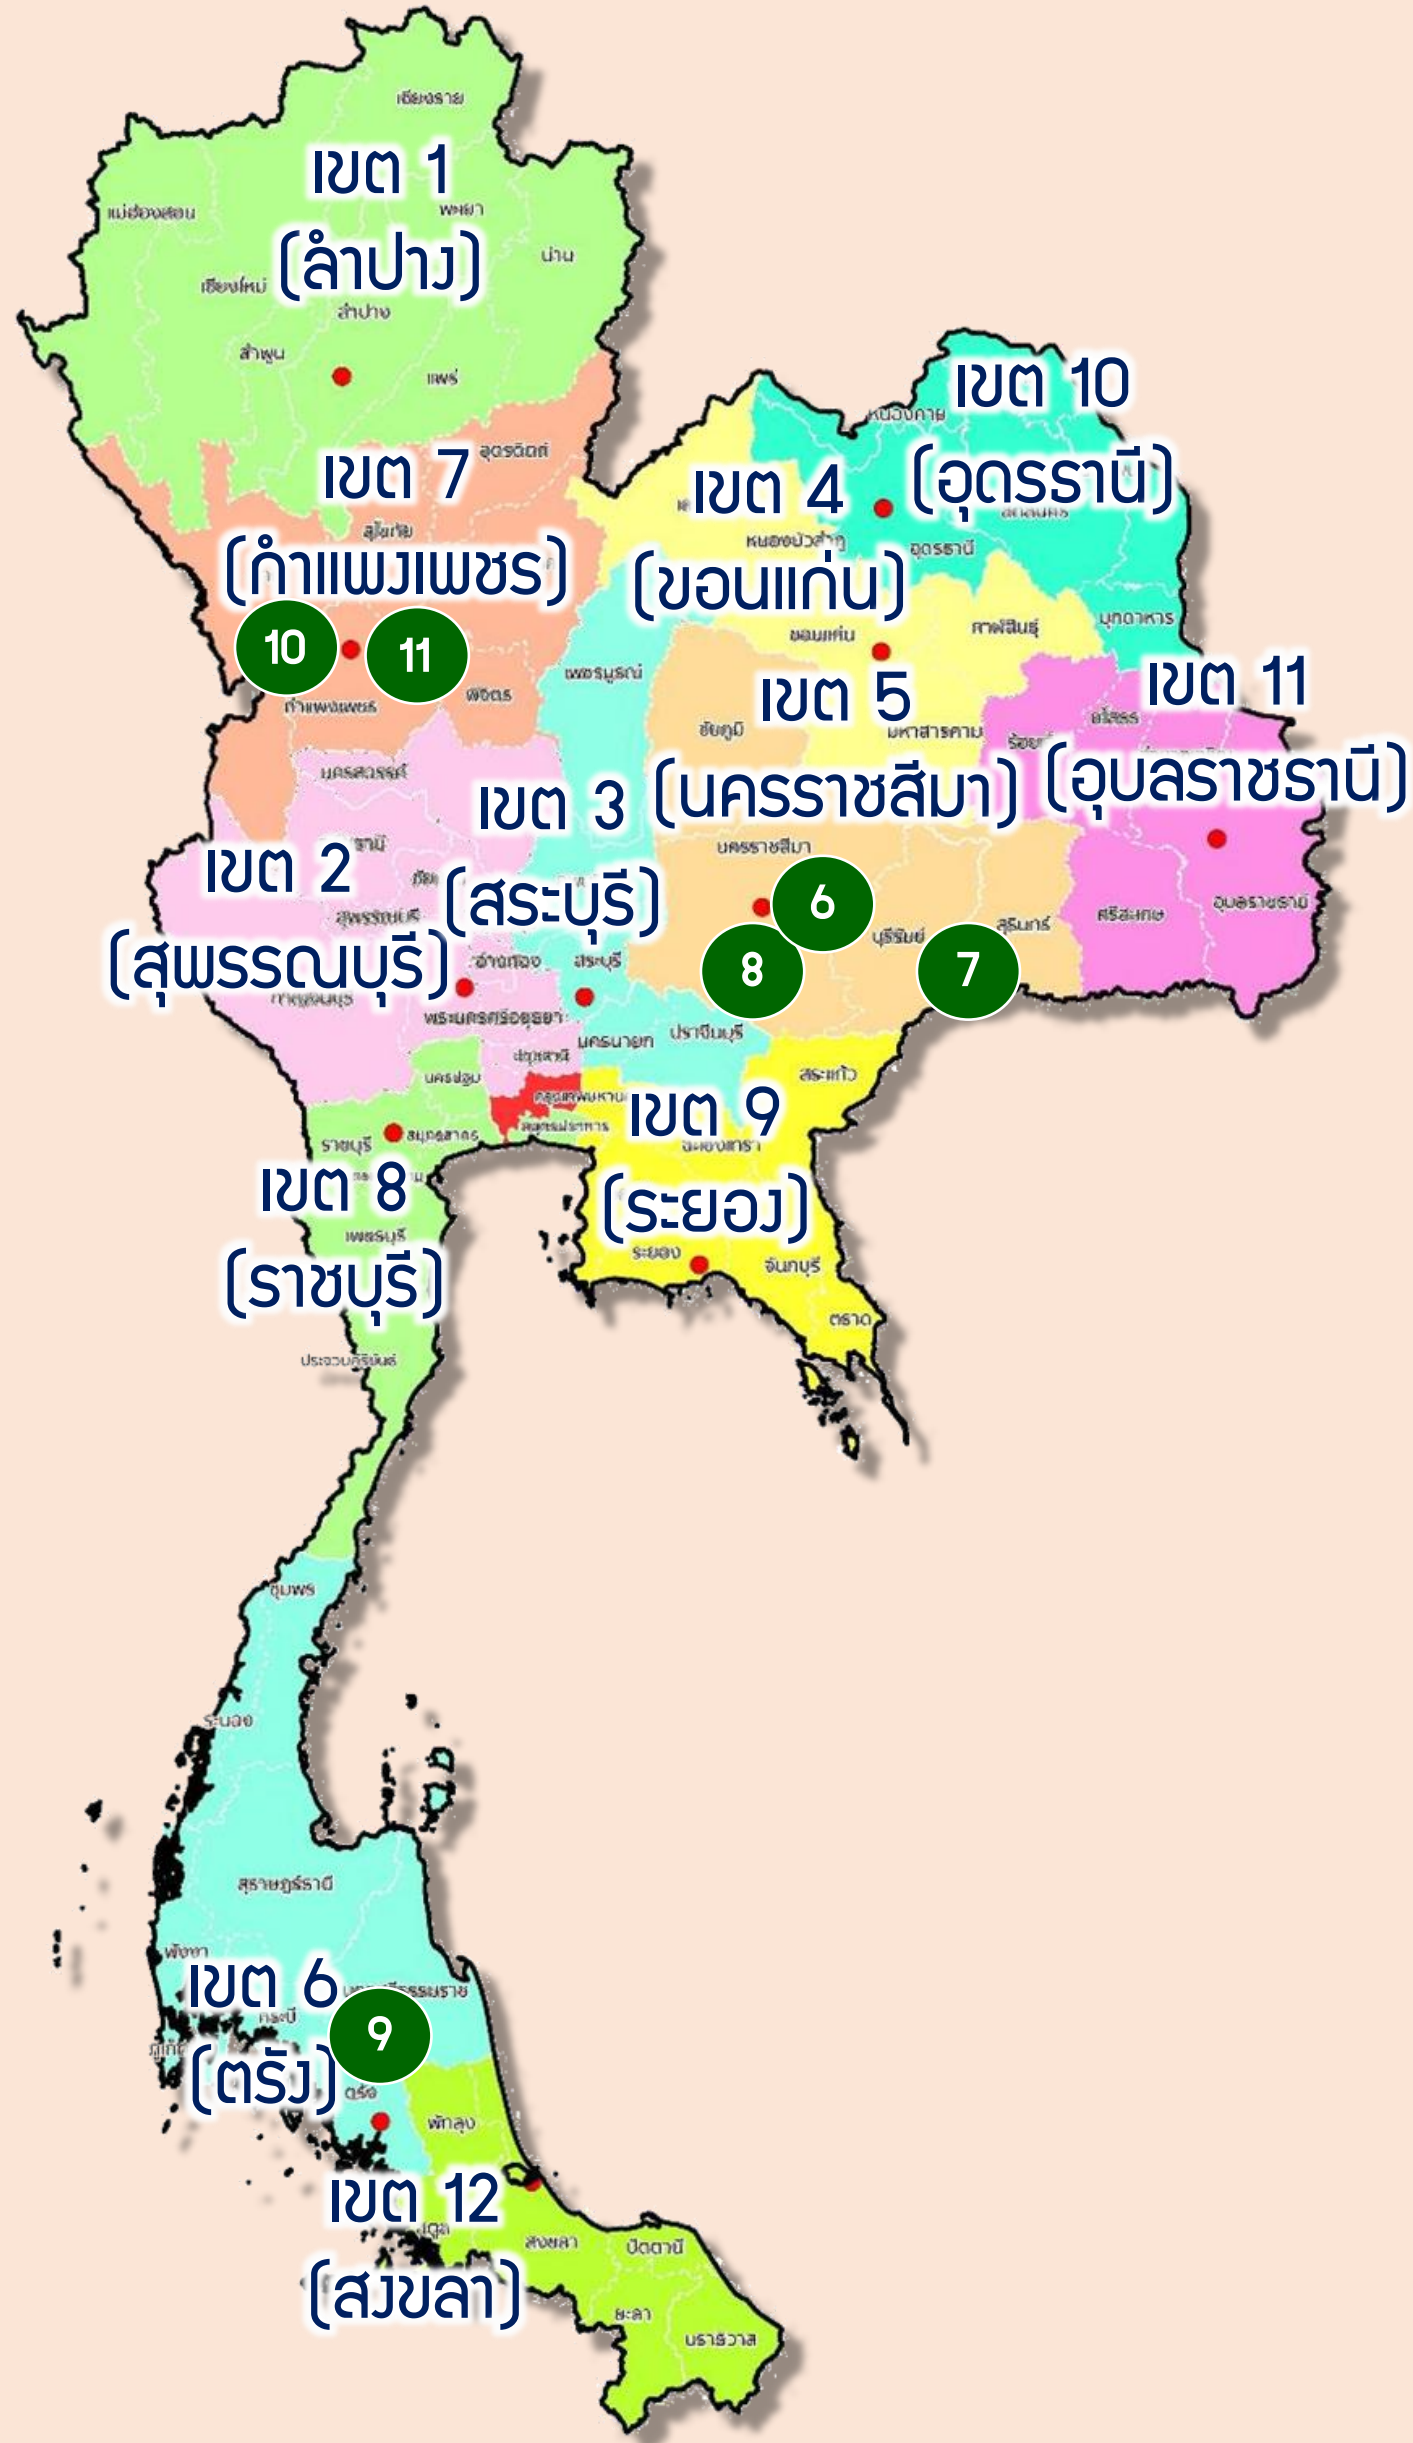

- 6 สกบ.เขต 5 (นครศรีธรรมราช) นายสมศรี พร้อมญาติ พอ.ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานและสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้พื้นที่เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและลดการเผาในพื้นที่ ณ บ้านชัยลังกา ม.9 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครศรีธรรมราช



- 7 สกบ.เขต 5 (นครศรีธรรมราช) คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจรับงาน จำก่อสร้าง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 120 ไร่ (รวมพื้นที่) พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดอธิบายวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่สมาชิก กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
 1.บ้านกระวัน ม.3 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 2.บ้านโคกตม ม.2 ต.ตระเส อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 3.บ้านโนนลำโธ ม.4 ต.ลำปางแก้ว อ.ปรางค์ จ.นครศรีธรรมราช
 4.บ้านหนองเสม็ด ม.3 ต.ลำปางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์



- 8 สกบ.เขต 5 (นครศรีธรรมราช) นายไชยรัตน์ ศุภพุกษพงศ์ พอ.ส่วนแผน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการน้ำชุมชน (รวมกลุ่ม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนองแก ม.9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครศรีธรรมราช
 2.บ้านคิมหล้า ม.3 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครศรีธรรมราช
 3.บ้านหนองระบม ม.3 ต.หนองตาใหญ่ อ.เสิงสาง จ.นครศรีธรรมราช



- 9 สกบ.เขต 6 (ตรัง) นายมณฑิร จงจิณกุล พอ.สกบ.เขต 6 (ตรัง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจรับงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 120 ไร่ (รวมพื้นที่) และได้ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกระจายน้ำ ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านพูน ม.5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 2.บ้านทุ่งสมอ ม.4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
 3.บ้านไทรทอง ม.1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 4.บ้านทอนพลา ม.7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง



- 10 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ ต.สลกบาตร อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร



- 11 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด มอบให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ส่วนเฟื่องวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.กำแพงเพชร




ประเภทข่าว	วันที่ 9 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,567
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7

P.3/4



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

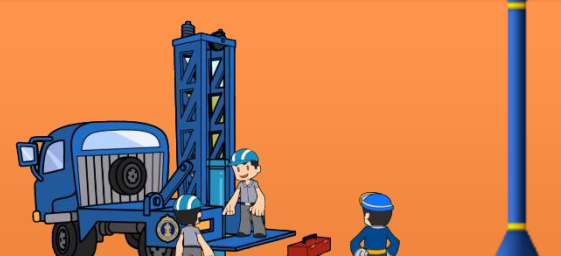


สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

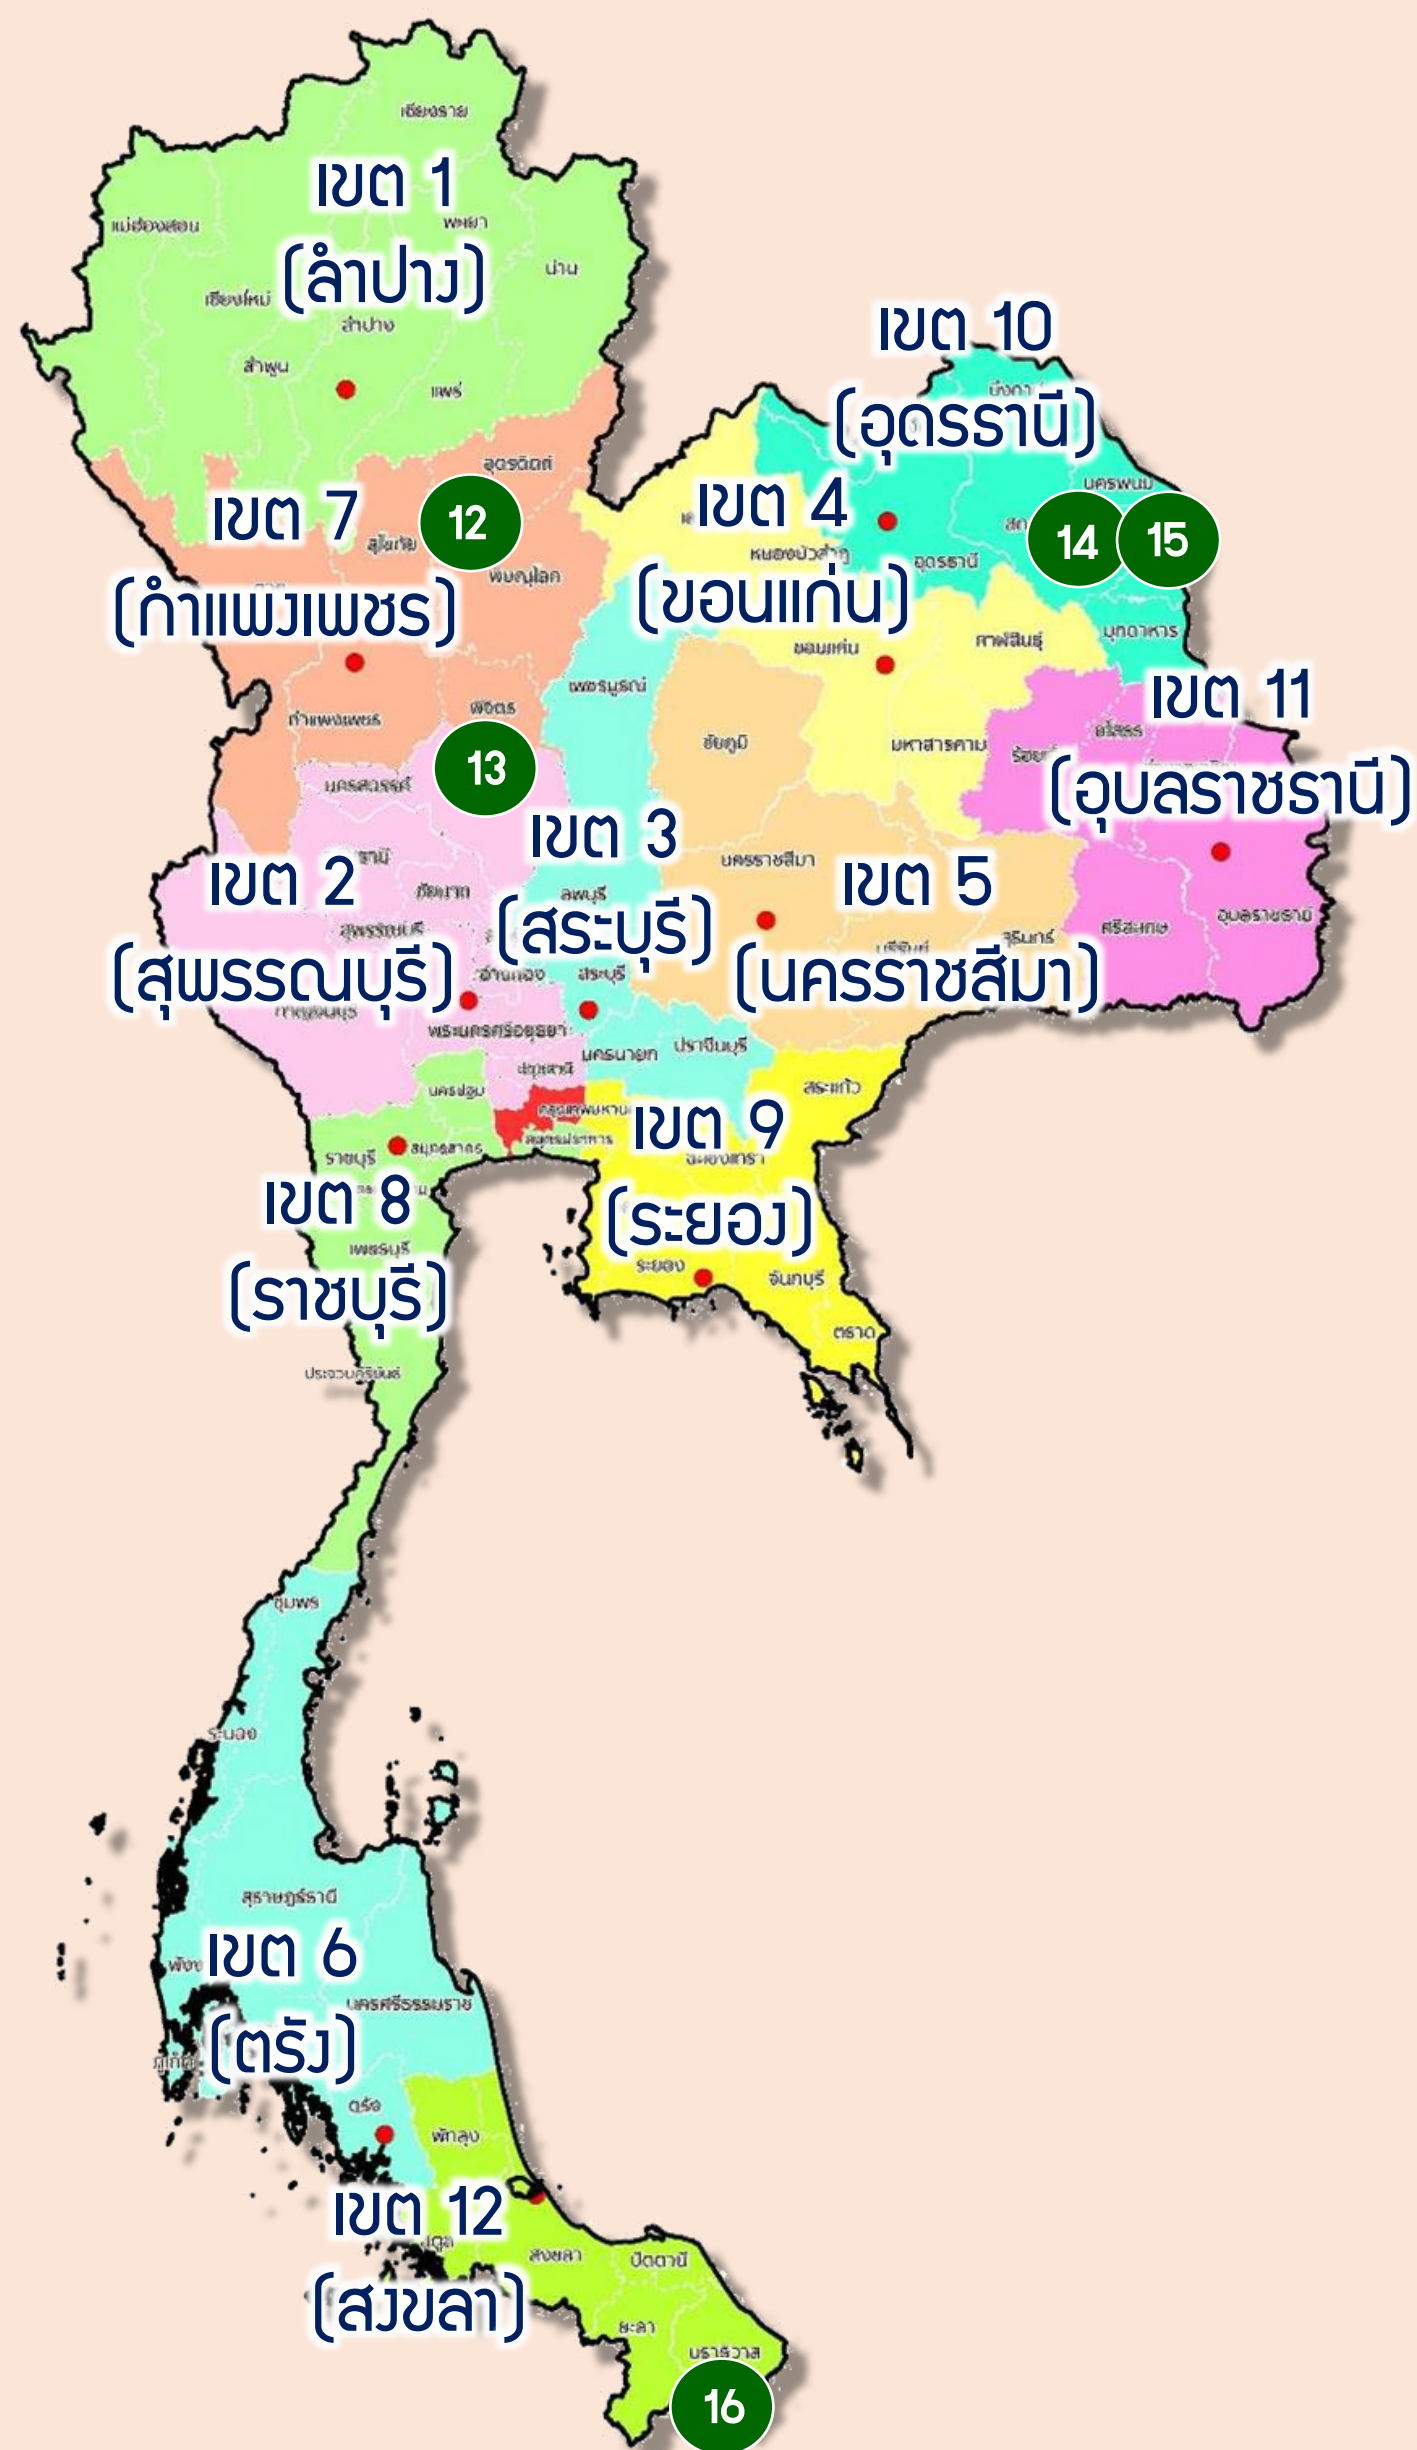

12 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) นายสมนึก จิรสุจินตนากร พอ.สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา ล้ำรวง เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฝ้าระวังติดตามการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการ เกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)

- 1.บ้านข่อยสูง ม.1 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุดรธานี
- 2.บ้านท่า ม.5 ต.หาดกรด อ.เมือง จ.อุดรธานี
- 3.บ้านพญาแมน ม.4 ต.พญาแมน อ.เขยีย จ.อุดรธานี
- 4.บ้านคลองต่าน ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



13 สกบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ดิน นางประไพ กาใจใส ที่ดิน นางประนอม ปิ่นเกตุ และ ที่ดิน นายสัว สุขเรือง บ้านบึงเต่า ม.5 ต.หนองโสน อ.สามโก้ จ.พิจิตร และที่ดิน นางวันเพ็ญ สุทธิไชย บ้านหนองจิกเหนือ ม.19 ต.หนองโสน อ.สามโก้ จ.พิจิตร



14 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) เป็นประธาน การจัดงานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) โดยมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ สาขาภาค นายกองคึกการบริหารส่วนตำบลนาเลียง กำนันตำบลนาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ สมาชิกกลุ่มเกษตรบ้านโพนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ สกบ. เขต 10 (อุดรธานี) เข้าร่วมรับฟัง และมี นายวิระ สุทธิศิริ พอ.ส่วนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบบ่อน้ำบาดาล และนายวิชาญ ชาดิน วิทยากร จาก สำนักงานเกษตรอำเภอภาค ณ บ้านโพนสวรรค์ ม.7 ต.นาเลียง อ.ภาค จ.นครพนม



15 สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) นายวิวัฒน์ จันทรานนท์ พอ.สกบ.เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการจัดหา น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและยั่งยืน



16 สกบ.เขต 12 (สงขลา) หน่วยเจาะ D ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะสำรวจบ่อน้ำบาดาล โครงการศึกษา ล้ำรวง เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ (งบกองทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านมือบา ม.4 ต.ปาล์มสด อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส



ประเภทข่าว	วันที่ 9 ก.พ. 65 (ข่าว)	วันที่ 1 ต.ค. ถึง 9 ก.พ. 65 (ข่าว)
1.ประเด็นข่าวด้านบวก	16	1,567
2.ประเด็นข่าวด้านลบ		7



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ส่วนภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล



P.4/4